



CITY MULTI

Air-Conditioners INDOOR UNIT

PEFY-P-VMR-E-L/R PFFY-P-VLRM(M)-E PEFY-P-VMH-E PLFY-P-VLMD-E
PFFY-P-VLEM-E PEFY-P-VMA(L)-E PEFY-P-VMHS-E



OPERATION MANUAL

For safe and correct use, please read this operation manual thoroughly before operating the air-conditioner unit.

BEDIENUNGSHANDBUCH

Zum sicheren und einwandfreien Gebrauch der Klimaanlage dieses Bedienungshandbuch vor Inbetriebnahme gründlich durchlesen.

MANUEL D'UTILISATION

Pour une utilisation correcte sans risques, veuillez lire le manuel d'utilisation en entier avant de vous servir du climatiseur.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea este manual de instrucciones hasta el final antes de poner en marcha la unidad de aire acondicionado para garantizar un uso seguro y correcto.

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

Leggere attentamente questi istruzioni di funzionamento prima di avviare l'unità, per un uso corretto e sicuro della stessa.

BEDIENINGSHANDLEIDING

Voor een veilig en juist gebruik moet u deze bedieningshandleiding grondig doorlezen voordat u de airconditioner gebruikt.

MANUAL DE OPERAÇÃO

Para segurança e utilização correctas, leia atentamente o manual de operação antes de pôr a funcionar a unidade de ar condicionado.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ

Για ασφάλεια και σωστή χρήση, παρακαλείστε διαβάσετε προσεχτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσεως πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα κλιματισμού.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для обеспечения правильного и безопасного использования следует ознакомиться с инструкциями, указанными в данном руководстве по эксплуатации, тщательным образом до того, как приступать к использованию кондиционера.

İŞLETME ELKİTABI

Eminiyetli ve doğru biçimde nasıl kullanılacağını öğrenmek için lütfen klima cihazını işletmeden önce bu elkitabını dikkatle okuyunuz.

操作手册

为了确保安全和正确使用, 请在使用空调器之前仔细阅读本操作手册。

NÁVOD K OBSLUZE

Přečtěte si důkladně tento návod k obsluze před použitím klimatizační jednotky. Budete ji pak moci využívat bezpečně a správně.

NÁVOD NA POUŽITIE

Skôr, než začnete používať klimatizačnú jednotku, prečítajte si dôkladne návod na použitie, aby ste jednotku používali bezpečne a správne.

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

A megfelelő és biztonságos használat érdekében, kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a használati kézikönyvben leírtakat a léggondcionáló berendezés üzembe helyezése előtt.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Przed rozpoczęciem użycowania klimatyzatora dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję, w celu uzyskania informacji na temat bezpiecznego i prawidłowego korzystania z urządzenia.

UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Za varno in pravilno uporabo pred uporabo klimatske naprave pazljivo preberite ta uporabniški priročnik.

OPERATÖRSMANUAL

Läs den här bruksanvisningen nog att innan luftkonditioneringen används, för säker och korrekt användning.

PRIRUČNIK ZA RUKOVANJE

Radi sigurne i ispravne uporabe, temeljito pročitajte ovaj priručnik prije rukovanja klimatizacijskim uređajem.


РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

За безопасна и правилна употреба, моля, прочетете внимателно това ръководство преди експлоатацията на климатизатора.

MANUAL CU INSTRUCȚIUNI DE FUNCȚIONARE

Pentru o utilizare corectă și sigură, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a pune în funcțiune unitatea de aer condiționat.

GB | D | F | E | NL | P | GR | RU | TR | CZ | SV | HG | PO | SL | SW | HR | BG | RO

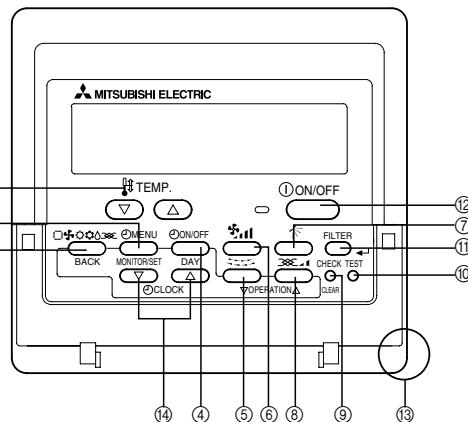

- ① [Set Temperature] Button
 ② [TIMER MENU] Button
 [MONITOR/SET] Button
 ④ [TIMER ON/OFF] Button
[SET DAY] Button
 ⑥ [Fan Speed] Button
 ⑧ [Ventilation] Button
 [OPERATION] Button
 ⑨ [CHECK/CLEAR] Button
 ⑪ [FILTER] Button
 [-J] Button
 ⑬ Position of built-in room temperature sensor ⑭ [Set Time] Button

- Never expose the remote controller to direct sunlight. Doing so can result in the erroneous measurement of room temperature.
- Never place any obstacle around the lower right-hand section of the remote controller. Doing so can result in the erroneous measurement of room temperature.

- ① [Temperaturinstellung]-Taste
 ② [TIMER MENU]-Taste
 [MONITOR/SET]-Taste
 ④ [TIMER ON/OFF]-Taste
[SET DAY]-Taste
 ⑥ [Gebläsegeschwindigkeit]-Taste
 ⑧ [Lüftung]-Taste
 [OPERATION]-Taste
 ⑨ [CHECK/CLEAR]-Taste
 ⑪ [FILTER]-Taste
 [-J]-Taste
 ⑬ Position des eingebauten Raumtemperatursensors
 ⑭ Zeiteinstell-Tasten

- Die Fernbedienung nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen. Die Raumtemperatur wird sonst nicht korrekt gemessen.
- Den rechten unteren Teil der Fernbedienung nicht blockieren. Die Raumtemperatur wird sonst nicht korrekt gemessen.

- ① Touche [Réglage de la température]
 ② Touche [TIMER MENU]
 Touche [MONITOR/SET]
 ④ Touche [TIMER ON/OFF]
 Touche [SET DAY]
 ⑥ Touche [Vitesse du ventilateur]
 ⑧ Touche [Ventilation]
 Touche [OPERATION]
 ⑨ Touche [CHECK/CLEAR]
 ⑪ Touche [FILTER]
 Touche [-J]

- ⑯ Position du capteur de température de la pièce intégré
 ⑰ Touche de [réglage de l'heure]
- Ne jamais laisser la commande à distance en plein soleil sinon les données de température ambiante risquent d'être erronées.
 - Ne jamais placer d'obstacle devant la partie inférieure droite de la commande à distance sinon la lecture des températures ne sera pas correcte.

- ① Botón [Ajuste de la temperatura]
 ② Botón [TIMER MENU]
 Botón [MONITOR/SET]
 ④ Botón [TIMER ON/OFF]
 Botón [SET DAY]
 ⑥ Botón [Velocidad de ventilador]
 ⑧ Botón [Ventilación]
 Botón [OPERATION]
 ⑨ Botón [CHECK/CLEAR]
 ⑪ Botón [FILTER]
 Botón [-J]
 ⑬ Posición del sensor de temperatura ambiente incorporado
 ⑭ Botón [Ajuste de la hora]
- Nunca exponga el mando a distancia a la luz directa del sol. Si lo hace, se producirá una lectura errónea de la temperatura de la habitación.
 - Nunca ponga ningún obstáculo alrededor de la sección inferior derecha del mando a distancia. Si lo hace, se producirá una lectura errónea de la temperatura de la habitación.

- ① Pulsante [Impostazione temperatura]
 ② Pulsante [TIMER MENU]
 Pulsante [MONITOR/SET]
 ④ Pulsante [TIMER ON/OFF]
 Pulsante [SET DAY]
 ⑥ Pulsante [Velocità di ventilazione]
 ⑧ Pulsante [Ventilazione]
 Pulsante [OPERATION]
 ⑨ Pulsante [CHECK/CLEAR]
 ⑪ Pulsante [FILTER]
 Pulsante [-J]
 ⑬ Posizione del sensore temperatura ambiente incorporato
 ⑭ Pulsante [Imposta ora]
- Non esporre mai il comando a distanza alla luce diretta del sole, in quanto questo può alterare la corretta rilevazione della temperatura ambiente.
 - Non porre alcun ostacolo attorno alla sezione inferiore destra del comando a distanza, in quanto questo può alterare la corretta rilevazione della temperatura ambiente.

- ① [Temperatuur instellen]-knop
 ② [TIMER MENU]-knop
 [MONITOR/SET]-knop
 ④ [TIMER ON/OFF]-knop
[SET DAY]-knop
 ⑥ [Ventilatorsnelheid]-knop
 ⑧ [Ventilatie]-knop
 [OPERATION]-knop
 ⑨ [CHECK/CLEAR]-knop
 ⑪ [FILTER]-knop
 [-J]-knop
 ⑬ Positie van ingebouwde kamertemperatuursensor
 ⑭ [Tijd instellen]-knop
- Laat de afstandsbediening nooit in direct zonlicht liggen. Als u dit toch doet kan het zijn dat de kamertemperatuur onjuist gemeten wordt.
 - Zet of hang nooit iets in de buurt van het gedeelte rechts onder op de afstandsbediening. Als u dit toch doet kan het zijn dat de kamertemperatuur onjuist gemeten wordt.

- ① Botão [Ajustar Temperatura]
 ② Botão [TIMER MENU]
 Botão [MONITOR/SET]
 ④ Botão [TIMER ON/OFF]
 Botão [SET DAY]
 ⑥ Botão [Velocidade do Ventilador]
 ⑧ Botão [Ventilação]
 Botão [OPERATION]
 ⑨ Botão [CHECK/CLEAR]
 ⑪ Botão [FILTER]
 Botão [-J]
 ⑬ Posição do sensor da temperatura ambiente incorporado
 ⑭ Botão [Ajustar Tempo]
- Nunca exponha o controlo remoto à luz directa do sol, porque pode dar-lhe valores de temperatura da peça anormais.
 - Nunca coloque nenhum obstáculo em volta da secção inferior direita do controlo remoto, pois isso pode dar-lhe valores de temperatura da peça anormais.

- ① Κουμπί [Πύθισης Θερμοκρασίας]
- ② Κουμπί [TIMER MENU]
Κουμπί [MONITOR/SET]
- ④ Κουμπί [TIMER ON/OFF]
Κουμπί [SET DAY]
- ⑥ Κουμπί [Ταχύτητας Ανεμιστήρα]
- ⑧ Κουμπί [Αερισμού]
Κουμπί [OPERATION]
- ⑨ Κουμπί [CHECK/CLEAR]
- ⑪ Κουμπί [FILTER]
Κουμπί [-J]
- ⑬ Θέση του ενσωματωμένου θερμομέτρου δωματίου
- Μην εκτίθετε ποτέ το χειριστήριο εξ αποστάσεως στο ηλιακό φώς. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα λανθασμένες μετρήσεις της θερμοκρασίας δωματίου.
- Μην τοποθετείτε ποτέ εμπόδια γύρω από το κάτω δεξιό τμήμα το χειριστηρίου εξ αποστάσεως. Αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα λανθασμένες μετρήσεις της θερμοκρασίας δωματίου.

- ① Кнопка [Установить температуру]
- ② Кнопка [TIMER MENU]
Кнопка [MONITOR/SET]
- ④ Кнопка [TIMER ON/OFF]
Кнопка [SET DAY]
- ⑥ Кнопка [Скорость вентилятора]
- ⑧ Кнопка [Вентиляция]
Кнопка [OPERATION]
- ⑨ Кнопка [CHECK/CLEAR]
- ⑪ Кнопка [FILTER]
Кнопка [-J]
- ⑬ Позиция встроенного датчика температуры помещения
- ⑭ Кнопка [Настройка времени]
- Никогда не подвергайте пульт дистанционного управления воздействию прямых солнечных лучей. Это может привести к неправильным замерениям температуры в помещении.
- Никогда не помещайте какое-либо препятствие перед нижней правой секцией пульта дистанционного управления. Это может привести к неправильному замерению температуры в помещении.

- ① [Sıcaklık Ayarı] Düğmesi
- ② [TIMER MENU] Düğmesi
[MONITOR/SET] Düğmesi
- ④ [TIMER ON/OFF] Düğmesi
[SET DAY] Düğmesi
- ⑥ [Vantilatör Hızı Ayarları] Düğmesi
- ⑧ [Havalandırma] Düğmesi
[OPERATION] Düğmesi
- ⑨ [CHECK/CLEAR] Düğmesi
- ⑪ [FILTER] Düğmesi
[-J] Düğmesi
- ⑬ Entegre oda sıcaklığı sensörü konumu
- ⑭ [Saat Ayarı] Düğmesi
- Uzaktan kumanda ünitesini güneş ışığına maruz bırakmayın. Aksi takdirde oda sıcaklığının yanlış ölçülmesine neden olabilirsiniz.
- Uzaktan kumanda ünitesinin sağ alt köşesinin önünü hiçbir şekilde kapatmayın. Aksi takdirde oda sıcaklığının yanlış ölçülmesine neden olabilirsiniz.

- ① [设置温度]按钮
- ② [TIMER MENU]按钮
[MONITOR/SET]按钮
- ④ [TIMER ON/OFF]按钮
[SET DAY]按钮
- ⑥ [风扇速度]按钮
- ⑧ [通风]按钮
[OPERATION]按钮
- ⑨ [CHECK/CLEAR]按钮
- ⑪ [FILTER]按钮
[-J]按钮
- ⑯ 内置室温传感器位置
- 切勿将遥控器暴露在直射阳光下，否则可能会引起室温测量误差。
- 切勿在遥控器右下方放置任何障碍物，否则可能会引起室温测量误差。

- ① Tlačítko [nastavení teploty]
- ② Tlačítko [TIMER MENU]
Tlačítko [MONITOR/SET]
- ④ Tlačítko [TIMER ON/OFF]
Tlačítko [SET DAY]
- ⑥ Tlačítko [rychlosť vetráku]
- ⑧ Tlačítko [výtráni]
Tlačítko [OPERATION]
- ⑨ Tlačítko [CHECK/CLEAR]
- ⑪ Tlačítko [FILTER]
Tlačítko [-J]
- ⑬ Umístění zabudovaného snímače pokojové teploty
- ⑭ Tlačítko [Nastavení času]
- Nikdy dálkové ovládání nevystavujte příměmu slunečnímu svitu. Mohlo by to způsobit chybné naměření pokojové teploty.
- Neumisťujte kolem pravé spodní části dálkového ovládání žádné překážky. Mohlo by to způsobit chybné naměření pokojové teploty.

- ① Tlačidlo [Nastavenie teploty v miestnosti]
- ② Tlačidlo [TIMER MENU]
Tlačidlo [MONITOR/SET]
- ④ Tlačidlo [TIMER ON/OFF]
Tlačidlo [SET DAY]
- ⑥ Tlačidlo [Rýchlosť ventilátora]
- ⑧ Tlačidlo [Ventilácia]
Tlačidlo [OPERATION]
- ⑨ Tlačidlo [CHECK/CLEAR]
- ⑪ Tlačidlo [FILTER]
Tlačidlo [-J]
- ⑬ Poloha zabudovaného snímača izbovej teploty
- ⑭ Tlačidlo [Nastavenie času]
- Dialkový ovládač nikdy nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu. V opačnom prípade bude chybné nameraná teplota v miestnosti.
- Okolo pravej spodnej časti dialkového ovládača nikdy nestavajte žiadne prekážky. V opačnom prípade bude chybné nameraná teplota v miestnosti.

- ① [Hőmérséklet beállítása] gomb
- ② [TIMER MENU] gomb
[MONITOR/SET] gomb
- ④ [TIMER ON/OFF] gomb
[SET DAY] gomb
- ⑥ [Ventilátorsebesség] gomb
[OPERATION] gomb
- ⑧ [CHECK/CLEAR] gomb
- ⑪ [FILTER] gomb
[-J] gomb
- ⑬ A beépített hőmérsékletérzékelő helye
- ⑭ [Idő beállítása] gomb
- A távirányító ne tegye ki közvetlen napfénynek, mert az a helyiséget hőmérsékletének hibás méréset eredményezheti.
- Ne helyezzen akadályt a távirányító jobboldali alsó részének környékére, mert az a helyiséget hőmérsékletének hibás méréset eredményezheti.

- ① Przycisk [Ustawianie temperatury]
- ② Przycisk [TIMER MENU]
Przycisk [MONITOR/SET]
- ④ Przycisk [TIMER ON/OFF]
Przycisk [SET DAY]
- ⑥ Przycisk [Prędkość wentylatora]
- ⑧ Przycisk [Wentylacja]
Przycisk [OPERATION]
- ⑩ Przycisk [CHECK/CLEAR]
- ⑪ Przycisk [FILTER]
Przycisk [-J]
- ⑯ Położenie wbudowanego czujnika temperatury pomieszczenia
- ⑭ Przycisk [Ustawianie zegara]
- Nie wystawiaj pilota na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Może to spowodować nieprawidłowy pomiar temperatury pomieszczenia.
- Nie zasłaniaj dolnej części pilota po prawej stronie. Może to spowodować nieprawidłowy pomiar temperatury pomieszczenia.

SL **V primeru vstopne odprtine zadaj**
SW **Fjärrkontrollknapp**
HR **Gumbi daljinskog regulatora**
BG **Бутона Дистанционен регулатор**

RO **Butoanele de pe telecomandă**

- ① Gumb [Nastavitev temperature]
 ② Gumb [TIMER MENU]
 Gumb [MONITOR/SET]
 ④ Gumb [TIMER ON/OFF]
 Gumb [SET DAY]
 ⑥ Gumb [Hitrost ventilatorja]
 Gumb [Prezračevanje]
 Gumb [OPERATION]
 ⑨ Gumb [CHECK/CLEAR]
 ⑪ Gumb [FILTER]
 Gumb [↔]
 ⑬ Položaj vgrajenega tipala temperature prostora
 ⑭ Gumb [Nastavitev časa]
 - Daljinskega upravljalnika nikoli ne izpostavite neposredni sončni svetlobi. V tem primeru lahko pride do nepravilne meritve temperature prostora.
 - Okoli spodnjega desnega predela daljinskega upravljalnika nikoli ne pustite nobene ovire. V tem primeru lahko pride do nepravilne meritve temperature prostora.

- ① Knapp [ställ in temperatur]
 ② Knapp [TIMER MENU]
 Knapp [MONITOR/SET]
 ④ Knapp [TIMER ON/OFF]
 Knapp [SET DAY]
 ⑥ Knapp [fläktvarvtal]
 ⑧ Knapp [ventilation]
 Knapp [OPERATION]
 ⑨ Knapp [CHECK/CLEAR]
 ⑪ Knapp [FILTER]
 Knapp [↔]
 Den inbyggda rumstemperaturgivarens position
 ⑭ Knapp [ställ in tid]
 - Utsätt inte fjärrkontrollen för direkt solljus. Den rumstemperatur som mäts kan då bli felaktig.
 - Placera aldrig någonting nära den nedre högra delen av fjärrkontrollen. Den rumstemperatur som mäts kan då bli felaktig.


- ① Gumb [Namještanje temperature]
 ② Gumb [TIMER MENU]
 Gumb [MONITOR/SET]
 ④ Gumb [TIMER ON/OFF]
 Gumb [SET DAY]
 ⑥ Gumb [Brzina ventilatora]
 ⑧ Gumb [Prozračivanje]
 Gumb [OPERATION]
 ⑨ Gumb [CHECK/CLEAR]
 ⑪ Gumb [FILTER]
 Gumb [↔]
 ⑬ Položaj ugrađenog senzora temperature u prostoriji
 ⑭ Gumb [Namještanje vremena]
 - Ne izlažite daljinski regulator izravnoj sunčevoj svjetlosti. Inače postoji mogućnost da se temperatura prostorije pogrešno očita.
 - Ne postavljajte zapreke oko donjeg desnog dijela daljinskog regulatora. Inače postoji mogućnost da se temperatura prostorije pogrešno očita.

- ① Бутона [Настройка на температура]
 ② Бутона [TIMER MENU]
 Бутона [MONITOR/SET]
 ④ Бутона [TIMER ON/OFF]
 Бутона [SET DAY]
 ⑥ Бутона [Скорост на вентилатора]
 ⑧ Бутона [Вентиляция]
 Бутона [OPERATION]
 ⑨ Бутона [CHECK/CLEAR]
 ⑪ Бутона [FILTER] (Филтър)
 Бутона [↔]
 Положение на вградения датчик за стайната температура
 ⑭ Бутона [Set Time]
 - Никога не излагайте дистанционния регулатор на директна слънчева светлина. Това може да доведе до грешно отчитане на стайната температура.
 - Никога не поставяйте препятствие около дясната долната част на дистанционния регулатор. Това може да доведе до грешно отчитане на стайната температура.

- ① Butonul [Reglare temperatură încăpere]
 ② Butonul [TIMER MENU]
 Butonul [MONITOR/SET]
 ④ Butonul [TIMER ON/OFF]
 Butonul [SET DAY]
 ⑥ Butonul [Viteză ventilator]
 ⑧ Butonul [Ventilare]
 Butonul [OPERATION]
 ⑨ Butonul [CHECK/CLEAR]
 ⑪ Butonul [FILTER]
 Butonul [↔]
 ⑯ Pozitia senzorului de temperatură încorporat.
 ⑭ Butonul [Reglare oră]
 - Nu expuneți telecomanda la acțiunea directă a soarelui. În caz contrar, temperatura măsurată în încăpere poate fi greșită.
 - Nu așezați nici un obstacol în jurul partea de jos, dreapta a telecomenzii. În caz contrar, temperatura măsurată în încăpere poate fi greșită.

GB **Remote controller-Display**
D **Fernbedienung-Anzeige**
F **Affichage Commande à distance**

E **Controlador remoto-Indicador**
I **Display dell'unità del comando a distanza**
NL **Display afstandbediening**
P **Visualização do controlo remoto**

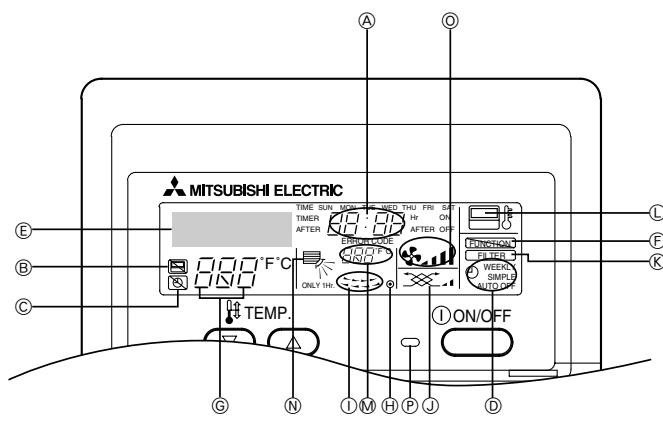

- (A) Current time/Timer time
- (B) Centralized control indicator
- (C) Timer OFF indicator
- (D) Timer mode indicator
- (E) Operation mode display: COOL, DRY, AUTO, FAN, HEAT
- (F) Function mode indicator
- (G) Preset temperature
- (H) Power indicator
- (I) Louver
- (J) Ventilation
- (L) Sensor position
- (N) Vane setting
- (P) Operation lamp

- (A) Aktuelle Uhrzeit/Timer-Zeit
- (B) Anzeige für Zentralsteuerung
- (C) Timer-OFF-Anzeige
- (D) Anzeige des Timer-Modus
- (E) Betriebsartenanzeige: Kühlen, Trocknen, AUTO, Lüfter, Heizen
- (F) Anzeige des Funktionsmodus
- (G) Voreingestellte Temperatur
- (H) Netzanzeige
- (I) Luftklappe
- (J) Ventilation
- (L) Sensorposition
- (N) Flügeleinstellung
- (P) Betriebsanzeige

- (A) Heure réelle/heure de la minuterie
- (B) Témoin de commande à distance centralisée
- (C) Témoin de minuterie OFF
- (D) Témoin de mode de minuterie
- (E) Affichage du mode de fonctionnement: FROID, DESHU, AUTO, VENTILATION, CHAUD
- (F) Témoin de mode de fonctionnement
- (G) Température prédefinie
- (H) Témoin d'alimentation
- (I) Louvre
- (J) Ventilation
- (L) Position du capteur
- (N) Réglage des ailettes
- (P) Témoin de fonctionnement

- (A) Hora actual/hora del temporizador
- (B) Indicador de control centralizado
- (C) Indicador de desconexión del temporizador
- (D) Indicador de modo del temporizador
- (E) Pantalla de modo de funcionamiento: FRÍO, DESHUMIDIFICACIÓN, AUTOMÁTICO, VENTILACIÓN, CALOR
- (F) Indicador de modo de función
- (G) Temperatura prefijada
- (H) Indicador de encendido
- (I) Rejilla
- (J) Ventilación
- (K) Señalización de filtro
- (L) Posición de sensor
- (M) Temperatura de la habitación
- (N) Ajuste de deflectores
- (O) Velocidad del ventilador
- (P) Lámpara de funcionamiento

- (A) Ora corrente/Timer
- (B) Indicatore comando centralizzato
- (C) Indicatore Timer non attivato
- (D) Indicatore modalità Timer
- (E) Visualizzazione modalità di funzionamento: COOL, DRY, AUTO, VENTILAZIONE, HEAT
- (F) Indicatore modalità funzione
- (G) Preimpostazione temperatura
- (H) Indicatore alimentazione
- (I) Deflettore
- (J) Ventilazione
- (K) Simbolo del filtro
- (L) Posizione del sensore
- (M) Temperatura ambiente
- (N) Impostazione lamelle
- (O) Velocità di ventilazione
- (P) Spia di funzionamento

- (A) Huidige tijd/Timertijd
- (B) Indicatielampje voor centraal regelen
- (C) Indicatielampje timer UIT
- (D) Indicatielampje timermodus
- (E) Werksstand: COOL, DRY, AUTO, FAN, HEAT
- (F) Indicatielampje functiemodus
- (G) Vooraf ingestelde temperatuur
- (H) Voedingsindicatielampje
- (I) Jaloezie
- (J) Ventilatie
- (K) Filtertekken
- (L) Plaats van sensor
- (M) Kamertemperatuur
- (N) Instelling ventilatorblad
- (O) Ventilatorsnelheid
- (P) Bedrijfslamp

- (A) Hora actual/Hora do temporizador
- (B) Indicador de controlo centralizado
- (C) Indicador de temporizador OFF
- (D) Indicador de modo do temporizador
- (E) Visor do modo de funcionamento: COOL, DRY, AUTO, FAN, HEAT
- (F) Indicador do modo de funcionamento
- (G) Temperatura predefinida
- (H) Indicador de corrente
- (I) Aba
- (J) Ventilação
- (K) Sinal do filtro
- (L) Posição do sensor
- (M) Temperatura ambiente
- (N) Regulação da palheta
- (O) Velocidade da ventoinha
- (P) Lâmpada de funcionamento

- Ⓐ Τρεχουσα ωρα/Ώρα χρονοδιακοπη
- Ⓑ Ενδειξη κεντρικου ελεγχου
- Ⓒ Ενδειξη χρονοδιακοπη OFF
- Ⓓ Ενδειξη λειτουργιας χρονοδιακοπη
- Ⓔ Ενδειξη τροπου λειτουργιας: ☀ COOL, ⌂ DRY, □ AUTO, ↗ FAN, ☀ HEAT
- Ⓕ Ενδειξη τροπου λειτουργιας ☀ Προκαθορισμενη θερμοκρασια
- Ⓗ Ενδειξη λειτουργιας ① Γριλλιες
- Ⓘ Εξαερισμος ② Σημα φιλτρου
- Ⓛ Θεση αισθητηρα ③ Θερμοκρασια δωματιου
- Ⓝ Ρυθμιση πτερυγιου ④ Κατασταση ελεγχου σφαλμάτων
- Ⓟ Φωτακι λειτουργιας

- Ⓐ Aktuální čas/čas časovače
- Ⓑ Indikátor centrálního ovládání
- Ⓒ Indikátor vypnutého časovače
- Ⓓ Indikátor režimu časovače
- Ⓔ Zobrazení provozního režimu: ☀ COOL, ⌂ DRY, □ AUTO, ↗ FAN, ☀ HEAT
- Ⓕ Indikátor funkčního režimu ⑥ Přednastavená teplota
- Ⓗ Indikátor napájení ⑦ Žaluziový větrák
- Ⓘ Větrání ⑧ Značka filtru
- Ⓛ Poloha snímače ⑨ Pokojová teplota
- Ⓝ Nastavení lamel ⑩ Rychlosť větráku
- Ⓟ Kontrolka provozu

- Ⓐ Текущее время/таймер
- Ⓑ Индикатор централизованного контроля
- Ⓒ Индикатор реле времени в положении ВЫКЛ.
- Ⓓ Индикатор режима реле времени
- Ⓔ Дисплеи режима эксплуатации: ☀ Холод, ⌂ Сушка, □ Авто, ↗ Вент, ☀ Тепло
- Ⓕ Индикатор режима функционирования
- Ⓖ Предварительно заданная температура
- Ⓗ Индикатор мощности ① Заслонка
- Ⓘ Вентиляция ② Символ фильтра
- Ⓛ Позиция датчика ③ Температура в помещении
- Ⓝ Установка лопасти ④ Скорость вентилятора
- Ⓟ Рабочая лампа

- Ⓐ Aktuálny čas/čas časovač
- Ⓑ Centrálné ovládanie
- Ⓒ Časovač vyp.
- Ⓓ Režim časovača
- Ⓔ Zobrazenie režimu ventilácie: ☀ COOL, ⌂ DRY, □ AUTO, ↗ FAN, ☀ HEAT
- Ⓕ Režim nastavenia funkcie ⑥ Nastavenie teploty
- Ⓗ Indikátor napájania ⑦ Žalúziový vetrák
- Ⓘ Ventilácia ⑧ Znak filtra
- Ⓛ Poloha snímača ⑨ Teplota v miestnosti
- Ⓝ Nastavenie prúdu vzduchu ⑩ Rýchlosť ventilátora
- Ⓟ Kontrolka ventilácie

- Ⓐ Mevcut saat/Zamanlayıcı
- Ⓑ Merkezi kontrol altında
- Ⓒ Zamanlayıcı KAPALI
- Ⓓ Zamanlayıcı modu
- Ⓔ Programlama modu: ☀ COOL, ⌂ DRY, □ AUTO, ↗ FAN, ☀ HEAT
- Ⓕ Fonksiyon ayarlama modu ⑥ İstenilen sıcaklık
- Ⓗ Elektrik AÇIK ① Pancur
- Ⓘ Havaalandırma ② Filtre işaretleri
- Ⓛ Sensör konumu ③ Oda sıcaklığı
- Ⓝ Hava akımı ④ Vantilatör hızı
- Ⓟ Çalışma ışığı

- Ⓐ Pontos időidőzítő
- Ⓑ Központi vezérlés
- Ⓒ Időzítő KI jelző
- Ⓓ Időzítő üzemmód kijelző
- Ⓔ Üzemmod kijelzo: ☀ COOL, ⌂ DRY, □ AUTO, ↗ FAN, ☀ HEAT
- Ⓕ Funkciókijelző ⑥ Hőmérséklet beállítása
- Ⓗ Bekapcsolási állapotjelző ① Szellőzőszalú
- Ⓘ Szellőztetés ② Szűrő jelzés
- Ⓛ Érzékelő pozíciója ③ Helyiséghőmérséklet
- Ⓝ Forgólápat beállítása ④ Ventilátorsebesség
- Ⓟ Üzemű lámpa

- Ⓐ 当前时间/定时器时间
- Ⓑ 中央控制指示器
- Ⓒ 定时器关闭指示器
- Ⓓ 定时器模式指示器
- Ⓔ 运行模式显示：☀制冷、⌂除湿、□自动、↗送风、☀制热
- Ⓕ 功能模式指示器 ⑥ 预设温度
- Ⓗ 电源指示器 ① 风向
- Ⓘ 通风 ② 滤网标记
- Ⓛ 传感器位置 ③ 室温
- Ⓝ 叶片设置 ④ 风扇转速
- Ⓟ 运行指示灯

- Ⓐ Aktualny czas/czas programatora
- Ⓑ Wskaźnik sterowania centralnego
- Ⓒ Wskaźnik programator WYŁ.
- Ⓓ Wskaźnik trybu programatora
- Ⓔ Wyświetlacz trybu pracy: ☀ COOL, ⌂ DRY, □ AUTO, ↗ FAN, ☀ HEAT
- Ⓕ Wskaźnik trybu funkcji ⑥ Ustawiona temperatura
- Ⓗ Wskaźnik zasilania ① Żaluzje
- Ⓘ Wentylacja ② Wskaźnik filtru
- Ⓛ Położenie czujnika ③ Temperatura pomieszczenia
- Ⓝ Ustawienie łopatek ④ Prędkość wentylatora
- Ⓟ Lampka pracy

SL **V primeru vstopne odprtine spodaj**
SW **Fjärrkontrolldisplay**
HR **Zaslon daljinskog regulatora**
BG **Дисплей на дистанционния регулатор**

RO **Telecomanda – ecranul de afişare**

- (A) Trenutni čas/časovnik
- (B) Prikaz centralnega upravljanja
- (C) Prikaz časovnik IZKLOP
- (D) Prikaz načina časovnika
- (E) Prikaz načina delovanja: COOL, DRY, AUTO, FAN, HEAT
- (F) Kazalnik funkcjskega načina
- (G) Nastavljena temperatura
- (H) Prikaz vklopa
- (I) Usmerjevalnik
- (J) Prezračevanje
- (K) Oznaka filtra
- (L) Položaj tipala
- (M) Temperatura prostora
- (N) Nastavitev vphovanja
- (O) Hitrost ventilatorja
- (P) Kontrolna lučka delovanja

- (A) Ora/temporizator
- (B) Indicator comandă centralizată
- (C) Indicator afişare oră
- (D) Indicator mod afişare oră
- (E) Afişare mod de funcţionare: COOL, DRY, AUTO, FAN, HEAT
- (F) Indicator mod de funcţionare
- (G) Temperatură prestabilită
- (H) Indicator pornit/oprit
- (I) Grilă de transfer
- (J) Ventilare
- (K) Simbol filtru
- (L) Poziție senzor
- (M) Temperatura încăperii
- (N) Reglare sens de suflare sus/jos
- (O) Viteză ventilator
- (P) Lampă semnalizare funcţionare



-
- (A) Aktuell tid/timertid
 - (B) Central kontrollindikator
 - (C) Indikator för timer AV
 - (D) Timerlägesindikator
 - (E) Driftlägesdisplay: COOL, DRY, AUTO, FAN, HEAT
 - (F) Funktionslägesindikator
 - (G) Förinställd temperatur
 - (H) Strömindikator
 - (I) Galler
 - (J) Ventilation
 - (K) Filtertecken
 - (L) Givarläge
 - (M) Rumstemperatur
 - (N) Vinginställning
 - (O) Fläktvarvtal
 - (P) Driftlampa

-
- (A) Točno vrijeme/vrijeme programatora
 - (B) Pokazivač centralnog upravljanja
 - (C) Pokazivač isključenog programatora
 - (D) Pokazivač načina rada programatora
 - (E) Prikaz načina rada: COOL, DRY, AUTO, FAN, HEAT
 - (F) Pokazivač funkcije
 - (G) Namještena temperatura
 - (H) Pokazivač napajanja
 - (I) Rešetka
 - (J) Prozračivanje
 - (K) Oznaka filtra
 - (L) Položaj senzora
 - (M) Temperatura prostorije
 - (N) Namještanje strujanja zraka
 - (O) Brzina ventilatora
 - (P) Žaruljica rada



-
- (A) Реален час/Час на таймера
 - (B) Централизиран индикатор за управление
 - (C) Индикатор за изключен таймер
 - (D) Индикатор за режим на таймера
 - (E) Дисплей за работен режим: COOL, DRY, AUTO, FAN, HEAT
 - (F) Индикатор за режим на функция
 - (G) Предварително зададена температура
 - (H) Индикатор за захранване
 - (I) Вентилационна решетка
 - (J) Вентиляция
 - (K) Обозначение за филтър
 - (L) Положение на датчика
 - (M) Стайна температура
 - (N) Настройка на подкрилка
 - (O) Скорост на вентилатора
 - (P) Лампа за експлоатация

[Fig. A]

<PLFY-P20~100VLMD-E>

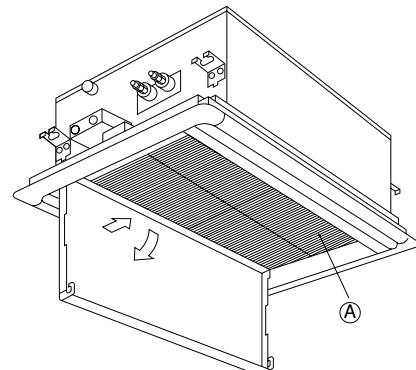

<PLFY-P125VLMD-E>

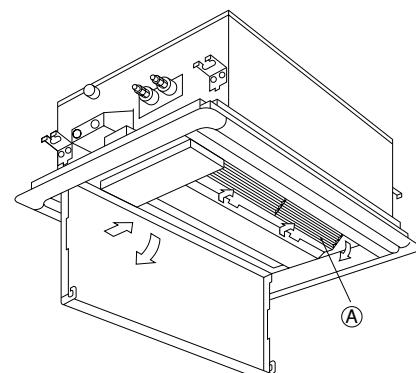


Ⓐ: Filter
Filter
Filtre
Filtro
Filtro
Filter
Filtre
Фільтро
Фильтр
Filtre
滤网
Filtr
Filter
Szűrő
Filtr
Filter
Filtar
Филтър
Filtru


→ : Air Flow
Luftstrom
Flux d'air
Flujo de aire
Flusso d'aria
Luchtstroom
Fluxo de Ar
Рој аéra
Воздушный поток
Hava Akımı
气流
Proudění vzduchu
Prúd vzduchu
Levegőáramlás
Strumieň powietrza
Tok zraka
Luftflöde
Strujanje zraka
Въздушен поток
Flux de aer

[Fig. A]



<PEFY-P-VMH-E, VMHS-E>

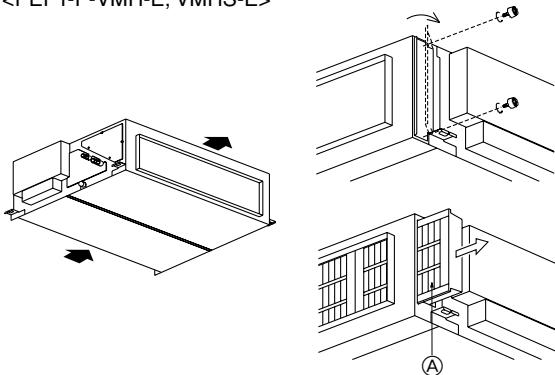



<PFFY-P-VLEM-E, VLRM(M)-E>



<PEFY-P-VMA(L)-E>

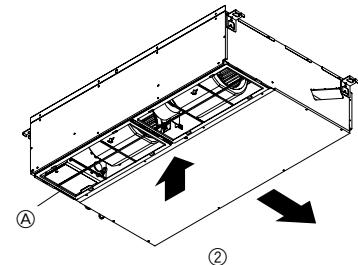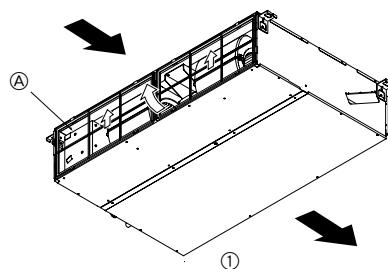

<PEFY-P-VMR-E-L/R>

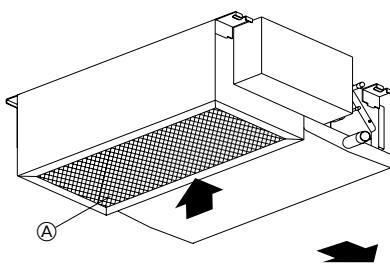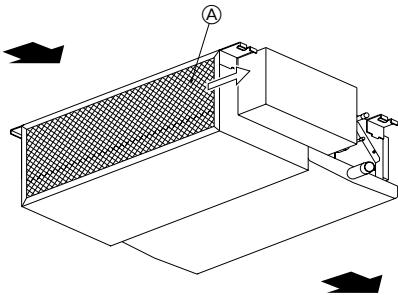

①: In case of rear inlet

Bei Einlass von hinten

En cas d'entrée arrière

En el caso de unidad interior trasera

In caso di ingresso dell'aria dalla parte posteriore

Bij een achterinlaat

No caso de unidade interior traseira

Σε περίπτωση πίσω εισαγωγής

При воздуходозаборнике сзади

Arka giriş durumunda

使用后侧出风口时

V případě zadního přívodu

V případě zadného prívodu

Hátsó beszívás esetén

Wlot z tylu

V primeru vstopne odprtine zadaj

Inlopp bakifrån

U slučaju usisa straga

При заден входящ отвор

În cazul în care aerul intră în unitate prin partea posterioară

②: In case of bottom inlet

Bei Einlass von unten

En cas d'entrée sur le dessous

En el caso de unidad inferior

In caso di ingresso dell'aria dalla parte inferiore

Bij een onderinlaat

No caso de unidade inferior

Σε περίπτωση κάτω εισαγωγής

При воздуходозаборнике внизу

Alt giriş durumunda

使用底部出风口时

V případě spodního přívodu

V prípade spodného prívodu

Alsó beszívás esetén

Wlot od spodu

V primeru vstopne odprtine spodaj

Inlopp nedirfrån

U slučaju usisa odozdo

При долнен входящ отвор

În cazul în care aerul intră în unitate prin partea inferioară

Ⓐ: Filter

Filter

Filtre

Filtro

Filter

Filtro

Фільтр

Фильтр

Filtre

滤网

Filtr

Filter

Szűrő

Filtr

Filter

Filtar

Филтър

Filtre

→ : Air Flow
 Luftstrom
 Flux d'air
 Flujo de aire
 Flusso d'aria
 Luchtstroom
 Fluxo de Ar
 Ροή αέρα
 Воздушный поток
 Hava Akımı
 气流
 Proudění vzduchu
 Prúd vzduchu
 Levegőáramlás
 Strumień powietrza
 Tok zraka
 Luftflöde
 Strujanje zraka
 Въздушен поток
 Flux de aer

Contents

1. Safety precautions	10	3.4. Fan speed adjustment	12
1.1. Installation	10	3.5. Adjustment of up/down airflow direction	12
1.2. During operation	10	3.6. Ventilation	13
1.3. Disposing of the unit	11	3.7. Others	13
2. Names and functions of various parts	11	4. The smart way to use	13
3. How to operate	11	5. Caring for the machine	13
3.1. ON/OFF	11	6. Troubleshooting	14
3.2. Selecting operation	11	7. Installation, transferring works, and checking	15
3.3. Room temperature adjustment	12	8. Specifications	15

1. Safety precautions

- Before operating the unit, make sure you read all the "Safety precautions".
► "Safety precautions" lists important points about safety. Please be sure to follow them.

Symbols used in the text

⚠ Warning:

Describes precautions that should be observed to avoid the risk of injury or death to the user.

⚠ Caution:

Describes precautions that should be observed to prevent damage to the unit.

Symbols used in the illustrations

- (○) : Indicates an action that must be avoided.
- (●) : Indicates that important instructions must be followed.
- (±) : Indicates a part which must be grounded.
- (△) : Indicates that caution should be taken with rotating parts. (This symbol is displayed on the main unit label.) <Color: yellow>
- (△) : Beware of electric shock. (This symbol is displayed on the main unit label.) <Color: yellow>

⚠ Warning:

Carefully read the labels affixed to the main unit.

1.1. Installation

- After you have read this manual, keep it and the Installation Manual in a safe place for easy reference whenever a question arises. If the unit is going to be operated by another person, make sure that this manual is given to him or her.

⚠ Warning:

- The unit should not be installed by the user. Ask the dealer or an authorized company to install the unit. If the unit is installed improperly, water leakage, electric shock or fire may result.
- Use only accessories authorized by Mitsubishi Electric and ask your dealer or an authorized company to install them. If accessories are installed improperly, water leakage, electric shock or fire may result.
- The Installation Manual details the suggested installation method. Any structural alteration necessary for installation must comply with local building code requirements.
- Never repair the unit or transfer it to another site by yourself. If repair is performed improperly, water leakage, electric shock or fire may result. If you need to have the unit repaired or moved, consult your dealer.
- Keep the electric parts away from water (washing water) etc.
- It might result in electric shock, catching fire or smoke.

Note1: When washing the Heat Exchanger and Drain Pan, ensure the Control Box, Motor and LEV remain dry, using a water proof covering.

Note2: Never drain the washing water for the Drain Pan and the Heat Exchanger using the Drain Pump. Drain separately.

- The appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.
- Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not use a leak detection additive.
- Do not use refrigerant other than the type indicated in the manuals provided with the unit and on the nameplate.
 - Doing so may cause the unit or pipes to burst, or result in explosion or fire during use, during repair, or at the time of disposal of the unit.
 - It may also be in violation of applicable laws.
 - MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION cannot be held responsible for malfunctions or accidents resulting from the use of the wrong type of refrigerant.

1) Outdoor unit

⚠ Warning:

- The outdoor unit must be installed on a stable, level surface, in a place where there is no accumulation of snow, leaves or rubbish.
- Do not stand on, or place any items on the unit. You may fall down or the item may fall, causing injury.

⚠ Caution:

The outdoor unit should be installed in a location where air and noise emitted by the unit will not disturb the neighbours.

2) Indoor unit

⚠ Warning:

The indoor unit should be securely installed. If the unit is loosely mounted, it may fall, causing injury.

3) Remote controller

⚠ Warning:

The remote controller should be installed in such a way that children cannot play with it.

4) Drain hose

⚠ Caution:

Make sure that the drain hose is installed so that drainage can go ahead smoothly. Incorrect installation may result in water leakage, causing damage to furniture.

5) Power line, fuse or circuit breaker

⚠ Warning:

- Make sure that the unit is powered by a dedicated supply. Other appliances connected to the same supply could cause an overload.
- Make sure that there is a main power switch.
- Be sure to adhere to the unit's voltage and fuse or circuit breaker ratings. Never use a piece of wire or a fuse with a higher rating than the one specified.

6) Grounding

⚠ Caution:

- The unit must be properly grounded. Never connect the grounding wire to a gas pipe, water pipe, lightning conductor or telephone grounding wire. If the unit is not grounded properly, electric shock may result.
- Check frequently that the ground wire from the outdoor unit is properly connected to both the unit's ground terminal and the grounding electrode.

1.2. During operation

⚠ Caution:

- Do not use any sharp object to push the buttons, as this may damage the remote controller.
- Do not twist or tug on the remote controller cord as this may damage the remote controller and cause malfunction.
- Never remove the upper case of the remote controller. It is dangerous to remove the upper case of the remote controller and touch the printed circuit boards inside. Doing so can result in fire and failure.
- Never wipe the remote controller with benzene, thinner, chemical rags, etc. Doing so can result in discoloration and failure. To remove heavy stains, soak a cloth in neutral detergent mixed with water, wring it out thoroughly, wipe the stains off, and wipe again with a dry cloth.
- Never block or cover the indoor or outdoor unit's intakes or outlets. Tall items of furniture underneath the indoor unit, or bulky items such as large boxes placed close to the outdoor unit will reduce the unit's efficiency.

For fan

Press the ③ [Mode (BACK)] Button and bring up the “FAN” display.

- The fan operation functions to circulate the air in the room.
- The temperature of the room cannot be set by fan operation.

⚠ Caution:

Never expose your body directly to cool air for a long time. Excessive exposure to cool air is bad for your health, and should therefore be avoided.

Dry operation

The dry is a microcomputer-controlled dehumidifying operation which controls excessive air-cooling according to the room temperature of your choice. (Not usable for heating.)

- Until reaching room temperature of your choice
The compressor and indoor fan function is linked motion according to the change of the room temperature and automatically repeat ON/OFF.
- When reaching room temperature of your choice
Both the compressor and indoor fan stop.
When stop continues for 10 minutes, the compressor and indoor fan are operated for 3 minutes to keep the humidity low.

For heating

Press the ③ [Mode (BACK)] Button to bring up the “HEAT” display.

Regarding displays during heating operation “DEFROST”

Displayed only during the defrosting operation.

“STAND BY”

Displayed from the start of heating operation until the moment warm air blows out.

⚠ Caution:

- When the air-conditioner is used together with burners, thoroughly ventilate the area. Insufficient ventilation can result in accidents due to oxygen deficiency.
 - Never place a burner at a place where it is exposed to the airflow from the air-conditioner.
Doing so can result in imperfect combustion of the burner.
 - The microcomputer functions in the following cases: *
 - Air does not blow out when heating starts.*
- To prevent any cool air from escaping, the indoor fan is gradually switched in sequence from faint airflow/weak airflow/set airflow according to the temperature rise of the blown out air. Wait a moment until the airflow comes out naturally.
 - The fan is not moving at the set speed.*
- In some models, the system switches over to faint airflow when the temperature of the room reaches the set temperature. In other cases, it stops to prevent any cool air from escaping during the defrosting operation.
 - Air flows out even if operation is stopped.*
- Approximately 1 minute after the stop of operation, the indoor fan sometimes rotates to eliminate extra heat generated by the electric heater, etc. The fan speed comes to low or high.
- * Except PEFY-P-NMHU-E-F.

3.3. Room temperature adjustment

To change room temperature

Press the ① [Set Temperature] Button and set the room temperature of your choice.

Pressing or once changes the setting by 1 °C.

If the pressing is continued, the setting continues to change by 1 °C.

- Indoor temperature can be set within the following range.
Cooling/dry :19 °C - 30 °C
Heating :17 °C - 28 °C
- Temperature cannot be set for the fan mode.
- The range of room temperature display is 8 °C - 39 °C. Outside this range, the display flashes either 8 °C - 39 °C to inform you if the room temperature is lower or higher than the displayed temperature.

3.4. Fan speed adjustment

To change fan speed

Every time you press the ⑥ [Fan Speed] button once, it switches from the low-speed to high-speed settings successively.

In the electronics dry operation, the indoor fan automatically turns to low-speed operation. Switching of fan speed is impossible. (Only the display on the remote controller changes.)

- Every time the fan speed adjustment button is pressed once, the fan speed is changed.

[PEFY-P200-250VMH]

Fan speed : 1 stage

- Switching of fan speed is impossible.


[PEFY-P40~140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM series]

Fan speed : 2 stages



[PLFY-P125VLMD]

Fan speed : 4 stages



[PLFY-P20~100VLMD, PEFY-P-VMR series]

Fan speed : 3 stages



[PFFY-P-VLRMM-E, PEFY-P-VMA(L)-E, PEFY-P-VMHS-E series]

Fan speed : 3 stages



* This setting can be adjusted only with MA remote controller.

3.5. Adjustment of up/down airflow direction

To change the up/down airflow direction

Every time the ⑦ [Vane Control] button is pressed, the direction of the airflow changes.

[PLFY-P20~100VLMD]

Display	① Swing	② 0°	③ 40°	④ 60°	⑤ 80°
Mode	Fan speed				
Heating/Fan	High/Mid/Low	①	②	③	④
Cooling	High				⑤
	Mid/Low	①	②	③	④
Dry	Fixed				⑤
Initial setting	—	Cooling	Dry	—	Heating
		Fan			

[Other Models]

Display	① Swing	② 0°	③ 45°	④ 60°	⑤ 85°
Mode	Fan speed				
Heating/Fan	High/Mid1/Mid2/Low	①	②	③	④
Cooling	High				⑤
	Mid1/Mid2/Low	①	②	③	④
Dry	Fixed				⑤
Initial setting	—	Cooling	Dry	—	Heating
		Fan			

*1 It automatically returns to the “② 0°” when one hour passes.

The “1 Hr.” is displayed on the remote controller (It is disappeared when one hour passes.)


- This function is not available according to the models.

There may be a discrepancy between the vane position on the display and the actual vane position in the following conditions:

- When “DEFROST” or “STAND BY” is displayed on the controller
- At the beginning of heating operation
- Thermo-OFF in the heating mode

PFFY-P-VLEM

While pulling the blowout grill out toward you, raise the rear, remove it, change the direction, and set it in place.



⚠ Caution:

Avoid putting your hand into the air outlet of the indoor unit any more than necessary. If you get your hands caught in the metal parts when adjusting the airflow-direction-adjustment board and blowout grill, or nip them in the autovane, there is a risk of injury and failure.

3.6. Ventilation

- The ventilation unit (OA processing unit or LOSSNAY) automatically goes into operation when the indoor unit that is interlocked with it goes into operation.
- If the ⑧ [Ventilation] button is pressed while the indoor unit is stopped, only the ventilator goes into operation.
- Press the ⑧ [Ventilation] button to change the fan speed.
- Depending on the models, the indoor unit fan goes into operation while the unit is in the ventilation mode.

3.7. Others



STAND BY
DEFROST



NOT AVAILABLE



FILTER

: Displayed when control is executed by a separately sold centralized control unit, etc.

: Displayed from the start of heating operation until the moment warm air blows out.

: This displays indication when some abnormality occurs in the unit.

: When a Button is pressed for any function which the indoor unit cannot perform, this display flashes concurrently with the display of that function.

: In the system in which the [Sensor] display is indicated as the "remote controller", room temperature measurement is performed by the room temperature sensor built into the remote controller.

: Displayed when it is time to clean the filter.
Press the ⑪ [FILTER (-)] Button twice, then the display is disappeared.

4. The smart way to use

Even minimal steps to care for your air conditioner can help make its use far more effective in terms of air-conditioning effect, electricity charges, etc.

Set the right room temperature

- In cooling operation, a temperature difference of about 5 °C between indoors and outdoors is optimum.
- If the room temperature is raised by 1 °C during air-cooling operation, about 10 % electric power can be saved.
- Excessive cooling is bad for health. It also results in the waste of electric power.

Clean the filter thoroughly

- If the screen of the air filter becomes clogged, the airflow and air-conditioning effect can be significantly reduced.

Further, if the condition is left unattended, failure can result. It is particularly important to clean the filter at the beginning of the cooling and heating seasons. (When profuse dust and dirt have accumulated, clean the filter thoroughly.)

5. Caring for the machine

Always have filter maintenance performed by a service person.

Before care-taking, turn the power supply OFF.

⚠ Caution:

- Before you start cleaning, stop operation and turn OFF the power supply. Remember that the fan is rotating inside at high speed, posing a serious risk of injury.
- Indoor units are equipped with filters to remove the dust of sucked-in air. Clean the filters using the methods shown in the following sketches. (The standard filter should normally be cleaned once a week, and the long-life filter at the beginning of each season.)
- The life of the filter depends on where the unit is installed and how it is operated.

Prevent intrusion of heat during air-cooling

- To prevent the intrusion of heat during cooling operation, provide a curtain or a blind on the window to block out direct sunlight. Also, do not open the entrance or exit except in cases of dire necessity.

Carry out ventilation sometimes

- Since the air periodically gets dirty in a room that is kept closed for a long time, ventilation is sometimes necessary. When gas appliances are used together with the air conditioner, special precautions must be taken. If the "LOSSNAY" ventilation unit developed by our company is used, you can perform ventilation with less waste. For details on this unit, consult with your dealer.

How to clean

- Clear dust away lightly or clean it up with a vacuum cleaner. In the case of severe staining, wash the filter in lukewarm water mixed with dissolved neutral detergent or water, and then rinse off the detergent completely. After washing, dry it and fix it back into place.

⚠ Caution:

- Do not dry the filter by exposing it to direct sunlight or warming it using fire, etc. Doing so can result in the deformation of the filter.
- Washing it in hot water (more than 50 °C) can also result in deformation.

⚠ Caution:

Never pour water or flammable sprays onto the air conditioner. Cleaning using these methods can result in the failure of the air conditioner, electric shock, or fire.

6. Troubleshooting

Before you ask for repair service, check the following points:

State of Machine	Remote Controller	Cause	Troubleshooting
It does not run. Air flows out but it does not cool enough or heat enough. Cool air or warm air does not come out. It runs briefly, but soon stops. The sound of the exhaust and rotation of the motor can still be heard after stop of running. The sound of the exhaust and the rotation of the motor can be heard intermittently after stop of running. Warm air comes out intermittently when the thermostat is OFF or during fan operation.	"●" display is not lit up. No display appears even when the [ON/OFF] button is pressed. The liquid crystal display shows that it is in the state of operation. The liquid crystal display shows that it is in operation. The "CHECK" and check code flashes on the liquid crystal display. All lights are out except the powered display of "●". All lights are out except the powered display of "●". The liquid crystal display shows that it is in the state of operation.	Power failure The power supply is turned OFF. The fuse in the power supply is gone. The earth leakage breaker is gone. Improper temperature adjustment The filter is filled with dust and dirt. There are some obstacles at the air inlet and outlet of the indoor and outdoor units. Windows and doors are open. The restart-preventing circuit is in operation for 3 minutes. Indoor unit operation was restarted during the heating and defrosting operation. There are some obstacles at the air inlet and outlet of the indoor and outdoor units. The filter is filled with dust and dirt. When other indoor units are engaged in cooling operation, the machine stops after running a drain-up mechanism for 3 minutes when air-cooling operation is stopped. When other indoor units are engaged in cooling operation, drained water is brought in. If the drain water is collected, the drain-up mechanism initiates a draining operation. When other indoor units are engaged in heating operation, the control valves are opened and closed from time to time to maintain the stability of the system.	Press the [ON/OFF] button after power restoration. Turn the power supply ON. Replace fuse. Put in the earth leakage breaker. After checking the set temperature and inlet temperature on the liquid crystal display, refer to [Room temperature adjustment], and operate the adjustment button. Clean up the filter. (Refer to [Caring for the machine].) Remove. Close. Wait for a while. (To protect the compressor, a 3-minute restart-preventing circuit is built into the indoor unit. Therefore, there are occasions sometimes when the compressor does not start running immediately. There are cases when it does not run for as long as 3 minutes.) Wait for a while. (Heating operation starts after ending defrosting operation.) Rerun after removal Rerun after cleaning the filter. (Refer to [Caring for the machine].) Wait for 3 minutes. It soon stops. (If the noise occurs more than 2-3 times in an hour, ask for repair service.) It soon stops. (If the room temperature rises uncomfortably high in a small room, stop operation.)

- If operation stops due to a power failure, the [restart-preventing circuit at power failure] operates and disables unit operation even after power restoration. In this case, press the [ON/OFF] button again and start operation.

If malfunctions persist after you have checked the above, turn the power supply OFF and contact your dealer with information about the product name, the nature of the malfunction, etc. If the display of "[CHECK]" and (4 digit) check code flashes, tell the dealer contents of the display (check code). Never attempt to repair by yourself.

The following symptoms are not air conditioner failures:

- The air blown out from the air conditioner can sometimes give off odors. This is due to cigarette smoke contained in the air of the room, the smell of cosmetics, the walls, furniture, etc., absorbed in the air conditioner.
- A hissing noise can be heard immediately after the air conditioner is started or stopped. This is the sound of the refrigeration flowing inside the air conditioner. This is normal.
- The air conditioner sometimes snaps or clicks at the beginning or end of cooling/heating operation. This is the sound of friction on the front panel and other sections due to expansion and contraction caused by temperature change. This is normal.
- The fan speed changes in spite of not changing the setting. Not to blow out cold air at the beginning of heating operation, the air conditioner automatically adjusts the fan speed gradually from lower to the set speed. It also adjust its fan speed to protect the fan motor when return air temperature or fan speed excessively rises.

7. Installation, transferring works, and checking

Regarding place for installation

Consult with your dealer for details on installation and transferring the installation.

⚠ Caution:

Never install the air conditioner where there is a risk of leakage of flammable gas.

If gas leaks and accumulates around the unit, fire can result.

Never install the air conditioner at the following place:

- where there is a lot of machine oil
- near the ocean and beach areas where there is salt air.
- where humidity is high
- where there are hot springs nearby
- where there is sulphurous gas
- where there is a high-frequency processing machinery (a high-frequency welder, etc.)
- where acid solution is frequently used
- where special sprays are frequently used
- Install the indoor unit horizontally. Otherwise, water leakage can result.
- Take sufficient measures against noise when installing the air conditioners at hospitals or communication-related businesses.

If the air conditioner is used in any of the above-mentioned environments, frequent operational failure can be expected. It is advisable to avoid these types of installation sites.

For further details, consult with your dealer.

Regarding electrical work

⚠ Caution:

- The electrical work must be undertaken by a person who is qualified as an electrical engineer according to the [technical standard respecting electrical installation], [internal wiring rules], and the installation instruction manual with the absolute use of exclusive circuits. The use of other products with the power source can result in burnt-out breakers and fuses.

- Never connect the grounding wire to a gas pipe, water pipe, arrester, or telephone grounding wire. For details, consult with your dealer.
- In some types of installation sites, the installation of an earth leakage breaker is mandatory. For details, consult with your dealer.

Regarding transfer of installation

- When removing and reinstalling the air conditioner when you enlarge your home, remodel, or move, consult with your dealer in advance to ascertain the cost of the professional engineering work required for transferring the installation.

⚠ Caution:

When moving or reinstalling the air conditioner, consult with your dealer. Defective installation can result in electric shock, fire, etc.

Regarding noise

- In installing work, choose a place that can fully bear the weight of the air conditioner, and where noise and vibration can be reduced.
- Choose a place where cool or warm air and noise from the outdoor air outlet of the air conditioner does not inconvenience the neighbors.
- If any alien object is placed near the outdoor air outlet of the air conditioner, decreased performance and increased noise can result. Avoid placing any obstacles adjacent to the air outlet.
- If the air conditioner produces any abnormal sound, consult with your dealer.

Maintenance and inspection

- If the air conditioner is used throughout several seasons, the insides can get dirty, reducing the performance.

Depending upon the conditions of usage, foul odors can be generated and drainage can deteriorate due to dust and dirt, etc.

GB

8. Specifications

PLFY-P-VLMD-E series

Item	Model	P20VLMD-E	P25VLMD-E	P32VLMD-E	P40VLMD-E	P50VLMD-E	P63VLMD-E
Power source		~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz					
Cooling capacity*1 / Heating capacity*1	kW	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0	5.6/6.3	7.1/8.0
Dimension*2	Height mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)
	Width mm	776 (1,080)	776 (1,080)	776 (1,080)	776 (1,080)	946 (1,250)	946 (1,250)
	Depth mm	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)
Net weight kg		23 (6.5)	23 (6.5)	24 (6.5)	24 (6.5)	27 (7.5)	28 (7.5)
Fan Airflow rate (Low-Middle-High)	m³/min	6.5-8.0-9.5	6.5-8.0-9.5	6.5-8.0-9.5	7.0-8.5-10.5	9.0-11.0-12.5	10.0-13.0-15.5
Noise level (Low-Middle-High)*3	dB(A) 220V, 240V	27-30-33	27-30-33	27-30-33	29-33-36	31-34-37	33-38-40
	230V	28-31-34	28-31-34	28-31-34	30-34-37	32-35-38	34-39-41
Filter		Long life filter					

Item	Model	P80VLMD-E	P100VLMD-E	P125VLMD-E	
Power source		~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz			
Cooling capacity*1 / Heating capacity*1	kW	9.0/10.0	11.2/12.5	14.0/16.0	
Dimension*2	Height mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)	
	Width mm	1,446 (1,750)	1,446 (1,750)	1,708 (2,010)	
	Depth mm	634 (710)	634 (710)	606 (710)	
Net weight kg		44 (12.5)	47 (12.5)	56 (13)	
Fan Airflow rate (Low-Middle-High)	m³/min	15.5-18.5-22.0	17.5-21.0-25.0	24.0-27.0-30.0-33.0 (Low-Middle2-Middle1-High)	
Noise level (Low-Middle-High)*3	dB(A) 220V, 240V	33-36-39	36-39-42	40-42-44-46	
	230V	34-37-40	37-41-43		
Filter		Long life filter			

Notes: * Operation temperature of indoor unit.

Cooling mode: 15 °C WB - 24 °C WB

Heating mode: 15 °C DB - 27 °C DB

*1 Cooling/Heating capacity indicates the maximum value at operation under the following condition.

Cooling: Indoor: 27 °C DB/19 °C WB Outdoor: 35 °C DB

Heating: Indoor: 20 °C DB Outdoor: 7 °C DB/6 °C WB

*2 The figure in () indicates panel's.

*3 The operating noise is the data that was obtained in an anechoic room.

PEFY-P-VMH-E series

Item	Model	P40VMH-E	P50VMH-E	P63VMH-E	P71VMH-E	P80VMH-E
Power source				~220-240V 50/60Hz		
Cooling capacity*1 / Heating capacity*1	kW	4.5/5.0	5.6/6.3	7.1/8.0	8.0/9.0	9.0/10.0
Dimension Height / Width / Depth	mm	380/750/900	380/750/900	380/750/900	380/1,000/900	380/1,000/900
Net weight	kg	44	44	45	50	50
Airflow rate (Low-High)	m³/min	10.0-14.0	10.0-14.0	13.5-19.0	15.5-22.0	18.0-25.0
Fan External static pressure*2	Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Noise level (Low-High)*5	dB(A)	220 V 230, 240 V	27-34 31-37	27-34 31-37	32-38 36-41	32-39 35-41
Filter				Long life filter (option)		

Item	Model	P100VMH-E	P125VMH-E	P140VMH-E
Power source			~220-240V 50/60Hz	
Cooling capacity*1 / Heating capacity*1	kW	11.2/12.5	14.0/16.0	16.0/18.0
Dimension Height / Width / Depth	mm	380/1,200/900	380/1,200/900	380/1,200/900
Net weight	kg	70	70	70
Airflow rate (Low-High)	m³/min	26.5-38.0	26.5-38.0	28.0-40.0
Fan External static pressure*2	Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Noise level (Low-High)*5	dB(A)	220 V 230, 240 V	34-42 38-44	34-42 38-44
Filter			Long life filter (option)	

Item	Model	P200VMH-E	P250VMH-E
Power source		3N~380-415V 50/60Hz	
Cooling capacity*1 / Heating capacity*1	kW	22.4/25.0	28.0/31.5
Dimension Height / Width / Depth	mm	470/1,250/1,120	470/1,250/1,120
Net weight	kg	100	100
Airflow rate	m³/min	58.0	72.0
Fan External static pressure*3	Pa	380V 400, 415V	110/220 130/260
Noise level*5	dB(A)	380V 400, 415V	42 44
Filter			Long life filter (option)

PEFY-P-VMHS-E series

Item	Model	P200VMHS-E	P250VMHS-E
Power source		~220-240V 50/60Hz	
Cooling capacity*1 / Heating capacity*1	kW	22.4/25.0	28.0/31.5
Dimension Height / Width / Depth	mm	470/1,250/1,120	470/1,250/1,120
Net weight	kg	97	100
Airflow rate (Low-Middle-High)	m³/min	50.0-61.0-72.0	58.0-71.0-84.0
Fan External static pressure*4	Pa	50/100/150/200/250	
Noise level (Low-Middle-High)*5	dB(A)	36-39-43	39-42-46
Filter			Long life filter (option)

Notes: * Operation temperature of indoor unit.

Cooling mode: 15 °C WB - 24 °C WB

Heating mode: 15 °C DB - 27 °C DB

*1 Cooling/Heating capacity indicates the maximum value at operation under the following condition.

Cooling: Indoor: 27 °C DB/19 °C WB Outdoor: 35 °C DB

Heating: Indoor: 20 °C DB Outdoor: 7 °C DB/6 °C WB

*2 The external static pressure is set to 100 Pa (at 220 V)/150 Pa (at 230, 240 V) at factory shipment.

*3 The external static pressure is set to 220 Pa (at 380 V)/260 Pa (at 400, 415 V) at factory shipment.

*4 The external static pressure is set to 150 Pa at factory shipment.

*5 The operating noise is the data that was obtained in an anechoic room.

PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM(M)-E series

Item	Model	P20VLEM-E	P25VLEM-E	P32VLEM-E	P40VLEM-E	P50VLEM-E	P63VLEM-E
Power source				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Cooling capacity*1/Heating capacity*1	kW	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0	5.6/6.3	7.1/8.0
Dimension Height / Width / Depth	mm	630/1,050/220	630/1,050/220	630/1,170/220	630/1,170/220	630/1,410/220	630/1,410/220
Net weight	kg	23	23	25	26	30	32
Fan Airflow rate (Low-High)	m³/min	5.5-6.5	5.5-6.5	7.0-9.0	9.0-11.0	12.0-14.0	12.0-15.5
Noise level (Low-High)*3 *4	dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46
Filter				Standard filter			

Item	Model	P20VLRM-E	P25VLRM-E	P32VLRM-E	P40VLRM-E	P50VLRM-E	P63VLRM-E
Power source				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Cooling capacity*1/Heating capacity*1	kW	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0	5.6/6.3	7.1/8.0
Dimension Height / Width / Depth	mm	639/886/220	639/886/220	639/1,006/220	639/1,006/220	639/1,246/220	639/1,246/220
Net weight	kg	18.5	18.5	20	21	25	27
Fan Airflow rate (Low-High)	m³/min	5.5-6.5	5.5-6.5	7.0-9.0	9.0-11.0	12.0-14.0	12.0-15.5
Noise level (Low-High)*3 *4	dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46
Filter				Standard filter			

Item	Model	P20VLRMM-E	P25VLRMM-E	P32VLRMM-E	P40VLRMM-E	P50VLRMM-E	P63VLRMM-E
Power source				~220-240V 50Hz / 60Hz			
Cooling capacity*1/Heating capacity*1	kW	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0	5.6/6.3	7.1/8.0
Dimension Height / Width / Depth	mm	639/886/220	639/886/220	639/1,006/220	639/1,006/220	639/1,246/220	639/1,246/220
Net weight	kg	18.5	18.5	20	21	25	27
Fan Airflow rate (Low-Middle-High)	m³/min	4.5-5.5-6.5	4.5-5.5-6.5	6.5-7.5-9.0	8.0-9.5-10.0	10.0-12.0-14.0	11.0-13.0-15.5
External static pressure*2	Pa	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60
Noise level (Low-Middle-High)*2 *4	dB(A)	31-36-40	31-36-40	27-32-37	30-36-40	32-37-41	35-40-44
Filter				Standard filter			

Notes: * Operation temperature of indoor unit.

Cooling mode: 15 °C WB - 24 °C WB

Heating mode: 15 °C DB - 27 °C DB

*1 Cooling/Heating capacity indicates the maximum value at operation under the following condition.

Cooling: Indoor: 27 °C DB/19 °C WB Outdoor: 35 °C DB

Heating: Indoor: 20 °C DB Outdoor: 7 °C DB/6 °C WB

*2 The external static pressure is set to 20 Pa at factory shipment.

*3 The figures represent a 240 V/50 Hz unit measured at a point which is 1 m away from the front of the unit and at a height of 1 m from the floor.

The noise is approximately 1 dB(A) less for a 230 V unit and approximately 2 dB(A) less for a 220 V unit. The noise is approximately 3 dB(A) less when the measurement point is 1.5 m away from the front of the unit and at a height of 1.5 m from the floor.

*4 The operating noise is the data that was obtained in an anechoic room.

PEFY-P-VMR-E-L/R series

Item	Model	P20VMR-E-L/R	P25VMR-E-L/R	P32VMR-E-L/R	
Power source		~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz			
Cooling capacity*1/Heating capacity*1	kW	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0	
Dimension	Height / Width / Depth	mm	292/640/580	292/640/580	
Net weight	kg	18	18	18	
Fan	Airflow rate (Low-Middle-High)	m³/min	4.8/5.8/7.9	4.8/5.8/7.9	
	External static pressure	Pa	5	5	
	220V		20/25/30	20/25/30	
Noise level (Low-Middle-High)*3	dB(A)	230V	21/26/32	21/26/35	
	240V		22/27/30	22/27/33	
Filter			Standard filter		

PEFY-P-VMA(L)-E series

Item	Model	P20VMA(L)-E	P25VMA(L)-E	P32VMA(L)-E	P40VMA(L)-E	P50VMA(L)-E	
Power source		220-240V 50/60Hz					
Cooling capacity*1 / Heating capacity*1	kW	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0	5.6/6.3	
Dimension	Height / Width / Depth	mm	250/700/732	250/700/732	250/700/732	250/900/732	250/900/732
Net weight	kg	23	23	23	26	26	
Fan	Airflow rate (Low-Mid-High)	m³/min	6.0-7.5-8.5	6.0-7.5-8.5	7.5-9.0-10.5	10.0-12.0-14.0	12.0-14.5-17.0
	External static pressure*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Sound level (measurement condition 1) dB(A)		23-25-26	23-25-26	23-26-29	23-27-30	25-29-32	
(Low-Mid-High)*3 (measurement condition 2) dB(A)		26-28-29	26-28-29	28-30-34	28-30-34	28-32-35	
Filter			Standard filter				

Item	Model	P63VMA(L)-E	P71VMA(L)-E	P80VMA(L)-E	
Power source		220-240V 50/60Hz			
Cooling capacity*1 / Heating capacity*1	kW	7.1/8.0	8.0/9.0	9.0/10.0	
Dimension	Height / Width / Depth	mm	250/1100/732	250/1100/732	250/1100/732
Net weight	kg	32	32	32	
Fan	Airflow rate (Low-Mid-High)	m³/min	13.5-16.0-19.0	14.5-18.0-21.0	14.5-18.0-21.0
	External static pressure*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Sound level (measurement condition 1) dB(A)		25-29-33	26-29-34	26-29-34	
(Low-Mid-High)*3 (measurement condition 2) dB(A)		29-32-36	30-34-38	30-34-38	
Filter			Standard filter		

Item	Model	P100VMA(L)-E	P125VMA(L)-E	P140VMA(L)-E	
Power source		220-240V 50/60Hz			
Cooling capacity*1 / Heating capacity*1	kW	11.2/12.5	14.0/16.0	16.0/18.0	
Dimension	Height / Width / Depth	mm	250/1400/732	250/1400/732	250/1600/732
Net weight	kg	42	42	46	
Fan	Airflow rate (Low-Mid-High)	m³/min	23.0-28.0-33.0	28.0-34.0-40.0	29.5-35.5-42.0
	External static pressure*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Sound level (measurement condition 1) dB(A)		28-33-37	32-36-40	33-37-42	
(Low-Mid-High)*3 (measurement condition 2) dB(A)		32-37-41	35-40-44	36-41-45	
Filter			Standard filter		

Notes: * Operation temperature of indoor unit.

Cooling mode: 15 °C WB - 24 °C WB

Heating mode: 15 °C DB - 27 °C DB


*1 Cooling/Heating capacity indicates the maximum value at operation under the following condition.

Cooling: Indoor: 27 °C DB/19 °C WB Outdoor: 35 °C DB

Heating: Indoor: 20 °C DB Outdoor: 7 °C DB/6 °C WB

*2 The external static pressure is set to 50 Pa at factory shipment.

*3 The operating noise is the data that was obtained in an anechoic room.

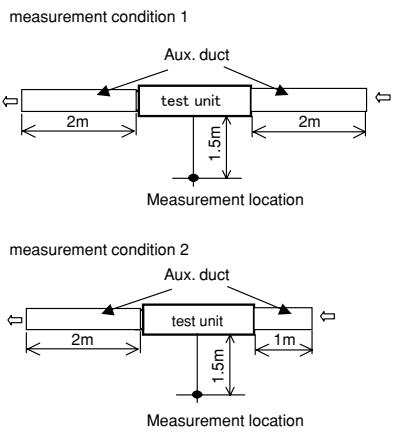

Inhalt

1. Sicherheitsvorkehrungen	19	3.4. Luftstromgeschwindigkeit	21
1.1. Einbau	19	3.5. Vertikale Luftstromrichtung	21
1.2. Während des Betriebs	20	3.6. Ventilation	22
1.3. Die Anlage entsorgen	20	3.7. Sonstiges	22
2. Namen und Funktionen der Teile	20	4. Geschickte Verwendung	22
3. Bedienung	20	5. Pflege	22
3.1. Betrieb/Halt	20	6. Störungssuche	23
3.2. Betriebsart-Umschaltung	21	7. Installation, Verlagerung und Prüfung	23
3.3. Regelung der Raumtemperatur	21	8. Specifications	24

1. Sicherheitsvorkehrungen

- Vor Inbetriebnahme der Anlage vergewissern, daß Sie alle Hinweise über "Sicherheitsvorkehrungen" gelesen haben.
► "Sicherheitsvorkehrungen" ist eine Liste von wichtigen, die Sicherheit betreffenden, Punkten.
Sie sollten sie uneingeschränkt befolgen.

Im Text verwendete Symbole

⚠ Warnung:

Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, damit Gefahren für Leib und Leben des Benutzers vermieden werden.

⚠ Vorsicht:

Beschreibt Vorkehrungen, die beachtet werden sollten, damit an der Anlage keine Schäden entstehen.

In den Abbildungen verwendete Symbole

- (○) : Beschreibt eine Handlung, die unterbleiben muß.
- (●) : Zeigt an, daß wichtige Anweisungen zu befolgen sind.
- (◐) : Verweist auf einen Teil der Anlage, der geerdet werden muß.
- (△) : Zeigt an, daß bei rotierenden Teilen Vorsicht geboten ist. (Dieses Symbol befindet sich als Aufkleber auf der Hauptanlage.) <Farbe: gelb>
- (▲) : Elektrisierungsgefahr (Dieses Symbol befindet sich als Aufkleber auf der Hauptanlage.) <Farbe: gelb>

⚠ Warnung:

Sorgfältig die auf der Hauptanlage aufgebrachten Aufschriften lesen.

1.1. Einbau

- Wenn Sie dieses Handbuch gelesen haben, verwahren Sie es zusammen mit dem Installationshandbuch an einem sicheren Ort, damit Sie problemlos nachschlagen können, wann immer Sie eine Frage haben. Wenn die Anlage von einer anderen Person bedient werden soll, vergewissern, daß sie dieses Handbuch erhält und liest.

⚠ Warnung:

- Die Anlage sollte nicht vom Benutzer eingebaut werden. Bitten Sie Ihren Händler oder eine Vertragswerkstatt, die Anlage einzubauen. Wenn die Anlage unsachgemäß eingebaut wurde, kann Wasser auslaufen, können Stromschläge erfolgen, oder es kann Feuer ausbrechen.
- Verwenden Sie nur von Mitsubishi Electric genehmigtes Zubehör und wenden Sie sich wegen des Einbaus an Ihren Händler oder eine Vertragswerkstatt. Wenn Zubehörteile unsachgemäß eingebaut werden, kann Wasser auslaufen, können Stromschläge erfolgen oder es kann Feuer ausbrechen.
- In der Einbaubeschreibung sind die vorgeschlagenen Einbauverfahren detailliert aufgeführt. Alle baulichen Veränderungen, die beim Einbau gegebenenfalls notwendig sind, müssen den örtlichen Bauvorschriften entsprechen.
- Sie sollten die Anlage niemals eigenhändig reparieren oder an einen anderen Standort verbringen. Wenn die Reparatur unsachgemäß durchgeführt wird, kann Wasser auslaufen, können Stromschläge erfolgen oder es kann Feuer ausbrechen. Wenn die Anlage repariert oder an einen anderen Ort verlegt werden muß, wenden Sie sich an Ihren Händler.
- Halten Sie Elektroteile fern von Wasser (Waschwasser usw.)
- Dies kann zu elektrischem Schlag, Feuer oder Rauch führen.

Hinweis 1: Stellen Sie beim Waschen von Wärmeaustauscher und Tawasserschale durch Verwendung einer wasserdichten Abdeckung sicher, dass der Steuerkasten, der Motor und LEV trocken bleiben.

Hinweis 2: Verwenden Sie niemals die Ablasspumpe, um Wasser aus der Tawasserschale oder dem Wärmeaustauscher abzulassen. Lassen Sie immer separate ab.

- Das Gerät ist nicht für unbeaufsichtigte Verwendung durch junge Kinder oder gebrechliche Personen gedacht.
- Junge Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kein Zusatzmittel für Leckentdeckung verwenden.

- Verwenden Sie kein Kühlmittel eines Typs, welcher nicht in den mitgelieferten Anleitungen dieser Einheit oder auf der Namensplatte angegeben ist.
 - Andernfalls kann dies während Reparaturarbeiten oder beim Entsorgen der Einheit zum Zerplatzen der Einheit oder der Leitungen, einer Explosion oder Brand führen.
 - Zudem kann dies gegen geltendes Recht verstößen.
 - Die MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION übernimmt keine Haftung bei Fehlfunktionen oder Unfällen, die aufgrund der Verwendung eines falschen Kühlmitteltyps aufgetreten sind.

1) Außenanlage

⚠ Warnung:

- Die Außenanlage muß auf einem festen, waagerechten Untergrund an einem Platz angebracht werden, an dem sich weder Schnee, Blätter noch Abfälle ansammeln können.
- Nicht auf die Anlage stellen oder Gegenstände darauf ablegen. Sie selbst oder der Gegenstand können herunterfallen und Personenschäden verursachen.

⚠ Vorsicht:

Die Außenanlage sollte an einem Ort angebracht werden, an dem Nachbarn nicht durch austretende Luft und entstehende Geräusche gestört werden.

2) Innenanlage

⚠ Warnung:

Die Innenanlage sollte sicher befestigt werden. Wenn die Anlage nicht fest genug montiert wurde, kann sie herunterfallen und Personenschäden verursachen.

3) Fernbedienung

⚠ Warnung:

Die Fernbedienung sollte so angebracht werden, daß Kinder nicht damit spielen können.

4) Auslaufschlauch

⚠ Vorsicht:

Vergewissern, daß der Auslaufschlauch installiert ist, damit der Auslauf störungsfrei vor sich gehen kann. Falscher Einbau führt zu Wasseraustritt und kann Möbelbeschäden nach sich ziehen.

5) Stromanschuß, Sicherung oder Stromunterbrecher

⚠ Warnung:

- Dafür sorgen, daß das Gerät an einen dafür geeigneten Netzanschuß angeschlossen wird. Andere Geräte, die an den gleichen Netzanschuß angeschlossen sind, könnten eine Überlastung verursachen.
- Vergewissern, daß ein Hauptschalter vorhanden ist.
- Stellen Sie sicher, daß alle Angaben über Spannung, Sicherungen oder Stromunterbrechung beachtet werden. Als Sicherung niemals ein Stück Draht verwenden. Auch darf keine Sicherung einen höheren Wert als den angegebenen besitzen.

6) Erdung

⚠ Vorsicht:

- Die Anlage muß vorschriftsmäßig geerdet werden. Erdleitung niemals an ein Gas- oder Wasserrohr, eine Licht- oder Telefonleitung anschließen. Wenn die Anlage unsachgemäß geerdet wurde, können Stromschläge entstehen.
- Häufiger vergewissern, daß die Erdleitung der Außenanlage ordnungsgemäß an den Erdungsanschuß der Anlage selbst und an die Erdungselektrode angeschlossen ist.

1.2. Während des Betriebs

⚠ Vorsicht:

- Zum Drücken der Tasten keine scharfen Gegenstände benutzen, da dadurch die Fernbedienung beschädigt werden kann.
- Das Kabel der Fernbedienung niemals verdrehen oder daran ziehen, da dies zu Schäden an der Fernbedienung führt und Fehlfunktionen verursacht.
- Das obere Gehäuse der Fernbedienung nicht entfernen. Entfernen des oberen Gehäuses der Fernbedienung und Berühren der Schaltplatte usw. auf der Innenseite ist gefährlich und kann Feuer oder Störungen verursachen.
- Die Fernbedienung nicht mit Waschbenzin, Verdünnungsmittel, chemisch behandelten Reinigungstüchern usw. abwischen. Dies kann Verfärbung und Störungen verursachen. Bei starker Verschmutzung einen Lappen mit durch Wasser verdünntem neutralem Waschmittel anfeuchten, ihn gut ausringen, den Schmutz abwischen, und dann mit einem trockenen Lappen nachwischen.
- Die Ansaug- oder Austrittsöffnungen weder der Innen- noch der Außenanlage blockieren oder abdecken. Große Möbelstücke unterhalb der Innenanlage oder massive Gegenstände wie Kisten, die in der Nähe der Außenanlage abgestellt sind, beeinträchtigen die Leistungsfähigkeit der Anlage.

⚠ Warnung:

- Kein Wasser über die Anlage spritzen und die Anlage auch nicht mit nassen Händen berühren. Dies kann zu Stromschlägen führen.
- Kein brennbares Gas in der Nähe der Anlage versprühen. Es kann Feuer ausbrechen.
- Keine Gasheizung oder sonstige Geräte mit offenen Flammen in Bereichen abstellen, an denen Luft aus der Anlage ausströmt. Unvollständige Verbrennung kann die Folge sein.

⚠ Warnung:


- Wenn die Anlage läuft, nicht die Frontplatte oder den Gebläseschutz von der Außenanlage abnehmen. Sie könnten sich verletzen, wenn Sie drehende, heiße oder unter Hochspannung stehende Teile berühren.
- Niemals die Finger, Stöcke etc. in die Ansaug- oder Austrittsöffnungen stecken. Dies kann zu Verletzungen führen, da sich der Gebläseventilator im Inneren der Anlage mit hoher Geschwindigkeit dreht. In Gegenwart von Kindern besondere Vorsicht walten lassen.
- Wenn Sie merkwürdige Gerüche feststellen, sollten Sie die Anlage nicht mehr benutzen, den Strom abschalten und sich an Ihren Kundendienst wenden, da sonst schwere Defekte an der Anlage, ein Stromschlag oder ein Brand verursacht werden können.
- Wenn das Geräusch oder die Vibratoren anders als normal oder besonders stark sind, den Betrieb einstellen, den Hauptschalter ausschalten, und das Verkaufsgeschäft um Hilfe bitten.
- Nicht zu stark abkühlen. Die am besten geeignete Innentemperatur liegt im Bereich von 5 °C im Verhältnis zur Außentemperatur.
- Behinderte oder Kinder sollten nicht im Luftstrom der Klimaanlage sitzen oder stehen. Dies könnte Gesundheitsprobleme mit sich bringen.

2. Namen und Funktionen der Teile

Filterein- und ausbau

[Fig. A] (P.8, P.9)

3. Bedienung

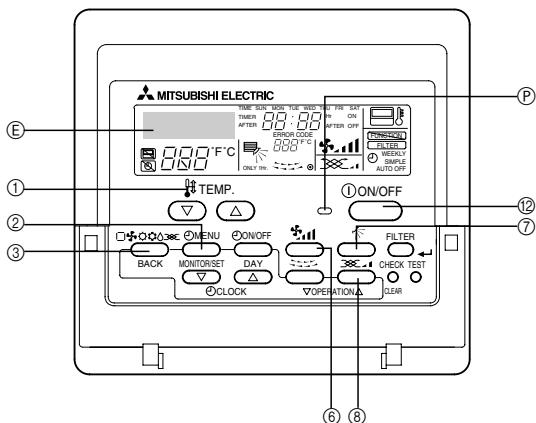

Vor dem Betrieb

- Starten Sie den Betrieb, nachdem die Anzeige "PLEASE WAIT" verschwunden ist. Die Anzeige "PLEASE WAIT" erscheint kurz in der Anzeige der Raumtemperatur (max. 3 Minuten), wenn das Gerät eingeschaltet wird oder nach einem Stromausfall. Dies zeigt keine Fehlfunktion der Klimaanlage an.

⚠ Vorsicht:

- Den Luftstrom nicht auf Pflanzen oder Tiere in Käfigen lenken.
- Den Raum häufig lüften. Wenn die Anlage dauernd über einen längeren Zeitraum in einem geschlossenen Raum betrieben wird, wird die Luft muffig.

Bei Störungen

⚠ Warnung:

- Bauen Sie niemals die Klimaanlage um. Wenden Sie sich für Reparatur oder Wartung an Ihren Händler. Unsachgemäße Reparaturarbeit kann Lecken von Wasser, elektrischen Schlag, Feuer usw. verursachen.
- Wenn die Fernbedienung einen Fehler anzeigt und Betrieb nicht möglich ist oder wenn eine Störung auftritt, so stellen Sie den Betrieb ein und wenden Sie sich an das Verkaufsgeschäft. Wenn keine Maßnahmen getroffen werden, kann es zu Feuer oder Beschädigung kommen.
- Wenn die Sicherung häufig ausgelöst wird, so wenden Sie sich an das Verkaufsgeschäft. Weiterverwendung in diesem Zustand kann zu Feuer oder Beschädigung führen.
- Wenn gasförmiges oder flüssiges Kühlmittel entweicht, die Klimaanlage abstellen, den Raum ausreichend lüften und das Verkaufsgeschäft benachrichtigen. Wenn dies vernachlässigt wird, kann es zu Sauerstoffmangel kommen.

Bei Abstellung für lange Zeit

- Wenn die Klimaanlage längere Zeit nicht verwendet werden soll, z.B. nach dem Ende der Kühlsaison, sie erst 4 – 5 Stunden im Kühlbetrieb laufen lassen, um sie völlig auszutrocknen, da es sonst zu unhygienischer Schimmelbildung und Beeinträchtigung der Gesundheit kommen kann.
- Wenn die Klimaanlage lange Zeit nicht verwendet wird, den [Hauptschalter] ausschalten (OFF).
Bei eingeschalteter Stromversorgung verbraucht das Gerät einige Watt bis einige 10 Watt. Außerdem kann sich Staub ansammeln und eine Feuergefährdung bilden.
- Die Stromversorgung mindestens 12 Stunden vor Wiederaufnahme des Betriebs einschalten. Während der Saison die Hauptstromversorgung nicht ausschalten, da dies Unfälle verursachen kann.

1.3. Die Anlage entsorgen

⚠ Warnung:

Zum Entsorgen des Gerätes wenden Sie sich an Ihren Kundendienst. Wenn Rohrleitungen unsachgemäß abgenommen werden, kann Kühlmittel (Fluorkohlenstoffgas) austreten, mit Ihrer Haut in Berührung kommen und Verletzungen hervorrufen. Kühlgas in die Atmosphäre ablassen führt auch zu Umweltschäden.

⚠ Vorsicht:

- Beim Entfernen des Filters darauf achten, daß kein Staub in die Augen gerät. Wenn eine Fußbank o.ä. verwendet wird, darauf achten, daß sie nicht umkippt.
- Beim Filterwechsel Netzstrom ausschalten.

- Die Auswahl der Betriebsart des Innengerätes ist beschränkt durch den Betriebszustand des Außengerätes, an dem ein bestimmtes Innengerät angeschlossen ist. Wenn zum Beispiel ein Außengerät und einige der an den Außengeräten angeschlossenen Innengeräte bereits im Kühlbetrieb arbeiten, steht für die weiteren Geräte in der gleichen Gruppe nur der Kühlbetrieb zur Auswahl. Wenn ein anderer Modus angefordert wird, blinkt das Symbol des entsprechenden Modus, um den Anwender zu informieren, dass der Modus nicht verfügbar ist. Das Gleiche gilt für Trocken- und Heizbetrieb. Diese Einschränkung gilt jedoch nicht für Modelle, die gleichzeitigen Kühl-/Heizbetrieb erlauben.
- Die Außeneinheit hält an, wenn alle an sie angeschlossenen Inneneinheiten angehalten sind.
- Wenn bei Heizbetrieb die Außeneinheit in Entrostungsbetrieb ist und die Inneneinheit eingeschaltet wird, so wird der Betrieb erst begonnen, wenn die Außeneinheit den Entrostungsbetrieb abgeschlossen hat.

3.1. Betrieb/Halt

Beginn des Betriebs

- Die ⑫ [ON/OFF]-Taste drücken
Die P betriebslampe leuchtet auf und der Betrieb beginnt.

Beendigung des Betriebs

- Die ⑫ [ON/OFF]-Taste erneut drücken
Die Betriebslampe geht aus und der Betrieb hört auf.

- Sobald die Tasten eingestellt wurden, bewirkt das Drücken der Taste [ON/OFF] ein wiederholtes Einschalten der gleichen Betriebsart.
- Während Betrieb leuchtet die Betriebslampe über der Taste [ON/OFF] auf.

⚠️ Vorsicht:

Auch dann, wenn die [ON/OFF]-Taste sofort nach dem Stoppen der Funktion gedrückt wird, wird der Betrieb 3 Minuten lang nicht erneut gestartet. Der Betrieb beginnt automatisch nach etwa drei Minuten.

3.2. Betriebsart-Umschaltung

Betriebsart

1. Drücken Sie die Taste ③ [Modus (BACK)]

Mit jedem Druck auf die Taste zur Auswahl der Betriebsart wird der Betriebsmodus in der Reihenfolge ④ "Kühlen", "Trocknen", "Lüfter", ("AUTO"), und ("Heizen") umgeschaltet. Für die Betriebsart beachten Sie das Display.

Kühlbetrieb

Drücken Sie die Taste ③ [Modus (BACK)], so dass wieder die Anzeige "Kühlen" erscheint.

Zum Lufttrocknen

Drücken Sie die Taste ③ [Modus (BACK)], so dass die Anzeige "Trocknen" erscheint.

- Der Ventilator der Inneneinheit wird auf niedrige Geschwindigkeit geschaltet und die Luftstromgeschwindigkeit kann nicht umgeschaltet werden.
- Bei einer Raumtemperatur von weniger als 18 °C kann das Lufttrocknen nicht ausgeführt werden.

Ventilation

Drücken Sie die Taste ③ [Modus (BACK)], so dass die Anzeige "Lüfter" erscheint.

- Bei Ventilationsbetrieb wird die Raumluft zirkuliert.
- Bei Ventilationsbetrieb kann die Raumtemperatur nicht eingestellt werden.

⚠️ Vorsicht:

Darauf achten, nicht zu lange den Körper direkt einem kalten Luftstrom aussetzen, um Unterkühlung zu vermeiden.

Lufttrocknen

Beim Lufttrocknen handelt es sich um eine mikrocomputergesteuerte Entfeuchtung der Luft, die übermäßige Luftkühlung gemäß der von Ihnen gewählten Raumtemperatur regelt. (Bei Heizen ist Verwendung nicht möglich.)

- Bis zum Erreichen der gewünschten Temperatur laufen der Kompressor und der Ventilator der Inneneinheit, und ON (Betrieb) und OFF (Halt) werden automatisch wiederholt.
- Wenn die gewünschte Raumtemperatur erreicht worden ist, werden Kompressor und Ventilator angehalten.

Nach Halt für 10 Minuten werden der Kompressor und der Ventilator der Inneneinheit 3 Minuten lang betrieben, um die Luftfeuchtigkeit gering zu halten.

Heizbetrieb

Drücken Sie die Taste ③ [Modus (BACK)], so dass die Anzeige "Heizen" erscheint.

Anzeige während Heizbetrieb "Abtauen"

Anzeige erfolgt nur während Entfrostungsbetrieb.

"STAND BY"

Anzeige erfolgt von Beginn des Heizbetriebs bis zum Ausblasen von warmer Luft.

⚠️ Vorsicht:

- Bei Betrieb zusammen mit Verbrennungsgeräten häufig lüften, da es sonst zu Sauerstoffmangel kommen kann.
- Keine Verbrennungsgeräte im direkten Luftstrom aufstellen, da dies unvollständige Verbrennung verursachen kann.
- Der Mikrocomputer ist in den folgenden Fällen tätig.*
- Kein Luftstrom bei Beginn des Heizbetriebs*
 - Zum Vermeiden von Ausblasen kalter Luft wird die Geschwindigkeit des Ventilators der Inneneinheit entsprechend dem Anstieg der Lufttemperatur allmählich erhöht. Nach Warten für eine kurze Zeit wird Luft ausgeblasen.
- Die Geschwindigkeit des Luftstroms entspricht nicht der Einstellung.*
 - Je nach dem Modell wird der Luftstrom nach Erreichen der eingestellten Temperatur stark gedrosselt und sehr schwach. Bei Entfrostungsbetrieb wird der Luftstrom abgestellt, um Ausblasen kalter Luft zu vermeiden.
- Luft wird ausgeblasen, obwohl das Gerät abgestellt ist.*
 - Nach dem Abstellen kann der Ventilator der Inneneinheit noch etwa eine Minute lang laufen, um die Resthitze des elektrischen Heizers usw. zu beseitigen. Die Geschwindigkeit des Luftstroms wechselt zu hoch oder niedrig.

* Außer PEFY-P-NMHU-E-F.

3.3. Regelung der Raumtemperatur

Ändern der Raumtemperatur

Drücken Sie die Taste ① [Temperaturstellung], und stellen Sie die gewünschte Raumtemperatur ein.

Durch Druck auf ▲ bzw. ▼ wird die Einstellung um 1 °C geändert.

Bei fortgesetztem Druck auf die Tasten wird die Temperatur fortlaufend in Schritten von 1 °C geändert.

- Die Raumtemperatur kann im folgenden Bereich eingestellt werden.

Kühlen/Lufttrocknung : 19 – 30 °C

Heizen : 17 – 28 °C

- Im Lüftermodus (FAN) lässt sich keine Temperatur einstellen.

- Der Anzeigebereich für die Raumtemperatur ist von 8 – 39 °C. Außerhalb dieses Bereichs erfolgt blinkende Anzeige von 8 – 39 °C, um anzudeuten, daß die Raumtemperatur niedriger bzw. höher als die angezeigte Temperatur ist.

3.4. Luftstromgeschwindigkeit

Ändern der Luftstromgeschwindigkeit

Mit jedem Druck auf die Taste ⑥ [Gebläsegeschwindigkeit] wird nach und nach von niedriger auf hohe Geschwindigkeit umgeschaltet.

Bei elektronischer Lufttrocknung wird der Ventilator der Inneneinheit automatisch auf schwachen Luftstrom geschaltet und Umschaltung ist nicht möglich (nur die Anzeige der Fernbedienung ändert sich).

- Die Luftstromgeschwindigkeit ändert sich bei jedem Druck auf die Taste.

[PEFY-P200-250VMH]

Luftstromgeschwindigkeit: 1 stufe

- Das Umschalten der Lüftergeschwindigkeit ist nicht möglich.

[Serie PEFY-P40~140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM]

Luftstromgeschwindigkeit: 2 stufen

Anzeige:  (Schwach) →  (Stark)

[PLFY-P125VLMD]

Luftstromgeschwindigkeit: 4 stufen

Anzeige:  (Schwach) →  (Mittel 2) →  (Mittel1) →  (Stark)

[Serie PLFY-P20~100VLMD, PEFY-P-VMR]

Luftstromgeschwindigkeit: 3 stufen

Anzeige:  (Schwach) →  (Mittel) →  (Stark)

[Serie PFFY-P-VLRMM-E, PEFY-P-VMA(L)-E, PEFY-P-VMHS-E]

Lüftergeschwindigkeit: 3 Stufen

Anzeige:  (Niedrig) →  (Mittel) →  (Hoch) →  (AUTO*)

- Diese Einstellung kann nur mittels der MA-Fernbedienungseinheit gewählt werden.

3.5. Vertikale Luftstromrichtung

Ändern der vertikalen Luftstromrichtung

Mit jedem Druck auf die Taste ⑦ [Richtungsklappensteuerung] ändert sich die Luftstromrichtung.

[PLFY-P20~100VLMD]

Anzeige		① Schwenk	② 0°	③ 40°	④ 60°	⑤ 80°
Betriebsart	Gebläsedrehzahl	①	②	③	④	⑤
Heizen/ Gebläse	Stark/Mittel/ Schwach					
Kühlen	Stark					
	Mittel/Schwach	①	②	③	④	⑤
Luft- trocknen	Fixiert					
Ersteinstellung			Kühlen Luft- trocknen Gebläse			Heizen
		–	–	–	–	


[Andere Modelle]

Anzeige		① Schwenk ② 0° ③ 45° ④ 60° ⑤ 85°				
Betriebsart	Gebläsedrehzahl	①	②	③	④	⑤
Heizen/ Gebläse	Stark/Mittel 1/ Mittel 2/Schwach					
Kühlen	Stark Mittel 1/Mittel 2/Schwach	①	②	③	④	⑤
Luft- trocknen	Fixiert					*1
Ersteinstellung	-	Kühlen Luft- trocknen Gebläse	-	-	-	Heizen

- *1 • Nach Ablauf einer Stunde erfolgt automatisch Rückkehr auf "② 0°".
 • Auf der Fernbedienung wird "1 Hr." angezeigt. (Nach Ablauf einer Stunde erlischt die Anzeige.)
 • Je nach Modell ist diese Funktion nicht verfügbar.
 • Unter folgenden Umständen kann es zu einer Abweichung zwischen der im Display angezeigten und der tatsächlichen Flügelposition kommen:
 1. Wenn am Controller "Abtauen" oder "STAND BY" angezeigt wird
 2. Zu Beginn des Heizbetriebs
 3. Thermo-OFF im Heizbetrieb

PFFY-P-VLEM

Den Auslaßgrill nach vorne ziehen, die Rückseite anheben, und die gewünschte Richtung einstellen.



4. Geschickte Verwendung

Durch einfache Maßnahmen ist es möglich, die Heiz- bzw. Kühlwirkung zu verbessern und die Stromrechnung zu verringern.

Angemessene Raumtemperatur

- Bei Kühlbetrieb ist ein Unterschied von etwa 5 °C zwischen der Raumtemperatur und der Außentemperatur angemessen.
- Eine Erhöhung der Raumtemperatur um 1 °C spart etwa 10 % Strom (bei Kühlbetrieb).
- Zu starke Kühlung ist nicht gut für die Gesundheit und verbraucht unnötig Strom.

Den Filter regelmäßig reinigen

- Ein schmutziger Filter verringert den Luftstrom und die Heiz- bzw. Kühlwirkung. Längere Verwendung in diesem Zustand kann Störungen verursachen. Reinigen sollte besonders am Anfang der Heiz- und der Kühsaison durchgeführt werden. (An besonders staubigen Orten öfter reinigen.)

5. Pflege

Die Wartung der Filter muß stets von Fachpersonal vorgenommen werden. Vor der Pflege unbedingt die Hauptstromversorgung ausschalten.

⚠️ Vorsicht:

- Zur Reinigung muß unbedingt der Betrieb eingestellt und die Stromversorgung ausgeschaltet werden. Der Ventilator auf der Innenseite dreht sich mit hoher Geschwindigkeit und kann Verletzungen verursachen.
- Jede Inneneinheit hat Filter, um Staub aus der angesaugten Luft zu entfernen. Reinigen Sie die Filter unter Bezug auf die folgende Abbildung. Filter sollten normalerweise wöchentlich gereinigt werden, und Langzeitfilter sollten am Anfang der Saison usw. gereinigt werden.)
- Die Lebensdauer des Filters richtet sich nach den Bedingungen des Aufstellungsortes und der Art des jeweiligen Betriebs.

⚠️ Vorsicht:

Schieben Sie Ihre Finger nicht weiter als erforderlich in den Luftauslass der Inneneinheit. Die Finger können von der automatischen Klappe eingeklemmt werden, es kann zu Verletzungen durch die Metallteile der Platte zum Einstellen der Luftstromrichtung oder des Auslaßgriffs kommen, oder es können Störungen verursacht werden.

3.6. Ventilation

- Die Ventilationseinheit (OA-Processing-Einheit oder LOSSNAY) geht automatisch in Betrieb, wenn das mit dieser verkoppelte Innengerät den Betrieb aufnimmt.
- Wenn die Taste ⑧ [Lüftung] gedrückt wird, während das Innengerät gestoppt ist, geht nur der Ventilator in Betrieb.
- Drücken Sie die Taste ⑧ [Lüftung], um die Lüftergeschwindigkeit zu ändern.
- Je nach Modell geht das Innengerät in Betrieb, wenn das Gerät im Ventilationsbetrieb ist.

3.7. Sonstiges



: Dies zeigt an, daß Steuerung durch einen optional erhältlichen Zentralregler o.ä. erfolgt.

STAND BY
Abtauen

: Diese Anzeige erfolgt von Beginn des Heizbetriebs bis zu Ausblasen von warmer Luft.



: Diese Anzeige leuchtet auf, wenn eine Störung des Gerätes aufgetreten ist.

nicht
verfügbar

: Wenn eine Taste für eine nicht vorhandene Funktion gedrückt wird, so leuchtet diese Anzeige zusammen mit der entsprechenden Funktionsanzeige auf.



: Wenn die [Sensor]-Anzeige "Fernbedienung" anzeigt, so wird die Raumtemperatur mit dem in der Fernbedienung eingebauten Sensor gemessen.

FILTER

: Diese Anzeige leuchtet auf, wenn der Filter ausgewechselt werden muß.

Die Taste ⑪ [FILTER (-)] zweimal drücken, dann erlischt die Anzeige.

Bei Kühlbetrieb Eindringen von Wärme verringern

- Bei Kühlbetrieb können Vorhänge an direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzten Fenstern das Eindringen von Wärme verringern. Türen und Fenster sollten nur geöffnet werden, wenn dies unbedingt nötig ist.

Ab und zu lüften

- Wenn ein Raum lange Zeit nicht gelüftet wird, so wird die Luft schmutzig, weshalb Lüften von Zeit zu Zeit erforderlich ist. Besondere Vorsicht ist erforderlich, wenn Gasgeräte verwendet werden. Durch Verwendung der LOSSNAY-Wärmeaustauscher unserer Firma kann Lüften mit geringen Verlusten durchgeführt werden. Wenden Sie sich für Einzelheiten bitte an ein Verkaufsgeschäft.

Reinigungsmethode

- Leicht abklopfen oder mit einem Staubsauger reinigen. Bei starker Verschmutzung in lauwarmem oder kaltem Wasser mit darin aufgelöstem neutralem Waschmittel waschen und dann das Waschmittel gut ausspülen. Nach dem Waschen den Filter trocknen und dann wieder wie ursprünglich anbringen.

⚠️ Vorsicht:

- Den Filter nicht in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe einer Wärmequelle trocknen, da er sich sonst verformen kann.
- Waschen mit heißem Wasser (50 °C oder mehr) kann auch Verformung verursachen.

⚠️ Vorsicht:

Die Klimaanlage nicht mit Wasser bespritzen und kein brennbares Sprühmittel usw. in die Klimaanlage sprühen. Verwendung von Wasser oder brennbarem Sprühmittel kann Störungen, elektrischen Schlag oder Feuer verursachen.

6. Störungssuche

Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie sich an den Kundendienst wenden.

Zustand der Klimaanlage	Fernbedienung	Ursache	Behebung
Kein Betrieb	Die Anzeige "●" leuchtet nicht. Die Anzeige erscheint auch nicht, wenn auf die Taste [ON/OFF] gedrückt wird.	Ausfall der Stromversorgung.	Nach Wiederherstellung der Stromversorgung die Taste [ON/OFF] drücken.
		Die Hauptstromversorgung ist nicht eingeschaltet (OFF).	Die Stromversorgung einschalten (ON).
		Die Sicherung der Hauptstromversorgung ist durchgebrannt.	Die Sicherung auswechseln.
		Das Erdschlußrelais ist ausgelöst worden.	Das Erdschlußrelais einschalten.
Luft wird ausgeblasen, aber es wird nicht gut gekühlt oder geheizt.	Die Flüssigkristallanzeige zeigt den Betriebszustand an.	Die Temperaturreinstellung ist nicht angemessen.	Die Ansaugtemperatur und die eingestellte Temperatur auf der Flüssigkristallanzeige überprüfen und die Temperatur unter Bezug auf [Regelung der Raumtemperatur] einstellen.
		Der Filter ist durch Staub oder Schmutz verstopft.	Den Filter reinigen. (Siehe [Pflege].)
		Lufteinlaß und Luftauslaß von Innen- und Außeneinheit sind versperrt.	Die Hindernisse entfernen.
		Fenster und/oder Türen sind offen.	Die Fenster und Türen schließen.
Es wird keine kalte bzw. warme Luft ausgeblasen.	Die Flüssigkristallanzeige zeigt den Betriebszustand an.	Der Stromkreis zur Verhütung von Neustart innerhalb von 3 Minuten ist tätig.	Bitte einige Zeit warten. (Da die Außeneinheit zum Schutz des Kompressors einen Stromkreis enthält, der Neustart innerhalb von 3 Minuten verhindert, beginnt der Kompressor möglicherweise nicht sofort mit dem Betrieb. Maximal erfolgt 3 Minuten lang kein Betrieb.)
		Die Inneneinheit wurde während Heiz- und Entfrostungsbetrieb erneut gestartet.	Bitte einige Zeit warten. (Heizbetrieb beginnt nach Beendigung des Entfrostungsbetriebs.)
Der Betrieb wird nach kurzer Zeit wieder eingestellt.	"Prüfen" und ein Inspektionscode werden blinkend auf der Flüssigkristallanzeige angezeigt.	Lufteinlaß und Luftauslaß von Innen- und Außeneinheit sind versperrt.	Die Hindernisse entfernen und dann wieder mit dem Betrieb beginnen.
		Der Filter ist durch Staub oder Schmutz verstopft.	Den Filter reinigen und dann wieder mit dem Betrieb beginnen. (Siehe [Pflege].)
Nach Abstellen der Klimaanlage ist noch einzige Zeit Abläufen von Wasser und Laufen des Motors zu hören.	Nur die Anzeige "●" leuchtet.	Wenn die anderen Inneneinheiten in Kühlbetrieb sind, so wird der Ablaßmechanismus 3 Minuten lang laufen gelassen, wenn Kühlbetrieb beendet wird.	Bitte 3 Minuten warten.
Auch bei eingestelltem Betrieb sind Wasserablaß und Motorgeräusch von Zeit zu Zeit hörbar.	Nur die Anzeige "●" leuchtet.	Wenn andere Inneneinheiten in Kühlbetrieb sind, wird Ablaß erzeugt. Wenn sich Ablaß ansammelt, läuft der Ablaßmechanismus und läßt das Wasser ab.	Diese Erscheinung hört nach einiger Zeit auf. (Bitte den Kundendienst benachrichtigen, wenn dies 2 oder 3 mal in der Stunde erfolgt.)
Bei ausgeschaltetem Heizthermostat bzw. bei Ventilationsbetrieb wird ab (OFF) und zu warme Luft ausgeblasen.	Die Flüssigkristallanzeige zeigt den Betriebszustand an.	Wenn andere Inneneinheiten Heizbetrieb durchführen, wird zur Erhaltung der Systemstabilität das Steuerventil von Zeit zu Zeit geschaltet.	Diese Erscheinung hört nach einiger Zeit auf. (Wenn Anstieg der Temperatur in kleinen Räumen ein Problem darstellt, den Betrieb einstellen.)

- Wenn der Betrieb aufgrund eines Stromausfalls unterbrochen wird, tritt der [Startwiederholungsverhinderungs-Stromkreis bei Stromausfall] in Funktion und verhindert, daß das Gerät auch nach Wiederanliegen des Stroms den Betrieb [ON/OFF] wieder aufnimmt.

Wenn auch die obigen Maßnahmen die Störung nicht beheben, so schalten Sie bitte die Hauptstromversorgung der Klimaanlage aus (OFF) und wenden Sie sich mit dem Ausrüstungsnamen und einer Beschreibung des Störungszustands an das Geschäft, in dem Sie die Klimaanlage gekauft haben. Wenn die Flüssigkristallanzeige "[Prüfen]" und einen vierstöckigen Inspektionscode angezeigt hat, sollte der Inspektionscode auch mitgeteilt werden. Auf keinen Fall selbst eine Reparatur versuchen.

In den folgenden Fällen handelt es sich nicht um eine Störung:

- Die aus der Klimaanlage ausgeblasene Luft kann einen Geruch haben. Der in der Raumluft enthaltene Geruch von Zigaretten, Kosmetika, Wänden, Möbeln usw. haftet in der Klimaanlage an und wird wieder ausgeblasen.
- Bei laufender oder angehaltener Klimaanlage kann das Geräusch von fließendem Kühlmittel zu hören sein. Dies ist normal.
- Nach Start oder Stop von Kühl- oder Heizbetrieb kann sich die Vorderplatte usw. Dies ist das Geräusch von Reibung an der Frontplatte und in anderen Bereichen, das durch die Ausdehnung und das Zusammenziehen aufgrund der Temperaturänderung entsteht. Dies ist normal.
- Die Lüfterdrehzahl ändert sich selbst dann, wenn die Einstellung nicht geändert wurde. Das Klimagerät erhöht die Lüfterdrehzahl langsam von einer niedrigeren auf die eingestellte Stufe, um den Austritt kalter Luft zu Beginn des Heizbetriebs zu verhindern. Um den Lüftermotor zu schützen, wird die Lüfterdrehzahl auch dann reduziert, wenn die Rücklufttemperatur oder die Lüfterdrehzahl zu hoch wird.

7. Installation, Verlagerung und Prüfung

In bezug auf den Installierungsort

Bitte wenden Sie sich für Installation und Verlegung an das Verkaufsgeschäft oder einen Spezialisten.

⚠️ Vorsicht:

Nicht an Orten installieren, an denen Lecken von brennbarem Gas zu befürchten ist.

Falls Gas entweichen und sich in der Nähe der Klimaanlage ansammeln sollte, so ist Entzündung zu befürchten.

Die Klimaanlage niemals an den folgenden Orten installieren:

- wo es eine Menge Maschinenöl gibt
- in Regionen nahe am Meer und am Strand, wo es salzhaltige Luft gibt.
- Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit
- Thermalbäder
- wo Schwefelgas vorhanden ist
- Orte mit Hochfrequenzgeräten (Hochfrequenz-Schweißgeräte usw.)
- Orte mit häufiger Verwendung von sauren Lösungen

- Orte mit häufiger Verwendung besonderer Sprühmittel
- Die Inneneinheit muß unbedingt waagerecht installiert werden, da es sonst zu Lecken von Wasser usw. kommen kann.
- Bei Installierung in Krankenhäusern, Kommunikationseinrichtungen usw. sind ausreichende Lärmschutzmaßnahmen zu treffen.

Wenn eine Klimaanlage an den obigen Plätzen oder an Orten mit besonderen Umgebungsbedingungen verwendet werden, so kann es in vielen Fällen zu Störungen kommen. Vermeiden Sie Verwendung an solchen Orten. Wenden Sie sich für Einzelheiten an das Verkaufsgeschäft.

Über die elektrische Installierung

⚠️ Vorsicht:

- Die elektrische Installierung muß von einem qualifizierten Elektriker unter Bezug auf den [technischen Standard für Elektrogeräte], die [Vorschriften für Verdrahtung in Geräten] und die Installierungsanweisung durchgeführt werden, und es muß ein eigener Stromkreis verwendet werden. Gemeinsame Verwendung mit anderen Elektrogeräten kann zu Durchbrennen der Sicherung bzw. Auslösen des Relais führen.

- Die Erdleitung nicht an ein Gasrohr, ein Wasserrohr, einen Blitzableiter oder die Erdleitung eines Telefons anschließen. Wenden Sie sich für Einzelheiten an das Verkaufsgeschäft.
- Je nach dem Aufstellungsort ist ein Erdschlußrelais erforderlich. Wenden Sie sich für Einzelheiten an das Verkaufsgeschäft.

Über Verlegung

- Wenn die Klimaanlage wegen Erweiterung, Umzug usw. verlegt werden soll, so erfordert dies einen qualifizierten Techniker und Bezahlung der Arbeitskosten. Wenden Sie sich bitte im voraus an das Verkaufsgeschäft.

Vorsicht:

Bitte wenden Sie sich für Verlegung der Klimaanlage an das Verkaufsgeschäft. Unfachmäßige Installierung kann elektrischen Schlag, Feuer usw. verursachen.

Lärmschutzmaßnahmen

- Bei der Installierung einen Ort auswählen, der das Gewicht der Klimaanlage ausreichend aushält und nicht die Schwingungen und Geräusche verstärkt.
- Die Außeneinheit so installieren, daß Nachbarn nicht durch die ausgeblasene warme bzw. kalte Luft und durch Geräusche belästigt werden.
- Wenn Gegenstände in der Nähe des Luftauslasses der Außeneinheit aufgestellt werden, so kann dies Abnahme der Leistung und Zunahme der Geräusche verursachen. Bitte keine Hindernisse in der Nähe des Luftauslasses aufstellen.
- Bitte wenden Sie sich bei ungewöhnlichen Geräuschen während des Betriebs an das Verkaufsgeschäft.

Wartungsinspektion

- Wenn die Klimaanlage mehrere Jahre lang verwendet wird, so kann es zu Verschmutzung der Innenseite und Abnahme der Leistungsfähigkeit führen. Je nach dem Verwendungszustand kann es auch zu Auftreten von Geruch kommen, oder der Ablaß kann durch Staub usw. beeinträchtigt werden. Zusätzlich zur normalen Pflege empfehlen wir den Abschluß eines Wartungsinspektionsvertrags (gegen Bezahlung).

8. Specifications

Serie PLFY-P-VLMD-E

Position	Modell	P20VLMD-E	P25VLMD-E	P32VLMD-E	P40VLMD-E	P50VLMD-E	P63VLMD-E	
Stromquelle		~220-240V 50Hz / ~220V-230V 60Hz						
Kühlleistung*1 / Heizleistung*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Maße*2	Höhe	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	
	Breite	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	946 (1.250)	946 (1.250)	
	Tiefe	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	
Nettogewicht	kg	23 (6,5)	23 (6,5)	24 (6,5)	24 (6,5)	27 (7,5)	28 (7,5)	
Gebäuse Luftdurchflußrate (Schwach-Mittel-Stark) m³/min	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	7,0-8,5-10,5	9,0-11,0-12,5	10,0-13,0-15,5		
Geräuschpegel	dB(A)	220, 240 V	27-30-33	27-30-33	29-33-36	31-34-37	33-38-40	
(Schwach-Mittel-Stark)*3		230 V	28-31-34	28-31-34	30-34-37	32-35-38	34-39-41	
Filter				Langzeitfilter				

Position	Modell	P80VLMD-E	P100VLMD-E	P125VLMD-E	
Stromquelle		~220-240V 50Hz / ~220-230V 60Hz			
Kühlleistung*1 / Heizleistung*1	kW	9,0/10,0	11,2/12,5	14,0/16,0	
Maße*2	Höhe	290 (20)	290 (20)	290 (20)	
	Breite	1.446 (1.750)	1.446 (1.750)	1.708 (2.010)	
	Tiefe	634 (710)	634 (710)	606 (710)	
Nettogewicht	kg	44 (12,5)	47 (12,5)	56 (13)	
Gebäuse Luftdurchflußrate (Schwach-Mittel-Stark) m³/min	15,5-18,5-22,0	17,5-21,0-25,0	24,0-27,0-30,0-33,0 (Schwach-Mittel2-Mittel1-Stark)		
Geräuschpegel	dB(A)	220, 240 V	33-36-39	36-39-42	
(Schwach-Mittel-Stark)*3		230 V	34-37-40	37-41-43	
Filter			Langzeitfilter		

Hinweis: * Betriebstemperatur des Innengerätes.

Kühlbetrieb: 15 °C FK – 24 °C FK

Heizbetrieb: 15 °C TK – 27 °C TK

*1 Kühl-/Heizleistung gibt den Maximalwert bei Betrieb unter folgenden Bedingungen an.

Kühlen: Innen: 27 °C TK/19 °C FK Außen: 35 °C TK

Heizen: Innen: 20 °C TK Außen: 7 °C TK/6 °C FK

*2 Die Zahl in () kennzeichnet die Platten.

*3 Die Daten über Betriebsgeräusche wurden in einem echofreien Raum ermittelt.

Serie PEFY-P-VMH-E

Position	Modell	P40VMH-E	P50VMH-E	P63VMH-E	P71VMH-E	P80VMH-E
Stromquelle				~220-240V 50/60Hz		
Kühlleistung*1 / Heizleistung*1	kW	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Maße	Höhe / Breite / Tiefe	mm	380/750/900	380/750/900	380/1.000/900	380/1.000/900
Nettogewicht	kg	44	44	45	50	50
Luftdurchflußrate (Schwach-Stark)	m³/min	10,0-14,0	10,0-14,0	13,5-19,0	15,5-22,0	18,0-25,0
Gebläse Statischer	Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Geräuschpegel	dB(A)	220 V 230, 240 V	27-34 31-37	27-34 31-37	32-38 36-41	32-39 35-41 38-43
Filter				Langzeitfilter (Sonderzubehör)		

Position	Modell	P100VMH-E	P125VMH-E	P140VMH-E
Stromquelle			~220-240V 50/60Hz	
Kühlleistung*1 / Heizleistung*1	kW	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0
Maße	Höhe / Breite / Tiefe	mm	380/1.200/900	380/1.200/900
Nettogewicht	kg	70	70	70
Luftdurchflußrate (Schwach-Stark)	m³/min	26,5-38,0	26,5-38,0	28,0-40,0
Gebläse Statischer	Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Geräuschpegel	dB(A)	220 V 230, 240 V	34-42 38-44	34-42 38-44
Filter			Langzeitfilter (Sonderzubehör)	

Position	Modell	P200VMH-E	P250VMH-E
Stromquelle		3N-380-415V 50/60Hz	
Kühlleistung*1 / Heizleistung*1	kW	22,4/25,0	28,0/31,5
Maße	Höhe / Breite / Tiefe	mm	470/1.250/1.120
Nettogewicht	kg	100	100
Luftdurchflußrate	m³/min	58,0	72,0
Gebläse Statischer	Pa	380 V 400, 415 V	110/220 130/260
Geräuschpegel*5	dB(A)	380 V 400, 415 V	42 44
Filter			Langzeitfilter (Sonderzubehör)

Serie PEFY-P-VMHS-E

Position	Modell	P200VMHS-E	P250VMHS-E
Stromquelle		~220-240V 50/60Hz	
Kühlleistung*1 / Heizleistung*1	kW	22,4/25,0	28,0/31,5
Maße	Höhe / Breite / Tiefe	mm	470/1.250/1.120
Nettogewicht	kg	97	100
Luftdurchflußrate (Schwach-Mittel-Stark)	m³/min	50,0-61,0-72,0	58,0-71,0-84,0
Gebläse Statischer Außendruck*4	Pa	50/100/150/200/250	
Geräuschpegel (Schwach-Mittel-Stark)*5	dB(A)	36-39-43	39-42-46
Filter			Langzeitfilter (Sonderzubehör)

Hinweis: * Betriebstemperatur des Innengerätes.

Kühlbetrieb: 15 °C FK – 24 °C FK

Heizbetrieb: 15 °C TK – 27 °C TK

*1 Kühl-/Heizleistung gibt den Maximalwert bei Betrieb unter folgenden Bedingungen an.

Kühlen: Innen: 27 °C TK/19 °C FK Außen: 35 °C TK

Heizen: Innen: 20 °C TK Außen: 7 °C TK/6 °C FK

*2 Der statische Außendruck ist werkseitig auf 100 Pa (220 V)/150 Pa (230, 240 V) eingestellt.

*3 Der statische Außendruck ist werkseitig auf 220 Pa (380 V)/260 Pa (400, 415 V) eingestellt.

*4 Der statische Außendruck ist werkseitig auf 150 Pa eingestellt.

*5 Die Daten über Betriebsgeräusche wurden in einem echofreien Raum ermittelt.

Serie PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM(M)-E

Position	Modell	P20VLEM-E	P25VLEM-E	P32VLEM-E	P40VLEM-E	P50VLEM-E	P63VLEM-E
Stromquelle				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Kühlleistung*1 / Heizleistung*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Maße	Höhe / Breite / Tiefe	630/1.050/220	630/1.050/220	630/1.170/220	630/1.170/220	630/1.410/220	630/1.410/220
Nettogewicht	kg	23	23	25	26	30	32
Gebäle Luftdurchflußrate (Schwach-Stark)m³/min		5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5
Geräuschpegel (Schwach-Stark)*3 *4	dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46
Filter				Standardfilter			

Position	Modell	P20VLRM-E	P25VLRM-E	P32VLRM-E	P40VLRM-E	P50VLRM-E	P63VLRM-E
Stromquelle				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Kühlleistung*1 / Heizleistung*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Maße	Höhe / Breite / Tiefe	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220
Nettogewicht	kg	18,5	18,5	20	21	25	27
Gebäle Luftdurchflußrate (Schwach-Stark)m³/min		5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5
Geräuschpegel (Schwach-Stark)*3 *4	dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46
Filter				Standardfilter			

Position	Modell	P20VLRMM-E	P25VLRMM-E	P32VLRMM-E	P40VLRMM-E	P50VLRMM-E	P63VLRMM-E
Stromquelle				~220-240V 50Hz / 60Hz			
Kühlleistung*1 / Heizleistung*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Maße	Höhe / Breite / Tiefe	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220
Nettogewicht	kg	18,5	18,5	20	21	25	27
Gebäle Luftdurchflußrate (Schwach-Mittel-Stark) m³/min		4,5-5,5-6,5	4,5-5,5-6,5	6,5-7,5-9,0	8,0-9,5-10,0	10,0-12,0-14,0	11,0-13,0-15,5
Gebläse Statischer Außendruck*2	Pa	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60
Geräuschpegel (Schwach-Mittel-Stark)*2 *4	dB(A)	31-36-40	31-36-40	27-32-37	30-36-40	32-37-41	35-40-44
Filter				Standardfilter			

Hinweis: * Betriebstemperatur des Innengerätes.

Kühlbetrieb: 15 °C FK – 24 °C FK

Heizbetrieb: 15 °C TK – 27 °C TK

*1 Kühl-/Heizleistung gibt den Maximalwert bei Betrieb unter folgenden Bedingungen an.

Kühlen: Innen: 27 °C TK/19 °C FK Außen: 35 °C TK

Heizen: Innen: 20 °C TK Außen: 7 °C TK/6 °C FK

*2 Der statische Außendruck ist werkseitig auf 20 Pa eingestellt.

*3 Die Abbildungen stellen eine 240 V/50 Hz Einheit dar, gemessen an einer Stelle, die 1 m von der Vorderseite des Aggregats entfernt und in einer Höhe von 1 m über dem Boden angebracht ist.

Das Betriebsgeräusch beträgt ca. 1 dB(A) weniger für ein 230-V-Aggregat und ca. 2 dB(A) weniger für ein 220-V-Aggregat. Das Betriebsgeräusch beträgt ca. 3 dB(A) weniger, wenn der Meßort 1,5 m von der Vorderseite des Aggregats entfernt und in einer Höhe von 1,5 m über dem Boden angebracht ist.

*4 Die Daten über Betriebsgeräusche wurden in einem echofreien Raum ermittelt.

Serie PEFY-P-VMR-E-L/R

Position	Modell	P20VMR-E-L/R	P25VMR-E-L/R	P32VMR-E-L/R
Stromquelle		~220-240V 50Hz	~220-230V 60Hz	
Kühlleistung*1 / Heizleistung*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0
Maße	Höhe / Breite / Tiefe	mm	292/640/580	292/640/580
Nettogewicht	kg	18	18	18
Gebläse	Luftdurchflußrate (Schwach-Mittel-Stark)	m³/min	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/7,9
	Statischer Außendruck	Pa	5	5
	220 V	20/25/30	20/25/30	20/25/33
Geräuschpegel (Schwach-Mittel-Stark)*3	dB(A)	230 V 240 V	21/26/32 22/27/30	21/26/32 22/27/30
Filter			Standardfilter	

Serie PEFY-P-VMA(L)-E

Position	Modell	P20VMA(L)-E	P25VMA(L)-E	P32VMA(L)-E	P40VMA(L)-E	P50VMA(L)-E
Stromquelle				~220-240V 50Hz		
Kühlleistung*1 / Heizleistung*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3
Maße	Höhe / Breite / Tiefe	mm	250/700/732	250/700/732	250/700/732	250/900/732
Nettogewicht	kg	23	23	23	26	26
Gebläse	Luftdurchflußrate (Schwach-Mittel-Stark)	m³/min	6,0-7,5-8,5	6,0-7,5-8,5	7,5-9,0-10,5	10,0-12,0-14,0
	Statischer Außendruck*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Geräuschpegel (Schwach-Mittel-Stark)*3	dB(A)	23-25-26	23-25-26	23-26-29	23-27-30	25-29-32
Filter			Standardfilter			

Position	Modell	P63VMA(L)-E	P71VMA(L)-E	P80VMA(L)-E
Stromquelle			~220-240V 50Hz	
Kühlleistung*1 / Heizleistung*1	kW	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Maße	Höhe / Breite / Tiefe	mm	250/1100/732	250/1100/732
Nettogewicht	kg	32	32	32
Gebläse	Luftdurchflußrate (Schwach-Mittel-Stark)	m³/min	13,5-16,0-19,0	14,5-18,0-21,0
	Statischer Außendruck*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Geräuschpegel (Schwach-Mittel-Stark)*3	dB(A)	25-29-33	26-29-34	26-29-34
Filter			Standardfilter	

Position	Modell	P100VMA(L)-E	P125VMA(L)-E	P140VMA(L)-E
Stromquelle			~220-240V 50Hz	
Kühlleistung*1 / Heizleistung*1	kW	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0
Maße	Höhe / Breite / Tiefe	mm	250/1400/732	250/1400/732
Nettogewicht	kg	42	42	46
Gebläse	Luftdurchflußrate (Schwach-Mittel-Stark)	m³/min	23,0-28,0-33,0	28,0-34,0-40,0
	Statischer Außendruck*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Geräuschpegel (Schwach-Mittel-Stark)*3	dB(A)	28-33-37	32-36-40	33-37-42
Filter			Standardfilter	

Hinweis: * Betriebstemperatur des Innengerätes.

Kühlbetrieb: 15 °C FK – 24 °C FK

Heizbetrieb: 15 °C TK – 27 °C TK

*1 Kühl-/Heizleistung gibt den Maximalwert bei Betrieb unter folgenden Bedingungen an.

Kühlen: Innen: 27 °C TK/19 °C FK Außen: 35 °C TK

Heizen: Innen: 20 °C TK Außen: 7 °C TK/6 °C FK

*2 Der statische Außendruck ist werkseitig auf 50 Pa eingestellt.

*3 Die Daten über Betriebsgeräusche wurden in einem echofreien Raum ermittelt.

Table des matières

1. Consignes de sécurité	28	3.4. Réglage de la vitesse du ventilateur	30
1.1. Installation	28	3.5. Réglage du sens de la soufflerie vers le haut/vers le bas	31
1.2. Pendant le fonctionnement	28	3.6. Ventilation	31
1.3. Rangement de l'appareil	29	3.7. Autres	31
2. Noms et fonctions des différents éléments	29	4. Comment utiliser le climatiseur intelligemment	32
3. Comment faire fonctionner le climatiseur	29	5. Entretien de l'appareil	32
3.1. Marche/arrêt	30	6. Guide de dépannage	33
3.2. Sélection du mode de fonctionnement	30	7. Installation, travaux en cas de déplacement et vérifications	34
3.3. Réglage de la température de la pièce	30	8. Spécifications techniques	34

1. Consignes de sécurité

- Avant de faire fonctionner le climatiseur, lire attentivement toutes les "consignes de sécurité".
- Les "consignes de sécurité" sont réparties en listes de points importants concernant la sécurité. Veiller à bien les respecter.

Symboles utilisés dans le texte

⚠ Avertissement:

Décrir les précautions à suivre pour éviter tout risque de blessure ou de danger mortel pour l'utilisateur.

⚠ Précaution:

Décrir les précautions qui doivent être prises pour éviter d'endommager l'appareil.

Symboles utilisés dans les illustrations

- : Indique une action qui doit être évitée.
- ! : Indique que des instructions importantes doivent être prises en considération.
- ± : Indique un élément qui doit être mis à la terre.
- △ : Indique des précautions à prendre lors du maniement de pièces tournantes. (Ce symbole se trouve sur l'étiquette de l'appareil principal) <Couleur: jaune>
- ⚠ : Danger d'électrocution (Ce symbole se trouve sur l'étiquette de l'appareil principal) <Couleur: jaune>

⚠ Avertissement:

Prendre soin de lire les étiquettes se trouvant sur l'appareil principal.

1.1. Installation

- Lorsque vous aurez lu le présent manuel, veuillez le conserver avec le manuel d'installation dans un endroit sûr afin de pouvoir le consulter ultérieurement, lorsqu'une question se pose. Si une autre personne va être chargée de faire fonctionner l'appareil, veiller à bien lui remettre le présent manuel.

⚠ Avertissement:

- Cet appareil ne doit pas être installé par l'utilisateur. Demander au revendeur ou à une société agréée de l'installer. Si l'appareil n'est pas correctement installé il peut y avoir un risque de fuite d'eau, d'électrocution ou d'incendie.
- Utiliser uniquement les accessoires agréés par Mitsubishi Electric et demander à votre revendeur ou à une société agréée de les installer. Si les accessoires ne sont pas correctement installés, il peut y avoir un risque de fuite d'eau, d'électrocution ou d'incendie.
- Le manuel d'installation décrit en détails la méthode d'installation suggérée. Toute modification de structure nécessaire pour l'installation doit être conforme aux normes locales de l'édifice.
- Ne jamais réparer ou déménager personnellement l'appareil. Si les réparations effectuées ne sont pas correctes, il peut y avoir un risque de fuite d'eau, d'électrocution ou d'incendie. En cas de panne ou de déménagement de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur.
- Maintenez les pièces électriques à l'écart de l'eau (eau de lavage) etc.
- Cela pourrait provoquer une électrocution, une inflammation ou de la fumée.

Note 1: Au lavage de l'échangeur thermique et de la cuvette d'écoulement, assurez-vous que la boîte de commande, le moteur et le LEV restent secs en utilisant une couverture étanche.

Note 2: N'évacuez jamais l'eau de lavage pour la cuvette d'écoulement et l'échangeur thermique avec la pompe de drainage. Evacuez-la séparément.

- Ne pas permettre l'usage de cet appareil à des enfants en bas âge ou à des handicapés sans supervision.
- Toujours prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que des enfants en bas âge jouent avec cet appareil.
- N'utilisez pas d'additif de détection des fuites.
- Utilisez uniquement un réfrigérant de type indiqué dans les manuels fournis avec l'unité et sur la plaque signalétique.

- Faute de quoi, l'unité ou la tuyauterie pourrait éclater, ou cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie pendant l'utilisation, la réparation ou la mise au rebut de l'unité.
- Cela pourrait également constituer une violation des lois applicables.
- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ne peut être tenue responsable de tout dysfonctionnement ou accident résultant de l'utilisation du mauvais type de réfrigérant.

1) Appareil extérieur

⚠ Avertissement:

- L'appareil extérieur doit être installé sur une surface plane et stable, dans un endroit non sujet à l'accumulation de neige, de feuilles ou de détritus.
- Ne pas marcher sur l'appareil ni y déposer des objets. La personne ou l'objet risqueraient de tomber et de se blesser ou de blesser quelqu'un.

⚠ Précaution:

L'appareil extérieur doit être placé dans un endroit où l'air et le bruit engendrés ne risquent pas de déranger les voisins.

2) Appareil intérieur

⚠ Avertissement:

L'appareil intérieur doit être correctement fixé car dans le cas contraire, il pourrait tomber et blesser quelqu'un.

3) Commande à distance

⚠ Avertissement:

La commande à distance doit être installée de telle sorte que les enfants ne puissent pas y avoir accès.

4) Tuyau d'évacuation

⚠ Précaution:

Assurez-vous que le tuyau d'évacuation est installé de telle façon à ce que l'évacuation se fasse sans problèmes. Si l'installation n'est pas faite correctement, il pourrait en résulter des fuites d'eau, ce qui endommagerait les meubles.

5) Ligne d'alimentation électrique, fusible, ou coupe-circuit

⚠ Avertissement:

- Vérifier si l'appareil est alimenté par un circuit réservé. La connexion d'autres appareils au même circuit pourrait provoquer une surcharge.
- S'assurer de la présence d'un interrupteur secteur principal.
- Veiller à toujours respecter la tension indiquée sur l'appareil ou le voltage du fusible ou du coupe-circuit. Ne jamais utiliser un morceau de câble ou un fusible d'un voltage supérieur à celui spécifié.

6) Mise à la terre

⚠ Précaution:

- L'appareil doit être correctement raccordé à la terre pour éviter tout risque d'électrocution. Ne jamais raccorder le câble de mise à la terre à un tuyau de gaz ou d'eau, à un paratonnerre ou à un câble de terre du téléphone.
- Vérifier régulièrement que le câble de terre de l'appareil extérieur est correctement raccordé à la borne de terre de l'appareil et à l'électrode de mise à la terre.

1.2. Pendant le fonctionnement

⚠ Précaution:

- Ne pas utiliser d'objet pointu pour enfoncez les boutons car cela risquerait d'endommager la commande à distance.
- Ne pas tordre le câble de la commande à distance ni tirer dessus car cela risquerait de l'endommager et de provoquer un mauvais fonctionnement.

- Ne jamais retirer la partie supérieure de la commande à distance car vous risqueriez de toucher les cartes de circuits imprimés qui se trouvent à l'intérieur et de provoquer un court-circuit ou une panne.
- Ne jamais essuyer la commande à distance avec du benzène, du thinner, des produits chimiques, etc. Vous risqueriez de la décolorer et de provoquer des pannes. Pour nettoyer les taches persistantes, tremper un chiffon dans un détergent neutre non abrasif dilué avec de l'eau, le tordre convenablement, essuyer les taches puis essuyer à nouveau avec un chiffon sec.
- Ne jamais obstruer les entrées et sorties des appareils extérieurs et intérieurs. Un mobilier élevé placé sous l'appareil intérieur ou des objets volumineux comme des grandes boîtes laissées à proximité de l'appareil extérieur vont en réduire l'efficacité.

⚠ Avertissement:

- Ne jamais éclabousser l'appareil ni le toucher avec des mains humides. Il pourrait en résulter un risque d'électrocution.
- Ne pas vaporiser de gaz inflammable à proximité de l'appareil sous risque d'incendie.
- Ne pas placer de chauffage au gaz ou tout autre appareil fonctionnant avec une flamme vive là où il serait exposé à l'échappement d'air du climatiseur. Cela risquerait de provoquer une mauvaise combustion.

⚠ Avertissement:

- Ne pas retirer la face avant ou la protection du ventilateur de l'appareil extérieur pendant son fonctionnement. Vous risqueriez de vous blesser si vous touchez les éléments rotatifs, les parties chaudes ou sous haute tension.
- Ne jamais mettre les doigts, des bâtons, etc. dans les entrées et sorties d'air sous risque de blessure car le ventilateur situé à l'intérieur de l'appareil tourne à grande vitesse. Faire tout particulièrement attention en présence d'enfants.
- Si vous sentez des odeurs étranges, arrêter l'appareil, le mettre hors tension et contacter le revendeur. Si vous ne procédez pas de cette façon, il pourrait y avoir risque de panne, d'électrocution ou d'incendie.
- Si vous remarquez des vibrations ou des bruits particulièrement anormaux, arrêter l'appareil, éteindre l'interrupteur et prendre contact avec le revendeur.
- Ne pas refroidir exagérément. La température intérieure idéale se situe sur une plage de 5 °C de différence par rapport à la température extérieure.
- Ne pas laisser des enfants ou des personnes handicapées assis ou debout sur le passage du flux d'air provenant du climatiseur. Cela pourrait provoquer des problèmes de santé.

⚠ Précaution:


- Ne pas diriger le flux d'air vers des plantes ou des animaux en cages.
- Aérer fréquemment la pièce. Si l'appareil fonctionne continuellement dans une pièce fermée pendant un long moment, l'air va devenir vicié.

2. Noms et fonctions des différents éléments

Fixation et démontage du filtre

[Fig. A] (P.8, P.9)

3. Comment faire fonctionner le climatiseur

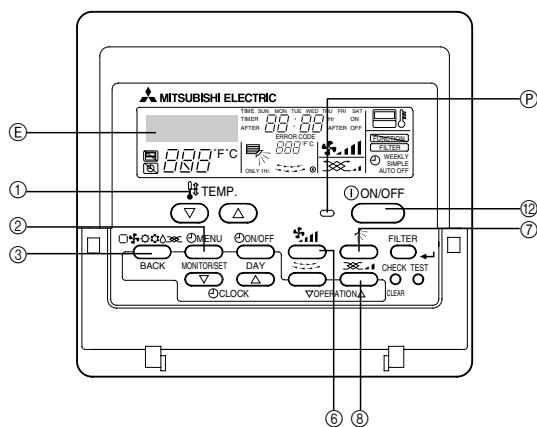

Avant la mise en marche

- Lancer le fonctionnement dès la disparition de l'affichage "PLEASE WAIT". L'affichage "PLEASE WAIT" apparaît brièvement sur l'affichage de tempéra-

En cas de panne

⚠ Avertissement:

- Ne jamais tenter aucune réparation sur le climatiseur. Consulter votre revendeur pour toute réparation ou intervention technique. Une mauvaise réparation peut causer des fuites d'eau, une électrocution voire un incendie etc.
- Si la commande à distance affiche un code d'erreur, si le climatiseur ne fonctionne pas ou si vous détectez une anomalie quelconque, arrêter l'appareil et contacter le revendeur. Si l'appareil est laissé dans de telles conditions il risque de tomber en panne ou de provoquer un incendie.
- Si le coupe-circuits fonctionne fréquemment, prendre contact avec le revendeur. S'il n'est pas remédié à la situation, l'appareil risque de tomber en panne ou de provoquer un incendie.
- Si le gaz de réfrigérant fuit, arrêter le fonctionnement du climatiseur, aérer convenablement la pièce et prendre contact avec le revendeur. S'il n'est pas remédié à la situation, des accidents risquent de se produire suite à un manque d'oxygène.

Lorsque le climatiseur ne doit pas être utilisé pendant une certaine période

- Si le climatiseur ne doit pas être utilisé pendant une certaine période à cause d'un changement de climat, etc. le faire fonctionner pendant 4 – 5 heures avec la soufflerie d'air jusqu'à ce que l'intérieur soit complètement sec. Sinon de la moisissure non hygiénique et insalubre risque de se développer à des endroits divers.
- Lorsqu'il ne doit pas être utilisé pendant un certain temps, mettre l'[alimentation] hors tension (sur OFF). Si l'appareil est maintenu sous tension, vous risquez en effet de gaspiller plusieurs watts voire des dizaines de watts et l'accumulation de poussières, etc. pourrait être la cause de court-circuits.
- Allumer l'interrupteur d'alimentation au moins 12 heures avant le début de la mise en fonctionnement. Ne jamais couper l'alimentation pendant les périodes de forte utilisation sinon le climatiseur risque de tomber en panne.

1.3. Rangement de l'appareil

⚠ Avertissement:

Lorsque vous devez ranger l'appareil, veuillez consulter votre revendeur. Si les tuyaux ne sont pas correctement retirés, du produit réfrigérant (gaz fluorocarbonique) pourrait s'échapper et entrer en contact avec votre peau, causant ainsi des blessures. L'échappement de produit réfrigérant dans l'atmosphère pollue également l'environnement.

⚠ Précaution:

- Lors du retrait du filtre, protéger ses yeux de la poussière. De même, si vous devez monter sur une chaise pour effectuer le travail, faites attention de ne pas tomber.
- Mettre l'appareil hors tension avant de changer le filtre.

ture de la pièce (3 minutes maxi.) lors de la mise sous tension ou suite à une coupure d'électricité. Cela indique aucune panne du climatiseur.

- Le choix du mode de fonctionnement de l'appareil intérieur est défini par le statut de fonctionnement de l'appareil extérieur auquel un appareil intérieur donné est raccordé. Si l'appareil extérieur et certains des appareils intérieurs qui y sont raccordés fonctionnent déjà en mode de refroidissement par exemple, seul le mode de refroidissement sera disponible pour tous les autres appareils du même groupe. En cas de changement de mode, le symbole correspondant au mode requis clignotera pour indiquer à l'utilisateur que ce mode est momentanément indisponible. Les modes de déshumidification et de chauffage sont soumis aux mêmes règles de fonctionnement. Cette restriction, cependant, ne s'applique pas aux modèles qui intègrent une fonction de refroidissement/chauffage simultanée.
- Les appareils extérieurs s'arrêtent de fonctionner lorsque tous les appareils intérieurs raccordés à leurs équivalents extérieurs s'arrêtent.
- Pendant le fonctionnement comme chauffage, même si l'appareil intérieur est mis en fonctionnement pendant que l'appareil extérieur est en train de se dégivrer, la mise en fonctionnement ne se fera que lorsque l'opération de dégivrage de l'appareil extérieur est terminée.

3.1. Marche/arrêt

Pour mettre l'appareil en fonctionnement

1. Appuyer sur la touche ⑫ [ON/OFF]

Le ⑫ témoin de fonctionnement s'allume et l'appareil se met en marche.

Pour arrêter le fonctionnement

1. Réappuyer sur la touche ⑫ [ON/OFF]

Le témoin de fonctionnement s'éteint et l'appareil s'arrête.

- Suite au réglage des touches, le fait d'appuyer sur la touche [ON/OFF] permet uniquement de répéter le même type de fonctionnement.
- Pendant le fonctionnement, le témoin de fonctionnement situé au-dessus de la touche [ON/OFF] reste allumé.

⚠️ Précaution:

Même si la touche [ON/OFF] est enfoncee immédiatement après l'arrêt de l'appareil, celui-ci ne se remettra pas à fonctionner avant 3 minutes, ceci afin de protéger ses composants internes.

3.2. Sélection du mode de fonctionnement

Pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité

1. Appuyer sur la touche ③ [Mode (BACK)]

Une pression répétée sur la touche de sélection de fonctionnement permet de sélectionner successivement les modes ④ "FROID", "DESHU", "VENTILATION", "AUTO", et "CHAUD". Pour connaître le mode de fonctionnement, contrôler l'affichage.

Pour le refroidissement

Appuyer sur la touche ③ [Mode (BACK)] jusqu'à ce que l'affichage "FROID" apparaisse.

Pour la déshumidification

Appuyer sur la touche ③ [Mode (BACK)] jusqu'à ce que l'affichage "DESHU" apparaisse.

- Le ventilateur intérieur se met en mode de fonctionnement à basse vitesse, désactivant ainsi la fonction de modification de la vitesse du ventilateur.
- La déshumidification ne peut pas s'effectuer à une température ambiante de moins de 18 °C.

Pour le ventilateur

Appuyer sur la touche ③ [Mode (BACK)] jusqu'à ce que l'affichage "VENTILATION" apparaisse.

- Le mode de ventilation sert à faire circuler l'air dans la pièce.
- Il n'est pas possible de programmer la température de la pièce par le seul fonctionnement du ventilateur.

⚠️ Précaution:

Ne jamais s'exposer directement au souffle d'air froid pendant une période prolongée. Une trop longue exposition à de l'air froid nuit à la santé et doit dès lors être évitée.

Déshumidification

La déshumidification consiste en un assèchement de l'air commandé par un micro-ordinateur qui contrôle un refroidissement d'air excessif en vertu de la température de la pièce que vous avez choisie. (Ne peut pas servir en cas de chauffage.)

1. Avant d'atteindre la température de votre choix

Le fonctionnement du compresseur et du ventilateur intérieur est lié en vertu du changement de température de la pièce et de la répétition automatique marche/arrêt (ON/OFF).

2. Lorsque la température de votre choix est atteinte, le compresseur et le ventilateur intérieur s'arrêtent tous deux.

Si l'arrêt dure plus de 10 minutes, le compresseur et le ventilateur intérieur se remettent à fonctionner pendant 3 minutes pour maintenir un faible taux d'humidité.

Pour le chauffage

Appuyer sur la touche ③ [Mode (BACK)] jusqu'à ce que l'affichage "CHAUD" apparaisse.

Un mot à propos des affichages pendant le fonctionnement comme chauffage "DEGIVRAGE"

S'affiche uniquement pendant l'opération de dégivrage.

"PRE CHAUFFAGE"

S'affiche entre le début du fonctionnement comme chauffage et le moment où l'air chaud est soufflé dans la pièce.

⚠️ Précaution:

Lorsque le climatiseur est utilisé avec des brûleurs, ventiler convenablement la pièce. Une ventilation insuffisante risque en effet de provoquer des accidents dus à un manque d'oxygène.

• Ne jamais placer un brûleur à un endroit où il est exposé à l'air soufflé par le climatiseur sinon, sa combustion sera irrégulière.

• Le micro-ordinateur fonctionne dans les cas suivants:^{*}

• L'air ne souffle pas lorsque le chauffage démarre.*

- Pour éviter le souffle d'air froid, le ventilateur interne est progressivement allumé par étapes entre un très léger souffle/un léger souffle/la soufflerie programmée en fonction de l'augmentation de la température de l'air pulsé. Il faut attendre un moment avant que le ventilateur ne tourne comme indiqué.

• Le ventilateur ne tourne pas à la vitesse programmée*

- Sur certains modèles, le système passe au très léger souffle d'air lorsque la température de la pièce atteint la température programmée. Dans d'autres circonstances, il s'arrête pour éviter le souffle d'air froid pendant l'opération de dégivrage.

• La soufflerie d'air fonctionne même lorsque l'appareil est arrêté.*

- Environ une minute après l'arrêt de fonctionnement, le ventilateur interne tourne parfois pour éliminer un surcroît de chaleur généré par le chauffage électrique, etc. La vitesse de ventilation change de faible à élevée.

• Sauf PEFY-P-NMHU-E-F.

3.3. Réglage de la température de la pièce

Pour modifier la température de la pièce

Appuyer sur la touche ① [Réglage de la température] et régler la température de la pièce désirée.

Appuyer sur ▲ ou ▼ pour modifier le réglage d'1 °C.

Si vous appuyez de manière continue, le réglage continue de changer d'1 °C à la fois.

• La température intérieure peut être réglée dans les plages suivantes:

Refroidissement/déshumidification : 19 – 30 °C

Chaud : 17 – 28 °C

• La température sélectionnée ne correspond pas au mode du ventilateur.

* La plage d'affichage de température de la pièce s'étend de 8 – 39 °C. En dehors de cette plage, l'affichage clignote sur 8 – 39 °C pour vous informer que la température de la pièce est inférieure ou supérieure à celle affichée.

3.4. Réglage de la vitesse du ventilateur

Pour modifier la vitesse du ventilateur

A chaque pression sur la touche ⑥ [Vitesse du ventilateur], la vitesse du ventilateur passe successivement de rapide à lente.

Lors de l'opération de déshumidification électronique, le ventilateur intérieur se met automatiquement sur faible vitesse et il est alors impossible de changer de vitesse. (Seul l'affichage de la commande à distance change.)

* Chaque fois qu'on appuie une fois sur la touche de réglage, la vitesse du ventilateur change.

[PEFY-P200-250VMH]

Vitesse du ventilateur: 1 phase

* Il est impossible d'éteindre le ventilateur.

[Séries PEFY-P40~140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM]

Fan speed : 2 phases

Affichage : (Faible) → (Grande)

[PLFY-P125VLMD]

Vitesse du ventilateur : 4 phases

Affichage : (Faible) → (Moyenne2) → (Moyenne1) → (Grande)

[Séries PLFY-P20~100VLMD, PEFY-P-VMR]

Vitesse du ventilateur : 3 phases

Affichage : (Faible) → (Moyenne) → (Grande)

[Séries PFFY-P-VLRMM-E, PEFY-P-VMA(L)-E, PEFY-P-VMHS-E]

Vitesse du ventilateur : 3 sélections

Affichage : (Faible) → (Moyenne) → (Grande) → (AUTO*)

* Ce réglage ne peut être modifié qu'avec la télécommande MA.

3.5. Réglage du sens de la soufflerie vers le haut/vers le bas

Pour modifier le sens de la soufflerie vers le haut/vers le bas

A chaque pression sur la touche ⑦ [Commande des ailettes], la direction du flux d'air change.
[PLFY-P20-100VLMD]

Affichage		① Pivotement ② 0° ③ 40° ④ 60° ⑤ 80°				
Mode	Vitesse du Elévée/ Chauffage/ Soufflerie	①	②	③	④	⑤
Refroidissement	Grande/Moyenne/ Basse					
Moyenne/Basse	Grande					
Déshumidification	Fixe	①	②	③	④	⑤
Réglage initial		–	Refroidissement Déshumidification Soufflerie	–	–	Chauf- fage


[Autres modèles]

Affichage		① Pivotement ② 0° ③ 45° ④ 60° ⑤ 85°				
Mode	Vitesse du Elévée/ Chauffage/ Soufflerie	①	②	③	④	⑤
Refroidissement	Grande/Moyenne1/ Moyenne2/Basse					
Moyenne1/ Moyenne2/Basse	Grande					
Déshumidification	Fixe	①	②	③	④	⑤
Réglage initial		–	Refroidissement Déshumidification Soufflerie	–	–	Chauf- fage

- *1 • Après une heure de fonctionnement, il revient automatiquement à “② 0°”.
- L'indication “1 Hr.” apparaît sur la télécommande (Elle disparaît lorsque l'heure s'est écoulée.)
- Cette fonction n'est pas disponible sur tous les modèles.
- Il peut y avoir un écart entre la position de l'ailette sur l'affichage et la position réelle de l'ailette dans les cas suivants :
 1. Lorsque “DEGIVRAGE” ou “PRE CHAUFFAGE” s'affiche sur le boîtier de commandes
 2. Au début du fonctionnement en mode de chauffage
 3. Capteur thermique inactif en mode de chauffage

PFFY-P-VLEM

Tout en tirant la grille de la soufflerie vers soi, soulever la partie arrière, la retirer, en modifier le sens et la remettre en place.



⚠ Précaution:

Eviter de mettre ses mains dans la sortie d'air de l'appareil intérieur plus longtemps que nécessaire. Si les mains sont prises dans les éléments métalliques lors du réglage du panneau et de la grille de la soufflerie ou si vous les coincez dans la pale automatique, vous risquez de vous blesser et de provoquer une panne de l'appareil.

3.6. Ventilation

- L'unité de ventilation (unité de fonctionnement OA ou LOSSNAY) démarre automatiquement lorsque l'appareil intérieur auquel elle est raccordée démarre.
- Si on appuie sur la touche ⑧ [Ventilation] alors que l'appareil intérieur est à l'arrêt, seul le ventilateur démarre.
- Appuyer sur la touche ⑧ [Ventilation] pour modifier la vitesse du ventilateur.
- Selon les modèles, le ventilateur de l'appareil intérieur démarre lorsque l'appareil est en mode de ventilation.

3.7. Autres



: S'affiche lorsque le contrôle s'effectue à partir d'un appareil de centralisation des commandes, etc., non fourni.

PRE CHAUFFAGE
DEGIVRAGE



: Apparaît entre la mise en marche et le moment où le climatiseur commence à souffler de l'air chaud.

CONTROLE

NON DISPONIBLE



FILTER

: Cet affichage indique des informations en cas d'anomalie au sein de l'appareil.

: Lorsqu'une touche est enfoncée pour une fonction que l'appareil intérieur ne peut pas exécuter, cet affichage clignote en même temps que l'affichage de la fonction demandée.

: Dans le système où l'affichage de [capteur] indique “remote controller” (commande à distance), l'évaluation de la température ambiante se fait par le biais du capteur intégré dans la commande à distance.

: Apparaît quand le filtre doit être nettoyé.
Appuyez deux fois sur la touche ⑩ [FILTER (-)] pour faire disparaître l'affichage.

4. Comment utiliser le climatiseur intelligemment

Même de petites opérations effectuées pour prendre soin de votre climatiseur peuvent le rendre plus efficace en termes d'effet de climatisation, de factures d'électricité, etc.

Régler une température adéquate pour la pièce

- En cas de refroidissement de l'air, l'idéal est une différence de température d'environ 5 °C entre l'intérieur et l'extérieur.
- Une augmentation de 1 °C de la température programmée pour la pièce pendant le fonctionnement du système de refroidissement de l'air permet d'économiser environ 10 % de la consommation électrique.
- Un refroidissement excessif nuit à la santé et signifie également un gaspillage d'énergie électrique.

Nettoyer soigneusement le filtre

- Si l'écran du filtre à air est obstrué, le débit d'air et l'effet de refroidissement peuvent être fortement diminués. De plus, s'il n'est pas pris soin de l'obstruction, l'appareil risque de tomber en panne. Il est particulièrement important de bien nettoyer le filtre au début des saisons de chauffage et de refroidissement. (En cas d'accumulation de poussières et de saletés, nettoyer le filtre à fond.)

5. Entretien de l'appareil

Toujours demander à la personne responsable de la maintenance d'effectuer l'entretien du filtre.

Avant d'effectuer tout entretien, mettre le système hors tension (OFF).

⚠ Précaution:

- Avant de commencer le nettoyage, arrêter l'appareil et couper l'alimentation (OFF). Ne pas oublier que le ventilateur interne tourne à grande vitesse et peut être la cause de sérieuses blessures.
- Les appareils intérieurs sont équipés de filtres servant à extraire les poussières de l'air aspiré. Nettoyer les filtres selon les méthodes illustrées ci-après. (Les filtres normaux doivent en principe être nettoyés une fois par semaine alors que les filtres longue durée doivent l'être au début de chaque saison d'utilisation.)
- La durée de vie du filtre dépend du lieu d'installation de l'appareil et de son fonctionnement.

Eviter toute intrusion de chaleur pendant le refroidissement

- Pour éviter toute intrusion de chaleur pendant le fonctionnement du climatiseur, mettre un rideau ou une vénitienne à la fenêtre pour empêcher les rayons directs du soleil de pénétrer. De même, ne pas ouvrir inutilement la porte d'entrée ou de sortie.

Aérer occasionnellement la pièce

- Etant donné que l'air est régulièrement vicié lorsqu'une pièce reste fermée pendant un certain temps, il ne faut pas oublier d'aérer de temps à autre. Prendre également certaines précautions en cas d'utilisation d'appareils au gaz pendant le fonctionnement du climatiseur. Si vous utilisez l'appareil de ventilation "LOSSNAY" conçu par notre société, vous pouvez aérer la pièce en perdant moins d'énergie. Pour plus de détails sur cet appareil, veuillez contacter votre revendeur.

Comment nettoyer les filtres

- Brosser doucement la poussière ou nettoyer le filtre avec l'aspirateur. En cas de taches persistantes, laver le filtre dans de l'eau tiède avec un détergent non abrasif ou dans de l'eau pure puis rincer convenablement toute trace de détergent. Après le lavage, sécher le filtre et le remettre en place.

⚠ Précaution:

- Ne pas laisser sécher le filtre sous les rayons directs du soleil ou en le réchauffant à la flamme, etc. car de trop fortes chaleurs risquent de le déformer.
- Le lavage du filtre dans de l'eau chaude (dont la température est supérieure à 50 °C) peut également provoquer une certaine déformation de celui-ci.

⚠ Précaution:

Ne jamais verser de l'eau ou vaporiser des produits inflammables dans le climatiseur car cela pourrait provoquer des pannes, un danger d'électrocution, voire un incendie.

6. Guide de dépannage

Avant de faire appel au service après-vente, veuillez vérifier les points suivants:

Etat de l'appareil	Commande à distance	Cause	Remède
L'appareil ne fonctionne pas.	Le témoin "●" ne s'allume pas. Aucun affichage n'apparaît même quand on appuie sur la touche [ON/OFF].	Panne de courant. L'alimentation est coupée (OFF). Le fusible de la prise d'alimentation a sauté. Le coupe-circuit de fuite à la terre s'est déclenché.	Appuyer sur la touche [ON/OFF] après la remise sous tension. Brancher l'alimentation (ON). Remplacer le fusible. Remettre le coupe-circuit de fuite à la terre.
	L'air souffle mais il ne refroidit ou ne réchauffe pas suffisamment.	Mauvais réglage de la température.	Après avoir vérifié le réglage de température et la température ambiante sur l'affichage à cristaux liquides, se reporter au paragraphe [Réglage de la température de la pièce] et utiliser la touche de réglage.
		Le filtre est encombré de poussières et de saletés.	Nettoyer le filtre. (Se reporter [Entretien de l'appareil].)
		Des obstacles bloquent l'arrivée et la sortie d'air des appareils intérieurs et extérieurs. Les fenêtres et les portes sont ouvertes.	Retirer les obstacles. Fermer les portes et fenêtres.
Pas de sortie d'air froid ou d'air chaud.	L'affichage à cristaux liquides indique que l'appareil est en cours de fonctionnement.	Le circuit empêchant la remise en marche trop rapide fonctionne pendant 3 minutes après l'arrêt.	Attendre un instant. (Pour protéger le compresseur, un circuit empêchant la remise en marche dans les 3 minutes est incorporé à l'appareil intérieur. C'est pourquoi, dans certains cas, le compresseur ne se met pas en marche immédiatement et il se peut qu'il ne fonctionne pas pendant 3 minutes.)
		L'appareil intérieur a été remis en fonctionnement pendant l'opération de chauffage et de dégivrage.	Attendre un instant. (L'opération de chauffage commence lorsque l'opération de dégivrage est terminée.)
Le climatiseur fonctionne pendant un bref instant puis s'arrête aussitôt.	Le code et la mention de vérification "CONTROLE" clignotent sur l'affichage à cristaux liquides	Des obstacles bloquent l'arrivée et la sortie d'air des appareils intérieurs et extérieurs.	Remettre en marche après le retrait des obstacles.
		Le filtre est encombré de poussières et de saletés.	Remettre en marche après le nettoyage du filtre. (Se reporter [Entretien de l'appareil].)
Le son de l'échappement et de la rotation du moteur est toujours audible après l'arrêt du climatiseur.	Tous les témoins sont éteints sauf le témoin de mise sous tension "●".	Lorsque d'autres appareils intérieurs sont programmés pour le refroidissement, l'appareil s'arrête après avoir fait fonctionner un mécanisme d'écoulement pendant trois minutes.	Attendre 3 minutes.
Le son de l'échappement et de la rotation du moteur est toujours audible par intermittence après l'arrêt du climatiseur.	Tous les témoins sont éteints sauf le témoin de mise sous tension "●".	Lorsque d'autres appareils intérieurs sont programmés pour le refroidissement, l'eau d'écoulement est amenée à l'intérieur. Lorsque l'eau d'écoulement est rassemblée, le mécanisme d'écoulement entame l'opération de drainage.	Le bruit s'arrête rapidement. (S'il se reproduit à plus de 2 ou 3 reprises en une heure, appeler le service technique.)
De l'air chaud sort par intermittence lorsque le thermostat est coupé et pendant le fonctionnement du ventilateur.	L'affichage à cristaux liquides indique que l'appareil est en cours de fonctionnement.	Lorsque d'autres appareils intérieurs sont programmés pour le chauffage, les vannes de commandes s'ouvrent et se ferment de temps en temps pour maintenir la stabilité du système.	Le problème s'arrête rapidement. (Si la température monte à un niveau incommodant dans une petite pièce, éteindre le climatiseur.)

- Si le fonctionnement s'arrête à cause d'une interruption de courant, la fonction [d'empêchement de redémarrage des circuits après une interruption de courant] s'active et empêche le fonctionnement de l'appareil même (la touche [ON/OFF]) après le rétablissement de l'alimentation.

Si le mauvais fonctionnement persiste après avoir vérifié tous les points ci-dessus, mettre l'appareil hors tension (OFF) et contacter votre revendeur en lui donnant toutes les informations concernant le nom du produit, la nature du problème, etc. Si l'affichage de "[CONTROLE]" et le code de vérification (à 4 chiffres) clignote, expliquer au revendeur le contenu de l'affichage (et lui donner le code de vérification). Ne jamais essayer d'effectuer les réparations vous-même.

Les symptômes suivants ne constituent pas des pannes provenant du climatiseur:

- L'air soufflé par le climatiseur peut parfois dégager certaines odeurs. Cela est dû notamment à la fumée de cigarettes contenue dans l'air de la pièce, aux odeurs de cosmétiques, des murs, des meubles, etc. absorbées par le climatiseur.
- Un bruit de siflement peut être audible immédiatement après la mise en marche ou l'arrêt du climatiseur. Il s'agit du bruit du réfrigérant qui se répand à l'intérieur du climatiseur, cela n'a rien d'anormal.
- Le climatiseur émet parfois un bruit ou un déclic au début ou à la fin de l'opération de refroidissement/de chauffage. Il s'agit du son de frottement sur le panneau avant et sur d'autres éléments suite à l'expansion et à la contraction provoquées par les changements de température. Cela n'a rien d'anormal.
- La vitesse du ventilateur change même si le réglage n'a pas été modifié. Le climatiseur augmente automatiquement la vitesse du ventilateur (passage progressif d'une vitesse inférieure vers la vitesse réglée) de manière à ne pas souffler d'air froid au début de l'opération de chauffage. Il réduit également la vitesse du ventilateur pour protéger le moteur du ventilateur lorsque la température de l'air de retour ou la vitesse du ventilateur devient excessivement élevée.

7. Installation, travaux en cas de déplacement et vérifications

A propos de l'emplacement de l'installation

Veuillez prendre contact avec votre revendeur pour les détails concernant l'installation et son déménagement.

⚠ Précaution:

Ne jamais installer le climatiseur dans un endroit sujet à des fuites de gaz inflammable.

Un incendie pourrait se déclarer suite à des fuites ou à une accumulation de gaz à proximité de l'appareil.

Ne jamais installer le climatiseur dans les endroits suivants:

- dans des endroits où on utilise beaucoup d'huile pour machines
- à proximité de l'océan et des zones balnéaires où l'air est salé.
- où le taux d'humidité est important
- à proximité de sources chaudes
- en présence de gaz sulfuriques
- en présence de machines fonctionnant à haute fréquence (soudure à haute-fréquence, etc.)
- où on utilise fréquemment des solutions acides
- où on vaporise régulièrement des produits spéciaux
- Installer l'appareil intérieur à l'horizontale sinon il risque d'y avoir des fuites d'eau.
- Prendre des mesures suffisantes contre les interférences en cas d'installation du climatiseur dans des hôpitaux ou dans des centres de communications.

Si le climatisuer doit servir dans un des milleux repris cidessus, il faut s'attendre à des pannes de fonctionnement fréquentes. Il est dès lors conseillé d'éviter de l'installer dans ce genre d'endroits.

Pour plus de détails, prendre contact avec votre revendeur.

A propos de l'installation électrique

⚠ Précaution:

- Les travaux électriques doivent être menés à bien par des électriciens qualifiés, conformément aux normes à respecter "pour les installations électriques" et conformément aux explications données dans les manuels

d'installation. Des circuits spéciaux doivent être utilisés. L'utilisation d'autres équipements sur la même source d'alimentation risque de faire sauter les coupe-circuits et les fusibles.

- Ne jamais raccorder le câble de terre à une conduite de gaz, à une conduite d'eau, à un paratonnerre ou à un câble de terre téléphonique. Pour plus de détails, veuillez prendre contact avec votre revendeur.
- Dans certains types d'installations, l'introduction d'un coupe-circuit de fuite à la terre est obligatoire. Pour plus de détails à ce sujet, veuillez prendre contact avec votre revendeur.

En ce qui concerne le déménagement de l'installation

- Pour retirer et réinstaller le climatiseur en cas de déménagement ou de réaménagement de votre habitation, veuillez prendre contact au préalable avec le revendeur pour une estimation du coût des travaux requis pour le déménagement de l'installation.

⚠ Précaution:

Lors du déménagement et de la réinstallation du climatiseur, veuillez prendre contact avec votre revendeur car une installation défectueuse peut être la cause d'électrocution, d'incendie, etc.

Faire également attention au bruit

- Lors des travaux d'installation, choisir un endroit capable de supporter entièrement le poids du climatiseur et où le bruit et les vibrations sont atténués.
- Choisir un emplacement où l'air froid ou chaud et le bruit causé par la sortie de l'air à l'extérieur n'incommodent pas les voisins.
- Si un corps étranger doit se trouver à proximité de la sortie d'air extérieure du climatiseur, son rendement risque de diminuer et il peut en résulter un bruit accru. Eviter de placer tout obstacle à proximité de la sortie d'air extérieure.
- En cas de bruit abnormal provenant du climatiseur, contacter votre revendeur.

Vérification et maintenance

- Si le climatiseur est utilisé pendant plusieurs saisons, ses parties internes peuvent s'encrasser, ce qui en diminue le rendement.

En fonction des conditions d'utilisation, il peut générer de mauvaises odeurs et l'écoulement peut être perturbé par les poussières et la saleté, etc.

8. Spécifications techniques

Série PLFY-P-VLMD-E

Elément	Modèle	P20VLMD-E	P25VLMD-E	P32VLMD-E	P40VLMD-E	P50VLMD-E	P63VLMD-E
Alimentation		~220-240V 50Hz / ~220-230V 60Hz					
Capacité de refroidissement*1 / Capacité de chauffage*1 kW		2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Dimensions*2	Hauteur mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)
	Largeur mm	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	946 (1.250)	946 (1.250)
	Profondeur mm	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)
Poids net kg		23 (6,5)	23 (6,5)	24 (6,5)	24 (6,5)	27 (7,5)	28 (7,5)
Ventilateur Débit d'air (Faible-Moyenne-Grande) m³/min	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	7,0-8,5-10,5	9,0-11,0-12,5	10,0-13,0-15,5	
Niveau de bruit (Faible-Moyenne-Grande)*3 dB(A)	220, 240 V	27-30-33	27-30-33	27-30-33	29-33-36	31-34-37	33-38-40
	230 V	28-31-34	28-31-34	28-31-34	30-34-37	32-35-38	34-39-41
Filtre		Filtre longue vie					

Elément	Modèle	P80VLMD-E	P100VLMD-E	P125VLMD-E	
Alimentation		~220-240V 50Hz / ~220-230V 60Hz			
Capacité de refroidissement*1 / Capacité de chauffage*1 kW	9,0/10,0	11,2/12,5	14,0/16,0		
Dimensions*2	Hauteur mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)	
	Largeur mm	1.446 (1.750)	1.446 (1.750)	1.708 (2.010)	
	Profondeur mm	634 (710)	634 (710)	606 (710)	
Poids net kg		44 (12,5)	47 (12,5)	56 (13)	
Ventilateur Débit d'air (Faible -Moyenne-Grande) m³/min	15,5-18,5-22,0	17,5-21,0-25,0	24,0-27,0-30,0-33,0 (Faible -Moyenne2-Moyenne1-Grande)		
Niveau de bruit (Faible-Moyenne-Grande)*3 dB(A)	220, 240 V	33-36-39	36-39-42	40-42-44-46	
	230 V	34-37-40	37-41-43		
Filtre		Filtre longue vie			

Remarque: * Température de fonctionnement de l'appareil intérieur.

Mode de refroidissement : 15 °C TH – 24 °C TH

Mode de chauffage : 15 °C TS – 27 °C TS

*1 La capacité de refroidissement/chauffage indique la valeur maximum en cas de fonctionnement dans les conditions suivantes.

Refroidissement: température intérieure: 27 °C TS/19 °C TH Température extérieure: 35 °C TS

Chauffage: température intérieure: 20 °C TS Température extérieure: 7 °C TS/6 °C TH

*2 Le chiffre entre parenthèses () indique la valeur reprise sur le panneau.

*3 Le bruit entendu durant le fonctionnement est dû aux informations obtenues dans une chambre sourde.

Série PEFY-P-VMH-E

Elément	Modèle	P40VMH-E	P50VMH-E	P63VMH-E	P71VMH-E	P80VMH-E
Alimentation			~220-240V 50/60Hz	~220-230V 60Hz		
Capacité de refroidissement*1 / Capacité de chauffage*1 kW		4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Dimensions Hauteur / Largeur / Profondeur mm		380/750/900	380/750/900	380/750/900	380/1,000/900	380/1,000/900
Poids net kg		44	44	45	50	50
Débit d'air (Faible-Grande) m³/min		10,0-14,0	10,0-14,0	13,5-19,0	15,5-22,0	18,0-25,0
Ventilateur Pression statique externe*2 Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Niveau de bruit (Faible-Grande)*5 dB(A)	220 V 230, 240 V	27-34 31-37	27-34 31-37	32-38 36-41	32-39 35-41	35-41 38-43
Filtre				Filtre longue vie (option)		

Elément	Modèle	P100VMH-E	P125VMH-E	P140VMH-E
Alimentation			~220-240V 50/60Hz	
Capacité de refroidissement*1 / Capacité de chauffage*1 kW		11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0
Dimensions Hauteur / Largeur / Profondeur mm		380/1.200/900	380/1.200/900	380/1.200/900
Poids net kg		70	70	70
Débit d'air (Faible-Grande) m³/min		26,5-38,0	26,5-38,0	28,0-40,0
Ventilateur Pression statique externe*2 Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Niveau de bruit (Faible-Grande)*5 dB(A)	220 V 230, 240 V	34-42 38-44	34-42 38-44	34-42 38-44
Filtre				Filtre longue vie (option)

Elément	Modèle	P200VMH-E	P250VMH-E
Alimentation		3N-380-415V 50/60Hz	
Capacité de refroidissement*1 / Capacité de chauffage*1 kW		22,4/25,0	28,0/31,5
Dimensions Hauteur / Largeur / Profondeur mm		470/1.250/1.120	470/1.250/1.120
Poids net kg		100	100
Débit d'air m³/min		58,0	72,0
Ventilateur Pression statique externe*3 Pa	380 V 400, 415 V	110/220 130/260	110/220 130/260
Niveau de bruit*5 dB(A)	380 V 400, 415 V	42 44	50 52
Filtre			Filtre longue vie (option)

Série PEFY-P-VMHS-E

Elément	Modèle	P200VMHS-E	P250VMHS-E
Alimentation			~220-240V 50/60Hz
Capacité de refroidissement*1 / Capacité de chauffage*1 kW		22,4/25,0	28,0/31,5
Dimensions Hauteur / Largeur / Profondeur mm		470/1.250/1.120	470/1.250/1.120
Poids net kg		97	100
Débit d'air (Faible-Moyenne-Grande) m³/min		50,0-61,0-72,0	58,0-71,0-84,0
Ventilateur Pression statique externe*4 Pa		50/100/150/200/250	
Niveau de bruit (Faible-Moyenne-Grande)*5 dB(A)		36-39-43	39-42-46
Filtre			Filtre longue vie (option)

Remarque: * Température de fonctionnement de l'appareil intérieur.

Mode de refroidissement : 15 °C TH – 24 °C TH

Mode de chauffage : 15 °C TS – 27 °C TS

*1 La capacité de refroidissement/chauffage indique la valeur maximum en cas de fonctionnement dans les conditions suivantes.

Refroidissement: température intérieure: 27 °C TS/19 °C TH Température extérieure: 35 °C TS

Chaudage: température intérieure: 20 °C TS Température extérieure: 7 °C TS/6 °C TH

*2 La pression statique externe est réglée sur 100 Pa (220 V)/150 Pa (230, 240 V) à la sortie d'usine.

*3 La pression statique externe est réglée sur 220 Pa (380 V)/260 Pa (440, 415 V) à la sortie d'usine.

*4 La pression statique externe est réglée sur 150 Pa à la sortie d'usine.

*5 Le bruit entendu durant le fonctionnement est dû aux informations obtenues dans une chambre sourde.

Série PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM(M)-E

Elément	Modèle	P20VLEM-E	P25VLEM-E	P32VLEM-E	P40VLEM-E	P50VLEM-E	P63VLEM-E
Alimentation				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Capacité de refroidissement*1 / Capacité de chauffage*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Dimensions Hauteur / Largeur / Profondeur mm	630/1.050/220	630/1.050/220	630/1.170/220	630/1.170/220	630/1.410/220	630/1.410/220	
Poids net kg	23	23	25	26	30	32	
Ventilateur Débit d'air (Faible-Grande) m³/min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5	
Niveau de bruit (Faible-Grande)*3 *4 dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46	
Filtre				Filtre standard			

Elément	Modèle	P20VLRM-E	P25VLRM-E	P32VLRM-E	P40VLRM-E	P50VLRM-E	P63VLRM-E
Alimentation				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Capacité de refroidissement*1 / Capacité de chauffage*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Dimensions Hauteur / Largeur / Profondeur mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220	
Poids net kg	18,5	18,5	20	21	25	27	
Ventilateur Débit d'air (Faible-Grande) m³/min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5	
Niveau de bruit (Faible-Grande)*3 *4 dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46	
Filtre				Filtre standard			

Elément	Modèle	P20VLRMM-E	P25VLRMM-E	P32VLRMM-E	P40VLRMM-E	P50VLRMM-E	P63VLRMM-E
Alimentation				~220-240V 50Hz/60Hz			
Capacité de refroidissement*1 / Capacité de chauffage*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Dimensions Hauteur / Largeur / Profondeur mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220	
Poids net kg	18,5	18,5	20	21	25	27	
Ventilateur Débit d'air (Faible-Moyenne-Grande) m³/min	4,5-5,5-6,5	4,5-5,5-6,5	6,5-7,5-9,0	8,0-9,5-10,0	10,0-12,0-14,0	11,0-13,0-15,5	
Pression statique externe*2 Pa	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	
Niveau de bruit (Faible-Moyenne-Grande)*2 *4 dB(A)	31-36-40	31-36-40	27-32-37	30-36-40	32-37-41	35-40-44	
Filtre				Filtre standard			

Remarque: * Température de fonctionnement de l'appareil intérieur.

Mode de refroidissement : 15 °C TH – 24 °C TH

Mode de chauffage : 15 °C TS – 27 °C TS

*1 La capacité de refroidissement/chauffage indique la valeur maximum en cas de fonctionnement dans les conditions suivantes.

Refroidissement: température intérieure: 27 °C TS/19 °C TH température extérieure: 35 °C TS

Chaudage: température intérieure: 20 °C TS température extérieure: 7 °C TS/6 °C TH

*2 La pression statique externe est réglée sur 20 Pa à la sortie d'usine.

*3 La figure représente un groupe 240 V/50 Hz mesuré à un point à 1 m de l'avant du groupe et à une hauteur de 1 m depuis le sol.

Le bruit est plus bas d'environ 1 dB (A) dans le cas d'un groupe 230 V et d'environ 2 dB (A) dans le cas d'un 220 V. Le bruit est plus bas d'environ 3 dB (A) lorsque le point de mesure est de 1,5 m de l'avant du groupe et à une hauteur de 1,5 m depuis le sol.

*4 Le bruit entendu durant le fonctionnement est dû aux informations obtenues dans une chambre sourde.

Série PEFY-P-VMR-E-L/R

Elément	Modèle	P20VMR-E-L/R	P25VMR-E-L/R	P32VMR-E-L/R
Alimentation		~220-240V 50Hz	~220-230V 60Hz	
Capacité de refroidissement*1 / Capacité de chauffage*1 kW		2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0
Dimensions Hauteur / Largeur / Profondeur mm		292/640/580	292/640/580	292/640/580
Poids net kg		18	18	18
Ventilateur Débit d'air (Faible-Moyenne-Grande) m³/min		4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/9,3
Pression statique externe Pa		5	5	5
220 V		20/25/30	20/25/30	20/25/33
Niveau de bruit (Faible-Moyenne-Grande)*3 dB(A)	230 V	21/26/32	21/26/32	21/26/35
	240 V	22/27/30	22/27/30	22/27/33
Filtre		Filtre standard		

Série PEFY-P-VMA(L)-E

Elément	Modèle	P20VMA(L)-E	P25VMA(L)-E	P32VMA(L)-E	P40VMA(L)-E	P50VMA(L)-E
Alimentation		~220-240V 50Hz				
Capacité de refroidissement*1 / Capacité de chauffage*1 kW		2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3
Dimensions Hauteur / Largeur / Profondeur mm		250/700/732	250/700/732	250/700/732	250/900/732	250/900/732
Poids net kg		23	23	23	26	26
Ventilateur Débit d'air (Faible-Moyenne-Grande) m³/min		6,0-7,5-8,5	6,0-7,5-8,5	7,5-9,0-10,5	10,0-12,0-14,0	12,0-14,5-17,0
Pression statique externe*2 Pa		35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Niveau sonore (Faible-Moyenne-Grande)*3 dB(A)		23-25-26	23-25-26	23-26-29	23-27-30	25-29-32
Filtre		Filtre standard				

Elément	Modèle	P63VMA(L)-E	P71VMA(L)-E	P80VMA(L)-E
Alimentation		~220-240V 50Hz		
Capacité de refroidissement*1 / Capacité de chauffage*1 kW		7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Dimensions Hauteur / Largeur / Profondeur mm		250/1100/732	250/1100/732	250/1100/732
Poids net kg		32	32	32
Ventilateur Débit d'air (Faible-Moyenne-Grande) m³/min		13,5-16,0-19,0	14,5-18,0-21,0	14,5-18,0-21,0
Pression statique externe*2 Pa		35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Niveau sonore (Faible-Moyenne-Grande)*3 dB(A)		25-29-33	26-29-34	26-29-34
Filtre		Filtre standard		

Elément	Modèle	P100VMA(L)-E	P125VMA(L)-E	P140VMA(L)-E
Alimentation		~220-240V 50Hz		
Capacité de refroidissement*1 / Capacité de chauffage*1 kW		11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0
Dimensions Hauteur / Largeur / Profondeur mm		250/1400/732	250/1400/732	250/1600/732
Poids net kg		42	42	46
Ventilateur Débit d'air (Faible-Moyenne-Grande) m³/min		23,0-28,0-33,0	28,0-34,0-40,0	29,5-35,5-42,0
Pression statique externe*2 Pa		35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Niveau sonore (Faible-Moyenne-Grande)*3 dB(A)		28-33-37	32-36-40	33-37-42
Filtre		Filtre standard		

Remarque: * Température de fonctionnement de l'appareil intérieur.

Mode de refroidissement : 15 °C TH – 24 °C TH

Mode de chauffage : 15 °C TS – 27 °C TS

*1 La capacité de refroidissement/chauffage indique la valeur maximum en cas de fonctionnement dans les conditions suivantes.

Refroidissement: température intérieure: 27 °C TS/19 °C TH température extérieure: 35 °C TS

Chaudage: température intérieure: 20 °C TS température extérieure: 7 °C TS/6 °C TH

*2 La pression statique externe est réglée sur 50 Pa à la sortie d'usine.

*3 Le bruit entendu durant le fonctionnement est dû aux informations obtenues dans une chambre sourde.

Índice

1. Medidas de seguridad	38	3.4. Ajuste de la velocidad del ventilador	40
1.1. Instalación	38	3.5. Ajuste de la dirección ascendente/descendente del aire	41
1.2. Durante el funcionamiento	38	3.6. Ventilación	41
1.3. Eliminación de la unidad	39	3.7. Otros	41
2. Nombres y funciones de los diversos componentes	39	4. Consejos prácticos para usar el acondicionador	41
3. Cómo manejar la unidad	39	5. Mantenimiento de la máquina	42
3.1. ACTIVAR/DESACTIVAR	40	6. Solución de problemas	42
3.2. Selección del modo de funcionamiento	40	7. Instalación, tareas de transferencia y verificación	43
3.3. Ajuste de la temperatura de la habitación	40	8. Especificaciones	43

1. Medidas de seguridad

- **Antes de poner en marcha la unidad, lea detenidamente todas las "Medidas de seguridad".**
► **En el apartado "Medidas de seguridad" se enumeran instrucciones importantes sobre seguridad. Cerciórese de que se cumplen.**

Símbolos utilizados en el texto

⚠ Advertencia:

Describe las medidas de seguridad que deben cumplirse para evitar el riesgo de lesiones o incluso de muerte del usuario.

⚠ Precaución:

Describe las precauciones que se deben tener para evitar daños en la unidad.

Símbolos utilizados en las ilustraciones

- 🚫 : Indica una acción que debe evitarse.
- ❗ : Indica que deben seguirse unas instrucciones importantes.
- ⚡ : Indica una pieza que debe estar conectada a tierra.
- ⚠ : Indica que debe tenerse cuidado con las piezas giratorias. (Este símbolo aparece en la etiqueta de la unidad principal.) <Color: amarillo>
- ⚠ : Tenga cuidado con las descargas eléctricas. (Este símbolo aparece en la etiqueta de la unidad principal.) <Color: amarillo>

⚠ Advertencia:

Lea atentamente las etiquetas adheridas a la unidad principal.

1.1. Instalación

- Una vez leído este manual, consérvelo junto con el manual de instalación en un lugar seguro para poder consultarlos siempre que lo necesite. Si la unidad será utilizada por otra persona, cerciórese de que se le entrega este manual.

⚠ Advertencia:

- La unidad no debe ser instalada por el usuario. Pida a su distribuidor o a una empresa debidamente autorizada que se lo instale. La incorrecta instalación de la unidad puede dar lugar a goteo de agua, descarga eléctrica o fuego.
- Utilice sólo accesorios autorizados por Mitsubishi Electric y pida a su distribuidor o a una empresa autorizada que se los instale. La incorrecta instalación de los accesorios puede dar lugar a goteo de agua, descarga eléctrica o fuego.
- El Manual de Instalación detalla el método recomendado de instalación. Cualquier alteración estructural necesaria para la instalación deberá cumplir las normas locales de edificación y obra.
- No repare nunca la unidad ni la traslade a otro lugar usted mismo. La incorrecta realización de una reparación puede dar lugar a goteo de agua, descarga eléctrica o fuego. Si necesita reparar o trasladar la unidad, consulte a su distribuidor.
- Mantenga las partes eléctricas alejadas del agua (agua de lavado), etc. Esto puede dar como resultado descargas eléctricas, incendio o humo.
Nota 1: Cuando lave el intercambiador de calor y el recipiente de drenaje, haga que la caja de control, el motor y el LEV permanezcan secos, mediante la utilización de una cubierta impermeable.
Nota 2: Nunca drene el agua de lavado del Recipiente de Drenaje y del Intercambiador de Calor usando la Bomba de Drenaje. Drénelos por separado.
- El equipo no fue diseñado para usar por niños pequeños o personas débiles sin vigilancia.
- Los niños pequeños deben ser vigilados constantemente para que no jueguen con el equipo.
- No utilice aditivo detector de fuga.
- No utilice un refrigerante diferente del indicado en los manuales que se entregan con la unidad y en la placa de identificación.
 - Si lo hace, la unidad o las tuberías podrían explotar, o producirse una explosión o incendio durante su uso, reparación o en el momento de la eliminación de la unidad.

- También podría suponer un quebrantamiento de la normativa aplicable.
- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION no es responsable de cualquier anomalía o accidente derivantes del uso del tipo de refrigerante equivocado.

1) Unidad exterior

⚠ Advertencia:

- La unidad exterior debe instalarse sobre una superficie plana y estable, en un lugar en el que no haya acumulación de nieve, de hojas o de basura.
- No se suba encima ni coloque objetos sobre la unidad. Podría caer y hacerse daño y los objetos podrían caer causando lesiones.

⚠ Precaución:

La unidad exterior deberá instalarse en un lugar donde el aire y el ruido que produce la unidad no molesten a los vecinos.

2) Unidad interior

⚠ Advertencia:

La unidad interior se instalará de forma segura. Si la unidad se monta suelta, podría caer causando daño.

3) Controlador remoto

⚠ Advertencia:

El controlador remoto debe instalarse de forma que quede fuera del alcance de los niños.

4) Manguito de drenaje

⚠ Precaución:

Asegúrese de que el manguito de drenaje se instala de forma que en drenaje pueda fluir sin trabas. Una instalación incorrecta puede producir goteos que dañarían el mobiliario.

5) Toma de corriente, fusible o interruptor de corte

⚠ Advertencia:

- Verifique que la unidad esté conectada mediante una línea dedicada. Otros aparatos conectados a la misma fuente de alimentación pueden provocar una sobrecarga.
- Asegúrese de que hay un interruptor principal de corriente.
- Asegúrese de que la corriente de red coincida con el voltaje de la unidad y del fusible o interruptor de corte. No instale nunca un fusible con capacidad mayor a la indicada.

6) Conexión a tierra

⚠ Precaución:

- La unidad debe estar correctamente conectada a tierra. No conecte nunca el cable de toma de tierra a una tubería de gas, de agua, conductor eléctrico o cable de tierra telefónico. Si la unidad no se conecta correctamente a tierra puede haber peligro de descarga eléctrica.
- Compruebe con frecuencia que el cable de tierra de la unidad exterior está correctamente conectado tanto al terminal de tierra de la unidad como a los electrodos de toma de tierra.

1.2. Durante el funcionamiento

⚠ Precaución:

- No utilice objetos punzantes para apretar los botones ya que podría dañarse el controlador remoto.
- No tuerza ni tire del cable del controlador remoto ya que podría dañar al controlador remoto y provocar un mal funcionamiento.
- Nunca quite la cubierta superior del mando a distancia, porque dejaría al descubierto las placas de los circuitos impresos y si se tocan se puede estropear o provocar un incendio.

- Nunca limpie el mando a distancia con gasolina, disolvente u otros productos químicos, porque podría decolorarlo y provocar alguna avería. Para quitar las manchas más resistentes, moje un paño con un poco de detergente neutro disuelto en agua, escúrralo bien, quite las manchas y vuelva a pasar un paño bien seco.
- No bloquee ni cubra nunca las tomas y salidas de las unidades interior y exterior. La colocación de muebles altos cerca de la unidad interior o de objetos como cajas grandes cerca de la unidad exterior puede reducir el rendimiento de la unidad.

⚠ Advertencia:

- No vierta agua sobre la unidad ni la toque con las manos húmedas. Puede producirse una descarga eléctrica.
- No rocíe gases combustibles en las proximidades de la unidad. Puede haber riesgo de incendio.
- No coloque calentadores de gas o cualquier otro aparato de llama abierta expuestos a la corriente de aire descargada por la unidad. Puede dar lugar a una combustión incompleta.

⚠ Advertencia:

- No extraiga el panel frontal del ventilador de la unidad exterior mientras esté en funcionamiento. Puede resultar herido si toca piezas giratorias, calientes o de alto voltaje.
- No inserte nunca dedos, palos, etc. en las tomas o salidas de aire ya que pueden ocurrir graves accidentes debido a la alta velocidad de giro de la unidad. Tenga especial cuidado cuando haya niños cerca.
- Si detecta olores raros pare la unidad, desconecte el interruptor de red y consulte con su distribuidor. De lo contrario puede haber una rotura, una descarga eléctrica o fuego.
- Cuando note ruidos o vibraciones que no sean normales, pare la unidad, desconecte la fuente de alimentación y póngase en contacto con su proveedor.
- No sobrerefrié. La temperatura má adecuada para el interior está a unos 5 °C menos que la exterior.
- No permita que minusválidos o niños permanezcan en plena corriente de aire del acondicionador. Podría causar problemas de salud.

⚠ Precaución:

- No dirija la corriente de aire hacia plantas o animales enjaulados.
- Ventile la habitación con frecuencia. Si la unidad funciona continuamente en una habitación cerrada durante mucho tiempo, el aire se viciará.

En caso de avería

⚠ Advertencia:

- Nunca repare personalmente el acondicionador. Ante cualquier avería o servicio, avise siempre a su proveedor. Una reparación defectuosa puede provocar fugas de agua, descarga eléctrica, un incendio, etc.
- Si el mando a distancia muestra alguna indicación de error, el acondicionador de aire no funciona o se produce cualquier tipo de anomalía, pare la unidad y póngase en contacto con su proveedor. Si deja la unidad funcionando en tales condiciones puede provocar alguna avería o un incendio.
- Si los fusibles saltan con frecuencia, avise a su proveedor. Si deja que siga pasando eso, podría llegar a ocurrir alguna avería o un incendio.
- Si se producen fugas de gas refrigerante, pare la unidad, ventile bien la habitación y avise a su proveedor. Si mantiene la unidad funcionando en esa situación, podría producirse algún accidente provocado por la falta de oxígeno.

Cuando el acondicionador de aire no vaya a usarse durante un tiempo prolongado

- Si no va a usar el acondicionador durante un tiempo prolongado debido a los cambios de estación, etc., téngalo en marcha durante 4 – 5 horas en modo de ventilación para que el interior se seque completamente. Si no lo hace así, podrían formarse antihigiénicas e insalubres manchas de moho en algunas zonas de la habitación.
- Cuando no vaya a usar el acondicionador durante un tiempo prolongado, desconecte la [fuente de alimentación]. Si la deja conectada podría llegar a gastar varias decenas de vatios y también podría provocarse algún incendio debido a la acumulación de polvo u otras sustancias.
- Cuando vaya a usar de nuevo el acondicionador, conecte la fuente de alimentación por lo menos 12 horas antes de ponerlo realmente en marcha. No tenga la fuente de alimentación desconectada durante períodos de uso intenso ya que podría estropearse la unidad.

1.3. Eliminación de la unidad

⚠ Advertencia:


Cuando deba eliminar la unidad, consulte con su distribuidor. Si las conducciones se extraen incorrectamente puede haber fuga de refrigerante (gas de fluorocarbono) que entre en contacto con su piel causándole daño. La liberación del gas a la atmósfera también perjudica al medio ambiente.

2. Nombres y funciones de los diversos componentes

Instalación y desinstalación del filtro

[Fig. A] (P.8, P.9)

3. Cómo manejar la unidad

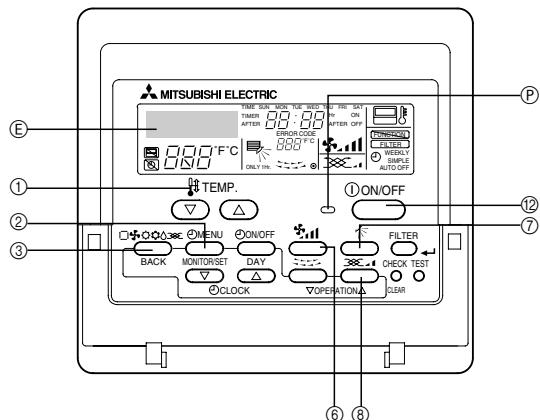

Antes de ponerla en funcionamiento

- Antes de poner en funcionamiento el aparato, espere hasta que desaparezca el indicador "PLEASE WAIT". Este indicador aparece brevemente en la pantalla de temperatura de la habitación (máx. 3 minutos) cuando se enciende la fuente de alimentación y después de un corte de corriente. No debe interpretarse como señal de ninguna avería del acondicionador de aire.

⚠ Precaución:

- Al quitar el filtro del aire, deben tomar precauciones para evitar que el polvo le caiga en los ojos. Si ha de subirse en un taburete para quitar el filtro, tenga cuidado de no caerse.
- Apague el interruptor de alimentación cuando tenga que cambiar el filtro.

- La elección del modo de funcionamiento de la unidad interior está limitada por el estado de funcionamiento de la unidad exterior a la que está conectada la unidad interior. Si una unidad exterior y algunas unidades interiores conectadas a las unidades exteriores ya están en marcha en el modo de refrigeración, por ejemplo, sólo el modo de refrigeración estará disponible para el resto de unidades del mismo grupo. Si se solicita un modo distinto, el símbolo correspondiente al modo solicitado parpadeará indicando al usuario que el modo no está disponible en ese momento. Lo mismo sucede con los modos de deshumidificación y calefacción. No obstante, esta restricción no se aplica a los modelos que admiten el funcionamiento simultáneo de la refrigeración y la calefacción.
- La unidad exterior se para cuando se paran sus correspondientes unidades interiores.
- Durante el modo de calefacción, la unidad interior no se pondrá en marcha hasta que haya finalizado la operación de desescarchado de la unidad exterior, aunque se haya configurado la unidad interior para seguir trabajando mientras se produce el desescarchado de la unidad exterior.

3.1. ACTIVAR/DEACTIVAR

Para poner la unidad en marcha

1. Pulse el botón ⑫ [ON/OFF]

Se enciende el indicador ⑪ luminoso correspondiente y la unidad se pone en marcha.

Para parar la unidad

1. Pulse de nuevo el botón ⑫ [ON/OFF]

El indicador luminoso se apaga y la unidad se para.

• Una vez configurados los botones, al pulsar el botón [ON/OFF] sólo se repetirá la misma operación.

• Mientras la unidad está en marcha, el indicador luminoso que hay sobre el botón [ON/OFF] permanece encendido.

⚠ Precaución:

Aunque el botón [ON/OFF] se pulse inmediatamente tras la parada de la unidad, el funcionamiento no reanudará hasta que hayan transcurrido 3 minutos. Esta función sirve para proteger a la máquina. Una vez transcurran los 3 minutos, aproximadamente, la unidad se pondrá en marcha de forma automática.

3.2. Selección del modo de funcionamiento

Para seleccionar el modo de funcionamiento

1. Pulse el botón ⑬ [Modo (BACK)]

Si pulsa repetidamente el botón de modo, el modo de funcionamiento pasará consecutivamente de ⑭ "FRÍO", ⑮ "DESHUMIDIFICACIÓN", ⑯ "VENTILACIÓN", ⑰ "AUTOMÁTICO", a ⑮ "CALOR". Para comprobar los contenidos de la operación, consulte la pantalla.

Refrigeración

Pulse el botón ⑬ [Modo (BACK)] para que aparezca la pantalla "FRÍO".

Deshumidificar

Pulse el botón ⑬ [Modo (BACK)] para que aparezca la pantalla "DESHUMIDIFICACIÓN".

- El ventilador interior gira a baja velocidad y se desactiva la posibilidad de cambiar de velocidad.
- El modo de deshumidificación no puede funcionar a la temperatura de la habitación o a menos de a 18 °C.

Ventilador

Pulse el botón ⑬ [Modo (BACK)] para que aparezca la pantalla "VENTILACIÓN".

- El modo de ventilador sirve para hacer circular el aire de la habitación.
- El modo de ventilación no permite modificar la temperatura de la habitación.

⚠ Precaución:

No se exponga nunca directamente a la corriente de aire frío. La exposición excesiva al aire frío es mala para la salud y, por consiguiente, debería evitarse.

Funcionamiento de deshumidificación

La deshumidificación es una función activada por microordenador que controla la excesiva refrigeración del aire de acuerdo con la temperatura de la habitación elegida.

1. Hasta que se alcanza la temperatura elegida, el compresor y el ventilador interior funcionan conjuntamente según los cambios de temperatura de la habitación y repiten automáticamente la operación ON/OFF.
2. Cuando se alcanza la temperatura elegida, tanto el compresor como el ventilador interior se paran. Cuando la parada dura 10 minutos, ambos vuelven a activarse durante tres minutos para mantener bajo el nivel de humedad.

Calefacción

Pulse el botón ⑬ [Modo (BACK)] para que aparezca la pantalla "CALOR".

Indicadores que se ven durante el modo de calefacción "DESCONGELACIÓN"

Sólo se muestra durante la operación de desescarchado.

"CALENTANDO"

Sólo se muestra desde la puesta en marcha hasta el momento en que empieza a salir aire caliente.

⚠ Precaución:

- Cuando el acondicionador de aire se una conjuntamente con sopletes, por más ventilada que esté la zona, puede producirse algún incidente provocado por la falta de oxígeno.
- Nunca ponga un soplete en un lugar en que esté directamente expuesto a la corriente de aire del acondicionador.
Si lo hace, la combustión del soplete será defectuosa.
- El microordenador funciona en los siguientes casos:^{*}

- El aire no sale cuando se activa la calefacción.*

- Pare evitar que se escape aire frío, el ventilador interior va incrementando la fuerza de la corriente de aire de forma gradual, empezando muy débilmente y aumentando hasta llegar a la intensidad indicada a medida que aumenta la temperatura de la corriente de aire. Espere un momento hasta que el aire salga de forma natural.

- El ventilador gira a la velocidad indicada.*

- En algunos modelos, el sistema cambia a una corriente de aire muy débil cuando la temperatura de la habitación alcanza el nivel indicado. En otros casos, el ventilador se detiene para evitar que salga aire frío durante la operación de desescarchado.

- El aire sigue saliendo aunque la unidad esté parada.*

- Aproximadamente un minuto después de parar la unidad, el ventilador interior gira de vez en cuando para eliminar el calor extra generado con el calefactor eléctrico, etc. La velocidad del ventilador cambia para baja o alta.

* Excepto en el caso de PEFY-P-NMHU-E-F.

3.3. Ajuste de la temperatura de la habitación

Para cambiar la temperatura de la habitación

Pulse el botón ① [Ajuste de la temperatura] y ajuste la temperatura deseada en la habitación.

Pulsando ② o ③ una vez se incrementa o disminuye la temperatura en 1 °C.

Si se mantienen estos botones pulsados, los valores cambiarán de forma continua en saltos de 1 °C.

- La temperatura interior se puede establecer dentro de los siguientes márgenes.

Refrigeración/secado : 19 – 30 °C

Calefacción : 17 – 28 °C

- La temperatura no se puede ajustar en el modo de ventilación.

* El margen de visualización de temperaturas es de 8 – 39 °C. Fuera de estos márgenes, el indicador parpadeará en 8 – 39 °C para indicar que la temperatura es inferior o superior a la temperatura mostrada.

3.4. Ajuste de la velocidad del ventilador

Para cambiar la velocidad del ventilador

Cada vez que pulse el botón ④ [Velocidad de ventilador], pasará del ajuste de baja velocidad al de alta velocidad sucesivamente.

En el modo de secado electrónico se selecciona automáticamente la velocidad baja del ventilador y resulta imposible cambiarla. (Sólo cambia el indicador del mando a distancia.)

- * La velocidad del ventilador cambia cada vez que se pulsa el botón de ajuste de la velocidad.

[PEFY-P200-250VMH]

Velocidad del ventilador: 1 fase

- * Es imposible cambiar la velocidad del ventilador.

[Serie PEFY-P40~140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM]

Velocidad del ventilador: 2 fases

Pantalla: (Baja) → (Alta)

[PLFY-P125VLMD]

Velocidad del ventilador: 4 fases

Pantalla: (Baja) → (Media2) → (Media1) → (Alta)

[Serie PLFY-P20~100VLMD, PEFY-P-VMR]

Velocidad del ventilador: 3 fases

Pantalla: (Baja) → (Media) → (Alta)

[Serie PFFY-P-VLRMM-E, PEFY-P-VMA(L)-E, PEFY-P-VMHS-E]

Velocidad del ventilador: 3 fases

Pantalla: (Baja) → (Media) → (Alta) → (MODO AUTOMÁTICO*)

- * Este ajuste sólo puede configurarse con el controlador remoto MA.

3.5. Ajuste de la dirección ascendente/descendente del aire

Para cambiar la dirección ascendente/descendente del aire

Cada vez que pulse el botón ⑦ [Control de los deflectores], cambiará la dirección del flujo de aire.

[PLFY-P20~100VLMD]

Pantalla		① Giro ② 0° ③ 40° ④ 60° ⑤ 80°				
Modo	Velocidad del ventilador	①	②	③	④	⑤
Calefacción/ventilador	Alta/Media/Baja	①	②	③	④	⑤
Refrigeración	Alta	①	②	③	④	⑤
Deshumidificación	Media/Baja	①	②	③	④	⑤
	Fijo	—	Refrigeración Deshumidificación Ventilador	—	—	Calefacción
Configuración inicial		—	Refrigeración Deshumidificación Ventilador	—	—	Calefacción

[Otros modelos]

Pantalla		① Giro ② 0° ③ 45° ④ 60° ⑤ 85°				
Modo	Velocidad del ventilador	①	②	③	④	⑤
Calefacción/ventilador	Alta/Media1/ Media2/Baja	①	②	③	④	⑤
Refrigeración	Alta	①	②	③	④	⑤
Deshumidificación	Media1/Media2/ Baja	①	②	③	④	⑤
	Fijo	—	Refrigeración Deshumidificación Ventilador	—	—	Calefacción
Configuración inicial		—	Refrigeración Deshumidificación Ventilador	—	—	Calefacción

- *1 • Vuelve automáticamente a “② 0°” después de una hora.
- Aparece indicado “1 Hr.” en el controlador remoto (desaparecerá cuando transcurra una hora).
- Esta función no está disponible según los modelos.
- Puede haber diferencias entre la posición del deflector en la pantalla y la posición real en las siguientes condiciones:
 1. Si en el controlador aparece “DESCONGELACIÓN” o “CALENTANDO”
 2. Al comenzar el modo de calefacción
 3. Termostato desconectado en el modo de calefacción

PFFY-P-VLEM

4. Consejos prácticos para usar el acondicionador

Incluso los más pequeños detalles en el cuidado del acondicionador de aire pueden ayudarle a usarlo de forma más provechosa en lo que se refiere a la eficacia del acondicionamiento de aire, al consumo de electricidad, etc.


Ajustar la temperatura de la habitación

- En el modo de refrigeración, lo óptimo es que haya una diferencia de 5 °C entre la temperatura exterior y la interior.
- Puede ahorrar hasta un 10 % del consumo de electricidad solamente con aumentar la temperatura de la habitación en 1 °C.
- Las temperaturas demasiado bajas no son buenas para la salud y, además, suponen un elevado consumo de electricidad.

Limpiar meticulosamente el filtro

- Si la pantalla del filtro de aire se atasca, el efecto acondicionador de la corriente de aire se verá significativamente reducido.
- Además, si esta situación se prolonga, se puede producir una avería. Es particularmente importante limpiar el filtro al principio de la temporada de refrigeración o de calefacción. (Cuando se haya acumulado mucho polvo o suciedad, límpie el filtro meticulosamente.)

Tire de la rejilla de salida del aire hacia usted, levántela de la parte posterior, quite la rejilla, cambie la dirección y vuelva a ponerla en su sitio.



⚠ Precaución:

No toque la salida de aire de la unidad interior más que lo imprescindible. Si mientras realiza los ajustes toca las partes metálicas del tablero de ajuste de la dirección del aire o de la rejilla de salida del aire, o toca la paleta automática, corre el riesgo de resultar herido y de que se produzca alguna avería.

3.6. Ventilación

- La unidad de ventilación (unidad de procesamiento OA o LOSSNAY) se pone en marcha automáticamente cuando la unidad interior conectada empieza a funcionar.
- Si se pulsa el botón ⑧ [Ventilación] mientras la unidad interior está detenida, sólo se pondrá en marcha el ventilador.
- Pulse el botón ⑧ [Ventilación] para cambiar la velocidad del ventilador.
- Según los modelos, el ventilador de la unidad interior se pone en marcha cuando la unidad está en modo de ventilación.

3.7. Otros



: Se muestra cuando el control lo lleva a cabo una unidad de control centralizado que se vende aparte, etc.

CALENTANDO
DESCONGELACIÓN



: Se muestra en el intervalo de tiempo que va desde que se activa el modo de calefacción hasta el momento en que empieza a salir aire caliente.

COMPROBAR

: Muestra una indicación cuando se produce alguna anomalía en la unidad.

NO DISPONIBLE

: Cuando se pulsa el botón de una función que la unidad interior no puede llevar a cabo, este indicador parpadea conjuntamente con el indicador de esa función.



: En los sistemas en que el indicador [sensor] se muestra como “controlador remote”, la medición de la temperatura de la habitación la lleva a cabo un sensor incorporado en el mando de distancia.



: Se muestra para indicar que es hora de limpiar el filtro.

Pulse el botón ⑪ [FILTER (-)] dos veces; la pantalla desaparecerá.

Evitar la entrada de calor cuando esté activada la refrigeración

- Para evitar la entrada de calor cuando se esté usando la refrigeración, instale cortinas o persianas en las ventanas para detener los rayos del sol. Tampoco debe abrir las puertas de entrada o salida excepto en caso estricta necesidad.

Ventilar de forma periódica

- Puesto que el aire de una habitación que está cerrada mucho tiempo se enrancia, será necesario ventilar periódicamente la habitación. Se deben tomar precauciones especiales cuando el acondicionador de aire se use conjuntamente con otros aparatos que funcionen con gas. Si usa nuestra unidad de ventilación “LOSSNAY”, podrá realizar la ventilación con un gasto menor. Pida a su proveedor más información sobre esta unidad.

5. Mantenimiento de la máquina

El mantenimiento del filtro debe realizarlo una persona de servicio cualificada.

Antes de proceder a tareas de mantenimiento, apague la fuente de alimentación.

⚠ Precaución:

- Antes de empezar la limpieza, apague la fuente de alimentación. Recuerde que el ventilador está girando en el interior a una velocidad elevada, lo que supone un grave riesgo de heridas.
- Las unidades interiores están equipadas con un filtro que elimina el polvo del aire aspirado. Limpie el filtro usando los métodos indicados en las ilustraciones siguientes. (El filtro estándar debe limpiarse normalmente una vez a la semana, mientras que el filtro de larga duración debería limpiarse al principio de cada estación.)
- La duración del filtro depende del lugar en que se ha instalado la unidad y de su funcionamiento.

Cómo limpiar el filtro

• Quite el polvo sacudiéndolo suavemente o con un aspirador. En caso de manchas resistentes, lave el filtro con un detergente neutro disuelto en agua templada; después, aclare bien los restos de jabón. Después de lavar el filtro, séquelo y póngalo en su sitio.

⚠ Precaución:

- No seque el filtro poniéndolo directamente al sol ni exponiéndolo al calor de una llama. El calor puede provocar la deformación del filtro.
- El filtro también puede quedar deformado si lo lava con agua a una temperatura superior a los 50 °C.

⚠ Precaución:

Nunca vierta agua ni pulverice con esprays inflamables en el acondicionador de aire. Si lo limpia usando estos procedimientos puede provocar averías, un cortocircuito e incluso un incendio.

6. Solución de problemas

Antes de llamar al servicio de averías, compruebe los siguientes puntos:

Estado de la máquina	Mando a distancia	Causa	Solución del problema
No se pone en marcha.	El indicador “●” no se enciende. No se muestra ningún indicador cuando se pulsa el botón [ON/OFF].	Corte de corriente.	Pulse el botón [ON/OFF] después de que vuelva la corriente.
		La fuente de alimentación está apagada (OFF). Ha saltado el fusible de la fuente de alimentación.	Encienda la fuente de alimentación (ON). Sustituya el fusible.
		Ha saltado el interruptor de pérdida a tierra.	Vuelva a instalar el interruptor de pérdida a tierra.
El aire no sale suficientemente caliente o suficientemente frío.	El visor de cristal líquido indica que el acondicionador está funcionando.	Ajuste inadecuado de la temperatura.	Después de comprobar en el visor de cristal líquido la temperatura programada y la temperatura de entrada, consulte el apartado [Ajuste de la temperatura de la habitación] y programe adecuadamente la temperatura.
		El filtro está lleno de polvo o suciedad.	Limpie el filtro (Consulte el apartado [Mantenimiento de la máquina].)
		Hay algún obstáculo en la entrada o salida de aire de la unidad interior o exterior.	Quítelo.
		Las puertas y las ventanas están abiertas.	Círelas.
No sale aire frío o caliente.	El visor de cristal líquido indica que el acondicionador está funcionando.	El circuito de prevención de reinicialización está activado durante 3 minutos.	Espere un momento. (Para proteger al compresor, la unidad interior lleva incorporado un circuito de prevención de reinicialización que dura unos 3 minutos. Por consiguiente, hay algunas ocasiones en que el compresor no empieza a funcionar inmediatamente. A veces no será necesario esperar los 3 minutos enteros.)
		La unidad interior se puso en marcha otra vez durante la operación de calefacción y desescarchado.	Espere un momento. (El proceso de calefacción continuará después de finalizar el desescarchado.)
Se pone en marcha durante un momento, pero se para en seguida.	En el mando de a distancia se muestran de forma intermitente el indicador “COMPROBAR” y el código de verificación.	Hay algún obstáculo en la entrada o salida de aire de la unidad interior o exterior.	Quítelo y vuelva a poner en marcha la unidad.
		El filtro está lleno de polvo y suciedad.	Limpie el filtro y vuelva a poner en marcha la unidad. (Consulte el apartado [Mantenimiento de la máquina].)
Se sigue oyendo el ruido del drenaje y de la rotación del motor después de parar la unidad.	Todos los indicadores están apagados, excepto el indicador “●”.	Cuando otras unidades interiores están funcionando en modo de refrigeración, si paramos una unidad que está también en ese modo, en ésta pone en marcha el mecanismo de drenaje durante unos 3 minutos y después se para.	Espere unos 3 minutos.
Se sigue oyendo de forma intermitente el ruido del drenaje y de la rotación del motor después de parar la unidad.	Todos los indicadores están apagados, excepto el indicador “●”.	Cuando otras unidades interiores están funcionando en modo de refrigeración, se sigue recogiendo el agua del drenaje. Cuando se recoge este agua, el mecanismo de drenaje se pone en marcha.	Se parará en seguida. (Si el ruido se produce más de 2 ó 3 veces por hora, llame al servicio de averías.)
Durante el modo de ventilación sale aire caliente de forma intermitente con el termostato desconectado.	El visor de cristal líquido indica que el acondicionador está funcionando.	Cuando otras unidades interiores están funcionando en modo de calefacción, las válvulas de control se abren de vez en cuando para mantener la estabilidad del sistema.	Se parará en seguida. (Si la habitación es pequeña y la temperatura se vuelve incómodamente elevada, pare la unidad.)

- Si el aparato deja de funcionar por un fallo de alimentación, el [circuito de prevención de reinicio por fallo de alimentación] se pone en marcha y la unidad permanece desactivada aunque se restaure la alimentación. En este caso, pulse el botón [ON/OFF] de nuevo para iniciarla.

Si los fallos de funcionamiento persisten después de haber comprobado todo lo anterior, apague la fuente de alimentación, póngase en contacto con su proveedor e infórmese del nombre del producto, de la naturaleza del fallo, etc. Si en el visor del mando a distancia se muestran de forma intermitente el indicador “[COMPROBAR]” y un código de verificación de 4 dígitos, digale también estos dígitos a su proveedor. No intente nunca reparar personalmente la unidad.

Los siguientes no son síntomas de ninguna avería:

- El aire del acondicionador produce algún tipo de olor. Esto se debe a que el acondicionador aspira el humo de los cigarrillos y el olor de los cosméticos, de las paredes, de los muebles, etc.
- Se oye un ruido siseante inmediatamente después de poner en marcha o parar el acondicionador. Este ruido se debe al flujo del refrigerante en el interior del acondicionador de aire. Esto es normal.
- A veces se oye algún chasquido al principio o al final de los modos de refrigeración o calefacción. Este es el ruido de fricción del panel frontal de otras secciones debido a la expansión y contracción provocadas por el cambio de temperatura. Esto es normal.
- La velocidad del ventilador cambia aunque no se hayan cambiado los ajustes. El aire acondicionado aumenta la velocidad del ventilador automáticamente de forma gradual desde una velocidad menor hasta la velocidad a la que se ha ajustado para que no se expulse aire frío al iniciar la calefacción. También reduce la velocidad del ventilador para proteger el motor del ventilador cuando la temperatura del aire de retorno o la velocidad del ventilador aumenta demasiado.

7. Instalación, tareas de transferencia y verificación

Consideraciones sobre el lugar de instalación

Pida a su proveedor información detallada sobre la instalación y el traslado de la instalación.

⚠ Precaución:

Nunca instale el acondicionador de aire en un lugar en que puedan producirse escapes de gas.

Si hay escapes de gas y éste se acumula alrededor de la unidad puede producirse un incendio.

Nunca instale el acondicionador de aire en los siguientes lugares:

- donde haya una gran cantidad de aceite industrial
- cerca de áreas marítimas o playas con un entorno muy salino
- donde haya demasiada humedad
- donde haya manantiales de agua caliente
- donde haya gas sulfúrico
- donde haya maquinaria que funcione con ondas de alta frecuencia (por ejemplo, un soldador de alta frecuencia, etc.)
- donde se usen con frecuencia soluciones ácidas
- donde se usen con frecuencia esprays especiales
- Instale la unidad en posición horizontal para evitar que se produzcan fugas de agua.
- Tome medidas contra las interferencias cuando instale el acondicionador de aire en hospitales o empresas relacionadas con la comunicación.

Si el acondicionador de aire se instala en cualquiera de los ambientes mencionados anteriormente, es de esperar que se produzcan averías frecuentes. Se aconseja evitar estos lugares de instalación.

Pida más información a su proveedor.

Consideraciones sobre las tareas eléctricas

⚠ Precaución:

- Las tareas eléctricas debe llevarlas a cabo personal que esté cualificado como instalador electricista según los estándares técnicos para las ins-

talaciones eléctricas, que siga las indicaciones del manual de instrucciones para la instalación y use solamente circuitos exclusivos. El uso de otros productos en la fuente de alimentación puede provocar que salten los fusibles y los interruptores.

- No conecte nunca el cable de tierra a una tubería de gas o de agua, a un pararrayos, ni al cable del teléfono. Solicite información de su proveedor.
- En determinados lugares de instalación es obligatorio el uso de interruptores de pérdida a tierra. Solicite información de su proveedor.

Consideraciones sobre el traslado de la instalación

- Cuando quite o reinstale el acondicionador de aire porque reforme su hogar o porque se traslade de domicilio, consulte con su proveedor para determinar por anticipado el coste del trabajo técnico necesario para trasladar la instalación.

⚠ Precaución:

Cuando quiera quitar y reinstalar el acondicionador de aire, consulte con su proveedor. Una instalación defectuosa puede provocar un cortocircuito, un incendio, etc.

Tenga también en cuenta

- Cuando realice la instalación, elija un lugar que pueda resistir perfectamente el peso del acondicionador de aire y en el que se reduzcan al mínimo los ruidos y las vibraciones.
- Elija un lugar en el que ni el aire frío o caliente ni el ruido de la salida de la unidad exterior molesten a los vecinos.
- Si hay algún obstáculo cerca de la salida de aire de la unidad exterior, puede pasar que baje el rendimiento y aumente el ruido. Evite poner cualquier tipo de obstáculo cerca de la salida de aire.
- Si su acondicionador de aire produce un ruido anormalmente alto, avise a su proveedor.

Mantenimiento e inspección

- Si el acondicionador de aire se usa durante varias temporadas, su interior puede ensuciarse, lo que reduciría su rendimiento.

Según sean las condiciones de uso, se pueden generar malos olores y el drenaje puede verse negativamente afectado por el polvo y la suciedad, etc.

8. Especificaciones

Serie PLFY-P-VLMD-E

Elemento	Modelo	P20VLMD-E	P25VLMD-E	P32VLMD-E	P40VLMD-E	P50VLMD-E	P63VLMD-E
Fuente de alimentación		~220-240V 50Hz / ~220-230V 60Hz					
Capacidad de refrigeración*1 / Capacidad de calefacción*1 kW		2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Altura	mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)
Dimensiones*2	Anchura	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	946 (1.250)	946 (1.250)
	Fondo	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)
Peso neto	kg	23 (6,5)	23 (6,5)	24 (6,5)	24 (6,5)	27 (7,5)	28 (7,5)
Ventilador Velocidad de la corriente de aire (Baja-Media-Alta) m³/min		6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	7,0-8,5-10,5	9,0-11,0-12,5	10,0-13,0-15,5
Nivel de ruido	dB(A)	220, 240 V	27-30-33	27-30-33	27-30-33	29-33-36	31-34-37
(Baja-Media-Alta)*3		230 V	28-31-34	28-31-34	28-31-34	30-34-37	32-35-38
Filtro					Filtro de larga vida		

Elemento	Modelo	P80VLMD-E	P100VLMD-E	P125VLMD-E	
Fuente de alimentación		~220-240V 50Hz / ~220-230V 60Hz			
Capacidad de refrigeración*1 / Capacidad de calefacción*1 kW		9,0/10,0	11,2/12,5	14,0/16,0	
Altura	mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)	
Dimensiones*2	Anchura	1.446 (1.750)	1.446 (1.750)	1.708 (2.010)	
	Fondo	634 (710)	634 (710)	606 (710)	
Peso neto	kg	44 (12,5)	47 (12,5)	56 (13)	
Ventilador Velocidad de la corriente de aire (Baja-Media-Alta) m³/min		15,5-18,5-22,0	17,5-21,0-25,0	24,0-27,0-30,0-33,0 (Baja-Media2-Media1-Alta)	
Nivel de ruido	dB(A)	220, 240 V	33-36-39	36-39-42	
(Baja-Media-Alta)*3		230 V	34-37-40	37-41-43	
Filtro				40-42-44-46	
			Filtro de larga vida		

Nota: * Temperatura de funcionamiento de la unidad interior.

Modo de refrigeración: 15 °C TH – 24 °C TH

Modo de calefacción: 15 °C TS – 27 °C TS

*1 La capacidad de refrigeración/calefacción indica el valor máximo cuando se trabaja en las siguientes condiciones.

Refrigeración: Interior: 27 °C TS/19 °C TH Exterior: 35 °C TS

Calefacción: Interior: 20 °C TS Exterior: 7 °C TS/6 °C TH

*2 La cifra entre () indica los paneles

*3 El ruido de funcionamiento corresponde a los datos obtenidos en una habitación insonora.

Serie PEFY-P-VMH-E

Elemento	Modelo	P40VMH-E	P50VMH-E	P63VMH-E	P71VMH-E	P80VMH-E
Fuente de alimentación				~220-240V 50/60Hz		
Capacidad de refrigeración*1 / Capacidad de calefacción*1 kW		4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Dimensiones Altura / Anchura / Fondo mm		380/750/900	380/750/900	380/750/900	380/1.000/900	380/1.000/900
Peso neto kg		44	44	45	50	50
Velocidad de la corriente de aire (Baja-Alta) m³/min		10,0-14,0	10,0-14,0	13,5-19,0	15,5-22,0	18,0-25,0
Ventilador Presión estática externa*2 Pa	220 V	50/100/200	50/100/200	50/100/200	50/100/200	50/100/200
	230, 240 V	100/150/200	100/150/200	100/150/200	100/150/200	100/150/200
Nivel de ruido dB(A)	220 V	27-34	27-34	32-38	32-39	35-41
(Baja-Alta)*5	230, 240 V	31-37	31-37	36-41	35-41	38-43
Filtro		Filtro de larga vida (opcional)				

Elemento	Modelo	P100VMH-E	P125VMH-E	P140VMH-E
Fuente de alimentación		~220-240V 50/60Hz		
Capacidad de refrigeración*1 / Capacidad de calefacción*1 kW		11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0
Dimensiones Altura / Anchura / Fondo	mm	380/1.200/900	380/1.200/900	380/1.200/900
Peso neto	kg	70	70	70
Velocidad de la corriente de aire (Baja-Alta)	m ³ /min	26,5-38,0	26,5-38,0	28,0-40,0
Ventilador Presión estática externa*2	Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Nivel de ruido (Baja-Alta)*5	dB(A)	220 V 230, 240 V	34-42 38-44	34-42 38-44
Filtro		Filtro de larga vida (opcional)		

Elemento	Modelo	P200VMH-E	P250VMH-E
Fuente de alimentación		3N~380-415V 50/60Hz	
Capacidad de refrigeración*1 / Capacidad de calefacción*1 kW		22,4/25,0	28,0/31,5
Dimensiones Altura / Anchura / Fondo	mm	470/1.250/1.120	470/1.250/1.120
Peso neto	kg	100	100
Velocidad de la corriente de aire	m³/min	58,0	72,0
Ventilador Presión estática externa*3	Pa	380 V 400, 415 V	110/220 130/260
Nivel de ruido*5	dB(A)	380 V 400, 415 V	42 44
Filtro		Filtro de larga vida (opcional)	

Serie REEY-R-VMHS-E

Serie PEFT-P-VMHS-E		P200VMHS-E	P250VMHS-E
Elemento	Modelo		
Fuente de alimentación		~220-240V 50/60Hz	
Capacidad de refrigeración*1 / Capacidad de calefacción*1 kW	22,4/25,0	28,0/31,5	
Dimensiones Altura / Anchura / Fondo mm	470/1.250/1.120	470/1.250/1.120	
Peso neto kg	97	100	
Ventilador Velocidad de la corriente de aire (Baja-Media-Alta) m³/min	50,0-61,0-72,0	58,0-71,0-84,0	
Presión estática externa*4 Pa	50/100/150/200/250		
Nivel de ruido (Baja-Media-Alta)*5 dB(A)	36-39-43	39-42-46	
Filtro	Filtro de larga vida (opcional)		

Nota: * Temperatura de funcionamiento de la unidad interior.

Modo de refrigeración: 15 °C TH - 24 °C TH

Modo de refrigeración: 15 °C TS - 24 °C TS

*1 La capacidad de refrigeración/calefacción indica el valor máximo cuando se trabaja en las siguientes condiciones.

B) Capacidad de refrigeración/calefacción: 19 °C TS/27 °C TH

Refrigeración: Interior: 27 °C TS/19 °C TH
Exterior: 35 °C TS
Calefacción: Interior: 20 °C TS
Exterior: 7 °C TS/6 °C TH

*2 La presión estática externa configurada en fábrica es de 100 Pa.

*2 La presión estática externa configurada en fábrica es de 100 Pa (220 V)/150 Pa (230, 240 V).

Serie PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM(M)-E

Elemento	Modelo	P20VLEM-E	P25VLEM-E	P32VLEM-E	P40VLEM-E	P50VLEM-E	P63VLEM-E
Fuente de alimentación				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Capacidad de refrigeración*1 / Capacidad de calefacción*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Dimensiones Altura / Anchura / Fondo mm	630/1.050/220	630/1.050/220	630/1.170/220	630/1.170/220	630/1.410/220	630/1.410/220	
Peso neto kg	23	23	25	26	30	32	
Ventilador Velocidad de la corriente de aire (Baja-Alta)m³/min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5	
Nivel de ruido (Baja-Alta)*3 *4 dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46	
Filtro							Filtro estándar

Elemento	Modelo	P20VLRM-E	P25VLRM-E	P32VLRM-E	P40VLRM-E	P50VLRM-E	P63VLRM-E
Fuente de alimentación				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Capacidad de refrigeración*1 / Capacidad de calefacción*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Dimensiones Altura / Anchura / Fondo mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220	
Peso neto kg	18,5	18,5	20	21	25	27	
Ventilador Velocidad de la corriente de aire (Baja-Alta)m³/min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5	
Nivel de ruido (Baja-Alta)*3 *4 dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46	
Filtro							Filtro estándar

Elemento	Modelo	P20VLRMM-E	P25VLRMM-E	P32VLRMM-E	P40VLRMM-E	P50VLRMM-E	P63VLRMM-E
Fuente de alimentación				~220-240V 50Hz / 60Hz			
Capacidad de refrigeración*1 / Capacidad de calefacción*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Dimensiones Altura / Anchura / Fondo mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220	
Peso neto kg	18,5	18,5	20	21	25	27	
Ventilador Velocidad de la corriente de aire (Baja-Media-Alta) m³/min	4,5-5,5-6,5	4,5-5,5-6,5	6,5-7,5-9,0	8,0-9,5-10,0	10,0-12,0-14,0	11,0-13,0-15,5	
Presión estática externa*2 Pa	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	
Nivel de ruido (Baja-Media-Alta)*2 *4 dB(A)	31-36-40	31-36-40	27-32-37	30-36-40	32-37-41	35-40-44	
Filtro							Filtro estándar

Nota: * Temperatura de funcionamiento de la unidad interior.

Modo de refrigeración: 15 °C TH – 24 °C TH

Modo de calefacción: 15 °C TS – 27 °C TS

*1 La capacidad de refrigeración/calefacción indica el valor máximo cuando se trabaja en las siguientes condiciones.

Refrigeración: Interior: 27 °C TS/19 °C TH

Exterior: 35 °C TS

Calefacción: Interior: 20 °C TS

Exterior: 7 °C TS/6 °C TH

*2 La presión estática externa configurada en fábrica es de 20 Pa.

*3 Las cifras representan una unidad de 240 V/50 Hz con un punto de medición a 1 m alejado del frente de la unidad y a una altura de 1 m del piso.

El ruido es aproximadamente 1 dB(A) menor para la unidad de 230 V y aproximadamente 2 dB(A) menor para la unidad de 220 V. El ruido es aproximadamente 3 dB(A) menor cuando el punto de medición es 1,5 m alejado del frente de la unidad y a una altura de 1,5 m del piso.

*4 El ruido de funcionamiento corresponde a los datos obtenidos en una habitación insonora.

Serie PEFY-P-VMR-E-L/R

Elemento	Modelo	P20VMR-E-L/R	P25VMR-E-L/R	P32VMR-E-L/R
Fuente de alimentación		~220-240V 50Hz	~220-230V 60Hz	
Capacidad de refrigeración*1 / Capacidad de calefacción*1 kW		2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0
Dimensiones Altura / Anchura / Fondo mm		292/640/580	292/640/580	292/640/580
Peso neto kg		18	18	18
Ventilador Velocidad de la corriente de aire (Baja-Media-Alta) m³/min		4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/9,3
Presión estática externa Pa		5	5	5
220 V		20/25/30	20/25/30	20/25/33
Nivel de ruido (Baja-Media-Alta)*3 dB(A)	230 V	21/26/32	21/26/32	21/26/35
	240 V	22/27/30	22/27/30	22/27/33
Filtro		Filtro estándar		

Serie PEFY-P-VMA(L)-E

Elemento	Modelo	P20VMA(L)-E	P25VMA(L)-E	P32VMA(L)-E	P40VMA(L)-E	P50VMA(L)-E
Fuente de alimentación				~220-240V 50Hz		
Capacidad de refrigeración*1 / Capacidad de calefacción*1 kW		2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3
Dimensiones Altura / Anchura / Fondo mm		250/700/732	250/700/732	250/700/732	250/900/732	250/900/732
Peso neto kg		23	23	23	26	26
Ventilador Velocidad de la corriente de aire (Baja-Media-Alta) m³/min		6,0-7,5-8,5	6,0-7,5-8,5	7,5-9,0-10,5	10,0-12,0-14,0	12,0-14,5-17,0
Presión estática externa*2 Pa		35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Nivel de sonido (Baja-Media-Alta)*3 dB(A)		23-25-26	23-25-26	23-26-29	23-27-30	25-29-32
Filtro		Filtro estándar				

Elemento	Modelo	P63VMA(L)-E	P71VMA(L)-E	P80VMA(L)-E
Fuente de alimentación			~220-240V 50Hz	
Capacidad de refrigeración*1 / Capacidad de calefacción*1 kW		7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Dimensiones Altura / Anchura / Fondo mm		250/1100/732	250/1100/732	250/1100/732
Peso neto kg		32	32	32
Ventilador Velocidad de la corriente de aire (Baja-Media-Alta) m³/min		13,5-16,0-19,0	14,5-18,0-21,0	14,5-18,0-21,0
Presión estática externa*2 Pa		35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Nivel de sonido (Baja-Media-Alta)*3 dB(A)		25-29-33	26-29-34	26-29-34
Filtro		Filtro estándar		

Elemento	Modelo	P100VMA(L)-E	P125VMA(L)-E	P140VMA(L)-E
Fuente de alimentación			~220-240V 50Hz	
Capacidad de refrigeración*1 / Capacidad de calefacción*1 kW		11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0
Dimensiones Altura / Anchura / Fondo mm		250/1400/732	250/1400/732	250/1600/732
Peso neto kg		42	42	46
Ventilador Velocidad de la corriente de aire (Baja-Media-Alta) m³/min		23,0-28,0-33,0	28,0-34,0-40,0	29,5-35,5-42,0
Presión estática externa*2 Pa		35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Nivel de sonido (Baja-Media-Alta)*3 dB(A)		28-33-37	32-36-40	33-37-42
Filtro		Filtro estándar		

Nota: * Temperatura de funcionamiento de la unidad interior.

Modo de refrigeración: 15 °C TH – 24 °C TH

Modo de calefacción: 15 °C TS – 27 °C TS

*1 La capacidad de refrigeración/calefacción indica el valor máximo cuando se trabaja en las siguientes condiciones.

Refrigeración: Interior: 27 °C TS/19 °C TH

Exterior: 35 °C TS

Calefacción: Interior: 20 °C TS

Exterior: 7 °C TS/6 °C TH

*2 La presión estática externa configurada en fábrica es de 50 Pa.

*3 El ruido de funcionamiento corresponde a los datos obtenidos en una habitación insonora.

Indice

1. Misure di sicurezza	47
1.1. Installazione	47
1.2. Durante il funzionamento dell'unità	47
1.3. Eliminazione dell'unità	48
2. Nomi e funzioni delle varie parti	48
3. Come far funzionare l'unità	48
3.1. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO	48
3.2. Modalità di funzionamento	49
3.3. Regolazione della temperatura della stanza	49
3.4. Regolazione della velocità di ventilazione	49
3.5. Regolazione della direzione di soffiaggio verso l'alto/il basso	50
3.6. Ventilazione	50
3.7. Altri	50
4. Uso ottimale dell'unità	51
5. Manutenzione dell'unità	51
6. Ricerca dei guasti	52
7. Lavori d'installazione e di trasferimento - ispezione	53
8. Dati tecnici	53

1. Misure di sicurezza

- Leggere attentamente la sezione "Misure di sicurezza" prima di far funzionare l'unità.
► La sezione "Misure di sicurezza" contiene informazioni importanti sulla sicurezza di funzionamento. Accertarsi che vengano seguite perfettamente.

Simboli utilizzati nel testo

⚠ Avvertenza:

Describe le precauzioni da prendere per evitare il rischio di lesioni, anche mortali, per l'utente.

⚠ Cautela:

Describe le precauzioni da prendere per evitare il danneggiamento dell'unità.

Simboli utilizzati nelle illustrazioni

- 🚫 : Indica un'azione da evitare.
❗ : Indica la necessità di rispettare un'istruzione importante.
🕒 : Indica la necessità di collegare un componente a massa.
⚠ : Indica che occorre operare con grande cautela con le parti rotanti. (Questo simbolo è visualizzato sull'etichetta dell'unità principale.) <Colore: giallo>
⚠ : Attenzione alle scosse elettriche (Questo simbolo è visualizzato sull'etichetta dell'unità principale.) <Colore: giallo>

⚠ Avvertenza:

Leggere attentamente le etichette attaccate all'unità principale.

1.1. Installazione

- Dopo aver letto questo manuale, conservarlo assieme al Manuale di installazione in un luogo sicuro, per utilizzarlo ogni volta che sarà necessario. Nel caso in cui questa unità venga usata da un'altra persona, accertarsi che la stessa legga il contenuto del presente manuale.

⚠ Avvertenza:

- L'unità non deve essere installata dall'utente. Richiedere al distributore o ad una società autorizzata di installare l'unità. Se l'unità non è installata correttamente, vi è il rischio di perdite d'acqua, di scosse elettriche o di incendio.
- Utilizzare soltanto accessori autorizzati dalla Mitsubishi Electric e chiedere al proprio distributore o ad una società autorizzata di installarli. Se questi non sono installati correttamente, vi è il rischio di perdite d'acqua, di scosse elettriche o di incendio.
- Il Manuale di installazione fornisce una descrizione dettagliata del metodo di installazione più adatto. Qualsiasi alterazione strutturale necessaria per l'installazione deve rispettare i regolamenti locali in materia.
- Non riparare mai l'unità o trasferirla in un altro luogo da soli. In caso di riparazione non effettuata correttamente, vi è il rischio di perdite d'acqua, di scosse elettriche o di incendio. Se l'unità deve essere riparata o trasferita, occorre consultare il proprio distributore.
- Tenere i componenti elettrici lontano dall'acqua (acqua per lavaggio) etc.
- Potrebbero verificarsi scariche elettriche, incendio o fumo.

Nota1: quando si lava lo scambiatore di calore e la vaschetta di raccolta, assicurarsi che la scatola di comando, il motore e il LEV restino asciutti, utilizzando una copertura impermeabile all'acqua.

Note2: non svuotare mai l'acqua di lavaggio per la vaschetta di raccolta e lo scambiatore di calore utilizzando la pompa di spurgo. Svuotare separatamente.

- L'apparecchio non è progettato per essere usato dai bambini piccoli o dalle persone inferme senza sorveglianza.
 - I bambini piccoli devono essere controllati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
 - Non utilizzare additivi rivelatori di perdite.
 - Non utilizzare refrigeranti diversi dal tipo indicato nei manuali forniti con l'unità e sulla placca di identificazione.
- In caso contrario l'unità o le tubazioni potrebbero rompersi o esplodere, o potrebbero verificarsi incendi durante l'utilizzo, le operazioni di riparazione o di smaltimento dell'unità.

- Potrebbe inoltre costituire una violazione delle normative vigenti.
- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION non sarà ritenuta responsabile per malfunzionamenti o incidenti risultanti dall'utilizzo di un tipo errato di refrigerante.

1) Sezione esterna

⚠ Avvertenza:

- La sezione esterna deve essere installata su una superficie stabile e perfettamente orizzontale, in un luogo in cui non vi è alcun rischio di accumulo di neve, foglie o rifiuti.
- Non salire e non appoggiare alcun oggetto sull'unità. Ciò per evitare il rischio di cadere o di far cadere l'oggetto con possibili serie conseguenze.

⚠ Cautela:

La sezione esterna deve essere installata in un luogo in cui l'aria ed il rumore emessi dalla stessa non creino alcun disturbo al vicinato.

2) Sezione interna

⚠ Avvertenza:

La sezione interna deve essere installata in modo sicuro. Se l'unità non è ben fissata, rischia di cadere, con il rischio di provocare un incidente serio.

3) Comando a distanza

⚠ Avvertenza:

Il comando a distanza deve essere installato in modo tale da rimanere fuori dalla portata dei bambini.

4) Tubo flessibile di drenaggio

⚠ Cautela:

Accertarsi che il tubo flessibile di drenaggio sia installato in modo tale che il drenaggio dell'unità si svolga correttamente. Un'installazione non corretta può causare delle fuoriuscite d'acqua con un possibile danneggiamento dei mobili.

5) Linea dell'alimentazione, fusibile o interruttore di circuito

⚠ Avvertenza:

- Accertarsi che l'unità venga alimentata da una linea d'alimentazione specifica. Altri apparecchi collegati alla stessa linea d'alimentazione possono infatti causare un sovraccarico.
- Accertarsi della presenza di un interruttore di alimentazione principale.
- Accertarsi di rispettare i valori della tensione dell'unità, nonché la capacità nominale del fusibile o dell'interruttore di circuito. Non usare mai un filo od un fusibile con una capacità nominale superiore a quella specificata.

6) Messa a terra

⚠ Cautela:

- L'unità deve essere messa a terra in modo appropriato. Non collegare mai il filo di massa ad un tubo del gas, ad un tubo dell'acqua, ad un conduttore di illuminazione o ad un filo di messa a terra del telefono. Ciò può infatti creare scosse elettriche.
- Controllare frequentemente che il filo di massa della sezione esterna sia collegato correttamente sia al terminale che all'elettrodo di messa a terra dell'unità.

1.2. Durante il funzionamento dell'unità

⚠ Cautela:

- Non usare alcun oggetto appuntito per premere i pulsanti, in modo da non danneggiare il comando a distanza.
- Non attorcigliare o tirare il filo del comando a distanza per non danneggiare questo componente e causare un malfunzionamento dell'unità.

- Non rimuovere mai la sezione superiore del comando a distanza. È infatti estremamente pericoloso rimuovere questa sezione e toccare le schede a circuiti stampati che si trovano all'interno, per non correre il rischio di incendio o di un guasto dell'unità.
- Non pulire mai il comando a distanza con benzene, diluente, prodotti chimici, ecc..., per evitare uno scolorimento o un guasto dello stesso. Per rimuovere la sporcizia tenace, pulirlo accuratamente con uno straccio immerso in un detergente mescolato con acqua, eliminare la sporcizia e asciugarlo con un panno asciutto.
- Non bloccare o coprire gli ingressi o le uscite interni od esterni dell'unità. La presenza di mobili al di sotto della sezione interna o di oggetti ingombranti, come grosse scatole, nei pressi della sezione esterna, inciderà negativamente sulle prestazioni dell'unità.

⚠️ Avvertenza:

- Non spruzzare acqua sull'unità e non toccarla con le mani bagnate. Ciò può provocare una scossa elettrica.
- Non spruzzare gas combustibile nei pressi dell'unità, per evitare il rischio di un incendio.
- Non piazzare un riscaldatore a gas o qualsiasi altro apparecchio a fiamma aperta in un luogo esposto all'aria scaricata dall'unità. Ciò può essere alla base di una combustione incompleta.

⚠️ Avvertenza:

- Non rimuovere il pannello anteriore o la griglia di protezione del ventilatore dalla sezione esterna durante il funzionamento dell'unità. Un eventuale contatto con le parti rotanti, roventi o ad alta tensione può infatti causare conseguenze gravi.
- Non inserire le dita, oggetti appuntiti, ecc..., nei fori di entrata o di uscita dell'unità per evitare di ferirsi, in quanto il ventilatore all'interno dell'unità ruota ad alta velocità. Esercitare un controllo particolare in presenza di bambini.
- In presenza di odori particolari, arrestare il funzionamento dell'unità, spegnere l'interruttore di alimentazione e contattare il proprio distributore. Ciò per evitare un'interruzione di corrente, una scossa elettrica od un incendio.
- Qualora vengano notati rumori o vibrazioni di intensità eccezionale, arrestare il funzionamento, spegnere l'unità e contattare il proprio rivenditore.
- Non raffreddare troppo i locali. Le migliori condizioni ambientali sono ottenute quando la differenza fra la temperatura esterna ed interna non supera i 5 °C.
- Evitare che persone handicappate o bambini sostino nella zona della portata d'aria del condizionatore. Ciò può infatti creare problemi di salute.

⚠️ Cautela:


- Non dirigere la portata d'aria verso piante o animali domestici in gabbia.

2. Nomi e funzioni delle varie parti

Attacco e distacco del filtro

[Fig. A] (P.8, P.9)

3. Come far funzionare l'unità

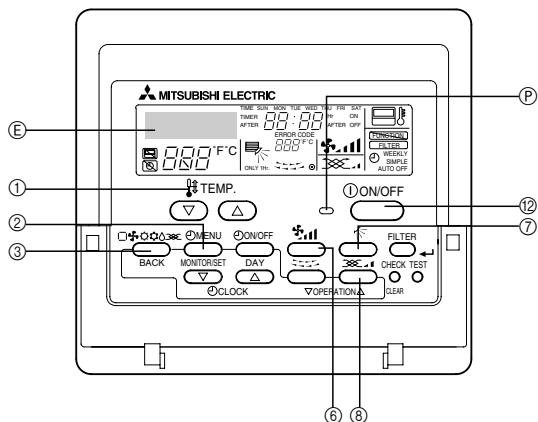

Prima di awiare il funzionamento dell'unità

- Ha inizio il funzionamento dopo che è apparso il messaggio "PLEASE WAIT". Il messaggio "PLEASE WAIT" appare brevemente sul display della temperatura ambiente (max. 3 minuti) quando viene attivata l'alimentazione e dopo un'interruzione di corrente. Ciò non indica alcun guasto del condizionatore d'aria.

- Ventilare frequentemente le stanze. Se l'unità viene fatta funzionare continuamente in una stanza chiusa, l'aria diventerà viziata.

In caso di guasto

⚠️ Avvertenza:

- Non modificare mai il condizionatore d'aria. Consultare il proprio rivenditore per qualsiasi riparazione necessaria. Una riparazione eseguita in modo non corretto può causare una fuoriuscita d'acqua, scosse elettriche, incendio, ecc.
- Qualora il display del comando a distanza visualizzzi un codice di anomalia, e il condizionatore non funzioni o presenti un segnale qualsiasi di anomalie, arrestare il funzionamento e contattare il proprio rivenditore. Vi è infatti un rischio di incendio o guasto del sistema.
- Qualora l'interruttore di corrente venga attivato automaticamente con una certa frequenza, contattare il proprio rivenditore. Vi è infatti un rischio di incendio o guasto del sistema.
- In caso di fuoriuscita del gas refrigerante, arrestare il funzionamento dell'unità, ventilare completamente la stanza e contattare il proprio rivenditore. Ciò consente di evitare il rischio di incidenti dovuti alla mancanza di ossigeno.

Quando il condizionatore d'aria non è usato per un lungo periodo di tempo

- Qualora il condizionatore d'aria non venga utilizzato per un lungo periodo di tempo a seguito delle caratteristiche atmosferiche stagionali, o per altre ragioni, farlo funzionare durante 4 – 5 ore con la funzione di soffiaggio dell'aria attivata, fino a quando la parte interna non sarà completamente asciutta. Il non rispetto di questa raccomandazione può avere come conseguenza la crescita di muffa antigenica e insalubre in vari punti della stanza.
- In caso di non impiego del condizionatore per lungo tempo, occorre tenerne sempre spenta l'unità, per evitare di consumare inutilmente corrente.
- Oltre a ciò, l'accumulo di polvere può costituire un rischio d'incendio.
- Accendere l'unità almeno 12 ore prima di avvariarne il funzionamento. Evitare di spegnere l'unità durante la stagione di uso intenso, per evitare un guasto.

1.3. Eliminazione dell'unità

⚠️ Avvertenza:

Se occorre eliminare l'unità, contattare il proprio distributore. Nel caso in cui i tubi siano rimossi in modo non corretto, il refrigerante (gas fluorocarburo) può infatti fuoruscire e venire a contatto della pelle, con conseguenze gravi. Il rilascio di refrigerante nell'atmosfera è inoltre dannoso per l'ambiente.

⚠️ Cautela:

- Durante la rimozione del filtro, adottare delle precauzioni per proteggere gli occhi. Oltre a ciò, se occorre salire su una scala per effettuare il lavoro, stare attenti a non cadere.
- Spegnere l'unità durante la sostituzione del filtro.

- La scelta della modalità di funzionamento dell'unità interna è limitata dallo stato del funzionamento dell'unità esterna alla quale è collegata una determinata unità interna. Se, ad esempio, un'unità esterna e alcune delle unità interne collegate alle unità esterne stanno già funzionando in modalità raffreddamento, solo la modalità di raffreddamento sarà disponibile per il resto delle unità nel medesimo gruppo. Se viene richiesta una modalità diversa, il simbolo corrispondente alla modalità richiesta lampeggerà, avvertendo l'utente che la modalità non è attualmente disponibile. Stesso discorso vale per la modalità deumidificazione e riscaldamento. Questa restrizione, tuttavia, non è applicabile ai modelli che supportano un funzionamento simultaneo di raffreddamento/riscaldamento.
- Le sezioni esterne si arrestano quando tutte le sezioni interne collegate alle stesse arrestano il loro funzionamento.
- Durante la fase di riscaldamento, anche se la sezione interna è impostata su funzionamento mentre la sezione esterna è su sbrinamento, il funzionamento sarà avviato al completamento della modalità di sbrinamento.

3.1. ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Avviamento del funzionamento dell'unità

- Premere il pulsante ⑫ [ON/OFF]

La spia di funzionamento si ⑪ illumina e inizia il funzionamento dell'unità.

Arresto del funzionamento dell'unità

1. Premere di nuovo il pulsante ⑫ [ON/OFF]

- La spia di funzionamento si spegne e il funzionamento dell'unità viene arrestato.
- Una volta impostati i Pulsanti, solo la pressione del Pulsante [ON/OFF] può ripetere la stessa operazione da lì in avanti.
- Durante il funzionamento dell'unità, la spia di funzionamento situata sopra il pulsante di [ON/OFF] si accende.

⚠ Cautela:

Anche se il Pulsante [ON/OFF] viene premuto immediatamente dopo che il funzionamento è stato arrestato, questo non riparte per circa 3 minuti. Questo serve a proteggere la macchina, la quale riprenderà a funzionare dopo un'interruzione di 3 minuti circa.

3.2. Modalità di funzionamento

Selezione della modalità di funzionamento

1. Premere il Pulsante ③ [Modalità (BACK)]

La pressione consecutiva del Pulsante di selezione funzionamento commuta tra le funzioni ④ "COOL", "DRY", "VENTILAZIONE", "AUTO"), e ("HEAT"). Per i contenuti delle funzioni, controllare il display.

Modalità di raffreddamento

Premere il Pulsante ③ [Modalità (BACK)] e fare apparire il display "COOL".

Modalità di deumidificazione

Premere il Pulsante ③ [Modalità (BACK)] e fare apparire il display "DRY".

- Il ventilatore interno ruoterà a bassa velocità, disattivando la funzione di modifica della velocità di ventilazione.
- La modalità di deumidificazione non si può impostare a una temperatura ambiente inferiore a 18 °C.

Modalità di ventilazione

Premere il Pulsante ③ [Modalità (BACK)] e fare apparire il display "VENTILAZIONE".

- La funzione di ventilazione serve a far circolare l'aria nella stanza.
- La temperatura della stanza non può essere impostata attraverso la funzione di ventilazione.

⚠ Cautela:

Evitare di esporre il proprio corpo direttamente all'aria fredda per un lungo periodo. Un'eccessiva esposizione all'aria fredda è dannosa per la salute e deve quindi essere evitata.

Funzionamento in deumidificazione

La modalità di deumidificazione è un funzionamento deumidificante comandato da microcomputer che controlla l'eccessivo raffreddamento dell'aria in funzione della temperatura ambiente desiderata. (Non è utilizzabile con la funzione di riscaldamento).

- Fino al momento del raggiungimento della temperatura ambiente selezionata: Il compressore e il ventilatore interno funzioneranno in relazione alle variazioni di temperatura della stanza, accendendo e spegnendo automaticamente e ripetutamente l'unità.
- Al raggiungimento della temperatura ambiente selezionata:
Sia il compressore che il ventilatore interno si arresteranno.
Qualora la fase di arresto continui per 10 minuti, il compressore e il ventilatore interno verranno attivati durante 3 minuti per mantenere basso il livello di umidità.

Modalità di riscaldamento

Premere il Pulsante ③ [Modalità (BACK)] per fare apparire il display "HEAT".

Messaggi visualizzati durante la fase di riscaldamento: "SBRINA MENTO"

Visualizzato unicamente durante la fase di sbrinamento.

"STAND BY"

Visualizzato all'inizio della fase di riscaldamento fino al momento in cui comincerà ad essere soffiata aria calda.

⚠ Cautela:

- Quando il condizionatore d'aria viene usato assieme a dei bruciatori, occorre ventilare accuratamente la stanza. Una ventilazione insufficiente può essere alla base di incidenti dovuti alla mancanza di ossigeno.
- Non disporre mai un bruciatore in un punto in cui è esposto all'aria soffiata dal condizionatore.
- Questo può infatti provocare un'imperfetta combustione del bruciatore stesso.
- Il microcomputer verrà attivato nei seguenti casi:*

- L'aria non viene soffiata all'avvio della fase di riscaldamento.*

- Allo scopo di evitare l'uscita di aria fredda, la velocità di rotazione del ventilatore interno è gradualmente commutata in sequenza crescente in funzione dell'aumento della temperatura dell'aria soffiata. Attendere un po' e l'aria verrà soffiata naturalmente.

- Il ventilatore non gira alla velocità impostata.*

- In alcuni modelli, la velocità di rotazione del ventilatore interno si riduce al minimo al raggiungimento della temperatura impostata. In altri casi, il ventilatore si arresta completamente, allo scopo di impedire l'uscita di aria fredda durante la fase di sbrinamento.

- Viene soffiata aria anche dopo l'arresto dell'unità.*

- Circa 1 minuto dopo l'arresto del funzionamento, il ventilatore interno talvolta riprende a ruotare allo scopo di eliminare l'eccesso di calore generato dal riscaldatore elettrico, ecc... La velocità del ventilatore cambia a bassa o alta.

* Eccetto PEFY-P-NMHU-E-F.

3.3. Regolazione della temperatura della stanza

Per cambiare la temperatura della stanza

Premere il pulsante ① [Impostazione temperatura] e impostare la temperatura ambiente prescelta.

Ogni volta che vengono premuti i pulsanti ▲ o ▼, la temperatura viene modificata in incrementi o decrementi di 1 °C.

Tenendo premuti gli stessi pulsanti, la temperatura continuerà a cambiare in continuazione, sempre con variazioni unitarie di 1 °C.

- La temperatura interna può essere impostata all'interno del seguente campo valori:

Raffreddamento/deumidificazione : 19 – 30 °C
Riscaldamento : 17 – 28 °C

- È impossibile impostare la temperatura per la modalità di ventilazione.

* Il campo di valori della temperatura della stanza sul display è di 8 – 39 °C. Al di fuori di questi valori, verranno visualizzati sul display, lampeggianti, i valori 8 – 39 °C, per informare che la temperatura della stanza è rispettivamente inferiore o superiore a quella visualizzata.

3.4. Regolazione della velocità di ventilazione

Per modificare la velocità di ventilazione

Ogni volta che viene premuto una sola volta il pulsante ⑥ [Velocità di ventilazione], si commuta dalle impostazioni a bassa velocità a quelle ad alta velocità.

Durante l'attivazione della funzione di deumidificazione elettronica, il ventilatore interno viene impostato automaticamente su velocità bassa. Sarà impossibile modificare tale impostazione. (Solo il display del comando a distanza cambia.)

- Ogni volta che viene premuto il pulsante di regolazione della velocità di ventilazione, questa viene modificata.

[PEFY-P200-250VMH]

Velocità di ventilazione : 1 stadio

- Non è possibile modificare la velocità di ventilazione.

[Serie PEFY-P40-140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM]

Velocità di ventilazione : 2 stadi

Display: (Bassa) → (Alto)

[PLFY-P125VLMD]

Velocità di ventilazione : 4 stadi

Display: (Bassa) → (Media 2) → (Media1) → (Alto)

[Serie PLFY-P20-100VLMD, PEFY-P-VMR]

Velocità di ventilazione : 3 stadi

Display: (Bassa) → (Media) → (Alto)

[Serie PFFY-P-VLRMM-E, PEFY-P-VMA(L)-E, PEFY-P-VMHS-E]

Velocità di ventilazione: 3 stadi

Display: (Bassa) → (Media) → (Alto) → (AUTO*)

- È possibile regolare questa impostazione solo con il comando a distanza MA.

3.5. Regolazione della direzione di soffiaggio verso l'alto/il basso

Modifica della direzione di soffiaggio verso l'alto/il basso

Ogni volta che viene premuto il pulsante ⑦ [Comando lamelle], la direzione del flusso dell'aria cambia.

[PLFY-P20~100VLMD]

Display		① Oscillazione ② 0° ③ 40° ④ 60° ⑤ 80°					
Modalità	Velocità ventilatore		①	②	③	④	⑤
Riscaldamento/Ventilatore	Alto/Medio/Basso		①				
Raffreddamento	Alto			②			
Deumidificazione	Medio/Basso				③		
	Fisse					④	
Impostazione iniziale		– Raffreddamento Deumidificazione Ventilatore	–	–		–	Riscaldamento


[Altri modelli]

Display		① Oscillazione ② 0° ③ 45° ④ 60° ⑤ 85°					
Modalità	Velocità ventilatore		①	②	③	④	⑤
Riscaldamento/Ventilatore	Alto/Medio1/Medio2/Basso		①				
Raffreddamento	Alto			②			
Deumidificazione	Medio1/Medio2/Basso				③		
	Fisse					④	
Impostazione iniziale		– Raffreddamento Deumidificazione Ventilatore	–	–		–	Riscaldamento

- *1 • Ritorna automaticamente su “② 0°” dopo un'ora.
- Viene visualizzato “1 Hr.” sul telecomando (Scompare dopo un'ora.)
- Questa funzione è disponibile a seconda dei modelli.
- Potrebbe verificarsi una discrepanza tra la posizione delle lamelle sul display e quella attuale nelle seguenti condizioni:
 1. Quando sul controller viene visualizzato “SBRINA MENTO” o “STAND BY”
 2. All'inizio della fase di riscaldamento
 3. Thermo-OFF in modalità riscaldamento

PFFY-P-VLEM

Mentre si tira la griglia di soffiaggio verso di sé, sollevare la parte posteriore, rimuoverla, modificare la direzione e rimetterla a posto.



⚠ Cautela:

Evitare di inserire le mani nell'apertura di uscita dell'aria della sezione interna più di quanto strettamente necessario. Se le mani rimangono bloccate nelle parti metalliche durante la regolazione della direzione della portata d'aria e della griglia di soffiaggio, vi è il rischio di lesioni o di un guasto dell'unità.

3.6. Ventilazione

- L'unità di ventilazione (Unità di elaborazione OA o LOSSNAY) entra automaticamente in funzione quando l'unità interna collegata ad essa entra in funzione.
- Se viene premuto il pulsante ⑧ [Ventilazione] mentre l'unità interna è ferma, solo il ventilatore entra in funzione.
- Premere il pulsante ⑧ [Ventilazione] per modificare la velocità di ventilazione.
- A seconda dei modelli, la ventola dell'unità interna entra in funzione quando l'unità si trova in modalità ventilazione.

3.7. Altri



: Visualizzato quando il comando è eseguito tramite un'unità di comando centralizzato venduta separatamente, ecc....

STAND BY SBRINA MENTO



: Attivato all'avvio della fase di riscaldamento fino al momento del soffiaggio dell'aria calda.

CHECK

: Visualizza l'indicazione che vi è un'anomalia di funzionamento nell'unità.

NON DISPONIBILE

: Quando viene premuto un pulsante corrispondente ad una funzione che la sezione interna non può eseguire, questo display lampeggia assieme al display della funzione in questione.



FILTER

: Nel sistema in cui il display (sensore) porta l'indicazione “comando a distanza”, la misurazione della temperatura ambiente viene effettuata dal sensore della temperatura incorporato nel comando a distanza.

: Attivato quando è arrivato il momento di pulire il filtro. Premendo due volte il tasto ⑪ [FILTER (-)], scompare il display.

4. Uso ottimale dell'unità

Anche le cure più insignificanti rivolte al condizionatore d'aria possono avere un effetto benefico in termini di effetti di condizionamento, consumo elettrico, ecc...

Impostazione della corretta temperatura della stanza

- In fase raffreddamento, una differenza di temperatura di 5 °C fra le sezioni interne ed esterne rappresenta la condizione ottimale.
- Se la temperatura impostata per la stanza è aumentata di 1 °C durante la fase di raffreddamento, è possibile risparmiare il 10 % di energia elettrica.
- Una temperatura troppo bassa è dannosa per la salute e rappresenta un eccessivo consumo di energia elettrica.

Pulire accuratamente il filtro

- Se lo schermo del filtro dell'aria è intasato, gli effetti della portata dell'aria e del condizionamento possono essere ridotti in modo significativo. Oltre a ciò, se non si interviene, il sistema può guastarsi. È particolarmente importante pulire il filtro all'inizio delle stagioni di raffreddamento e di riscaldamento. (Pulire il filtro quando la polvere e la sporcizia si sono accumulate in quantità abbondante.)

5. Manutenzione dell'unità

Fare sempre eseguire la manutenzione del filtro da un tecnico dell'assistenza. Prima di effettuare la manutenzione dell'unità, staccare sempre la corrente.

⚠ Cautela:

- Prima di pulire l'unità, arrestare il funzionamento e staccare la corrente. Non dimenticare che il ventilatore ruota all'interno dell'unità a velocità elevata e che costituisce un serio rischio di lesioni.
- Le sezioni interne sono dotate di filtri destinati a rimuovere la polvere dall'aria aspirata. Pulire i filtri usando i metodi mostrati nelle seguenti figure. (Il filtro standard deve normalmente essere pulito una volta alla settimana e il filtro a lunga durata all'inizio di ogni stagione.)
- La durata del filtro dipende dal punto in cui è installato e dal modo in cui è utilizzato.

Evitare l'entrata di calore nella stanza durante la fase di raffreddamento

- Per evitare l'entrata di calore durante la fase di raffreddamento, installare una tenda o una protezione sulla finestra in modo da bloccare la luce diretta del sole. Aprire inoltre le porte o le finestre solo in caso di necessità.

Ventilazione della stanza

- Poiché l'aria diventa periodicamente sporca in una stanza che è stata tenuta chiusa per lungo tempo, occorre talvolta ventilare la stanza stessa. Qualora vengano usate unità a gas assieme al condizionatore d'aria, occorre adottare delle precauzioni speciali. In caso di impiego dell'unità di ventilazione "LOSSNAY", sviluppata dalla nostra società, è possibile ventilare la stanza riducendo al minimo gli sprechi. Per i dettagli relativi a questa unità, consultare il proprio rivenditore.

Pulizia del filtro

- Eliminare delicatamente la polvere o pulire il filtro utilizzando un aspirapolvere. Se è molto sporco, lavarlo con acqua tiepida in cui è stato versato un detergente neutro oppure con acqua semplice. Accertarsi di eliminare qualsiasi traccia di detergente e farli asciugare completamente prima di rimetterli nell'unità.

⚠ Cautela:

- Non asciugare il filtro alla luce del sole o con una sorgente di calore, come un fornello elettrico, per non deformato.
- Non lavare il filtro in acqua calda (sopra 50 °C), per non deformato.

⚠ Cautela:

Evitare di versare acqua o liquidi infiammabili sul condizionatore d'aria. Pulire l'unità usando un metodo diverso può provocare un guasto, scosse elettriche o incendio.

6. Ricerca dei guasti

Prima di chiedere l'intervento del servizio tecnico, controllare i punti seguenti:

Inconveniente	Comando a distanza	Causa	Ricerca dei guasti
Non funziona.	Il display "●" non si illumina. Premendo il pulsante [ON/OFF], non viene attivato alcun display.	Interruzione di corrente. L'alimentazione elettrica è interrotta. Il fusibile di alimentazione è bruciato. L'interruttore del circuito per dispersione verso terra è scattato.	Premere il pulsante [ON/OFF] dopo il ritorno della corrente. Accendere l'unità. Sostituire il fusibile. Ripristinare l'interruttore del circuito.
L'aria viene soffiata ma non riesce né a raffreddare né a riscaldare in modo sufficiente.	Il display a cristalli liquidi indica che l'unità sta funzionando.	Impropria regolazione della temperatura. Il filtro è coperto di polvere e sporcizia. Vi sono alcuni ostacoli davanti all'ingresso ed all'uscita dell'aria delle sezioni interna e esterna. Le finestre e le porte sono aperte.	Dopo aver controllato la temperatura impostata e la temperatura di ingresso sul display a cristalli liquidi, fare riferimento alla sezione [Regolazione della temperatura della stanza] e servirsi del pulsante di regolazione della temperatura. Pulire il filtro. (Fare riferimento alla sezione [Manutenzione dell'unità]). Rimuovere gli ostacoli. Chiuderle.
Non vengono soffiate né l'aria fredda né l'aria calda.	Il display a cristalli liquidi indica che l'unità sta funzionando.	Il circuito di prevenzione del riavviamento viene attivato per 3 minuti. Il funzionamento della sezione interna è stato riavviato durante le fasi di riscaldamento e sbrinamento.	Attendere un attimo. (Allo scopo di proteggere il compressore, la sezione interna è dotata di un circuito di prevenzione del riavviamento incorporato. Se il compressore non si riavvia immediatamente, occorre attendere la scadenza dei 3 minuti.) Attendere un attimo. (La funzione di riscaldamento è avviata al termine della fase di sbrinamento.)
Funziona brevemente, ma si arresta poco dopo.	Il codice di "CHECK" lampeggiava sul display a cristalli liquidi.	Vi sono alcuni ostacoli davanti all'ingresso ed all'uscita dell'aria delle sezioni interna e esterna. Il filtro è coperto di polvere e sporcizia.	Riavviare dopo aver rimosso gli ostacoli. Riavviare dopo aver pulito il filtro. (Fare riferimento alla sezione [Manutenzione dell'unità]).
Dopo aver arrestato l'unità, è possibile percepire un rumore proveniente dallo scarico e dalla rotazione del motore.	Tutte le spie sono spente ad eccezione del display attivato "●".	Quando altre sezioni interne stanno funzionando in modo raffreddamento, l'unità si arresta dopo aver fatto funzionare durante 3 minuti un meccanismo di sollevamento del drenaggio all'arresto della funzione di raffreddamento.	Attendere 3 minuti.
Dopo aver arrestato l'unità, è possibile percepire in modo intermittente un rumore proveniente dallo scarico e originato dalla rotazione del motore.	Tutte le spie sono spente ad eccezione del display attivato "●".	Quando altre sezioni interne stanno funzionando in modo raffreddamento, il liquido di drenaggio viene fatto convogliare e raccolto in un punto. In tal caso, il meccanismo di sollevamento di drenaggio inizia a funzionare.	L'unità di arresta subito. (Qualora si avverti un rumore più di 2-3 volte in un'ora, chiedere l'intervento del servizio tecnico.)
L'aria calda esce in modo intermittente quando il termostato è disattivato o durante il funzionamento del ventilatore.	Il display a cristalli liquidi indica che l'unità sta funzionando.	Quando altre sezioni interne stanno funzionando in modo riscaldamento, le valvole di comando vengono aperte e chiuse di tanto in tanto per mantenere il sistema in condizioni di stabilità.	L'unità di arresta subito. (Qualora la temperatura della stanza aumenti bruscamente e in modo non confortevole in una piccola stanza, arrestare il funzionamento dell'unità.)

- Se il funzionamento viene sospeso a causa di un'interruzione della corrente elettrica, il [circuito che impedisce il riavvio all'interruzione della corrente] entra in funzione e disabilita il funzionamento dell'unità anche al ripristino dell'alimentazione. In tal caso, per avviare il funzionamento, premere il pulsante [ON/OFF].

Qualora le anomalie di funzionamento persistano anche dopo aver controllato quanto sopra, spegnere l'unità e contattare il rivenditore, fornendogli delle informazioni sul nome del prodotto, sulla natura dell'inconveniente, ecc. Se il display di "[CHECK]" è attivato e il codice di anomalia (4 cifre) lampeggia, riferirne i dettagli al rivenditore. Non cercare mai di riparare da soli l'unità.

Ciò che segue non è un segno indicativo di un eventuale malfunzionamento dell'unità:

- L'aria soffiata dal condizionatore d'aria può contenere talvolta odori. Ciò può essere dovuto alla presenza nell'aria di fumo di sigarette, di odori di cosmetici, o di odori provenienti da pareti o mobili del locale.
- Un sibilo viene percepito durante e dopo il funzionamento dell'unità. Questo rumore è causato dallo spostamento del refrigerante all'interno dell'unità. Questo è un fatto normale.
- Un ticchettio proviene dal condizionatore d'aria al momento dell'avviamento e dell'arresto del modo raffreddamento/riscaldamento. Questo rumore è causato dallo sfregamento del pannello anteriore e di altre sezioni a seguito dell'espansione o del restringimento causati da una variazione della temperatura. Questo è un fatto normale.
- La velocità del ventilatore cambia anche quando non è stata modificata l'impostazione. Il condizionatore d'aria aumenta automaticamente la velocità del ventilatore, in modo graduale, da una velocità più bassa fino alla velocità impostata, in modo che non venga emessa aria fredda all'inizio dell'operazione di riscaldamento. Inoltre, riduce la velocità del ventilatore per proteggere il motore dello stesso quando la temperatura dell'aria aspirata o la velocità del ventilatore divengono eccessivamente alti.

7. Lavori d'installazione e di trasferimento - ispezione

Scelta del luogo d'installazione

Consultare il proprio rivenditore per i dettagli relativi all'installazione e al trasferimento dell'unità.

⚠ Cautela:

Non installare il condizionatore d'aria in un punto in cui vi è un rischio di fuoriuscita di gas infiammabili. Qualora vi siano delle perdite di gas che si accumulano attorno all'unità, ne può risultare un rischio di incendio.

Non installare mai il condizionatore d'aria in uno dei seguenti luoghi:

- dove vi è la presenza di quantità abbondanti di olio di macchinari
- località costiere dove l'aria è ricca di salmastro.
- con umidità elevata
- nei pressi di sorgenti di calore
- dove sono presenti gas solforati
- nei pressi di macchine che emettono onde ad alta frequenza (saldatrici ad alta frequenza, ecc....)
- dove vengono frequentemente usate soluzioni acide
- dove vengono frequentemente usati spray speciali
- La sezione interna deve essere installata orizzontalmente, per evitare la fuoriuscita di gas.
- Adottare le misure acustiche necessarie durante l'installazione dei condizionatori d'aria in ospedali o in centri di comunicazione.

Qualora il condizionatore d'aria venga utilizzato in uno dei luoghi citati qui sopra, possono verificarsi spesso dei guasti. È pertanto consigliabile evitare questo tipo di luoghi.

Per ulteriori dettagli, consultare il proprio rivenditore.

Collegamenti elettrici

⚠ Cautela:

I collegamenti elettrici devono essere eseguiti da personale qualificato, conformemente agli standard tecnici relativi alle installazioni elettriche, alle norme sui cablaggi elettrici interni ed al contenuto del manuale di installazione, con l'uso assoluto di circuiti esclusivi. L'uso di circuiti su cui sono collegati altre unità può provocare la bruciatura degli interruttori e dei fusibili.

- Non collegare mai il filo di messa a terra ad un tubo del gas o dell'acqua, ad uno scaricatore di sovratensione o ad un filo di messa a terra telefonico. Per ulteriori dettagli, consultare il proprio rivenditore.
- In alcuni tipi di installazione è obbligatorio installare un interruttore del circuito per dispersione verso terra. Per ulteriori dettagli, consultare il proprio rivenditore.

Trasferimento dell'installazione

- In occasione della rimozione o della reinstallazione del condizionatore d'aria in caso di allargamento, restauro o trasloco, consultare in anticipo il proprio rivenditore per conoscere i costi tecnici richiesti per il trasferimento dell'unità.

⚠ Cautela:

Durante il trasferimento o la reinstallazione del condizionatore d'aria, consultare il proprio rivenditore. Un'installazione difettosa può essere alla base di scosse elettriche, incendio, ecc...

Fare attenzione anche al livello sonoro

- L'unità deve essere installata in un luogo in grado di sopportare perfettamente il peso del condizionatore d'aria e caratterizzato da un ridotto livello delle vibrazioni e del rumore.
- Selezionare un luogo in cui l'uscita dell'aria calda o fredda dalla sezione esterna non disturbi il vicinato.
- La presenza di un oggetto estraneo nei pressi dell'uscita dell'aria della sezione esterna del condizionatore può provocare una diminuzione del rendimento e un aumento del livello sonoro. Evitare quindi un qualsiasi ostacolo nei pressi dell'uscita dell'aria.
- Qualora il condizionatore d'aria produca un qualsiasi rumore anomale, consultare il proprio rivenditore.

Manutenzione e ispezione

- Se il condizionatore d'aria è usato intensivamente durante diverse stagioni, le parti interne si ricoprono di sporcizia e il rendimento diminuisce.

In funzione delle condizioni d'uso, la presenza di polvere e sporcizia può essere alla base della generazione di cattivi odori e di un deterioramento del funzionamento del drenaggio.

8. Dati tecnici

Serie PLFY-P-VLMD-E

Caratteristiche	Modello	P20VLMD-E	P25VLMD-E	P32VLMD-E	P40VLMD-E	P50VLMD-E	P63VLMD-E
Alimentazione							
Capacità di raffreddamento*1 / Capacità di riscaldamento*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Altezza	mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)
Dimensioni*2	Larghezza	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	946 (1.250)	946 (1.250)
	Profondità	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)
Peso netto	kg	23 (6,5)	23 (6,5)	24 (6,5)	24 (6,5)	27 (7,5)	28 (7,5)
Ventilazione Portata d'aria (Bassa-Media-Alto)m³/min	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	7,0-8,5-10,5	9,0-11,0-12,5	10,0-13,0-15,5	
Livello sonoro	220, 240 V	27-30-33	27-30-33	27-30-33	29-33-36	31-34-37	33-38-40
(Portata: Bassa-Media-Alto)*3	230 V	28-31-34	28-31-34	28-31-34	30-34-37	32-35-38	34-39-41
Filtro		Filtro a lunga durata					

Caratteristiche	Modello	P80VLMD-E	P100VLMD-E	P125VLMD-E
Alimentazione				
Capacità di raffreddamento*1 / Capacità di riscaldamento*1	kW	9,0/10,0	11,2/12,5	14,0/16,0
Altezza	mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)
Dimensioni*2	Larghezza	1.446 (1.750)	1.446 (1.750)	1.708 (2.010)
	Profondità	634 (710)	634 (710)	606 (710)
Peso netto	kg	44 (12,5)	47 (12,5)	56 (13)
Ventilazione Portata d'aria (Bassa-Media-Alto)m³/min	15,5-18,5-22,0	17,5-21,0-25,0	24,0-27,0-30,0-33,0 (Bassa-Media2-Media1-Alto)	
Livello sonoro	220, 240 V	33-36-39	36-39-42	40-42-44-46
(Portata: Bassa-Media-Alto)*3	230 V	34-37-40	37-41-43	
Filtro		Filtro a lunga durata		

Nota: * Temperatura operativa dell'unità interna.

Modalità di raffreddamento: 15 °C BU – 24 °C BU

Modalità di riscaldamento: 15 °C BS – 27 °C BS

*1 La capacità di raffreddamento/riscaldamento indica il valore massimo di funzionamento nelle condizioni seguenti.

Raffreddamento: Sezione interna: 27 °C BS/19 °C BU Sezione esterna: 35 °C BS

Riscaldamento: Sezione interna: 20 °C BS Sezione esterna: 7 °C BS/6 °C BU

*2 Il valore fra () si riferisce al pannello.

*3 Il rumore di funzionamento è prodotto dai dati ottenuti in una camera anechoica.

Serie PEFY-P-VMH-E

Caratteristiche	Modello	P40VMH-E	P50VMH-E	P63VMH-E	P71VMH-E	P80VMH-E
Alimentazione				~220-240V 50/60Hz		
Capacità di raffreddamento*1 / Capacità di riscaldamento*1 kW		4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Dimensioni Altezza / Larghezza / Profondità mm		380/750/900	380/750/900	380/750/900	380/1.000/900	380/1.000/900
Peso netto kg		44	44	45	50	50
Portata d'aria (Bassa-Alto) m³/min		10,0-14,0	10,0-14,0	13,5-19,0	15,5-22,0	18,0-25,0
Ventilazione Pressione statica esterna*2 Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Livello sonoro dB(A)	220 V (Portata: Bassa-Alto)*5 230, 240 V	27-34 31-37	27-34 31-37	32-38 36-41	32-39 35-41	35-41 38-43
Filtro		Filtro a lunga durata (opzionale)				

Caratteristiche	Modello	P100VMH-E	P125VMH-E	P140VMH-E
Alimentazione		~220-240V 50/60Hz		
Capacità di raffreddamento*1 / Capacità di riscaldamento*1 kW		11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0
Dimensioni Altezza / Larghezza / Profondità mm		380/1.200/900	380/1.200/900	380/1.200/900
Peso netto kg		70	70	70
Portata d'aria (Bassa-Alto) m³/min		26,5-38,0	26,5-38,0	28,0-40,0
Ventilazione Pressione statica esterna*2 Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Livello sonoro dB(A)	220 V (Portata: Bassa-Alto)*5 230, 240 V	34-42 38-44	34-42 38-44	34-42 38-44
Filtro		Filtro a lunga durata (opzionale)		

Caratteristiche	Modello	P200VMH-E	P250VMH-E
Alimentazione		3N~380-415V 50/60Hz	
Capacità di raffreddamento*1 / Capacità di riscaldamento*1 kW		22,4/25,0	28,0/31,5
Dimensioni Altezza / Larghezza / Profondità mm		470/1.250/1.120	470/1.250/1.120
Peso netto kg		100	100
Portata d'aria m³/min		58,0	72,0
Ventilazione Pressione statica esterna*3 Pa	380 V 400, 415 V	110/220 130/260	110/220 130/260
Livello sonoro*5 dB(A)	380 V 400, 415 V	42 44	50 52
Filtro		Filtro a lunga durata (opzionale)	

Serie PEFY-P-VMHS-E

Caratteristiche	Modello	P200VMHS-E	P250VMHS-E
Alimentazione		~220-240V 50/60Hz	
Capacità di raffreddamento*1 / Capacità di riscaldamento*1 kW		22,4/25,0	28,0/31,5
Dimensioni Altezza / Larghezza / Profondità mm		470/1.250/1.120	470/1.250/1.120
Peso netto kg		97	100
Portata d'aria (Bassa-Media-Alto) m³/min		50,0-61,0-72,0	58,0-71,0-84,0
Ventilazione Pressione statica esterna*4 Pa		50/100/150/200/250	
Livello sonoro (Portata: Bassa-Media-Alto) *5 dB(A)		36-39-43	39-42-46
Filtro		Filtro a lunga durata (opzionale)	

Nota: * Temperatura operativa dell'unità interna.

Modalità di raffreddamento: 15 °C BU – 24 °C BU

Modalità di riscaldamento: 15 °C BS – 27 °C BS

*1 La capacità di raffreddamento/riscaldamento indica il valore massimo di funzionamento nelle condizioni seguenti.

Raffreddamento: Sezione interna: 27 °C BS/19 °C BU Sezione esterna: 35 °C BS

Riscaldamento: Sezione interna: 20 °C BS Sezione esterna: 7 °C BS/6 °C BU

*2 La pressione statica esterna è impostata sul valore di 100 Pa (220 V)/150 Pa (230, 240 V) al momento della spedizione dalla fabbrica.

*3 La pressione statica esterna è impostata sul valore di 220 Pa (380 V)/260 Pa (400, 415 V) al momento della spedizione dalla fabbrica.

*4 La pressione statica esterna è impostata sul valore di 150 Pa al momento della spedizione dalla fabbrica.

*5 Il rumore di funzionamento è prodotto dai dati ottenuti in una camera anechoica.

Serie PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM(M)-E

Caratteristiche	Modello	P20VLEM-E	P25VLEM-E	P32VLEM-E	P40VLEM-E	P50VLEM-E	P63VLEM-E
Alimentazione				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Capacità di raffreddamento*1 / Capacità di riscaldamento*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Dimensioni Altezza / Larghezza / Profondità mm	630/1.050/220	630/1.050/220	630/1.170/220	630/1.170/220	630/1.410/220	630/1.410/220	
Peso netto kg	23	23	25	26	30	32	
Ventilazione Portata d'aria (Bassa-Alto) m³/min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5	
Livello sonoro (Portata: Bassa-Alto)*3 *4 dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46	
Filtro				Filtro normale			

Caratteristiche	Modello	P20VLRM-E	P25VLRM-E	P32VLRM-E	P40VLRM-E	P50VLRM-E	P63VLRM-E
Alimentazione				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Capacità di raffreddamento*1 / Capacità di riscaldamento*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Dimensioni Altezza / Larghezza / Profondità mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220	
Peso netto kg	18,5	18,5	20	21	25	27	
Ventilazione Portata d'aria (Bassa-Alto) m³/min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5	
Livello sonoro (Portata: Bassa-Alto)*3 *4 dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46	
Filtro				Filtro normale			

Caratteristiche	Modello	P20VLRMM-E	P25VLRMM-E	P32VLRMM-E	P40VLRMM-E	P50VLRMM-E	P63VLRMM-E
Alimentazione				~220-240V 50Hz / 60Hz			
Capacità di raffreddamento*1 / Capacità di riscaldamento*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Dimensioni Altezza / Larghezza / Profondità mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220	
Peso netto kg	18,5	18,5	20	21	25	27	
Ventilazion Portata d'aria (Bassa-Media-Alto) m³/min	4,5-5,5-6,5	4,5-5,5-6,5	6,5-7,5-9,0	8,0-9,5-10,0	10,0-12,0-14,0	11,0-13,0-15,5	
Pressione statica esterna*2 Pa	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	
Livello sonoro (Portata: Bassa-Media-Alto) *2 *4 dB(A)	31-36-40	31-36-40	27-32-37	30-36-40	32-37-41	35-40-44	
Filtro				Filtro normale			

Nota: * Temperatura operativa dell'unità interna.

Modalità di raffreddamento: 15 °C BU – 24 °C BU

Modalità di riscaldamento: 15 °C BS – 27 °C BS

*1 La capacità di raffreddamento/riscaldamento indica il valore massimo di funzionamento nelle condizioni seguenti.

Raffreddamento: Sezione interna: 27 °C BS/19 °C BU Sezione esterna: 35 °C BS

Riscaldamento: Sezione interna: 20 °C BS Sezione esterna: 7 °C BS/6 °C BU

*2 La pressione statica esterna è impostata sul valore di 20 Pa al momento della spedizione dalla fabbrica.

*3 Le figure si riferiscono ad un'unità da 240 V/50 Hz misurata ad una distanza di 1 m dall'unità e ad un'altezza di 1 m dal pavimento.

Il rumore prodotto è inferiore di circa 1 dB(A) per un'unità da 230 V e di circa 2 dB(A) per un'unità da 220 V. Il rumore prodotto è inferiore di circa 3 dB(A) se il punto di misurazione si trova ad una distanza di 1,5 m dal lato anteriore dell'unità e ad un'altezza di 1,5 m dal pavimento.

*4 Il rumore di funzionamento è prodotto dai dati ottenuti in una camera anecoica.

Serie PEFY-P-VMR-E-L/R

Caratteristiche	Modello	P20VMR-E-L/R	P25VMR-E-L/R	P32VMR-E-L/R
Alimentazione		~220-240V 50Hz	~220-230V 60Hz	
Capacità di raffreddamento*1 / Capacità di riscaldamento*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	
Dimensioni Altezza / Larghezza / Profondità mm	292/640/580	292/640/580	292/640/580	
Peso netto kg	18	18	18	
Ventilazion Portata d'aria (Bassa-Media-Alto) m ³ /min	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/9,3	
Pressione statica esterna Pa	5	5	5	
220 V	20/25/30	20/25/30	20/25/33	
Livello sonoro (Portata: Bassa-Media-Alto)*3 dB(A)	230 V 240 V	21/26/32 22/27/30	21/26/32 22/27/30	21/26/35 22/27/33
Filtro		Filtro normale		

Serie PEFY-P-VMA(L)-E

Caratteristiche	Modello	P20VMA(L)-E	P25VMA(L)-E	P32VMA(L)-E	P40VMA(L)-E	P50VMA(L)-E
Alimentazione				~220-240V 50Hz		
Capacità di raffreddamento*1 / Capacità di riscaldamento*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	
Dimensioni Altezza / Larghezza / Profondità mm	250/700/732	250/700/732	250/700/732	250/900/732	250/900/732	
Peso netto kg	23	23	23	26	26	
Ventilazione Portata d'aria (Bassa-Media-Alto) m ³ /min	6,0-7,5-8,5	6,0-7,5-8,5	7,5-9,0-10,5	10,0-12,0-14,0	12,0-14,5-17,0	
Pressione statica esterna*2 Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Livello del suono (Portata: Bassa-Media-Alto)*3 dB(A)	23-25-26	23-25-26	23-26-29	23-27-30	25-29-32	
Filtro		Filtro normale				

Caratteristiche	Modello	P63VMA(L)-E	P71VMA(L)-E	P80VMA(L)-E
Alimentazione			~220-240V 50Hz	
Capacità di raffreddamento*1 / Capacità di riscaldamento*1 kW	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0	
Dimensioni Altezza / Larghezza / Profondità mm	250/1100/732	250/1100/732	250/1100/732	
Peso netto kg	32	32	32	
Ventilazione Portata d'aria (Bassa-Media-Alto) m ³ /min	13,5-16,0-19,0	14,5-18,0-21,0	14,5-18,0-21,0	
Pressione statica esterna*2 Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Livello del suono (Portata: Bassa-Media-Alto)*3 dB(A)	25-29-33	26-29-34	26-29-34	
Filtro		Filtro normale		

Caratteristiche	Modello	P100VMA(L)-E	P125VMA(L)-E	P140VMA(L)-E
Alimentazione			~220-240V 50Hz	
Capacità di raffreddamento*1 / Capacità di riscaldamento*1 kW	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0	
Dimensioni Altezza / Larghezza / Profondità mm	250/1400/732	250/1400/732	250/1600/732	
Peso netto kg	42	42	46	
Ventilazione Portata d'aria (Bassa-Media-Alto) m ³ /min	23,0-28,0-33,0	28,0-34,0-40,0	29,5-35,5-42,0	
Pressione statica esterna*2 Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Livello del suono (Portata: Bassa-Media-Alto)*3 dB(A)	28-33-37	32-36-40	33-37-42	
Filtro		Filtro normale		

Nota: * Temperatura operativa dell'unità interna.

Modalità di raffreddamento: 15 °C BU – 24 °C BU

Modalità di riscaldamento: 15 °C BS – 27 °C BS

*1 La capacità di raffreddamento/riscaldamento indica il valore massimo di funzionamento nelle condizioni seguenti.

Raffreddamento: Sezione interna: 27 °C BS/19 °C BU Sezione esterna: 35 °C BS

Riscaldamento: Sezione interna: 20 °C BS Sezione esterna: 7 °C BS/6 °C BU

*2 La pressione statica esterna è impostata sul valore di 50 Pa al momento della spedizione dalla fabbrica.

*3 Il rumore di funzionamento è prodotto dai dati ottenuti in una camera anecoica.

Inhoud

1. Veiligheidsvoorschriften	57	3.5. Aanpassing van de naar boven en beneden gerichte blaasrichting	60
1.1. Installatie	57	3.6. Ventilatie	60
1.2. Tijdens gebruik	57	3.7. Overige	60
1.3. Het apparaat verwijderen	58	4. Hoe u uw apparaat op een slimme manier kunt gebruiken	61
2. Namen en functies van de verschillende onderdelen	58	5. Het apparaat schoonhouden	61
3. Hoe het apparaat te bedienen	58	6. Problemen oplossen	62
3.1. AAN/UIT	59	7. Installatie, verplaatsen van het apparaat en controles	63
3.2. Een stand selecteren	59	8. Specificaties	63
3.3. Aanpassen van de kamertemperatuur	59		
3.4. Aanpassen van de ventilatorsnelheid	59		

1. Veiligheidsvoorschriften

- Lees alle "Veiligheidsvoorschriften" voordat u het apparaat gaat gebruiken.
► In de "Veiligheidsvoorschriften" staan belangrijke instructies met betrekking tot de veiligheid. Volg ze zorgvuldig op.

Symbolen die in de tekst worden gebruikt

⚠ Waarschuwing:

Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om het risico van verwonding of dood van de gebruiker te voorkomen.

⚠ Voorzichtig:

Beschrijft maatregelen die genomen moeten worden om schade aan het apparaat te voorkomen.

Symbolen die in de afbeeldingen worden gebruikt

- ∅ : Geeft een handeling aan die u beslist niet moet uitvoeren.
- : Geeft aan dat er belangrijke instructies opgevolgd moeten worden.
- : Geeft een onderdeel aan dat geaard moet worden.
- △ : Betekent dat u voorzichtig moet zijn met draaiende onderdelen. (Dit symbool staat op de sticker van het apparaat.) <Kleur: geel>
- ⚠ : Kijk uit voor elektrische schok (Dit symbool staat op de sticker van het apparaat.) <Kleur: geel>

⚠ Waarschuwing:

Lees de stickers die op het apparaat zitten zorgvuldig.

1.1. Installatie

- Bewaar deze gebruiksaanwijzing, nadat u hem gelezen heeft, op een veilige plaats, samen met de Installatiehandleiding, zodat u hem indien nodig altijd gemakkelijk kunt raadplegen. Als iemand anders het apparaat ook gaat bedienen, dient u hem of haar deze gebruiksaanwijzing te geven.

⚠ Waarschuwing:

- Het apparaat mag niet door de gebruiker zelf worden geïnstalleerd. Vraag de zaak waar u het apparaat gekocht heeft of een erkend bedrijf om het apparaat te installeren. Als het apparaat niet juist is geïnstalleerd, kan dit lekkage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
- Gebruik alleen onderdelen die door Mitsubishi Electric zijn goedgekeurd en vraag de zaak waar u het apparaat gekocht heeft of een erkend bedrijf om ze te installeren. Als de onderdelen niet juist worden geïnstalleerd, kan dit lekkage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.
- De installatiehandleiding geeft de geadviseerde installatiemethode aan. Grote wijzigingen die voor de installatie nodig zijn, moeten verenigbaar zijn met de plaatselijke bouwvoorschriften.
- Probeer nooit zelf het apparaat te repareren of te verplaatsen. Indien een reparatie niet juist wordt uitgevoerd, kan dit lekkage, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben. Raadpleeg uw dealer als het apparaat gerepareerd of verplaatst moet worden.
- Laat geen water (of zeepsop e.d.) op de elektrische onderdelen komen.
- Vloeistof op elektrische onderdelen zou brand of een elektrische schok kunnen veroorzaken.

Opmerking 1: Voor het schoonmaken van de warmtewisselaar en de afvoerbak dient u een waterdichte afdekking aan te brengen, om de regelkast, de motor en de LEV droog te houden.

Opmerking 2: Probeer nooit het waswater voor de afvoerbak en de warmtewisselaar via de afvoerpomp te lozen. Zorg voor aparte afvoer daarvan.

- Het apparaat is niet geschikt om zonder toezicht door kleine kinderen of minder validen bediend te worden.
- Bij kleine kinderen moet er op gelet worden dat ze niet met het apparaat gaan spelen.
- Gebruik geen toevoeging voor lekkagedetectie.
- Gebruik uitsluitend het type koelmiddel dat in de meegeleverde handleidingen en op het typeplaatje wordt genoemd.

- Als u een ander type gebruikt, kunnen het toestel of leidingen barsten en bestaat er gevaar voor ontsteking of brand tijdens gebruik, reparatie en verwijdering van het toestel.
- Ook overtreedt u mogelijk toepasselijke wetgeving als u dit voorschrift niet volgt.
- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION kan niet aansprakelijkheid worden gesteld voor storingen en ongevallen die het gevolg zijn van gebruik van een verkeerd type koelmiddel.

1) Buitenapparaat

⚠ Waarschuwing:

- Het buitenapparaat moet worden geïnstalleerd op een stabiele, vlakke ondergrond, op een plaats waar geen gevaar van ophoping van sneeuw, bladeren of vuilnis bestaat.
- Ga niet op het apparaat staan en plaats geen voorwerpen op het apparaat. U kunt vallen en gewond raken, of het voorwerp kan vallen en letsel veroorzaken.

⚠ Voorzichtig:

Het buitenapparaat moet worden geïnstalleerd op een plaats waar de door het apparaat geproduceerde lucht en geluid niet hinderlijk zijn voor de omgeving.

2) Binnenapparaat

⚠ Waarschuwing:

Het binnenapparaat moet stevig worden geïnstalleerd. Als het apparaat niet goed is vastgezet, kan het vallen en letsel veroorzaken.

3) Bedieningspaneel

⚠ Waarschuwing:

Het bedieningspaneel moet zo worden geïnstalleerd dat kinderen er niet mee kunnen spelen.

4) Afvoerslang

⚠ Voorzichtig:

Zorg ervoor dat de afvoerslang gemonteerd is zodat de afvoer goed werkt. Onjuiste montage kan waterlekage tot gevolg hebben, hetgeen schade aan het meubilair kan veroorzaken.

5) Netkabel, zekering of stroomonderbreker

⚠ Waarschuwing:

- Zorg dat het apparaat wordt aangesloten op een groep van het lichtnet die hierop is berekend. Andere apparatuur die op dezelfde groep wordt aangesloten, kan tot overbelasting leiden.
- Zorg ervoor dat er een netschakelaar aanwezig is.
- Controleer of de spanning van het apparaat en de zekering of stroomonderbreker dezelfde is als die van het lichtnet. Gebruik nooit een snoer of zekering met een hogere spanning dan staan aangegeven.

6) Aarding

⚠ Voorzichtig:

- Het apparaat moet goed geaard zijn. Sluit de aardkabel nooit aan op een aardkabel voor een gasleiding, waterleiding, bliksemafleider of telefoon. Als het apparaat niet goed geaard is, kan dat elektrische schokken tot gevolg hebben.
- Controleer regelmatig of de aardkabel van het buitenapparaat correct is aangesloten op het aardingspunt van het apparaat en de aardelektrode.

1.2. Tijdens gebruik

⚠ Voorzichtig:

- Gebruik geen scherpe voorwerpen om de toetsen in te drukken - hiermee kunt u het bedieningspaneel beschadigen.

NL

- Draai of ruk niet aan het snoer van het bedieningspaneel - dit kan het paneel beschadigen en storingen veroorzaken.
- Verwijder nooit de bovenkant van de afstandsbedieningseenheid. Het is gevaarlijk om de bovenkant van de afstandsbedieningseenheid te verwijderen en de printkaarten binnenin aan te raken. Als u dit wel doet, kan dit brand of storingen veroorzaken.
- Veeg de afstandsbedieningseenheid nooit af met benzine, thinner, doekken met chemische schoonmaakmiddelen, enz. Als u dit wel doet kan dit verkleuring en storingen veroorzaken. Voor het verwijderen van zware vlekken kunt u een doek drenken in een neutraal schoonmaakmiddel verduld met water, de doek goed uitwringen, de vlekken wegvegen en dan nogmaals afvegen met een droge doek.
- Zorg ervoor dat de toevoer- en afvoeropeningen van het binnen- of buitenapparaat nooit verstopt raken of afgedekt worden. Grote meubelstukken onder het binnenapparaat of omvangrijke voorwerpen zoals grote dozen die dicht bij het buitenapparaat worden neergezet, hebben een nadelige invloed op het rendement van het apparaat.

⚠ Waarschuwing:

- Zorg ervoor dat u geen water op het apparaat knoeit en raak het apparaat nooit met natte handen aan. Dit kan elektrische schokken tot gevolg hebben.
- Spuit niet met brandbaar gas in de buurt van het apparaat. Dit kan brand tot gevolg hebben.
- Zet geen gasverwarmingstoestel of een ander toestel met open vuur op een plaats waar het blootstaat aan de lucht die het apparaat uitblaast. Dit kan onvolledige verbranding tot gevolg hebben.

⚠ Waarschuwing:

- Verwijder nooit de beschermkap van de ventilator in het buitenapparaat terwijl het apparaat aan staat. U kunt gewond raken als u onderdelen aanraakt die draaien, heet zijn of onder stroom staan.
- Duw nooit uw vingers of stokjes of iets dergelijks in de toevoer- en afvoeropeningen - dit kan tot verwondingen leiden, aangezien de ventilator in het apparaat met hoge snelheid draait. Wees met name voorzichtig als er kinderen in de buurt zijn.
- Als u iets vreemds ruikt, dient u het apparaat niet meer te gebruiken. Draai de schakelaar uit en raadpleeg uw dealer. Doet u dat niet, dan loopt u het risico van stroomonderbreking, elektrische schokken of brand.
- Wanneer u uitzonderlijk ongewone geluiden of vibraties bemerkt, zet dan het apparaat stil, schakel de elektriciteit uit en neem contact op met uw dealer.
- Zorg ervoor dat er niet te veel gekoeld wordt. Het beste is een binnentemperatuur te kiezen die niet meer dan 5 °C verschilt met de buitentemperatuur.
- Laat geen gehandicapte personen of kinderen in de baan van de luchstromen van de airconditioner zitten of staan. Dit kan gezondheidsproblemen veroorzaken.

⚠ Voorzichtig:


- Richt de luchstromen niet op planten of dieren in kooien.

2. Namen en functies van de verschillende onderdelen

Het filter erop zetten en eraf halen

[Fig. A] (P.8, P.9)

3. Hoe het apparaat te bedienen

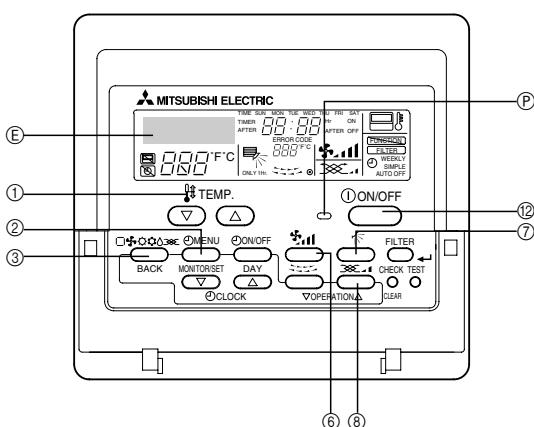

- Ventileer de kamer regelmatig. Als het apparaat lange tijd constant in een gesloten ruimte wordt gebruikt, wordt de lucht muf.

In geval van storing

⚠ Waarschuwing:

- Probeer niet om aanpassingen te maken in de airconditioner. Raadpleeg voor eventuele reparatie of inwendig onderhoud uw leverancier. Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot waterlekage, elektrische schokken, brandgevaar e.d.
- Als de afstandsbedieningseenheid een foutmelding weergeeft, de airconditioner het niet doet of er iets anders ongewoons is, zet dan het apparaat stil en neem contact op met uw dealer. Als u het apparaat onder zulke omstandigheden aan laat staan, kan dit brand of storing veroorzaken.
- Als de stroomonderbreker regelmatig in werking treedt, neem dan contact op met uw dealer. Als u het apparaat gewoon blijft gebruiken kan dit brand of storing veroorzaken.
- Als het koelgas uit het apparaat geblazen wordt of lekt, zet dan de airconditioner stil, ventileer de kamer goed en neem contact op met uw dealer. Als u het apparaat gewoon blijft gebruiken kunnen er ongelukken gebeuren ten gevolge van zuurstofgebrek.

Wanneer de airconditioner lange tijd niet gebruikt zal worden

- Indien de airconditioner lange tijd niet gebruikt zal worden door seizoenswisselingen en dergelijke, laat het apparaat dan 4 – 5 uur aan staan terwijl het lucht blaast, tot de binnenkant volledig droog is. Indien dit niet gedaan wordt kunnen er onhygiënische, ongezonde schimmelculturen ontstaan in verspreide delen van de kamer.
- Wanneer het apparaat langdurig niet gebruikt wordt, zet dan de [stroomvoorziening] op OFF (UIT). Als de stroomvoorziening aan blijft staan, worden een aantal of enkele tientallen Watts verspild. Bovendien kan het verzamelde stof, enz. brand veroorzaken.
- Zet de stroomvoorziening op ON (AAN) minstens 12 uur voordat het apparaat in werking gesteld wordt. Zet de stroomvoorziening niet op OFF (UIT) gedurende seisoenen van intensief gebruik. Als u dit wel doet kunnen er storingen optreden.

1.3. Het apparaat verwijderen

⚠ Waarschuwing:

Raadpleeg de zaak waar u het apparaat gekocht heeft indien u zich van het apparaat wilt ontdoen. Als de buizen op de verkeerde manier worden verwijderd, kan er koolstof (fluorkoolzuurgas) uit ontsnappen en in contact komen met uw huid, met letsel tot gevolg. Koolstof in de lucht laten ontsnappen is ook schadelijk voor het milieu.

⚠ Voorzichtig:

- Neem bij het verwijderen van het filter voorzorgsmaatregelen om uw ogen te beschermen tegen stof. Als u ook op een stoel of een kruk moet klimmen om het filter te verwijderen, wees dan voorzichtig dat u niet valt.
- Schakel de stroomtoevoer geheel uit alvorens het filter te vervangen.

Voordat u het apparaat gaat gebruiken

- Start het apparaat nadat "PLEASE WAIT" niet meer wordt weergegeven. "PLEASE WAIT" wordt als het apparaat wordt ingeschakeld en na een stroomstoring, kort (max. 3 minuten) in de kamertemperatuurdisplay weergegeven. Dit betekent niet dat de airconditioner niet goed functioneert.
- De werkingsstand van een binnenapparaat wordt beperkt door de werkingsstatus van het buitenapparaat waarop een bepaald binnenapparaat is aangesloten. Als een buitenapparaat en enkele van de binnenapparaten die op de buitenapparaten zijn aangesloten bijvoorbeeld al in de koelmodus werken, dan is de koelmodus alleen beschikbaar voor de overige apparaten in dezelfde groep. Als er een andere modus wordt opgeroepen, knipperen zodat de gebruiker weet dat de modus momenteel niet beschikbaar is. Hetzelfde geldt voor de droog- en verwarmingsmodus. De beperking geldt echter niet voor de modellen die gelijktijdig koelen/verwarmen ondersteunen.
- De buitenapparaten stoppen als alle binnenapparaten die op hun respectieve buitenapparaten zijn aangesloten, stoppen.
- Als het binnenapparaat op verwarmen staat terwijl het buitenapparaat aan het ontdooien is, dan start de verwarming pas nadat de ontdooing van het buitenapparaat beëindigd is.

3.1. AAN/UIT

Wanneer u het apparaat aan wilt zetten

1. Druk op de ⑫ [ON/OFF]-knop

Het Aan/Uit-lampje gaat branden en het apparaat gaat aan.

Wanneer u het apparaat uit wilt zetten

1. Druk weer op de ⑫ [ON/OFF]-knop

Het Aan/Uit-lampje gaat uit en het apparaat schakelt uit.

- Wanneer de toetsen eenmaal zijn ingesteld, zal daarna bij indrukken van de [ON/OFF]-knop het apparaat telkens weer in dezelfde stand gaan werken.
- Als het apparaat aanstaat gaat het lampje boven de [ON/OFF]-knop branden.

⚠ Voorzichtig:

Ook al drukt u de [ON/OFF]-knop na afloop van de werking onmiddellijk opnieuw in, de werking kan pas na ongeveer 3 minuten weer hervat worden. Deze functie beschermt het apparaat. Het apparaat begint na ongeveer 3 minuten automatisch weer te werken.

3.2. Een stand selecteren

Wanneer u een stand wilt selecteren

1. Druk op de ③ [Modus (BACK)]-knop

Bij meermalen indrukken van de bedieningstoets schakelt de werking over tussen ④ “COOL”, ⑤ “DRY”, ⑥ “FAN”, (“AUTO”), en (“HEAT”). Zie het gedeelte over de display voor de werkingsstanden.

Voor koelen

Druk op de ③ [Modus (BACK)]-knop en breng de “COOL” -display op het scherm.

Voor drogen

Druk op de ③ [Modus (BACK)]-knop en breng de “DRY” -display op het scherm.

- De binnenventilator schakelt over op lage snelheid waarbij deze het veranderen van de ventilatorsnelheid onmogelijk maakt.
- Het apparaat kan niet drogen bij een kamertemperatuur van minder dan 18 °C.

Voor de ventilator

Druk op de ③ [Modus (BACK)]-knop en breng de “FAN” -display op het scherm.

- De functie van de ventilator is om lucht in de kamer te laten circuleren.
- De temperatuur van de kamer kan niet ingesteld worden als het apparaat op de ventilatorstand staat.

⚠ Voorzichtig:

Stel uw nooit voor langere perioden bloot aan koele lucht. Teveel blootstelling aan koele lucht is slecht voor uw gezondheid en moet daarom vermeden worden.

Drogen

Het drogen is een door een microcomputer gestuurd ontvochtigingsproces dat excessieve luchtkoeling regelt op basis van de door u ingestelde kamertemperatuur. (Kan niet gebruikt worden bij verwarmen.)

1. Totdat de door u gewenste kamertemperatuur is bereikt, reageert de compressor in samenhang met de binnenventilator op de veranderingen van de kamertemperatuur en gaat automatisch aan en uit.
2. Als de door u gewenste kamertemperatuur is bereikt dan stopt zowel de compressor als de binnenventilator. Daarna gaan na 10 minuten de compressor en de binnenventilator telkens voor 3 minuten weer aan om de luchtvochtigheid laag te houden.

Voor verwarmen

Druk op de ③ [Modus (BACK)]-knop en breng de “HEAT” -display op het scherm.

Met betrekking tot displays in de verwarmingsstand “DEFROST”

Wordt slechts weergegeven tijdens ontdooiën.

“STAND BY”

Dit wordt weergegeven vanaf het moment dat u het apparaat op de verwarmingsstand zet totdat er warme lucht uitgeblazen wordt.

⚠ Voorzichtig:

- Als de airconditioner in dezelfde ruimte samen met gasbranders wordt gebruikt, dan moet u ervoor zorgen dat de ruimte grondig geventileerd wordt. Onvoldoende ventilatie kan door zuurstoftekort tot ongelukken leiden.
- Plaats een gasbrander nooit in de (uitblaas) luchtstroom van de airconditioner. Als dit toch gebeurt kan dit tot onvolledige verbranding van de gasbrander leiden.
- De microcomputer werkt in de volgende gevallen:*

- Er wordt geen lucht uitgeblazen als u het apparaat op verwarmen zet.*
 - Om te voorkomen dat er koele lucht ontsnapt, wordt de binnenventilator geleidelijk hoger geschakeld van heel lichte luchtstroom naar zwakke luchtstroom naar de ingestelde luchtstroom al naar gelang de verhoging van de temperatuur van de uitgeblazen lucht. Wacht een ogenblik totdat de luchtstroom er normaal uitgeblazen wordt.
- De ventilator draait niet op de ingestelde snelheid.*
 - Bij sommige modellen schakelt het systeem over op een heel lichte luchtstroom als de kamertemperatuur de ingestelde temperatuur bereikt heeft. In andere gevallen stopt het om te voorkomen dat er koele lucht ontsnapt tijdens ontdooiën.
- Er komt lucht uit het apparaat zelfs als de operatie gestopt is.*
 - De binnenventilator blijft soms voor ongeveer 1 minuut nadat u het apparaat hebt uitgezet doordraaien om de extra hitte die door de elektrische verwarming is afgegeven, eruit te blazen. De ventilatorsnelheid verandert naar laag of hoog.
 - Uitzonderd PEFY-P-NMHU-E-F.

3.3. Aanpassen van de kamertemperatuur

De kamertemperatuur veranderen

Druk op de ① [Temperatuur instellen]-knop en stel de gewenste kamertemperatuur in.

Door eenmaal op ② of ③ te drukken verandert de instelling met 1 °C.

Door te blijven drukken, zal de instelling met 1 °C blijven veranderen.

- De binnentemperatuur kan binnen het hiernavolgende bereik ingesteld worden.

Koelen/drogen : 19 – 30 °C

Verwarmen : 17 – 28 °C

- De temperatuur kan in de ventilatormodus niet worden ingesteld.

- * De display geeft een bereik aan van 8 – 39 °C. Voor temperaturen daarboven of daaronder blinkt de display op 8 – 39 °C om u op de hoogte te stellen van het feit dat de kamertemperatuur hoger of lager is dan de temperatuur op de display.

3.4. Aanpassen van de ventilatorsnelheid

De ventilatorsnelheid wijzigen

Elke keer als u de ⑥ [Ventilatorsnelheid]-knop eenmaal indrukt, schakelt het de snelheidsinstelling achtereenvolgens van laag naar hoog.

In de droogstand gaat de binnenventilator automatisch over op lage snelheid. U kunt de ventilatorsnelheid niet wijzigen in deze stand. (Alleen de display op de afstandsbediening wijzigt.)

- * Bij elke druk op de ventilatorsnelheid-keuzeknop verandert de ventilatorsnelheid.

[PEFY-P200-250VMH]

Ventilatorsnelheid : 1 fase

- * Het is niet mogelijk de ventilatorsnelheid te veranderen.

[PEFY-P40~140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM series]

Ventilatorsnelheid : 2 fasen

Display: (Laag) → (Hoog)

[PLFY-P125VLMD]

Ventilatorsnelheid : 4 fasen

Display: (Laag) → (Midden 2) → (Midden1) → (Hoog)

[PLFY-P20~100VLMD, PEFY-P-VMR series]

Ventilatorsnelheid : 3 fasen

Display: (Laag) → (Midden) → (Hoog)

[PFFY-P-VLRMM-E, PEFY-P-VMA(L)-E, PEFY-P-VMHS-E series]

Ventilatorsnelheid : 3 fasen

Display: (Laag) → (Midden) → (Hoog) → (AUTOM.)

- * Deze instelling kan alleen met de MA-afstandsbediening worden aangepast.

3.5. Aanpassing van de naar boven en beneden gerichte blaasrichting

De naar boven en beneden gerichte blaasrichting wijzigen

Elke keer als u de ⑦ [Ventilatorblad regelen]-knop indrukt, verandert de blaasrichting.

[PLFY-P20~100VLMD]

Display		① Draaien ② 0° ③ 40° ④ 60° ⑤ 80°				
Modus	Ventilatorsnelheid	①	②	③	④	⑤
Verwarming/ Ventilator	Hoog/Mid/Laag					
Koelen	Hoog					
	Mid/Laag					
Drogen	Vast	①	②	③	④	⑤
Basisinstelling	-	Koelen Drogen Ventilator	-	-	Verwar- ming	


[Andere modellen]

Display		① Draaien ② 0° ③ 45° ④ 60° ⑤ 85°				
Modus	Ventilatorsnelheid	①	②	③	④	⑤
Verwarming/ Ventilator	Hoog/Mid1/Mid2/ Laag					
Koelen	Hoog	①	②	③	④	⑤
	Mid1/Mid2/Laag					
Drogen	Vast					*1
Basisinstelling	-	Koelen Drogen Ventilator	-	-	Verwar- ming	

- *1 • Gaat automatisch terug naar "② 0°" als er een uur is verstreken.
- De "1 Hr." wordt weergegeven op de afstandbediening (verdwijnt na een uur).
- Deze functie is niet beschikbaar op deze modellen.
- De op de display aangegeven positie van het ventilatorblad en de werkelijke positie van het ventilatorblad kunnen onder de volgende omstandigheden verschillen:
 1. Als "DEFROST" of "STAND BY" op de bedieningseenheid wordt weergegeven
 2. Als het apparaat bezig is met opstarten in de verwarmingsmodus
 3. Als de thermostaat in de verwarmingsmodus UIT staat

PFFY-P-VLEM

Terwijl u het uitblaasrooster naar u toetrekt, moet u de achterzijde optillen en het eruit halen, wijzig daarna de richting en zet het rooster er weer in.



⚠ Voorzichtig:

Steek uw hand niet vaker in de luchtuitblaasopening van het binnenapparaat dan strikt noodzakelijk is. Als uw handen in de metalen delen bekneld raken als u het aanpassingsbord voor de blaasrichting en het uitblaasrooster aanpast, of als ze in het automatische schotje bekneld raken, dan kan dat verwondingen aan uw handen en defecten aan het apparaat tot gevolg hebben.

3.6. Ventilatie

- De ventilatie-eenheid (OA-verwerkingseenheid of LOSSNAY) gaat automatisch werken als het binnenapparaat dat hieraan is gekoppeld, begint te werken.
- Als de ⑧ [Ventilatie]-knop wordt ingedrukt terwijl het binnenapparaat wordt gestopt, begint alleen de ventilator te werken.
- Druk op de ⑧ [Ventilatie]-knop om de ventilatorsnelheid te veranderen.
- Afhankelijk van het model gaat de ventilator van het binnenapparaat werken als het apparaat in de ventilatiemodus staat.

3.7. Overige



: Dit wordt weergegeven als de regeling van het apparaat door een separaat verkochte centrale regel-eenheid wordt uitgevoerd, enz.

STAND BY
DEFROST

: Dit wordt weergegeven vanaf het moment dat u het apparaat op de verwarmingsstand zet totdat er warme lucht uitgeblazen wordt.

CHECK

: Wordt weergegeven als er iets fout gaat met het apparaat.

NOT AVAILABLE

: Als een knop ingedrukt wordt voor een functie die het binnenapparaat niet kan uitvoeren, dan gaat deze display tegelijk met de display voor die functie blinken.



: In het systeem waarin de [sensor] display weergegeven wordt als de "afstandsbediening", wordt de kamertemperatuursmeting uitgevoerd door de in de afstandsbediening ingebouwde kamertemperatuursensor.

FILTER

: Wordt weergegeven als het filter gereinigd moet worden.

Druk tweemaal op de ⑪ [FILTER (...)]-knop, en de weergave verdwijnt.

4. Hoe u uw apparaat op een slimme manier kunt gebruiken

Zelfs minimale stappen om voor uw airconditioner te zorgen kunnen u helpen om het gebruik ervan veel effectiever te maken voor wat betreft prestaties, elektriciteitsverbruik, enz.

De correcte kamertemperatuur instellen

- In de koelstand is een temperatuurverschil van ongeveer 5 °C tussen binnen en buiten het beste.
- Als de kamertemperatuur met 1 °C wordt verhoogt als het apparaat op de koelstand staat, dan kunt u ongeveer 10 % elektriciteit besparen.
- Teveel koeling is slecht voor uw gezondheid. Het heeft ook een verspilling van elektriciteit tot gevolg.

Maak het filter grondig schoon

- Als het luchtfilter verstopt raakt, dan kan de luchtstroom en het effect van de airconditioner aanmerkelijk gereduceerd worden.

Daarnaast kan het een defect tot gevolg hebben als deze conditie niet verholpen wordt. Het is speciaal van belang om het filter aan het begin van het koelings- en het verwarmingsseizoen schoon te maken. (Als er erg veel stof en vuil op het filter zit, maak het dan grondig schoon.)

Voorkom inkomende warmte tijdens koelen

- Om te verhinderen dat er warmte naar binnen komt als u aan het koelen bent, moet u de gordijnen dicht of de zonwering naar beneden doen om direct zonlicht buiten te sluiten. Doe ook de in- of uitgang van de ruimte niet open tenzij dat echt nodig is.

Soms moet u ventileren

- Omdat de lucht in een kamer die voor lange tijd gesloten is na verloop van tijd vuil wordt, is het soms nodig om de kamer te ventileren. Als u naast de airconditioner ook gasapparaten gebruikt, dan moet u speciale voorzorgsmaatregelen treffen. Als u de "LOSSNAY"-ventilatie-eenheid die door ons bedrijf ontwikkeld is, gebruikt, dan kunt u ventileren met minder verspilling. Raadpleeg uw dealer voor details over deze eenheid.

5. Het apparaat schoonhouden

Laat filteronderhoud altijd door onderhoudspersoneel uitvoeren.

Voordat u het apparaat schoonmaakt, zorg er dan voor dat u de stroomvoorziening UIT zet.

⚠ Voorzichtig:

- Voordat u begint met schoonmaken, moet u het apparaat stoppen en de stroomvoorziening UITzetten. Onthoud dat de ventilator in het apparaat met hoge snelheid draait, hetgeen ernstige verwondingen kan veroorzaken.
- Binnenapparaten zijn uitgerust met filters om stof uit ingezogen lucht te verwijderen. Reinig de filters volgens de hieronder aangegeven methodes. (Het standaardfilter moet normaal gesproken eenmaal per week schoongemaakt worden, en het 'long-life' filter aan het begin van elk seizoen.)
- De levensduur van het filter is afhankelijk van de plaats waar het apparaat is geïnstalleerd en van de frequentie waarmee dit wordt gebruikt.

Hoe te reinigen

- Haal het stof er voorzichtig af of maak het schoon met de stofzuiger. In het geval van ernstige vervuiling moet u het filter in lauw water met een neutraal (af)wasmiddel wassen en het daarna goed uitspoelen om het wasmiddel er volledig uit te halen. Droog het filter na het afgewassen te hebben en zet het weer in het apparaat.

⚠ Voorzichtig:

- Droog het filter niet door het aan direct zonlicht bloot te stellen of door het te verwarmen bij een vuur, enz. Als u dit doet kan het filter vervormen.
- Als u het filter in heet water (van meer dan 50 °C) wast, dan kan het ook vervormen.

⚠ Voorzichtig:

Giet of sproei nooit water of een brandbare spray op de airconditioner. Als u het apparaat op deze manier schoonmaakt kan dit een defect van de airconditioner, elektrische schokken of brand tot gevolg hebben.

NL

6. Problemen oplossen

Voordat u uw dealer belt om het apparaat te komen repareren, controleer dan eerst de volgende punten:

Probleem met het apparaat	Afstandsbediening	Oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet.	"●" display brandt niet. Er verschijnt geen display op het scherm zelfs als de [ON/OFF] knop wordt ingedrukt.	Stroomonderbreking.	Druk op de [ON/OFF] knop nadat de stroom weer is hersteld.
		De hoofdschakelaar staat niet aan.	Zet de hoofdschakelaar aan.
		De zekering in de voeding is doorgebrand.	Vervang de zekering.
		De aardlekschakelaar is doorgeslagen.	Zet de aardlekschakelaar weer aan.
Er stroomt lucht uit het apparaat maar het koelt of verwarmt niet genoeg.	Het LCD display geeft aan dat het apparaat aanstaat.	Onjuiste temperatuuraanpassing.	Nadat u de ingestelde temperatuur en de inlaattemperatuur hebt gecontroleerd op het LCD display, raadpleeg dan het gedeelte over hoe u de kamertemperatuur kunt aanpassen en pas dan de kamertemperatuur aan.
		Het filter zit dicht met vuil en stof.	Maak het filter schoon. (Raadpleeg [Het apparaat schoonhouden].)
		De luchtinlaat en -uitlaat van de binnen- of buitenapparaten zijn geblokkeerd.	Haal de obstakels weg.
		Er staan ramen en deuren open.	Doe ramen en deuren dicht. Wacht een poosje. (Om de compressor te beschermen is er een mechanisme ingebouwd dat voorkomt dat het apparaat binnen 3 minuten weer aangaat. Daarom kan het soms gebeuren dat de compressor niet direct gaat werken. Het kan zijn dat het 3 minuten duurt voordat het apparaat weer aangaat.)
Er komt geen koele of warme lucht uit.	Het LCD display geeft aan dat het apparaat werkt.	Het mechanisme om te voorkomen dat het apparaat binnen 3 minuten opnieuw start, is in werking.	Wacht een poosje. (Het apparaat zal gaan verwarmen als het ontgooien klaar is.)
		De werking van het binnenapparaat is opnieuw gestart tijdens de verwarmings- of ontdooiingsfase.	Probeer het opnieuw nadat u de obstakels hebt weggehaald.
Het apparaat doet het heel even en stopt dan weer.	De "CHECK" en de controlecode blinken op de LCD display.	De luchtinlaat en -uitlaat van de binnen- of buitenapparaten zijn geblokkeerd.	Probeer het opnieuw nadat u het filter hebt schoongemaakt. (Raadpleeg [Het apparaat schoonhouden].)
		Het filter zit dicht met vuil en stof.	
U kunt het geluid van de uitlaat en het draaien van de motor nog steeds horen nadat u het apparaat gestopt is.	Alle lampjes zijn uit behalve het voedingslampje "●".	Als andere binnenaanpassingen aan het koelen zijn, dan stopt het apparaat pas nadat het afvoermechanisme 3 minuten doorgelopen is nadat u de koelstand hebt uitgezet.	Wacht voor 3 minuten.
		Als andere binnenaanpassingen aan het koelen zijn, dan loopt het afvoerwater naar binnen. Als het afvoerwater verzameld is, dan begint het afvoersysteem met het afvoeren van het water.	Het stopt spoedig. (Als u het geluid meer dan 2-3 keer per uur hoort, moet u het apparaat na laten kijken.)
U kunt het geluid van de uitlaat en het draaien van de motor af en toe horen nadat u het apparaat hebt uitgezet.	Alle lampjes zijn uit behalve het voedingslampje "●".	Als andere binnenaanpassingen op verwarmen staan, dan worden de regelkleppen van tijd tot tijd open en dicht gedaan om de stabiliteit van het systeem te behouden.	Het zal spoedig stoppen. (Als de temperatuur in een kleine ruimte oncomfortabel hoog wordt, zet het apparaat dan uit.)
Er komt af en toe warme lucht uit het apparaat als de thermostaat UIT staat of als de ventilator werkt.	Het LCD display geeft aan dat het apparaat aanstaat.		

- Als de werking stopt omdat de stroom uitvalt, treedt het [herstartblokkeercircuit bij stroomuitval] in werking, om te zorgen dat het apparaat uitgeschakeld blijft ook als de stroomtoevoer wordt hersteld. In dat geval drukt u nogmaals op de [ON/OFF] toets om de werking te hervatten.

Als de problemen niet weggaan nadat u het bovenstaande gecontroleerd hebt, schakel dan de hoofdschakelaar UIT en neem contact op met uw dealer met informatie over de naam van het product, de aard van het probleem, enz. Als "[CHECK]" en een (4-cijferige) code op de display worden weergegeven, geef deze code dan ook door aan uw dealer. Probeer nooit het apparaat zelf te repareren.

De volgende symptomen duiden niet op defecten van de airconditioner:

- De uitgeblazen lucht van de airconditioner kan soms een bepaalde geur afgeven. Dit komt door sigarettenrook die in de lucht in de kamer is blijven hangen, de reuk van cosmetica, geurtjes van muren, meubels, enz. die door de airconditioner zijn opgenomen.
- Een sissend geluid is hoorbaar onmiddellijk nadat de airconditioner gestart of gestopt is. Dit is het geluid van het koelmiddel dat in de airconditioner stroomt. Dit duidt niet op een storing.
- De airconditioner maakt soms krakende of klikkende geluiden aan het begin of einde van koelen of verwarmen. Dit is het geluid dat wordt veroorzaakt door wrijving op het voorpaneel veroorzaakt door inkrimping en uitzetting door temperatuurschommelingen. Dit duidt niet op een storing.
- De ventilatorsnelheid verandert hoewel er aan de instelling niets gewijzigd is. Aan het begin van een verwarmingscyclus wordt de ventilatorsnelheid automatisch van een lagere tot de ingestelde snelheid verhoogd om te voorkomen dat er eerst koude lucht geventileerd wordt. Wanneer de terugstroomlucht te warm wordt of de ventilatorsnelheid te hoog oploopt, wordt de snelheid automatisch verlaagd om de ventilatormotor te beschermen.

7. Installatie, verplaatsen van het apparaat en controles

Montageplaats

Raadpleeg uw dealer voor montage- en verplaatsingsdetails.

⚠ Voorzichtig:

Monter de airconditioner nooit op een plaats waar er een risico bestaat dat brandbare gassen kunnen lekken. Als er gas lekt en dit zich rond het apparaat ophoert, dan kan dit brand tot gevolg hebben.

Monter de airconditioner nooit op de volgende plaatsen:

- op plaatsen waar veel machineolie aanwezig is
- in kuststreken, op plaatsen waar de lucht erg zout is
- waar de luchtdroogte hoog is
- waar er hete bronnen in de omgeving zijn
- op plaatsen waar er zwavelhoudende gassen in de lucht zitten
- waar er zich machines met een hoge frequentie bevinden (een lasapparaat met een hoge frequentie, enz.)
- waar er veel zuroplossingen worden gebruikt
- waar regelmatig speciale sprays worden gebruikt
- Monter het apparaat horizontaal. Anders kan er zich waterlekage voordoen.
- Neem bij de montage van airconditioners in ziekenhuizen en dergelijke gebouwen voldoende maatregelen voor lawaaibestrijding.

Als de airconditioner wordt gebruikt in één van de hierboven genoemde omgevingen, dan kunt u veel defecten verwachten. Het wordt aanbevolen om deze montageplaatsen te vermijden.

Neem voor meer details contact op met uw dealer.

Elektrische werkzaamheden

⚠ Voorzichtig:

- Het elektrische werk moet gedaan worden door een erkend installateur overeenkomstig [technische normen met betrekking tot elektrische installaties], [interne bedradingsschriften], en de montagehandleiding. De montage moet gebeuren met gebruik van gescheiden elektrische circuits. Het gebruik van andere producten aangesloten op dezelfde voedingsbron kan tot kortsluiting leiden.

8. Specificaties

PLFY-P-VLMD-E serie

Item	Model	P20VLMD-E	P25VLMD-E	P32VLMD-E	P40VLMD-E	P50VLMD-E	P63VLMD-E
Voedingsbron				~220-240V 50Hz	~220-230V 60Hz		
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Afmetingen*2	Hoogte	mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)
	Breedte	mm	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	946 (1.250)	946 (1.250)
	Diepte	mm	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)
Netto gewicht	kg	23 (6,5)	23 (6,5)	24 (6,5)	24 (6,5)	27 (7,5)	28 (7,5)
Ventilator Luchtstroomsnelheid (Laag-Midden-Hoog)m³/min	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	7,0-8,5-10,5	9,0-11,0-12,5	10,0-13,0-15,5	
Geluidsniveau	dB(A) 220, 240 V	27-30-33	27-30-33	27-30-33	29-33-36	31-34-37	33-38-40
(Laag-Midden-Hoog)*3	230 V	28-31-34	28-31-34	28-31-34	30-34-37	32-35-38	34-39-41
Filter				Lang meegaand filter			

Item	Model	P80VLMD-E	P100VLMD-E	P125VLMD-E
Voedingsbron			~220-240V 50Hz	~220-230V 60Hz
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1	kW	9,0/10,0	11,2/12,5	14,0/16,0
Afmetingen*2	Hoogte	mm	290 (20)	290 (20)
	Breedte	mm	1.446 (1.750)	1.446 (1.750)
	Diepte	mm	634 (710)	634 (710)
Netto gewicht	kg	44 (12,5)	47 (12,5)	56 (13)
Ventilator Luchtstroomsnelheid (Laag-Midden-Hoog)m³/min	15,5-18,5-22,0	17,5-21,0-25,0	24,0-27,0-30,0-33,0 (Schwach-Mittel2-Mittel1-Hoog)	
Geluidsniveau	dB(A) 220, 240 V	33-36-39	36-39-42	40-42-44-46
(Laag-Midden-Hoog)*3	230 V	34-37-40	37-41-43	
Filter			Lang meegaand filter	

Opmerking: * Bedrijfstemperatuur van binnenapparaat.

Koelmodus: 15 °C NB – 24 °C NB

Verwarmingsmodus: 15 °C DB – 27 °C DB

*1 De koel- en verwarmingscapaciteit geeft de maximale waarde aan als het apparaat gebruikt wordt onder de volgende omstandigheden.

Koelen: Binnen: 27 °C DB/19 °C NB Buiten: 35 °C DB

Verwarmen: Binnen: 20 °C DB Buiten: 7 °C DB/6 °C NB

*2 Het teken tussen () geeft panelen aan.

*3 De bedrijfsruis zijn de gegevens die verkregen zijn in een echovrije kamer.

NL

PEFY-P-VMH-E serie

Item	Model	P40VMH-E	P50VMH-E	P63VMH-E	P71VMH-E	P80VMH-E
Voedingsbron				~220-240V 50/60Hz		
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1	kW	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Afmetingen Hoogte / Breedte / Diepte	mm	380/750/900	380/750/900	380/750/900	380/1.000/900	380/1.000/900
Netto gewicht	kg	44	44	45	50	50
Luchtstroomsnelheid (Laag-Hoog)	m³/min	10,0-14,0	10,0-14,0	13,5-19,0	15,5-22,0	18,0-25,0
Ventilator Externe statische druk*2	Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Geluidsniveau (Laag-Hoog)*5	dB(A)	220 V 230, 240 V	27-34 31-37	27-34 31-37	32-38 36-41	32-39 35-41
Filter				Lang meegaand filter (los verkrijgbaar)		

Item	Model	P100VMH-E	P125VMH-E	P140VMH-E
Voedingsbron			~220-240V 50/60Hz	
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1	kW	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0
Afmetingen Hoogte / Breedte / Diepte	mm	380/1.200/900	380/1.200/900	380/1.200/900
Netto gewicht	kg	70	70	70
Luchtstroomsnelheid (Laag-Hoog)	m³/min	26,5-38,0	26,5-38,0	28,0-40,0
Ventilator Externe statische druk*2	Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Geluidsniveau (Laag-Hoog)*5	dB(A)	220 V 230, 240 V	34-42 38-44	34-42 38-44
Filter			Lang meegaand filter (los verkrijgbaar)	

Item	Model	P200VMH-E	P250VMH-E
Voedingsbron		3N-380-415V 50/60Hz	
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1	kW	22,4/25,0	28,0/31,5
Afmetingen Hoogte / Breedte / Diepte	mm	470/1.250/1.120	470/1.250/1.120
Netto gewicht	kg	100	100
Luchtstroomsnelheid	m³/min	58,0	72,0
Ventilator Externe statische druk*3	Pa	380 V 400, 415 V	110/220 130/260
Geluidsniveau*5	dB(A)	380 V 400, 415 V	42 44
Filter			Lang meegaand filter (los verkrijgbaar)

PEFY-P-VMHS-E serie

Item	Model	P200VMHS-E	P250VMHS-E
Voedingsbron		~220-240V 50/60Hz	
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1	kW	22,4/25,0	28,0/31,5
Afmetingen Hoogte / Breedte / Diepte	mm	470/1.250/1.120	470/1.250/1.120
Netto gewicht	kg	97	100
Ventilator Luchtstroomsnelheid (Laag-Midden-Hoog)	m³/min	50,0-61,0-72,0	58,0-71,0-84,0
Externe statische druk*4	Pa	50/100/150/200/250	
Geluidsniveau (Laag-Midden-Hoog)*5	dB(A)	36-39-43	39-42-46
Filter			Lang meegaand filter (los verkrijgbaar)

Opmerking: * Bedrijfstemperatuur van binnenapparaat.

Koelmodus: 15 °C NB – 24 °C NB

Verwarmingsmodus: 15 °C DB – 27 °C DB

*1 De koel- en verwarmingscapaciteit geeft de maximale waarde aan als het apparaat gebruikt wordt onder de volgende omstandigheden.

Koelen: Binnen: 27 °C DB/19 °C NB Buiten: 35 °C DB

Verwarmen: Binnen: 20 °C DB Buiten: 7 °C DB/6 °C NB

*2 De externe statische druk is in de fabriek op 100 Pa (220 V)/150 Pa (230, 240 V) ingesteld.

*3 De externe statische druk is in de fabriek op 220 Pa (380 V)/260 Pa (400, 415 V) ingesteld.

*4 De externe statische druk is in de fabriek op 150 Pa ingesteld.

*5 De bedrijfsruis zijn de gegevens die verkregen zijn in een echovrije kamer.

PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM(M)-E serie

Item	Model	P20VLEM-E	P25VLEM-E	P32VLEM-E	P40VLEM-E	P50VLEM-E	P63VLEM-E
Voedingsbron				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Afmetingen Hoogte / Breedte / Diepte	mm	630/1.050/220	630/1.050/220	630/1.170/220	630/1.170/220	630/1.410/220	630/1.410/220
Netto gewicht	kg	23	23	25	26	30	32
Ventilator Luchtstroomsnelheid (Laag-Hoog)	m³/min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5
Geluidsniveau (Laag-Hoog)*3 *4	dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46
Filter				Standaard filter			

Item	Model	P20VLRM-E	P25VLRM-E	P32VLRM-E	P40VLRM-E	P50VLRM-E	P63VLRM-E
Voedingsbron				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Afmetingen Hoogte / Breedte / Diepte	mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220
Netto gewicht	kg	18,5	18,5	20	21	25	27
Ventilator Luchtstroomsnelheid (Laag-Hoog)	m³/min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5
Geluidsniveau (Laag-Hoog)*3 *4	dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46
Filter				Standaard filter			

Item	Model	P20VLRMM-E	P25VLRMM-E	P32VLRMM-E	P40VLRMM-E	P50VLRMM-E	P63VLRMM-E
Voedingsbron				~220-240V 50Hz / 60Hz			
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Afmetingen Hoogte / Breedte / Diepte	mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220
Netto gewicht	kg	18,5	18,5	20	21	25	27
Ventilator Luchtstroomsnelheid (Laag-Midden-Hoog)	m³/min	4,5-5,5-6,5	4,5-5,5-6,5	6,5-7,5-9,0	8,0-9,5-10,0	10,0-12,0-14,0	11,0-13,0-15,5
Externe statische druk*2	Pa	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60
Geluidsniveau (Laag-Midden-Hoog)*2 *4	dB(A)	31-36-40	31-36-40	27-32-37	30-36-40	32-37-41	35-40-44
Filter				Standaard filter			

Opmerking: * Bedrijfstemperatuur van binnenapparaat.

Koelmodus: 15 °C NB – 24 °C NB

Verwarmingsmodus: 15 °C DB – 27 °C DB

*1 De koel- en verwarmingscapaciteit geeft de maximale waarde aan als het apparaat gebruikt wordt onder de volgende omstandigheden.

Koelen: Binnen: 27 °C DB/19 °C NB Buiten: 35 °C DB

Verwarmen: Binnen: 20 °C DB Buiten: 7 °C DB/6 °C NB

*2 De externe statische druk is in de fabriek op 20 Pa ingesteld.

*3 De geluidswaarden zijn gemeten voor een 240 V/50 Hz apparaat, op een afstand van 1 m van de voorkant van het apparaat en een hoogte van 1 m van de vloer.

Het geluid zal ongeveer 1 dB(A) minder luid zijn bij een 230 V apparaat en ongeveer 2 dB(A) minder bij een 220 V apparaat. Het geluid is ongeveer 3 dB(A) minder luid bij een meetpunt op 1,5 m van de voorkant van het apparaat en op 1,5 m hoogte van de vloer.

*4 De bedrijfsruis zijn de gegevens die verkregen zijn in een echovrije kamer.

NL

PEFY-P-VMR-E-L/R serie

Item	Model	P20VMR-E-L/R	P25VMR-E-L/R	P32VMR-E-L/R
Voedingsbron		~220-240V 50Hz	~220-230V 60Hz	
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0
Afmetingen	Hoogte / Breedte / Diepte	mm	292/640/580	292/640/580
Netto gewicht	kg	18	18	18
Ventilator	Luchtstroomsnelheid (Laag-Midden-Hoog)	m³/min	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/7,9
	Externe statische druk	Pa	5	5
	220 V	20/25/30	20/25/30	20/25/33
Geluidsniveau (Laag-Midden-Hoog)*3	dB(A)	230 V 240 V	21/26/32 22/27/30	21/26/35 22/27/33
Filter			Standaard filter	

PEFY-P-VMA(L)-E serie

Item	Model	P20VMA(L)-E	P25VMA(L)-E	P32VMA(L)-E	P40VMA(L)-E	P50VMA(L)-E
Voedingsbron				~220-240V 50Hz		
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3
Afmetingen	Hoogte / Breedte / Diepte	mm	250/700/732	250/700/732	250/700/732	250/900/732
Netto gewicht	kg	23	23	23	26	26
Ventilator	Luchtstroomsnelheid (Laag-Midden-Hoog)	m³/min	6,0-7,5-8,5	6,0-7,5-8,5	7,5-9,0-10,5	10,0-12,0-14,0
	Externe statische druk*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Geluidsniveau (Laag-Midden-Hoog)*3	dB(A)	23-25-26	23-25-26	23-26-29	23-27-30	25-29-32
Filter			Standaard filter			

Item	Model	P63VMA(L)-E	P71VMA(L)-E	P80VMA(L)-E
Voedingsbron			~220-240V 50Hz	
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1	kW	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Afmetingen	Hoogte / Breedte / Diepte	mm	250/1100/732	250/1100/732
Netto gewicht	kg	32	32	32
Ventilator	Luchtstroomsnelheid (Laag-Midden-Hoog)	m³/min	13,5-16,0-19,0	14,5-18,0-21,0
	Externe statische druk*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Geluidsniveau (Laag-Midden-Hoog)*3	dB(A)	25-29-33	26-29-34	26-29-34
Filter			Standaard filter	

Item	Model	P100VMA(L)-E	P125VMA(L)-E	P140VMA(L)-E
Voedingsbron			~220-240V 50Hz	
Koelcapaciteit*1 / Verwarmingscapaciteit*1	kW	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0
Afmetingen	Hoogte / Breedte / Diepte	mm	250/1400/732	250/1400/732
Netto gewicht	kg	42	42	46
Ventilator	Luchtstroomsnelheid (Laag-Midden-Hoog)	m³/min	23,0-28,0-33,0	28,0-34,0-40,0
	Externe statische druk*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Geluidsniveau (Laag-Midden-Hoog)*3	dB(A)	28-33-37	32-36-40	33-37-42
Filter			Standaard filter	

Opmerking: * Bedrijfstemperatuur van binnenapparaat.

Koelmodus: 15 °C NB – 24 °C NB

Verwarmingsmodus: 15 °C DB – 27 °C DB

*1 De koel- en verwarmingscapaciteit geeft de maximale waarde aan als het apparaat gebruikt wordt onder de volgende omstandigheden.

Koelen: Binnen: 27 °C DB/19 °C NB Buiten: 35 °C DB

Verwarmen: Binnen: 20 °C DB Buiten: 7 °C DB/6 °C NB

*2 De externe statische druk is in de fabriek op 50 Pa ingesteld.

*3 De bedrijfsruis zijn de gegevens die verkregen zijn in een echovrije kamer.

Índice das matérias

1. Precauções de segurança	67
1.1. Instalação	67
1.2. Durante o funcionamento	67
1.3. Arrumação do aparelho	68
2. Nomes e funções das diferentes peças	68
3. Como funciona	68
3.1. Ligar/Desligar	68
3.2. Selecção do funcionamento	69
3.3. Regulação da temperatura da peça	69
3.4. Regulação da velocidade da ventoinha	69
3.5. Regulação da direcção do fluxo de ar para cima/para baixo ..	70
3.6. Ventilação	70
3.7. Outros	70
4. Maneira inteligente de utilização	70
5. Cuidados com a máquina	71
6. Detecção de avarias	71
7. Instalação, trabalhos de transferência e verificação	72
8. Especificações	72

1. Precauções de segurança

- Antes de utilizar este aparelho, leia as "Precauções de segurança".
- As "Precauções de segurança" enumeram os pontos importantes da segurança. Tome-as em consideração.

Símbolos utilizados no texto

⚠ Aviso:

Descreve as precauções a observar para evitar o risco de ferimentos ou a morte do utilizador.

⚠ Cuidado:

Descreve os cuidados a ter para não danificar o aparelho.

Símbolos utilizados nas ilustrações

(○) : Indica uma acção a evitar.

(●) : Indica a existência de instruções importantes a seguir.

(—) : Indica uma peça a ligar à terra.

(△) : Indica que se deve ter cuidado com as peças rotativas. (Este símbolo aparece no rótulo da unidade principal.) <Cor: amarelo>

(△) : Atenção! Choques eléctricos. (Este símbolo aparece no rótulo da unidade principal.) <Cor: amarelo>

⚠ Aviso:

Leia atentamente os rótulos afixados na unidade principal.

1.1. Instalação

- Depois de ler este manual, guarde-o juntamente com o Manual de Instalação em lugar seguro para o consultar facilmente quando surgir qualquer questão. Se o aparelho for utilizado por outra pessoa, não se esqueça de lhe indicar onde se encontra o manual.

⚠ Aviso:

- O aparelho não deve ser instalado pelo utilizador. Peça ao distribuidor ou a uma empresa autorizada para o instalar. Se o aparelho não for instalado correctamente, pode haver fugas de água, choques eléctricos ou provocar incêndio.
- Só utilize acessórios autorizados pela Mitsubishi Electric e peça ao seu distribuidor ou a uma empresa autorizada que os instale. Se os acessórios não forem instalados correctamente, pode haver fugas de água, choques eléctricos ou provocar incêndio.
- O Manual de Instalação descreve o método de instalação sugerido. Qualquer alteração estrutural necessária à instalação deve ser conforme aos requisitos do código de construção local.
- Nunca repare o aparelho nem o transfira para outro local sem ajuda de alguém. Se a reparação não for executada correctamente, pode haver fugas de água, choques eléctricos ou provocar incêndio. Se tiver de reparar ou deslocar o aparelho, consulte o seu distribuidor.
- Mantenha as peças eléctricas longe de água (água de lavagem), etc.
- Isto pode resultar em choques eléctricos, incêndio ou fumaça.

Nota 1: Ao lavar o permutador de calor e o recipiente de drenagem, faça com que a caixa de controlo, o motor e o LEV permaneçam secos, mediante a utilização de uma cobertura à prova d'água.

Nota 2: Nunca drene a água de lavagem do Recipiente de Drenagem e do Permutador de Calor usando a Bomba de Drenagem. Drene-as separadamente.

- A unidade não deve ser usada por crianças pequenas ou pessoas incapazes sem supervisão.
- As crianças pequenas deverão ser vigiadas para garantir que elas não brinquem com a unidade.
- Não utilize aditivo detector de fuga.
- Não utilize outro tipo de refrigerante que não o indicado nos manuais fornecidos com a unidade e na placa de características.
 - Se o fizer, a unidade ou os tubos podem rebentar, ou pode ocorrer uma explosão ou um incêndio durante a utilização, durante a reparação ou quando deitar fora a unidade.
 - Pode também estar a violar leis aplicáveis.
 - A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION não pode ser responsabilizada por avarias ou acidentes decorrentes do uso de um tipo errado de refrigerante.

1) Unidade exterior

⚠ Aviso:

- A unidade exterior deve ser montada em superfície estável e nivelada e num local onde não haja acumulação de neve, folhas ou lixo.
- Não se sente no aparelho nem coloque objectos em cima dele. Tanto você como os objectos poderiam cair e provocar ferimentos.

⚠ Cuidado:

A unidade exterior deve ser montada num local onde o ar e o ruído emitidos pelo aparelho não perturbem a vizinhança.

2) Unidade interior

⚠ Aviso:

A unidade interior deve ser montada com segurança. Caso contrário, pode cair e provocar ferimentos.

3) Remote controller

⚠ Aviso:

O controlador remoto deve ser instalado fora do alcance das crianças.

4) Drain hose

⚠ Cuidado:

Assegure-se de que o tubo de drenagem está instalado de modo que a drenagem possa evacuar suavemente. Sendo instalado incorrectamente, pode provocar fugas de água e danificar o mobiliário.

5) Power line, fuse or circuit breaker

⚠ Aviso:

- Certifique-se de que a alimentação da unidade é feita com uma linha separada dedicada. Outros aparelhos ligados à mesma linha pode provocar sobrecarga.
- É necessário um interruptor eléctrico principal.
- As potências nominais da voltagem, do fusível e do disjuntor do aparelho devem ser respeitadas. Nunca utilize um fio ou um fusível com uma potência nominal superior à especificada.

6) Ligação à terra

⚠ Cuidado:

- O aparelho deve ser adequadamente ligado à terra. Nunca ligue o fio de terra a um tubo de gás ou de água, a um condutor do pára-raios ou a um fio de terra de telefone. Se o aparelho não estiver correctamente ligado à terra, pode haver choques eléctricos.
- Verifique frequentemente se o fio de terra da unidade exterior está adequadamente ligado ao terminal de terra e ao elecrodoto de ligação à terra do aparelho.

1.2. Durante o funcionamento

⚠ Cuidado:

- Não utilize objectos pontiagudos para accionar os botões, a fim de não danificar o controlador remoto.
- Não vergue nem estique demasiado o cabo do controlador remoto, pois pode danificá-lo e causar mau funcionamento.
- Nunca retire a caixa superior do controlo remoto. É perigoso e pode tocar com os dedos no circuito impresso interno, provocando assim incêndios ou avarias.
- Nunca limpe o controlo remoto com benzina, dissolventes, trapos embebidos em produtos químicos, etc. Isto pode provocar a descoloração e avarias. Para limpar manchas muito fortes, humedeça um pano em água misturada com detergente neutro, passe-o em toda a superfície, retire as manchas e limpe novamente com um pano seco.

- Nunca bloquee nem tape as admissões ou saídas internas e externas do aparelho. A presença de peças de mobiliário com grandes dimensões por baixo da unidade interior ou peças volumosas, tais como caixas grandes, colocadas perto da unidade exterior reduzem a eficácia do aparelho.

⚠️ Aviso:

- Não derrame água sobre o aparelho e não lhe toque com as mãos. Pode apanhar um choque eléctrico.
- Não vaporize gás combustível perto do aparelho para não provocar incêndio.
- Não ponha um aquecedor a gás nem qualquer outro aparelho com chama viva à saída da descarga de ar do aparelho para não dar origem a combustão defeituosa.

⚠️ Aviso:

- Não retire o painel frontal nem a protecção da ventoinha da unidade exterior enquanto ela funcionar. Pode ferir-se tocando em peças rotativas, quentes ou de alta voltagem.
- Nunca meta os dedos, paus, etc. nas entradas ou saídas para não correr o risco de se ferir, uma vez que a ventoinha gira a alta velocidade no interior do aparelho. Tenha um cuidado especial na presença de crianças.
- Se detectar cheiros estranhos, deixe de utilizar o aparelho, desligue o interruptor da alimentação e consulte o seu distribuidor. Não o fazendo, pode causar uma avaria, apanhar um choque eléctrico ou provocar incêndio.
- Se houver um ruído ou sentir vibração excepcionalmente anormal, pare a unidade, desligue a corrente e contacte o concessionário.
- Não arrefeça demasiado a peça. A temperatura interior mais conveniente é a que fica 5 °C aquém da temperatura exterior.
- Não permita que pessoas deficientes ou crianças se sentem ou permaneçam na direcção do fluxo de ar do ar condicionado. Isso pode causar problemas de saúde.

⚠️ Cuidado:

- Não dirija o fluxo do ar para plantas ou animais engaiolados.
- Ventile frequentemente a peça. Se o aparelho funcionar continuamente numa peça fechada durante muito tempo, o ar ficará viciado.

Em caso de avaria

⚠️ Aviso:

- Nunca faça alterações no ar condicionado. Consulte o seu concessionário para qualquer reparação ou serviço. Uma reparação inadequada pode originar fugas de água, choques eléctricos, incêndios, etc.
- Se o controlo remoto indicar um erro, se o ar condicionado não funcionar ou se houver qualquer anomalia, pare a unidade e contacte o concessionário. Se continuar a funcionar nestas condições, poderá haver o risco de incêndios ou de avarias.
- Se o disjuntor disparar frequentemente, contacte o seu concessionário. A eventual anomalia pode provocar incêndios ou avarias.
- Se escapar gás refrigerante do sistema ou houver fugas, pare a unidade de ar condicionado, ventile profundamente a peça e contacte o seu concessionário. Deixando funcionar a unidade nestas condições pode originar acidentes por falta de oxigénio.

Se o ar condicionado estiver para não ser utilizado durante um longo período

- Se o ar condicionado estiver para não ser utilizado durante um longo período, devido à mudança de estação do ano, etc. ponha-o a funcionar durante 4 - 5 horas em modo de ventilação até o interior ficar completamente seco. Se não o fizer, pode formar-se mofo pouco higiênico e perigoso para a saúde em toda a peça.
- Se a unidade não for para utilizar durante um longo período, tire a ficha da tomada de corrente. Se a corrente ficar ligada, gastará alguns Watts ou dezenas de Watts e o pó acumulado poderá originar incêndios.
- Deixe a corrente ligada mais de 12 horas antes de pôr a unidade a funcionar. Não desligue a corrente durante as estações de utilização intensa, porque isso pode provocar a avaria da unidade.

1.3. Arrumação do aparelho

⚠️ Aviso:


Se necessitar de arrumar o aparelho, consulte o seu distribuidor. Se os tubos forem removidos incorrectamente, o (gás de fluorocarbono) refrigerante pode escapar-se e entrar em contacto com a pele, causando-lhe ferimentos. A libertação do refrigerante para a atmosfera também é nociva para o ambiente.

2. Nomes e funções das diferentes peças

Desmontagem e montagem do filtro

[Fig. A] (P.8, P.9)

3. Como funciona

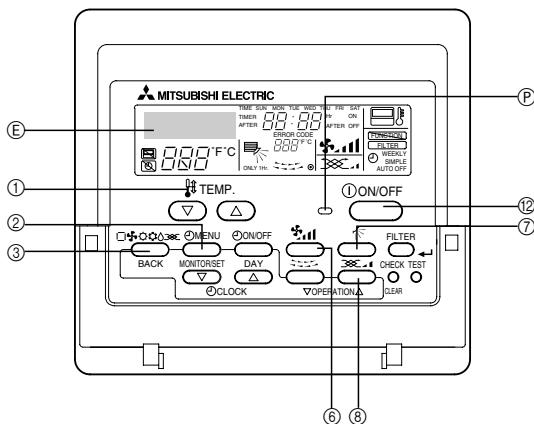

Antes de pôr a funcionar

- Coloque em funcionamento quando a indicação "PLEASE WAIT" desaparecer. A indicação "PLEASE WAIT" aparece brevemente no visor da temperatura ambiente (máx. 3 minutos) quando a alimentação é ligada e após uma falha de energia. Isto não indica qualquer falha do aparelho de ar condicionado.
- A escolha do modo de funcionamento da unidade interior é limitada pelo estado de funcionamento da unidade exterior à qual a unidade interior está ligada. Se uma unidade exterior e algumas das unidades interiores que estão ligadas às unidades exteriores já estiverem a funcionar no modo de refrigeração, por

exemplo, só estará disponível, para as restantes unidades do mesmo grupo, o modo de refrigeração. Se for solicitado um modo diferente, o símbolo correspondente ficará intermitente, notificando o utilizador que esse modo se encontra actualmente indisponível. O mesmo acontece nos modos de desumidificação e de aquecimento. No entanto, esta restrição não se aplica a todos os modelos que comportem um funcionamento em simultâneo no modo de refrigeração/aquecimento.

- As unidades exteriores param quando as unidades interiores ligadas a elas pararem.
- Durante o funcionamento em modo de aquecimento, mesmo se a unidade interior estiver ligada para funcionar enquanto a unidade exterior está em modo de descongelamento, o funcionamento começa depois do modo de descongelamento da unidade exterior ter terminado.

3.1. Ligar/Desligar

Para iniciar o funcionamento

- Carregue na tecla ⑫ [ON/OFF]. A ⑪ lâmpada de funcionamento acende-se e a unidade começa a funcionar.

Para parar o funcionamento

- Carregue novamente na tecla ⑫ [ON/OFF]. A lâmpada de funcionamento apaga-se e a unidade pára.
- Após terem sido programados os botões, pressionar o botão [ON/OFF] só poderá repetir a mesma operação.
- Durante o funcionamento, a lâmpada de funcionamento por cima da tecla [ON/OFF] fica acesa.

⚠ Cuidado:

Mesmo que o botão [ON/OFF] seja imediatamente premido depois de interrompida a operação, esta só será reiniciada após cerca de 3 minutos. Esta função protege a máquina. A unidade começa automaticamente a funcionar após este lapso de aproximadamente 3 minutos.

3.2. Selecção do funcionamento

Para seleccionar o funcionamento

1. Prima o botão ③ [Modo (BACK)]

Se premir consecutivamente o botão de operação faz com que o funcionamento passe para ④ “COOL”, “DRY”, “FAN”, (“AUTO”), e (“HEAT”). Para conhecer o conteúdo da operação, verifique o visor.

Para arrefecimento

Prima o botão ③ [Modo (BACK)] para fazer aparecer a indicação “COOL”.

Para descongelação

Prima o botão ③ [Modo (BACK)] para fazer aparecer a indicação “DRY”.

- A ventoinha interna muda para funcionamento a baixa velocidade, desactivando a mudança de velocidade.
- A operação de descongelação não pode ser efectuada a uma temperatura ambiente inferior a 18 °C.

Para a ventoinha

Prima o botão ③ [Modo (BACK)] para fazer aparecer a indicação “FAN”.

- O funcionamento da ventoinha activa-se para fazer circular o ar na peça.
- A temperatura da peça não pode ser regulada pelo funcionamento da ventoinha.

⚠ Cuidado:

Não se exponha directamente ao fluxo de ar frio durante um longo período. A exposição excessiva ao ar frio é má para a sua saúde e deverá ser evitada.

Operação de descongelação

A descongelação é uma operação de desumidificação controlada por um micro-computador que controla o arrefecimento excessivo do ar de acordo com a temperatura ambiente da sua escolha. (Não se utiliza para o aquecimento.)

- Até atingir a temperatura da sua escolha, o compressor e a ventoinha interior funcionam em movimento em cadeia de acordo com a mudança de temperatura da peça e repetem automaticamente a função ON/OFF.
- Quando atingir a temperatura da peça da sua escolha, tanto o compressor como a ventoinha interior param.
Se a paragem durar dez minutos, o compressor e a ventoinha interior são accionados durante 3 minutos para manter a humidade baixa.

Para aquecimento

Prima o botão ③ [Modo (BACK)] para fazer aparecer a indicação “HEAT”.

Observação da visualização durante o funcionamento de aquecimento “DEFROST”

Só aparece no visor durante o funcionamento de descongelamento.

“STAND BY”

Aparece desde o início do funcionamento de aquecimento até ao momento em que o ar sopra quente.

⚠ Cuidado:

- Quando o ar condicionado é utilizado conjuntamente com queimadores, ventile completamente a área. Uma ventilação insuficiente pode causar acidentes devido à falta de oxigénio.
- Nunca coloque um queimador num lugar exposto directamente ao fluxo de ar condicionado. Isso poderá causar uma combustão imperfeita do queimador.
- O microcomputador funciona nos seguintes casos:
* Não sai ar quando o aquecimento funciona.*
- Para evitar que haja fugas de ar frio, a ventoinha interior muda gradualmente na sequência fluxo de ar irregular/fluxo de ar fraco/ fluxo de ar regulado, de acordo com o aumento de temperatura do ar soprado. Aguarde um momento até o fluxo de ar atingir o normal.
- A ventoinha não gira na velocidade regulada.*
- Nalguns modelos, o sistema muda para o fluxo de ar irregular quando a temperatura da peça atinge a temperatura regulada. Noutros casos, o sistema pára para evitar a fuga de ar frio durante o funcionamento de descongelamento.
- Há fluxos de ar mesmo quando a unidade não funciona.*
- Aproximadamente 1 minuto após paragem da unidade, a ventoinha de interior continua, às vezes, a girar para eliminar o calor extra gerado pelo aquecimento eléctrico, etc. A velocidade da ventoinha se reduz ou se aumenta.

* Excepto PEFY-P-NMHU-E-F.

3.3. Regulação da temperatura da peça

Para mudar a temperatura da peça

Prima o botão ① [Ajustar Temperatura] e defina a temperatura ambiente que preferir.

Carregando em ou uma vez, muda a regulação cerca de 1 °C. Se continuar a carregar, a regulação continua a mudar de 1 °C.

- A temperatura interior pode ser regulada na seguinte gama:
Arrefecimento/secagem: 19 – 30 °C
Aquecimento : 17 – 28 °C
- Não é possível definir a temperatura para o modo de ventoinha.
- A visualização da amplitude da temperatura da peça é 8 – 39 °C. Fora desta gama, a visualização pisca em 8 – 39 °C para informar que a temperatura da peça é inferior ou superior à temperatura visualizada.

3.4. Regulação da velocidade da ventoinha

Para mudar a velocidade da ventoinha

Sempre que premir uma vez o botão ⑥ [Velocidade do Ventilador], a velocidade da ventoinha passa sucessivamente das definições de baixa velocidade para as alta velocidade.

Em modo de funcionamento de secagem electrónica, a ventoinha interna muda automaticamente para funcionamento a baixa velocidade. É impossível mudar a velocidade da ventoinha. (Só muda a visualização no controlo remoto.)

- Cada vez que carregar na tecla de regulação de velocidade da ventoinha, a velocidade muda.

[PEFY-P200-250VMH]

Velocidade da ventoinha : 1 fase

- É impossível mudar a velocidade da ventoinha.

[Série PEFY-P40-140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM]

Velocidade da ventoinha : 2 fases

Visor: (Baixa) → (Alta)

[PLFY-P125VLMD]

Velocidade da ventoinha : 4 fases

Visor: (Baixa) → (Média 2) → (Média1) → (Alta)

[Série PLFY-P20-100VLMD, PEFY-P-VMR]

Velocidade da ventoinha : 3 fases

Visor: (Baixa) → (Média) → (Alta)

[Série PFFY-P-VLRMM-E, PEFY-P-VMA(L)-E, PEFY-P-VMHS-E]

Velocidade da ventoinha: 3 fases

Visor: (Baixa) → (Média) → (Alta) → (AUTO*)

* Esta definição só pode ser ajustada com o controlo remoto MA.

3.5. Regulação da direcção do fluxo de ar para cima/para baixo

Para mudar a direcção do fluxo de ar para cima/para baixo

Sempre que o botão ⑦ [Controlo de Defletores] é premido, a direcção do fluxo de ar muda.

[PLFY-P20-100VLMD]

Visor		① Oscilação ② 0° ③ 40° ④ 60° ⑤ 80°					
Modo	Velocidade da ventoinha		①	②	③	④	⑤
Aquecimento/ Ventoinha	Alta/Média/ Baixa		①				
Arrefecimento	Alta			②	③	④	⑤
Descongelação	Média/Baixa		①				
Descongelação	Fixa						
Programação inicial		– Arrefecimento Descongelação Ventoinha	–	–			Aquecimento

[Outros Modelos]

Visor		① Oscilação ② 0° ③ 45° ④ 60° ⑤ 85°					
Modo	Velocidade da ventoinha		①	②	③	④	⑤
Aquecimento/ Ventoinha	Alta/Média1/ Média2/Baixa		①				
Arrefecimento	Alta			②	③	④	⑤
Descongelação	Média1/Média2/Baixa		①				
Descongelação	Fixa						
Programação inicial		– Arrefecimento Descongelação Ventoinha	–	–			Aquecimento

- *1 • Volta automaticamente para “② 0°” depois de ter passado uma hora.
- “1 Hr.” é visualizado no controlo remoto (Desaparece depois de ter passado uma hora.)
- Esta função não está disponível de acordo com os modelos.
- Poderá haver uma discrepância entre a posição da palheta no visor e a posição efectiva da palheta nas seguintes condições:
 1. quando as indicações “DEFROST” ou “STAND BY” aparecem no controlador;
 2. no início da operação de aquecimento;
 3. termóstato OFF no modo de aquecimento.

4. Maneira inteligente de utilização

Mesmo passos insignificantes para cuidar do seu sistema de ar condicionado podem ajudá-lo a utilizar de maneira mais eficaz, em termos de efeitos de ar condicionado, de cargas de electricidade, etc.

Regule a temperatura exacta na peça


- Em funcionamento de arrefecimento, uma diferença de temperatura de cerca de 5 °C entre o interior e o exterior é excelente.
- Se a temperatura da peça aumentar de 1 °C durante o funcionamento de arrefecimento de ar, poderá realizar uma economia de 10 % em energia eléctrica.
- Um arrefecimento excessivo é mau para a saúde e pode ser também uma fonte de desperdício de energia eléctrica.

Limpe completamente o filtro

- Se a tela do filtro de ar estiver obstruída, o efeito do fluxo do ar e do ar condicionado pode diminuir consideravelmente.
- Mas ainda, se deixar funcionar a unidade nestas condições, podem ocorrer avarias. É particularmente importante limpar o filtro no início das épocas do frio e do calor. (Se for acumulada muita poeira e sujidade, limpe o filtro completamente.)

PFFY-P-VLEM

Afastando de si a grelha de sopro de ar, levante a parte de trás, retire-a, mude a direcção e volte a colocá-la no lugar.



⚠ Cuidado:

Evite colocar a mão na saída de ar da unidade interior mais do que o necessário.

Se as suas mãos forem apanhadas nas partes metálicas ao ajustar o quadro de regulação da direcção do fluxo de ar e a grelha de sopro ou forem apanhadas na válvula automática, pode ser ferido ou provocar a avaria da unidade.

3.6. Ventilação

- A unidade de ventilação (unidade de processamento OA ou LOSSNAY) entra automaticamente em funcionamento quando a unidade interior a que está interligada começa a funcionar.
- Se o botão ⑧ [Ventilação] for premido enquanto a unidade interior está parada, só entra em funcionamento o ventilador.
- Prima o botão ⑧ [Ventilação] para alterar a velocidade da ventilação.
- Consoante os modelos, a ventoinha da unidade interior entra em funcionamento enquanto a unidade está no modo de ventilação.

3.7. Outros



:Aparece quando o controlo é executado por uma unidade de controlo centralizado vendida separadamente, etc.

STAND BY DEFROST

:Aparece desde o início do funcionamento do aquecimento até ao momento em que começa a soprar ar quente.



CHECK :Apresenta a indicação da qualquer anomalia ocorrida na unidade.

NOT AVAILABLE

:Quando se carrega numa tecla cuja função não está disponível na unidade interior, esta visualização pisca em alternância com a visualização da função.



:No sistema em que a visualização do [sensor] é indicada como “controlo remoto”, a mensuração da temperatura da peça é executada pelo sensor de temperatura da peça incorporado no controlo remoto.

FILTER

:Aparece quando for tempo de limpar o filtro. Prima duas vezes o botão ⑪ [FILTER (-)], depois o visor desaparece.

Evite a intrusão de calor durante o arrefecimento de ar

- Para evitar a intrusão de calor durante o funcionamento de arrefecimento, coloque cortinas ou persianas na janela para impedir a entrada da luz do sol. De igual modo, não abra nenhuma janela ou porta, excepto em caso de extrema necessidade.

Ventile a peça de tempos a tempos

- O ar fica saturado periodicamente numa peça fechada durante muito tempo, pelo que é necessário proceder à sua ventilação de tempos a tempos. Quando são utilizados aparelhos a gás juntamente com o sistema de ar condicionado, convém ter precauções especiais. Se for utilizada uma unidade de ventilação “LOSSNAY” desenvolvida pela nossa empresa, pode executar a ventilação com o mínimo de desperdício. Para pormenores sobre esta unidade, consulte o seu concessionário.

5. Cuidados com a máquina

Mande sempre fazer a manutenção do filtro a um técnico de assistência.

Antes de proceder à manutenção da máquina desligue a corrente.

⚠️ Cuidado:

- Antes de iniciar a limpeza, pare a máquina e desligue a corrente. Lembre-se de que a ventoinha gira no interior a elevada velocidade e constitui um grave risco de ferimentos.
- As unidades interiores estão equipadas com filtros para eliminar a poeira do ar aspirado. Limpe os filtros utilizando os métodos ilustrados nas figuras. (O filtro standard deve ser limpo, normalmente, uma vez por semana e o filtro de longa duração deve ser limpo no início de cada época.)
- A duração do filtro depende do local onde a unidade for instalada e da forma como esta for utilizada.

Como limpar

- Sacuda ligeiramente a poeira ou limpe-a com um aspirador. Em caso de grave obstrução, lave o filtro em água tópida misturada com um detergente neutro e, depois, enxague-o completamente com água. Após lavagem, seque-o e fixe-o no seu lugar.

⚠️ Cuidado:

- Não seque o filtro expondo-o à luz solar, aquecendo-o com chamas etc. Isso pode deformá-lo.
- Lavá-lo em água muito quente (mais de 50 °C) também pode deformar o filtro.

⚠️ Cuidado:

Nunca deite água nem aerossóis inflamáveis no sistema de ar condicionado. Efectuar assim a limpeza pode causar avarias do ar condicionado, choques eléctricos ou incêndios.

6. Detecção de avarias

Antes de pedir assistência a um técnico, verifique os seguintes pontos:

Estado da máquina	Controlo remoto	Causa	Detecção de avarias
A máquina não funciona.	A indicação luminosa “●” não acende. Não aparece a indicação luminosa quando se carrega na botão [ON/OFF].	Avaria da corrente.	Carregue na tecla [ON/OFF] depois de restaurar a corrente.
		Corrente desligada.	Ligue a corrente de alimentação.
		Fusível da corrente queimado.	Substitua o fusível.
		O disjuntor desligado.	Rearme o disjuntor de descarga para a terra.
Há fluxo de ar mas não arrefece nem aquece suficientemente.	O visor de cristais líquidos mostra que não está em estado de funcionamento.	Regulação da temperatura imprópria.	Depois de ter verificado a temperatura regulada e a temperatura de admissão no visor de cristais líquidos, consulte [Regulação da temperatura da peça] e active a tecla de regulação.
		O filtro está entupido com poeira e sujidade.	Limpe o filtro. (Consulte [Cuidados com a máquina].)
		Há qualquer obstáculo na entrada e na saída de ar das unidades interior e exterior.	Retire os obstáculos.
		As janelas e as portas estão abertas.	Fechá-as.
Não sai ar frio nem quente.	O visor de cristais líquidos mostra que a máquina está em funcionamento.	O circuito de prevenção de arranque está para funcionar dentro de três minutos.	Espere um pouco. (Para proteger o compressor incorporou-se na unidade interior o circuito de prevenção de arranque de três minutos. Por conseguinte, há ocasiões em que o compressor não arranca imediatamente. Há casos em que ele não arranca durante três minutos.)
		O funcionamento da unidade interna se reiniciou durante o funcionamento de aquecimento e de descongelamento.	Espere um momento. (O funcionamento de aquecimento arranca após a operação de descongelamento determinada.)
Funciona alguns instantes e pára.	A visualização “CHECK” e o código de diagnóstico piscam no visor de cristais líquidos.	Há qualquer obstáculo na entrada e na saída de ar das unidades interior e exterior.	Volte a ligar depois de remover o obstáculo.
		O filtro está entupido com poeira e sujidade.	Volte a ligar depois de limpar o filtro. (Consulte [Cuidados com a máquina].)
O som da exaustão e da rotação do motor ouve-se ainda após paragem da máquina.	Todas as luzes estão apagadas excepto a visualização “●”.	Quando as outras unidades internas estão em modo de arrefecimento, a máquina pára depois de fazer funcionar o mecanismo de drenagem durante três minutos, quando o funcionamento de arrefecimento do ar parou.	Aguarde três minutos.
O som da exaustão e da rotação do motor pode-se ouvir intermittentemente depois da máquina ter parado de funcionar.	Todas as luzes estão apagadas excepto a visualização “●”.	Quando as outras unidades estão em modo de arrefecimento, a água drenada é aspirada para o interior. Se a água de drenagem for recolhida, o mecanismo de drenagem reinicia a operação de drenagem.	A máquina pára de repente. (Se houver ruído mais de 2-3 vezes numa hora, consulte os serviços de reparações.)
Sai ar quente intermittentemente quando o termostato está desligado ou durante o funcionamento da ventoinha.	O visor de cristais líquidos mostra que não está em estado de funcionamento.	Quando estão ligadas outras unidades interiores em modo de aquecimento, as válvulas de controlo são abertas e fechadas de tempos a tempos para manter a estabilidade do sistema.	A máquina pára. (Se a temperatura da peça aumentar de maneira inconfortável, numa peça pequena, pare o funcionamento.)

- Se o funcionamento for interrompido devido a uma falha de energia, o [círculo de prevenção de reinício após falha de energia] entra em operação e desactiva o funcionamento da unidade mesmo após a reposição da energia. Neste caso, pressione novamente o botão [ON/OFF] para iniciar o funcionamento.

Se o mau funcionamento persistir depois de ter verificado os pontos acima, desligue e contacte o seu concessionário, fornecendo-lhe informações sobre o nome do produto, a natureza do mau funcionamento, etc. Se o visor “[CHECK]” e o código de diagnóstico (4 dígitos) cintilarem, indique ao concessionário os conteúdos da visualização (código de diagnóstico). Nunca tente reparar você mesmo.

Os sintomas que seguem não são avarias do sistema de ar condicionado:

- O sopro de ar que sai do sistema de ar condicionado pode às vezes exalar odores. Isto deve-se ao fumo de cigarro contido no ar da peça, ao cheiro de cosméticos, das paredes, do mobiliário, etc. que são absorvidos pelo ar condicionado.
- Pode-se ouvir um ruído cibilar imediatamente após o arranque ou a paragem do sistema de ar condicionado. É o som do fluxo de refrigerante dentro do sistema. Isto é normal.
- O ar condicionado dá às vezes estalidos e estalos no início ou no fim do modo de arrefecimento/aquecimento. Isto é o som de fricção no painel frontal e nas outras partes devido à expansão e à contração causada pela mudança de temperatura. Isto é normal.
- A velocidade da ventoinha muda mesmo quando a definição não tenha sido alterada. O ar condicionado aumenta automaticamente a velocidade da ventoinha, de forma gradual, a partir de uma velocidade inferior até à velocidade estabelecida, para que não seja ventilado ar frio no início da operação de aquecimento. Também reduz a velocidade da ventoinha para proteger o motor da mesma, quando o retorno da temperatura do ar ou a velocidade da ventoinha se tornarem excessivamente elevados.

7. Instalação, trabalhos de transferência e verificação

Relativamente ao local de instalação

Peça ao seu concessionário informações sobre a instalação e a transferência desta.

⚠ Cuidado:

Nunca instale o sistema de ar condicionado onde houver riscos de gás inflamável.

Em caso fugas e de acumulação de gás em volta da unidade, há o risco de incêndios.

Nunca instale o sistema de ar condicionado nos seguintes lugares:

- onde haja muito óleo de máquina
- perto do mar ou áreas de praias onde o ar contenha sal
- onde haja elevada humidade
- onde haja molas quentes na proximidade
- onde haja gás sulfúrico
- onde haja máquinas geradoras de altas frequências (um soldador de alta frequência, etc.)
- onde são utilizadas frequentemente soluções ácidas
- onde sejam utilizados frequentemente pulverizadores especiais
- Instale a unidade interior horizontalmente, de outra maneira pode haver fugas de água
- Tome as medidas suficientes contra o ruído quando instalar o sistema de ar condicionado em hospitais ou em instalações relacionadas com comunicações.

Se o ar condicionado for utilizado nos ambientes acima mencionados, pode haver frequentes avarias de funcionamento. É aconselhável evitar estes tipos de lugares de instalação. Para mais informações consulte o seu concessionário.

Relativamente aos trabalhos eléctricos

⚠ Cuidado:

O trabalho eléctrico deve ser empreendido por uma pessoa qualificada, como um engenheiro eléctrico, segundo as [normas técnicas relativas às instalações eléctricas], às [regras de cablagem interna], e segundo o Manual de Instalação, mas sempre com a utilização absoluta de circuitos exclusivos. A utilização de outros produtos alimentados a corrente pode causar a quebra dos recipientes e que os fusíveis se queiem.

- Nunca ligue o fio de terra a um tubo de gás ou um tubo de água, a um para-raios ou ao fio de terra do telefone. Para mais informações, consulte o seu concessionário.
- Nalguns tipos de lugares de instalação, a instalação de um disjuntor de descarga para a terra é obrigatória. Para mais informações, consulte o seu concessionário.

Relativamente à transferência da instalação

- Se tiver de deslocar ou de reinstalar o sistema de ar condicionado, em caso de alargamento da sua casa, de restauro ou de mudança de casa, consulte antecipadamente o seu concessionário para discutirem o preço do trabalho de engenharia profissional requerido para a transferência da instalação.

⚠ Cuidado:

Quando tiver de deslocar ou de reinstalar o sistema de ar condicionado, consulte o seu concessionário. Uma instalação inadequada pode originar choques eléctricos, incêndios, etc.

Preste atenção ao ruído demasiado

- Quando instalar o sistema, escolha um local que possa suportar o peso do sistema de ar condicionado e onde o ruído e as vibrações sejam reduzidos.
- Escolha um local onde o ar frio ou quente e o ruído da admissão do ar exterior do sistema de ar condicionado não incomode os vizinhos.
- Se for colocado algum objecto estranho perto da admissão de ar do exterior do sistema de ar condicionado, pode prejudicar a eficácia e aumentar o ruído da unidade. Evite colocar obstáculos junto da admissão do ar.
- Se o ar condicionado produzir ruídos anormais, consulte o seu concessionário.

Manutenção e inspecção

- Se o ar condicionado for utilizado em várias estações do ano, pode acumular-se sujidade no interior e reduzir assim a sua eficácia. Dependendo das condições de utilização, podem ser gerados odores e a drenagem pode deteriorar devido à poeira, à sujidade, etc.

8. Especificações

Série PLFY-P-VLMD-E

Componente	Modelo	P20VLMD-E	P25VLMD-E	P32VLMD-E	P40VLMD-E	P50VLMD-E	P63VLMD-E
Alimentação eléctrica							
Capacidade de arrefecimento*1 / Capacidade de aquecimento*1 kW		2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Altura mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)
Dimensões*2	Largura mm	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	946 (1.250)	946 (1.250)
	Profundidade mm	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)
Peso líquido kg	23 (6,5)	23 (6,5)	24 (6,5)	24 (6,5)	27 (7,5)	28 (7,5)	
Ventoinha Taxa de caudal de ar (Baixa-Média-Alta) m³/min	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	7,0-8,5-10,5	9,0-11,0-12,5	10,0-13,0-15,5	
Nível de ruído dB(A)	220, 240 V 230 V	27-30-33 28-31-34	27-30-33 28-31-34	27-30-33 28-31-34	29-33-36 30-34-37	31-34-37 32-35-38	33-38-40 34-39-41
Filtro				Filtro de longa vida			

Componente	Modelo	P80VLMD-E	P100VLMD-E	P125VLMD-E
Alimentação eléctrica				
Capacidade de arrefecimento*1 / Capacidade de aquecimento*1 kW	9,0/10,0	11,2/12,5	14,0/16,0	
Altura mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)	
Dimensões*2	Largura mm	1.446 (1.750)	1.446 (1.750)	1.708 (2.010)
	Profundidade mm	634 (710)	634 (710)	606 (710)
Peso líquido kg	44 (12,5)	47 (12,5)	56 (13)	
Ventoinha Taxa de caudal de ar (Baixa-Média-Alta) m³/min	15,5-18,5-22,0	17,5-21,0-25,0	24,0-27,0-30,0-33,0 (Baixa-Média2-Média1-Alta)	
Nível de ruído dB(A)	220, 240 V 230 V	33-36-39 34-37-40	36-39-42 37-41-43	40-42-44-46
Filtro			Filtro de longa vida	

Nota: * Temperatura de funcionamento da unidade interior.

Modo de refrigeração: 15°C Th – 24°C Th

Modo de aquecimento: 15°C Ts – 27°C Ts

*1 A capacidade de arrefecimento / aquecimento indica o valor máximo em funcionamento nas seguintes condições.

Arrefecimento: Interior: 27 °C Ts/19 °C Th

Exterior: 35 °C Ts

Aquecimento: Interior: 20 °C Ts

Exterior: 7 °C Ts/6 °C Th

*2 Os números entre () são os do painel.

*3 O ruído de funcionamento são os dados que foram obtidos numa sala acústica.

Série PEFY-P-VMH-E

Componente	Modelo	P40VMH-E	P50VMH-E	P63VMH-E	P71VMH-E	P80VMH-E
Alimentação eléctrica				~220-240V 50/60Hz		
Capacidade de arrefecimento*1 / Capacidade de aquecimento*1 kW		4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Dimensões Altura / Largura / Profundidade mm		380/750/900	380/750/900	380/750/900	380/1.000/900	380/1.000/900
Peso líquido kg		44	44	45	50	50
Taxa de caudal de ar (Baixa-Alta) m³/min		10,0-14,0	10,0-14,0	13,5-19,0	15,5-22,0	18,0-25,0
Ventoinha Pressão estática externa*2 Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Nível de ruído (Baixa-Alta)*5 dB(A)	220 V 230, 240 V	27-34 31-37	27-34 31-37	32-38 36-41	32-39 35-41	35-41 38-43
Filtro					Filtro de longa vida (opcional)	

Componente	Modelo	P100VMH-E	P125VMH-E	P140VMH-E
Alimentação eléctrica			~220-240V 50/60Hz	
Capacidade de arrefecimento*1 / Capacidade de aquecimento*1 kW		11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0
Dimensões Altura / Largura / Profundidade mm		380/1.200/900	380/1.200/900	380/1.200/900
Peso líquido kg		70	70	70
Taxa de caudal de ar (Baixa-Alta) m³/min		26,5-38,0	26,5-38,0	28,0-40,0
Ventoinha Pressão estática externa*2 Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Nível de ruído (Baixa-Alta)*5 dB(A)	220 V 230, 240 V	34-42 38-44	34-42 38-44	34-42 38-44
Filtro				Filtro de longa vida (opcional)

Componente	Modelo	P200VMH-E	P250VMH-E
Alimentação eléctrica		3N-380-415V 50/60Hz	
Capacidade de arrefecimento*1 / Capacidade de aquecimento*1 kW		22,4/25,0	28,0/31,5
Dimensões Altura / Largura / Profundidade mm		470/1.250/1.120	470/1.250/1.120
Peso líquido kg		100	100
Taxa de caudal de ar m³/min		58,0	72,0
Ventoinha Pressão estática externa*3 Pa	380 V 400, 415 V	110/220 130/260	110/220 130/260
Nível de ruído*5 dB(A)	380 V 400, 415 V	42 44	50 52
Filtro			Filtro de longa vida (opcional)

Série PEFY-P-VMHS-E

Componente	Modelo	P200VMHS-E	P250VMHS-E
Alimentação eléctrica		~220-240V 50/60Hz	
Capacidade de arrefecimento*1 / Capacidade de aquecimento*1 kW		22,4/25,0	28,0/31,5
Dimensões Altura / Largura / Profundidade mm		470/1.250/1.120	470/1.250/1.120
Peso líquido kg		97	100
Ventoinha Taxa de caudal de ar (Baixa-Média-Alta) m³/min		50,0-61,0-72,0	58,0-71,0-84,0
Pressão estática externa*4 Pa		50/100/150/200/250	
Nível de ruído (Baixa-Média-Alta)*5 dB(A)		36-39-43	39-42-46
Filtro			Filtro de longa vida (opcional)

Nota: * Temperatura de funcionamento da unidade interior.

Modo de refrigeração: 15°C Th – 24°C Th

Modo de aquecimento: 15°C Ts – 27°C Ts

*1 A capacidade de arrefecimento / aquecimento indica o valor máximo em funcionamento nas seguintes condições.

Arrefecimento: Interior: 27 °C Ts/19 °C Th Exterior: 35 °C Ts

Aquecimento: Interior: 20 °C Ts Exterior: 7 °C Ts/6 °C Th

*2 A pressão estática externa está regulada de fábrica em 100 Pa (220 V)/150 Pa (230, 240 V).

*3 A pressão estática externa está regulada de fábrica em 220 Pa (380 V)/260 Pa (400, 415 V).

*4 A pressão estática externa está regulada de fábrica em 150 Pa.

*5 O ruído de funcionamento são os dados que foram obtidos numa sala acústica.

Série PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM(M)-E

Componente	Modelo	P20VLEM-E	P25VLEM-E	P32VLEM-E	P40VLEM-E	P50VLEM-E	P63VLEM-E
Alimentação eléctrica				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Capacidade de arrefecimento*1 / Capacidade de aquecimento*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Dimensões Altura / Largura / Profundidade mm	630/1.050/220	630/1.050/220	630/1.170/220	630/1.170/220	630/1.410/220	630/1.410/220	
Peso líquido kg	23	23	25	26	30	32	
Ventoinha Taxa de caudal de ar (Baixa-Alta) m³/min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5	
Nível de ruído (Baixa-Alta)*3 *4 dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46	
Filtro							Filtro padrão

Componente	Modelo	P20VLRM-E	P25VLRM-E	P32VLRM-E	P40VLRM-E	P50VLRM-E	P63VLRM-E
Alimentação eléctrica				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Capacidade de arrefecimento*1 / Capacidade de aquecimento*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Dimensões Altura / Largura / Profundidade mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220	
Peso líquido kg	18,5	18,5	20	21	25	27	
Ventoinha Taxa de caudal de ar (Baixa-Alta) m³/min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5	
Nível de ruído (Baixa-Alta)*3 *4 dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46	
Filtro							Filtro padrão

Componente	Modelo	P20VLRMM-E	P25VLRMM-E	P32VLRMM-E	P40VLRMM-E	P50VLRMM-E	P63VLRMM-E
Alimentação eléctrica				~220-240V 50Hz/60Hz			
Capacidade de arrefecimento*1 / Capacidade de aquecimento*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Dimensões Altura / Largura / Profundidade mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220	
Peso líquido kg	18,5	18,5	20	21	25	27	
Ventoinha Taxa de caudal de ar (Baixa-Média-Alta) m³/min	4,5-5,5-6,5	4,5-5,5-6,5	6,5-7,5-9,0	8,0-9,5-10,0	10,0-12,0-14,0	11,0-13,0-15,5	
Pressão estática externa*2 Pa	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	
Nível de ruído (Baixa-Média-Alta)*2 *4 dB(A)	31-36-40	31-36-40	27-32-37	30-36-40	32-37-41	35-40-44	
Filtro							Filtro padrão

Nota: * Temperatura de funcionamento da unidade interior.

Modo de refrigeração: 15°C Th – 24°C Th

Modo de aquecimento: 15°C Ts – 27°C Ts

*1 A capacidade de arrefecimento / aquecimento indica o valor máximo em funcionamento nas seguintes condições.

Arrefecimento: Interior: 27 °C Ts/19 °C Th Exterior: 35 °C Ts

Aquecimento: Interior: 20 °C Ts Exterior: 7 °C Ts/6 °C Th

*2 A pressão estática externa está regulada de fábrica em 20 Pa.

*3 Os números correspondem a medidas tomadas de um aparelho de 240 V/50 Hz a uma distância de 1 m na frente do aparelho, a uma altura de 1m do chão.

O ruído é de aproximadamente 1 dB(A) a menos para um aparelho de 230 V e de aproximadamente 2 dB(A) a menos para um aparelho de 220 V. O ruído é de aproximadamente 3 dB(A) a menos quando a medida for tomada a um ponto 1,5 m na frente do aparelho e a uma altura de 1,5 m do chão.

*4 O ruído de funcionamento são os dados que foram obtidos numa sala acústica.

Série PEFY-P-VMR-E-L/R

Componente	Modelo	P20VMR-E-L/R	P25VMR-E-L/R	P32VMR-E-L/R
Alimentação eléctrica		~220-240V 50Hz	~220-230V 60Hz	
Capacidade de arrefecimento*1 / Capacidade de aquecimento*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	
Dimensões Altura / Largura / Profundidade mm	292/640/580	292/640/580	292/640/580	
Peso líquido kg	18	18	18	
Ventoinha Taxa de caudal de ar (Baixa-Média-Alta) m³/min	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/9,3	
Pressão estática externa Pa	5	5	5	
220 V	20/25/30	20/25/30	20/25/33	
Nível de ruído (Baixa-Média-Alta)*3 dB(A)	230 V 240 V	21/26/32 22/27/30	21/26/32 22/27/30	21/26/35 22/27/33
Filtro		Filtro padrão		

Série PEFY-P-VMA(L)-E

Componente	Modelo	P20VMA(L)-E	P25VMA(L)-E	P32VMA(L)-E	P40VMA(L)-E	P50VMA(L)-E
Alimentação eléctrica				~220-240V 50Hz		
Capacidade de arrefecimento*1 / Capacidade de aquecimento*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	
Dimensões Altura / Largura / Profundidade mm	250/700/732	250/700/732	250/700/732	250/900/732	250/900/732	
Peso líquido kg	23	23	23	26	26	
Ventoinha Taxa de caudal de ar (Baixa-Média-Alta) m³/min	6,0-7,5-8,5	6,0-7,5-8,5	7,5-9,0-10,5	10,0-12,0-14,0	12,0-14,5-17,0	
Pressão estática externa*2 Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Nível de som (Baixa-Média-Alta)*3 dB(A)	23-25-26	23-25-26	23-26-29	23-27-30	25-29-32	
Filtro		Filtro padrão				

Componente	Modelo	P63VMA(L)-E	P71VMA(L)-E	P80VMA(L)-E
Alimentação eléctrica				~220-240V 50Hz
Capacidade de arrefecimento*1 / Capacidade de aquecimento*1 kW	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0	
Dimensões Altura / Largura / Profundidade mm	250/1100/732	250/1100/732	250/1100/732	
Peso líquido kg	32	32	32	
Ventoinha Taxa de caudal de ar (Baixa-Média-Alta) m³/min	13,5-16,0-19,0	14,5-18,0-21,0	14,5-18,0-21,0	
Pressão estática externa*2 Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Nível de som (Baixa-Média-Alta)*3 dB(A)	25-29-33	26-29-34	26-29-34	
Filtro		Filtro padrão		

Componente	Modelo	P100VMA(L)-E	P125VMA(L)-E	P140VMA(L)-E
Alimentação eléctrica				~220-240V 50Hz
Capacidade de arrefecimento*1 / Capacidade de aquecimento*1 kW	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0	
Dimensões Altura / Largura / Profundidade mm	250/1400/732	250/1400/732	250/1600/732	
Peso líquido kg	42	42	46	
Ventoinha Taxa de caudal de ar (Baixa-Média-Alta) m³/min	23,0-28,0-33,0	28,0-34,0-40,0	29,5-35,5-42,0	
Pressão estática externa*2 Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Nível de som (Baixa-Média-Alta)*3 dB(A)	28-33-37	32-36-40	33-37-42	
Filtro		Filtro padrão		

Nota: * Temperatura de funcionamento da unidade interior.

Modo de refrigeração: 15°C Th – 24°C Th

Modo de aquecimento: 15°C Ts – 27°C Ts

*1 A capacidade de arrefecimento / aquecimento indica o valor máximo em funcionamento nas seguintes condições.

Arrefecimento: Interior: 27 °C Ts/19 °C Th Exterior: 35 °C Ts

Aquecimento: Interior: 20 °C Ts Exterior: 7 °C Ts/6 °C Th

*2 A pressão estática externa está regulada de fábrica em 50 Pa.

*3 O ruído de funcionamento são os dados que foram obtidos numa sala acústica.

Περιεχόμενα

1. Προφυλακτικών μέτρων ασφαλείας	76	3.4. Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα	79
1.1. Εγκατάσταση	76	3.5. Ρύθμιση πάνω/κάτω κατεύθυνσης ροής αέρα	79
1.2. Στη διάρκεια λειτουργίας	77	3.6. Εξαερισμός	80
1.3. Πέταγμα της μονάδας σαν άχορης	77	3.7. Άλλο	80
2. Ονοματα και λειτουργίες των διαφορών εξαρτημάτων	77	4. Ο έξυπνος τρόπος χρήσης	80
3. Τρόπος λειτουργίας	78	5. Φροντίδα για το μηχάνημα	80
3.1. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ	78	6. Ανίχνευση βλαβών	81
3.2. Εκλογή λειτουργίας	78	7. Εργασίες εγκατάστασης και μεταφοράς και έλεγχος	82
3.3. Ρύθμιση της θερμοκρασίας δωματίου	79	8. Προδιαγραφές	82

1. Προφυλακτικών μέτρων ασφαλείας

- Πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, θεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει ολόκληρο το τμήμα περί "Προφυλακτικών μέτρων ασφαλείας".
- Το τμήμα περί "Προφυλακτικών μέτρων ασφαλείας" περιέχει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια. Παρακαλείστε να θεβαιώνεστε ότι εφαρμόζετε τα μέτρα ασφαλείας.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο κείμενο

⚠ Προειδοποίηση:

Περιγράφει προφυλακτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για ν' αποφεύγεται ο κίνδυνος τραυματισμού ή ο θάνατος του χρήστη.

⚠ Προσοχή:

Περιγράφει προφυλακτικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για ν' αποφεύγεται θλάβη στη μονάδα.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις εικονογραφήσεις

- ⓘ : Δείχνει ενέργεια που πρέπει ν' αποφεύγεται.
- ⓘ : Δείχνει ότι πρέπει ν' ακολουθούνται οδηγίες σημαντικού περιεχομένου.
- ⓘ : Δείχνει μέρος της συσκευής που πρέπει να γειώνεται.
- ⓘ : Σημαίνει ότι πρέπει να προσέχετε τα μέρη που περιστρέφονται. (Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται στην ετικέτα της κύριας μονάδας.) <Χρώμα: κίτρινο>
- ⓘ : Προσοχή κίνδυνος από ηλεκτροπληξία. (Αυτό το σύμβολο εμφανίζεται στην ετικέτα της κύριας μονάδας.) <Χρώμα: κίτρινο>

⚠ Προειδοποίηση:

Διαβάζετε προσεχτικά τις ετικέτες που είναι κολλημένες πάνω στην κύρια μονάδα.

1.1. Εγκατάσταση

- Αφού διαβάσετε το εγχειρίδιο οδηγιών χρήσεως, φυλάξτε το σε κάποιο ασφαλές μέρος μαζί με το Εγχειρίδιο Εγκατάστασης της μονάδας για να τα συμβουλεύεστε όταν χρειάζεται. Εάν η μονάδα πρόκειται να χρησιμοποιείται από άλλο άτομο, θεβαιωθείτε ότι αφήνετε το εγχειρίδιο σ' αυτό το άτομο.

⚠ Προειδοποίηση:

- Η εγκατάσταση της μονάδας δεν πρέπει να γίνεται από τον χρήστη. Ζητήστε από το κατάστημα που την αγοράστε ή από εξουσιοδοτημένη εταιρεία να κάνουν την εγκατάσταση της μονάδας. Εάν η εγκατάσταση της μονάδας δεν γίνεται όπως προβλέπεται, ενδέχεται να έχει σαν αποτέλεσμα να παρουσιαστεί διαρροή νερού, να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή να συμβεί πυρκαγιά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα που είναι εγκεκριμένα από τη Mitsubishi Electric και ζητάτε από το κατάστημα που τα αγοράζετε ή από εξουσιοδοτημένη εταιρεία να κάνουν την εγκατάστασή τους. Εάν η εγκατάσταση των εξαρτημάτων δεν γίνεται όπως προβλέπεται, ενδέχεται να έχει σαν αποτέλεσμα να παρουσιαστεί διαρροή νερού, να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή να συμβεί πυρκαγιά.
- Στο Εγχειρίδιο Οδηγιών για την Εγκατάσταση θα βρείτε λεπτομέρειες που αφορούν την μέθοδο εγκατάστασης που σας προτείνουμε. Οι οικοδομικές αλλαγές που τυχόν θ' απαιτηθούν για την εγκατάσταση της μονάδας πρέπει να γίνονται ως προβλέπεται από τις κατά τόπους διατάξεις περί οικοδομών.
- Ποτέ μην επισκευάζετε τη μονάδα ή την μεταφέρετε σε άλλο μέρος οι ίδιοι. Εάν οι επισκευές ή η μεταφορά δεν γίνουν όπως προβλέπεται, ενδέχεται να έχει σαν αποτέλεσμα να παρουσιαστεί διαρροή νερού, να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή να συμβεί πυρκαγιά. Εάν η μονάδα χρειάζεται επισκευή ή να μεταφερθεί σε άλλο μέρος, συμβουλεύετε σχετικά το κατάστημα από το οποίο την αγοράστε.
- Μην αφήνετε τη ηλεκτρική μέρη να έρθουν σε επαφή με νερό (νερό πλυσίματος) κτλ.
- Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή καπνός.

Σημείωση1: Όταν πλένετε τον εναλλάκτη θερμότητας και το δοχείο αποστράγγισης, θεβαιωθείτε ότι το κιβώτιο ελέγχου, το μοτέρ και το σύστημα LEV θα παραμείνουν στεγνά, χρησιμοποιώντας ένα αδιάθροχο κάλυμμα.

Σημείωση2: Ποτέ μην στραγγίζετε το νερό πλυσίματος του δοχείου αποστράγγισης και τον εναλλάκτη θερμότητας χρησιμοποιώντας την αντλία αποστράγγισης. Στραγγίζετε το νερό ξεχωριστά.

- Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από μικρά παιδιά ή άτομα με αναπηρία χωρίς επίδειψη.
- Μην επιτρέπετε στα μικρά παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε προσθετικό ανίχνευσης διαρροής.
- Μην χρησιμοποιείτε διαφορετικό τύπο ψυκτικού από αυτόν που υποδεικνύεται στα εγχειρίδια τα οποία συνοδεύουν τη μονάδα και στην πινακίδα.
 - Κάπι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει θραύση της μονάδας ή των σωλήνων, είτε να έχει ως αποτέλεσμα έκρηξη ή πυρκαγιά κατά τη χρήση, την επισκευή ή τη στημηγή απόρριψη της μονάδας.
 - Επίσης, μπορεί να αποτελέσει παραβίαση των ισχυόντων νόμων.
 - Η MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION δεν μπορεί να υπεύθυνη για δυσλειτουργίες ή αυτοχήματα που προκαλούνται από τη χρήση λανθασμένου τύπου ψυκτικού.

1) Εξωτερική Μονάδα

⚠ Προειδοποίηση:

- Η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας πρέπει να γίνεται πάνω σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια, σε μέρος που δεν υπάρχει κίνδυνος συσσώρευσης χιονιού, φύλλων από δέντρα ή απορριμάτων.
- Μη στέκεστε ή τοποθετείτε διάφορα ειδή πάνω στη μονάδα. Ενδέχεται να πέσετε ή τα ειδή ενδέχεται να πέσουν και να προκαλέσουν τραυματισμό.

⚠ Προσοχή:

Η εγκατάσταση της εξωτερικής μονάδας πρέπει να γίνεται σε μέρος όπου ο αέρας που εξέρχεται και ο θόρυβος που παράγεται από την μονάδα να μην ενοχλούν τους γείτονες.

2) Εσωτερική Μονάδα

⚠ Προειδοποίηση:

Η εγκατάσταση της εσωτερικής μονάδας πρέπει να γίνεται με ακρίβεια. Εάν η μονάδα δεν είναι στερεωμένη καλά, ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.

3) Τηλεχειριστήριο

⚠ Προειδοποίηση:

Η εγκατάσταση του τηλεχειριστήριου πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε παιδιά να μη μπορούν να παίζουν μ' αυτό το όργανο.

4) Σωλήνας αποχέτευσης

⚠ Προσοχή:

Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί ο σωλήνας αποχέτευσης ώστε η αποχέτευση να γίνεται ομαλά. Λανθασμένη εγκαταστάσαση ενδέχομένως να καταλήξει σε διαρροή νερού που θα προκαλέσει ζημιά στα έπιπλα.

5) Ηλεκτρική καλωδίωση, ασφάλειες ή διακόπτης κυκλώματος

⚠ Προειδοποίηση:

- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα τροφοδοτείται από αποκλειστική γραμμή παροχής. Εάν στην ίδια γραμμή έχουν συνδεθεί και άλλες συσκευές, ενδέχεται να προκληθεί υπερφόρτωση.
- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ηλεκτρικός διακόπτης.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιούνται οι τιμές που προβλέπονται για την ηλεκτρική τάση της μονάδας και για την ασφάλεια ή το διακόπτη του κυκλώματος. Ποτέ να χρησιμοποιούνται καλώδια ή ασφάλειες με υψηλότερες τιμές αυτών που καθορίζονται για τις μονάδες.

6) Γείωση

⚠ Προσοχή:

- Η μονάδα πρέπει να γειώνεται κανονικά. Ποτέ δεν πρέπει να συνδέεται το σύρμα της γειώσης με το σωλήνα γκαζιού ή νερού, με το αλεξικέραυνο ή με τη λεφωνικό σύρμα γειώσης. Εάν η μονάδα δεν έχει γειώση κανονικά, ενδέχεται να πάθει ηλεκτροπληξία το άτομο που θα την αγγίξει.
- Ελέγχετε συχνά για να διαπιστώνετε ότι το σύρμα γειώσης από την εξωτερική μονάδα συνδέεται κανονικά τόσο με το τερματικό γειώσης της μονάδας όσο και με το ηλεκτρόδιο γειώσης.

1.2. Στη διάρκεια λειτουργίας

⚠ Προσοχή:

- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να πατάτε τα κουμπιά, η ενέργεια αυτή ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο τηλεχειριστήριο.
- Μη στρίβετε ή τραβάτε το καλώδιο του τηλεχειριστήριου, οι ενέργειες αυτές ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο τηλεχειριστήριο με αποτέλεσμα την ελαττωματική του λειτουργία.
- Μην αφαιρέσετε ποτέ το άνω κάλυμμα του τηλεχειριστήριου. Είναι επικίνδυνο να αφαιρείτε το άνω κάλυμμα του τηλεχειριστήριου και να αγγίζετε τις πινακίδες τυπωμένων κυκλωμάτων που βρίσκονται στο εσωτερικό του εξαρτήματος. Τέτοια ενέργεια αποτελεί κίνδυνο βλάβης και πυρκαγιάς.
- Μην αποπειραθείτε ποτέ να καθαρίσετε το τηλεχειριστήριο χρησιμοποιώντας κουρελόπανα με θενζόλιο, διαλυτικές ουσίες, και οτιδήποτε άλλου είδους χημικά. Τέτοιου είδους απόπειρα καθαρισμού προκαλεί αποχρωματισμό και βλάβες. Για τον καθαρισμό δυσκόλων λεκέδων, θρέξτε ένα πάνι σε ένα ουδέτερο απορρυπαντικό αναμεμεγμένο με νερό, στραγγίζετε το τελείων και συνεχίστε στην επάλειψη των λεκέδων. Αφού τελειώσετε σφουγγίστε το τηλεχειριστήριο με ένα καθαρό στεγνό πανί.
- Ποτέ μη μπλοκάρετε ή καλύπτετε τα ανοίγματα εισόδου και εξόδου αέρα της εσωτερικής και της εξωτερικής μονάδας. Υψηλά έπιπλα τοποθετημένα κάτω από την εσωτερική μονάδα, ή ογκώδη αντικείμενα όπως μεγάλα κασόνια τοποθετημένα κοντά στην εξωτερική μονάδα, ελαττώνουν την αποτελεσματικότητα λειτουργίας των μονάδων.

⚠ Προειδοποίηση:

- Μη πετάτε ή πιτσιλίζετε νερό πάνω στη μονάδα και μη την αγγίζετε με βρεγμένα χέρια. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
- Μη ψεκάζετε εύφλεκτο αέριο κοντά στη μονάδα. Ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
- Μη τοποθετείτε θερμάστρα γκαζιού ή κάθε άλλη συσκευή που παράγει γυμνή φλόγα σε μέρος όπου θα εκτίθεται στην αποθολή αερίων από τη μονάδα. Η καύση της θερμάστρας ενδέχεται να είναι ατελής.

⚠ Προειδοποίηση:

- Ενώ η εξωτερική μονάδα δρίσκεται σε λειτουργία δεν πρέπει να βγάζετε το μπροστινό φάντωμα ή τον προφυλακτήρα του ανεμιστήρα. Ενδέχεται να τραυτιστείτε εάν αγγίζετε περιστρεφόμενα μέρη, ή μέρη με υψηλή τάση ρεύματος.
- Μη θάζετε τα δάκτυλά σας, μακρόστενα τερμάχια κλπ μέσα στα ανοίγματα εισαγωγής και εξαγωγής αέρα της μονάδας, ο ανεμιστήρας στο εσωτερικό της μονάδας περιστρέφεται με μεγάλη ταχύτητα και είναι πιθανό να προκληθεί τραυματισμός. Πρέπει να προσέχετε ακόμη περισσότερο εάν δρίσκονται παιδιά κοντά στη συσκευή.
- Εάν ασυνήθιστες μυρωδίες εκπέμπονται από την μονάδα, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε, κλείστε τον ηλεκτρικό διακόπτη και συμβουλευτείτε το κατάστημα από το οποίο την αγοράσατε. Εάν συνεχίστε να τη χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
- Μόλις παρατηρήσετε παράξενους ή ασυνήθιστους ήχους, θόρυβο, ή κραδασμούς, σταματήστε την λειτουργία της συσκευής κλείνοντας τον διακόπτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και αποταθείτε στον μεταπωλητή που σας την προμήθευσε.

2. Ονοματα και λειτουργίες των διαφορων εξαρτηματων

Τοποθέτηση και αφαίρεση του φίλτρου

[Fig. A] (P.8, P.9)

- Δεν πρέπει να κλιματίζετε τους χώρους με κρύο αέρα υπερβολικά. Η ποι κατάλληλη θερμοκρασία δωματίου είναι αυτή που δρίσκεται εντός των 5 °C από την εξωτερική θερμοκρασία.
- Μην επιτρέπετε σε άτομα με αναπορία ή σε μωρά να κάθονται ή να στέκονται στην κατεύθυνση ροής του αέρα που εξέρχεται από τη συσκευή κλιματισμού. Ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα υγείας.

⚠ Προσοχή:

- Μην κατευθύνετε την ροή του αέρα σε φυτά ή σε πουλιά που δρίσκονται μέσα σε κλουβιά.
- Εξαερίζετε συχνά το χώρο που κλιματίζεται. Εάν η μονάδα λειτουργεί συνεχώς σε κλειστό χώρο για μεγάλο διάστημα, ο αέρας αποκτά τη μυρωδιά κλεισούρας.

Σε περίπτωση βλάβης

⚠ Προειδοποίηση:

- Μην τροποποιείτε ποτέ το κλιματιστικό. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για τυχόν επισκευές ή σέρβις. Οι ακατάλληλες εργασίες επισκευής μπορεί να προκαλέσουν διαρροή νερού, ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, κ.τ.λ.
- Εάν το τηλεχειριστήριο υποδεικνύει βλάβη, ή το μηχάνημα κλιματισμού πάψει να λειτουργεί, ή οποιαδήποτε άλλη ανωμαλία τυχόν παρουσιαστεί, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα και αποταθείτε στον μεταπωλητή. Αφήνοντας την συσκευή σε τέτοια κατάσταση, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή βλάβη.
- Εάν ο διακόπτης ασφάλειας ενεργοποιείται συχνά, έλθετε σε επαφή με τον μεταπωλητή. Αφήνοντας τον διακόπτη σε τέτοια κατάσταση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή βλάβη.
- Εάν παρουσιασθεί μία διαφυγή ή διαρροή στο ψυκτικό αέριο, σταματήστε να χρησιμοποιείτε το μηχάνημα, εξαερίστε πλήρως τον χώρο και αποταθείτε στον μεταπωλητή. Αφήνοντας την συσκευή σε τέτοια κατάσταση μπορεί να προκαλέσει ατυχήματα λόγω της ανεπάρκειας οξυγόνου.

Εφόσον το μηχάνημα κλιματισμού δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα

- Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω της αλλαγής εποχής επί παραδείγματι, αφήστε το μηχάνημα προηγουμένων να λειτουργίσει για 4 – 5 ώρες με τον αέρα ανοιχτό έως ότου το εσωτερικό του είναι τελείως στεγνό. Παράλειψη αυτού του σταδίου μπορεί να συντελέσει στην εμφάνιση ανθυγεινής μούχλας σε διάφορα μέρη του χώρου.
- Εφόσον το μηχάνημα δεν θα χρησιμοποιηθεί για μια εκτεταμένη περίοδο, τότε αποκλείστε την παροχή ρεύματος με τον διακόπτη, διατηρώντας τον θέση - OFF. Εάν η παροχή ρεύματος συνεχίσθει, τότε πολλές μονάδες (μονάδες ισχύος Watt), θα καταναλώθουν ανεκμετάλλευτες. Επίσης η συσώρευση σκόνης επί παραδείγματι, μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
- Επαναφέρετε και διατηρήστε την ροή ρεύματος, με τον διακόπτη παροχής στη θέση - ON τουλάχιστον για 12 ώρες προτού να χρησιμοποιηθεί το μηχάνημα. Μην αποπειράθετε ποτέ να διακόψετε την παροχή ρεύματος, με τον διακόπτη στην θέση OFF, σε περιόδους συνεχούς χρήσης. Τέτοια απόπειρα θα προξενήσει βλάβη στο μηχάνημα.

1.3. Πέταγμα της μονάδας σαν άχρηστη

⚠ Προειδοποίηση:

- Εάν θέλετε να πετάξετε τη συσκευή σαν άχρηστη, συμβουλευτείτε σχετικά το κατάστημα από το οποίο την αγοράσατε. Εάν οι σωλήνες της συσκευής αφαιρεθούν αντικανονικά, ενδέχομένως να τιναχτεί ψυκτικό υγρό (αέριο φθοριούχου άνθρακα) και να έλθει σ' επαφή με το δέρμα σας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό σας. Επίσης, η απελευθέρωση ψυκτικού υγρού στην ατμόσφαιρα προκαλεί ζημιά στο περιβάλλον.

⚠ Προσοχή:

- Κάτι την αφαίρεση του φίλτρου πρέπει να λάβετε μέτρα προστασίας των οφθαλμών εναντίον της σκόνης. Επίσης, αν πρέπει ν' ανεβείτε σ' ένα σκαμνί για να εκτελέσετε την εργασία, προσέξτε να μην πέσετε.
- Ανοιξτε την ηλεκτρική τροφοδοσία αφού αλλάξετε το φίλτρο.

3.3. Ρύθμιση της θερμοκρασίας δωματίου

Για την αλλαγή θερμοκρασίας δωματίου

Πατήστε το κουμπι ① [Set Temperature] για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία δωματίου που θελετε.

Πατώντας το ⑧ ή το ⑨ μία φορά, αλλάζει η ρύθμιση ανά 1 °C. Αν το πατήσετε συνεχώς, η ρύθμιση συνεχίζει ν' αλλάζει ανά 1 °C.

- Η εσωτερική θερμοκρασία μπορεί να ρυθμίζεται μεταξύ των ακόλουθων ορίων:

ψύξη/στέγνωση: 19 – 30 °C
θέρμανση : 17 – 28 °C

- Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση της θερμοκρασίας για τη λειτουργία ανεμιστήρα.

- Τα όρια θερμοκρασίας δωματίου που επιδεικνύονται είναι από 8 – 39 °C. Έχω απ' αυτά τα όρια η επίδειξη αναβοσβήνει είτε 8 – 39 °C για να σας πληροφορήσει ότι η θερμοκρασία δωματίου είναι χαμηλότερη ή υψηλότερη απ' αυτήν που επιδεικνύεται.

3.4. Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα

Για ν' αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα

Καθε φορα που πατατε το κουμπι ⑥ [Fan Speed] μια φορα, γινεται διαδοχικα εναλλαγη απο τη ρυθμιση χαμηλης ταχυτητας στη ρυθμιση υψηλης ταχυτητας.

Κατα τη λειτουργία ηλεκτρονικής στέγνωσης, ο εσωτερικός ανεμιστήρας τίθεται αυτομάτως σε λειτουργία χαμηλής ταχύτητας. Η αλλαγή ταχύτητας του ανεμιστήρα δεν είναι δυνατή. (Μόνο η επίδειξη του χειριστηρίου εξ αποστάσεως αλλάζει.)

- Κάθε φορά που πατάτε μία φορά το κουμπί ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα, αλλάζει η ταχύτητα του ανεμιστήρα.

[PEFY-P200-250VMH]

Ταχύτητα ανεμιστήρα : 1 στάδιο

- Η αλλαγη ταχυτητας του ανεμιστηρα δεν ειναι δυνατη.

[Σειρά PEFY-P40~140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM]

Ταχύτητα ανεμιστήρα : 2 στάδια

Οθόνη: (Χαμηλή) → (Υψηλή)

[PLFY-P125VLMD]

Ταχύτητα ανεμιστήρα : 4 στάδια

Οθόνη: (Χαμηλή) → (Μεσαία2) → (Μεσαία1) → (Υψηλή)

[Σειρά PLFY-P20~100VLMD, PEFY-P-VMR]

Ταχύτητα ανεμιστήρα : 3 στάδια

Οθόνη: (Χαμηλή) → (Μεσαία) → (Υψηλή)

[Σειρά PFFY-P-VLRMM-E, PEFY-P-VMA(L)-E, PEFY-P-VMHS-E]

Ταχύτητα ανεμιστηρα: 3 σταδια

Οθόνη: (Χαμηλή) → (Μεσαία) → (Υψηλή) → (AUTO*)

- Αυτη η ρυθμιση μπορει να γινει μονο με το τηλεχειριστηριο MA.

3.5. Ρύθμιση πάνω/κάτω κατεύθυνσης ροής αέρα

Για ν' αλλάξετε την πάνω/κάτω κατεύθυνση ροής του αέρα

Καθε φορα που πατατε το κουμπι ⑦ [Eleghou Roiis Aerou], αλλαζει η κατεύθυνση της ροης αερα.

[PLFY-P20~100VLMD]

Οθόνη		① Παλινδρόμηση ② 0° ③ 40° ④ 60° ⑤ 80°				
Τρόπος λειτουργίας	Ταχύτητα ανεμιστήρα	①	②	③	④	⑤
Θέρμανση/Εξαερισμός	Υψηλή/Μέση/Χαμηλή					
Ψύξη	Υψηλή					
Αφύγρανση	Σταθερη	①	②	③	④	⑤
Αρχική ρύθμιση		—	ψύξη Αφύγρανση Εξαερισμός	—	—	Θέρμανση

[Άλλα μοντέλα]

Οθόνη		① Παλινδρόμηση ② 0° ③ 45° ④ 60° ⑤ 85°				
Τρόπος λειτουργίας	Ταχύτητα ανεμιστήρα	①	②	③	④	⑤
Θέρμανση/Εξαερισμός	Υψηλή/Μέση1/Μέση2/Χαμηλή					
Ψύξη	Υψηλή	①	②	③	④	⑤
Αφύγρανση	Σταθερη					*1
Αρχική ρύθμιση		—	ψύξη Αφύγρανση Εξαερισμός	—	—	Θέρμανση

*1 • Επανέρχεται αυτομάτα στους "② 0°" μετά από μία ώρα.

• Στο τηλεχειριστηριο εμφανίζεται η ένδειξη "1 Hr." (Εξαφανίζεται μετά από μία ώρα)


• Η λειτουργία αυτή δεν είναι διαθέσιμη σ' αυτά τα μοντέλα.

• Ενδεχεται να υπαρχει διαφορα μεταξυ της θεσης του πτερυγιου στην οθονη και της πραγματικης θεσης του πτερυγιου στις ακολουθες περιπτωσεις:

- Όταν στο τηλεχειριστηριο εμφανίζεται η ενδειξη "DEFROST" ή "STAND BY"
- Κατα την εναρξη της λειτουργιας θερμανσης
- Thermo-OFF σε τροπο λειτουργιας θερμανσης

PFFY-P-VLEM

Καθώς σύρετε τη γρίλια εκβολής αέρα προς το σώμα σας, σηκώστε το πίσω μέρος, αφαιρέστε το, αλλάζετε την κατεύθυνση και επανατοποθετήστε το στη θέση του.



Προσοχή:

Αποφεύγετε να τοποθετείτε το χέρι σας στο στόμιο εκβολής αέρα της εσωτερικής μονάδας περισσότερο απ' όσο είναι απαραίτητο. Αν μαγκωθούν τα χέρια σας στα μεταλλικά εξαρτήματα όταν ρυθμίζετε το πλαίσιο ρύθμισης κατεύθυνσης ροής αέρα και τη γρίλια εκβολής ή όταν μαγκωθούν στο αυτόματο πτερύγιο, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή θλάβης.

3.6. Εξαερισμός

- Η μονάδα εξαερισμού (μονάδα επεξεργασίας ΟΑ η LOSSNAY) τιθεται αυτοματα σε λειτουργια οταν ενεργοποιεται η εσωτερικη μονάδα με την οποια συνδεται.
- Εαν πατησετε το κουμπι ⑧ [Αερισμού] ενω η εσωτερικη μονάδα ειναι εκτος λειτουργιας, θα τεθει σε λειτουργια μονο ο εξαεριστηρας.
- Πατησετε το κουμπι ⑨ [Αερισμού] για να αλλαξετε την ταχυτητα του ανεμιστηρα.
- Αναλογα με τα μοντελα, ο ανεμιστηρας της εσωτερικης μοναδας τιθεται σε λειτουργια ενω η μοναδα ειναι σε τροπο λειτουργιας εξαερισμου.

3.7. Άλλο



STAND BY DEFROST

:Επιδεικνύεται όταν ο έλεγχος εκτελείται από μία μονάδα κεντρικού ελέγχου η οποία πωλείται ξεχωριστά, κλπ.

CHECK

:Εμφανίζεται από την αρχή της λειτουργίας θέρμανσης μέχρι τη στιγμή που εξέρχεται θερμός αέρας.

NOT AVAILABLE

:Επιδεικνύει την υπόδειξη όταν συμβεί κάποια ανωμαλία στη μονάδα.



:Οταν πατιέται ένα κουμπι για οποιαδήποτε λειτουργια η οποια δεν εκτελείται από τη μονάδα, αυτή η επίδειξη αναβοσθήνει μαζί με την επίδειξη αυτής της λειτουργίας.

FILTER

:Σε συστήματα όπου η επίδειξη του ανιχνευτικού εμφανίζεται σαν "χειριστήριο εξ αποστάσεως", η μέτρηση της θερμοκρασίας δωματίου εκτελείται από το ανιχνευτικό θερμοκρασίας δωματίου που είναι ενσωματωμένο στο χειριστήριο εξ αποστάσεως.

:Εμφανίζεται όταν είναι ώρα για τον καθαρισμό του φίλτρου.

Πίεστε δύο φορές το κουμπι ⑩ [FILTER (.J)] και η ένδειξη εξαφανίζεται.

4. Ο έξυπνος τρόπος χρήσης

Ακόμη και τα πιο μικρά μέτρα φροντίδας της μονάδας κλιματισμού σας μπορούν να συνεισφέρουν ούτως ώστε να είναι η χρήση της πιο αποδοτική από πλευράς κλιματισμού, κόστους ηλεκτρισμού κλπ.

Θέστε τη σωστή θερμοκρασία δωματίου

- Στη λειτουργια ψύξης, μία διαφορά θερμοκρασίας περίπου 5 °C μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού είναι ιδανική.
- Αν η θερμοκρασία δωματίου αυξηθεί ανά 1 °C κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αερόψυξης, μπορεί να επιτευχθεί οικονομία περίπου 10 % της ηλεκτρικής ενέργειας.
- Η υπερβολική ψύξη είναι κακή για την υγεία. Επίσης, αποτελεί σπατάλη της ηλεκτρικής ενέργειας.

Καθαρίστε πλήρως το φίλτρο

- Αν μπλοκάρει το παραβάν του φίλτρου αέρα, η ροή αέρα και η κλιματιστική απόδοση μπορεί να μειωθούν σημαντικά.
- Εκτός αυτού, αν αυτή η κατάσταση παραμείνει απαρατήρητη, μπορεί να προκαλέσει βλάβη. Είναι ειδικά σπουδαίο να καθαρίζετε το φίλτρο στην αρχή των εποχών ψύξης και θέρμανσης. (Όταν έχει συγκεντρωθεί υπερβολική σκόνη και βρομιά, καθαρίστε το φίλτρο πλήρως.)

5. Φροντίδα για το μηχάνημα

Η συντήρηση του φίλτρου πρέπει να γίνεται πάντα από ειδικευμένο τεχνικό.
Πριν φροντίσετε το μηχάνημα, κλείστε το ρεύμα.

⚠ Προσοχή:

- Πριν αρχίσετε τον καθαρισμό, σταματήστε τη λειτουργία και κλείστε το ρεύμα. Θυμηθείτε ότι ο ανεμιστήρας περιστρέφεται μέσα με μεγάλη ταχύτητα και αποτελεί σοβαρό κίνδυνο τραυματισμού.
- Οι εσωτερικές μονάδες είναι εφοδιασμένες με φίλτρα για την αφαίρεση της σκόνης από τον εισερχόμενο αέρα. Καθαρίστε τα φίλτρα χρησιμοποιώντας τις μεθόδους που επιδεικνύονται στ' ακόλουθα σκίτσα. (Το απλό φίλτρο θα πρέπει κανονικά να καθαρίστε μία φορά τη θδομάδα και το φίλτρο διαρκείας στην αρχή της κάθε σαιζόν.)
- Η διάρκεια ζωής του φίλτρου εξαρτάται από τη θέση εγκατάστασης και τον τρόπο λειτουργίας της μονάδας.

Αποτρέψτε την εισβολή θερμότητας κατά τη διάρκεια αερόψυξης

- Για ν' αποτρέψετε την εισβολή θερμότητας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ψύξης, τοποθετήστε μία κουρτίνα ή ένα προπέτασμα στο παράθυρο για να κόψετε το ηλιακό φώς. Επίσης, μην ανοίγετε την είσοδο και την έξοδο εκτός από περιπτώσεις ανάγκης.

Κατά περίοδο κάνετε εξαέρωση

- Επειδή ο αέρας βρομίζει κατά περίοδο σ' ένα δωμάτιο το οποίο παραμένει κλειστό για μακρές περιόδους, η εξαέρωση είναι μερικές φορές απαραίτητη. Όταν χρησιμοποιούνται συσκευές αερίου μαζί με τη μονάδα κλιματισμού, πρέπει να λειφθούν ειδικές προφυλάξεις. Αν χρησιμοποιείται η συσκευή εξαέρωσης "LOSSNAY" η οποία έχει εξελιχθεί από την εταιρεία μας, μπορείτε να κάνετε εξαέρωση με λιγότερη απώλεια. Για λεπτομέριες σχετικά μ' αυτήν τη μονάδα, συμβουλευθείτε τον έμπορό σας.

Τρόπος καθαρισμού

- Εσκονίστε το φίλτρο ελαφρά ή καθαρίστε το χρησιμοποιώντας μία ηλεκτρική σκούπα. Σε περιπτώσεις σοβαρών λεκέδων, πλείνετε το φίλτρο σε χλιαρό νερό που περιέχει ουδέτερο απορρυπαντικό και ακολούθως ξεπλύνετε πλήρως το απορρυπαντικό. Μετά το πλύσιμο, στεγνώστε το και τοποθετήστε το πάλι στη θέση του.

⚠ Προσοχή:

- Μη στεγνώνετε το φίλτρο εκθέτοντάς το στο ηλιακό φώς ή θερμαίνοντάς το κοντά σε φωτιά κλπ. Αυτό μπορεί να προκαλέσει την παραμόρφωση του φίλτρου.
- Πλύσιμο του φίλτρου σε ζεστό νερό (πάνω από 50 °C) μπορεί επίσης να το παραμορφώσει.

⚠ Προσοχή:

Μη χύνετε ποτέ νερό ή εύφλεκτα σπρέυ πάνω στη μονάδα κλιματισμού. Καθαρισμός της μονάδας κλιματισμού μ' αυτές τις μεθόδους μπορεί να προκαλέσει βλάβη της μονάδας, ηλεκτροπληξία ή πυρκαϊά.

6. Ανίχνευση θλαθών

Πριν ζητήσετε την υπηρεσία σέρβις, ελέγξτε τα ακόλουθα σημεία:

Κατάσταση του μηχανήματος	Χειριστήριο εξ αποστάσεως	Αιτία	Ανίχνευση βλάβης
Δεν λειτουργεί.	“●” επίδειξη δεν ανάβει. Δεν εμφανίζεται καμία επίδειξη ακόμη κι όταν το κουμπί [ON/OFF] είναι πατημένο.	Διακοπή ρεύματος	Μετά την αποκατάσταση ρεύματος, πατήστε το κουμπί [ON/OFF].
		Το ρεύμα είναι κλειστό.	Ανοίξτε το διακόπτη ρεύματος.
		Η ασφάλεια είναι καμένη.	Αλλάξτε την ασφάλεια.
		Ο διακόπτης της ασφάλειας είναι κλειστός.	Ανοίξτε το διακόπτη της ασφάλειας.
Ο αέρας εκρέει αλλά δεν ψυχραίνει ή θερμαίνεται αρκετά.	Η επίδειξη του υγρού κρυστάλλου δείχνει ότι βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας.	Λανθασμένη ρύθμιση θερμοκρασίας.	Αφού ελέγξτε τη ρυθμισμένη θερμοκρασία και τη θερμοκρασία εισόδου στην οθόνη του υγρού κρυστάλλου, βλέπετε τον [Ρύθμιση της θερμοκρασίας δωματίου], και χρησιμοποιήστε το κουμπί ρύθμισης.
		Το φίλτρο είναι γεμάτο με σκόνη και βρομιά.	Καθαρίστε το φίλτρο (Βλέπετε [Φροντίδα για το μηχάνημα]).
		Υπάρχουν μερικά εμπόδια στην είσοδο και έξοδο αέρα των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων.	Αφαιρέστε.
		Τα παράθυρα και οι πόρτες είναι ανοιχτά.	Κλείστε.
Δεν εκρέει ψυχρός ή θερμός αέρας.	Η οθόνη υγρού κρυστάλλου δείχνει ότι βρίσκεται σε λειτουργία.	Το κύκλωμα αποτροπής επαναλειτουργίας βρίσκεται σε λειτουργία για 3 λεπτά.	Περιμένετε για λίγο. (Για την προστασία του συμπιεστή, ένα κύκλωμα αποτροπής επαναλειτουργίας 3 λεπτών είναι ενσωματωμένο στην εσωτερική μονάδα. Γι αυτό υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο συμπιεστής δεν αρχίζει να λειτουργεί αμέσως. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δε λειτουργεί μέχρι για 3 λεπτά.)
		Η λειτουργία της εσωτερικής μονάδας άρχισε ξανά κατά τη διάρκεια λειτουργίας θέρμανσης και απόψυξης.	Περιμένετε για λίγο. (Η λειτουργία θέρμανσης αρχίζει μετά τον τερματισμό λειτουργίας απόψυξης.)
Λειτουργεί για λίγο αλλά σύντομα σταματάει.	Το “CHECK” και ο κώδικας ελέγχου αναβοσβήνουν στην οθόνη υγρού κρυστάλλου.	Υπάρχουν μερικά εμπόδια στην είσοδο και έξοδο αέρα της εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας.	Επαναθέστε σε λειτουργία μετά την αφαίρεση.
		Το φίλτρο είναι γεμάτο με σκόνη και βρομιά.	Επαναθέστε σε λειτουργία μετά τον καθαρισμό του φίλτρου (Βλέπετε [Φροντίδα για το μηχάνημα]).
Ο ήχος της εξάτμισης και της περιστροφής του κινητήρα ακούγονται μετά τον τερματισμό λειτουργίας.	Όλα τα φωτάκια είναι οθισμένα εκτός από το φωτάκι ρεύματος του “●”.	Όταν βρίσκονται άλλες μονάδες σε λειτουργία ψύξης, το μηχάνημα σταματάει αφού λειτουργήσει ένα μηχάνημα αποστράγγισης για 3 λεπτά όταν τερματιστεί η λειτουργία αερόψυξης.	Περιμένετε για 3 λεπτά.
Ο ήχος της εξάτμισης και της περιστροφής του κινητήρα ακούγονται σταδιακά μετά τον τερματισμό λειτουργίας.	Όλα τα φωτάκια είναι οθισμένα εκτός από το φωτάκι ρεύματος του “●”.	Όταν βρίσκονται άλλες μονάδες σε λειτουργία ψύξης, εισρέει νερό αποστράγγισης. Όταν συγκεντρώνεται το νερό αποστράγγισης, ο μηχανισμός αποστράγγισης αρχίζει να λειτουργεί.	Θα σταματήσει σύντομα. (Αν ο ήχος παρουσιάζεται πάνω από 2–3 φορές την ώρα, ζητήστε την υπηρεσία σέρβις.)
Θερμός αέρας εξέρχεται κατά περίοδο όταν ο θερμοστάτης είναι κλειστός ή κατά τη διάρκεια λειτουργίας του ανεμιστήρα.	Η επίδειξη του υγρού κρυστάλλου δείχνει ότι βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας.	Όταν όλες οι εσωτερικές μονάδες βρίσκονται στη λειτουργία θέρμανσης, οι βαλβίδες ελέγχου είναι ανοιχτές και κλειστές κατά περίοδο για να διατηρήσουν τη σταθερότητα του συστήματος.	Θα σταματήσει σύντομα. (Αν η θερμοκρασία δωματίου ανεβαίνει ανυπόφορα σ' ένα μικρό δωμάτιο, σταματήστε τη λειτουργία.)

- Αν η λειτουργία σταματήσει λόγω διακοπής ρεύματος, λειτουργεί το [κύκλωμα επανεκκίνησης-προφύλαξης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος] και απενεργοποιεί τη λειτουργία της μονάδας ακόμη και μετά την επαναφορά του ρεύματος. Σε αυτήν την περίπτωση, πατήστε πάλι το κουμπί [ON/OFF] και ξεκινήστε τη λειτουργία.

Αν συνεχίζουν οι βλάβες αφού έχετε ελέγξει τα παραπάνω, κλείστε το ρεύμα και αποταθείτε στο έμπορο σας με πληροφορίες σχετικά με τ' όνομα του προϊόντος, τη φύση της βλάβης κλπ. Αν η επίδειξη “[CHECK]” και ο (τετραψήφιος) κώδικας ελέγχου αναβοσβήνουν, πείτε στον έμπορο το περιεχόμενο (κώδικα ελέγχου) της επίδειξης. Μην προσπαθείτε ποτέ να το επισκευάσετε εσείς.

Τα ακόλουθα συμπτώματα δεν αποτελούν θλάθες της μονάδας κλιματισμού:

- Ο αέρας που εκρέει από τη μονάδα κλιματισμού μπορεί μερικές φορές να μυρίζει. Αυτό οφείλεται σε καπνό από τοιχάρια που υπάρχει στον αέρα του δωματίου, σε μυρουδιές καλλυντικών, τοίχων, επίπλων κλπ. που εισέρχονται στη μονάδα κλιματισμού.
- Αμέσως μετά τη λειτουργία και το σταμάτημα της μονάδας κλιματισμού ακούγεται ένα σφίριγμα. Αυτό είναι ο ήχος της ροής του ψυκτικού μέσα στη μονάδα κλιματισμού. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Η μονάδα κλιματισμού μερικές φορές κάνει μικρούς θορύβους κατά την έναρξη ή τον τερματισμό της λειτουργίας ψύξης/θέρμανσης. Πρόκειται για τον ήχο τριβής του μπροστινού πλαισίου και άλλων εξαρτημάτων λόγω διαστολής και συστολής που προκαλείται από την αλλαγή της θερμοκρασίας. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Η ταχύτητα του ανεμιστήρα αλλάζει ακόμη και όταν δεν έχετε αλλάξει τη ρύθμιση. Το κλιματιστικό αυξάνει αυτόμata την ταχύτητα του ανεμιστήρα σταδιακά από τη χαμηλότερη ταχύτητα στην ορισμένη ταχύτητα ώστε να μην φυσά κρύος αέρας στην αρχή της λειτουργίας θέρμανσης. Μειώνει επίσης την ταχύτητα του ανεμιστήρα προκειμένου να προστατεύεται το μοτέρ του ανεμιστήρα όταν η θερμοκρασία του αέρα επιστροφής ή η ταχύτητα του ανεμιστήρα γίνει υπερβολικά υψηλή.

7. Εργασίες εγκατάστασης και μεταφοράς και έλεγχος

Σχετικά με την τοποθεσία εγκατάστασης

Συμβουλεύετε τον έμπορό σας για λεπτομέριες σχετικά με την εγκατάσταση και μεταφορά εγκατάστασης.

⚠ Προσοχή:

Μην εγκαταστήτε ποτέ τη μονάδα κλιματισμού σε σημεία όπου υπάρχει κίνδυνος διαρροής εύφλεκτων αερίων.

Αν συγκεντρώθει αέριο γύρω από τη μονάδα θα προκαλέσει πυρκαϊά.

Μην εγκαταστήτε ποτέ τη μονάδα κλιματισμού στα ακόλουθα σημεία:

- όπου υπάρχει πολύ λάδι μηχανής
- κοντά σε παραθαλάσσιες περιοχές όπου ο αέρας έχει υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι
- όπου η υγρασία είναι μεγάλη
- όπου υπάρχουν θερμές πηγές
- όπου υπάρχει θειούχο αέριο
- όπου υπάρχει μηχανισμός ο οποίος επεξεργάζεται υψηλές συχνότητες (μηχάνημα συγκόλλησης με υψηλή συχνότητα κλπ.)
- όπου χρησιμοποιούνται συχνά διαλύσεις οξέων
- όπου χρησιμοποιούνται συχνά ειδικά σπρέι
- Εγκαταστήστε την εσωτερική μονάδα οριζόντιως. Διαφορετικά θα προκληθεί διαρροή νερού.
- Λάβετε επαρκή μέτρα εναντίον του θορύβου όταν εγκαταστήστε τις μονάδες κλιματισμού σε νοσοκομεία ή σε επιχειρήσεις σχετικές με επικοινωνίες.

Αν η μονάδα κλιματισμού χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε από τα παραπάνω περιβάλλοντα, προσδοκούνται συχνές βλάβες στη λειτουργία. Συνιστούμε ν' αποφεύγετε αυτούς τους τύπους τοποθεσιών εγκατάστασης.

Για περισσότερες λεπτομέριες, συμβουλεύετε τον έμπορό σας.

Σχετικά με ηλεκτρική εργασία

⚠ Προσοχή:

• Η ηλεκτρική εργασία πρέπει ν' αναλαμβάνεται από άτομο το οποίο είναι εξειδικευμένο σαν ηλεκτρολόγος μηχανολόγος σύμφωνα με τα [τεχνικά πρότυπα σχετικά με ηλεκτρικές εγκαταστάσεις], [κανονισμούς εσωτερικής καλωδίωσης] και οδηγίες εγκατάστασης με την πλήρη χρήση αποκλειστικών κυκλωμάτων. Η χρήση άλλων προϊόντων στο ίδιο κύκλωμα παροχής ρεύματος μπορεί να προκαλέσει το κάψιμο διακόπτων ασφαλειών και ασφαλειών.

8. Προδιαγραφές

Σειρά PLFY-P-VLMD-E

Είδος	Μοντέλο	P20VLMD-E	P25VLMD-E	P32VLMD-E	P40VLMD-E	P50VLMD-E	P63VLMD-E
Ηλεκτρική πηγή				~220-240V 50Hz	~220-230V 60Hz		
Ψυκτική ικανότητα*1 / Θερμική ικανότητα*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Διαστάσεις*2	Υψος mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)
	Πλάτος mm	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	946 (1.250)	946 (1.250)
	Βάθος mm	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)
Συνολικό Βάρος kg		23 (6,5)	23 (6,5)	24 (6,5)	24 (6,5)	27 (7,5)	28 (7,5)
Άνεμοστήρας Ρυθμός ροής αέρα (Χαμηλή-Μεσαία-Υψηλή)	m³/min	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	7,0-8,5-10,5	9,0-11,0-12,5	10,0-13,0-15,5
Στάθμη θορύβου (Χαμηλή-Μεσαία-Υψηλή)*3	dB(A) 220, 240 V	27-30-33	27-30-33	27-30-33	29-33-36	31-34-37	33-38-40
Φίλτρο	230 V	28-31-34	28-31-34	28-31-34	30-34-37	32-35-38	34-39-41
				Φίλτρο μακράς διαρκείας			

Είδος	Μοντέλο	P80VLMD-E	P100VLMD-E	P125VLMD-E
Ηλεκτρική πηγή		~220-240V 50Hz	~220-230V 60Hz	
Ψυκτική ικανότητα*1 / Θερμική ικανότητα*1	kW	9,0/10,0	11,2/12,5	14,0/16,0
Διαστάσεις*2	Υψος mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)
	Πλάτος mm	1.446 (1.750)	1.446 (1.750)	1.708 (2.010)
	Βάθος mm	634 (710)	634 (710)	606 (710)
Συνολικό Βάρος kg		44 (12,5)	47 (12,5)	56 (13)
Άνεμοστήρας Ρυθμός ροής αέρα (Χαμηλή-Μεσαία-Υψηλή)	m³/min	15,5-18,5-22,0	17,5-21,0-25,0	24,0-27,0-30,0-33,0 (Χαμηλή-Μεσαία2-Μεσαία1-Υψηλή)
Στάθμη θορύβου (Χαμηλή-Μεσαία-Υψηλή)*3	dB(A) 220, 240 V	33-36-39	36-39-42	40-42-44-46
Φίλτρο	230 V	34-37-40	37-41-43	Φίλτρο μακράς διαρκείας

Σημείωση: * Θερμοκρασία λειτουργίας της εσωτερικής μοναδας.

Λειτουργία ψυξής: 15 °C υγρος βολβος – 24 °C υγρος βολβος

Λειτουργία θερμανσης: 15 °C ξηρος βολβος – 27 °C ξηρος βολβος

*1 Η Ψυκτική/Θερμική ικανότητα δείχνουν το μέγιστο της τιμής για λειτουργία κάτω από τις εξής συνθήκες.

Ψύξη: Εσωτερική: 27 °C ξηρος βολβός/19 °C υγρος βολβός

Θέρμανση: Εσωτερική: 20 °C ξηρος βολβός

*2 Το νούμερο μέσα σε () αφορά το πλαίσιο.

*3 Ο θόρυβος λειτουργίας μετρήθηκε σε ανησυχητικό θάλαμο.

- Μη συνδέετε ποτέ το καλώδιο γείωσης σε σωλήνα αερίου, σωλήνα νερού, συλληπτήρα ή γείωση τηλεφωνικής γραμμής. Για λεπτομέριες, συμβουλεύετε τον έμπορό σας.
- Σε μερικούς τύπους τοποθεσίας εγκατάστασης, η εγκατάσταση ασφάλειας με διακόπτη είναι υποχρεωτική. Για λεπτομέριες, συμβουλεύετε τον έμπορό σας.

Σχετικά με τη μεταφορά της εγκατάστασης

- Όταν μεταφέρετε ή επαναλαμβάνετε την εγκατάσταση της μονάδας κλιματισμού όταν μεγαλώνετε το σπίτι σας, αλλάζετε τη μορφή ή μετακομίζετε, συμβουλεύετε τον έμπορό σας εκ των προτέρων για να εξακριβώσετε το κόστος της επαγγελματικής μηχανολογικής εργασίας που απαιτείται για τη μεταφορά της εγκατάστασης.

⚠ Προσοχή:

Όταν μεταφέρετε ή επαναλαμβάνετε την εγκατάσταση της μονάδας κλιματισμού, συμβουλεύετε τον έμπορό σας. Η λανθασμένη εγκατάσταση μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία, πυρκαϊά κλπ.

Επίσης δώστε προσοχή στο θόρυβο

- Για την εγκατάσταση, διαλέξτε ένα χώρο που θα μπορέσει ν' αντέξει πλήρως το βάρος της μονάδας κλιματισμού και όπου ο θόρυβος και οι δονήσεις μπορούν να μειωθούν.
- Διαλέξτε ένα μέρος όπου ο ψυχρός ή θερμός αέρας και ο θόρυβος από την εξωτερική έξοδο αέρα της μονάδας κλιματισμού δεν θα ενοχλήσει τους γειτόνους.
- Αν τοποθετηθεί κάποιο ξένο σώμα κοντά στην εξωτερική έξοδο αέρα της μονάδας κλιματισμού μπορεί να προκαλέσει μείωση της απόδοσης και αύξηση του θορύβου.
Αποφεύγετε την τοποθέτηση αντικειμένων κοντά στην έξοδο αέρα.
- Αν η μονάδα κλιματισμού δημιουργεί οποιουσδήποτε ανώμαλους θορύβους, συμβουλεύετε τον έμπορό σας.

Συντήρηση και επιθεώρηση

- Αν η μονάδα κλιματισμού χρησιμοποιείται για αρκετές σαιζόν, το εσωτερικό θα βρομίσει και θα μειώσει την απόδοση.
Ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης, μπορεί να δημιουργηθεί κακοσιμία και μπορεί να χειροτερέψει τη αποστράγγιση λόγω σκόνης, βρομάς κλπ.

Σειρά PEFY-P-VMH-E

Είδος	Μοντέλο	P40VMH-E	P50VMH-E	P63VMH-E	P71VMH-E	P80VMH-E
Ηλεκτρική πηγή				~220-240V 50/60Hz		
Ψυκτική ικανότητα*1 / Θερμική ικανότητα*1	kW	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Διαστάσεις Ύψος / Πλάτος / Βάθος	mm	380/750/900	380/750/900	380/750/900	380/1.000/900	380/1.000/900
Συνολικό Βάρος	kg	44	44	45	50	50
Ρυθμός ροής αέρα (Χαμηλή-Υψηλή)	m³/min	10,0-14,0	10,0-14,0	13,5-19,0	15,5-22,0	18,0-25,0
Ανεμιστήρας Εξωτερική στατική πίεση*2	Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Στάθμη θορύβου (Χαμηλή-Υψηλή)*5	dB(A)	220 V 230, 240 V	27-34 31-37	27-34 31-37	32-38 36-41	32-39 35-41
Φίλτρο				Φίλτρο μακράς διαρκείας (προαιρητικό)		

Είδος	Μοντέλο	P100VMH-E	P125VMH-E	P140VMH-E
Ηλεκτρική πηγή			~220-240V 50/60Hz	
Ψυκτική ικανότητα*1 / Θερμική ικανότητα*1	kW	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0
Διαστάσεις Ύψος / Πλάτος / Βάθος	mm	380/1.200/900	380/1.200/900	380/1.200/900
Συνολικό Βάρος	kg	70	70	70
Ρυθμός ροής αέρα (Χαμηλή-Υψηλή)	m³/min	26,5-38,0	26,5-38,0	28,0-40,0
Ανεμιστήρας Εξωτερική στατική πίεση*2	Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Στάθμη θορύβου (Χαμηλή-Υψηλή)*5	dB(A)	220 V 230, 240 V	34-42 38-44	34-42 38-44
Φίλτρο			Φίλτρο μακράς διαρκείας (προαιρητικό)	

Είδος	Μοντέλο	P200VMH-E	P250VMH-E
Ηλεκτρική πηγή		3N-380-415V 50/60Hz	
Ψυκτική ικανότητα*1 / Θερμική ικανότητα*1	kW	22,4/25,0	28,0/31,5
Διαστάσεις Ύψος / Πλάτος / Βάθος	mm	470/1.250/1.120	470/1.250/1.120
Συνολικό Βάρος	kg	100	100
Ρυθμός ροής αέρα	m³/min	58,0	72,0
Ανεμιστήρας Εξωτερική στατική πίεση*3	Pa	380 V 400, 415 V	110/220 130/260
Στάθμη θορύβου*5	dB(A)	380 V 400, 415 V	42 44
Φίλτρο			Φίλτρο μακράς διαρκείας (προαιρητικό)

Σειρά PEFY-P-VMHS-E

Είδος	Μοντέλο	P200VMHS-E	P250VMHS-E
Ηλεκτρική πηγή		~220-240V 50/60Hz	
Ψυκτική ικανότητα*1 / Θερμική ικανότητα*1	kW	22,4/25,0	28,0/31,5
Διαστάσεις Ύψος / Πλάτος / Βάθος	mm	470/1.250/1.120	470/1.250/1.120
Συνολικό Βάρος	kg	97	100
Ρυθμός ροής αέρα (Χαμηλή-Μεσαία-Υψηλή)	m³/min	50,0-61,0-72,0	58,0-71,0-84,0
Ανεμιστήρας Εξωτερική στατική πίεση*4	Pa	50/100/150/200/250	
Στάθμη θορύβου (Χαμηλή-Μεσαία-Υψηλή)*5	dB(A)	36-39-43	39-42-46
Φίλτρο			Φίλτρο μακράς διαρκείας (προαιρητικό)

Σημείωση: * Θερμοκρασία λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας.

Λειτουργία ψυξής: 15 °C υγρος βολβος – 24 °C υγρος βολβος

Λειτουργία θερμανσης: 15 °C ξηρος βολβος – 27 °C ξηρος βολβος

*1 Η Ψυκτική/Θερμική ικανότητα δείχνουν το μέγιστο της τιμής για λειτουργία κάτω από τις εξής συνθήκες.

Ψύξη: Εσωτερική: 27 °C ξηρος βολβός/19 °C υγρος βολβός Εξωτερική: 35 °C ξηρος βολβός

Θέρμανση: Εσωτερική: 20 °C ξηρος βολβός Εξωτερική: 7 °C ξηρος βολβός/6 °C υγρος βολβός

*2 Η εξωτερική στατική πίεση είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο στην τιμή του 100 Pa (220 V)/150 Pa (230, 240 V).

*3 Η εξωτερική στατική πίεση είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο στην τιμή του 220 Pa (380 V)/260 Pa (400, 415 V).

*4 Η εξωτερική στατική πίεση είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο στην τιμή του 150 Pa.

*5 Ο θόρυβος λειτουργίας μετρήθηκε σε ανησυχικό θάλαμο.

Σειρά PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM(M)-E

Είδος	Μοντέλο	P20VLEM-E	P25VLEM-E	P32VLEM-E	P40VLEM-E	P50VLEM-E	P63VLEM-E
Ηλεκτρική πηγή				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Ψυκτική ικανότητα*1 / Θερμική ικανότητα*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Διαστάσεις Ύψος / Πλάτος / Βάθος mm	630/1.050/220	630/1.050/220	630/1.170/220	630/1.170/220	630/1.410/220	630/1.410/220	
Συνολικό Βάρος kg	23	23	25	26	30	32	
Ανεμοστήρας Ρυθμός ροής αέρα (Χαμηλή-Υψηλή) m³/min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5	
Στάθμη θορύβου (Χαμηλή-Υψηλή)*3 *4 dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46	
Φίλτρο				Kανονικό φίλτρο			

Είδος	Μοντέλο	P20VLRM-E	P25VLRM-E	P32VLRM-E	P40VLRM-E	P50VLRM-E	P63VLRM-E
Ηλεκτρική πηγή				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Ψυκτική ικανότητα*1 / Θερμική ικανότητα*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Διαστάσεις Ύψος / Πλάτος / Βάθος mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220	
Συνολικό Βάρος kg	18,5	18,5	20	21	25	27	
Ανεμοστήρας Ρυθμός ροής αέρα (Χαμηλή-Υψηλή) m³/min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5	
Στάθμη θορύβου (Χαμηλή-Υψηλή)*3 *4 dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46	
Φίλτρο				Kανονικό φίλτρο			

Είδος	Μοντέλο	P20VLRMM-E	P25VLRMM-E	P32VLRMM-E	P40VLRMM-E	P50VLRMM-E	P63VLRMM-E
Ηλεκτρική πηγή				~220-240V 50Hz/60Hz			
Ψυκτική ικανότητα*1 / Θερμική ικανότητα*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Διαστάσεις Ύψος / Πλάτος / Βάθος mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220	
Συνολικό Βάρος kg	18,5	18,5	20	21	25	27	
Ανεμοστήρας Ρυθμός ροής αέρα (Χαμηλή-Μεσαία-Υψηλή) m³/min	4,5-5,5-6,5	4,5-5,5-6,5	6,5-7,5-9,0	8,0-9,5-10,0	10,0-12,0-14,0	11,0-13,0-15,5	
Εξωτερική στατική πίεση*2 Pa	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	
Στάθμη θορύβου (Χαμηλή-Μεσαία-Υψηλή)*2 *4 dB(A)	31-36-40	31-36-40	27-32-37	30-36-40	32-37-41	35-40-44	
Φίλτρο				Kανονικό φίλτρο			

Σημείωση: * Θερμοκρασία λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας.

Λειτουργία ψυξής: 15 °C υγρος βολβος – 24 °C υγρος βολβος

Λειτουργία θερμανσης: 15 °C ξηρος βολβος – 27 °C ξηρος βολβος

*1 Η Ψυκτική/Θερμική ικανότητα δείχνουν το μέγιστο της τιμής για λειτουργία κάτω από τις εξής συνθήκες.

Ψύξη: Εσωτερική: 27 °C ξηρος βολβός/19 °C υγρος βολβός Εξωτερική: 35 °C ξηρος βολβός

Θέρμανση: Εσωτερική: 20 °C ξηρος βολβός Εξωτερική: 7 °C ξηρος βολβός/6 °C υγρος βολβός

*2 Η εξωτερική στατική πίεση είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο στην τιμή του 20 Pa.

*3 Οι αριθμοί αντιπροσωπεύουν μάζα μονάδα 240 V/50 Hz που εμετρήθη σε ένα σημείο που βρίσκεται 1 m μακριά από την πρόσοψη της μονάδας και σε ύψος 1 m από το έδαφος.

Ο θόρυβος είναι κατά προσέγγιση 1 dB(A) μικρότερος για την μονάδα των 230 V και κατά προσέγγιση 2 dB(A) μικρότερος για την μονάδα των 220 V. Ο θόρυβος είναι κατά προσέγγιση 3 dB(A) μικρότερος όταν το σημείο μετρήσεως είναι 1,5 m μακριά από την πρόσοψη της μονάδας και σε ύψος 1,5 m από το έδαφος.

*4 Ο θόρυβος λειτουργίας μετρήθηκε σε ανηχοϊκό θάλαμο.

Σειρά PEFY-P-VMR-E-L/R

Είδος	Μοντέλο	P20VMR-E-L/R	P25VMR-E-L/R	P32VMR-E-L/R
Ηλεκτρική πηγή		~220-240V 50Hz	~220-230V 60Hz	
Ψυκτική ικανότητα*1 / Θερμική ικανότητα*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	
Διαστάσεις Ύψος / Πλάτος / Βάθος mm	292/640/580	292/640/580	292/640/580	
Συνολικό Βάρος kg	18	18	18	
Ανεμιστήρας Ρυθμός ροής αέρα (Χαμηλή-Μεσαία-Υψηλή) m³/min	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/9,3	
Εξωτερική στατική πίεση Pa	5	5	5	
Στάθμη θορύβου 220 V dB(A)	20/25/30	20/25/30	20/25/33	
(Χαμηλή-Μεσαία-Υψηλή)*3 230 V	21/26/32	21/26/32	21/26/35	
240 V	22/27/30	22/27/30	22/27/33	
Φίλτρο		Κανονικό φίλτρο		

Σειρά PEFY-P-VMA(L)-E

Είδος	Μοντέλο	P20VMA(L)-E	P25VMA(L)-E	P32VMA(L)-E	P40VMA(L)-E	P50VMA(L)-E
Ηλεκτρική πηγή				~220-240V 50Hz		
Ψυκτική ικανότητα*1 / Θερμική ικανότητα*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	
Διαστάσεις Ύψος / Πλάτος / Βάθος mm	250/700/732	250/700/732	250/700/732	250/900/732	250/900/732	
Συνολικό Βάρος kg	23	23	23	26	26	
Ανεμιστήρας Ρυθμός ροής αέρα (Χαμηλή-Μεσαία-Υψηλή) m³/min	6,0-7,5-8,5	6,0-7,5-8,5	7,5-9,0-10,5	10,0-12,0-14,0	12,0-14,5-17,0	
Εξωτερική στατική πίεση*2 Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Στάθμη θορύβου (Χαμηλή-Μεσαία-Υψηλή)*3 dB(A)	23-25-26	23-25-26	23-26-29	23-27-30	25-29-32	
Φίλτρο		Κανονικό φίλτρο				

Είδος	Μοντέλο	P63VMA(L)-E	P71VMA(L)-E	P80VMA(L)-E
Ηλεκτρική πηγή				~220-240V 50Hz
Ψυκτική ικανότητα*1 / Θερμική ικανότητα*1 kW	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0	
Διαστάσεις Ύψος / Πλάτος / Βάθος mm	250/1100/732	250/1100/732	250/1100/732	
Συνολικό Βάρος kg	32	32	32	
Ανεμιστήρας Ρυθμός ροής αέρα (Χαμηλή-Μεσαία-Υψηλή) m³/min	13,5-16,0-19,0	14,5-18,0-21,0	14,5-18,0-21,0	
Εξωτερική στατική πίεση*2 Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Στάθμη θορύβου (Χαμηλή-Μεσαία-Υψηλή)*3 dB(A)	25-29-33	26-29-34	26-29-34	
Φίλτρο		Κανονικό φίλτρο		

Είδος	Μοντέλο	P100VMA(L)-E	P125VMA(L)-E	P140VMA(L)-E
Ηλεκτρική πηγή				~220-240V 50Hz
Ψυκτική ικανότητα*1 / Θερμική ικανότητα*1 kW	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0	
Διαστάσεις Ύψος / Πλάτος / Βάθος mm	250/1400/732	250/1400/732	250/1600/732	
Συνολικό Βάρος kg	42	42	46	
Ανεμιστήρας Ρυθμός ροής αέρα (Χαμηλή-Μεσαία-Υψηλή) m³/min	23,0-28,0-33,0	28,0-34,0-40,0	29,5-35,5-42,0	
Εξωτερική στατική πίεση*2 Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Στάθμη θορύβου (Χαμηλή-Μεσαία-Υψηλή)*3 dB(A)	28-33-37	32-36-40	33-37-42	
Φίλτρο		Κανονικό φίλτρο		

Σημείωση: * Θερμοκρασία λειτουργίας της εσωτερικής μονάδας.

Λειτουργία ψυξής: 15 °C υγρος βολβος – 24 °C υγρος βολβος

Λειτουργία θερμανσης: 15 °C ξηρος βολβος – 27 °C ξηρος βολβος

*1 Η Ψυκτική/Θερμική ικανότητα δείχνουν το μέγιστο της τιμής για λειτουργία κάτω από τις εξής συνθήκες.

Ψύξη: Εσωτερική: 27 °C ξηρος βολβός/19 °C υγρος βολβός

Εξωτερική: 35 °C ξηρος βολβός

Θερμανση: Εσωτερική: 20 °C ξηρος βολβός

Εξωτερική: 7 °C ξηρος βολβός/6 °C υγρος βολβός

*2 Η εξωτερική στατική πίεση είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο στην τιμή του 50 Pa.

*3 Ο θόρυβος λειτουργίας μετρήθηκε σε ανησυχικό θάλαμο.

GR

Содержание

1. Меры предосторожности	86	3.4. Регулировка скорости вентилятора	88
1.1. Установка	86	3.5. Регулировка направления потока воздуха вверх/вниз	89
1.2. В период эксплуатации	87	3.6. Вентиляция	89
1.3. Утилизация прибора	87	3.7. Другие	89
2. Названия и функции различных частей	87	4. Полезные советы	90
3. Эксплуатация прибора	87	5. Уход за прибором	90
3.1. ВКЛ./ВЫКЛ.	88	6. Исправление неполадок	91
3.2. Выбор режима эксплуатации	88	7. Установка прибора, его перемещение и проверка	92
3.3. Регулировка температуры в помещении	88	8. Технические условия	92

1. Меры предосторожности

- До начала эксплуатации прибора ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности».
- В разделе «Меры предосторожности» перечислены важные принципы соблюдения безопасности. Обязательно следуйте им.

Условные обозначения, принятые в тексте

⚠ Предупреждение:

Указывает меры предосторожности, которые следует соблюдать для того, чтобы избежать риска личной травмы или гибели.

⚠ Внимание:

Указывает меры, которые следует соблюдать для того, чтобы избежать повреждения прибора.

Символы, указанные на иллюстрациях

- (○) : Указывает действие, которого следует избегать.
- (●) : Указывает, что это важная инструкция.
- (—) : Указывает, что эта часть должна быть заземлена.
- (△) : Указывает, что следует проявлять осторожность в отношении врачающихся частей. (Этот символ указан на этикетке основного прибора.) <Цвет: желтый>
- (⚠) : Осторожно: опасность электрошока (Этот символ указан на этикетке основного прибора.) <цвет: желтый>

⚠ Предупреждение:

Внимательно прочтите надписи на этикетках, закрепленных на основном приборе.

1.1. Установка

- После того как вы прочтете данное руководство, сохраните его и Руководство по установке в надежном месте, чтобы консультироваться с ними при возникновении вопросов. Если с прибором будет работать другой человек, убедитесь в том, что он ознакомится с данным руководством.

⚠ Предупреждение:

- Данный прибор не должен устанавливаться пользователем. Обратитесь к поставщику или в специализированное предприятие и закажите установку прибора. При неправильной установке может произойти утечка воды, электрический шок или пожар.
- Используйте только те дополнительные приспособления, которые санкционированы «Mitsubishi Electric», и обратитесь к вашему поставщику или в специализированное предприятие и закажите их установку. При неправильной установке дополнительных приспособлений может произойти утечка воды, электрический шок или пожар.
- В руководстве по установке указаны предлагаемые методы установки. Любые изменения в конструкции здания, необходимые для установки, должны соответствовать местным строительным правилам и стандартам.
- Никогда не занимайтесь ремонтом или переносом прибора другого узла место самостоятельно. При неправильном выполнении ремонта может произойти утечка воды, электрический шок или пожар. Если вам требуется перенести или отремонтировать ремонт, обращайтесь к поставщику.
- Не допускайте попадания воды в электрические части (при мойке) и т.д.
- Это может привести к короткому замыканию, возгоранию или задымлению.

Примечание 1: При мытье теплообменного устройства и подноса для стока воды убедитесь в том, что коробка управления, мотор и LEV остаются сухими, пользуйтесь водозащитным покрытием.

Примечание 2: Никогда не сливайте воду, используемую для мытья подноса для стока воды и теплообменного устройства с помощью сливного насоса. Сливайте воду отдельно.

- Данное устройство не предназначено для использования без присмотра детьми или немощными людьми.
- Следует внимательно присматривать за маленькими детьми и следить за тем, чтобы они не играли с данным устройством.
- Не пользуйтесь добавкой для определения утечки.
- Не используйте хладагент другого типа, кроме указанного в руководствах из комплекта поставки блока и на паспортной табличке.
 - Это может повлечь за собой прорыв трубопроводов или блока либо стать причиной взрыва или возгорания в процессе эксплуатации, ремонта или утилизации блока.
 - Так же это может нарушать действующее законодательство.
 - MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION не несет ответственности за неисправности или несчастные случаи, причиной которых стало использование хладагента неподходящего типа.

1) Внешний прибор

⚠ Предупреждение:

- Внешний прибор должен быть установлен на ровной прочной поверхности в том месте, где не наблюдается скопления снега, листьев или мусора.
- Не ставьте какие-либо посторонние предметы на прибор. Он может упасть или посторонний предмет может упасть с него, причинив личную травму.

⚠ Внимание:

Внешний прибор должен быть установлен в таком месте, где выдуваемый из него воздух и производимый им шум не будут беспокоить соседей.

2) Внутренний прибор

⚠ Предупреждение:

Внутренний прибор должен быть надежно установлен. Если прибор закреплен слабо, он может упасть, причинив личную травму.

3) Пульт дистанционного управления

⚠ Предупреждение:

Пульт дистанционного управления должен быть установлен в таком месте, где он недоступен для детей.

4) Дренажный шланг

⚠ Внимание:

Убедитесь в том, что дренажный шланг установлен таким образом, что дренаж происходит бесперебойно. Неправильная установка может привести к утечке воды, что повредит мебель.

5) Линии электропроводки, предохранитель или прерыватель цепи

⚠ Предупреждение:

- Убедитесь в том, что прибор подключен к отдельной линии электропитания. Подключение других электроприборов к этой же линии электропитания может привести к перегрузке.
- Убедитесь в том, что на линии подачи тока имеется выключатель.
- Обязательно соблюдайте напряжение, указанное для прибора, и номиналы предохранителя или прерывателя цепи. Никогда не используйте провод или предохранитель более высокого номинала по сравнению с тем, который указан.

6) Заземление

⚠ Внимание:

- Прибор следует правильно заземлить. Никогда не подсоединяйте провод заземления к проводу заземления газовой трубы, трубы для воды, громоотвода или телефонной линии. При неправильном заземлении прибора может произойти электрический шок.
- Часто проверяйте, что провод заземления от внешнего прибора должным образом подсоединен к выводам заземления прибора и к электроду заземления.

1.2. В период эксплуатации

⚠ Внимание:

- Не используйте какие-либо острые предметы для нажатия кнопок, поскольку это может повредить пульт дистанционного управления.
- Не перекручивайте и не тяните за шнур пульта дистанционного управления, поскольку это может повредить пульт дистанционного управления и вызвать неполадки в работе прибора.
- Никогда не удаляйте верхнюю часть корпуса пульта дистанционного управления. Снятие верхней крышки пульта дистанционного управления не рекомендуется, нельзя трогать печатные платы, расположенные под ней. Это может привести к пожару и поломке прибора.
- Никогда не протирайте пульт дистанционного управления бензином, разбавителем, химическими веществами и т.д. Это может повредить краску прибора и привести к его поломке. Для удаления пятен возьмите отрезок ткани, смочите его в растворе нейтрального дегергента с водой, тщательно отожмите ее и протрите пятно, а затем снова протрите это место сухой тканью.
- Никогда не блокируйте и не закрывайте отверстия входа и выхода внутреннего или внешнего приборов. Высокие предметы мебели, находящиеся под внутренним прибором, или крупногабаритные предметы (например, большие коробки), помещенные вблизи внешнего прибора, будут снижать эффективность его работы.

⚠ Предупреждение:

- Не проливайте на прибор воду и не дотрагивайтесь до прибора мокрыми руками. Это может привести к электрошоку.
- Не разбрызгивайте вблизи от прибора горючий газ. Это может привести к пожару.
- Не помещайте газовый обогреватель или другой прибор с открытым пламенем там, где он будет испытывать воздействие воздуха, выдуваемого из прибора. Это может привести к неполному сгоранию.

⚠ Предупреждение:


- Не снимайте переднюю панель или защиту вентилятора с внешнего прибора, когда он работает. Вы можете получить личную травму, если дотронетесь до вращающихся частей, горячих частей или частей под высоким напряжением.
- Никогда не вставляйте пальцы, палки и т.д. в отверстия входа или выхода, в противном случае вы можете получить личную травму, поскольку вентилятор, находящийся внутри прибора, вращается на большой скорости. Проявляйте особую осторожность в присутствии детей.
- Если вы почувствуете странные запахи, остановите прибор, отключите питание и проконсультируйтесь с вашим поставщиком. В противном случае может произойти поломка прибора, пожар или электрошок.
- Если вы заметите ненормально сильный шум или вибрацию, остановите прибор, отключите главный выключатель питания и свяжитесь с вашим поставщиком.
- Не допускайте переохлаждения. Наиболее приемлемая температура в помещении - это температура в пределах 5 °C по сравнению с температурой снаружи.
- Не оставляйте инвалидов или маленьких детей сидящими или стоящими на пути воздушного потока, поступающего из кондиционера. Это может нарушить их здоровье.

2. Названия и функции различных частей

Установка и снятие фильтра

[Fig. A] (P8, P9)

3. Эксплуатация прибора

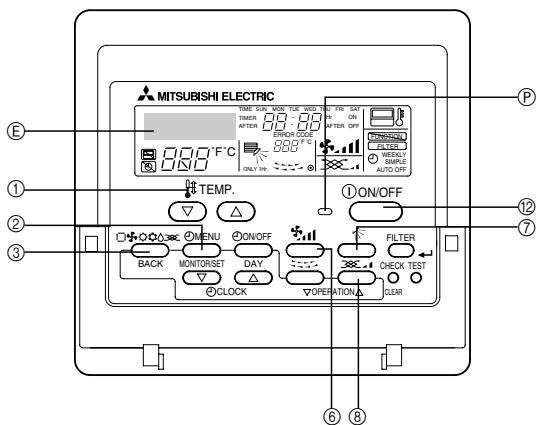

⚠ Внимание:

- Не направляйте поток воздуха на растения или на животных или птиц в клетках.
- Часто проветривайте помещение; При постоянной работе прибора в закрытом помещении в течение длительного периода времени воздух становится затхлым.

В случае неисправности прибора

⚠ Предупреждение:

- Никогда не меняйте конфигурацию кондиционера. По любым вопросам ремонта и техобслуживания консультируйтесь с поставщиком. Неправильно проведенные ремонтные работы могут привести к утечке воды, электрическому шоку, пожару и т.д.
- Если на пульте дистанционного управления указана индикация ошибки, кондиционер не работает, или если в его работе наблюдается ненормальное явление, остановите прибор и свяжитесь с вашим поставщиком. Если вы не предпримите меры в таких условиях, то это может привести к пожару или поломке прибора.
- Если часто срабатывает прерыватель цепи, свяжитесь с вашим поставщиком. Непринятие мер в таких случаях может привести к пожару или поломке.
- Если происходит выброс или утечка газа хладагента, остановите работу кондиционера, тщательно проветрите помещение и свяжитесь с вашим поставщиком. Если вы не предпримите меры, это может привести к авариям, связанным с кислородной недостаточностью.

Если кондиционер не используется в течение длительного периода времени

- Если кондиционер не используется в течение длительного периода времен в связи с сезонными изменениями климата и т.д., включите его на 4 – 5 часов с тем, чтобы продолжался выдув воздуха и кондиционер полностью просох. Если вы не выполните это, то в помещении возможно образование негигиеничной нездоровой плесени.
- Если кондиционер не используется в течение длительного периода времени, следует отключить главный выключатель питания. Если вы оставите главный выключатель питания включенным, то вы будете зря тратить десятки ватт электроэнергии. Также это приведет к накоплению пыли и т.д., что может привести к пожару.
- До возобновления эксплуатации кондиционера включите главный выключатель сети на период свыше 12 часов. Не выключайте главный сетевой выключатель в периоды интенсивного использования прибора.

Это может привести к его поломки.

1.3. Утилизация прибора

⚠ Предупреждение:

Когда вам потребуется ликвидировать прибор, обратитесь к вашему дилеру. При неправильном удалении труб может произойти выброс хладагента (фторуглеродного газа), который, попав на кожу, приведет к травме. Выброс хладагента в атмосферу наносит вред окружающей среде.

⚠ Внимание:

- При снятии фильтра следует принимать меры предосторожности для защиты глаз от пыли. Если для выполнения вам требуется встать на стул, будьте осторожны, чтобы не упасть.
- При замене фильтра отключите электропитание.

Прежде чем приступать к работе

- Приступить к пуску после того, как на дисплее исчезнет указание «PLEASE WAIT». Указание «PLEASE WAIT» появляется на дисплее температуры в помещении на короткий период (макс. 3 минуты) при включении питания и сбоем в подаче энергии. Это не указывает на неисправность кондиционера.
- Выбор режима работы внутреннего прибора ограничивается рабочим состоянием внешнего прибора, к которому подключен данный внутренний прибор. Если внешний прибор и некоторые внутренние приборы подсоединенны к внешним прибором, уже работающим, например, в режиме охлаждения, только режим охлаждения доступен остальным приборам в той же группе.

При необходимости установки другого режима символ, который соответствует запрашиваемому режиму, будет мигать, сообщая пользователю о том, что в настоящее время данный режим недоступен. То же происходит при необходимости установки режима сушки и обогрева.

RU

Однако это ограничение не применимо к моделям, поддерживающим одновременно функцию охлаждения и обогрева.

- Внешний прибор прекращает работу, когда все внутренние приборы, подсоединеные к соответствующим внешним приборам, останавливаются.
- Во время эксплуатации с отоплением, даже если внутренний прибор настроен на эксплуатацию с отоплением, а внешний прибор работает в режиме размораживания, эксплуатация начинается после того, как внешний прибор закончит операцию по размораживанию.

3.1. ВКЛ./ВЫКЛ.

Чтобы приступить к эксплуатации

1. Нажмите кнопку ⑫ [ON/OFF]

Загорится световой ⑩ индикатор эксплуатации и прибор начнет работать.

Чтобы прекратить эксплуатацию

1. Снова нажмите кнопку ⑫ [ON/OFF]

Световой индикатор эксплуатации погаснет и прибор прекратит работу.

- После выполнения настройки режима работы нажатие кнопки [ON/OFF] будет только повторять ту же самую операцию.
- В период эксплуатации световой индикатор, расположенный над кнопкой [ON/OFF], будет гореть.

Внимание:

Даже если Вы нажмете кнопку [ON/OFF] сразу после остановки эксплуатации, работа не возобновится около 3-х минут. Это функция защиты прибора. Прибор автоматически начнет работать после примерно 3 минут.

3.2. Выбор режима эксплуатации

Чтобы выбрать режим эксплуатации

1. Нажмите кнопку ③ [Режим (BACK)]

Последовательное нажатие кнопки выбора режима работы переключает режимы на ④ «Холод», ⑤ «Сушка», ⑥ «Вент», ⑦ «Авто» и ⑧ «Тепло». Для выполнения операции проверьте дисплей.

Для охлаждения

Нажмите кнопку ③ [Режим (BACK)] и вызовите на дисплей индикатор «Холод».

Для режима сушки

Нажмите кнопку ③ [Режим (BACK)] и вызовите на дисплей индикатор «Сушка».

- Внутренний вентилятор начнет работать в замедленном режиме. Изменение скорости работы вентилятора будет заблокировано.
- Включение режима сушки невозможно, если температура в помещении ниже 18 °C.

Для вентиляции

Нажмите кнопку ③ [Режим (BACK)] и вызовите на дисплей индикатор «Вент».

- Эксплуатация в режиме вентилятора будет способствовать циркуляции воздуха в помещении.
- Эксплуатация в режиме вентиляции не устанавливает температуру в помещении.

Внимание:

Никогда не подвергайтесь в течение продолжительного времени прямому воздействию холодного воздуха. Чрезмерное воздействие холодного воздуха вредно для здоровья, его следует избегать.

Работа в режиме сушки

Режим сушки - это контролируемый микроКомпьютером режим осушения, контролирующий чрезмерное охлаждение воздуха в соответствии с заданной Вами температурой в помещении. (Не применимо при отоплении.)

1. До тех пор пока температура в помещении не достигнет выбранного вами уровня, компрессор и внутренний прибор будут функционировать в согласованном режиме в соответствии с изменениями температуры воздуха в помещении и будут автоматически повторять режим ВКЛ./ВЫКЛ.
 2. Когда выбранный вами уровень температуры будет достигнут, компрессор и внутренний вентилятор прекратят работу.
- После остановки в течение 10 минут компрессор и внутренний вентилятор включаются на 3 минуты для поддержания влажности на низком уровне.

Для режима отопления

Нажмите кнопку ③ [Режим (BACK)] и вызовите на дисплей индикатор «Тепло».

Индикаторы на дисплее в период эксплуатации с отоплением «ОТТАИВАНИЕ»

Отображается только во время операции по размораживанию.

«ОБОГРЕСВ: ПАУЗА»

Отображается с начала включения эксплуатации с отоплением и до того момента, как начнется выдувание теплого воздуха.

Внимание:

- Когда кондиционер воздуха используется одновременно с горелками, тщательно проветривайте помещение. Недостаточная вентиляция может привести к авариям в результате кислородной недостаточности.
- Никогда не помещайте горелку в то место, где она будет подвержена воздействию потока воздуха из кондиционера. Это может привести к неудовлетворительному процессу сгорания в горелке.
- Микроэлектронное устройство функционирует в следующих случаях.*
- В начале режима отопления не происходит выдувание воздуха.*
- Чтобы предотвратить выдувание холодного воздуха, внутренний вентилятор постепенно переключается последовательно от слабого потока воздуха к менее слабому и затем к выбранному уровню потока воздуха в соответствии с повышением температуры выдуваемого воздуха. Необходимо подождать некоторое время, пока выдув воздуха наладится.
- Вентилятор не работает на заданной скорости.*
- В некоторых моделях система переключается к слабому выдуву воздуха, когда температура в помещении достигает заданного уровня. В других случаях вентилятор останавливается, чтобы предотвратить выдувание холодного воздуха в течение операции по размораживанию.
- Выдув воздуха происходит даже после остановки.*
- Приблизительно в течение 1 минуты после остановки работы прибора внутренний вентилятор иногда продолжает работать, чтобы устранить лишнее тепло, являющееся результатом работы электронагревателя и т.д. Скорость вентилятора меняется на низкую или высокую.
* За исключением PEFY-P-NMHU-E-F.

3.3. Регулировка температуры в помещении

Изменение температуры в помещении

Нажмите кнопку ① [Установить температуру] и установить температуру в помещении по собственному усмотрению.

Нажатие стрелки вверх (▲) или стрелки вниз (▼) один раз изменяет параметр температуры на 1 °C.

Если вы продолжаете нажимать эти кнопки, то параметр температуры будет изменяться на 1 °C.

- Температура воздуха в помещении может быть настроена в пределах следующих диапазонов:

охлаждение / сушка:	19 – 30 °C
отопление	: 17 – 28 °C

- Температуру нельзя установить для режима работы вентилятора.

- * Диапазон дисплея температуры в помещении составляет от 8 – 39 °C. За пределами этого диапазона дисплей будет мигать либо на 8 – 39 °C, информируя вас о том, что температура в помещении ниже или выше отображаемой температуры.

3.4. Регулировка скорости вентилятора

Изменение скорости вентилятора

Каждый раз, когда Вы нажимаете кнопку ⑥ [Скорость вентилятора], происходит переключение от низкой скорости работы вентилятора на высокую.

При режиме электронной сушки внутренний вентилятор автоматически начинает работать в режиме низкой скорости. Переключение скорости вентилятора невозможно. (Изменяется дисплей только на пульте дистанционного управления.)

- * Скорость вентилятора изменяется каждый раз при нажатии кнопки регулировки скорости вентилятора.

[PEFY-P200-250VMH]

Скорость вентилятора : 1 стадия

- * Включение скорости вентилятора невозможно.

[Серии PEFY-P40~140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM]

Скорость вентилятора : 2 стадии

Дисплей: (Низкая) → (Высокая)

[PLFY-P125VLMD]

Скорость вентилятора : 4 стадии

Дисплей: (Низкая) → (Средняя2) → (Средняя1) → (Высокая)

[Серии PLFY-P20~100VLMD, PEFY-P-VMR]

Скорость вентилятора : 3 стадии

Дисплей: (Низкая) → (Средняя) → (Высокая)

[Серии PFFY-P-VLRMM-E, PEFY-P-VMA(L)-E, PEFY-P-VMHS-E]

Скорость вентилятора: 3 стадии

Дисплей: (Низкая) → (Средняя) → (Высокая) → (АВТО*)

* Данную установку можно отрегулировать только с помощью регулятора дистанционного управления МД (многофункционального доступа).

3.5. Регулировка направления потока воздуха вверх/вниз

Изменение направления потока воздуха вверх/вниз

Каждый раз при нажатии кнопки ⑦ [Контроль лопасти] направление потока воздуха меняется.

[PLFY-P20~100VLMD]

Дисплей		① Качание ② 0° ③ 40° ④ 60° ⑤ 80°				
Режим	Скорость вентилятора	①	②	③	④	⑤
	Обогрев/ Вентилятор		Высокая/Средняя/ Низкая			
Охлаждение	Высокая	①	②	③	④	⑤
	Средняя/Низкая					
Сушка	Зафиксировано	—	Охлаждение Сушка Вентилятор	—	—	Обогрев
Начальная установка		—				


[Другие модели]

Дисплей		① Качание ② 0° ③ 45° ④ 60° ⑤ 85°				
Режим	Скорость вентилятора	①	②	③	④	⑤
	Обогрев/ Вентилятор		Высокая/Средняя1/ Средняя2/Низкая			
Охлаждение	Высокая	①	②	③	④	⑤
	Средняя1/ Средняя2/Низкая					
Сушка	Зафиксировано	—	Охлаждение Сушка Вентилятор	—	—	Обогрев
Начальная установка		—				

- *1 • Через час она автоматически возвращается на «② 0°».
- На пульте дистанционного управления отображается индикация «1 Hr.» («1 час») (Она автоматически исчезает через час.)
- Данная функция недоступна на некоторых моделях.
- Могут быть различия между положением лопасти на дисплее и реальным положением лопасти в следующих условиях:
 1. Когда на датчике высвечивается «ОТТАИВАИДЕ» или «ОБОГРЕСБ: ПАУЗА»
 2. В начале операции обогрева
 3. Thermo-OFF (Нагрев ВЫКЛ.) в режиме обогрева

PFFY-P-VLEM

Вытягивая решетку выдува на себя, приподнимите ее заднюю часть, удалите ее, измените направление выдува и установите ее на место.



⚠ Внимание:

По возможности, не подносите руку к отверстию выхода воздуха внутреннего прибора. Если при регулировке решетки выдува и направления потока воздуха ваша рука попадет между металлическими деталями прибора или будет задета автовентилятором, вы можете получить личную травму или это может вызвать неполадку в приборе.

3.6. Вентиляция

- Вентиляционная установка (обрабатывающий блок ОА или LOSSNAY) автоматически включается в действие, когда вводится в действие взаимодействующий с ней внутренний прибор.
- Если кнопка ⑧ [Вентиляция] нажимается в то время, когда внутренний прибор прекращает работу, то включается только вентилятор.
- Нажмите кнопку ⑧ [Вентиляция] для изменения скорости вентилятора.
- В зависимости от модели, вентилятор внутреннего прибора включается, когда задан вентиляционный режим установки.

3.7. Другие



:Функционирует при осуществлении управления с помощью централизованного пульта управления, продаваемого отдельно.

ОБОГРЕСБ: ПАУЗА
ОТТАИВАИДЕ

:Загорается вначале операции по отоплению и горит до тех пор, пока не начинается выдув теплого воздуха.

ПРОВЕРКА

:Этот дисплей указывает на наличие какой-либо неполадки в приборе.

НЕ ДОСТУПНО

:При нажатии какой-либо кнопки, связанной с выполнением функции, недоступной для выполнения внутренним прибором, этот дисплей мигает, одновременно демонстрируя соответствующую функцию.



:В системе, при которой дисплей [датчика] указан как пульт дистанционного управления, измерение температуры в помещении выполняется датчиком температуры в помещении, который встроен в пульт дистанционного управления.

FILTER

:Загорается, указывая, что необходимо прочистить фильтр

Дважды нажмите кнопку ⑪ [FILTER (-)], и индикация исчезнет с дисплея.

RU

4. Полезные советы

Даже небольшие меры по уходу за кондиционером воздуха могут способствовать более эффективной работе прибора с точки зрения качества кондиционирования, вашей платы за электричество и т.д.

Установка правильной температуры в помещении

- При режиме охлаждения оптимальная разница между температурой снаружи и внутри составляет примерно 5 °C.
- Если температура в помещении повышается по одному градусу на период эксплуатации с охлаждением, то вы экономите примерно 10 % электроэнергии.
- Чрезмерное охлаждение вредно для здоровья. Это также приводит к чрезмерному расходованию электроэнергии.

Тщательно прочищайте фильтры

- Если мембрана воздушного фильтра забита грязью, то эффективность потока воздуха и кондиционирования может быть существенно снижена. Если вы не устраниете загрязнения, то оно может привести к неполадке прибора. Особенно важно прочищать фильтр в начале сезона, когда используется охлаждение, и отопительного сезона. (При особо обильном скоплении пыли и грязи прочищайте фильтр более тщательно.)

5. Уход за прибором

Обслуживание фильтра должно всегда выполняться специалистом по техобслуживанию.

До проведения обслуживания прибора отключите электропитание (положение ВЫКЛ.).

⚠ Внимание:

- Прежде чем начать чистку, остановите работу прибора и отключите подачу электропитания. Помните, что внутренний вентилятор работает на высокой скорости, что сопряжено с риском личной травмы.
- Внутренние приборы оборудованы фильтрами для удаления пыли из засасываемого воздуха. Прочищайте фильтры с помощью методов, обозначенных на рисунках ниже. (Стандартный фильтр следует обычно прочищать раз в неделю, а фильтр долгосрочного срока службы в начале каждого прибора.)
- Срок службы фильтра зависит от места установки прибора и условий его эксплуатации.

Предотвращайте проникновение тепла в период эксплуатации с охлаждением

- Для предотвращения проникновения тепла в период эксплуатации с охлаждением повесьте на окна шторы или жалюзи для блокировки солнечного света. Также не открывайте без необходимости входные или выходные двери.

Периодически проветривайте помещение

- Поскольку воздух в комнате иногда загрязняется, если ее не проветривать длительное время, необходимо периодически вентилировать помещение. Если при использовании кондиционера одновременно используется оборудование, работающее на газе, необходимо соблюдать специальные меры предосторожности. При использовании вентиляционного приспособления «LOSSNAY», разработанного нашей фирмой, вентиляция проводится наиболее экономично. За информацией об этой установке обращайтесь к вашему поставщику.

Методы прочистки

- Смахните пыль легкими движениами или прочистите фильтр пылесосом. Если фильтр сильно загрязнен, промойте его в чуть теплой воде с растворенным в ней нейтральным детергентом, а затем прополосните его в чистой воде. После мытья фильтр необходимо просушить, а затем установить на место.

⚠ Внимание:

- Не сушите фильтр под воздействием прямых солнечных лучей или у огня и т.д. Это может привести к деформации фильтра.
- Промывание фильтра в горячей воде (свыше 50 °C Цельсия) может также привести к его деформации.

⚠ Внимание:

Никогда не проливайте на кондиционер воду и не опрыскивайте его аэрозолем с возгорающимся составом. Чистка такими методами может привести к поломке кондиционера, электрическому шоку или пожару.

6. Исправление неполадок

Прежде чем вызывать техобслуживание, проверьте следующее:

Состояние прибора	Пульт дистанционного управления	Причина	Неполадка
Не работает.	«●» не горит. Индикатор дисплея не загорается даже при нажатии кнопки [ON/OFF].	Перебой в подаче электроэнергии	Нажмите кнопку [ON/OFF] после возобновления подачи электроэнергии.
		Подача электроэнергии отключена.	Включите подачу электроэнергии.
		Перегорел предохранитель в системе подачи электроэнергии.	Замените предохранитель.
		Перегорел прерыватель цепи заземления.	Установите прерыватель цепи заземления.
Воздух выдувается, но не охлаждается или не нагревается в достаточной степени.	Жидкокристаллический дисплей показывает, что прибор находится в состоянии работы.	Неправильная настройка температуры	После проверки настройки температуры и температуры входа на жидкокристаллическом дисплее обратитесь [Регулировка температуры в помещении] и воспользуйтесь для регулировки кнопкой регулировки температуры.
		Фильтр забит пылью и грязью.	Прочистите фильтр (см. [Уход за прибором]).
		В отверстиях входа и выхода воздуха внутреннего и наружного приборов имеются какие-либо препятствия.	Удалите препятствие.
		Открыты двери и окна.	Закройте окна и двери.
Холодный воздух или теплый воздух не выдуваются.	Индикация на жидкокристаллическом дисплее указывает, что прибор находится в состоянии работы.	В течение трех минут срабатывает механизм задержки возобновления работы прибора.	Подождите некоторое время. (Для защиты компрессора во внутренний прибор встроен механизм трехминутной задержки возобновления работы. Поэтому иногда компрессор не приступает немедленно к работе. Иногда он не приступает к работе в течение 3 минут.)
		Работа внутреннего прибора возобновилась во время операции обогрева и размораживания.	Подождите некоторое время (Функция отопления включается после окончания функции размораживания).
Прибор работает непродолжительное время, а затем останавливается.	На жидкокристаллическом дисплее мигает индикация «ПРОВЕРКА» и показан ход проверки.	На входе и выходе воздуха внутреннего и внешнего прибора имеется препятствие.	Удалите препятствие и снова включите прибор.
		Фильтр забит пылью и грязью.	Прочистите фильтр и снова включите прибор (см. [Уход за прибором]).
После останова работы прибора слышен звук выхлопной трубы и звук вращения мотора слышны попеременно.	Индикаторы не горят за исключением индикатора подключения питания «●».	Когда другие внутренние приборы работают на режиме охлаждения, машина останавливается после того, как механизм остаточной операции работает в течение 3 минут после останова операции охлаждения.	Подождите 3 минуты
После останова работы прибора звук выхлопной трубы и звук вращения мотора слышны попеременно.	Не горит ни один индикатор за исключением индикатора подключения питания «●».	Когда другие внутренние приборы работают в режиме охлаждения, поступает вода. Если вода дренажа накапливается, то механизм дренажа включает операцию по дренированию.	Через некоторое время прибор остановится. (Если шум происходит свыше 2 – 3 раза в час, обратитесь в техобслуживание.)
Когда термостат находится в положении ВЫКЛ. или во время работы вентилятора, попеременно поступает теплый воздух.	Жидкокристаллический дисплей показывает, что прибор находится в состоянии работы.	Когда другие внутренние приборы работают в режиме отопления, контрольные клапаны временно от времени открываются и закрываются для поддержания стабильности системы.	Вскоре это прекратится. (Если температура в помещении становится слишком высокой для большого помещения, остановите работу прибора.)

- Если работа останавливается из-за сбоя в подаче электропитания, срабатывает [предотвращение возобновления работы при сбое электропитания], предотвращающее включение прибора даже после восстановления подачи питания. В этом случае нажмите кнопку [ON/OFF] еще раз и начните работу.

Если неполадки в работе прибора продолжаются после того как вы проверили вышеуказанные параметры, отключите подачу электроэнергии свяжитесь с вашим поставщиком, имея наготове информацию относительно названия изделия, характера неполадки и т.д. Если мигает индикатор [ПРОВЕРКА] и код проверки (4-цифровой), сообщите поставщику, что указывает дисплей (код проверки). Никогда не пытайтесь производить ремонт самостоятельно.

Указанные ниже симптомы не являются неполадками кондиционера:

- Иногда воздух, выдуваемый из кондиционера, может иметь неприятный запах. Это объясняется сигаретным дымом, который присутствует в комнате, запахом косметики, стен, мебели и т.д., которые поглощаются в кондиционере.
- После включения или останова кондиционера может быть слышен попеременно шипящий звук. Этот звук является звуком хладагента, который перемещается внутри кондиционера. Это нормальное явление.
- Иногда кондиционер издает резкий звук или щелкает в начале или в конце операции охлаждения/отопления. Это звук трения передней панели и других частей, который вызван расширением и сужением деталей в связи с перепадами температуры. Это нормальное явление.
- Скорость вентилятора меняется самопроизвольно при том, что настройки не изменялись. Скорость вентилятора постепенно увеличивается с более низкой до установленной, чтобы в начале обогрева избежать обдува холодным воздухом. Также скорость может автоматически снижаться для защиты мотора от повреждений при чрезмерно высокой температуре воздуха на выходе или превышении допустимой скорости вентилятора.

7. Установка прибора, его перемещение и проверка

Место установки

Проконсультируйтесь с вашим поставщиком относительно подробностей установки и переноса оборудования.

⚠ Внимание:

Никогда не устанавливайте кондиционер там, где имеется риск утечки воспламеняющегося газа.

При утечке и аккумуляции газа вокруг прибора может возникнуть пожар.

Никогда не устанавливайте кондиционер в указанных ниже местах:

- там, где много машинного масла
- в местах, расположенных близко к океану и пляжу, где много соли.
- в местах с высокой влажностью
- в местах, расположенных близко от горячих источников
- в местах наличия сернистого газа
- в местах, где расположено высокочастотное оборудование (высокочастотное сварочное оборудование и т.д.)
- в местах, где часто используются кислотные растворы
- в местах, где часто используются специальные распылители
- устанавливайте внутренний прибор строго горизонтально. В противном случае может произойти утечка воды.
- Предпринимайте достаточные меры по сокращению шума при установке кондиционеров в больницах или в помещениях, связанных с телекоммуникациями.

Если кондиционер используется в любом из вышеуказанных местоположений, возможны частые неполадки в функционировании прибора. Рекомендуется избегать установки прибора в вышеуказанных местах.

За дополнительной информацией обращайтесь к поставщику.

Рекомендации по электропроводке

⚠ Внимание:

- Электропроводка должна выполняться квалифицированным специалистом электриком в соответствии с [техническими стандартами установки электрооборудования], [правила внутренней проводки], а также инструкциями, приведенными в руководстве по установке и при использовании специальных линий электропроводки. Использование других приборов на этой линии подачи электропитания может привести к перегоранию прерывателей и предохранителей.

- Никогда не подсоединяйте провод заземления к проводам заземления газовой трубы, трубы для воды, разрядника или телефонной линии. За подробной информацией обращайтесь к поставщику.
- При некоторых типах установки в обязательном порядке должен устанавливаться прерыватель цепи заземления. За подробной информацией обращайтесь к поставщику.

Перенос прибора

- При снятии или повторной установке кондиционера в связи с расширением помещения, перепланировкой или переездом, проконсультируйтесь с вашим поставщиком заранее, чтобы оценить стоимость работы профессионального инженера, услуги которого требуются при переносе прибора.

⚠ Внимание:

При переносе и повторной установке кондиционера проконсультируйтесь с вашим поставщиком. Неправильная установка может привести к электрическому шоку, пожару и т.д.

Необходимо также обращать внимание на фактор шума

- При установке прибора выберите такое место, которое абсолютно способно выдерживать вес кондиционера, и там, где возможно сократить шум и вибрацию.
- Выберите такое место, где шум холодного или теплого воздуха, выходящего из внешнего прибора кондиционера, не будет беспокоить соседей.
- Если перед выходом воздуха внешнего прибора кондиционера находится какой-то посторонний предмет, это ухудшает его работу и может привести к повышенному уровню шума. Избегайте ставить какие-либо посторонние предметы вблизи от выхода воздуха.
- Если кондиционер производит необычный шум, проконсультируйтесь с вашим поставщиком.

Техобслуживание и инспекция

- Если кондиционер используется на протяжении нескольких сезонов, его внутренние части могут запачкаться, что приведет к ухудшению работы. В зависимости от условий использования прибор может генерировать неприятный запах и дренажное устройство может начать плохо функционировать в связи с накоплением пыли, грязи и т.д.

8. Технические условия

Серия PLFY-P-VLMD-E

Параметр	Модель	P20VLMD-E	P25VLMD-E	P32VLMD-E	P40VLMD-E	P50VLMD-E	P63VLMD-E
Источник питания		~220-240V 50Hz / ~220-230V 60Hz					
Охлаждающая мощность*1 / Отопительная мощность*1 кВт		2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Габариты*2	Высота	мм	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)
	Ширина	мм	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	946 (1.250)
	Глубина	мм	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)
Масса нетто	кг	23 (6,5)	23 (6,5)	24 (6,5)	24 (6,5)	27 (7,5)	28 (7,5)
Вентилятор Скорость потока воздуха [Низкая-Средняя-Высокая] м ³ /мин		6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	7,0-8,5-10,5	9,0-11,0-12,5	10,0-13,0-15,5
Уровень шума	220, 240 В	27-30-33	27-30-33	27-30-33	29-33-36	31-34-37	33-38-40
(Низкая-Средний-Высокий)*3	dB(A)	230 В	28-31-34	28-31-34	30-34-37	32-35-38	34-39-41
Фильтр				Долговечный фильтр			

Параметр	Модель	P80VLMD-E	P100VLMD-E	P125VLMD-E	
Источник питания		~220-240V 50Hz / ~220-230V 60Hz			
Охлаждающая мощность*1 / Отопительная мощность*1 кВт		9,0/10,0	11,2/12,5	14,0/16,0	
Габариты*2	Высота	мм	290 (20)	290 (20)	
	Ширина	мм	1.446 (1.750)	1.446 (1.750)	
	Глубина	мм	634 (710)	634 (710)	
Масса нетто	кг	44 (12,5)	47 (12,5)	56 (13)	
Вентилятор Скорость потока воздуха [Низкая-Средняя-Высокая] м ³ /мин		15,5-18,5-22,0	17,5-21,0-25,0	24,0-27,0-30,0-33,0 (Низкая-Средняя2-Средняя1-Высокая)	
Уровень шума	220, 240 В	33-36-39	36-39-42	40-42-44-46	
(Низкая-Средний-Высокий)*3	dB(A)	230 В	34-37-40	37-41-43	
Фильтр			Долговечный фильтр		

Примечание: * Рабочая температура внутреннего прибора.

Режим охлаждения: 15 влажный термометр – 24 влажный термометр

Режим обогрева: 15 сухой термометр – 27 сухой термометр

*1 Охлаждающая/Отопительная мощность указывает максимальное значение при эксплуатации прибора в следующих условиях.

Охлаждение: Внутри: 27 сухой термометр/ 19 влажный термометр

Отопление: Внутри: 20 сухой термометр

*2 Число в () указывает данные панели.

*3 Данные уровня шума при работе были получены в беззумовой камере

Снаружи: 35 сухой термометр

Снаружи: 7 сухой термометр/6 влажный термометр

Серия PEFY-P-VMH-E

Параметр	Модель	P40VMH-E	P50VMH-E	P63VMH-E	P71VMH-E	P80VMH-E
Источник питания				~220-240V 50/60Hz		
Охлаждающая мощность*1 / Отопительная мощность*1 кВт		4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Габариты Высота / Ширина / Глубина мм		380/750/900	380/750/900	380/750/900	380/1.000/900	380/1.000/900
Масса нетто кг		44	44	45	50	50
Скорость потока воздуха (Низкая-Высокий) м ³ /мин		10,0-14,0	10,0-14,0	13,5-19,0	15,5-22,0	18,0-25,0
Вентилятор Внешнее статическое давление*2 Па	220 В 230, 240 В	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Уровень шума (Низкая-Высокий)*5 dB(A)	220 В 230, 240 В	27-34 31-37	27-34 31-37	32-38 36-41	32-39 35-41	35-41 38-43
Фильтр		Долговечный фильтр (опция)				

Параметр	Модель	P100VMH-E	P125VMH-E	P140VMH-E
Источник питания		~220-240V 50/60Hz		
Охлаждающая мощность*1 / Отопительная мощность*1 кВт		11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0
Габариты Высота / Ширина / Глубина мм		380/1.200/900	380/1.200/900	380/1.200/900
Масса нетто кг		70	70	70
Скорость потока воздуха (Низкая-Высокий) м ³ /мин		26,5-38,0	26,5-38,0	28,0-40,0
Вентилятор Внешнее статическое давление*2 Па	220 В 230, 240 В	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Уровень шума (Низкая-Высокий)*5 dB(A)	220 В 230, 240 В	34-42 38-44	34-42 38-44	34-42 38-44
Фильтр		Долговечный фильтр (опция)		

Параметр	Модель	P200VMH-E	P250VMH-E
Источник питания		3N-380-415V 50/60Hz	
Охлаждающая мощность*1 / Отопительная мощность*1 кВт		22,4/25,0	28,0/31,5
Габариты Высота / Ширина / Глубина мм		470/1.250/1.120	470/1.250/1.120
Масса нетто кг		100	100
Скорость потока воздуха м ³ /мин		58,0	72,0
Вентилятор Внешнее статическое давление*3 Па	380 В 400, 415 В	110/220 130/260	110/220 130/260
Уровень шума*5 dB(A)	380 В 400, 415 В	42 44	50 52
Фильтр		Долговечный фильтр (опция)	

Серия PEFY-P-VMHS-E

Параметр	Модель	P200VMHS-E	P250VMHS-E
Источник питания		-220-240V 50/60Hz	
Охлаждающая мощность*1 / Отопительная мощность*1 кВт		22,4/25,0	28,0/31,5
Габариты Высота / Ширина / Глубина мм		470/1.250/1.120	470/1.250/1.120
Масса нетто кг		97	100
Скорость потока воздуха (Низкая-Средняя-Высокий) м ³ /мин		50,0-61,0-72,0	58,0-71,0-84,0
Вентилятор Внешнее статическое давление*4 Па		50/100/150/200/250	
Уровень шума (Низкая-Средняя-Высокий)*5 dB(A)		36-39-43	39-42-46
Фильтр		Долговечный фильтр (опция)	

Примечание: * Рабочая температура внутреннего прибора.

Режим охлаждения: 15 влажный термометр – 24 влажный термометр

Режим обогрева: 15 сухой термометр – 27 сухой термометр

*1 Охлаждающая/Отопительная мощность указывает максимальное значение при эксплуатации прибора в следующих условиях.

Охлаждение: Внутри: 27 сухой термометр/ 19 влажный термометр Снаружи: 35 сухой термометр

Отопление: Внутри: 20 сухой термометр Снаружи: 7 сухой термометр/6 влажный термометр

*2 Внешнее статическое давление установлено на 100 Па (220 В)/150 Па (230, 240 В) изготавителем.

*3 Внешнее статическое давление установлено на 220 Па (380 В)/260 Па (400, 415 В) изготавителем.

*4 Внешнее статическое давление установлено на 150 Па изготавителем.

*5 Данные уровня шума при работе были получены в безэховой камере

RU

Серия PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM(M)-E

Параметр	Модель	P20VLEM-E	P25VLEM-E	P32VLEM-E	P40VLEM-E	P50VLEM-E	P63VLEM-E
Источник питания				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Охлаждающая мощность*1 / Отопительная мощность*1 кВт	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Габариты Высота / Ширина / Глубина мм	630/1.050/220	630/1.050/220	630/1.170/220	630/1.170/220	630/1.410/220	630/1.410/220	
Масса нетто кг	23	23	25	26	30	32	
Вентилятор Скорость потока воздуха (Низкая-Высокий) м ³ /мин	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5	
Уровень шума (Низкая-Высокий)*3 *4 dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46	
Фильтр				Стандартный фильтр			

Параметр	Модель	P20VLRM-E	P25VLRM-E	P32VLRM-E	P40VLRM-E	P50VLRM-E	P63VLRM-E
Источник питания				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Охлаждающая мощность*1 / Отопительная мощность*1 кВт	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Габариты Высота / Ширина / Глубина мм	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220	
Масса нетто кг	18,5	18,5	20	21	25	27	
Вентилятор Скорость потока воздуха (Низкая-Высокий) м ³ /мин	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5	
Уровень шума (Низкая-Высокий)*3 *4 dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46	
Фильтр				Стандартный фильтр			

Параметр	Модель	P20VLRMM-E	P25VLRMM-E	P32VLRMM-E	P40VLRMM-E	P50VLRMM-E	P63VLRMM-E
Источник питания				~220-240V 50Hz/60Hz			
Охлаждающая мощность*1 / Отопительная мощность*1 кВт	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Габариты Высота / Ширина / Глубина мм	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220	
Масса нетто кг	18,5	18,5	20	21	25	27	
Вентилятор Скорость потока воздуха (Низкая-Средняя-Высокий) м ³ /мин	4,5-5,5-6,5	4,5-5,5-6,5	6,5-7,5-9,0	8,0-9,5-10,0	10,0-12,0-14,0	11,0-13,0-15,5	
Внешнее статическое давление*2 Па	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	
Уровень шума (Низкая-Средняя-Высокий)*3 *4 dB(A)	31-36-40	31-36-40	27-32-37	30-36-40	32-37-41	35-40-44	
Фильтр				Стандартный фильтр			

Примечание: * Рабочая температура внутреннего прибора.

Режим охлаждения: 15 влажный термометр – 24 влажный термометр

Режим обогрева: 15 сухой термометр – 27 сухой термометр

*1 Охлаждающая/Отопительная мощность указывает максимальное значение при эксплуатации прибора в следующих условиях.

Охлаждение: Внутри: 27 сухой термометр / 19 влажный термометр

Снаружи: 35 сухой термометр

Отопление: Внутри: 20 сухой термометр

Снаружи: 7 сухой термометр/6 влажный термометр

*2 Внешнее статическое давление установлено на 20 Па изготовителем.

*3 Данные цифры представляют собой замеры для блока 240 В/50 Гц, выполненные в точке, расположенной на расстоянии 1 м от передней части блока и на высоте 1 м от уровня пола.

Уровень шума приблизительно на 1 dB(A) ниже для блока 230 В и приблизительно на 2 dB(A) ниже для блока 220 В. Уровень шума приблизительно на 3 dB(A) ниже, если точка замера расположена на расстоянии 1,5 м от передней части блока и на высоте 1,5 м от уровня пола.

*4 Данные уровня шума при работе были получены в безэховой камере

Серия PEFY-P-VMR-E-L/R

Параметр	Модель	P20VMR-E-L/R	P25VMR-E-L/R	P32VMR-E-L/R
Источник питания		~220-240V 50Hz / ~220-230V 60Hz		
Охлаждающая мощность*1 / Отопительная мощность*1 кВт		2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0
Габариты Высота / Ширина / Глубина мм		292/640/580	292/640/580	292/640/580
Масса нетто кг		18	18	18
Скорость потока воздуха (Низкая-Средняя-Высокий) м ³ /мин		4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/9,3
Вентилятор Внешнее статическое давление Па		5	5	5
Уровень шума (Низкая-Средняя-Высокий)*3 dB(A)	220 В 230 В 240 В	20/25/30 21/26/32 22/27/30	20/25/30 21/26/32 22/27/30	20/25/33 21/26/35 22/27/33
Фильтр		Стандартный фильтр		

Серия PEFY-P-VMA(L)-E

Параметр	Модель	P20VMA(L)-E	P25VMA(L)-E	P32VMA(L)-E	P40VMA(L)-E	P50VMA(L)-E
Источник питания				-220-240V 50Hz		
Охлаждающая мощность*1 / Отопительная мощность*1 кВт		2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3
Габариты Высота / Ширина / Глубина мм		250/700/732	250/700/732	250/700/732	250/900/732	250/900/732
Масса нетто кг		23	23	23	26	26
Скорость потока воздуха (Низкая-Средняя-Высокий) м ³ /мин		6,0-7,5-8,5	6,0-7,5-8,5	7,5-9,0-10,5	10,0-12,0-14,0	12,0-14,5-17,0
Вентилятор Внешнее статическое давление*2 Па		35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Уровень шума (Низкая-Средняя-Высокий)*3 dB(A)		23-25-26	23-25-26	23-26-29	23-27-30	25-29-32
Фильтр		Стандартный фильтр				

Параметр	Модель	P63VMA(L)-E	P71VMA(L)-E	P80VMA(L)-E
Источник питания			-220-240V 50Hz	
Охлаждающая мощность*1 / Отопительная мощность*1 кВт		7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Габариты Высота / Ширина / Глубина мм		250/1100/732	250/1100/732	250/1100/732
Масса нетто кг		32	32	32
Скорость потока воздуха (Низкая-Средняя-Высокий) м ³ /мин		13,5-16,0-19,0	14,5-18,0-21,0	14,5-18,0-21,0
Вентилятор Внешнее статическое давление*2 Па		35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Уровень шума (Низкая-Средняя-Высокий)*3 dB(A)		25-29-33	26-29-34	26-29-34
Фильтр		Стандартный фильтр		

Параметр	Модель	P100VMA(L)-E	P125VMA(L)-E	P140VMA(L)-E
Источник питания			-220-240V 50Hz	
Охлаждающая мощность*1 / Отопительная мощность*1 кВт		11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0
Габариты Высота / Ширина / Глубина мм		250/1400/732	250/1400/732	250/1600/732
Масса нетто кг		42	42	46
Скорость потока воздуха (Низкая-Средняя-Высокий) м ³ /мин		23,0-28,0-33,0	28,0-34,0-40,0	29,5-35,5-42,0
Вентилятор Внешнее статическое давление*2 Па		35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Уровень шума (Низкая-Средняя-Высокий)*3 dB(A)		28-33-37	32-36-40	33-37-42
Фильтр		Стандартный фильтр		

Примечание: * Рабочая температура внутреннего прибора.

Режим охлаждения: 15 влажный термометр – 24 влажный термометр

Режим обогрева: 15 сухой термометр – 27 сухой термометр

*1 Охлаждающая/Отопительная мощность указывает максимальное значение при эксплуатации прибора в следующих условиях.

Охлаждение: Внутри: 27 сухой термометр/ 19 влажный термометр Снаружи: 35 сухой термометр

Отопление: Внутри: 20 сухой термометр Снаружи: 7 сухой термометр/6 влажный термометр

*2 Внешнее статическое давление установлено на 50 Па изготавителем.

*3 Данные уровня шума при работе были получены в безэховой камере

RU

Bu uyarının içeriği sadece Türkiye'de geçerlidir.

Ek
Türkiye

Appendix
Turkey

- Şirketimizdeki geliştirme faaliyetlerinden dolayı ürün özelliklerinin, haber verilmeksızın değiştirilme hakkı tarafımızda saklıdır.
- Anma değerleri için TS EN 814-3 / TS EN 255-4 de T1 iklim şartları ile tarif edilen koşullar esas alınmıştır.
- İç ve dış ortam sıcaklıklarının standartlarda esas alınan değerlerin dışına çıkması durumunda klimanızın ısıtma ve soğutma kapasitelerinin etkilenmesi doğaldır.
- Ürünün üzerinde bulunan işaretlemelerde veya ürünle birlikte verilen diğer basılı dokümanlarda beyan edilen değerler, ilgili standartlara göre laboratuar ortamında elde edilen değerlerdir. Bu değerler, ürünün kullanım ve ortam şartlarına göre değişebilir.

Ürünün montajı için KlimaPlus A.Ş. yetkili servisine / bayisine başvurunuz



İthalatçı Firma:

KlimaPlus Enerji ve Klima Teknolojileri Pazarlama San. Ve Tic. A.Ş.

FerhatPaşa Mah. G99 Sok. No:46 Kat: 1-2-4 Ataşehir/İSTANBUL

Tel: + 90 216 66 100 66

Faks: + 90 216 661 44 47

info@klimaplus.com.tr

<http://www.klimaplus.com.tr>

TR

Servis İstasyonları ve Yedek Parça Temini :

Cihazınızın bakım, onarım ve yedek parça ihtiyaçları için klimanızı satın aldığınız yetkili satıcıya veya yukarıda belirtilen merkez servisimize veya şubemize başvurunuz.

Ünitenin ihtiyaç duyacağı bakım ve onarım parçaları 10 yıl boyunca üretilecektir.

Mitsubishi Electric Europe B.V.

Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio, ingresso n. 1, Viale Colleoni, 7

20041 Agrate Brianza (Milano), Italia

Telefon: + 39-039-60531 Faks: + 39-039-6057694

E-mail: info@IT.MEE.COM

www.mitsubishielectric.it

İçindekiler

1. Güvenlik önlemleri	96	3.4. Vantilör hızı ayarı	98
1.1. Montaj işlemi	96	3.5. Hava akımının aşağı/yukarı yönlendirilmesi	98
1.2. Çalışma sırasında	96	3.6. Havalandırma	99
1.3. Cihazın atılması	97	3.7. Diğerleri	99
2. Cihazı oluşturan çeşitli parçaların adları ve işlevleri	97	4. Klima cihazını akıllıca kullanmak	99
3. Çalıştırma yöntemi	97	5. Cihazın bakımı	99
3.1. Açıma/kapama	97	6. Arızanın bulunması ve giderilmesi	100
3.2. Program seçmek için	97	7. Montaj, taşıma işlemleri ve düzenli kontroller	101
3.3. Oda sıcaklığı ayarı	98	8. Spesifikasiyonlar	101

1. Güvenlik önlemleri

- Cihazı çalıştırmadan önce “Güvenlik önlemleri”nin hepsini okumalısınız.
- Güvenlikle ilgili önemli noktalar “Güvenlik önlemleri”nde sırayla açıklanmıştır. Lütfen bunlara kesinlikle uyunuz.

Metinde kullanılan simgeler

⚠ Uyarı:

Kullanıcının yaralanması veya ölümü ile sonuçlanabilecek tehlikeleri önlemek için alınması gereken önlemleri açıklar.

⚠ Dikkat:

Cihazın hasar görmesini önlemek için alınması gereken önlemleri açıklar.

Resimlerde kullanılan simgeler

- (○) : Kaçılmasını gereken hareketleri gösterir.
- (●) : Önemli talimatlara mutlaka uymak gerektiğini gösterir.
- (◐) : Topraklanması gereken parçaları gösterir.
- (△) : Dönen parçalara dikkat edilmesi gerektiğini gösterir. (Bu simge, ana üniteye yapıştırılmış etiket üzerinde kullanılır.) <Renk: sarı>
- (▲) : Elektrik çarpmasından sakınınız (Bu simge, ana üniteye yapıştırılmış etiket üzerinde kullanılır.) <Renk: sarı>

⚠ Uyarı:

Ana üniteye yapıştırılmış olan etiketleri dikkatle okuyunuz.

1.1. Montaj İşlemi

- Bu elkitabını okuduktan sonra onu ve Montaj Elkitabını gerektiğiinde kolayca tekrar başvurabileceğiniz emniyetli bir yerde saklayınız. Eğer cihaz başka birisinden çalıştırılacaksa, bu elkitabının ona verilmesini sağlayınız.

⚠ Uyarı:

- Bu cihaz kullanıcı tarafından monte edilmelidir. Satıcıdan veya başka bir yetkili şirketten cihazı monte etmesini isteyiniz. Eğer cihaz doğru monte edilmezse su kaçağı, elektrik çarpması veya yanın söz konusu olabilir.
- Sadece Mitsubishi Electric tarafından onaylanmış aksesuar kullanınız ve yetkili satıcılarınızdan ya da başka bir yetkili şirketten monte etmesini isteyiniz. Eğer aksesuar doğru monte edilmezse su kaçağı, elektrik çarpması veya yanın söz konusu olabilir.
- Önerilen montaj yöntemi Montaj Elkitabında açıklanmıştır. Montaj işleminin gerekli kılacağı yapısal tadilatlar yerel imar yönetmeliklerine uygun olmalıdır.
- Cihazı asla kendiniz onarmayınız ya da başka bir yere nakletmeyiniz. Eğer onarım doğru yapılmazsa su kaçağı, elektrik çarpması veya yanın söz konusu olabilir. Eğer cihazın onarılması veya taşınması gerekiyorsa, yetkili satıcısına danışınız.
- Elektrik parçalarını sudan (yıkama suyu) vs. uzak tutunuz.
- Bu elektrik şoku, alev alma, veya dumdan çıkışması gibi sonuçlar doğurabilir.
- Not1: Isı Eşanjörü ve Drenaj Tepsisini yatkın, su geçirmez bir örtü kullanarak, Kontrol Kutusu, Motor ve LEV'in kuru kalmasını sağlayınız.
- Not2: Drenaj Tepsisi ve Isı Eşanjörü için yıkama suyunu asla Drenaj Pompasını kullanarak boşaltmayın. Aynı olarak boşaltın.
- Cihaz, küçük çocuklar ya da bedenen zayıf kişiler tarafından gözetimsiz olarak kullanılmamalıdır.
- Cihazla oynamamaları için küçük çocuklar gözetim altında bulundurulmalıdır.
- Kaçak tespit katki maddesi kullanmayın.
- Üniteyle birlikte verilen kılavuzlarda ve isim plakası üzerinde belirtilen tip disfüzör kullanmayın.
 - Aksi halde üniteye veya borularla patlak olabilir ya da üniteyi kullanımı, tamiri veya bertaraf edilmesi sırasında patlama ya da yanın meydana gelebilir.
 - Aynı zamanda uygulanabilir yasalarla aykırı da olabilir.
 - MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION yanlış tipe soğutucu kullanmaktan kaynaklanan arızalarдан veya kazalardan sorumlu tutulamaz.

1) Dış Ünite

⚠ Uyarı:

- Dış ünite, kar, yaprak ya da çöp birikmesi olasılığı bulunmayan bir yerdeki sabit ve düz bir yüzey üzerine monte edilmelidir.

- Üniteyi üzerine hiçbir şey yerleştirmeyiniz veya koymayınız. Kendiniz düşebilirsiniz veya koyduğunuz şey aşağı düşerek yaralanmaya yol açabilir.

⚠ Dikkat:

Dış ünite, cihazın çıktıığı hava ve gürültünün komşuları rahatsız etmeyeceği bir yere monte edilmelidir.

2) İç ünite

⚠ Uyarı:

İç ünite, sağlam bir şekilde monte edilmelidir. Eğer ünite gevşek bir şekilde monte edilirse, düşerek yaralanmaya yol açabilir.

3) Uzaktan Kumanda ünitesi

⚠ Uyarı:

Uzaktan kumanda ünitesi, çocukların oynayamayacağı bir şekilde monte edilmelidir.

4) Drenaj hortumu

⚠ Dikkat:

Drenaj hortumunun drenajın engellenmeden gerçekleşebileceğii şekilde takılmasını sağlayınız. Hortumun yanlış takılması su kaçağı olmasına ve ev eşyalarının hasar görmesine yol açabilir.

5) Elektrik kablosu, sigorta veya devre kesici

⚠ Uyarı:

- Cihazın özel bir besleme kaynağından elektrik almasını sağlayınız. Aynı kaynağa başka cihazların da bağlanması, aşırı yüklemeye yol açabilir.
- Bir ana elektrik şalteri bulunmasını sağlayınız.
- Cihazın voltaj ve sigorta ya da devre kesici değerlerine uymaya dikkat ediniz. Belirtildenden daha yüksek değerlerdeki kablo veya sigortaları asla kullanmayın.

6) Toprak bağlantısı

⚠ Dikkat:

- Cihaz usulüne uygun olarak topraklanmalıdır. Toprak hattını asla gaz borusuna, su borusuna, paratönere veya telefon toprak hattına bağlamayınız. Cihazın doğru biçimde topraklanmaması elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Dış ünitenin toprak kablosunun hem ünitenin toprak terminaline hem de toprak elektroduna doğru biçimde bağlanmış olduğunu sık sık kontrol ediniz.

1.2. Çalışma sırasında

⚠ Dikkat:

- Düğmelerle basmak için sıvı nesneler kullanmayın; bu, uzaktan kumanda ünitesini zedelleyebilir.
- Uzaktan kumanda ünitesinin kordonunu bükmeyiniz veya çekmeyiniz; bu, uzaktan kumanda ünitesine zarar verebilir ve arızalanmasına yol açabilir.
- Uzaktan kumanda ünitesinin üst kapağını asla çıkarmayınız. Uzaktan kumanda ünitesinin üst kapağını çıkarıp içerdeki baskılı devre levhalarına dokunmak tehlikelidir. Bu davranış yanına ve arızalarla yol açabilir.
- Uzaktan kumanda ünitesini asla benzen, tiner, kimyasal bezler vb. ile silmeyiniz. Bu, renk solmasına ve arızaya yol açabilir. Yoğun lekeleri gidermek için bir bezi nötr deterjan katılmış suyla ıslatıp iyice sıktıktan sonra lekeleri siliniz ve kuru bir bezle tekrar siliniz.
- Dış ve iç ünitelerin giriş ve çıkışlarının önünü asla kapatmayın veya örtmeyiniz. İç ünitenin altına yüksek eşyalar veya dış ünitenin yakınına büyük bir kutu türünden nesneler konması cihazın verimini düşürür.

⚠ Uyarı:

- Cihazın üzerine su sıçratmayın ve elleriniz ıslakken üniteye dokunmayın. Elektrik çarparıbilir.
- Cihazın yakınında yanıcı gaz püskürtmeyiniz. Bu, yanına yol açabilir.

- Cihazdan çıkan havaya teması gelebilecekleri yerlere gaz sobası veya başka açık alevli cihaz koymayınız. Bu, yanmanın tam olarak gerçekleşmemesine yol açabilir.

⚠️ Uyarı:

- Dış ünite çalışırken ön paneli veya vantilatör mahfazasını yerlerinden çıkarmayınız. Dönen, sıcak veya yüksek gerilimli parçalara değerek yaralanabilirsiniz.
- Cihazın giriş veya çıkışlarına asla parmaklarınızı veya değnek vb. şeyleri sokmayıniz. Ünitenin içindeki vantilatör hızla döndüğü için yaralanabilirsiniz. Çevrede çocukların bulunduğu zaman özellikle dikkatli olunuz.
- Tuhaf bir koku duydursanız cihazı kullanmayın. Elektrik şalterini kapatıp yetkili satıcıya danışınız. Bunun yapılmaması, arızaya, elektrik çarpmasına veya yanına yol açabilir.
- Aşırı derecede abnormal gürültü veya titreşim saptarsanız, cihazı durdurunuz, elektrik şalterini kapatınız ve cihazı aldiğiniz şirkete teması geçiniz.
- Aşırı soğutmayın. En uygun oda sıcaklığı, dışarıdaki hava sıcaklığından en fazla 5 °C farklı olan sıcaklıktır.
- Özürlü kişileri veya küçük çocukların klima cihazından çıkan hava akımının yolu üzerinde oturur veya durur vaziyette bırakmayın. Bu, sağlık sorunlarına yol açabilir.

⚠️ Dikkat:

- Hava akımını bitkilere veya kafesteki kuşlara yöneltmeyiniz.
- Odayı sık sık havalandırınız. Cihazın kapalı bir odada uzun süre devamlı olarak çalıştırılması, havanın kirlenmesine yol açar.

Arıza halinde

⚠️ Uyarı:


- Klima cihazınızın modelini asla değiştirmeyiniz. Onarım veya servis gerektiği zaman yetkili satıcınızdan danışınız. Gereğince yapılmayan onarım işleri su sızmalarına, elektrik çarpmasına, yanına vb. yol açabilir.

2. Cihazı oluşturan çeşitli parçaların adları ve işlevleri

Filtrenin yerinden çıkarılması ve yerine takılması

[Fig. A] (P.8, P.9)

3. Çalıştırma yöntemi

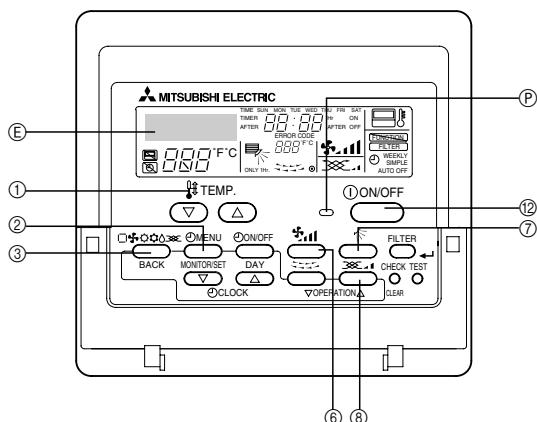

Cihazı çalıştırılmaya başlamadan önce

- Ekrandaki "PLEASE WAIT" göstergesi kaybolduktan sonra cihazı çalıştırın. Ana elektrik şalteri açıldıktan sonra ya da elektrik kesintisi sonrasında "PLEASE WAIT" göstergesi, oda sıcaklığı göstergesinin bulunduğu yerde kısa bir süre (en fazla 3 dakika) belirir. Bu klima cihazında herhangi bir arızanın meydana gelmiş olduğu anlamına gelmez.
- İç ünitelerinin çalışma modlarının seçimi, iç ünitenin bağlı olduğu dış ünitenin çalışma durumuna bağlıdır. Eğer bir dış ünitesi ve bu üniteye bağlı olan iç ünitelerinden biri veya birkaç tanesi, henüz örneğin soğutma modunda çalışırsa, aynı gruptaki tüm diğer iç ünitelerinde sadece soğutma modu seçilebilir. Farklı bir çalışma modu seçilmeye çalışıldığında, istenen moda ait ilgili simbol yanıp sönerken, kullanıcıya bu çalışma modunun o anda seçilemediğini gösterir. Aynı kurutma ve ısıtma modları için geçerlidir. Aynı anda soğutma/ısıtma fonksiyonuna sahip modellerde bu kısıtlama bulunmamaktadır.

- Eğer uzaktan kumanda ünitesi hata işaretini veriyorsa, klima cihazı çalışmıyor veya herhangi bir anomalilik varsa, yetkili satıcınızdan danışınız. Bu gibi durumlarda ünitenin olduğu gibi bırakmak yanına veya arızaya yol açabilir.
- Eğer güç kesici sık sık devreyi kesiyorsa yetkili satıcınızla teması geçiniz. Bu durumun süresine izin vermeniz yanına veya arızaya yol açabilir.
- Eğer soğutucu gazi dışı püsürük veya kaçak yaparsa klima cihazını durdurunuz; odayı iyice havalandırınız ve yetkili satıcınızla teması geçiniz. Ünitenin bu durumda bırakmak oksijen eksikliğinden kaynaklanan kazalara yol açabilir.

Klima cihazı uzun süre kullanılmayacağı zaman

- Eğer klima cihazı mevsim değişmesi vb. nedenlerle uzun süre kullanılmayacaksa, cihazın içi tamamen kuruyuncaya kadar 4 – 5 saat sürekli olarak dışarıya hava basacak şekilde çalıştırınız. Bunun yapılmaması, odanın çeşitli yerlerinde kirli, sağlığa aykırı kük olmasına yol açabilir.
- Cihaz uzun süre kullanılmayacağı zaman [güç kaynağını] OFF (kapalı) konumda bulundurunuz. Eğer güç kaynağı açık bırakılırsa, birkaç veya onlarca vat güç zayıf edilmiş olur. Ayrıca, toz vb. birikmesi yanına yol açabilir.
- Cihazı işletmeye başlamadan önce güç kaynağını 12 saat veya daha uzun bir süre ON (açık) konumda bulundurunuz. Yoğun kullanım dönemlerinde güç kaynağını OFF (kapalı) duruma getirmeyiniz.

1.3. Cihazın atılması

⚠️ Uyarı:

Cihazı atmanız gereği zaman yetkili satıcınızdan danışınız. Eğer borular yanlış söküldürse dışarı kaçan soğutucu (flüorokarbon gazı) cildinize temas ederek yaralanmaya yol açabilir. Soğutucunun atmosfere salıverilmesi, çevre için zararlıdır.

⚠️ Dikkat:

- Filtreyi yerinden çıkarırken gözlerinizi tozdan korumaya özen gösterin. Ayrıca, filtreyi yerinden çıkarmak için sandalye tepeşine çıkmamanız gerekiyorsa çok dikkatli olun.
- Filtre değiştirilirken elektrik şalterini kapatın.

- Kendilerine bağlı bütün iç üniteler durduğunda dış üniteler de durur.
- Isıtma programında, dış ünite buz giderme aşamasındayken iç ünite çalıştırıla bilir, cihaz ancak dış ünite buz giderme işlemini tamamladıktan sonra çalışmaya başlar.

3.1. Açma/kapama

Çalıştırılmaya başlamak için

- ⑫ [ON/OFF] düğmesine basın
"Cihaz çalışıyor" ⑪ lambası yanar ve cihaz çalışmaya başlar.

Çalışmayı durdurmak için

- Yeniden ⑫ [ON/OFF] düğmesine basın
"Cihaz çalışıyor" lambası söner ve cihaz durur.
- Gerekli ayarlar yapıldıktan sonra, [ON/OFF] düğmesine basılması, sadece aynı işlemi bundan sonra tekrarlayacaktır.
- Cihaz çalıştığı sürece [ON/OFF] düğmesinin üzerindeki lamba yanık kalır.

⚠️ Dikkat:

Cihazın kapatılmasının hemen ardından [ON/OFF] düğmesine yeniden basılsa bile, cihaz 3 dakika kadar yeniden açılmayacaktır. Bu işlev cihazın korunmasını amaçlar. Üç dakikanın sonunda cihaz kendiliğinden çalışmaya başlar.

3.2. Program seçmek için

Program seçerken

- ③ [Programı seçme (BACK)] düğmesine basın
Program seçme düğmesine art arda basılması ④ "COOL", ⑤ "DRY", ⑥ "FAN", ("AUTO"), ve ("HEAT") işlevlerinden birine geçilmesini sağlar. Program içeriğini görmek için ekranı bakınız.

Soğutma için

③ [Programı seçme (BACK)] düğmesine basın ve “ COOL” göstergesini görüntüleyin.

Kurutma için

③ [Programı seçme (BACK)] düğmesine basın ve “ DRY” göstergesini görüntüleyin.

- İç ünite vantilatörü düşük hızda çalışmaya başlar. Bu vantilatörün hızını değiştiremezsiniz.
- 18 °C'den düşük oda sıcaklığında kurutma çalıştırması yapılamaz.

Vantilatör için

③ [Programı seçme (BACK)] düğmesine basın ve “ FAN” göstergesini görüntüleyin.

- Vantilatör işlevi odada hava dolaşımını sağlar.
- Oda sıcaklığı vantilatör işleviyle ayarlanamaz.

Dikkat:

Soğuk hava basan bir klima cihazının önünde asla uzun süre durmayın. Fazla soğuk havaya maruz kalmak sağlığınıza zararlıdır.

Kurutma işlemi

Kurutma, seçtiğiniz oda sıcaklığının göre aşırı hava soğutmasını kontrol eden mikro bilgisayar kontrollü bir nem giderme işlemidir. (Isıtma için kullanılamaz.)

- Dilediğiniz oda sıcaklığına gelinceye kadar
Kompresör ve iç ünite vantilatörü, oda sıcaklığının değişimine göre birbirleriyle bağlı olarak çalışma yapar. Kendiliklerinden sırayla açılıp kapanırlar.
- Dilediğiniz oda sıcaklığına gelince
Hem kompresör hem de iç ünite vantilatörü durur. Aradan her 10 dakika geçişinde, nem miktarını düşük tutmak amacıyla kompresör ve iç ünite vantilatörü üç dakika kadar çalışır.

Isıtma için

③ [Programı seçme (BACK)] düğmesine basın ve “ HEAT” göstergesini görüntüleyin.

Isıtma sırasında göstergelerin durumu hakkında: “DEFROST”

Yalnızca buz giderme sırasında görüntülenir.

STAND BY

Isıtmanın başlangıcından ilk sıcak hava dışarı basılınca kadar görüntülenir.

Dikkat:

- Klima cihazı gaz sobalarıyla birlikte kullanılıyorsa, odayı mutlaka iyice havalandırın. Yetersiz hava dolaşımı oksijen azlığından kaynaklanan kazalara neden olabilir.
- Sobaları asla klima cihazından gelen hava akımına maruz kalacak şekilde yerleştirmeyin.
Aksi takdirde alevin normal yanışını önleyebilirsiniz.
- Mikrobilgisayar aşağıdaki durumlarda çalışır:
• Isıtma başladığında dışarı hava basılmıyor.
 - Dışarı soğuk hava kaçmasını önlemek için, iç ünite vantilatörünün hızı derece derece artırılır. Bu hız, basılan havanın sıcaklık artısına bağlı olarak çok düşük/ düşük/ istenilen hız sırasıyla artar. Hava akımı normale gelinceye kadar bir süre bekleyin.
- Vantilatör ayarlanan hızda çalışmıyor.*
 - Kimi modellerde, oda sıcaklığı istenilen seviyeye geldiğinde sistem kendiliğinden çok düşük hızda hava basmeye başlar. Kimi modellerdeyse, buz giderme sırasında dışarı soğuk hava kaçmasını önlemek için vantilatör tamamen durur.
- Cihaz durdurulduğu halde dışarı hava basılıyor.*
 - Cihazın durmasından sonra iç ünite vantilatörü yaklaşık bir dakika kadar daha çalışıp elektrik ısıtıcısından, vb. gelen fazla sıcaklığı gidermek üzere dönmeye devam eder. Vantilatör hızını düşük veya yüksèleştirir.

* PEFY-P-NMHU-E-F modelleri dışında.

3.3. Oda sıcaklığı ayarı

Oda sıcaklığını değiştirmek için

① [Oda Sıcaklığı Ayarla] Düğmesine basın ve oda sıcaklığını istediğiniz değere ayarlayın.

ya da düğmelerine birer kere basmak ayar 1 °C değiştirir. Düğmelerle devamlı basılırsa ayar 1 °C'lik birimler halinde değişmeye devam eder.

- Oda sıcaklığı aşağıdaki gibi değiştirebilir.
Soğutma/kurutma: 19 – 30 °C
Isıtma : 17 – 28 °C
- Hava basma işlevinde oda sıcaklığı değiştiremez.
- Oda sıcaklığı göstergesinin sınırları 8 – 39°C'dir. Bu sınırlar aşıldığında, sıcaklığın verilen değerlerden daha düşük ya da daha yüksek olduğunu belirtmek için göstergede 8 – 39°C yanıp söner.

3.4. Vantilatör hızı ayarı

Vantilatör hızını değiştirmek için

⑥ [Vantilatör Hızı] düğmesine her basıldığında, art arda düşük hız ya da yüksek hız ayarları seçilir.

Elektronik kurutma sırasında iç ünite vantilatörü kendiliğinden düşük hızda çalışmaya başlar. Vantilatör hızı değiştirilemez. (Yalnızca uzaktan kumanda ünitesindeki gösterge değişir.)

* Vantilatör hızı ayarı düğmesine her bir basıldığında, vantilatör ayarı değişir.


[PEFY-P200-250VMH]

Vantilatör hızı: 1 aşama

* Vantilatör hızı değiştirilemez.


[PEFY-P40~140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM serileri]

Vantilatör hızı: 2 aşama



[PLFY-P125VLMD]

Vantilatör hızı: 4 aşama




[PLFY-P20~100VLMD, PEFY-P-VMR serileri]

Vantilatör hızı: 3 aşama



[PFFY-P-VLRMM-E, PEFY-P-VMA(L)-E, PEFY-P-VMHS-E serileri]

Vantilatör hızı: 3 aşama



* Bu ayar sadece MA uzaktan kumanda ile değiştirilebilir.

3.5. Hava akımının aşağı/yukarı yönlendirilmesi

Hava akımını aşağı/yukarı yönlendirmek için

⑦ [Hava Akımı Kontrolü] düğmesine her basıldığında hava akımının yönü değiştirir.

[PLFY-P20~100VLMD]

Ekran		① Değişim ② 0° ③ 40° ④ 60° ⑤ 80°
Mod	Fan hızı	① ② ③ ④ ⑤
Isıtma/Fan	Yüksek/Orta/ Düşük	① ② ③ ④ ⑤
Soğutma	Yüksek	① ② ③ ④ ⑤
Kurutma	Orta/Düşük	① ② ③ ④ ⑤
İlk ayar	Değiştirilemez	– Soğutma Kurutma Fan
		– – – Isıtma

[Diğer Modeller]


Ekran		① Değişim ② 0° ③ 45° ④ 60° ⑤ 85°
Mod	Fan hızı	① ② ③ ④ ⑤
Isıtma/Fan	Yüksek/Orta1/ Orta2/Düşük	① ② ③ ④ ⑤
Soğutma	Yüksek	① ② ③ ④ ⑤
Orta1/Orta2/Düşük	Orta1/Orta2/Düşük	① ② ③ ④ ⑤
Kurutma	Değiştirilemez	– *1
İlk ayar		– Soğutma Kurutma Fan
		– – – Isıtma

*1 • Bir saat geçince otomatik olarak “② 0°”ye döner.

- Uzaktan kumandada "1 Hr." [1 Saat] görüntülenir (1 saat geçince kaybolur).
- Modele bağlı olarak bu fonksiyon mevcut olmayabilir.
- Ekranda gösterilen hava akımı konumu ile mevcut hava akımı konumu aşağıdaki durumlarda farklı olabilir:
 1. Kontrolörde "DEFROST" veya "STAND BY" gösterildiğinde
 2. Isıtma işlevinin başında
 3. Isıtma modunda Isıtma OFF (kapalı) ise

PFFY-P-VLEM

Hava çıkış izgarasını kendinize doğru çekeren arka kısmı kaldırın, yerinden çıkarın, yönü değiştirin ve izgarayı yeniden yerine takın.



Dikkat:

Elinizi iç ünitenin hava çıkışına gerektiğinden fazla sokmamak için sakınız. Hava akımı yönünü ayarlama paneli ve hava çıkış izgarasını ayarlarken elinizi metal parçalara kapırırsınız, ya da yön kanadına takarsınız, yarananabilirsiniz ya da cihaz zarar görebilir.

4. Klima cihazını akıllıca kullanmak

Klima cihazınızı korumak için alacağınız en küçük önlem bile cihazın verimini artırmada, elektrik tasarrufu sağlama, vb. büyük önem taşır.

Doğru oda sıcaklığını ayarlayın

- Soğutma sırasında odanın içiyle dışarısı arasında yaklaşık 5 °C'lik bir fark bulunması en iyisidir.
- Soğutma sırasında oda sıcaklığı 1 °C artırılırsa % 10'luk bir elektrik tasarrufu sağlanır.
- Aşırı soğutma sağlığa zararlıdır. Ayrıca elektriğin boş harcanmasına neden olur.

Filtreyi gerektiğince temizleyin

- Hava filtresinin süzgeci tıkanırsa, hava akımı ve sıcaklık ayarı önemli ölçüde zarar görür.
- Dahaşı, filtre hiç temizlenmezse, cihaz bozulabilir. Filtreyi isıtma ve soğutma

3.6. Havalandırma

- Vantilatör (OA işlem birimi veya LOSSNAY) iç üniteye interloklu olarak bağlılığında, iç üniteyle birlikte otomatik olarak çalışır.
- İç ünite durduğu zaman ⑧ [Havalandırma] düğmesine basılırsa, sadece vantilatör çalışır.
- Vantilatör hızını değiştirmek için ⑧ [Havalandırma] düğmesine basın.
- Modeline bağlı olarak, ünite havalandırma modundayken iç ünite vantilatörü çalışmaya başlayabilir.

3.7. Diğerleri



STAND BY
DEFROST

: Cihazın kontrolünün cihazdan ve uzaktan kumandanın ayrı olarak satılan bir merkezi kontrol ünitesi, vb. tarafından yapılmakta olduğunu gösterir.



CHECK

: Isıtma işleminin başlangıcından ilk sıcak hava basıncına kadar görüntülenir.

NOT AVAILABLE

: Cihazda herhangi bir arıza meydana geldiğinde yanar.



: İç ünitenin yerine getiremeyeceği herhangi bir işlevin düğmesine basıldığında, bu gösterge söz konusu işlevin düğmesiyle birlikte yanıp söner.

FILTER

: [Sensör] göstergesinin "uzaktan kumanda ünitesi" olarak görüntülendiği sistemlerde oda sıcaklığı ölçümü uzaktan kumanda ünitesine yerleştirilmiş termometre tarafından yapılır.

: Filtreyi temizleme zamanının geldiğini gösterir.
⑪ [FILTER (-)] düğmesine iki kere basın, ekran görüntüsü kaybolur.

5. Cihazın bakımı

Filtrelerin bakımının daima servis personeli tarafından yapılmasını sağlayın. Bakımdan önce ana elektrik şalterini kapatmayı unutmayın.

Dikkat:

- Temizlemeye başlamadan önce, cihazı durdurun ve ana elektrik şalterini kapalı duruma getirin. Unutmayın. Cihaz çalışır durumdayken içindeki vantilatör yüksek hızda dönmektedir. Yarananabilirsiniz.
- İç ünitelere, emilen havayı tozdan arındırmak amacıyla bir filtre yerleştirilmiştir. Aşağıdaki resimlerde gösterilen yöntemlerle bu filtreleri temizleyin (Standart filtre aşağı yukarı haftada bir, uzun ömürlüfiltreye her mevsim başında temizlenmelidir).
- Filtrenin ömrü ünitenin nereye monte edildiğine ve nasıl çalıştırıldığına bağlıdır.

Temizlik için

- Tozu hafifçe silin ya da bir elektrik süpürgesiyle alın. İnatçı lekeleri çıkarmak için, filtreyi ilk suda köpürtülmüş nötr deterjanla ya da yalnızca suyla yıkayın. İlyice durulayın. Kurulayıp yerine takın.

Dikkat:

- Filtreyi doğrudan güneş ışığına ya da aleve maruz bırakarak kurutmayın. Aksi takdirde şekil bozukluğuna neden olabilirsiniz.
- Filtreyi (50 °C'den) sıcak suda yıkamak da zararlıdır.

Dikkat:

Klima cihazının üstüne asla su dökmemeyin ya da parlayıcı spreyler sıkmayın. Bu yollarla temizlik yapmak, cihazın bozulmasına, elektrik çarpmasına ya da yangına neden olabilir.

6. Arızanın bulunması ve giderilmesi

Tamirciyi çağrımadan önce, aşağıdaki tabloya bakınız:

Cihazın durumu	Uzaktan kumanda ünitesi	Nedeni	Çözümü
Cihaz çalışmıyor.	"●" göstergesi yanmıyor. [ON/OFF] düğmesine basılsa bile hiçbir gösterge yanmıyor.	Elektrik kesilmiş.	Elektrik geldikten sonra [ON/OFF] düğmesine basarak cihazı çalıştırın.
		Ana elektrik şalteri kapatılmış.	Ana elektrik şalterini açın.
		Ana sigorta atmış.	Sigortayı değiştirin.
		Toprak kaçığı devre kesicisi açık durumda.	Toprak kaçığı devre kesicisini tekrar kurun.
Cihaz hava basıyor, ama odayı yeterince soğutmuyor ya da ısıtmıyor.	LCD ekran cihazın çalıştığını gösteriyor.	Hatalı sıcaklık ayarı.	Sıvı kristal ekranda ayarlanmış sıcaklığı ve hava giriş sıcaklığını kontrol ettikten. Sayfadaki "Oda sıcaklığı ayarı" bölümüne bakın ve gerekli ayarları yapın.
		Filtre toz ve yabancı maddelerle tikanmış.	Filtreyi temizleyin (Sayfadaki "Cihazın Bakımı" bölümüne bakın).
		İç ya da dış ünitenin hava giriş ya da çıkışlarının önünde engel var.	Engeli kaldırın.
		Odada pencere ve kapılar açık.	Kapatın.
Cihazdan soğuk ya da sıcak hava gelmiyor.	LCD ekran cihazın çalıştığını gösteriyor.	Yeniden çalışmayı üç dakika geciktiren devre işliyor.	Bir süre bekleyin. (Kompresör korumak için iç üniteye takılmış olan ve yeniden çalışmayı üç dakika geciktiren devre nedeniyle kompresör hemen çalışmaya başlamamış olabilir. Cihaz kimi zaman bu üç dakikanın dolmasını bekleyebilir.)
		İç ünite, ısıtma ve buz giderme işlemi sırasında yeniden çalışmaya başlamış.	Bir süre bekleyin (Isıtma işlemi buz giderme işlemi sona erdikten sonra başlar).
Cihaz kısa bir süre çalışmış tekrar duruyor.	Sıvı kristal ekranda "CHECK" göstergesi ve kontrol kodları yanıp söüyor.	İç ya da dış ünitenin hava giriş ya da çıkışlarının önünde engel var.	Engeli kaldırın ve cihazı tekrar çalıştırın.
		Filtre toz ve yabancı maddelerle tikanmış.	Filtreyi temizledikten sonra cihazı yeniden çalıştırın (Sayfadaki "Cihazın Bakımı" bölümüne bakın).
Cihaz durdurulduğu halde egzoz gürültüsü ve motorun dönmeye sesi hâlâ duyuluyor.	"●" göstergesi dışında bütün ışıklar söñük.	Hava soğutma işlemi durdurulduğunda, iç ünitenin diğer parçaları soğutma aşamasındayken, makine üç dakika kadar bir boşaltma işlemi yapar. Bu sürenin sonunda durur.	Üç dakika bekleyin.
Cihaz durdurulduğu halde ara sıra egzoz gürültüsü ve motorun dönmeye sesi duyuluyor.	"●" göstergesi dışında bütün ışıklar söñük.	İç ünitenin diğer parçaları soğutma aşamasındayken dolaşımındaki su tek bir yerde toplanırsa boşaltma işlemi çalışmaya başlar.	Bu işlem kısa sürede durur (Gürültü saatte iki-üç kereden fazla tekrarlıyorsa, tamirci çağırın).
Termostat OFF (kapalı) durumdayken ya da vantilatör çalışırken cihaz sıcak hava basıyor.	LCD ekran cihazın normal çalıştığını gösteriyor.	İç ünitenin diğer parçaları ısıtma aşamasındayken, kontrol vanaları, sistemin düzenli çalışmasını sağlamak için zaman zaman açılıp kapanır.	Bu mekanizma kısa sürede durur (Oda küçükse ve sıcaklık rahatsız edecek kadar arttıysa cihazı durdurun).

- Elektrik kesintisi nedeniyle cihazın çalışması durursa, elektrik geri geldikten sonra bile [restart-preventing circuit at power failure (elektrik kesintisinde yeniden başlatma-önleme devresi)] üniteyi çalıştırır ve devre dışı bırakır. Bu durumda, [ON/OFF] düğmesine yeniden basın ve çalışmayı başlatın.

Yukarıdaki tabloyu kontrol ettiğiniz halde arzaya çözüm bulunamadıysa, ana şalteri kaplayın. Yetkili satıcınızla görüşüp ürünün adını, arızanın mahiyetini, vb. bildirin. "[CHECK]" göstergesi ve (dört rakamlı) kontrol kodu yanıp söñyorsa, yetkili satıcınıza bunları da iletin. Asla kendi başınıza tamire girişmeyin.

Aşağıdaki durumlar arza belirtisi değildir:

- Klima cihazından basılan hava zaman zaman koku verebilir. Bunun nedeni odadaki sigara dumanının, kozmetik maddelerin, duvarların, mobilyaların kokularının cihaz tarafından emilimiz olmalıdır.
- Klima cihazı çalıştırıldığtan ya da durdurulduğandan hemen sonra akan bir sıvı sesi duyulabilir. Bu ses cihazındaki soğutucu dolaşımından ibarettir. Bu normaldir.
- Soğutma ya da ısıtma işleminin başlamasından ya da durmasından hemen sonra bir tıklama sesi duyulabilir. Bu, sıcaklık değişikliği nedeniyle ön panelin ya da diğer parçaların küçülmesi veya genleşmesinden kaynaklanır. Bu normaldir.
- Ayar değiştirilmeden bile faz hızı değişir. Klima, ısıtma işleminin başında soğuk hava üflemeyecek şekilde fan hızını otomatik olarak daha düşük bir hızdan ayar hızına doğru artırır. Aynı zamanda geri dönen hava sıcaklığı veya fan hızı çok yükseklükte fan hızını da düşürerek fan motorunu korur.

7. Montaj, taşıma işlemleri ve düzenli kontroller

Montaj için yer seçmek

Montaj ve taşıma işlemlerine ilişkin ayrıntılar için yetkili satıcınıza danışın.

⚠ Dikkat:

Cihazı asla parlayıcı gaz sızıntısı olabilecek bir yere monte etmeyin.

Cihazın etrafında gaz birkumesi halinde yanım çıkabilir.

Klima cihazını asla monte etmemeniz gereken yerler:

- çok fazla makine yağı bulunan yerler.
- tuzlu havanın bulunduğu deniz kıyıları ve plaj alanları.
- nem oranının yüksek olduğu yerler
- ilica ve sıcak su kaynağı yakınları
- sülfürlü gazların bulunduğu yerler.
- (yüksek frekanslı kaynak makinesi gibi) yüksek frekansta çalışan makinelerin bulunduğu yerler
- asit çözeltilerinin sıkça kullanıldığı yerler
- özel spreylerin sıkça kullanıldığı yerler
- İç üniteyi yatay olarak monte edin. Aksi takdirde su sızıntısı meydana gelebilir.
- Hastanelerde veya telefon ağırlıklı işyerlerinde klima cihazını monte ederken gürültüye karşı gereken önlemleri alın.

Klima cihazı yukarıdaki ortamlardan herhangi birine yerleştirilirse sık sık arızalanabilir. Bu nedenle cihazın bu tür yerlere monte edilmemesi tavsiye olunur. Daha ayrıntılı bilgi için yetkili satıcınıza danışın.

Elektrik bağlantıları hakkında

⚠ Dikkat:

- Cihaz yerel yönetmeliklere, elektrik tesisatı kurallarına ve montaj el kitabına uygun olarak ve mutlaka dışlayıcı devrelerin kullanılmasıyla ruhsatlı bir elektrikçi tarafından monte edilmelidir. Ana elektrik şalteriyle başka tür devrelerin kullanılması devre kesicilerin ve sigortaların atmasına neden olabilir.

8. Spesifikasyonlar

PLFY-P-VLMD-E serisi

Madde	Model	P20VLMD-E	P25VLMD-E	P32VLMD-E	P40VLMD-E	P50VLMD-E	P63VLMD-E
Güç kaynağı				~220-240V 50Hz / ~220-230V 60Hz			
Soğutma kapasitesi*1 / Isıtma kapasitesi*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Yüksekliği	mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)
Boyutları*2	Genişliği	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	946 (1.250)	946 (1.250)
	Derinliği	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)
Net ağırlığı	kg	23 (6,5)	23 (6,5)	24 (6,5)	24 (6,5)	27 (7,5)	28 (7,5)
Vantilatör Hava akış hızı (Düşük-Orta-Yüksek)	m³/min	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	7,0-8,5-10,5	9,0-11,0-12,5	10,0-13,0-15,5
Gürültü düzeyi (Düşük-Orta-Yüksek)*3	dB(A)	220, 240 V	27-30-33	27-30-33	29-33-36	31-34-37	33-38-40
		230 V	28-31-34	28-31-34	30-34-37	32-35-38	34-39-41
Filtre				Uzun ömürlü filtre			

Madde	Model	P80VLMD-E	P100VLMD-E	P125VLMD-E
Güç kaynağı			~220-240V 50Hz / ~220-230V 60Hz	
Soğutma kapasitesi*1 / Isıtma kapasitesi*1	kW	9,0/10,0	11,2/12,5	14,0/16,0
Yüksekliği	mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)
Boyutları*2	Genişliği	1.446 (1.750)	1.446 (1.750)	1.708 (2.010)
	Derinliği	634 (710)	634 (710)	606 (710)
Net ağırlığı	kg	44 (12,5)	47 (12,5)	56 (13)
Vantilatör Hava akış hızı (Düşük-Orta-Yüksek)	m³/min	15,5-18,5-22,0	17,5-21,0-25,0	24,0-27,0-30,0-33,0 (Düşük-Orta2-Orta1-Yüksek)
Gürültü düzeyi (Düşük-Orta-Yüksek)*3	dB(A)	220, 240 V	33-36-39	36-39-42
		230 V	34-37-40	37-41-43
Filtre			40-42-44-46	Uzun ömürlü filtre

Not: * İç ünitesi işlem sıcaklıklarını.

Soğutma modu: 15 Yaş (termometre) – 24 Yaş (termometre)

Isıtma modu: 15 Kuru (termometre) – 27 Kuru (termometre)

*1 Soğutma/Isıtma kapasitesi, aşağıdaki koşullarda çalıştırıldığında azami değeri gösterir.

Soğutma: İcerde: 27 Kuru (termometre)/19 Yaş (termometre) Dışarıda: 35 Kuru (termometre)

Isıtma: İcerde: 20 Kuru (termometre) Dışarıda: 7 Kuru (termometre)/6 Yaş (termometre)

*2 () içindeki rakamlar panelere aittir.

*3 Çalışma gürültüsü, ses yansımıması olmayan bir odada elde edilen verilerdir.

PEFY-P-VMH-E serisi

Madde	Model	P40VMH-E	P50VMH-E	P63VMH-E	P71VMH-E	P80VMH-E
Güç kaynağı				-220-240V 50/60Hz		
Soğutma kapasitesi*1 / Isıtma kapasitesi*1 kW		4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Boyutları Yüksekliği / Genişliği / Derinliği mm		380/750/900	380/750/900	380/750/900	380/1.000/900	380/1.000/900
Net ağırlığı kg		44	44	45	50	50
Hava akış hızı (Düşük-Yüksek) m³/min		10,0-14,0	10,0-14,0	13,5-19,0	15,5-22,0	18,0-25,0
Vantilatör Dış statik basınç*2 Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Gürültü düzeyi dB(A)	220 V 230, 240 V	27-34 31-37	27-34 31-37	32-38 36-41	32-39 35-41	35-41 38-43
Filtre				Uzun ömürlü filtre (opsyon)		

Madde	Model	P100VMH-E	P125VMH-E	P140VMH-E
Güç kaynağı			-220-240V 50/60Hz	
Soğutma kapasitesi*1 / Isıtma kapasitesi*1 kW		11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0
Boyutları Yüksekliği / Genişliği / Derinliği mm		380/1.200/900	380/1.200/900	380/1.200/900
Net ağırlığı kg		70	70	70
Hava akış hızı (Düşük-Yüksek) m³/min		26,5-38,0	26,5-38,0	28,0-40,0
Vantilatör Dış statik basınç*2 Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Gürültü düzeyi dB(A)	220 V 230, 240 V	34-42 38-44	34-42 38-44	34-42 38-44
Filtre				Uzun ömürlü filtre (opsyon)

Madde	Model	P200VMH-E	P250VMH-E
Güç kaynağı		3N-380-415V 50/60Hz	
Soğutma kapasitesi*1 / Isıtma kapasitesi*1 kW		22,4/25,0	28,0/31,5
Boyutları Yüksekliği / Genişliği / Derinliği mm		470/1.250/1.120	470/1.250/1.120
Net ağırlığı kg		100	100
Hava akış hızı m³/min		58,0	72,0
Vantilatör Dış statik basınç*3 Pa	380 V 400, 415 V	110/220 130/260	110/220 130/260
Gürültü düzeyi*5 dB(A)	380 V 400, 415 V	42 44	50 52
Filtre			Uzun ömürlü filtre (opsyon)

PEFY-P-VMHS-E serisi

Madde	Model	P200VMHS-E	P250VMHS-E
Güç kaynağı			-220-240V 50/60Hz
Soğutma kapasitesi*1 / Isıtma kapasitesi*1 kW		22,4/25,0	28,0/31,5
Boyutları Yüksekliği / Genişliği / Derinliği mm		470/1.250/1.120	470/1.250/1.120
Net ağırlığı kg		97	100
Vantilatör Hava akış hızı (Düşük-Orta-Yüksek) m³/min		50,0-61,0-72,0	58,0-71,0-84,0
Dış statik basınç*4 Pa		50/100/150/200/250	
Gürültü düzeyi (Düşük-Orta-Yüksek)*5 dB(A)		36-39-43	39-42-46
Filtre			Uzun ömürlü filtre (opsyon)

Not: * İç ünitesi işlem sıcaklıkları.

Soğutma modu: 15 Yaş (termometre) – 24 Yaş (termometre)

Isıtma modu: 15 Kuru (termometre) – 27 Kuru (termometre)

*1 Soğutma/Isıtma kapasitesi, aşağıdaki koşullarda çalıştırıldığında azami değeri gösterir.

Soğutma: İcerde: 27 Kuru (termometre)/19 Yaş (termometre) Dışarıda: 35 Kuru (termometre)

Isıtma: İcerde: 20 Kuru (termometre) Dışarıda: 7 Kuru (termometre)/6 Yaş (termometre)

*2 Cihaz fabrikadan sevk edilirken dış statik basınç 100 Pa'ya (220 V)/150 Pa'ya (230, 240 V) ayarlanır.

*3 Cihaz fabrikadan sevk edilirken dış statik basınç 220 Pa'ya (380 V)/260 Pa'ya (400, 415 V) ayarlanır.

*4 Cihaz fabrikadan sevk edilirken dış statik basınç 150 Pa'ya ayarlanır.

*5 Çalışma gürültüsü, ses yansımıması olmayan bir odada elde edilen verilerdir.

PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM(M)-E serisi

Madde	Model	P20VLEM-E	P25VLEM-E	P32VLEM-E	P40VLEM-E	P50VLEM-E	P63VLEM-E
Güç kaynağı				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Soğutma kapasitesi*1 / Isıtma kapasitesi*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Boyutları Yüksekliği / Genişliği / Derinliği mm	630/1.050/220	630/1.050/220	630/1.170/220	630/1.170/220	630/1.410/220	630/1.410/220	
Net ağırlığı kg	23	23	25	26	30	32	
Vantilatör Hava akış hızı (Düşük-Yüksek) m³/min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5	
Gürültü düzeyi (Düşük-Yüksek)*3 *4 dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46	
Filtre				Standart filtre			

Madde	Model	P20VLRM-E	P25VLRM-E	P32VLRM-E	P40VLRM-E	P50VLRM-E	P63VLRM-E
Güç kaynağı				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Soğutma kapasitesi*1 / Isıtma kapasitesi*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Boyutları Yüksekliği / Genişliği / Derinliği mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220	
Net ağırlığı kg	18,5	18,5	20	21	25	27	
Vantilatör Hava akış hızı (Düşük-Yüksek) m³/min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5	
Gürültü düzeyi (Düşük-Yüksek)*3 *4 dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46	
Filtre				Standart filtre			

Madde	Model	P20VLRMM-E	P25VLRMM-E	P32VLRMM-E	P40VLRMM-E	P50VLRMM-E	P63VLRMM-E
Güç kaynağı				-220-240V 50Hz/60Hz			
Soğutma kapasitesi*1 / Isıtma kapasitesi*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Boyutları Yüksekliği / Genişliği / Derinliği mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220	
Net ağırlığı kg	18,5	18,5	20	21	25	27	
Vantilatör Hava akış hızı (Düşük-Orta-Yüksek) m³/min	4,5-5,5-6,5	4,5-5,5-6,5	6,5-7,5-9,0	8,0-9,5-10,0	10,0-12,0-14,0	11,0-13,0-15,5	
Dış statik basınç*2 Pa	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	
Gürültü düzeyi (Düşük-Orta-Yüksek)*2 *4 dB(A)	31-36-40	31-36-40	27-32-37	30-36-40	32-37-41	35-40-44	
Filtre				Standart filtre			

Not: * İç ünitesi işlem sıcaklıkları.

Soğutma modu: 15 Yaş (termometre) – 24 Yaş (termometre)

Isıtma modu: 15 Kuru (termometre) – 27 Kuru (termometre)

*1 Soğutma/Isıtma kapasitesi, aşağıdaki koşullarda çalıştırıldığında azami değeri gösterir.

Soğutma: İçerde: 27 Kuru (termometre)/19 Yaş (termometre) Dışarıda: 35 Kuru (termometre)

Isıtma: İçerde: 20 Kuru (termometre) Dışarıda: 7 Kuru (termometre)/6 Yaş (termometre)

*2 Cihaz fabrikadan sevk edilirken dış statik basınç 20 Pa'ya ayarlanır.

*3 Bu sayılar, birimin önünden 1 m uzaklıkta ve zeminden 1 m yükseklikteki bir noktadan 240 V/50 Hz birimin ölçümünü temsil eder.

Gürültü, 230 V birim için yaklaşık olarak 1 dB(A) daha azdır ve 220 V birim için ise yaklaşık 2 dB(A) daha azdır. Ölçüm noktası birimin önünden 1,5 m uzakta ve zeminden 1,5 m yüksekte olduğu zaman gürültü yaklaşık 3 dB(A) daha azdır.

*4 Çalışma gürültüsü, ses yansımaları olmayan bir odada elde edilen verilerdir.

PEFY-P-VMR-E-L/R serisi

Madde	Model	P20VMR-E-L/R	P25VMR-E-L/R	P32VMR-E-L/R
Güç kaynağı		~220-240V 50Hz	~220-230V 60Hz	
Soğutma kapasitesi*1 / Isıtma kapasitesi*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	
Boyuṭları Yüksekliği / Genişliği / Derinliği mm	292/640/580	292/640/580	292/640/580	
Net ağırlığı kg	18	18	18	
Vantilatör Hava akış hızı (Düşük-Orta-Yüksek) m³/min	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/9,3	
Dış statik basınç Pa	5	5	5	
220 V	20/25/30	20/25/30	20/25/33	
Gürültü düzeyi (Düşük-Orta-Yüksek)*3 dB(A)	230 V 240 V	21/26/32 22/27/30	21/26/32 22/27/30	21/26/35 22/27/33
Filtre		Standart filtre		

PEFY-P-VMA(L)-E serisi

Madde	Model	P20VMA(L)-E	P25VMA(L)-E	P32VMA(L)-E	P40VMA(L)-E	P50VMA(L)-E
Güç kaynağı				-220-240V 50Hz		
Soğutma kapasitesi*1 / Isıtma kapasitesi*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	
Boyuṭları Yüksekliği / Genişliği / Derinliği mm	250/700/732	250/700/732	250/700/732	250/900/732	250/900/732	
Net ağırlığı kg	23	23	23	26	26	
Vantilatör Hava akış hızı (Düşük-Orta-Yüksek) m³/min	6,0-7,5-8,5	6,0-7,5-8,5	7,5-9,0-10,5	10,0-12,0-14,0	12,0-14,5-17,0	
Dış statik basınç*2 Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Ses seviyesi (Düşük-Orta-Yüksek)*3 dB(A)	23-25-26	23-25-26	23-26-29	23-27-30	25-29-32	
Filtre		Standart filtre				

Madde	Model	P63VMA(L)-E	P71VMA(L)-E	P80VMA(L)-E
Güç kaynağı			-220-240V 50Hz	
Soğutma kapasitesi*1 / Isıtma kapasitesi*1 kW	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0	
Boyuṭları Yüksekliği / Genişliği / Derinliği mm	250/1100/732	250/1100/732	250/1100/732	
Net ağırlığı kg	32	32	32	
Vantilatör Hava akış hızı (Düşük-Orta-Yüksek) m³/min	13,5-16,0-19,0	14,5-18,0-21,0	14,5-18,0-21,0	
Dış statik basınç*2 Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Ses seviyesi (Düşük-Orta-Yüksek)*3 dB(A)	25-29-33	26-29-34	26-29-34	
Filtre		Standart filtre		

Madde	Model	P100VMA(L)-E	P125VMA(L)-E	P140VMA(L)-E
Güç kaynağı			-220-240V 50Hz	
Soğutma kapasitesi*1 / Isıtma kapasitesi*1 kW	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0	
Boyuṭları Yüksekliği / Genişliği / Derinliği mm	250/1400/732	250/1400/732	250/1600/732	
Net ağırlığı kg	42	42	46	
Vantilatör Hava akış hızı (Düşük-Orta-Yüksek) m³/min	23,0-28,0-33,0	28,0-34,0-40,0	29,5-35,5-42,0	
Dış statik basınç*2 Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Ses seviyesi (Düşük-Orta-Yüksek)*3 dB(A)	28-33-37	32-36-40	33-37-42	
Filtre		Standart filtre		

Not: * İç ünitesi işlem sıcaklıkları.

Soğutma modu: 15 Yaş (termometre) – 24 Yaş (termometre)

Isıtma modu: 15 Kuru (termometre) – 27 Kuru (termometre)

*1 Soğutma/Isıtma kapasitesi, aşağıdaki koşullarda çalıştırıldığında azami değeri gösterir.

Soğutma: İçerde: 27 Kuru (termometre)/19 Yaş (termometre) Dışarıda: 35 Kuru (termometre)

Isıtma: İçerde: 20 Kuru (termometre) Dışarıda: 7 Kuru (termometre)/6 Yaş (termometre)

*2 Cihaz fabrikadan sevk edilirken dış statik basınç 50 Pa'ya ayarlanır.

*3 Çalışma gürültüsü, ses yansımıması olmayan bir odada elde edilen verilerdir.

目录

1. 安全注意事项	105	3.5. 调节上/下风向	107
1.1. 安装	105	3.6. 通风	108
1.2. 运行时	105	3.7. 其他	108
1.3. 拆除机组	106	4. 有效的使用方法	108
2. 各部分的名称和功能	106	5. 机器保养	108
3. 操作方法	106	6. 故障排除	109
3.1. 开/关	106	7. 安装、迁移作业和检查	110
3.2. 运行模式选择	106	8. 规格	110
3.3. 调节室温	107		
3.4. 调节风扇速度	107		

1. 安全注意事项

- ▶ 安装机组之前，务需阅读全部“安全注意事项”。
- ▶ “安全注意事项”列举了有关安全的重要事项，务请遵守。

本手册正文中所用的符号

△ 警告：

说明应遵守的注意事项，以防止使人受到伤害或死亡的危险。

△ 注意：

说明应遵守的注意事项，以防止损坏机组。

本手册插图中所用的符号

(○) 表示切勿尝试的举动。

(!) 表示必须遵守的重要说明。

(-) 表示必须接地的部件。

(△) 表示必须留意的运动件（此符号表示在机组本体标签上）〈颜色：黄〉

(▲) 表示当心触电（此符号表示在机组本体标签上）〈颜色：黄〉

△ 警告：

请仔细阅读贴在机组本体上的各种标签。

1.1. 安装

- ▶ 在阅读本手册后，请将本操作手册和安装手册一起妥善保存，以便有问题时随时可取出参阅。此外，如由其他人操作本机器，亦请将本手册交给他们以供参考。

△ 警告：

- 用户切勿尝试自行安装机组，必须委托经销商或有资格的技工进行安装。机组安装不当，可能会导致漏水、触电或酿成火灾。
- 只可使用三菱电机公司指定的附件，并委托经销商或有资格的技工进行安装。如果附件安装不当，则可能会引起漏水、触电或火灾等事故。
- 安装手册对建议的安装方法提供详尽说明。为了安装而需要对建筑物进行结构性的改动时，都必须符合当地建筑法规的要求。
- 用户切勿尝试自行修理或将机组搬往另一地点。如果机组修理不当，可能会导致漏水、触电或火灾等事故。用户如需要修理或移动空调器时，请与经销商接洽。
- 将电气部分远离水（洗水）等。
- 否则可能导致触电、起火或冒烟。

备注1：清洗热交换器及排水盘时，请使用防水套，确保控制盒、电动机及线性膨胀阀保持干燥。

备注2：不能使用排水泵将排水盘及热交换器的洗水排出。应该分别排放。

- 本设备并非设计为供儿童或老人在没有监督的情况下使用的。
- 监督儿童以确保其不会玩弄本设备。
- 请勿使用检漏添加剂。
- 请勿使用除装置附带的手册及铭牌上所指明之类型以外的冷媒。
 - 否则可能引发装置或管路爆裂，也可能在使用中、修理或废弃装置时导致爆炸或火灾。
 - 也可能违反适用之法律。
- 三菱电机公司对使用错误冷媒所致的故障或事故概不负责。

1) 室外机组

△ 警告：

- 室外机组必须安装在一个不会有雪、树叶或污物积聚的稳固平面上。
- 切勿站立或放置任何物件在机组上，以免因失足或空调器下坠而受伤。

△ 注意：

有关室外机组的安装位置，应该选择一个由机组产生的气流或噪声不会影响左邻右舍的地方。

2) 室内机组

△ 警告：

室内机组必须安装稳固。否则，可能会因机组下坠而导致伤害事故。

3) 遥控器

△ 警告：

遥控器必须安装在小孩触及不到地方。

4) 排水软管

△ 注意：

排水软管必须安装妥当，以便畅顺排水。如果安装不当，可能会因漏水而导致家具受损。

5) 电源线、保险丝和断路器

△ 警告：

- 务必由专用的电源向机组供电。与其他电器共用同一电源可能会引起过载。
- 务必设置主电源开关。
- 务必使用与机组电压匹配的保险丝或断路器。切勿使用超出规定额定容量的电线或保险丝。

6) 接地

△ 注意：

- 机组必须安装接地线。切勿将接地线连接到煤气管、自来水管、避雷导体或电话的接地线。接地不当，可能会引起触电事故。
- 请经常检查室外机组引出的接地线，是否正确地连接在机组的接地端子和接地电极上。

1.2. 运行时

△ 注意：

- 切勿使用锋利物按压按钮，以免损伤遥控器。
- 切勿扭曲或拉扯遥控器的电线，以免损伤遥控器而导致失灵。
- 切勿拆除遥控器的上盖。拆除遥控器的上盖或触动遥控器内的电路板均属危险行为，可能会引起火灾或故障。
- 切勿用苯、稀释剂或化学抹布等擦拭遥控器。否则，可能会导致褪色或故障。要清除顽垢时，请用布沾上含有中性洗涤剂的水溶液进行擦拭，擦干净后再用干布把遥控器擦干。
- 切勿阻挡或遮盖室内和室外机组的进出气口。在室内机组下面放置高的家具，或在室外机组附近放置大箱等巨大物品等，都会减低空调器性能。

△ 警告：

- 切勿让水溅到机组上或用湿手触摸机组，以免引起触电事故。
- 切勿向机组附近喷射可燃性气体，以免引起火灾。
- 切勿将煤气取暖炉或有明火的器具暴露在机组排出的气流中，以免引起不完全的燃烧。

⚠ 警告：

- 在室外机组运行时，切勿将其前面板或风扇护罩拆除。否则，您可能会因触及运动件、发热或高温零件而受伤害。
- 由于机组内的风扇以高速转动，为避免受伤，切勿将手指或木条等物品插入进出气口中。有小孩在场时，尤其需要特别小心。
- 如嗅到异味，请立即停止机组运行，关断电源并与经销商联络。否则，可能会引起故障、触电或火灾。
- 当察觉到有异常噪声或振动时，请立即停止使用机组，关断电源并与经销商联系。
- 请勿使房间过冷。最适当的室温是比室外温度低5℃以内。
- 切勿让残疾人、婴儿坐在或站在空调器的气流通道上，以免影响健康。

⚠ 注意：

- 请勿让气流直接吹向植物或笼中宠物。
- 经常使室内通风。如果机组长时间在密闭的环境中运行，会使室内的空气变得混浊。

出现故障时

⚠ 警告：


- 切勿改装空调器。如需要维修或其他服务，请与经销商联络。维修不当，可能会引起漏水、触电或火灾等危险。
- 如遥控器显示出错误指示、空调器不运行或出现任何异常，请立即停止运行并与经销商联系。如在这种状态下继续使用，可能会引起火灾或故障。

2. 各部分的名称和功能

滤网的安装及拆卸

[Fig. A] (P.8, P.9)

3. 操作方法

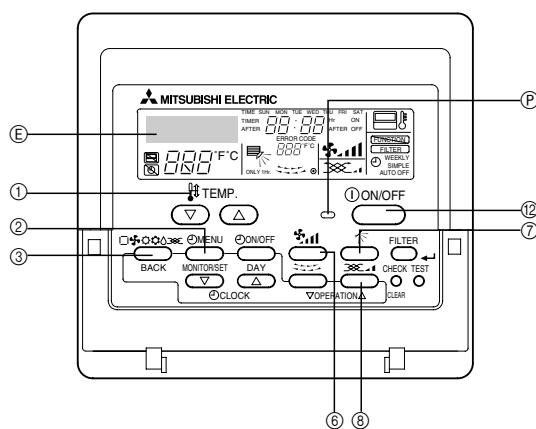

开始操作之前

- “PLEASE WAIT”显示消失后开始运行。当电源接通和电源出故障后，在室温显示上出现“PLEASE WAIT”（最长3分钟）。这并非表示空调器有任何故障。
- 室内机组运行模式的选择受到与该室内机组相连的室外机组运行状态的限制。举例来说，如果某室外机组和一些与该室外机组相连的室内机组已经按冷气模式运行，则同一组的其他机组只能选择冷气模式。如果需要按不同的模式运行，则所需模式对应的符号将闪动，告知用户该模式当前不可用。除湿和暖气模式也是如此。但这种限制不适用于同时兼备冷气/暖气功能的型号。
- 当连接到相应室外机组的所有室内机组都停止时，室外机组亦停止。
- 在暖气运行中，如室外机组正进行除霜运行，那么即使室内机组已被设定在运行状态，亦要等到室外机组的除霜运行结束后才开始运行。

- 如电源断路器频繁动作，请与经销商联络。切勿置之不理，因为可能会酿成火灾或故障。

- 如果发现制冷剂气体溢出或泄漏，请马上停止空调器运行，使室内彻底通风并与经销商联系。否则，可能会因缺氧而引起意外事故。

长时间不使用空调器时

- 如因季节变化等而长时间不使用空调器，应在送风状况下让机组运行4-5小时，直至机组内部完全干透为止。否则，可能会引起室内滋生霉菌而造成健康及卫生问题。
- 如果打算长时间不使用的话，请将[电源]开关置于OFF位置。如果电源保持接通状态，不但会消耗数至数十瓦电能，而且还会因积聚尘埃等而导致火灾。
- 请在重新使用空调器12小时前接通电源开关。此外，在经常使用空调器的季节，请勿关断电源开关。否则，可能会引起故障。

1.3. 拆除机组

⚠ 警告：

如需拆除机组，请与经销商联络。如在拆除管道时处理不当，溢出的制冷剂（碳氟气）可能会触及皮肤而引起伤害。切勿将制冷剂释放到大气内，以免对自然环境造成污染。

⚠ 注意：

- 在拆卸滤网时，应小心保护眼睛，切勿让灰尘进入眼睛。如需要利用高梯的话，请格外小心以防失足掉下。
- 当更换过滤器时，请先关闭电源。

3.1. 开/关

开始运行

- 按下⑫ [ON/OFF]按钮
运行指示灯⑪点亮，运行开始。

停止运行

- 按下⑫ [ON/OFF]按钮
运行指示灯熄灭，运行停止。
- 一旦设置这些按钮以后，按下[ON/OFF]按钮就只能重复同样的运行方式。
- 在运行中，[ON/OFF]按钮上的运行指示灯将点亮。

⚠ 注意：

即使运行停止后就立即按下[ON/OFF]按钮，在大约3分钟的时间内都不能重新启动运行。这个功能的目的是为了保护机器。空调器约过3分钟后会自动起动。

3.2. 运行模式选择

运行模式选择时

- 按下③[模式(BACK)]按钮
连续按下选择运行按钮，将在④“制冷”、“除湿”、“送风”、“自动”和“制热”之间切换。有关运行内容的说明，请查看显示屏。

冷气

按下③[模式(BACK)]按钮并出现“制冷”显示。

除湿

按下③[模式(BACK)]按钮并出现“除湿”显示。

- 这时，室内机组风扇切换到低速运行，暂时不能转换风扇速度。

- 室温低于18℃时不能进行除湿运行。

风扇

按下③[模式 (BACK)]按钮并出现“送风”显示。

- 风扇运行的目的是使房间内的空气流通。
- 在风扇运行状态下不能设定房间内温度。

△ 注意：

切勿让身体长时间与冷空气接触。过量的冷空气吹在身上不利于健康，应尽量避免。

除湿运行

除湿运行是由微电脑控制的除湿运行，可以按照您所指定的室温来控制过多的冷空气。（不适用于暖气）

1. 在达到您所指定的室温前
压缩机和室内风扇根据室温变化联动工作，自动重复开/关。
2. 当达到您所指定的室温时
压缩机和室内风扇都停止运行。
当停止持续时间达10分钟时，压缩机和室内风扇将运行3分钟以保持低湿度。

暖气

按下③[模式 (BACK)]按钮并出现“制热”显示。

有关在暖气运行中的显示，仅在除霜运行中显示出“除霜中”
只有在除湿运行时才会显示。

“准备中”

从暖气运行开始至暖风吹出的期间内将显示这个信息。

△ 注意：

- 如果空调器与暖炉一起使用，必须让房间内空气彻底通风。通风不良可能会导致缺氧事故。
- 切勿将暖炉置于空调器气流吹得到的位置。
因为这样会造成暖炉的不完全燃烧。
- 在下列情况下微电脑起作用：*
 - 暖气起动时不吹出空气。
 - 为了避免吹出冷空气，室内风扇会随着吹出空气温度的升高逐渐由微风/弱风/设定风速的顺序依次转换。等候片刻，气流会自然送出。
 - 风扇不以设定速度运转。
 - 某些机型，当室温达到设定温度时系统会转换到微风模式。在另外一些情况下，风扇会停止以防止除霜运行时吹出冷空气。
 - 即使运行后仍有空气吹出。
 - 在停止运行后约1分钟，有时室内风扇会转动以将电加热器等所产生的余热排出，风扇速度或低或高。

* PEFY-P-NMHU-E-F 除外。

3.3. 调节室温

要改变室温时

按下①[设置温度]按钮并设置您所指定的室温。

每按一次 \triangle 或 ∇ 按钮，能以1°C变更设定温度。
如连续按着按钮，设定温度将以1°C为单位连续改变。

- 室内温度可在下列范围内设定。
 - 冷气/除湿：19 – 30°C
 - 暖气：17 – 28°C
- 风扇模式下无法设置温度。
- * 室温的显示范围为8 – 39°C。超出此范围时，显示屏上的8 – 39°C将闪烁以告诉您室温低于或高于显示温度。

3.4. 调节风扇速度

要改变风扇速度时

每按下⑥[风扇速度]按钮一次，就会相继地从低速切换到高速设置。

在电子除湿运行时，室内风扇自动变成低速运转，此时不能转换风扇速度。（仅遥控器上的显示变化。）

- * 每按一次风扇速度调节按钮，风扇速度改变。

[PEFY-P200-250VMH]

风扇速度：1 档

* 无法切换风扇转速。

[PEFY-P40~140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM 系列]

风扇速度：2 档

显示： (低) →  (高)

[PLFY-P125VLMD]

风扇速度：4 档

显示： (低) →  (中2) →  (中1) →  (高)

[PFFY-P20~100VLMD, PEFY-P-VMR 系列]

风扇速度：3 档

显示： (低) →  (中) →  (高) →  (自动*)

3.5. 调节上/下风向

要改变上/下风向时

每次按下⑦[叶片控制]按钮，气流方向都会改变。

[PLFY-P20~100VLMD 系列]

显示	① 摆动	② 0°	③ 40°	④ 60°	⑤ 80°
模式	风扇速度	①	②	③	④
暖气/风扇	高/中/低	①	②	③	④
冷气	高	①	②	③	④
除湿	中/低	①	②	③	④
初始设定	固定	—	冷气 除湿 风扇	—	暖气

[其他型号]

显示	① 摆动	② 0°	③ 45°	④ 60°	⑤ 85°
模式	风扇速度	①	②	③	④
暖气/风扇	高/中1/中2/低	①	②	③	④
冷气	高	①	②	③	④
除湿	中1/中2/低	①	②	③	④
初始设定	固定	—	冷气 除湿 风扇	—	暖气

*1 • 一小时过去后会自动回到“②0°”。

• 遥控器上显示“1Hr.”。（一小时过去后会消失。）

• 视乎型号而定，可能不能使用此功能。

• 以下情况显示屏上的叶片位置与实际叶片位置可能会略有不同：


1. 控制器上显示“除霜中”或“准备中”时

2. 暖气运行刚开始时

3. 暖气模式下温器关闭时

PFFY-P-VLEM

朝您身边方向拉出送风格栅，同时向后抬起将其拆下。改变方向后把它安装到位。



△ 注意：

如非必要，切勿把您的手伸入室内机组的送风口。在调节送风方向调整板和送风格栅时，如果您的手卡住在金属零件上或夹在自动风门片里，则有造成伤害和故障的危险。

3.6. 通风

- 与通风机组相连的室内机组运行时，通风机组（OA处理机组或LOSSNAY）会自动运行。
- 室内机组停止时按下⑧[通风]按钮，只有通风机会运行。
- 按下⑧[通风]按钮改变风扇转速。
- 根据型号的不同，室内机组风扇可以在机组处于通风模式时运行。

3.7. 其他



准备中
除霜中



检查
无效按钮



:当控制由另售的中央控制器等操纵时则显示。

:从暖气运行开始直至暖风送出的期间显示。



:当机组出现某些异常时显示相应的指示。

:当按下室内机组不能提供的功能按钮时。此显示会随着显示的功能一起闪烁。



:在有些系统内[传感器]显示被“遥控器”显示代替，表示室温由内置于遥控器中的室温传感器进行测量。



:滤网需要清洗时显示。

按下⑪[FILTER (J)]按钮两次，显示消失。

4. 有效的使用方法

只要稍加注意，一些轻而易举的步骤亦足以能大大提高空调器的效能和节省电费等。

设定适当的室温

- 使用冷气时，最好使室内和室外的温差保持在5℃左右。
- 如在冷气运行时将室温提高1℃，就可节电约10%。
- 过冷的温度既不利于健康，又浪费能源。

彻底清洗滤网

- 空气滤网的网孔堵塞将会明显减低出风和空调效果。
此外，如放任不管则可能会引起故障。在使用冷气/暖气的季节开始时清洗滤网特别重要。（如积聚大量尘埃及污垢，必须彻底将滤网清洗干净。）

5. 机器保养

务必由维修人员进行滤网保养。

进行保养之前，请先将电源关断。

△ 注意：

- 在开始清洁之前，必须先停止运行并将电源关断。切勿忘记机组内的风扇是以高速旋转，如不注意可能会对您身体造成严重的伤害。
- 室内机组备有滤去吸气中尘埃的滤网。请按照下图所示的方法来清洗滤网。（标准滤网通常每星期需要清洗一次，而长效滤网则必须在每个使用季节开始时进行清洗。）
- 滤网的寿命视机组安装在何处和如何操作机组而定。

在冷气运行中防止热气侵入

- 为了在冷气运行中防止热气侵入，应在窗户上设置窗帘或百叶窗来挡住直射阳光。此外，在非必要的情况下不要开启大门或出口。

不时进行通风

- 由于空气长时间停滞在房间内会变成混浊，因此请不时疏通房间内的空气。如房间内同时使用空调器和煤气用具，则必须格外注意安全。如使用由本公司开发的“LOSSNAY”通风装置，您可以在节省能源的同时得到理想的通风效果。详情请与经销店接洽。

清洗方法

- 小心地除去灰尘或用吸尘器吸掉灰尘。严重污秽的情况，您可以用含有中性洗涤剂的水溶液或水来清洗滤网，然后用清水冲洗。清洗后将滤网凉干，然后将其装回原处。

△ 注意：

- 切勿将滤网放在直射阳光下或用火将它烘干。上述方法都会导致滤网变形。
- 将滤网放在热水（50℃以上）中清洗亦会导致变形。

△ 注意：

切勿向空调器泼水或使用任何可燃性喷剂，以免发生机器故障、触电或火灾等意外事故。

6. 故障排除

在委托维修站修理前, 请先检查下列各点:

机器状况	遥控器	原因	排除方法
不运行。	“●”显示不点亮即使按下[ON/OFF]按钮也无任何显示出现。	电源故障。	恢复供电后按下[ON/OFF]按钮。
		电源已被关掉。	接通电源。
		电源内保险丝已烧断。	更换保险丝。
		接地漏电断路器跳闸。	合上接地漏电断路器。
有风吹出, 但不够冷或不够热。	液晶显示器显示出机组正在运行的状态。	温度调节不当。	检查液晶显示器上的设定温度和进气温度, 参阅〔调节室温〕一节来操作调节按钮。
		滤网上积满尘埃和污物。	清洗滤网 (参阅[机器保养]一章。)
		室内和室外机组的进气和出风口有障碍物。	除去障碍物。
		门窗开着。	关闭门窗。
无冷气或暖气吹出。	液晶显示器显示机组正在运行中。	重新起动保护电路的3分钟滞后功能在起作用中。	等待片刻。 (为了保护压缩机, 室内机组内备有3分钟重新起动保护电路。因此, 在某些情况下, 压缩机不会立即起动运转。因此有时在3分钟之内不会运转。)
		在暖气和除霜运行中, 室内机组重新起动运行。	等待片刻。 (除霜运行结束后暖气运行开始)
空调器运行一段短时间后便停止。	液晶显示器上的“检查”和检验码不停闪烁。	室内和室外机组的进气和出风口有障碍物。	除去障碍物后重新运行。
		滤网上积满尘埃和污物。	清洗滤网后重新运行。(参阅[机器保养]一章。)
停止运行后, 仍然听到排气和电机旋转声。	除了“●”的电源显示外, 所有灯都熄灭。	如其他室内机组正处于冷气运行, 在冷气运行结束时, 排气装置运转3分钟后机器停止。	等待3分钟。
停止运行后, 仍然间断地听到排气和电机旋转声。	除了“●”的电源显示外, 所有灯都熄灭。	如其他室内机组正处于冷气运行, 排水仍引入。如果排水被收集, 则排水装置就开始排水操作。	声音立即会停止。(如果在1小时内出现2-3次噪声, 请委托维修站修理。)
恒温器被关断后或在风扇运转时, 间断地吹出暖风。	液晶显示器显示出机组正在运行的状态。	如其他室内机组正处于暖气运行, 控制阀会不时打开或关闭以保持系统的稳定性。	暖风立即会停止。(如果小房间内的温度升得异常高, 则停止运行。)

- 如果由于停电而运行停止, 则[停电时的重新起动保护电路]运行, 即使恢复供电后机组也不能运行。这时, 请再按下[ON/OFF]按钮来重新开始运行。如果经“上述各项”检查后故障仍存在, 请将空调器的电源关掉, 然后与经销商联系, 将有关资料包括产品名称、故障种类等告诉经销商。如果液晶显示器上的“[检查]”和(4位数)检验代码显示闪烁, 请将显示内容(检验代码)告诉经销商。切勿尝试自行修理。

下列征兆不属故障:

- 有时在空调器吹出的气流中可能会带一些气味。这是由于房间空气中的香烟烟雾、化妆品味、墙壁、家具等的气味被吸入空调器所产生的。
- 在刚起动或停止空调器后, 可能会听到嘶嘶声音, 这是由于制冷剂在空调器内流动所致, 这是正常的。
- 在冷气/暖气运行开始或结束时, 空调器有时会发生劈拍声或卡嗒声。这是由于温度变化而导致前面板或其他零件冷缩热胀所产生的摩擦声音, 这是正常的。
- 虽然未改变设定, 但风扇速度改变。为了在暖气运行开始时不吹出冷气, 空调器自动调节速度逐渐从低速上升到设定速度。在回到室温或风扇速度过度上升时, 也调节其风扇速度以保护风扇马达。

7. 安装、迁移作业和检查

关于安装场所

有关安装及迁移安装的详情, 请与经销商联络。

△ 注意:

切勿将空调器安装在可能会泄漏出可燃气体的场所。
如果气体泄漏并积聚在机组周围, 可能会引起火灾。

切勿在下列场所安装空调器:

- 有大量机油的场所。
- 靠近海洋及沙滩等空气盐份高的场所。
- 湿度高的场所。
- 靠近温泉的场所。
- 有含硫气体的场所。
- 存在高频处理设备的场所 (例如高频焊接机等)。
- 经常使用酸性溶液的场所。
- 经常使用特殊喷雾剂的场所。
- 室内机组应水平安装。否则可能会引起漏水。
- 在医院或在进行通讯相关业务的场所安装空调器时, 请采取足够的防噪声措施。

如果在上述环境下使用空调器, 机组运行可能会频繁发生故障。因此, 应尽量避开这类安装场所。

有关更详细资料, 请与经销商联系。

有关电气工程

△ 注意:

- 电气工程必须由有资格的电工, 按照[电气安装工程准则]、[内部布线规范]以及各种安装手册的要求进行。还应使用专用电路。如果与其他电器使用同一电源线路, 可能会引起断路器跳闸或保险丝烧断。

8. 规格

PLFY-P-VLMD-E系列

项目	型号	P20VLMD-E	P25VLMD-E	P32VLMD-E	P40VLMD-E	P50VLMD-E	P63VLMD-E
电源		~220-240V 50Hz / ~220-230V 60Hz					
制冷能力*1 / 制热能力*1	kW	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0	5.6/6.3	7.1/8.0
尺寸*2	高 mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)
	宽 mm	776 (1,080)	776 (1,080)	776 (1,080)	776 (1,080)	946 (1,250)	946 (1,250)
	深 mm	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)
净重	kg	23 (6.5)	23 (6.5)	24 (6.5)	24 (6.5)	27 (7.5)	28 (7.5)
风扇 额定流量 (低-中-高)	m³/分钟	6.5-8.0-9.5	6.5-8.0-9.5	6.5-8.0-9.5	7.0-8.5-10.5	9.0-11.0-12.5	10.0-13.0-15.5
噪声级 (低-中-高) *3	dB (A)	220V, 240V 230V	27-30-33 28-31-34	27-30-33 28-31-34	27-30-33 28-31-34	29-33-36 30-34-37	31-34-37 32-35-38
滤网		长寿滤网					

项目	型号	P80VLMD-E	P100VLMD-E	P125VLMD-E	
电源		~220-240V 50Hz / ~220-230V 60Hz			
制冷能力*1 / 制热能力*1	kW	9.0/10.0	11.2/12.5	14.0/16.0	
尺寸*2	高 mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)	
	宽 mm	1,446 (1,750)	1,446 (1,750)	1,708 (2,010)	
	深 mm	634 (710)	634 (710)	606 (710)	
净重	kg	44 (12.5)	47 (12.5)	56 (13)	
风扇 额定流量 (低-中-高)	m³/分钟	15.5-18.5-22.0	17.5-21.0-25.0	24.0-27.0-30.0-33.0 (低-中2-中1-高)	
噪声级 (低-中-高) *3	dB (A)	220V, 240V 230V	33-36-39 34-37-40	36-39-42 37-41-43	
滤网		长寿滤网			

备注 :* 室内机组的运行温度。

冷气模式 : 15 °C WB-24 °C WB

暖气模式 : 15 °C DB-27 °C DB

*1 制冷/制热能力是表示在下列条件下运行时的最大值。

冷气: 室内: 27 °CDB/19 °CWB 室外: 35 °CDB

暖气: 室内: 20 °CDB 室外: 7 °CDB/6 °CWB

*2 () 内数字表示面板的尺寸。

*3 运行噪声数据为处身于消声室内所取得的数据。

PEFY-P-VMH-E系列

项目	型号	P40VMH-E	P50VMH-E	P63VMH-E	P71VMH-E	P80VMH-E
电源				~220-240V 50/60Hz		
制冷能力*1 / 制热能力*1	kW	4.5/5.0	5.6/6.3	7.1/8.0	8.0/9.0	9.0/10.0
尺寸 高/宽/深	mm	380/750/900	380/750/900	380/750/900	380/1,000/900	380/1,000/900
净重	kg	44	44	45	50	50
额定流量 (低-高)	m³/分钟	10.0-14.0	10.0-14.0	13.5-19.0	15.5-22.0	18.0-25.0
风扇 外部静压*2	Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
噪声级 (低-高) *5	dB (A)	220 V 230, 240 V	27-34 31-37	27-34 31-37	32-38 36-41	32-39 35-41
滤网				长寿滤网 (备选)		

项目	型号	P100VMH-E	P125VMH-E	P140VMH-E
电源			~220-240V 50/60Hz	
制冷能力*1 / 制热能力*1	kW	11.2/12.5	14.0/16.0	16.0/18.0
尺寸 高/宽/深	mm	380/1,200/900	380/1,200/900	380/1,200/900
净重	kg	70	70	70
额定流量 (低-高)	m³/分钟	26.5-38.0	26.5-38.0	28.0-40.0
风扇 外部静压*2	Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
噪声级 (低-高) *5	dB (A)	220 V 230, 240 V	34-42 38-44	34-42 38-44
滤网				长寿滤网 (备选)

项目	型号	P200VMH-E	P250VMH-E
电源		3N~380-415V 50/60Hz	
制冷能力*1 / 制热能力*1	kW	22.4/25.0	28.0/31.5
尺寸 高/宽/深	mm	470/1,250/1,120	470/1,250/1,120
净重	kg	100	100
额定流量	m³/分钟	58.0	72.0
风扇 外部静压*3	Pa	380V 400, 415V	110/220 130/260
噪声级*5	dB (A)	380V 400, 415V	42 44
滤网			长寿滤网 (备选)

PEFY-P-VMHS-E系列

项目	型号	P200VMHS-E	P250VMHS-E
电源		~220-240V 50/60Hz	
制冷能力*1 / 制热能力*1	kW	22.4/25.0	28.0/31.5
尺寸 高/宽/深	mm	470/1,250/1,120	470/1,250/1,120
净重	kg	97	100
额定流量 (低-中-高)	m³/分钟	50.0-61.0-72.0	58.0-71.0-84.0
风扇 外部静压*4	Pa	50/100/150/200/250	
噪声级 (低-中-高) *5	dB (A)	36-39-43	39-42-46
滤网			长寿滤网 (备选)

备注 :* 室内机组的运行温度。

冷气: 15 °C WB-24 °C WB

暖气: 15 °C DB-27 °C DB

*1 制冷 / 制热能力是表示在下列条件下运行时的最大值。

冷气: 室内: 27 °C DB/19 °C WB 室外: 35 °C DB

暖气: 室内: 20 °C DB 室外: 7 °C DB/6 °C WB

*2 在工厂发货时外部静压被设定为100 Pa (在220 V时) /150 Pa (在230, 240 V时)。

*3 在工厂发货时外部静压被设定为220 Pa (在380 V时) /260 Pa (在400, 415 V时)。

*4 在工厂发货时外部静压被设定在150 Pa。

*5 运行噪声数据为处身于消声室内所取得的数据。

PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM(M)-E系列

项目	型号	P20VLEM-E	P25VLEM-E	P32VLEM-E	P40VLEM-E	P50VLEM-E	P63VLEM-E
电源				~220-240V 50Hz	~208-230V 60Hz		
制冷能力*1 / 制热能力*1	kW	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0	5.6/6.3	7.1/8.0
尺寸 高/宽/深	mm	630/1,050/220	630/1,050/220	630/1,170/220	630/1,170/220	630/1,410/220	630/1,410/220
净重	kg	23	23	25	26	30	32
风扇 额定流量 (低-高)	m ³ /分钟	5.5-6.5	5.5-6.5	7.0-9.0	9.0-11.0	12.0-14.0	12.0-15.5
噪声级 (低-高) *3 *4	dB (A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46
滤网					标准滤网		

项目	型号	P20VLRM-E	P25VLRM-E	P32VLRM-E	P40VLRM-E	P50VLRM-E	P63VLRM-E
电源				~220-240V 50Hz	~208-230V 60Hz		
制冷能力*1 / 制热能力*1	kW	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0	5.6/6.3	7.1/8.0
尺寸 高/宽/深	mm	639/886/220	639/886/220	639/1,006/220	639/1,006/220	639/1,246/220	639/1,246/220
净重	kg	18.5	18.5	20	21	25	27
风扇 额定流量 (低-高)	m ³ /分钟	5.5-6.5	5.5-6.5	7.0-9.0	9.0-11.0	12.0-14.0	12.0-15.5
噪声级 (低-高) *3 *4	dB (A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46
滤网					标准滤网		

项目	型号	P20VLRMM-E	P25VLRMM-E	P32VLRMM-E	P40VLRMM-E	P50VLRMM-E	P63VLRMM-E
电源				~220-240V 50Hz/60Hz			
制冷能力*1 / 制热能力*1	kW	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0	5.6/6.3	7.1/8.0
尺寸 高/宽/深	mm	639/886/220	639/886/220	639/1,006/220	639/1,006/220	639/1,246/220	639/1,246/220
净重	kg	18.5	18.5	20	21	25	27
额定流量 (低-中-高)	m ³ /分钟	4.5-5.5-6.5	4.5-5.5-6.5	6.5-7.5-9.0	8.0-9.5-10.0	10.0-12.0-14.0	11.0-13.0-15.5
风扇 外部静压*2	Pa	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60
噪声级 (低-中-高) *2 *4	dB (A)	31-36-40	31-36-40	27-32-37	30-36-40	32-37-41	35-40-44
滤网					标准滤网		

备注 :* 室内机组的运行温度。

冷气: 15 °C WB-24 °C WB

暖气: 15 °C DB-27 °C DB

*1 制冷／制热能力是表示在下列条件下运行时的最大值。

冷气: 室内: 27 °C DB/19 °C WB 室外: 35 °C DB

暖气: 室内: 20 °C DB 室外: 7 °C DB/6 °C WB

*2 在工厂发货时外部静压被设定在20 Pa。

*3 以上数字表示当使用240 V/50 Hz的机组时，在距离机组前侧1米、地面1米处进行测量。

当使用230 V的机组时，噪声约少1 dB (A)，当使用220 V的机组时，约少2 dB (A)。

当在距离机组前侧1.5米、地面1.5米处进行测量时，噪声约少 3 dB (A)。

*4 运行噪声数据为处身于消声室内所取得的数据。

PEFY-P-VMR-E-L/R 系列

项目	型号	P20VMR-E-L/R	P25VMR-E-L/R	P32VMR-E-L/R
电源		~220-240V 50Hz / ~220-230V 60Hz		
制冷能力*1 / 制热能力*1	kW	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0
尺寸 高 / 宽 / 深	mm	292/640/580	292/640/580	292/640/580
净重	kg	18	18	18
风扇 额定流量 (低-中-高)	m³/分钟	4.8/5.8/7.9	4.8/5.8/7.9	4.8/5.8/9.3
外部静压	Pa	5	5	5
噪声级 (低-中-高) *3	dB(A)	220V 230V 240V	20/25/30 21/26/32 22/27/30	20/25/33 21/26/35 22/27/33
滤网			标准滤网	

PEFY-P-VMA(L)-E 系列

项目	型号	P20VMA(L)-E	P25VMA(L)-E	P32VMA(L)-E	P40VMA(L)-E	P50VMA(L)-E
电源			~220-240V 50/60Hz			
制冷能力*1 / 制热能力*1	kW	2.2/2.5	2.8/3.2	3.6/4.0	4.5/5.0	5.6/6.3
尺寸 高 / 宽 / 深	mm	250/700/732	250/700/732	250/700/732	250/900/732	250/900/732
净重	kg	23	23	23	26	26
风扇 额定流量 (低-中-高)	m³/分钟	6.0-7.5-8.5	6.0-7.5-8.5	7.5-9.0-10.5	10.0-12.0-14.0	12.0-14.5-17.0
外部静压*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
噪声级 (低-中-高) *3	dB(A)	23-25-26	23-25-26	23-26-29	23-27-30	25-29-32
滤网			标准滤网			

项目	型号	P63VMA(L)-E	P71VMA(L)-E	P80VMA(L)-E
电源		~220-240V 50/60Hz		
制冷能力*1 / 制热能力*1	kW	7.1/8.0	8.0/9.0	9.0/10.0
尺寸 高 / 宽 / 深	mm	250/1100/732	250/1100/732	250/1100/732
净重	kg	32	32	32
风扇 额定流量 (低-中-高)	m³/分钟	13.5-16.0-19.0	14.5-18.0-21.0	14.5-18.0-21.0
外部静压*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
噪声级 (低-中-高) *3	dB(A)	25-29-33	26-29-34	26-29-34
滤网			标准滤网	

项目	型号	P100VMA(L)-E	P125VMA(L)-E	P140VMA(L)-E
电源		~220-240V 50/60Hz		
制冷能力*1 / 制热能力*1	kW	11.2/12.5	14.0/16.0	16.0/18.0
尺寸 高 / 宽 / 深	mm	250/1400/732	250/1400/732	250/1600/732
净重	kg	42	42	46
风扇 额定流量 (低-中-高)	m³/分钟	23.0-28.0-33.0	28.0-34.0-40.0	29.5-35.5-42.0
外部静压*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
噪声级 (低-中-高) *3	dB(A)	28-33-37	32-36-40	33-37-42
滤网			标准滤网	

备注 :* 室内机组的运行温度。

冷气: 15 °C WB-24 °C WB

暖气: 15 °C DB-27 °C DB

*1 制冷／制热能力是表示在下列条件下运行时的最大值。

冷气: 室内: 27 °C DB/19 °C WB 室外: 35 °C DB

暖气: 室内: 20 °C DB 室外: 7 °C DB/6 °C WB

*2 在工厂发货时外部静压被设定在50 Pa。

*3 运行噪声数据为处身于消声室内所取得的数据。

Obsah

1. Bezpečnostní opatření	114	3.4. Změna rychlosti větráku	116
1.1. Instalace	114	3.5. Úprava směru proudění vzduchu nahoru/dolů	116
1.2. Během provozu	114	3.6. Větrání	117
1.3. Likvidace jednotky	115	3.7. Ostatní	117
2. Názvy a funkce jednotlivých částí	115	4. Rady k používání	117
3. Ovládání	115	5. Péče o přístroj	117
3.1. Zapnuto/vypnuto	115	6. Řešení problémů	118
3.2. Výběr režimu provozu	115	7. Instalace, přemístování a kontrola	119
3.3. Změna pokojové teploty	116	8. Technické údaje	119

1. Bezpečnostní opatření

- **Před používáním jednotky si nezapomeňte přečíst všechna „Bezpečnostní opatření“.**
- **„Bezpečnostní opatření“ obsahují důležité informace o bezpečnosti. Důsledně se jimi řídte.**

Symboly použité v textu

⚠ Varování:

Popisuje opatření, která by měla být dodržována, aby se zabránilo riziku poranění nebo smrti uživatele.

⚠ Upozornění:

Popisuje opatření, která by měla být dodržována, aby se předešlo poškození jednotky.

Symboly použité v ilustracích

(): Značí činnost, které je třeba se vyvarovat.

(): Značí, že je třeba dodržovat důležité pokyny.

(): Značí součást, kterou je třeba uzemnit.

(): Značí, že s pohyblivými částmi je třeba nakládat opatrně. (Tento symbol je zobrazen na štítku hlavní jednotky.) <Barva: žlutá>

(): Pozor na zásah elektrickým proudem. (Tento symbol je zobrazen na štítku hlavní jednotky.) <Barva: žlutá>

⚠ Varování:

Pozorně si přečtěte štítky na hlavní jednotce.

1.1. Instalace

- Po přečtení tohoto návodu jej společně s Instalační příručkou uložte na bezpečné místě, aby byly v případě potřeby k dispozici ke snadnému nahlédnutí. Bude-li jednotku obsluhovat jiná osoba, nezapomeňte jí tento návod předat.

⚠ Varování:

- Jednotku by neměl instalovat uživatel. Požádejte o instalaci jednotky prodejce nebo autorizovanou firmu. Nesprávná instalace jednotky může být přičinou úniku vody, elektrických ran nebo požáru.
- Používejte pouze příslušenství schválené firmou Mitsubishi Electric a požádejte o jejich instalaci prodejce nebo autorizovanou firmu. Nesprávná instalace jednotky může být přičinou prosakování vody, úrazu elektrickým proudem nebo požáru.
- Instalační příručka podrobně popisuje doporučený způsob instalace. Všechny stavební úpravy nezbytné pro instalaci musí být v souladu s místními stavebními předpisy.
- Sami jednotku neopravujte ani nepřemísťujte na jiné místo. Nesprávná oprava jednotky může být přičinou prosakování vody, úrazu elektrickým proudem nebo požáru. Potřebujete-li jednotku opravit nebo přemístit, poraďte se s prodejem.
- Elektrické součásti udržujte z dosahu vody (voda na umývání) atd.
- Mohlo by to způsobit úraz elektrickým proudem, vznícení nebo kouř.

Poznámka1: Při omývání tepelného výměníku a odtokové mýsy zajistěte pomocí vodovzdorného obalu, aby ovládací skříňka, motor a LEV zůstaly suché.

Poznámka2: Neodcerpávejte z odtokové mýsy a tepelného výměníku vodu na mytí pomocí odcerpávací pumpy. Odcerpávejte samostatně.

- Tento spotřebič není určen pro použití malými dětmi nebo nemocnými osobami bez dohledu.

- Malé děti by měly být hledány, aby si se spotřebičem nehrály.
- Nepoužívejte příměsi pro odhalení úniku.
- Nepoužívejte takový typ chladiva, který je odlišný od typu uvedeného v příručkách dodávaných s jednotkou a na typovém štítku.
 - Použijete-li nesprávný typ, během používání, během provádění opravy nebo v okamžiku likvidace jednotky může dojít k prasknutí jednotky nebo potrubí, explozi nebo vzniku požáru.
 - Může to být také v rozporu s platnými zákony.
 - Společnost MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION není zodpovědná za poruchy nebo nehody způsobené použitím nesprávného typu chladiva.

1) Venkovní jednotka

⚠ Varování:

- Venkovní jednotka musí být nainstalována na pevném, rovném podkladu v místě, kde se nehromadí sníh, listí nebo odpadky.
- Na jednotku nestoupejte, ani na ni nepokládejte předměty. Mohli byste spadnout nebo by mohl spadnout předmět, a způsobit tak poranění.

⚠ Upozornění:

Venkovní jednotka by měla být instalována v místě, kde nebude vzduch a hluk, který vydává, obtěžovat sousedy.

2) Vnitřní jednotka

⚠ Varování:

Vnitřní jednotka by měla být dobře upevněna. Volně upevněná jednotka by mohla spadnout a způsobit poranění.

3) Dálkové ovládání

⚠ Varování:

Dálkové ovládání by mělo být instalováno tak, aby si s ním nemohly hrát děti.

4) Odtoková hadice

⚠ Upozornění:

Odtoková hadice musí být nainstalována tak, aby mohl odtok dobrě fungovat. Nesprávná instalace může být přičinou úniku vody, který způsobí poškození nábytku.

5) Elektrické vedení, pojistka nebo jistič

⚠ Varování:

- Jednotka musí být napájena z vyhrazeného zdroje. Připojení dalších spotřebičů ke stejnemu zdroji by mohlo způsobit přetížení.
- Ujistěte se, že máte hlavní vypínač proudu.
- Dodržujte jmenovité napětí jednotky, pojistiky a síťového jističe. Nikdy nepoužívejte drát nebo pojistku s vyšším jmenovitým napětím, než jaké je určeno.

6) Uzemnění

⚠ Upozornění:

- Jednotka musí být řádně uzemněna. Zemnící drát nikdy nepřipojujte k plynové trubce, vodovodní trubce, hromosvodu nebo zemnici drátu telefonu. Není-li jednotka řádně uzemněna, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Často kontrolujte, jestli je zemnící drát venkovní jednotky řádně připojen jak k zemnici svorce jednotky, tak k zemnici elektrodě.

1.2. Během provozu

⚠ Upozornění:

- K mačkání tlačítek nepoužívejte ostré předměty, mohlo by to dálkové ovládání poškodit.
- Šňůru dálkového ovládání nekroutejte ani za ni netahejte, mohlo by to dálkové ovládání poškodit a způsobit poruchu.
- Nikdy nesundávejte vrchní kryt dálkového ovládání. Snímat vrchní kryt dálkového ovládání a dotýkat se tištěných spojů uvnitř je nebezpečné. Mohlo by dojít k vyloučení požáru nebo selhání přístroje.
- Dálkové ovládání nikdy nečistěte benzinem, redidlem, chemickými utěrkami atd. Mohlo by to způsobit setření barev a poruchu. K odstranění velkých skvrn použijte hadřík namočený ve vodě s neutrálním čisticím prostředkem, rádně jej vyždímejte, setřete skvrny a opět místo otřete suchou látkou.

- Nikdy neblokujte a nezakrývejte vstupní a výstupní otvory vnitřní nebo venkovní jednotky. Vysoké kusy nábytku umístěné pod vnitřní jednotkou nebo velké předměty, jako třeba krabice, umístěné blízko venkovní jednotky snižují účinnost jednotky.

⚠ Varování:

- Nestříkejte na jednotku vodu a nedotýkejte se jí mokrýma rukama. Vystavovali byste se nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
- Nerozprašujte v blízkosti jednotky hořlavé plyny. Mohlo by dojít k požáru.
- Neumísťujte plynový ohřívač nebo jiná zařízení s otevřeným plamenem tak, aby byly vystaveny vzduchu vyfukovanému z jednotky. Mohlo by to způsobit neúplné spalování.

⚠ Varování:

- Neodstraňujte za běhu přední panel nebo kryt větráku z venkovní jednotky. Při kontaktu se součástmi, které se točí, jsou horké nebo pod napětím, mohli byt poraněni.
- Nikdy do vstupních nebo výstupních otvorů nestrkejte prsty, tyčky atd., mohli byste se zranit, protože větrák uvnitř se otáčí vysokou rychlostí. V přítomnosti dětí budte obzvláště opatrní.
- Všimněte-li si podivného západu, přestaňte jednotku používat, vypněte síťový vypínač a poradte se s prodejcem. Jinak hrozí porucha, zásah elektrickým proudem nebo požár.
- Všimněte-li si výrazně zvláštního hluku nebo vibrací, přestaňte přístroj používat, vypněte síťový vypínač a kontaktujte prodejce.
- Nechladte příliš. Nevhodnější vnitřní teplota je taková, která se od venkovní teploty liší do 5 °C.
- Neponechávejte invalidní lidi nebo batolata stát nebo sedět v místě proudění vzduchu z klimatizace. Mohlo by to způsobit zdravotní problémy.

⚠ Upozornění:


- Nesmrnujte proudění vzduchu na rostliny nebo domácí zvířata v kleci.
- Často v místnosti větrajte. Je-li jednotka delší dobu nepřetržitě puštěna v uzavřené místnosti, bude vzduch zatuchlý.

2. Názvy a funkce jednotlivých částí

Zapojení a odpojení filtru

[Fig. A] (Str.8, Str.9)

3. Ovládání

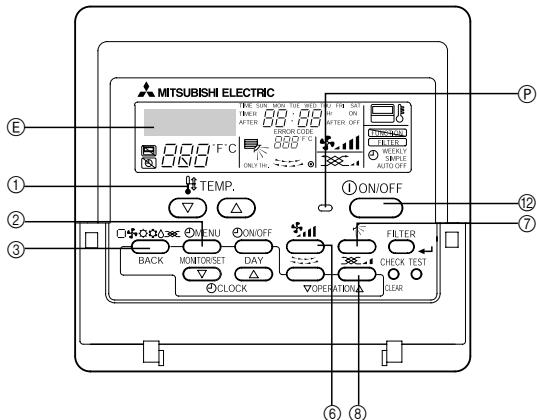

Před spuštěním

- Spusťte jednotku poté, co z displeje zmizí zpráva „PLEASE WAIT“. Zpráva „PLEASE WAIT“ se krátce zobrazí na displeji (max. 3 minuty) po zapnutí síťového vypínače a po výpadku proudu. Neznačí to žádnou poruchu klimatizace.
- Výběr provozního režimu vnitřní jednotky je omezen provozním stavem vnější jednotky, k níž je daná vnitřní jednotka připojena. Jestliže vnější jednotka a některé z vnitřních jednotek, které jsou připojeny k vnějším jednotkám, jsou již spuštěny např. v režimu chlazení, pro ostatní jednotky ve stejné skupině je k dispozici pouze režim chlazení. Pokud je požadován jiný režim, rozblíží se symbol odpovídající požadovanému režimu a informuje tak uživatele, že daný režim momentálně není k dispozici. Stejně je tomu tak u režimu vysoušení a vyuřívání. Toto omezení se však nevztahuje na modely, které podporují funkci současného chlazení a vyuřívání.

V případě poruchy

⚠ Varování:

- Klimatizaci nikdy nepředělávejte. O všech opravách a servisu se poradte s prodejcem. Nesprávně provedená oprava může být přičinou úniku vody, zásahu elektrickým proudem, požáru, atd.
- Zobrazí-li dálkové ovládání zprávu o chybě, klimatizace neběží nebo se děje něco zvláštního, přestaňte přístroj používat a kontaktujte prodejce. Ponechání jednotky bez zásahu může způsobit požár nebo se může porouchat.
- V případě častých výpadků napájecího jistice kontaktujte prodejce. Ponechání jednotky bez zásahu může způsobit požár nebo poruchu.
- Pokud uniká nebo zcela unikl chladicí plyn, zastavte provoz klimatizace, místořnost rádně vytvárejte a kontaktujte prodejce. Ponechání jednotky bez zásahu může způsobit nehody kvůli nedostatku kyslíku.

Pokud nebude klimatizace delší dobu používána

- Nebude-li klimatizace delší dobu používána kvůli změně ročního období atd., nechte ji běžet 4 – 5 hodin s foukajícím vzdudem, dokud není vnitřek úplně suchý. Neučiníte-li tak, může to mít za následek růst nehygienických, nezdravých plísní v různých částech místnosti.
- Není-li delší dobu používána, ponechte vypínač [přívod proudu] na OFF. Bude-li přívod proudu ponechán zapnutý (ON), vyplýtvá se tak několik desítek nebo několik stovek wattů. Nahromadění prachu atd. může také způsobit požár.
- Před spuštěním ponechte vypínač zapnutý (ON) alespoň 12 hodin. Nevypínajte přívod proudu (OFF) během období velké zátěže. Mohlo by to způsobit poruchu.

1.3. Likvidace jednotky

⚠ Varování:

Když se potřebujete jednotky zbavit, kontaktujte prodejce. Nesprávné odstranění trubek může způsobit vyfouknutí chladicího plynu (fluorokarbon), který při kontaktu s pokožkou působí poranění. Vypouštění chladicího plynu do atmosféry poškozuje životní prostředí.

⚠ Upozornění:

- Při odstraňování filtru je třeba učinit opatření pro ochranu očí před prachem. Pokud také potřebujete vylézt na stoličku, dávejte pozor, abyste nespali.
- Při výměně filtru vypněte přívod proudu.

- Venkovní jednotky se zastaví, jakmile se zastaví všechny vnitřní jednotky napojené na příslušné venkovní jednotky.
- Pokud je vnitřní jednotka nastavena pro spuštění v režimu vyuřívání, ale venkovní jednotka běží v režimu rozmrázání, začne provoz až po dokončení rozmrazování venkovní jednotky.

3.1. Zapnutí/vypnutí

Spuštění

- Stiskněte tlačítko ⑫ [ON/OFF]
Rozsvítí se kontrolka provozu ⑪ a dojde ke spuštění.

Vypnutí

- Opětovně stiskněte tlačítko ⑫ [ON/OFF]
Kontrolka provozu zhasne a dojde k vypnutí.
Po nastavení tlačítka bude stisknutí tlačítka [ON/OFF] pouze opakovat stejnou činnost.
Během provozu svítí kontrolka provozu nad tlačítkem [ON/OFF].

⚠ Upozornění:

I když bylo tlačítko [ON/OFF] stisknuto okamžitě po zastavení provozu, další přibližně 3 minuty nedojde k spuštění. Tato funkce přístroj chrání. Provoz je automaticky zahájen po uplynutí přibližně 3 minut.

3.2. Výběr režimu provozu

Při výběru režimu provozu

- Stiskněte tlačítko ③ [režim (BACK)]
Opakováním tisknutí tlačítka pro výběr režimu přepíná mezi režimem ④ („COOL“, „DRY“, „FAN“, „AUTO“) a („HEAT“). Popis režimu provozu najdete na displeji.

Chlazení

Stisknutím tlačítka ③ [režim (BACK)] vyvolejte na displeji „COOL“.

CZ

Vysoušení

Stisknutím tlačítka ③ [režim (BACK)] vyvolejte na displeji „DRY“.

- Větrák vnitřní jednotky se přepne na pomalý provoz a znemožní změnu rychlosti.
- Vysoušení nelze provádět v místnosti s teplotou nižší než 18 °C.

Větrání

Stisknutím tlačítka ③ [režim (BACK)] vyvolejte na displeji „FAN“.

- Funkce větrání slouží k cirkulaci vzduchu v místnosti.
- Pomocí provozu větráku nelze nastavit teplotu místnosti.

⚠️ Upozornění:

Nevystavujte své tělo nikdy po delší dobu studenému vzduchu. Přílišné vystavení studenému vzduchu je škodlivý vašemu zdraví, a měli byste se ho proto vyvarovat.

Vysoušecí provoz

Vysoušení je mikropočítáčem ovládaný odvlhčující provoz, který kontroluje přílišné ochlazování vzduchu v závislosti na pokojové teplotě dle vašeho přání. (Není použitelné pro vyhřívání.)

1. Dokud nedosáhne pokojové teploty podle vašeho přání Kompresor a větrák vnitřní jednotky se pohybují spojeně podle pokojové teploty a automaticky se zapínají a vypínají.
2. Při dosažení pokojové teploty podle vašeho přání Kompresor i vnitřní větrák se zastaví. Při zastavení na 10 minut jsou kompresor i vnitřní větrák na 3 minuty spuštěny, aby byla udržena nízká vlhkost.

Vyhřívání

Stiskněte tlačítko ③ [Režim (BACK)] pro zobrazení displeje „HEAT“.

Týká se zobrazení během topného provozu „DEFROST“

Zobrazuje se pouze během odmrzavacího provozu.

„STAND BY“

Zobrazeno od začátku topného provozu do okamžiku, kdy dojde k vyfouknutí teplého vzduchu.

⚠️ Upozornění:

- Je-li klimatizace používána dohromady s hořáky, důkladně oblast větrejte. Nedostatečné větrání může být přičinou nehod způsobených nedostatkem kyslíku.
- Hořák nikdy neumísťujte tak, aby byl vystaven proudění vzduchu z klimatizace.

Mohlo by to způsobit nedokonalé spalování na hořáku.

- Mikropočítáč zajišťuje následující případy.*
- Během začátku využívání vzduch nefouká.*
 - Aby se zabránilo unikání chladného vzduchu, je vnitřní větrák zapínán postupně v krocích od jemného proudění vzduchu / slabého proudění vzduchu / nastaveného proudění vzduchu, a to podle nárůstu teploty vyfukovaného vzduchu. Okamžik počkejte, než začne vzduch proudit normálně.
- Větrák neběží nastavenou rychlosťí.*
 - U některých modelů přepne systém na jemné proudění vzduchu, když pokojová teplota dosáhne nastavené teploty. V jiných případech se zastaví, aby během rozmrazování neunikal žádný studený vzduch.
- Vzduch proudí ven, i když je provoz vypnutý.*
 - Přibližně 1 minutu po zastavení provozu se ještě někdy vnitřní větrák otáčí, aby se eliminovalo teplo vytvořené elektrickým ohříváčem apod. Rychlosť větráku se změní na nízkou nebo vysokou.

* Kromě PEFY-P-NMHU-E-F.

3.3. Změna pokojové teploty

Změna pokojové teploty

Stiskněte tlačítko ① [nastavení teploty] a nastavte pokojovou teplotu podle svého přání.

Jedno stisknutí ▲ nebo ▼ změní nastavení o 1 °C.

Při delším stisknutí se nastavení mění i nadále o 1 °C.

- Vnitřní teplota může být nastavena v rámci následujícího rozsahu.

Chlazení/vysoušení : 19 – 30 °C
Vyhřívání : 17 – 28 °C
- Teplotu nelze nastavit pro režim větráku.
- Rozsah displeje pokojové teploty je 8 – 39 °C. Mimo tento rozsah displej bliká s jednou z hodnot 8 – 39 °C, aby poskytl informaci, že pokojová teplota je nižší nebo vyšší než zobrazená teplota.

3.4. Změna rychlosti větráku

Změna rychlosti větráku

Pokaždé, když jednou stisknete tlačítko ⑤ [rychlosť větráku], přepne se postupně z nastavení na nízkou rychlosť do nastavení na vysokou rychlosť.

Při elektronickém vysoušecím provozu se vnitřní větrák automaticky přepne na provoz s nízkou rychlosťí. Přepnutí rychlosti větráku pak není možné. (Změní se pouze displej na dálkovém ovládání.)

- * Při každém stisknutí tlačítka nastavení rychlosti větráku se změní rychlosť větráku.


[PEFY-P200-250VMH]

Rychlosť větráku: 1 stupeň

- * Přepnutí rychlosti větráku není možné.


[řada PEFY-P40~140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM]

Rychlosť větráku: 2 stupně



[PLFY-P125VLMD]

Rychlosť větráku: 4 stupně




[řada PLFY-P20~100VLMD, PEFY-P-VMR]

Rychlosť větráku: 3 stupně



[řada PFFY-P-VLRMM-E, PEFY-P-VMA(L)-E, PEFY-P-VMHS-E]

Rychlosť větráku: 3 stupně



* Toto nastavení lze změnit pouze dálkovým ovladačem MA.

3.5. Úprava směru proudění vzduchu nahoru/dolů

Úprava směru proudění vzduchu nahoru/dolů

Při každém stisknutí tlačítka ⑦ [ovládání lamel] se změní směr proudění vzduchu.

[PLFY-P20~100VLMD]

Displej	① Sklon	② 0°	③ 40°	④ 60°	⑤ 80°
Režim	Rychlosť větráku				
Vyhřívání/ Větrák	Vysoká/ Střední/Nízká	①	②	③	④
Chlazení	Vysoká	①	②	③	④
Vysoušení	Střední/Nízká	①	②	③	④
	Neměnná	–	–	–	–
Původní nastavení	–	Chlazení Vysoušení Větrák	–	–	Vyhřívání

[Jiné modely]

Displej	① Sklon	② 0°	③ 45°	④ 60°	⑤ 85°
Režim	Rychlosť větráku				
Vyhřívání/ Větrák	Vysoká/Střední1/ Střední2/Nízká	①	②	③	④
Chlazení	Vysoká	①	②	③	④
Vysoušení	Střední1/Střední2/ Nízká	①	②	③	④
	Neměnná	–	–	–	–
Původní nastavení	–	Chlazení Vysoušení Větrák	–	–	Vyhřívání


*1 • Automaticky vrátí na „② 0°“ po uplynutí jedné hodiny.

• Na dálkovém ovládání je zobrazeno „1 Hr.“
(Po jedné hodině zmizí.)

- Tato funkce není v některých modelech dostupná.
- V následujících případech se může lišit uváděná pozice lamel na displeji od skutečné:
 1. Když je na ovladači zobrazeno „DEFROST“ nebo „STAND BY“.
 2. Na začátku režimu využívání.
 3. Při vypnutém termostatu v režimu využívání (OFF).

PFFY-P-VLEM

Zatáhněte za výfukovou mřížku k sobě, nadzdvihněte zadní část a odstraňte ji. Změňte směr a usadte ji zpět na své místo.



⚠️ Upozornění:

Nestrkejte při této činnosti ruce do výstupu vzduchu vnitřní jednotky více, než je nutné. Zachytí-li se vám ruce při úpravě desky směru proudění vzduchu nebo výfukové mřížky mezi kovovými součástmi nebo přiskřípnete-li si je mezi lamely, hrozí vám poranění nebo může dojít k poruše.

3.6. Větrání

- Větrací jednotka (funkční jednotka OA nebo LOSSNAY) se automaticky spustí, když se spustí vnitřní jednotka, na kterou je napojena.
- Jestliže stisknete tlačítko ⑧ [větrání], když se zastaví vnitřní jednotka, spustí se pouze ventilátor.
- Stisknutím tlačítka ⑧ [větrání] změňte rychlosť větráku.
- V závislosti na konkrétním modelu se spustí větrák vnitřní jednotky, když je tato jednotka v režimu větrání.

4. Rady k používání

Drobná péče o klimatizaci vám pomůže mnohem efektivněji toto zařízení využívat, zejména ve vztahu ke klimatizačnímu účinku a poplatkům za elektřinu.

Nastavení správné pokojové teploty

- Při chlazení je optimální teplotní rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou přibližně 5 °C.
- Je-li při nastavení chlazení zvýšena pokojová teplota o 1 °C, ušetří se přibližně 10 % elektrické energie.
- Přílišné chlazení je zdraví škodlivé. Zároveň plýtvá elektřinou.

Pečlivě vyčistěte filtr

- Je-li síťka vzduchového filtru ucpaná, výrazně se sníží proudění vzduchu a klimatizační účinek.

5. Péče o přístroj

Údržbu filtru přenechejte vždy servisnímu technikovi.

Před údržbářskými pracemi vypněte přívod proudu (OFF).

⚠️ Upozornění:

- Před započetím čištění přestaňte přístroj používat a vypněte přívod proudu. Nezapomeňte, že uvnitř se vysokou rychlosťí otáčí větrák, který představuje velké nebezpečí poranění.
- Vnitřní jednotky jsou vybaveny filtry odstraňujícími prach z nasátého vzduchu. Filtry čistěte způsoby zobrazenými na následujících obrázcích. (Standardní filtr by měl být většinou čištěn jednou týdně, dlouhodobý filtr pak na počátku každé sezóny.)
- Životnost filtru závisí na místě instalace jednotky a na způsobu provozu.

3.7. Ostatní



STAND BY
DEFROST

CHECK

NOT AVAILABLE



FILTER

: Zobrazeno, když je spuštěna kontrola samostatně prodávanou centrální kontrolní jednotkou apod.

: Zobrazeno od počátku vyhřívání až po okamžik, kdy začne foukat teplý vzduch.

: Značí zvláštní událost v jednotce.

: Je-li stisknuto tlačítko funkce, kterou vnitřní jednotka nemůže provést, blíká tento symbol současně s názvem dané funkce.

: V systému, ve kterém je zobrazení [Sensor] označen jako „remote controller“ (dálkový ovládač), je pokojová teplota měřena cílem pokojové teploty zabudovaným do dálkového ovládání.

: Zobrazeno, když je čas vyčistit filtr. Dvakrát stiskněte tlačítko ⑪ [FILTER (-)], pak displej zmizí.

Kromě toho, pokud tuto situaci nebudeste řešit, může způsobit poruchu. Zvláště důležité je vyčistit filtr na počátku období chlazení a vyhřívání. (Pokud se nahromadilo se velké množství prachu a nečistot, vyčistěte filtr pečlivě.)

Při chlazení zabraňte vniknutí tepla

- Aby se zabránilo vniknutí tepla během chlazení, dejte na okno závěs nebo žaluzie, které zablokují přímé sluneční světlo. Také neotevírejte dveře, pokud to není nezbytně nutné.

Občas vyvětrejte

- Protože vzduch se v dlouhodobě uzavřené místnosti znečistí, je nutné občas větrat. Jsou-li společně s klimatizací používány plynové spotřebiče, musí být dodržována zvláštní opatření. Používáte-li větrací jednotku „LOSSNAY“, kterou využívá naše společnost, můžete větrání provádět s menšími ztrátami. Podrobnosti o této jednotce vám sdělí vás prodejce.

Způsob čištění

- Lehce očistěte prach nebo použijte vysavač. V případě velkého znečištění filtr omyjte vlažnou vodou smíchanou s rozpouštěným neutrálním čisticím prostředkem nebo jen vodou. Pak čistící prostředek z filtru zcela opláchněte. Po umytí jej osušte a vrátěte na místo.

⚠️ Upozornění:

- Nesušte filtr na přímém slunci nebo ohříváním nad ohněm apod. Mohlo by to způsobit deformaci filtru.
- Mytí v horké vodě (nad 50 °C) může rovněž způsobit deformaci.

⚠️ Upozornění:

Do klimatizace nikdy nelijte vodu nebo hořlavé spreje. Čištění pomocí podobných metod může způsobit poruchu klimatizace, úraz elektrickým proudem nebo požár.

CZ

6. Řešení problémů

Než zavoláte servisního technika, zkонтrolujte následující:

Stav přístroje	Dálkové ovládání	Příčina	Řešení problémů
Nefunguje.	„●“ displej se nerozsvítí. Na displeji se nic neobjeví, ani když je stisknuto tlačítko [ON/OFF].	Porucha přívodu proudu Přívod proudu je vypnutý (OFF). Spálená pojistka v přívodu proudu. Nefunkční ochranný jistič.	Po obnovení přívodu proudu stiskněte tlačítko [ON/OFF]. Zapněte přívod proudu (ON). Vyměňte pojistku. Vložte ochranný jistič.
Vzduch proudí ven, ale dostatečně nechladí nebo nehřeje.	Displej LCD ukazuje, že je v provozu.	Nesprávné nastavení teploty Filtr je zaplněn prachem a nečistotami. Před vstupními a výstupními otvory vnitřních a vnějších jednotek jsou překážky. Jsou otevřena okna nebo dveře.	Po zkontrolování nastavené teploty a teploty vstupního otvoru na displeji LCD se podívejte na [Změna pokojové teploty] a použijte nastavovací tlačítko. Vycistěte filtr. (Viz [Péče o přístroj].) Odstraňte. Zavřete.
Neproudí studený nebo teplý vzduch.	Displej LCD ukazuje, že je v provozu.	Je aktivní obvod znemožňující opětovné spuštění po 3 minutách. Vnitřní jednotka byla opětovně spuštěna, zatímco probíhalo vyhřívání a rozmrazování.	Chvíli počkejte. (Vzájmu ochrany kompresoru je do vnitřní jednotky vestaven obvod zabraňující po 3 minutách opětovnému spuštění. Proto se občas stane, že se kompresor okamžitě nerozběhne. Jsou případy, kdy neběží po celé 3 minutách.)
Chvíli běží, ale pak se zastaví.	Na displeji LCD bliká kód „CHECK“.	Před vstupními a výstupními otvory vnitřních a vnějších jednotek jsou překážky. Filtr je zaplněn prachem a nečistotami.	Po odstranění spusťte znovu Po vyčištění filtru spusťte znovu. (Viz [Péče o přístroj].)
I po ukončení provozu je slyšet zvuk vyfukování nebo otáčení motoru.	Všechny kontrolky jsou zhasnuty, vyjma displeje „●“.	Provádí-li vnitřní jednotka chlazení, zastaví se přístroj po proběhnutí odčerpávajícího mechanismu na 3 minuty, když je chlazení zastaveno.	Výčkejte 3 minuty.
I po ukončení provozu je přerušovaně slyšet zvuk vyfukování nebo otáčení motoru.	Všechny kontrolky jsou zhasnuty, vyjma displeje „●“.	Provádí-li vnitřní jednotka chlazení, je vpuštěna vyuštěná voda. Po shromáždění vyuštěcí vody spustí odčerpávací mechanismus vypouštění.	Brzy se zastaví. (Objevuje-li se zvuk více než 2 – 3 krát za hodinu, požádejte o opravu.)
Když je termostat vypnutý (OFF) nebo probíhá větrání, vychází nepravidelně teplý vzduch.	Displej LCD ukazuje, že je v provozu.	Provádí-li vnitřní jednotka vyhřívání, čas od času se otevřou a zavřou kontrolní ventily, aby se zachovala stabilita systému.	Brzy se zastaví. (Stoupne-li v malé místnosti teplota nad přijatelnou úroveň, přístroj vypněte.)

- Vypne-li se provoz kvůli poruše přívodu proudu, znemožní [obvod zabraňující opětovnému spuštění při výpadku proudu] spuštění jednotky po obnovení dodávky proudu. V takovém případě opět stiskněte tlačítko [ON/OFF] a zapněte provoz.

Přetrhávají-li poruchy i po té, co jste zkontovali zmíněné případy, vypněte přívod proudu (OFF) a kontaktujte prodejce s připravenými informacemi o názvu výrobku, druhu poruchy atd. Bliká-li displej „[CHECK]“ a (4 číslicový) kontrolní kód, sdělte prodejci obsah displeje (kontrolní kód). Nikdy se nepokoušejte přístroj sami opravovat.

Následující příznaky nepředstavují poruchu klimatizace:

- Vzduch vyfukovaný z klimatizace může někdy zapáchat. To je kvůli cigaretovému kouři, zápacu kosmetiky, zdí, nábytku atd. ve vzduchu v místnosti, který klimatizace absorbovala.
- Hned po zapnutí nebo vypnutí klimatizace může být slyšet syčivý zvuk. Je to zvuk chladícího přípravku proudícího uvnitř klimatizace. To je v pořádku.
- Na začátku nebo konci chlazení či vyhřívání se v klimatizaci ozývá praskání nebo klepání. Jde o zvuk tření na předním panelu způsobený roztahováním nebo smršťováním kvůli změně teploty. To je v pořádku.
- Otáčky ventilátoru se změní i v případě, že se nezměnilo nastavení. Klimatizace automaticky zvýší otáčky ventilátoru, postupně z nižší hodnoty na nastavené otáčky, aby nebyl vyfukován studený vzduch na počátku topení. Rovněž sníží otáčky ventilátoru tak, aby chránil motor, když jsou teplota navracející se vzduchu nebo otáčky ventilátoru příliš vysoké.

7. Instalace, přemístování a kontrola

Místo instalace

O podrobnostech instalace a přemístování instalace se poraďte s prodejcem.

⚠️ Upozornění:

Nikdy neinstalujte klimatizaci tam, kde existuje riziko úniku hořlavého plynu. Pokud se unikající plyn nahromadí okolo jednotky, může to způsobit požár.

Nikdy klimatizaci neinstalujte na následující místa:

- kde je mnoho motorového oleje
- poblíž oceánu nebo pláží, kde je slaný vzduch.
- kde je vysoká vlhkost
- jsou-li poblíž horké prameny
- je-li poblíž oxid siřičitý
- blízko vysokofrekvenčních přístrojů (vysokofrekvenční svářečka atd.)
- kde se často používá kyselinový roztok
- kde se často používají speciální spreje
- Vnitřní jednotku instalujte horizontálně. Jinak by mohlo dojít k úniku vody.
- Při instalaci klimatizace v nemocnicích nebo na komunikačních místech zajistěte, aby nevyrušoval vydávaný hluk.

Pokud je klimatizace používána na zmíněných místech, lze očekávat časté provozní poruchy. Instalace na těchto místech se nedoporučuje.

O dalších podrobnostech se poraďte s prodejcem.

Informace k elektroinstalaci

⚠️ Upozornění:

- Elektroinstalace musí být provedena osobou kvalifikovanou jako elektrotechnik podle [technických standardů elektroinstalací], [interních kabelážních předpisů] a instalačních pokynů s výhradním využitím vyhrazených okruhů. Použití jiných výrobků může v kombinaci se síťovým přívodem způsobit vyhoření jističů a pojistek.

8. Technické údaje

PLFY-P-VLMD-E

Položka	Model	P20VLMD-E	P25VLMD-E	P32VLMD-E	P40VLMD-E	P50VLMD-E	P63VLMD-E
Napájení							
Chladicí výkon*1 / Výhřevný výkon*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Výška	mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)
Rozměry*2	Šířka	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	946 (1.250)	946 (1.250)
	Hloubka	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)
Čistá hmotnost	kg	23 (6,5)	23 (6,5)	24 (6,5)	24 (6,5)	27 (7,5)	28 (7,5)
Větrák	Proudění vzduchu (Nízké-Střední-Vysoké) m ³ /min	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	7,0-8,5-10,5	9,0-11,0-12,5	10,0-13,0-15,5
Úroveň hluku	dB(A)	220, 240 V 230 V	27-30-33 28-31-34	27-30-33 28-31-34	29-33-36 30-34-37	31-34-37 32-35-38	33-38-40 34-39-41
Filtr				Dlouhodobý filtr			

Položka	Model	P80VLMD-E	P100VLMD-E	P125VLMD-E
Napájení				
Chladicí výkon*1 / Výhřevný výkon*1	kW	9,0/10,0	11,2/12,5	14,0/16,0
Výška	mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)
Rozměry*2	Šířka	1.446 (1.750)	1.446 (1.750)	1.708 (2.010)
	Hloubka	634 (710)	634 (710)	606 (710)
Čistá hmotnost	kg	44 (12,5)	47 (12,5)	56 (13)
Větrák	Proudění vzduchu (Nízké-Střední-Vysoké) m ³ /min	15,5-18,5-22,0	17,5-21,0-25,0	24,0-27,0-30,0-33,0 (Nízké-Střední2-Střední1-Vysoké)
Úroveň hluku	dB(A)	220, 240 V 230 V	33-36-39 34-37-40	36-39-42 37-41-43
Filtr			Dlouhodobý filtr	40-42-44-46

Poznámky: * Provozní teplota vnitřní jednotky.

Chladicí režim: 15 °C mokrého teploměru – 24 °C mokrého teploměru

Výhřevní režim: 15 °C suchého teploměru – 27 °C suchého teploměru

*1 Chladicí/výhřevný výkon značí maximální provozní hodnoty v následujících podmínkách.

Chlazení: uvnitř: 27 °C suchého teploměru/19 °C mokrého teploměru venku: 35 °C suchého teploměru

Vyhřívání: uvnitř: 20 °C suchého teploměru venku: 7 °C suchého teploměru/6 °C mokrého teploměru

*2 Číslo v () značí panel.

*3 Provozní hluk představuje údaje získané v místnosti bez odrazu zvuku.

CZ

PEFY-P-VMH-E

Položka	Model	P40VMH-E	P50VMH-E	P63VMH-E	P71VMH-E	P80VMH-E
Napájení		~220-240V 50/60Hz				
Chladící výkon*1 / Výhřevný výkon*1	kW	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Rozměry	Výška / Šířka / Hloubka	mm	380/750/900	380/750/900	380/750/900	380/1.000/900
Čistá hmotnost	kg	44	44	45	50	50
Větrák	Proudění vzduchu (Nízké-Vysoké)	m³/min	10,0-14,0	10,0-14,0	13,5-19,0	15,5-22,0
	Externí statický tlak*2	Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Úroveň hluku (Nízká-Vysoká)*5	dB(A)	220 V 230, 240 V	27-34 31-37	27-34 31-37	32-38 36-41	32-39 35-41
Filtr					Dlouhodobý filtr (Volba)	

Položka	Model	P100VMH-E	P125VMH-E	P140VMH-E	
Napájení		~220-240V 50/60Hz			
Chladící výkon*1 / Výhřevný výkon*1	kW	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0	
Rozměry	Výška / Šířka / Hloubka	mm	380/1.200/900	380/1.200/900	380/1.200/900
Čistá hmotnost	kg	70	70	70	
Větrák	Proudění vzduchu (Nízké-Vysoké)	m³/min	26,5-38,0	26,5-38,0	28,0-40,0
	Externí statický tlak*2	Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Úroveň hluku (Nízká-Vysoká)*5	dB(A)	220 V 230, 240 V	34-42 38-44	34-42 38-44	34-42 38-44
Filtr					Dlouhodobý filtr (Volba)

Položka	Model	P200VMH-E	P250VMH-E	
Napájení		3N~380-415V 50/60Hz		
Chladící výkon*1 / Výhřevný výkon*1	kW	22,4/25,0	28,0/31,5	
Rozměry	Výška / Šířka / Hloubka	mm	470/1.250/1.120	
Čistá hmotnost	kg	100	100	
Větrák	Proudění vzduchu	m³/min	58,0	
	Externí statický tlak*3	Pa	380 V 400, 415 V	
Úroveň hluku*5	dB(A)	380 V 400, 415 V	42 44	
Filtr			Dlouhodobý filtr (Volba)	

PEFY-P-VMHS-E

Položka	Model	P200VMHS-E	P250VMHS-E	
Napájení		~220-240V 50/60Hz		
Chladící výkon*1 / Výhřevný výkon*1	kW	22,4/25,0	28,0/31,5	
Rozměry	Výška / Šířka / Hloubka	mm	470/1.250/1.120	
Čistá hmotnost	kg	97	100	
Větrák	Proudění vzduchu (Nízké-Střední-Vysoké)	m³/min	50,0-61,0-72,0	
	Externí statický tlak*4	Pa	58,0-71,0-84,0 50/100/150/200/250	
Úroveň hluku (Nízká-Střední-Vysoká)*5	dB(A)	36-39-43	39-42-46	
Filtr			Dlouhodobý filtr (Volba)	

Poznámky: * Provozní teplota vnitřní jednotky.

Chladící režim: 15 °C mokrého teploměru – 24 °C mokrého teploměru

Výhřevní režim: 15 °C suchého teploměru – 27 °C suchého teploměru

*1 Chladící/výhřevný výkon značí maximální provozní hodnoty v následujících podmínkách.

Chlazení: uvnitř: 27 °C suchého teploměru/19 °C mokrého teploměru venku: 35 °C suchého teploměru

Vyhřívání: uvnitř: 20 °C suchého teploměru venku: 7 °C suchého teploměru/6 °C mokrého teploměru

*2 Externí statický tlak je z továrny nastaven na 100 Pa (při 220 V)/150 Pa (při 230, 240 V).

*3 Externí statický tlak je z továrny nastaven na 220 Pa (při 380 V)/260 Pa (při 400, 415 V).

*4 Externí statický tlak je z továrny nastaven na 150 Pa.

*5 Provozní hluk představuje údaje získané v místnosti bez odrazu zvuku.

PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM(M)-E

Položka	Model	P20VLEM-E	P25VLEM-E	P32VLEM-E	P40VLEM-E	P50VLEM-E	P63VLEM-E
Napájení				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Chladící výkon*1 / Výhřevný výkon*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Rozměry	Výška / Šířka / Hloubka	mm	630/1.050/220	630/1.050/220	630/1.170/220	630/1.170/220	630/1.410/220
Čistá hmotnost	kg	23	23	25	26	30	32
Větrák	Proudění vzduchu (Nízké-Vysoké)	m ³ /min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0
Úroveň hluku (Nízká-Vysoká)*3 *4	dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46
Filtr					Standardní filtr		

Položka	Model	P20VLRM-E	P25VLRM-E	P32VLRM-E	P40VLRM-E	P50VLRM-E	P63VLRM-E
Napájení				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Chladící výkon*1 / Výhřevný výkon*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Rozměry	Výška / Šířka / Hloubka	mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220
Čistá hmotnost	kg	18,5	18,5	20	21	25	27
Větrák	Proudění vzduchu (Nízké-Vysoké)	m ³ /min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0
Úroveň hluku (Nízká-Vysoká)*3 *4	dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46
Filtr					Standardní filtr		

Položka	Model	P20VLRMM-E	P25VLRMM-E	P32VLRMM-E	P40VLRMM-E	P50VLRMM-E	P63VLRMM-E
Napájení				~220-240V 50Hz/60Hz			
Chladící výkon*1 / Výhřevný výkon*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Rozměry	Výška / Šířka / Hloubka	mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220
Čistá hmotnost	kg	18,5	18,5	20	21	25	27
Větrák	Proudění vzduchu (Nízké-Střední-Vysoké)	m ³ /min	4,5-5,5-6,5	4,5-5,5-6,5	6,5-7,5-9,0	8,0-9,5-10,0	10,0-12,0-14,0
	Externí statický tlak*2	Pa	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60
Úroveň hluku (Nízké-Střední-Vysoké)*2 *4	dB(A)	31-36-40	31-36-40	27-32-37	30-36-40	32-37-41	35-40-44
Filtr					Standardní filtr		

Poznámky: * Provozní teplota vnitřní jednotky.

Chladící režim: 15 °C mokrého teploměru – 24 °C mokrého teploměru

Výhřevní režim: 15 °C suchého teploměru – 27 °C suchého teploměru

*1 Chladící/výhřevný výkon značí maximální provozní hodnoty v následujících podmínkách.

Chlazení: uvnitř: 27 °C suchého teploměru/19 °C mokrého teploměru venku: 35 °C suchého teploměru

Vyhřívání: uvnitř: 20 °C suchého teploměru venku: 7 °C suchého teploměru/6 °C mokrého teploměru

*2 Externí statický tlak je z továrny nastaven na 20 Pa.

*3 Čísla reprezentují 240 V/50 Hz jednotku měřenou v bodě přibližně 1 m od přední strany jednotky ve výši 1 m od podlahy.

Hluk je u 230 V jednotky přibližně o 1 dB(A) nižší a u 220 V jednotky přibližně o 2 dB(A) nižší. Hluk je nižší přibližně o 3 dB(A) při měření 1,5 m od přední strany jednotky ve výši 1,5 m od podlahy.

*4 Provozní hluk představuje údaje získané v místnosti bez odrazu zvuku.

PEFY-P-VMR-E-L/R

Položka	Model	P20VMR-E-L/R	P25VMR-E-L/R	P32VMR-E-L/R	
Napájení		~220-240V 50Hz / ~220-230V 60Hz			
Chladící výkon*1 / Výhřevný výkon*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	
Rozměry	Výška / Šířka / Hloubka	mm	292/640/580	292/640/580	
Čistá hmotnost	kg	18	18	18	
Větrák	Proudění vzduchu (Nízké-Střední-Vysoké)	m ³ /min	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/7,9	
	Externí statický tlak	Pa	5	5	
		220 V	20/25/30	20/25/30	
Úroveň hluku (Nízká-Střední-Vysoká)*3	dB(A)	230 V	21/26/32	21/26/35	
		240 V	22/27/30	22/27/33	
Filtr			Standardní filtr		

PEFY-P-VMA(L)-E

Položka	Model	P20VMA(L)-E	P25VMA(L)-E	P32VMA(L)-E	P40VMA(L)-E	P50VMA(L)-E	
Napájení		~220-240V 50Hz					
Chladící výkon*1 / Výhřevný výkon*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	
Rozměry	Výška / Šířka / Hloubka	mm	250/700/732	250/700/732	250/900/732	250/900/732	
Čistá hmotnost	kg	23	23	23	26	26	
Větrák	Proudění vzduchu (Nízké-Střední-Vysoké)	m ³ /min	6,0-7,5-8,5	6,0-7,5-8,5	7,5-9,0-10,5	10,0-12,0-14,0	
	Externí statický tlak*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Hladina zvuku (Nízká-Střední-Vysoká)*3	dB(A)	23-25-26	23-25-26	23-26-29	23-27-30	25-29-32	
Filtr			Standardní filtr				

Položka	Model	P63VMA(L)-E	P71VMA(L)-E	P80VMA(L)-E	
Napájení		~220-240V 50Hz			
Chladící výkon*1 / Výhřevný výkon*1	kW	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0	
Rozměry	Výška / Šířka / Hloubka	mm	250/1100/732	250/1100/732	
Čistá hmotnost	kg	32	32	32	
Větrák	Proudění vzduchu (Nízké-Střední-Vysoké)	m ³ /min	13,5-16,0-19,0	14,5-18,0-21,0	
	Externí statický tlak*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Hladina zvuku (Nízká-Střední-Vysoká)*3	dB(A)	25-29-33	26-29-34	26-29-34	
Filtr			Standardní filtr		

Položka	Model	P100VMA(L)-E	P125VMA(L)-E	P140VMA(L)-E	
Napájení		~220-240V 50Hz			
Chladící výkon*1 / Výhřevný výkon*1	kW	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0	
Rozměry	Výška / Šířka / Hloubka	mm	250/1400/732	250/1400/732	
Čistá hmotnost	kg	42	42	46	
Větrák	Proudění vzduchu (Nízká-Střední-Vysoká)	m ³ /min	23,0-28,0-33,0	28,0-34,0-40,0	
	Externí statický tlak*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Hladina zvuku (Nízká-Střední-Vysoká)*3	dB(A)	28-33-37	32-36-40	33-37-42	
Filtr			Standardní filtr		

Poznámky: * Provozní teplota vnitřní jednotky.

Chladící režim: 15 °C mokrého teploměru – 24 °C mokrého teploměru

Výhřevní režim: 15 °C suchého teploměru – 27 °C suchého teploměru

*1 Chladící/výhřevný výkon značí maximální provozní hodnoty v následujících podmínkách.

Chlazení: uvnitř: 27 °C suchého teploměru/19 °C mokrého teploměru venku: 35 °C suchého teploměru

Vyhřívání: uvnitř: 20 °C suchého teploměru

venku: 7 °C suchého teploměru/6 °C mokrého teploměru

*2 Externí statický tlak je z továrny nastaven na 50 Pa.

*3 Provozní hluk představuje údaje získané v místnosti bez odrazu zvuku.

Obsah

1. Bezpečnostné pokyny	123	3.4. Nastavenie rýchlosť ventilátora	125
1.1. Inštálacia	123	3.5. Nastavenie smeru prúdenia vzduchu nahor a nadol	125
1.2. V priebehu činnosti	123	3.6. Ventilácia	126
1.3. Likvidácia jednotky	124	3.7. Iné	126
2. Názvy a funkcie jednotlivých súčasťí	124	4. Jednoduché ovládanie	126
3. Ovládanie klimatizácie	124	5. Údržba zariadenia	126
3.1. Zapnuté/Vypnuté	124	6. Riešenie problémov	127
3.2. Volba činnosti	125	7. Inštálacia, presun a kontrola	128
3.3. Nastavenie teploty miestnosti	125	8. Technické údaje	128

1. Bezpečnostné pokyny

- Skôr, než začnete jednotku používať, si prečítajte všetky „Bezpečnostné pokyny“.
- „Bezpečnostné pokyny“ obsahujú dôležité pokyny, ktoré sa týkajú bezpečnosti. Bezpečnostné pokyny presne dodržiavajte.

Symboly použité v texte

⚠ Varovanie:

Popisuje upozornenia, ktoré je potrebné dodržiavať, aby sa predišlo zraneniu alebo smrti používateľa.

⚠ Upozornenie:

Popisuje upozornenia, ktoré je potrebné dodržiavať, aby sa predišlo poškodeniu jednotky.

Symboly použité v ilustráciach

✖ : Označuje kroky, ktorým sa treba vyhnúť.

! : Ukazuje, že je potrebné dodržať dôležité pokyny.

⌚ : Označuje časť, ktorá musí byť uzemnená.

⚠ : Upozorňuje, že je potrebná opatrnosť pri styku s rotujúcimi časťami. (Tento symbol je zobrazený na štítku hlavnej jednotky.) <Farba: žltá>

⚠ : Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. (Tento symbol je zobrazený na hlavnom štítku jednotky.) <Farba: žltá>

⚠ Varovanie:

Starostlivo si prečítajte štítky, ktoré sa nachádzajú na hlavnej jednotke.

1.1. Inštálacia

- Po prečítaní tohto manuálu a manuálu k inštálácii ich umiestnite na bezpečnom mieste tak, aby boli v prípade akýchkoľvek otázok k dispozícii. Ak bude jednotku obsluhovať iná osoba, presvedčte sa, či dostala manuál.

⚠ Varovanie:

• Jednotku by nemal inštaloval používateľ. Požiadajte predajcu alebo autorizovanú spoločnosť, aby jednotku nainštalovala. V prípade nesprávnej inštálacie jednotky hrozí nebezpečenstvo presakovania vody, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

• Používajte iba príslušenstvo, autorizované spoločnosťou Mitsubishi Electric a požiadajte predajcu alebo autorizovanú spoločnosť, aby ho nainštalovala. V prípade nesprávnej inštálacie príslušenstva hrozí nebezpečenstvo presakovania vody, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.

• Inštalačný manuál podrobne popisuje odporúčaný spôsob inštálacie. Akákoľvek štrukturálna zmena potrebnej pre inštáláciu musí byť v súlade s požiadavkami stavebných predpisov.

• Jednotku nikdy sami neopravujte a nepresúvajte na iné miesto. V prípade nesprávnej opravy príslušenstva hrozí nebezpečenstvo presakovania vody, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Ak je potrebné jednotku premiestniť alebo opraviť, obráťte sa na predajcu.

• Elektrické súčasti udržujte z dosahu vody (voda na umývanie) atď.

• Mohla by zapričiniť úraz elektrickým prúdom, požiar alebo dym.

Poznámka1: Ak umývate výmenník tepla a odvodňovaciu misu, zabezpečte riadiacu skriňu, motor a LEV pred namočením pomocou vodotesného krytu.

Poznámka2: Vodu na umývanie z odvodňovacej misy a výmenníka tepla nikdy nevysušujte pomocou odvodňovacieho čerpadla. Odvodňujte oddelenie.

• Zariadenie nesmú používať deti alebo nemocné osoby bez dozoru.

• Zabezpečte, aby sa deti nehrali so zariadením.

• Nepoužívajte prísady na detekciu netesnosti.

• Nepoužívajte chladiacu zmes iného typu, než je uvedená v návodoch dodávaných s jednotkou a na výrobnom štítku.

- V opačnom prípade sa môže jednotka alebo rúra prasknúť, alebo môže vzniknúť explózia alebo požiar počas prevádzky, opravy alebo likvidácie jednotky.

- môže to znamenať aj porušenie platných zákonov.

- Spoločnosť MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION nemôže byť zodpovedná za poruchy alebo nehody spôsobené použitím nesprávneho typu chladiacej zmesi.

1) Vonkajšia jednotka

⚠ Varovanie:

- Vonkajšiu jednotku je potrebné umiestniť na stabilný, rovný povrch na mieste, na ktorom sa nehromadi sneh, listie a odpadky.
- Nestavajte sa na jednotku a nekladte na ňu žiadne predmety. Mohli by ste spadnúť, alebo by mohol spadnúť položený predmet a spôsobiť zranenie.

⚠ Upozornenie:

Vonkajšia jednotka by sa mal a nainštalovať na miesto, na ktorom nebude vyfukovaným vzduchom a hľukom rušíť susedov.

2) Vnútorná jednotka

⚠ Varovanie:

Vnútornú jednotku je potrebné bezpečne nainštalovať. Ak jednotka nie je pevne nainštalovaná, mohla by spadnúť a spôsobiť zranenie.

3) Diaľkové ovládanie

⚠ Varovanie:

Diaľkové ovládanie je potrebné nainštalovať tak, aby sa s ním nemohli hráti deti.

4) Odvodňovacia hadica

⚠ Upozornenie:

Presvedčte sa, či je odvodňovacia hadica nainštalovaná tak, aby voda mohla bez problémov odtekáť. V prípade nesprávnej inštálacie hadice hrozí nebezpečenstvo presakovania vody a následného poškodenia nábytku.

5) Vedenie, poistka alebo istič

⚠ Varovanie:

- Jednotka musí byť napájaná vyhradeným zdrojom. Ak sú k rovnakému zdroju napájania pripojené ďalšie zariadenia, môžu spôsobiť preťaženie.
- Presvedčte sa, či je k dispozícii hlavný výkonový spínač.
- Dodržiavajte napätie jednotky a zaťažiteľnosť poistky alebo ističa. Nikdy nepoužívajte kus drôtu alebo poistku so zaťažiteľnosťou vyššou než je stanovená.

6) Uzemnenie

⚠ Upozornenie:

- Jednotka musí byť riadne uzemnená. Uzemňovací drôt nikdy nepripájajte k plynovému potrubiu, vodovodnému potrubiu, bleskozvodu alebo telefónemu vedeniu. Nesprávne uzemnenie jednotky môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
- Pravidelne kontrolujte, či je uzemňovací drôt vonkajšej jednotky správne pripojený k zemniacej svorkе a zemniacej elektróde.

1.2. V priebehu činnosti

⚠ Upozornenie:

- Gombíky nestláčajte pomocou ostrých predmetov, pretože by ste mohli poškodiť diaľkové ovládanie.
- Šnúru diaľkového ovládania neskrúcajte a neťahajte, pretože by ste mohli poškodiť diaľkový ovládač a zapričiniť jeho nesprávne fungovanie.
- Nikdy neodstraňujte vrchný kryt diaľkového ovládača. Odstraňovať vrchný kryt diaľkového ovládača a dotýkať sa dosky s plošnými obvodmi vo vnútri ovládača je nebezpečné. Takýto postup môže zapričiniť požiar a nefunkčnosť zariadenia.

- Diaľkové ovládanie nikdy neutierajte benzénom, riedidlom, utierkami napustenými chemikáliami atď. Mohli by ste spôsobiť stratu farby a nefunkčnosť zariadenia. Ak chcete odstrániť odolné škvurny, namočte tkaninu do vodného roztoku neutrálneho saponátu, dôkladne ju vyžmýkajte, utrite škvurny a miesto ešte raz utrite suchou tkaninou.
- Nikdy neblokujte a nezakrývajte vstupy a výstupy ani jednej z jednotiek. Vysoké kusy nábytku pod vnútornou jednotkou alebo rozmernej predmety, napríklad veľké krabice umiestnené pod vonkajšou jednotkou znížujú účinnosť jednotky.

⚠ Varovanie:

- Nevylievajte vodu na jednotku a nedotýkajte sa jednotky mokrými rukami. Mohli by ste zapríčiniť úraz elektrickým prúdom.
- Nerozstrekujte v blízkosti jednotky horľavé plyny. Hrozí nebezpečenstvo požiaru.
- Neumiestňujte plynový ohrievač alebo akékoľvek iné zariadenie s otvoreným plameňom na miesta, na ktoré prúdi vzduch z jednotky. Hrozí nebezpečenstvo nedokonalého spaľovania.

⚠ Varovanie:

- Neodstraňujte čelný panel ani kryt ventilátora počas činnosti vonkajšej jednotky. Dotyk s rotujúcimi a horúcimi súčasťami alebo súčasťami pod vysokým napäťom by mohol spôsobiť zranenie.
- Nikdy nekladajte prsty, paličky apod. do vstupných a výstupných otvorov. Mohli by ste sa poraníť, pretože ventilátor vnútri jednotky rotuje veľmi rýchlo. Budte mimoriadne opatrní, ak sa pri jednotke nachádzajú deti.
- Ak pocítíte neobvyklý zápac, vypnite jednotku a obráťte sa na predajcu. Hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia, úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
- V prípade neobvyklého hluku alebo vibrácií vypnite zariadenie, vypnite hlavný vypínač a obráťte sa na predajcu.
- Miestnosť príliš neochladzujte. Najvhodnejšia teplota v miestnosti je o 5 °C viac alebo menej v porovnaní s teplotou vonku.
- Dbajte na to, aby handicapované osoby a malé deti nesedeli a nestáli v prúde vzduchu z klimatizácie. Mohlo by to spôsobiť zdravotné problémy.

⚠ Upozornenie:


- Nesmerujte prúd vzduchu na rastliny a zvieratá v kletke.
- Miestnosť vetrajte v častejších intervaloch. Ak sa jednotka používa nepretržite v uzavretej miestnosti, vzduch začne byť stuchnutý.

2. Názvy a funkcie jednotlivých súčasťí

Nasadenie a odstránenie filtra

[Fig. A] (Str.8, Str.9)

3. Ovládanie klimatizácie

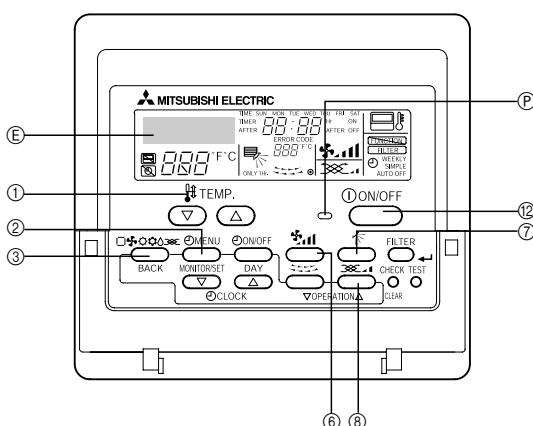

Pred spustením zariadenia

- Zariadenie spustite, keď zhasne zobrazenie „PLEASE WAIT“. Zobrazenie „PLEASE WAIT“ sa krátko zobrazí pri zobrazení izbovej teploty (max. 3 minúty) po zapnutí a po výpadku zdroja napájania. Neznamená to poruchu klimatizácie.
- Výber režimu vnútorej jednotky ventilácie je obmedzený stavom ventilácie vonkajšej jednotky, ku ktorej je vnútorná jednotka pripojená. Ak funguje vonkajšia jednotka a niektoré vnútorné jednotky, ktoré sú pripojené k vonkajším jednotkám, napríklad v režime chladenia, pre zvyšné jednotky v rovnakej skupine je dostupný iba režim chladenia. Ak je požadovaný iný režim, symbol požadovaného režimu začne blikať a upozorní používateľa, že tento režim je

V prípade poruchy

⚠ Varovanie:

- Klimatizáciu nikdy neupravujte. Akúkoľvek opravu konzultujte s predajcom. V prípade nesprávnej opravy hrozí nebezpečenstvo presakovania vody, úrazu elektrickým prúdom, požiaru atď.
- Ak diaľkový ovládač signalizuje poruchu, klimatizácia nefunguje alebo sa vyskytla iná abnormalita, zastavte zariadenie a kontaktujte predajcu. Ak ponecháte zariadenie bez opravy, môže zapríčiniť požiar alebo prestane fungovať.
- V prípade častých výpadkov ističa sa obráťte na predajcu. Ak ponecháte zariadenie bez opravy, môže zapríčiniť požiar alebo prestane fungovať.
- Ak chladiaci plyn uniká alebo celkom unikol, zastavte klimatizáciu, dôkladne vyvetrajte miestnosť a obráťte sa na predajcu. Ak ponecháte zariadenie bez opravy, môže zapríčiniť nehodu kvôli nedostatku kyslíka.

Ak nebudete klimatizáciu dlhšiu dobu používať

- Ak nebudete klimatizáciu dlhšiu dobu používať, napríklad z dôvodu zmeny ročného obdobia, spusťte ju na 4 – 5 hodín tak, aby vzduch prúdi do vnútra klimatizácie a úplne ju vysušil. V opačnom prípade sa môžu v miestnosti objavíť ostrovčeky nehygienickej a zdraviu škodlivej plesne.
- Ak nebude jednotku používať po dlhšiu dobu, vypnite [zdroj napájania]. Ak ponecháte zdroj napájania zapnutý, niekoľko wattov až desiatok wattov spotrebujete zbytočne. Okrem toho môže nahromadiť prachu apod. spôsobiť požiar.
- Pred spustením zariadenia zapnite zdroj napájania a nechajte ho zapnutý po dobu viac než 12 hodín. V období, kedy jednotku často používate, nevypínamejte zdroj napájania. Mohli by ste zapríčiniť poškodenie zariadenia.

1.3. Likvidácia jednotky

⚠ Varovanie:

- V prípade, že jednotku potrebujete zlikvidovať, obráťte sa na predajcu. Ak sa trubice odstránia nesprávne, chladiaci plyn (fluorohlíkový plyn) môže byť vyfúknutý von a spôsobiť poranenie kože. Uvoľnenie chladiaceho plynu do ovzdušia môže také poškodiť životné prostredie.

⚠ Upozornenie:

- Ak vymieňate filter, dbajte, aby sa vám nedostal do očí prach. Ak pri tejto činnosti stojíte na stolčku, dbajte, aby ste nespadli.
- Ak vymieňate filter, vypnite zdroj napájania.

dočasne nedostupný. To isté platí pre suchý režim a ohrevanie. Toto obmedzenie však neplatí pre modely, ktoré podporujú funkciu simultánneho chladenia alebo ohrevania.

- Vonkajšie jednotky sa zastavia, ak sa zastavia všetky vnútorné jednotky pripojené k vonkajšej jednotke.
- V priebehu ohrevania, aj keď je vnútorná jednotka nastavená na činnosť a vonkajšia jednotka rozmrazuje, sa činnosť spustí, až keď vonkajšia jednotka ukončí rozmrazenie.

3.1. Zapnuté/Vypnuté

Spustenie jednotky

- Sťačte tlačidlo ⑫ [ON/OFF].
Zapne sa žiarovka ⑪ a spustí sa činnosť.

Ukončenie činnosti

- Opäť stlačte tlačidlo ⑫ [ON/OFF].
Lampa sa vypne a zariadenie sa zastaví.
- Po nastavení tlačidiel môžete rovnakú činnosť opakovať iba stlačením tlačidla [ON/OFF].
- Počas činnosti zariadenia svieti nad tlačidlom [ON/OFF] svetlo.

⚠ Upozornenie:

Aj keď po zastavení činnosti okamžite stlačíte tlačidlo [ON/OFF], činnosť zariadenia sa znova spustí až po uplynutí 3 minút. Táto funkcia chráni zariadenie. Zariadenie spustí činnosť po uplynutí približne 3 minút.

3.2. Volba činnosti

Ak volíte činnosť

1. Stlačte tlačidlo ③ [Volba činnosti (BACK)]

Postupným stlačaním tlačidla vybranej činnosti prepínate činnosť medzi ④ „ COOL“, „ DRY“, „ FAN“, „ AUTO“, a „ HEAT“. Ak si chcete pozrieť obsah činnosti, skontrolujte displej.

Chladenie

Stlačte tlačidlo ③ [Volba činnosti (BACK)] a zobrazte „ COOL“.

Sušenie

Stlačte tlačidlo ③ [Volba činnosti (BACK)] a zobrazte „ DRY“.

- Vnútorný ventilátor sa začne pomaly otáčať a nedovolí zmeniť rýchlosť ventilátora.
- Sušenie nemôže prebehnuť pri izbovej teplote nižšej než 18 °C.

Ventilácia

Stlačte tlačidlo ③ [Volba činnosti (BACK)] a zobrazte „ FAN“.

- Ventilácia umožňuje obeh vzduchu v miestnosti.
- Ventiláciou sa nedá nastaviť teplota v miestnosti.

⚠️ Upozornenie:

Nikdy sa dlhodobo nevystavujte pôsobeniu studeného vzduchu z klimatizácie. Dlhodobé pôsobenie studeného vzduchu je zdraviu škodlivé a je potrebné sa mu vyhýbať.

Sušenie

Sušenie je proces zbavenia vlhkosti ovládaný mikropočítačom, počas ktorého sa reguluje nadmerné ochladenie podľa vami zvolenej izbovej teploty. (Nie je možné použiť na ohrev.)

- Kým nie je dosiahnutá izbová teplota, ktorú ste zvolili Funkcia kompresora a vnútorného ventilátora sú spojené podľa zmien izbovej teploty a automaticky opakujú zapnutie a vypnutie.
- Ked' dosiahnete zvolenú izbovú teplotu Zastaví sa kompresor a vnútorný ventilátor. Ak prestávka trvá 10 minút, kompresor a vnútorný ventilátor sa spustia na 3 minúty, aby udržali nízku hladinu vlhkosti.

Ohrievanie

Stlačte tlačidlo ③ [Volba činnosti (BACK)] a zobrazte „ HEAT“.

Sledovanie zobrazení počas činnosti „DEFROST“

Zobrazí sa iba v priebehu rozmazovania.

„STAND BY“

Zobrazí sa na začiatku činnosti ohrievania až do chvíle výstupu horúceho vzduchu.

⚠️ Upozornenie:

- Ak sa klimatizácia používa spolu s ohrievačmi, miestnosti dôkladne vetrajte. Nedostatočné vetranie môže spôsobiť nehodu vplyvom nedostatku kyslíka.
- Ohrievač nikdy neumiestňujte tak, aby sa nachádzal v prúde vzduchu z klimatizácie. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo nedokonalého spaľovania.
- Mikropočítač pracuje v nasledujúcich prípadoch: *
- Ohrievanie sa začalo, ale vzduch nevyfukuje.
 - Aby z klimatizácie neunikal studený vzduch, vnútorný ventilátor sa postupne zapína v úsekokach od slabý prúd/nierny prúd/nastavený prúd v závislosti od rastúcej teploty vyfukovaného vzduchu. Počkajte, kým sa vzduch nezačne sám vyfukovať.
- Ventilátor sa nepohybuje v nastavenej rýchlosťi. *
 - U niektorých modelov sa systém prepne na slabé prúdenie, keď teplota v miestnosti dosiahne nastavenú hodnotu. V ostatných prípadoch sa zastaví, aby zabránil úniku chladného vzduchu počas rozmazovania.
- Vzduch sa vyfukuje, aj keď sa činnosť prerušila. *
 - Približne jednu minútu po ukončení činnosti sa vnútorný ventilátor ešte môže pohybovať, napríklad aby ochladil nadbytočné teplo z ohrievača apod. Rýchlosť ventilátora sa zniží alebo zvýší.

* Okrem PEFY-P-NMHU-E-F.

3.3. Nastavenie teploty miestnosti

Zmena teploty v miestnosti

Stlačte tlačidlo ① [Nastavenie teploty v miestnosti] a nastavte teplotu v miestnosti podľa vlastného výberu.

Stlačením alebo sa nastavenie zmení o 1 °C. Opakoványm stlačením tlačidla sa teplota vždy zmení o 1 °C.

- Teplotu v miestnosti je možné nastaviť v nasledujúcom rozmedzí.
 - Chladenie/suchý : 19 – 30 °C
 - Ohrievanie : 17 – 28 °C

- Pre režim ventilátora nie je možné nastaviť teplotu.

- Zobrazenie izbovej teploty pracuje v rozmedzí 8 – 39 °C. Pri teplote mimo stanoveného rozmedzia bliká 8 – 39 °C a upozorňuje tak, že teplota v miestnosti je vyššia alebo nižšia než zobrazená teplota.

3.4. Nastavenie rýchlosťi ventilátora

Zmena rýchlosťi ventilátora

Pri každom stlačení tlačidla ⑥ [Rýchlosť ventilátora] prepína zariadenie postupne medzi nastaveniami nízkej a vysokej rýchlosťi.

Pri elektronickom vysúšaní sa vnútorný ventilátor automaticky prepne na nízku rýchlosť. Vypnutie ventilátora nie je možné. (Zmení sa iba zobrazenie na diaľkovom ovládani.)

- Rýchlosť pohybu ventilátora sa zmení každým stlačením tlačidla nastavenia rýchlosťi.

[PEFY-P200-250VMH]

Rýchlosť ventilátora: 1 stupeň

- Prepínanie rýchlosťi ventilátora nie je možné.


[Modely PEFY-P40-140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM]

Rýchlosť ventilátora: 2 stupne



[PLFY-P125VLMD]

Rýchlosť ventilátora: 4 stupne




[Modely PLFY-P20~100VLMD, PEFY-P-VMR]

Rýchlosť ventilátora: 3 stupne



[Modely PFFY-P-VLRMM-E, PEFY-P-VMA(L)-E, PEFY-P-VMHS-E]

Rýchlosť ventilátora: 3 stupne



* Toto nastavenie je možné upraviť iba pomocou diaľkového ovládača MA.

3.5. Nastavenie smeru prúdenia vzduchu nahor a nadol

Zmena nastavenia prúdenia vzduchu nahor a nadol

Pri každom stlačení tlačidla ⑦ [Smer prúdu vzduchu] sa zmení smer prúdenia vzduchu.

[PLFY-P20~100VLMD]

Displej		① Sklon	② 0°	③ 40°	④ 60°	⑤ 80°
Režim	Rýchlosť ventilátora	①	②	③	④	⑤
Ohrievanie/ Ventilátor	Vysoká/Stred/ Nízka					
Chladenie	Vysoká					
Sušenie	Stred/Nízka					
Pôvodné nastavenie		–	Chladenie Sušenie Ventilátor	–	–	Ohrievanie


[Iné modely]

Displej		① Sklon ② 0° ③ 45° ④ 60° ⑤ 85°				
Režim	Rýchlosť ventilátora	①	②	③	④	⑤
Ohrievanie/ Ventilátor	Vysoká/Stred1/ Stred2/Nízka	①	②	③	④	⑤
Chladenie	Vysoká Stred1/Stred2/ Nízka	①	②	③	④	⑤
Sušenie	Nemenná					*1
Pôvodné nastavenie	–	Chladenie Sušenie Ventilátor	–	–	–	Ohrievanie

- *1 • Po uplynutí 1 hodiny sa automaticky vráti na „② 0°“.
 • Na diaľkovom ovládači je zobrazenie „1 Hr.“ (Po uplynutí jednej hodiny zobrazenie zmizne.)
 • Funkcia je dostupná v závislosti od modelu.
 • Poloha smeru prúdu vzduchu je iná na displeji než skutočná poloha smeru prúdu vzduchu pri nasledujúcich podmienkach:
 1. Keď je zobrazený režim „DEFROST“ alebo „STAND BY“
 2. Na začiatku činnosti ohrievania
 3. V režime ohrievania, keď je termostat vypnutý

PFFY-P-VLEM

Ťahajte vyfukovací rošt smerom k sebe, naddvihnite zadnú časť, snímte ju, zmeňte smer a vráťte ho na miesto.



4. Jednoduché ovládanie

Niekoľko drobných krokov v oblasti údržby klimatizačnej jednotky vám pomôže efektívnejšie využívať zariadenie, najmä pokiaľ ide o klimatizačný efekt, spotrebu energie apod.

Nastavte správnu izbovú teplotu

- Optimálny rozdiel teploty v miestnosti a vonku pre chladenie je asi 5 °C.
- Ak teplotu chladenia v miestnosti zvýšite o 1 °C, môžete ušetriť 10 % elektrickej energie.
- Nadmerné chladenie škodí zdraviu. Nadmerné chladenie je plytvaním elektrickej energie.

Starostlivo čistite filter

- Ak sa sito vzduchového filtra zanesie, prúd vzduchu a účinnosť klimatizácie významne klesne.
- V prípade, že sa problém nevyrieší, hrozí nebezpečenstvo poškodenia zariadenia. Čistenie filtra je mimoriadne dôležité na začiatku vykurovacieho a klimatizačného obdobia. (Filter vyčistite vždy, keď sa na ňom nahromadi prach a špiná.)

5. Údržba zariadenia

Údržbu filtra zverte servisnému technikovi.

Pred akýmkolvek krokom v rámci údržby vypnite zdroj napájania (OFF).

⚠️ Upozornenie:

- Skôr než začnete zariadenie čistiť, zastavte ho a vypnite zdroj napájania. Nezabúdajte, že vnútorný ventilátor sa pohybuje vysokou rýchlosťou a predstavuje vážne riziko zranenia.
- Vnútorné jednotky sú vybavené filtrami, ktoré odstraňujú prach z nasávaného vzduchu. Pri čistení filtrov postupujte podľa nasledujúcich obrázkov. (Štandardné typy filtrov je potrebné čistiť raz za týždeň, filtro s predĺženou životnosťou stačí vyčistiť na začiatku každého obdobia.)
- Životnosť filtrov závisí od miesta inštalácie jednotky a spôsobu jej činnosti.

⚠️ Upozornenie:

Nevkladajte ruky do výstupu prúdiaceho vzduchu vnútorej jednotky viac než je to potrebné. V prípade, že sa pri nastavení dosky na nastavenie smeru prúdenia vzduchu alebo pri nastavení vyfukovacieho roštu zachytia ruky do kovových časťí alebo priškripnú medzi lopatky ventilátora, hrozí nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia zariadenia.

3.6. Ventilácia

- Jednotka vetrania (funkčná jednotka OA alebo LOSSNAY) automaticky spustí svoju činnosť, keď sa spustí vnútorná jednotka, ktorá je s ňou spojená.
- Ak stlačíte tlačidlo ⑧ [Ventilácia], kým je vnútorná jednotka zastavená, spustí sa iba ventilátor.
- Stlačením tlačidla ⑧ [Ventilácia] zmeníte rýchlosť ventilátora.
- V závislosti od modelu sa spustí vnútorná jednotka ventilátora, keď je jednotka v režime ventilácie.

3.7. Iné



: Zobrazí sa, ak reguláciu vykonáva samostatne predávaná centralizovaná regulačná jednotka atď.

STAND BY
DEFROST

: Zobrazí sa vo chvíli, keď sa spustí ohrievanie až do momentu výstupu teplého vzduchu.



: Zobrazenie varovania, že v jednotke sa vyskytla nejaká abnormalita.

CHECK

NOT AVAILABLE

: Ak ste stlačili tlačidlo funkcie, ktorú vnútorná jednotka nemôže vykonať, toto zobrazenie začne nepretržite blikat spolu so zobrazením danej funkcie.



: V systéme, v ktorom je zobrazenie [snímač] označené ako „diaľkové ovládanie“, meria teplotu v miestnosti snímač merania izbovej teploty, zabudovaný do diaľkového ovládania.



: Zobrazí sa, ak je potrebné vyčistiť filter. Dvakrát stlačte tlačidlo ⑪ [FILTER (-)] a zobrazenie zmizne.

Dbajte, aby v priebehu ochladzovania vzduchu nevnikalo teplo

- Z uvedeného dôvodu používajte žalúzie alebo rolety na oknách, ktoré zabránia prístupu priameho slnečného žiarenia. Podobne neotvárajte okná a dvere, okrem nevyhnutných prípadov.

Miestnosti občas vyvetrajte

- Vetranie je potrebné, pretože vzduch v dlhšie uzavretej miestnosti obsahuje prach a nečistoty. Ak používate s klimatizačnou jednotkou plynové zariadenia, musíte prijať zvláštne opatrenia. Ak používate ventilačnú jednotku „LOSSNAY“ od našej spoločnosti, vetranie nebude energeticky náročné. Podrobnejšie informácie o vetracej jednotke získate u predajcu.

Ako postupovať pri čistení

- Prach jemne utrite alebo vyčistite vysávačom. V prípade silného znečistenia filter umyte vo vlažnej vode s prídavkom neutrálneho saponátu alebo čistej vode a zvyšky saponátu dôkladne opláchnite. Filtre po umyti vyčistite, vysušte a namontujte späť na miesto.

⚠️ Upozornenie:

- Filter nesušte na priamom slnečnom svetle, ani nepoužívajte otvorený oheň apod. Hrozí nebezpečenstvo deformácie filtra.
- Deformáciu filtro môže spôsobiť aj umytie filtro v horúcej vode (nad 50 °C).

⚠️ Upozornenie:

Na klimatizáciu nikdy nevylievajte vodu ani nepoužívajte horľavé spreje. Tento spôsob čistenia môže zapríčiňať poškodenie zariadenia, úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

6. Riešenie problémov

Skôr než sa obrátite na opravovňu, skontrolujte nasledujúce body:

Stav zariadenia	Dialkové ovládanie	Príčina	Riešenie problémov
Nefunguje. Vzduch prúdi, ale ohrevanie alebo chladenie nie je dostatočné.	„●“ zobrazenie nie je rozsvietnené. Neobjaví sa žiadne zobrazenie ani po stlačení gombíka [ON/OFF]. Displej z tekutých kryštálov ukazuje, že je v stave činnosti.	Výpadok napájania	Po obnovení napájania stlačte tlačidlo [ON/OFF].
		Zdroj napájania je vypnutý.	Zapnite zdroj napájania (ON).
		Nefunguje poistka v zdroji napájania.	Vymeňte poistku.
		Nefunguje ochranný istič.	Vložte ochranný istič.
Zo zariadenia neprúdi teply alebo studený vzduch.	Displej z tekutých kryštálov ukazuje, že je činný.	Nesprávne nastavenie teploty	Skontrolujte nastavenie teploty a vstupnej teploty na displeji podľa [Nastavenie teploty miestnosti] a použite tlačidlo nastavenia.
		Filter je plný prachu a špiní.	Vyčistite filter. (Postupujte podľa [Údržba zariadenia].)
		Pred vstupmi a výstupmi vzduchu vnútorej a vonkajšej jednotky sa nachádzajú prekážky.	Odstráňte.
		Dvere a obloky sú otvorené.	Zatvorite.
Chvíľu je spustené, ale čoskoro sa zastaví.	Na displeji bliká „CHECK“ a kód kontroly.	Na 3 minúty sa spustil obvod prevencie opäťovného spustenia zariadenia.	Chvíľu počkajte. (Vo vnútorej jednotke je zabudovaný 3-minútový obvod, ktorý bráni opäťovnému spusteniu zariadenia, a chráni tak kompresor. Z uvedeného dôvodu sa kompresor niekedy nespustí okamžite. V niektorých prípadoch sa kompresor spustí až po 3 minútach.)
		Filter je plný prachu a špiní.	Počkajte chvíľu. (Ohrevanie sa začne po skončení rozmrazovania.)
Po ukončení činnosti stále počuť zvuk vyfukovania a činnosti motora.	Všetky svetlá sú zhasnuté okrem zobrazenia „●“.	Pred vstupmi a výstupmi vzduchu vnútorej a vonkajšej jednotky sa nachádzajú prekážky.	Opäťovná činnosť po odstránení
Po ukončení činnosti občas počuť zvuk vyfukovania a činnosti motora.	Všetky svetlá sú zhasnuté okrem zobrazenia „●“.	Filter je plný prachu a špiní.	Spustenie po čistení filtra. (Postupujte podľa [Údržba zariadenia].)
Občas sa vyfukuje teply vzduch, aj keď je termostat OFF (vypnutý) alebo počas činnosti ventilátora.	Displej z tekutých kryštálov ukazuje, že je v stave činnosti.	Ak boli do chladenia zapojené ďalšie vnútorné jednotky a chladenie sa zastavilo, zariadenie spustí na dobu 3 minút odvodňovací mechanizmus a zastaví sa.	Počkajte 3 minúty.
		Ak boli do chladenia zapojené ďalšie vnútorné jednotky, odvedená voda sa vtiahne dovnútra. Ak sa voda zhromaždila, odvodňovací mechanizmus spustí odvodnenie.	Onedľho sa zastaví. (Ak sa hluk vyskytne častejšie než 2 – 3 krát za hodinu, obráťte sa na opravovňu.)
		Ak boli do ohrevania zapojené ďalšie vnútorné jednotky, regulačné ventily sa čas od času otvoria a zatvoria, aby udržali stabilitu systému.	Onedľho sa zastaví. (Ak v malej miestnosti teplota neprimerane stúpne, zastavte činnosť zariadenia.)

- Ak sa činnosť zastaví v dôsledku výpadku napájania, [obvod, ktorý bráni opäťovnému spusteniu zariadenia po výpadku napájania] je funkčný a znemožní spustenie zariadenia po obnovení napájania. V tomto prípade stlačte tlačidlo [ON/OFF] a spusťte činnosť zariadenia.

Ak ste skontrolovali všetky uvedené body a problémy pretrvávajú, vypnite zdroj napájania (OFF) a obráťte sa na predajcu. Uvedte názov produktu, podstatu problému atď. Ak bliká zobrazenie „[CHECK]“ a (číslica 4) kontrolného kódu, oznamte predajovi obsah zobrazenia (kontrolný kód). Nepokúšajte sa zariadenie opravovať.

Nasledujúce problémy neznamenajú chybu klimatizácie:

- Vzduch, ktorý prúdi z klimatizácie niekedy zapácha. Zápach spôsobuje cigaretový dym, ktorý obsahuje vzduch v miestnosti, zápach kozmetiky, stien, nábytku apod., ktorý klimatizácia absorbuje.
- Bezprostredne po spustení a zastavení klimatizácie je počuť sykot. Tento zvuk spôsobuje vtekanie chladiaceho plynu do klimatizácie. Je to normálny stav.
- Na začiatku a na konci chladenia a ohrevania klimatizácia niekedy cvaká alebo klepe. Ide o zvuk trenia na čelnom paneli a ďalších častiach spôsobený rozpínaním a kontrakciou pod vplyvom tepelných zmien. Je to normálny stav.
- Rýchlosť ventilátora sa zmení aj keď sa nastavenie nezmenilo. Klimatizačný systém bude automaticky zvyšovať rýchlosť ventilátora z nižšej rýchlosťi až na nastavenú rýchlosť, aby sa na začiatku ohrevania nevyfukoval studený vzduch. Ak je teplota vzduchu alebo rýchlosť ventilátora príliš vysoká, rýchlosť ventilátora sa zníži, aby sa chránil motor ventilátora.

7. Inštalácia, presun a kontrola

Určenie miesta pre inštaláciu

Podrobnosti inštalácie alebo presunu konzultujte s predajcom.

⚠ Upozornenie:

Klimatizáciu nikdy neinštalujte na mieste možného úniku horľavých plynov. V prípade vyečenia a nahromadenia horľavého plynu v okolí jednotky môže vzniknúť požiar.

Klimatizáciu nikdy neinštalujte na týchto miestach:

- miesta s veľkým množstvom strojového oleja,
- v blízkosti mora a pláži kvôli slanému vzduchu,
- miesta s vysokou vlhkostou,
- miesta s blízkymi termálnymi prameňmi,
- miesta s výskytom oxidu siričitého,
- miesta s vysokofrekvenčnými zariadeniami (vysokofrekvenčný zvárač apod.),
- miesta, na ktorých sa často používajú roztoky kyselín,
- miesta, na ktorých sa často používajú špeciálne spreje.
- Vnútornú jednotku nainštalujte vodorovne. V opačnom prípade z nej môže unikať voda.
- Ak klimatizačnú jednotku nainštalujete v nemocnici alebo v komunikačnom odvetví, prijmite adekvátnie protihlukové opatrenia.

Ak klimatizačnú jednotku nainštalujete na ktorokoľvek z uvedených miest, jej činnosť bude pravdepodobne veľmi poruchová. Vyhýbajte sa inštalácii jednotky na uvedených typoch miest.

Podrobnosti získate u predajcu.

Elektrické súčasti zariadenia

⚠ Upozornenie:

- Všetky činnosti súvisiace s elektrickými súčasťami zariadenia musí vykonávať osoba s príslušnou kvalifikáciou a musí dodržiavať [technické normy elektroinštalácie], [vnútorné pravidlá vedenia] a inštalačný manuál a musí používať iba výlučné obvody. Použitie ďalších produktov s rovnakým zdrojom napájania môže spôsobiť spálenie ističov a poistiek.

- Uzemňovací drôt nikdy nepripájajte k plynovému potrubiu, vodovodnému potrubiu, bleskozvodu alebo telefónnemu vedeniu. Podrobnosti získate u predajcu.
- U niektorých typov inštalačných miest je inštalácia ochranného ističa povinná. Podrobnosti získate u predajcu.

Presunutie inštalácie

- Ak rozširujete alebo meníte priestory alebo sa stahujete a chcete klimatizáciu premiestniť alebo opäťovne nainštalovať, obráťte sa najskôr na predajcu a zistite cenu profesionálneho premiestnenia klimatizácie.

⚠ Upozornenie:

Presuny alebo opäťovnú inštaláciu klimatizácie konzultujte s predajcom. Nesprávna inštalácia môže zapríčiniť úraz elektrickým prúdom, požiar apod.

Hluk

- Počas inštalácie jednotky zvolte také miesto, ktoré uniesie plnú hmotnosť jednotky a na ktorom sa zniží hluk a vibrácie.
- Zvolte také miesto, na ktorom studený alebo teply vzduch a hluk s vonkajšieho výstupu klimatizačnej jednotky nebude obťažovať susedov.
- Ak sa v blízkosti výstupného otvoru vonkajšej jednotky nachádza nejaký predmet, môže sa znižiť výkon a zvýšiť hlučnosť jednotky. Neumiestňujte žiadne predmety v blízkosti výstupu vzduchu.
- Ak klimatizácia vydáva neobvyklé zvuky, obráťte sa na predajcu.

Údržba a kontroly

- Ak sa klimatizácia používa niekoľko sezón, vnútorné časti sa zašpinia a klesá výkon jednotky. V závislosti od podmienok, v akých klimatizácia pracuje, môže sa objaviť nepríjemný zápach a znižiť sa kvalita odvodnenia kvôli prachu a špine atď.

8. Technické údaje

Modely PLFY-P-VLMD-E

Položka	Model	P20VLMD-E	P25VLMD-E	P32VLMD-E	P40VLMD-E	P50VLMD-E	P63VLMD-E
Zdroj napájania							
Chladiaci výkon*1 / Ohrevací výkon*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Výška	mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)
Rozmer*2	Šírka	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	946 (1.250)	946 (1.250)
	Hĺbka	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)
Čistá hmotnosť	kg	23 (6,5)	23 (6,5)	24 (6,5)	24 (6,5)	27 (7,5)	28 (7,5)
Ventilátor	Rýchlosť prúdenia vzduchu (Nízka-Stredná-Vysoká)	m³/min	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	7,0-8,5-10,5	9,0-11,0-12,5
Hladina hluku	220, 240 V	27-30-33	27-30-33	27-30-33	29-33-36	31-34-37	33-38-40
(Nízka-Stredná-Vysoká)*3	dB(A)	230 V	28-31-34	28-31-34	30-34-37	32-35-38	34-39-41
Filter				Filter s predĺženou životnosťou			

Položka	Model	P80VLMD-E	P100VLMD-E	P125VLMD-E
Zdroj napájania				
Chladiaci výkon*1 / Ohrevací výkon*1	kW	9,0/10,0	11,2/12,5	14,0/16,0
Výška	mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)
Rozmer*2	Šírka	1.446 (1.750)	1.446 (1.750)	1.708 (2.010)
	Hĺbka	634 (710)	634 (710)	606 (710)
Čistá hmotnosť	kg	44 (12,5)	47 (12,5)	56 (13)
Ventilátor	Rýchlosť prúdenia vzduchu (Nízka-Stredná-Vysoká)	m³/min	15,5-18,5-22,0	17,5-21,0-25,0 (Nízka-Stredná2-Stredná1-Vysoká)
Hladina hluku	220, 240 V	33-36-39	36-39-42	40-42-44-46
(Nízka-Stredná-Vysoká)*3	dB(A)	230 V	34-37-40	37-41-43
Filter			Filter s predĺženou životnosťou	

Poznámky: * Prevádzková teplota vnútornej jednotky.

Režim chladienia: 15 mokrý teplomer – 24 mokrý teplomer

Režim ohrevania: 15 suchý teplomer – 27 suchý teplomer

*1 Chladiaci/Ohrevací výkon označuje maximálne hodnoty výkonu za uvedených podmienok.

Chladenie: Vnútři: 27 suchý teplomer/19 mokrý teplomer

Vonku: 35 suchý teplomer

Ohrevanie: Vnútři: 20 suchý teplomer

Vonku: 7 suchý teplomer/6 mokrý teplomer

*2 Číslo v () označuje panel.

*3 Údaje o hľuku počas činnosti boli získané v miestnosti bez ozveny.

Modely PEFY-P-VMH-E

Položka	Model	P40VMH-E	P50VMH-E	P63VMH-E	P71VMH-E	P80VMH-E
Zdroj napájania				~220-240V 50/60Hz		
Chladiaci výkon*1 / Ohrievací výkon*1	kW	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Rozmer	Výška / Šírka / Hĺbka	mm	380/750/900	380/750/900	380/750/900	380/1.000/900
Čistá hmotnosť	kg	44	44	45	50	50
Ventilátor	Rýchlosť prúdenia vzduchu (Nízka-Vysoká)	m³/min	10,0-14,0	10,0-14,0	13,5-19,0	15,5-22,0
	Vonkajší statický tlak*2	Pa 220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Hladina hluku	dB(A) 220 V (Nízka-Vysoká)*5	220 V 230, 240 V	27-34 31-37	27-34 31-37	32-38 36-41	32-39 35-41
Filter				Filter s predĺženou životnosťou (Možnosť)		

Položka	Model	P100VMH-E	P125VMH-E	P140VMH-E	
Zdroj napájania			~220-240V 50/60Hz		
Chladiaci výkon*1 / Ohrievací výkon*1	kW	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0	
Rozmer	Výška / Šírka / Hĺbka	mm	380/1.200/900	380/1.200/900	380/1.200/900
Čistá hmotnosť	kg	70	70	70	
Ventilátor	Rýchlosť prúdenia vzduchu (Nízka-Vysoká)	m³/min	26,5-38,0	26,5-38,0	28,0-40,0
	Vonkajší statický tlak*2	Pa 220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Hladina hluku	dB(A) 220 V (Nízka-Vysoká)*5	220 V 230, 240 V	34-42 38-44	34-42 38-44	34-42 38-44
Filter				Filter s predĺženou životnosťou (Možnosť)	

Položka	Model	P200VMH-E	P250VMH-E
Zdroj napájania		3N-380-415V 50/60Hz	
Chladiaci výkon*1 / Ohrievací výkon*1	kW	22,4/25,0	28,0/31,5
Rozmer	Výška / Šírka / Hĺbka	mm	470/1.250/1.120
Čistá hmotnosť	kg	100	100
Ventilátor	Rýchlosť prúdenia vzduchu (Nízka-Stredná-Vysoká)	m³/min	58,0
	Vonkajší statický tlak*3	Pa 380 V 400, 415 V	110/220 130/260
Hladina hluku*5	dB(A) 380 V 400, 415 V	42 44	50 52
Filter			Filter s predĺženou životnosťou (Možnosť)

Modely PEFY-P-VMHS-E

Položka	Model	P200VMHS-E	P250VMHS-E
Zdroj napájania		~220-240V 50/60Hz	
Chladiaci výkon*1 / Ohrievací výkon*1	kW	22,4/25,0	28,0/31,5
Rozmer	Výška / Šírka / Hĺbka	mm	470/1.250/1.120
Čistá hmotnosť	kg	97	100
Ventilátor	Rýchlosť prúdenia vzduchu (Nízka-Stredná-Vysoká)	m³/min	50,0-61,0-72,0
	Vonkajší statický tlak*4	Pa	58,0-71,0-84,0 50/100/150/200/250
Hladina hluku (Nízka-Stredná-Vysoká)*5	dB(A)	36-39-43	39-42-46
Filter			Filter s predĺženou životnosťou (Možnosť)

Poznámky: * Prevádzková teplota vnútornej jednotky.

Režim chladenia: 15 mokrý teplomer – 24 mokrý teplomer

Režim ohrevania: 15 suchý teplomer – 27 suchý teplomer

*1 Chladiaci/Ohrievací výkon označuje maximálne hodnoty výkonu za uvedených podmienok.

Chladenie: Vnútri: 27 suchý teplomer/19 mokrý teplomer Vonku: 35 suchý teplomer

Ohrevanie: Vnútri: 20 suchý teplomer Vonku: 7 suchý teplomer/6 mokrý teplomer

*2 Vonkajší statický tlak je z výroby nastavený na 100 Pa (pri 220 V)/150 Pa (pri 230, 240 V).

*3 Vonkajší statický tlak je z výroby nastavený na 220 Pa (pri 380 V)/260 Pa (pri 400, 415 V).

*4 Vonkajší statický tlak je z výroby nastavený na 150 Pa.

*5 Údaje o hluku počas činnosti boli získané v miestnosti bez ozveny.

Modely PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM(M)-E

Položka	Model	P20VLEM-E	P25VLEM-E	P32VLEM-E	P40VLEM-E	P50VLEM-E	P63VLEM-E
Zdroj napájania				-220-240V 50Hz / -208V-230V 60Hz			
Chladiaci výkon*1 / Ohrievací výkon*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Rozmer	Výška / Šírka / Hĺbka	630/1.050/220	630/1.050/220	630/1.170/220	630/1.170/220	630/1.410/220	630/1.410/220
Čistá hmotnosť	kg	23	23	25	26	30	32
Ventilátor	Rýchlosť prúdenia vzduchu (Nízka-Vysoká)	m³/min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0
Hladina hluku (Nízka-Vysoká)*3 *4	dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46
Filter					Standardný filtr		

Položka	Model	P20VLRM-E	P25VLRM-E	P32VLRM-E	P40VLRM-E	P50VLRM-E	P63VLRM-E
Zdroj napájania				-220-240V 50Hz / -208V-230V 60Hz			
Chladiaci výkon*1 / Ohrievací výkon*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Rozmer	Výška / Šírka / Hĺbka	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220
Čistá hmotnosť	kg	18,5	18,5	20	21	25	27
Ventilátor	Rýchlosť prúdenia vzduchu (Nízka-Vysoká)	m³/min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0
Hladina hluku (Nízka-Vysoká)*3 *4	dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46
Filter					Standardný filtr		

Položka	Model	P20VLRMM-E	P25VLRMM-E	P32VLRMM-E	P40VLRMM-E	P50VLRMM-E	P63VLRMM-E
Zdroj napájania				-220-240V 50Hz / 60Hz			
Chladiaci výkon*1 / Ohrievací výkon*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Rozmer	Výška / Šírka / Hĺbka	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220
Čistá hmotnosť	kg	18,5	18,5	20	21	25	27
Ventilátor	Rýchlosť prúdenia vzduchu (Nízka-Stredná-Vysoká)	m³/min	4,5-5,5-6,5	4,5-5,5-6,5	6,5-7,5-9,0	8,0-9,5-10,0	10,0-12,0-14,0
	Vonkajší statický tlak*2	Pa	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60
Hladina hluku (Nízka-Stredná-Vysoká)*2 *4	dB(A)	31-36-40	31-36-40	27-32-37	30-36-40	32-37-41	35-40-44
Filter					Standardný filtr		

Poznámky: * Prevádzková teplota vnútornej jednotky.

Režim chladenia: 15 °C mokrý teplomer – 24 °C mokrý teplomer

Režim ohrevania: 15 °C suchý teplomer – 27 °C suchý teplomer

*1 Chladiaci/Ohrievací výkon označuje maximálne hodnoty výkonu za uvedených podmienok.

Chladenie: Vnútri: 27 °C suchý teplomer/19 mokrý teplomer Vonku: 35 °C suchý teplomer

Ohrevanie: Vnútri: 20 °C suchý teplomer Vonku: 7 °C suchý teplomer/6 mokrý teplomer

*2 Vonkajší statický tlak je z výroby nastavený na 20 Pa.

*3 Čísla predstavujú jednotku 240 V/50 Hz meranú v bode 1 m vzdialenosť od prednej časti jednotky a vo výške 1 m od podlahy.

Hluk je približne 1 dB(A), menej pre jednotku 230 V a približne 2 dB(A), menej pre jednotku 220 V. Hluk je približne 3 dB(A), menej ak je bod merania vzdialenosť 1,5 m od jednotky vo výške 1,5 m od podlahy.

*4 Údaje o hluku počas činnosti boli získané v miestnosti bez ozveny.

Modely PEFY-P-VMR-E-L/R

Položka	Model	P20VMR-E-L/R	P25VMR-E-L/R	P32VMR-E-L/R	
Zdroj napájania		~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz			
Chladiaci výkon*1 / Ohrievací výkon*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	
Rozmer	Výška / Šírka / Hĺbka	292/640/580	292/640/580	292/640/580	
Čistá hmotnosť	kg	18	18	18	
Ventilátor	Rýchlosť prúdenia vzduchu (Nízka-Stredná-Vysoká)	m³/min	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/7,9	
	Vonkajší statický tlak	Pa	5	5	
	220 V	20/25/30	20/25/30	20/25/33	
Hladina hluku (Nízka-Stredná-Vysoká)*3	dB(A)	230 V 240 V	21/26/32 22/27/30	21/26/32 22/27/30	
Filter		Standardní filtr			

Modely PEFY-P-VMA(L)-E

Položka	Model	P20VMA(L)-E	P25VMA(L)-E	P32VMA(L)-E	P40VMA(L)-E	P50VMA(L)-E	
Zdroj napájania		~220-240V 50Hz					
Chladiaci výkon*1 / Ohrievací výkon*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	
Rozmer	Výška / Šírka / Hĺbka	250/700/732	250/700/732	250/700/732	250/900/732	250/900/732	
Čistá hmotnosť	kg	23	23	23	26	26	
Ventilátor	Rýchlosť prúdenia vzduchu (Nízka-Stredná-Vysoká)	m³/min	6,0-7,5-8,5	6,0-7,5-8,5	7,5-9,0-10,5	10,0-12,0-14,0	
	Vonkajší statický tlak*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Hladina zvuku (Nízka-Stredná-Vysoká)*3	dB(A)	23-25-26	23-25-26	23-26-29	23-27-30	25-29-32	
Filter		Standardní filtr					

Položka	Model	P63VMA(L)-E	P71VMA(L)-E	P80VMA(L)-E	
Zdroj napájania		~220-240V 50Hz			
Chladiaci výkon*1 / Ohrievací výkon*1	kW	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0	
Rozmer	Výška / Šírka / Hĺbka	250/1100/732	250/1100/732	250/1100/732	
Čistá hmotnosť	kg	32	32	32	
Ventilátor	Rýchlosť prúdenia vzduchu (Nízka-Stredná-Vysoká)	m³/min	13,5-16,0-19,0	14,5-18,0-21,0	
	Vonkajší statický tlak*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Hladina zvuku (Nízka-Stredná-Vysoká)*3	dB(A)	25-29-33	26-29-34	26-29-34	
Filter		Standardní filtr			

Položka	Model	P100VMA(L)-E	P125VMA(L)-E	P140VMA(L)-E	
Zdroj napájania		~220-240V 50Hz			
Chladiaci výkon*1 / Ohrievací výkon*1	kW	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0	
Rozmer	Výška / Šírka / Hĺbka	250/1400/732	250/1400/732	250/1600/732	
Čistá hmotnosť	kg	42	42	46	
Ventilátor	Rýchlosť prúdenia vzduchu (Nízka-Stredná-Vysoká)	m³/min	23,0-28,0-33,0	28,0-34,0-40,0	
	Vonkajší statický tlak*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Hladina zvuku (Nízka-Stredná-Vysoká)*3	dB(A)	28-33-37	32-36-40	33-37-42	
Filter		Standardní filtr			

Poznámky: * Prevádzková teplota vnútornej jednotky.

Režim chladenia: 15 °C mokrý teplomer – 24 °C mokrý teplomer

Režim ohrevania: 15 °C suchý teplomer – 27 °C suchý teplomer

*1 Chladiaci/Ohrievací výkon označuje maximálne hodnoty výkonu za uvedených podmienok.

Chladenie: Vnútri: 27 °C suchý teplomer/19 mokrý teplomer Vonku: 35 °C suchý teplomer

Ohrevanie: Vnútri: 20 °C suchý teplomer

Vonku: 7 °C suchý teplomer/6 mokrý teplomer

*2 Vonkajší statický tlak je z výroby nastavený na 50 Pa.

*3 Údaje o hluku počas činnosti boli získané v miestnosti bez ozveny.

Tartalomjegyzék

1. Biztonsági előírások	132	3.4. Ventilátorsebesség beállítása	134
1.1. Telepítés	132	3.5. Levegőáramlás fel/le irányának beállítása	134
1.2. Üzem közben	132	3.6. Szellőzetetés	135
1.3. A berendezés eltávolítása	133	3.7. Egyéb	135
2. Különböző alkatrészek elnevezése és funkciói	133	4. Használati tanácsok	135
3. Üzemeltetés	133	5. A berendezés megóvása	135
3.1. BE/KI kapcsolás	133	6. Hibaelhárítás	136
3.2. Üzemmód kiválasztása	134	7. Telepítés, szállítás és ellenőrzés	137
3.3. A helyiséghőmérséklet beállítása	134	8. Műszaki adatok	138

1. Biztonsági előírások

- A berendezés üzembe helyezése előtt olvassa el a "Biztonsági előírások"-ban leírtakat.
- A "Biztonsági előírások" fontos, a biztonságra vonatkozó megjegyzésekkel tartalmaznak. Kérjük, hogy mindenkorban vegye figyelembe ezeket.

A szövegben használt szimbólumok

Figyelmeztetés:

Azokat az előírásokat jelöli, amelyek betartandók a használó személy egészségtárolásának vagy elhalálozásának elkerülése érdekében.

Figyeleme:

Azokat az előírásokat jelöli, amelyek betartandók a berendezés sérülésének elkerülése érdekében.

Az ábrákon használt szimbólumok

- : Olyan műveletet jelöl, amely elkerülendő.
- : Olyan fontos utasításokat jelöl, amelyek betartandók.
- : Olyan alkatrészt jelöl, melynek földelésére van szükség.
- : azt jelenti, hogy vigyázni kell a forgó alkatrészekkel. (Ez a szimbólum a berendezés főcímkéjén látható.) <Szín: sárga>
- : Áramütés veszélye áll fenn. (Ez a szimbólum a berendezés főcímkéjén látható.) <Szín: sárga>

Figyelmeztetés:

Figyelmesen olvassa el a főegységen látható címkéket.

1.1. Telepítés

- Miután elolvasta a használati kézikönyvet, a Telepítési kézikönyvet őrizze meg és tartsa biztonságos helyen, hogy bármikor tanulmányozhassa, ha kérdés merül fel. Amennyiben a berendezést valaki más fogja üzemeltetni, adjon át neki ezt a kézikönyvet.

Figyelmeztetés:

- A berendezést ne a használó személy telepítse. Kérje fel a beszállítót, vagy egy arra jogosult céget a berendezés telepítésére. Amennyiben a berendezés nem megfelelő módon kerül telepítésre, vízszívágás, áramütés vagy tűz keletkezhet.
- Csak a Mitsubishi Electric által engedélyezett alkatrészeket használjon, és kérje fel a beszállítót vagy egy arra jogosult céget azok beszerelésére. Amennyiben az alkatrészek nem megfelelő módon kerülnek beszerelésre, vízszívágás, áramütés vagy tűz keletkezhet.
- A Telepítési kézikönyvben megtalálja a javasolt telepítési módszer részleteit. A telepítéshez szükséges szerkezeti átalakításnak meg kell felelnie a helyi építési szabályozásoknak.
- Ne egyedül javítsa vagy szállítsa másik helyszínen a berendezést. Amennyiben a javítás nem megfelelően történik, vízszívágás, áramütés vagy tűz keletkezhet. Amennyiben a berendezés javítására vagy szállítására van szükség, forduljon a beszállítóhoz.
- Tartsa távol a víztől (mosóvíztől), stb. az elektromos alkatrészeket.
- Áramütés, tűz vagy füst keletkezhet.
 - 1. megjegyzés: Ne használja az üritő szivattyú a vízelvezető tálcában és a hőcserélőben lévő mosóvíz kiürítésére. Külön üritse ki azt.
 - 2. megjegyzés: Ne használja az üritő szivattyú a vízelvezető tálcában és a hőcserélőben lévő mosóvíz kiürítésére. Külön üritse ki azt.
- A készüléket felügyelet nélkül ne használja kisgyermek vagy gyenge állapotban lévő személy.
- Gondoskodjon arról, hogy kisgyermekek ne játszhassanak a készülékkel.
- Ne használjon szívárgáskereső adalékokat.
- Ne használjon a készüléket mellékelt kézikönyvben vagy az adattáblán jelzett hűtőközegtől eltérő típusú hűtőközeget.
 - Ellenkező esetben a készülék vagy a csövei megrepedhetnek, amely robbanásba vagy tűzhöz vezethet a készülék használata, javítása vagy ártalmatlanítása során.
 - Továbbá a helyi jogszabályokat is sértetheti.
 - A MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION nem vonható felelősségre a nem megfelelő típusú hűtőközeg használataból származó meghibásodások vagy balesetek miatt.

1) Kültéri egység

Figyelmeztetés:

- A kültéri egységet olyan stabil, egyenes felületre kell felszerelni, ahol nem gyűlhet össze hó, falevél vagy szemét.
- Ne álljon rá, és ne helyezzen semmit a berendezésre. Leeshet róla, vagy a ráhelyezett tárgy is leeshet, ami személyi sérülést eredményezhet.

Figyeleme:

A kültéri egységet olyan helyre kell felszerelni, ahol a berendezés által kibocsátott levegő és zaj nem zavarja a szomszédokat.

2) Beltéri egység

Figyelmeztetés:

A beltéri egységet biztonságos módon kell felszerelni. Ellenkező esetben az leeshet, és személyi sérülést okozhat.

3) Távirányító

Figyelmeztetés:

A távirányítót oly módon kell felszerelni, hogy gyermekek ne játszhassanak azzal.

4) Levegőszívócső

Figyeleme:

Győződjön meg arról, hogy a levegőszívócső oly módon van felszerelve, hogy a szívás akadálytalanul történhet. A nem megfelelő felszerelés vízszívágást idézhet elő, ami sérülést okozhat a bútorzatban.

5) Erősáramú vezeték, biztosíték vagy árammegszakító

Figyelmeztetés:

- Gondoskodjon arról, hogy a berendezést erre a célra gyártott áramforrás táplálja. Ha ugyanahoz az áramforráshoz más készülékeket is csatlakoztat, túlerhetség keletkezhet.
- Gondoskodjon arról, hogy legyen egy főkapcsoló az áramforráson.
- Tartsa szem előtt a berendezés feszültségére, a biztosítékra és az árammegszakítóra vonatkozó teljesítményjellemzőket. Ne használjon olyan huzaldarabot vagy biztosítékot, melynek teljesítményjellemzői magasabbak a megadottnál.

6) Földelés

Figyeleme:

- A berendezést megfelelően földelni kell. A födelő vezetéket ne kösse gáz- vagy vízvezetékhez, villámhárítóhoz vagy telefon födelő vezetékehez. Amennyiben a berendezést nem födeli megfelelően, áramütés keletkezhet.
- Ellenőrizze rendszeresen, hogy a födelő vezeték megfelelően csatlakozik-e a kültéri egységből a berendezés födelési elektródjához valamint a födelési csatlakozóhoz.

1.2. Üzem közben

Figyeleme:

- A gombok megnyomásához ne használjon hegyes eszközt, mivel ezzel sérülést okozhat a távirányítón.
- Ne csavargassa vagy feszítse a távirányító zsinórját, mivel ez sérülést okozhat a távirányítón, és funkcionális zavarokhoz vezethet.
- Ne vegye le a távirányító fedelét. A távirányító fedelének eltávolítása és a belső nyomtatott áramköri kártya érintése veszélyes. Tűz, illetve meghibásodás keletkezhet.

- Ne tisztítsa a távirányítót benzollal, hígítóval, vegyszeres ronggyal, stb., mert ez elszíneződéshez és meghibásodáshoz vezethet. A makacs foltok eltávolításához áztasson egy textildarabot semleges mosószeres vizbe, jól csavarja ki, törölje le a foltokat, majd száraz textildarabbal törölje meg.
- Ne torlaszolja el vagy fedje le a beltéri és kültéri egységek beszívó, illetve kifújó nyílásait. A beltéri egység alá helyezett magas bútor darabok, vagy a kültéri egység közelében lévő nagy terjedelmű tárgyak, mint például nagyméretű dobozok, csökkentik a berendezés hatékonyságát.

⚠ Figyelmeztetés:

- Ne fröcsköljön vizet a berendezésre, és ne nyúljon hozzá nedves kézzel, mert ezzel áramütést idézhet elő.
- Ne permetezzen gyűlékony gázt a berendezés közelében, mert ez tüzet idézhet elő.
- Ne helyezzen gáztüzelő berendezést, vagy egyéb nyílt lángú készüléket olyan helyre, ahol azok ki vannak téve a berendezésből kiáramló levegőnek. Tökéletlen égés keletkezhet.

⚠ Figyelmeztetés:

- Ne távolítsa el a kültéri egység előlapját vagy a ventilátor védőburkolatát üzem közben. A forgó, forró, vagy magas feszültségű alkatrészek érintése személyi sérülést okozhat.
- Ne dugja be az ujját, és ne helyezzen rudat, stb. a beszívó, illetve kifújó nyílásokba, mert ezzel személyi sérülés keletkezhet, ugyanis a berendezésben lévő ventilátor nagy sebességgel forog. Legyen fokozottan elővigyázatos gyermekkel jelenlétében.
- Amennyiben furcsa szagot észlel, állítsa le a berendezést, kapcsolja ki az áramkapcsolót és forduljon a beszállítóhoz. Ellenkező esetben a berendezésben sérülés, illetve áramütés vagy tűz keletkezhet.
- Amikor kíríván furcsa zajt vagy rezgést észlel, állítsa le a berendezést, kapcsolja ki az áramkapcsolót és forduljon a beszállítóhoz.
- Ne vigye túlzásba a hűtést. Az ideális beltéri hőmérséklet legfeljebb 5 °C-kal alacsonyabb a kinti hőmérsékletnél.
- Ne engedje, hogy mozgássérültek vagy gyermekek üljenek vagy álljanak a légkondicionálóból kiáramló levegő útjába, mert ez egészségkárosodást okozhat.

⚠ Figyelem:


- Ne irányítsa a levegőáramlást növények vagy ketrecben/kalitkában tartott háziállatok felé.
- Gyakran szellőztesse a helyiséget. Ha a berendezés hosszabb ideig folyamatosan üzemel, a levegő áporodottá válik.

2. Különböző alkatrészek elnevezése és funkciói

Szűrő behelyezése és eltávolítása

[Fig. A] (P.8, P.9)

3. Üzemeltetés

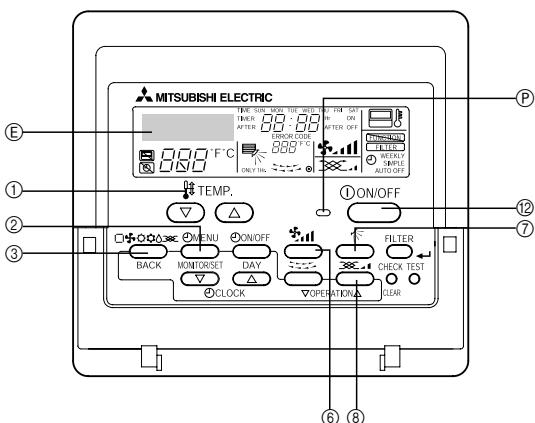

Az üzembe helyezés előtt

- A "PLEASE WAIT" felirat eltunése után indítsa el a berendezést. Bekapcsoláskor, illetve áramszünet után a "PLEASE WAIT" felirat rövid ideig megjelenik a helyiséghőmérséklet kijelzón (max. 3 perc). Ez nem utal a légkondicionáló hibás működésére.

Meghibásodás esetén

⚠ Figyelmeztetés:

- Ne végezzen átalakításokat a légkondicionáló berendezésen. Javitás szükségesége esetén forduljon a beszállítóhoz. A nem megfelelő javítás vízzsvárgást, áramütést, tüzet, stb. okozhat.
- Ha a távirányító hibát jelez, a légkondicionáló nem működik, vagy egyéb rendellenesség észlelhető, állítsa le a berendezést és forduljon a beszállítóhoz. Ha ilyen körmény esetén ebben az állapotban hagyja a berendezést, tűz vagy meghibásodás keletkezhet.
- Ha az árammegszakító gyakran bekapcsol, forduljon a beszállítóhoz. Ha ebben az állapotban hagyja a berendezést, tűz vagy meghibásodás keletkezhet.
- Ha a hűtőgáz kiömlik vagy szivárog, állítsa le a berendezést, alaposan szellőztesse ki a helyiséget, és forduljon a beszállítóhoz. Ha ebben az állapotában hagyja a berendezést, az oxigéhiány balesetet okozhat.

Ha a légkondicionálót előreláthatólag hosszabb ideig nem üzemelteti

- Amennyiben a légkondicionálót előreláthatólag hosszabb ideig nem üzemelteti az árvaskerekű változásra, stb. miatt, 4 – 5 órán keresztül üzemeltesse a berendezést levegő fújásával, ameddig a belsője teljesen ki nem szárad. Ellenkező esetben egészségtelen, nem higiénikus penésgomba jelenhet meg az egész helyiség félreeső részeiben.
- Ha a berendezést előreláthatólag hosszabb ideig nem üzemelteti, hagyja kikapcsolva az áramellátást. Ha bekapcsolva hagyja az áramforrást, elpocsékolt több wattnyi, sőt több tucat wattnyi áramot. Emellett a por, stb. felgyülemlik, ami tüzet okozhat.
- Az üzembe helyezés előtt több mint 12 órán keresztül tartsa bekapcsolva az áramkapcsolót. Ne kapcsolja ki az áramellátást nagyfokú használattal járó időszakban, mert ez meghibásodást okozhat.

1.3. A berendezés eltávolítása

⚠ Figyelmeztetés:

- Amikor használat után el kívánja távolítani a berendezést, forduljon a beszállítóhoz. Ha a csővek nem megfelelő módon kerülnek eltávolításra, a hűtőközeg (fluor-szénhidrogén gáz) kiömlhet és érintkezhet a bőr felületével, ami személyi sérülést okozhat. A légkörbe kiengedett hűtőközeg szennyezi a környezetet is.

⚠ Figyelem:

- A szűrő eltávolítása során figyelnival arra, hogy ne érje por a szemet. Továbbá, ha székre kell állnia, hogy elvégezze ezt a feladatot, vigyázzon, nehogy leessen.
- Kapcsolja ki az áramellátást, amikor cseréli a szűrőt.

- A beltéri egység működési üzemmódját az adott beltéri egységhoz csatlakoztatott kültéri egység működési állapota határozza meg. Amennyiben például egy kültéri egység vagy egyes beltéri egységekhez csatlakoztatott kültéri egységek már hűtés üzemmódban működnek, úgy az ugyanabban a csoportban lévő többi egységen is csak a hűtés üzemmód lesz elérhető. Elterő üzemmód kiválasztása esetén a kívánt módnak megfelelő kijelzés villogni kezd, tájékoztatja a felhasználót, hogy az üzemmód jelenleg nem érhető el. Ugyanez vonatkozik a száritási és futási üzemmódra is. Ez a korlátozás azonban nem érvényes a párhuzamos fűtés/hűtés üzemmódot támogató modellek esetén.
- A kültéri egységek üzemelése leáll, amikor a megfelelő kültéri egységhoz csatlakoztatott összes beltéri egység üzemelése leáll.
- Fűtés üzemmódban, még abban az esetben is, ha a beltéri egység üzemel, miközben a kültéri egység páratlanítás üzemmódban van, az üzemelés elindul, miután a kültéri egység páratlanító üzeme befejeződik.

3.1. BE/KI kapcsolás

Üzemelés elindítása

- Nyomja meg a ④ [ON/OFF] gombot
A ① üzemi lámpa kigyullad, és az üzemelés elkezdődik.

Üzemelés leállítása

- Nyomja meg újra a ④ [ON/OFF] gombot
Az üzemi lámpa kialszik, és az üzemelés leáll.
- A gombok beállítását követően az [ON/OFF] gomb benyomásával kizárolag ugyanaz a művelet ismételhető.
- Üzemelés közben a [ON/OFF] nyomógomb felett kigyullad az üzemi lámpa.

Figyeleme:

Még ha meg is nyomja az [ON/OFF] gombot a működés leállása után, a készülék mintegy 3 percig nem indul újra. Ez a funkció megóvja a berendezést: automatikusan újraindítja az üzemelést hozzávetőleg 3 perc letelte után.

3.2. Üzemmódot kiválasztás

Üzemmódot kiválasztás

1. Nyomja meg a ③-as [Üzemmódot (BACK)] gombot

Az üzemmódot-választó gomb egymás utáni megnyomásával lehet változtatni az ④ "COOL", "DRY", "FAN", ("AUTO") és ("HEAT") üzemmódot között. Ellenőrizze az üzemmódot a kijelzőn.

Hűtés

Nyomja meg a ③-as [Üzemmódot (BACK)] nyomógombot, és jelenítse meg a "COOL" feliratot a kijelzőn.

Szárítás

Nyomja meg a ③-as [Üzemmódot (BACK)] nyomógombot, és jelenítse meg a "DRY" feliratot a kijelzőn.

- A beltéri ventilátor átvált kissébességű üzemelésre, ezzel kiiktatva a ventilátorsebesség módosításának lehetőségét.
- A száritás nem hajtható végre 18 °C alatti helyiséghőmérséklet mellett.

Ventilátor

Nyomja meg a ③-as [Üzemmódot (BACK)] nyomógombot, és jelenítse meg a "FAN" feliratot a kijelzőn.

- A ventilátor működtetésének célja a levegő forgatása a helyiségen.
- A helyiséghőmérséklet nem állítható be a ventilátor működtetése révén.

Figyeleme:

Ne tegye ki magát hosszú ideig a hideg levegőnek, mert az egészsékgárosító hatású.

Szárítás üzemmódot

A száritás mikroszámlítógép által vezérelt páratlanítás, amely szabályozza a levegő szélsőséges mértékben történő lehűlését a kiválasztott helyiséghőmérsékletnek megfelelően. (Nem használható fűtésre.)

- A kiválasztott helyiséghőmérséklet eléréséig
 - A kompresszor és a beltéri ventilátor funkciói kapcsolódnak egymáshoz a helyiséghőmérséklet változása alapján, és automatikusan megismétlik a be/kikapcsolást.
- A kiválasztott helyiséghőmérséklet eléréséig
 - A kompresszor és a beltéri ventilátor leáll.
 - Ha a leállás még 10 percig tart, a kompresszor és a beltéri ventilátor 3 percig üzemel a párataztalom alacsonyan tartása érdekében.

Fűtés

Nyomja meg a ③-as [Üzemmódot (BACK)] nyomógombot, és jelenítse meg a "HEAT" feliratot a kijelzőn.

Kijelzések fűtés üzemmódot közben "DEFROST"

Csak a páratlanítás ideje alatt jelenik meg.

"STAND BY"

A fűtés megkezdésétől a meleg levegő kifújásának pillanatig jelenik meg a kijelzőn.

Figyeleme:

- Ha a léggondcionáló gázegők üzemelése mellett kerül használatra, alaposan szellőztesse ki a helyiséget. A nem megfelelő szellőzöttség oxigénihiányt, ezáltal balesetet okozhat.
- Ne helyezzen gázegőt olyan helyre, ahol az ki van téve a léggondcionálóból kiáramló levegőnek.
- Ez tökéletlen egést eredményezhet a gázegőben.
- A mikroszámlítógép az alábbi esetekben lép működésbe: *
 - Nincs levegőkifújás a fűtés kezdeténél. *
 - A beltéri ventilátor nem a beállított sebességgel forog. *
 - Néhány modellnél a rendszer átkapcsol csekély levegőáramlásra, amikor a helyiséghőmérsékletek eléri a beállított hőmérsékletet. Más esetekben leáll azért, hogy páratlanítás közben a hideg levegő megszökését megakadályozza.
 - A levegő kiáramlik akkor is, ha az üzemelés le van állítva. *
- Hozzávetőleg 1 percig az üzemelés leállítása után a beltéri ventilátor forog még néhányat, hogy a villamos fűtőtest, stb. által generált felesleges hőt kiküszöbölje. A ventilátor sebessége alacsonyabb vagy magasabb értékre vált.

* PEFY-P-NMHU-E-F kivételével.

3.3. A helyiséghőmérséklet beállítása

A helyiséghőmérséklet módosítása

Nyomja meg az ①-es [Hőmérséklet beállítása] gombot, és állítsa be az Önnek megfelelő helyiséghőmérsékletet.

A  vagy  egyszeri megnyomásával a beállítást 1 °C-kal módosíthatja. Ha továbbra is nyomja tartja a gombot, a beállítás továbbra is 1 °C-kal változik.

- A beltéri hőmérséklet az alábbi tartományon belül állítható be.

Hűtés/szárítás : 19 – 30 °C

Fűtés : 17 – 28 °C

- Ventilátor üzemmódot esetén a hőmérséklet nem állítható.

* A helyiséghőmérséklet-tartomány a kijelzőn: 8 – 39 °C. Ezen a tartományon kívül a kijelzőn 8 – 39 °C villog, ami azt jelzi, hogy a helyiséghőmérséklete alacsonyabb vagy magasabb a kijelzőn látható hőmérsékletnél.

3.4. Ventilátorsebesség beállítása

Ventilátor sebességének módosítása

A ⑥-os [Ventilátorsebesség] gomb megnyomásával az alacsony és a magas sebesség között lehet váltani.

Az elektronikai szárítás üzemmódot során a beltéri ventilátor automatikusan átkapcsol alacsony sebességű üzemelésre. A ventilátor sebességének átkapcsolása nem lehetséges. (Csak a távirányítón látható kijelzés módosul.)

- Ahányszor megnyomja a ventilátorsebesség beállítása gombot, a ventilátor sebessége annyiszor módosul.


[PEFY-P200-250VMH]

Ventilátorsebesség: 1 fázis

- A ventilátorsebesség kapcsolása nem lehetséges.


[PEFY-P40~140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM sorozat]

Ventilátorsebesség: 2 fázis



[PLFY-P125VLMD]

Ventilátorsebesség: 4 fázis



[PLFY-P20~100VLMD, PEFY-P-VMR sorozat]

Ventilátorsebesség: 3 fázis



[PFFY-P-VLRMM-E, PEFY-P-VMA(L)-E, PEFY-P-VMHS-E sorozat]

Ventilátorsebesség: 3 fázis



* Ez a beállítás kizárolag MA távirányítóval módosítható.

3.5. Levegőáramlás fel/le irányának beállítása

Levegőáramlás fel/le irányának módosítása

Ahányszor megnyomja a ⑦-es [Terelőlapat vezérlő] gombot, a levegőáramlás irányára annyiszor módosul.

[PLFY-P20~100VLMD]

Kijelzés	① légterelés	② 0°	③ 40°	④ 60°	⑤ 80°
Üzemmódot					
Ventilátorsebesség	①	②	③	④	⑤
Hűtés					
Közepes/Alacsony					
Magas					
Szárítás					
Rögzített	①	②	③	④	⑤
Kezdeti beállítás	–	Hűtés Szárítás Ventilátor	–	–	Fűtés


[Más modellek]

Kijelzés		① légterelés	② 0°	③ 45°	④ 60°	⑤ 85°
Üzemmód	Ventilátorsebesség	①	②	③	④	⑤
Fűtés/ Ventilátor	Magas/Közepes1/ Közepes2/Alacsony					
Hűtés	Magas	①	②	③	④	⑤
Szárítás	Közepes1/Közepes2/ Alacsony					*1
Kezdeti beállítás	Rögzített	–	Hűtés Szárítás Ventilátor	–	–	Fűtés

- *1 • Automatikusan visszaáll „② 0°” –re egy óra eltelté után.
 • „1 óra” jelent meg a távirányító kijelzőjén (Egy óra eltelté után ez eltűnik.)
 • Ez a funkció nem mindegyik modellnél elérhető.
 • A kijelzőn megjelenített és a tényleges levegőáramlási irány között az alábbi esetekben eltérés lehet:
 1. Amennyiben a vezérlőn a „DEFROST” vagy a „STAND BY” felirat látható.
 2. A fűtési üzemmód indításánál
 3. A termosztát fűtés üzemmódban ki van kapcsolva

PFFY-P-VLEM

Amikor a kifújó rácsot kihúzza maga felé, emelje fel a hátsó részt, vegye ki, változtassa meg az irányt, és tegye vissza a helyére.



⚠ Figyelem:

Üzemelés közben a szükségesnél hosszabb ideig ne tartsa kezét a beltéri egység kifújó nyílásában. Ha a levegőáramlás irányának beállító-táblája és a kifújó rács beállítása során keze bekerül a fém alkatrészek közé, vagy beszorul az automata forgólapákok közé, személyes sérülés vagy meghibásodás keletkezhet.

4. Használati tanácsok

A lékgondicionáló kímélése érdekében tett legkisebb lépések is elősegíthetik a lékgondicionáló hatékonyabb működését, az alacsonyabb villanyszámlát, stb.

Allítsa be a megfelelő helyiséghőmérsékletet

- Hűtés üzemmód esetén az optimális különbség a benti, illetve kinti hőmérséklet között 5 °C.
- Ha a helyiséghőmérsékletet 1 °C-kal növeli a hűtés üzemmód közben, kb. 10 %-nyi áram takarítható meg.
- A szélsőséges hűvös levegő károsítja az egészséget, valamint az elektromos áram felesleges pazarlását is eredményezi.

Alaposan tisztítja meg a szűrőt

- Ha a szűrő szitája eltömödik, a levegőáramlás mértéke, valamint a lékgondicionáló hatás jelentős mértékben csökkenhet. Ha ez az állapot fennmarad, meghibásodás keletkezhet. Különösen fontos a szűrő megtisztítása a hűtési és fűtési időszakok kezdetén. (Ha sűrű por és szennyeződés gyűlik fel, alaposan tisztítja meg a szűrőt.)

5. A berendezés megóvása

A szűrő tisztítását végeztesse minden szakemberrel.

A karbantartás előtt kapcsolja ki az áramellátást.

⚠ Figyelem:

- A tisztítás kezdete előtt állítsa le az üzemelést és kapcsolja ki az áramellátást. Ne feleje, hogy belül a ventilátor nagy sebességgel forog, ami súlyos sériáléveszélyt jelent.
- A beltéri egységek szűrőkkel vannak ellátva, amelyek eltávolítják a beszívott levegőben lévő port. Tisztítja a szűrőket az alábbi ábrákon bemutatott módon. (A szabványos szűrő általában hetente egyszer kell tisztítani, a hosszú élettartamú szűrő pedig minden egyes évszak kezdetekor.)
- A szűrő élettartama függ a felszerelés helyétől, valamint az üzemeltetés mikéntjétől.

3.6. Szellőztetés

- A szellőztető berendezés (OA feldolgozó egység vagy LOSSNAY) automatikusan üzemelni kezd, amikor az ahhoz csatlakoztatott beltéri egység bekapcsol.
- Amennyiben a leállított beltéri egységen megnyomja a ⑧-as [Szellőztetés] gombot, kizárolag a ventilátor lép működésbe.
- A ventilátorsebesség megváltoztatásához nyomja meg a ⑧-as [Szellőztetés] gombot.
- Modelltől függően a beltéri egység ventilátorra működésbe lép, amíg a berendezés szellőztetési üzemmódban van.

3.7. Egyéb



STAND BY DEFROST



CHECK



NOT AVAILABLE



FILTER

: Jelenik meg a kijelzőn, amikor a vezérlést egy külön árusított központi vezérlőegység, stb. végzi.

: Jelenik meg a kijelzőn a fűtés kezdetétől a meleg levegő kifújásáig.

: Jelenik meg a kijelzőn, amikor valamilyen rendellenesség jelentkezik a berendezésben.

: Jelenik meg, amikor olyan gombot nyom meg, melynek funkcióját a beltéri egység nem képes végrehajtani, a kijelzőn ez a jelzés egyidejűleg villog annak a funkcióinak a megjelenítésével.

: Abban a rendszerben, amelyben az [Érzékelő] kijelzés jelenik meg „távirányítóként”, a helyiség hőmérsékletének mérését a távirányítóba beépített hőmérsékletérzékelő végzi.

: Jelenik meg a kijelzőn, amikor idősrűvé válik a szűrő tisztítása.

Nyomja meg kétszer az ⑪ [FILTER (-)] gombot, a kijelző eltűnik.

Akadályozza meg a meleg levegő beáramlását a levegő hűtése közben

- Ahhoz, hogy megakadályozza a meleg levegő beáramlását hűtési üzemm közben, szereljen függönyt vagy redőnyt az ablak előt, hogy napfény ne juthasson be közvetlenül a helyiségre.

Időnként szellőztessen

- Mivel időről időre a levegő szennyezettsével jár, ezt a hosszabb ideig zárva tartott helyiségen, néha szükségesen válhat a szellőztetés. Ha gázkészülékeket használ a lékgondicionáló mellett, különös gondossággal járjon el. Ha a cégek által kifejlesztett „LOSSNAY” szellőztető berendezést használja, kisebb pazarlással hajthatja végre a szellőztetést. A berendezéssel kapcsolatos információkért forduljon a beszállítóhoz.

Tisztítás

- Óvatosan törölje le, vagy porszívóval szívja fel a port. Makacs foltok esetén mosza le a szűrőt langos, semleges mosószeres, vagy tisztá vízzel, majd alaposan öblítse le róla a mosószeret. Mosás után száritsa meg és tegye vissza a helyére.

⚠ Figyelem:

- Ne száritsa a szűrőt közvetlenül a napon, vagy tűz mellett történő melegítéssel, stb. Ez a szűrő deformálódását idézheti elő.
- Forró vizes (50 °C-nál melegebb) mosás is deformálódást okozhat.

⚠ Figyelem:

Ne öntsön vizet és ne szórjon gyúlékony sprayt a lékgondicionáló berendezésre. Az ilyesfajta tisztítás a berendezés károsodását, áramütést, vagy tüzet idézhet elő.

6. Hibaelhárítás

A szerviz igénybevétele előtt ellenőrizze az alábbiakat:

Berendezés állapota	Távirányító	OK	Hibaelhárítás
Nem üzemel. A levegő kiáramlik, de nem hűt vagy fűt a megfelelő módon.	"●" kijelző nem jelenik meg. Nem jelenik meg a kijelző a [ON/OFF] gomb megnyomása után sem.	Áramhiba	Nyomja meg a [ON/OFF] gombot az áramellátás visszaállítása után.
		Az áramellátás ki van kapcsolva.	Kapcsolja be az áramellátást.
		Az áramellátóban kiégett a biztosíték.	Cserélje ki a biztosítékot.
		Az érintésvédő kapcsoló kiégett.	Helyezze be az érintésvédő kapcsolót.
Nem jön ki a hideg vagy meleg levegő.	Az LCD kijelző üzemetlési állapotot mutat.	Nem megfelelő hőmérséklet beállítás	Miután az LCD kijelzőn ellenőrizte a beállított hőmérsékletet és a bemeneti hőmérsékletet, menjen a [A helyiséghőmérséklet beállítása] parancsra és nyomja meg a beállító nyomógombot.
		A szűrő tele van porral és szennyeződéssel.	Tisztítsa meg a szűrőt. (Menjen a [A berendezés megóvása] parancsra.)
		Valamilyen akadály található a beltéri és kültéri egységek levegőbeszívójánál, valamint kifújó nyílásainál.	Távolítsa el.
		Nyitva vannak az ablakok vagy az ajtók.	Zárja be.
Rövid ideig üzemel, majd nemsokára leáll.	Az LCD kijelző azt mutatja, hogy a berendezés üzemel.	Az újraindítás-gátló áramkör 3 perce működésben van.	Várjon egy ideig. (A kompresszor megóvása érdekében egy 3 perces újraindítás-gátló áramkör van a beltéri egysége szerelvé. Ezért néha előfordul, hogy a kompresszor nem indul el azonnal. Az is előfordulhat, hogy 3 percig nem indul el.)
		A beltéri egység üzemelése újra elkezdődött a fűtési és páratlanítási üzem közben.	Várjon egy ideig. (A fűtési üzem a páratlanítás befejeződése után indul el.)
A kiömlő-cső hangja vagy a motor forgása még hallható az üzemelés leállítása után.	A lámpák nem égnek, kivéve a "●" áram alatt kijelzést.	Amikor más beltéri egységek is részt vesznek a hűtési üzemben, a berendezés leáll egy 3 perces felszívó mechanizmus után, amikor a levegő hűtése leáll.	Várjon 3 percig.
A kiömlő-cső hangja vagy a motor forgása még időnként hallható az üzemelés leállítása után.	A lámpák nem égnek, kivéve a "●" áram alatt kijelzést.	Amikor más beltéri egységek is részt vesznek a hűtési üzemben, lefolyt víz gyűlik össze. Ha a lefolyt víz összegyűlik, a felszívó mechanizmus elindít egy szívási műveletet.	A berendezés hamarosan leáll. (Ha óránként több mint 2 – 3-szor zaj hallható, forduljon a szerviszszolgálathoz.)
Időnként meleg levegő áramlik ki, amikor a termosztát ki van kapcsolva, vagy a ventilátor működése közben.	Az LCD kijelző üzemetlési állapotot mutat.	Amikor más beltéri egységek is részt vesznek a fűtési üzemben, a szabályozószeleppek időről-időre kinyílnak és becsukódnak, így a rendszer stabil marad.	A berendezés hamarosan leáll. (Ha a helyiséghőmérséklet kellemetlenül magasra emelkedik egy kis helyiségen, állítsa le az üzemelést.)

- Ha az üzemelés áramhiba miatt leáll, működésbe lép az [újraindítás-gátló áramkör áramhibánál], és letiltja az egység üzemelését az áramellátás helyreállítása után is. Ebben az esetben nyomja meg újra a [ON/OFF] gombot és indítsa el a berendezést.

Amennyiben a funkciózavarok a fentiek ellenőrzése után is fennmaradnak, kapcsolja ki az áramellátást és forduljon a beszállítóhoz, közölje a termék nevét, a funkciózavar természetét, stb. Ha az "[CHECK]" és a (4 számjegyű) ellenőrzőkód villog a kijelzőn, közölje a beszállítóval, hogy mit lát a kijelzőn (ellenőrzőkód). Ne próbálja egyedül kijavitani a hibát.

Az alábbi jelek nem a léggondcionáló meghibásodására utalnak:

- A léggondcionálóból kifújódó levegő néha kellemetlen szagú lehet. Ezt okozhatja a helyiségek levegőjében lévő cigarettafüst, kozmetikumok, a falak, a bútorzat szaga, amit a léggondcionáló magába szívott.
- Közvetlenül a léggondcionáló elindítása vagy leállítása után sziszegő hang hallható. Ez a léggondcionálóban folyó hűtőközeg hangja. Ez normális jelenség.
- A léggondcionáló néha kattog vagy ketyeg a fűtési/hűtési üzem kezdeténél vagy végénél. Ezt a hangot az előlap és más részek súrlódása okozza, a hőmérsékletváltozásból adódó tágulás és összehúzódás eredményeként. Ez normális jelenség.
- A ventilátor sebessége akkor is változik, ha a beállítások nem változtak. A klíma berendezés automatikusan megnöveli a ventilátor sebességét fokozatosan a beállított sebességre, hogy a fűtő üzemmód kezdetekor hideg levegő már ne kerülhessen befúvásra. A ventilátor sebességét csökkentheti is a ventilátor motorját megóvandó, amennyiben a visszatérő levegő hőmérséklete vagy a ventilátor sebessége túlságosan nagy lenne.

7. Telepítés, szállítás és ellenőrzés

A telepítés helye

Forduljon a beszállítóhoz a telepítéssel és szállítással kapcsolatos információkért.

⚠️ Figyeleme:

Ne szerelje a lékgondicionálót olyan helyre, ahol gyúlékony gáz szivárgásának veszélye áll fenn.

Ha gáz szivárog és gyűl össze a berendezés körül, tűz keletkezhet.

Ne szerelje a lékgondicionálót az alábbi helyekre:

- ahol nagymennyiségű gépolaj található
- óceán- és tengerpart közelébe, ahol sós a levegő.
- ahol magas a páratartalom
- ahol melegvízforrások vannak a közelben
- ahol kénes gáz található
- ahol magasfeszültségű munkagép található (magasfeszültségű hegesztőgép, stb.)
- ahol gyakran használnak savoldatot
- ahol gyakran használnak speciális spray-ket
- A beltéri egységet vízszintesen szerelje fel. Ellenkező esetben vízszivárgás keletkezhet.
- Tegyen megfelelő lépéseket a zajvédelem érdekében, ha a lékgondicionáló kórhában vagy cégek kommunikációval kapcsolatos helyiségeiben kerülnek felszerelésre.

Amennyiben a lékgondicionáló a fent említett környezetek valamelyikében kerül felszerelésre, gyakori üzemzavarokra lehet számítani. Tanácsos elkerülni az ilyesfajta helyszíneket.

További információkért forduljon a beszállítóhoz.

Villamos munka

⚠️ Figyeleme:

- A villamos munkát villamosmérnöki szakképzettséggel rendelkező személy végezte, a [villamos berendezésekre vonatkozó műszaki szabványok], a [beltéri huzalozási szabályok], valamint a telepítési kézikönyvből foglaltaknak megfelelően, kizárolagos áramkörok teljes körű használatával. Egyéb termékek használata ugyanazon az áramforráson a megszakítók és biztosítékok kiégését eredményezheti.
- Ne csatlakoztassa a földelő vezetéket gáz- vagy vizcsőhöz, villámháritóhoz, vagy telefon földelő vezetékéhez. Részletes információkért forduljon a beszállítóhoz.
- Néhány telepítési helyszín esetében kötelező az érintésvédő kapcsoló beszerelése. Részletes információkért forduljon a beszállítóhoz.

Berendezés szállítása

- Otthonának bővítése, átalakítása, vagy költözés esetén a lékgondicionáló eltávolításával és újratelepítésével kapcsolatban forduljon már előtte a beszállítóhoz, hogy tájékoztatást kapjon a berendezés szállításához szükséges szakmunka költségeit illetően.

⚠️ Figyeleme:

A lékgondicionáló szállítása vagy újratelepítése esetén forduljon a beszállítóhoz. A hibás telepítés áramütést, tüzet, stb. idézhet elő.

Zaj

- A telepítéshez olyan helyszínt válasszon, amely biztonságosan elbírja a lékgondicionáló berendezést, és ahol csökkenthető a zaj és a rezgés szintje.
- Válasszon olyan helyszínt, ahol a lékgondicionáló kültéri egységének kifújó nyílásából kiáramló hideg vagy meleg levegő, illetve az ott keletkező zaj nem zavarja a szomszédokat.
- Amennyiben idegen tárgy kerül a lékgondicionáló kültéri kifújó nyílásának közelébe, ez csökkentheti a teljesítményt és növelte a zajszintet. Ne helyezzen torlaszokat a kifújó nyílás közelébe.
- Ha a lékgondicionáló berendezés furcsa hangot bocsát ki, forduljon a beszállítóhoz.

Karbantartás és ellenőrzés

- Több évszakon átnyúló használat esetén a lékgondicionáló belseje szennyeződhet, ami csökkenti a teljesítményt.
A használat körülmenyeitől függően kellemetlen szagok keletkezhetnek, és az elszívó hatás károsodhat a por és szennyeződések, stb. miatt.

8. Műszaki adatok

PLFY-P-VLMD-E sor

Alkatrész	Modell	P20VLMD-E	P25VLMD-E	P32VLMD-E	P40VLMD-E	P50VLMD-E	P63VLMD-E
Aramforrás				~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz			
Hűtőteljesítmény*1 / Fűtőteljesítmény*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Méret*2	Magasság	mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)
	Szélesség	mm	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	946 (1.250)
	Mélység	mm	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)
Tisztasúly	kg	23 (6,5)	23 (6,5)	24 (6,5)	24 (6,5)	27 (7,5)	28 (7,5)
Ventilátor	Levegőáramlás mértéke (Alacsony-Közepes-Magas)	m³/min	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	7,0-8,5-10,5	9,0-11,0-12,5
Zajszint	220, 240 V (Alacsony-Közepes-Magas)*3	dB(A)	27-30-33	27-30-33	27-30-33	29-33-36	31-34-37
	230 V		28-31-34	28-31-34	30-34-37	32-35-38	34-39-41
Szűrő					Hosszú élettartamú szűrő		

Alkatrész	Modell	P80VLMD-E	P100VLMD-E	P125VLMD-E
Aramforrás			~220-240V 50Hz/~220-230V 60Hz	
Hűtőteljesítmény*1 / Fűtőteljesítmény*1	kW	9,0/10,0	11,2/12,5	14,0/16,0
Méret*2	Magasság	mm	290 (20)	290 (20)
	Szélesség	mm	1.446 (1.750)	1.446 (1.750)
	Mélység	mm	634 (710)	634 (710)
Tisztasúly	kg	44 (12,5)	47 (12,5)	56 (13)
Ventilátor	Levegőáramlás mértéke (Alacsony-Közepes-Magas)	m³/min	15,5-18,5-22,0	17,5-21,0-25,0 (Alacsony-Közepes2-Közepes1-Magas)
Zajszint	220, 240 V (Alacsony-Közepes-Magas)*3	dB(A)	33-36-39	36-39-42 40-42-44-46
	230 V		34-37-40	37-41-43
Szűrő				Hosszú élettartamú szűrő

Megjegyzések: * Beltéri egység üzemi hőmérséklete.

Hűtési üzemmód: 15°C Tn – 24°C Tn

Fűtési üzemmód: 15°C Tsz – 27°C Tsz

*1 A hűtő, illetve fűtőteljesítmény a legmagasabb üzemi értéket mutatja az alábbi körülmények között.

Hűtés: Beltéri: 27 °C Tsz/19 °C Tn Kültéri: 35 °C Tsz

Fűtés: Beltéri: 20 °C Tsz Kültéri: 7 °C Tsz/6 °C Tn

*2 A ()-ban lévő ábra az előlap méretét mutatja.

*3 Az üzemi zajra vonatkozó adat visszhangmentes szobában született.

PEFY-P-VMH-E sor

Alkatrész	Modell	P40VMH-E	P50VMH-E	P63VMH-E	P71VMH-E	P80VMH-E
Áramforrás				~220-240V 50/60Hz		
Hűtőteljesítmény*1 / Fűtőteljesítmény*1	kW	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Méret Magasság / Szélesség / Mélység	mm	380/750/900	380/750/900	380/750/900	380/1.000/900	380/1.000/900
Tisztta súly	kg	44	44	45	50	50
Ventilátor	Levegőáramlás mértéke (Alacsony-Magas)	m³/min	10,0-14,0	10,0-14,0	13,5-19,0	15,5-22,0
	Külső statikus nyomás*2	Pa 220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Zajszint (Alacsony-Magas)*5	dB(A)	220 V 230, 240 V	27-34 31-37	27-34 31-37	32-38 36-41	32-39 35-41
Szűrő					Hosszú élettartamú szűrő (Opció)	

Alkatrész	Modell	P100VMH-E	P125VMH-E	P140VMH-E
Áramforrás			~220-240V 50/60Hz	
Hűtőteljesítmény*1 / Fűtőteljesítmény*1	kW	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0
Méret Magasság / Szélesség / Mélység	mm	380/1.200/900	380/1.200/900	380/1.200/900
Tisztta súly	kg	70	70	70
Ventilátor	Levegőáramlás mértéke (Alacsony-Magas)	m³/min	26,5-38,0	26,5-38,0
	Külső statikus nyomás*2	Pa 220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Zajszint (Alacsony-Magas)*5	dB(A)	220 V 230, 240 V	34-42 38-44	34-42 38-44
Szűrő				Hosszú élettartamú szűrő (Opció)

Alkatrész	Modell	P200VMH-E	P250VMH-E
Áramforrás		3N-380-415V 50/60Hz	
Hűtőteljesítmény*1 / Fűtőteljesítmény*1	kW	22,4/25,0	28,0/31,5
Méret Magasság / Szélesség / Mélység	mm	470/1.250/1.120	470/1.250/1.120
Tisztta súly	kg	100	100
Ventilátor	Levegőáramlás mértéke	m³/min	58,0
	Külső statikus nyomás*3	Pa 380 V 400, 415 V	110/220 130/260
Zajszint*5	dB(A)	380 V 400, 415 V	42 44
Szűrő			Hosszú élettartamú szűrő (Opció)

PEFY-P-VMHS-E sor

Alkatrész	Modell	P200VMHS-E	P250VMHS-E
Áramforrás		~220-240V 50/60Hz	
Hűtőteljesítmény*1 / Fűtőteljesítmény*1	kW	22,4/25,0	28,0/31,5
Méret Magasság / Szélesség / Mélység	mm	470/1.250/1.120	470/1.250/1.120
Tisztta súly	kg	97	100
Ventilátor	Levegőáramlás mértéke (Alacsony-Közepes-Magas)	m³/min	50,0-61,0-72,0
	Külső statikus nyomás*4	Pa	50/100/150/200/250
Zajszint (Alacsony-Közepes-Magas) *5	dB(A)	36-39-43	39-42-46
Szűrő			Hosszú élettartamú szűrő (Opció)

Megjegyzések: * Beltéri egység üzemi hőmérséklete.

Hűtési üzemmód: 15°C Tn – 24°C Tn

Fűtési üzemmód: 15°C Tsz – 27°C Tsz

*1 A hűtő, illetve fűtőteljesítmény a legmagasabb üzemi értéket mutatja az alábbi körülmények között.

Hűtés: Beltéri: 27 °C Tsz/19 °C Tn Kültéri: 35 °C Tsz

Fűtés: Beltéri: 20 °C Tsz Kültéri: 7 °C Tsz/6 °C Tn

*2 A külső statikus nyomás 100 Pa (220 V-nál)/150 Pa (230, 240 V-nál) gyári szállítmányánál.

*3 A külső statikus nyomás 220 Pa (380 V-nál)/260 Pa (400, 415 V-nál) gyári szállítmányánál.

*4 A külső statikus nyomás gyári szállítmányánál 150 Pa-ra van beállítva.

*5 Az üzemi zajra vonatkozó adat visszhangmentes szobában született.

PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM(M)-E sor

Alkatrész	Modell	P20VLEM-E	P25VLEM-E	P32VLEM-E	P40VLEM-E	P50VLEM-E	P63VLEM-E
Áramforrás				~220-240V 50Hz/~208V-230V 60Hz			
Hűtőteljesítmény*1 / Fűtőteljesítmény*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Méret Magasság / Szélesség / Mélység	mm	630/1.050/220	630/1.050/220	630/1.170/220	630/1.170/220	630/1.410/220	630/1.410/220
Tisztta súly	kg	23	23	25	26	30	32
Ventilátor Levegőáramlás mértéke (Alacsony-Magas)	m³/min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5
Zajszint (Alacsony-Magas)*3 *4	dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46
Szűrő				Standard szűrő			

Alkatrész	Modell	P20VLRM-E	P25VLRM-E	P32VLRM-E	P40VLRM-E	P50VLRM-E	P63VLRM-E
Áramforrás				~220-240V 50Hz/~208V-230V 60Hz			
Hűtőteljesítmény*1 / Fűtőteljesítmény*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Méret Magasság / Szélesség / Mélység	mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220
Tisztta súly	kg	18,5	18,5	20	21	25	27
Ventilátor Levegőáramlás mértéke (Alacsony-Magas)	m³/min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5
Zajszint (Alacsony-Magas)*3 *4	dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46
Szűrő				Standard szűrő			

Alkatrész	Modell	P20VLRMM-E	P25VLRMM-E	P32VLRMM-E	P40VLRMM-E	P50VLRMM-E	P63VLRMM-E
Áramforrás				~220-240V 50Hz / 60Hz			
Hűtőteljesítmény*1 / Fűtőteljesítmény*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Méret Magasság / Szélesség / Mélység	mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220
Tisztta súly	kg	18,5	18,5	20	21	25	27
Ventilátor Levegőáramlás mértéke (Alacsony-Közepes-Magas)	m³/min	4,5-5,5-6,5	4,5-5,5-6,5	6,5-7,5-9,0	8,0-9,5-10,0	10,0-12,0-14,0	11,0-13,0-15,5
Külső statikus nyomás*2	Pa	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60
Zajszint (Alacsony-Közepes-Magas)*2 *4	dB(A)	31-36-40	31-36-40	27-32-37	30-36-40	32-37-41	35-40-44
Szűrő				Standard szűrő			

Megjegyzések: * Beltéri egység üzemel hőmérséklete.

Hűtési üzemmód: 15°C Tn – 24°C Tn

Fűtési üzemmód: 15°C Tsz – 27°C Tsz

*1 A hűtő, illetve fűtőteljesítmény a legmagasabb üzemi értéket mutatja az alábbi körülmények között.

Hűtés: Beltéri: 27 °C Tsz/19 °C Tn Kültéri: 35 °C Tsz

Fűtés: Beltéri: 20 °C Tsz Kültéri: 7 °C Tsz/6 °C Tn

*2 A külső statikus nyomás gyári szállítmányánál 20 Pa-ra van beállítva.

*3 A számok egy 240 V/50 Hz-es berendezésre vonatkoznak, a mérés olyan pontról történt, amely 1 m-re van a berendezés elejétől, valamint 1 m magasan a padló felett.

A zaj hozzávetőleg 1 dB(A)-lel kisebb egy 230 V-os berendezésnél, illetve 2 dB(A)-lel kisebb egy 220 V-os berendezésnél. A zaj hozzávetőleg 3 dB(A)-lel kisebb, amikor a mérési pont 1,5 m-re van a berendezés elejétől, valamint 1,5 m magasan a padló felett.

*4 Az üzemi zajra vonatkozó adat visszhangmentes szobában született.

PEFY-P-VMR-E-L/R sor

Alkatrész	Modell	P20VMR-E-L/R	P25VMR-E-L/R	P32VMR-E-L/R	
Áramforrás		~220-240V 50Hz/-220-230V 60Hz			
Hűtőteljesítmény*1 / Fűtőteljesítmény*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0		
Méret Magasság / Szélesség / Mélység mm	292/640/580	292/640/580	292/640/580		
Tisztta súly kg	18	18	18		
Levegőáramlás mértéke Ventilátor (Alacsny-Közepes-Magas) m³/min	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/9,3		
Külső statikus nyomás Pa	5	5	5		
Zajszint (Alacsny-Közepes-Magas)*3 dB(A)	220 V 230 V 240 V	20/25/30 21/26/32 22/27/30	20/25/30 21/26/32 22/27/30	20/25/33 21/26/35 22/27/33	
Szűrő		Standard szűrő			

PEFY-P-VMA(L)-E sor

Alkatrész	Modell	P20VMA(L)-E	P25VMA(L)-E	P32VMA(L)-E	P40VMA(L)-E	P50VMA(L)-E	
Áramforrás		~220-240V 50Hz					
Hűtőteljesítmény*1 / Fűtőteljesítmény*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3		
Méret Magasság / Szélesség / Mélység mm	250/700/732	250/700/732	250/700/732	250/900/732	250/900/732		
Tisztta súly kg	23	23	23	26	26		
Levegőáramlás mértéke Ventilátor (Alacsny-Közepes-Magas) m³/min	6,0-7,5-8,5	6,0-7,5-8,5	7,5-9,0-10,5	10,0-12,0-14,0	12,0-14,5-17,0		
Külső statikus nyomás*2 Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150		
Zajszint (Alacsny-Közepes-Magas)*3 dB(A)	23-25-26	23-25-26	23-26-29	23-27-30	25-29-32		
Szűrő		Standard szűrő					

Alkatrész	Modell	P63VMA(L)-E	P71VMA(L)-E	P80VMA(L)-E	
Áramforrás		~220-240V 50Hz			
Hűtőteljesítmény*1 / Fűtőteljesítmény*1 kW	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0		
Méret Magasság / Szélesség / Mélység mm	250/1100/732	250/1100/732	250/1100/732		
Tisztta súly kg	32	32	32		
Levegőáramlás mértéke Ventilátor (Alacsny-Közepes-Magas) m³/min	13,5-16,0-19,0	14,5-18,0-21,0	14,5-18,0-21,0		
Külső statikus nyomás*2 Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150		
Zajszint (Alacsny-Közepes-Magas)*3 dB(A)	25-29-33	26-29-34	26-29-34		
Szűrő		Standard szűrő			

Alkatrész	Modell	P100VMA(L)-E	P125VMA(L)-E	P140VMA(L)-E	
Áramforrás		~220-240V 50Hz			
Hűtőteljesítmény*1 / Fűtőteljesítmény*1 kW	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0		
Méret Magasság / Szélesség / Mélység mm	250/1400/732	250/1400/732	250/1600/732		
Tisztta súly kg	42	42	46		
Levegőáramlás mértéke Ventilátor (Alacsny-Közepes-Magas) m³/min	23,0-28,0-33,0	28,0-34,0-40,0	29,5-35,5-42,0		
Külső statikus nyomás*2 Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150		
Zajszint (Alacsny-Közepes-Magas)*3 dB(A)	28-33-37	32-36-40	33-37-42		
Szűrő		Standard szűrő			

Megjegyzések: * Beltéri egység üzemi hőmérséklete.

Hűtési üzemmód: 15°C Tn – 24°C Tn

Fűtési üzemmód: 15°C Tsz – 27°C Tsz

*1 A hűtő, illetve fűtőteljesítmény a legmagasabb üzemi értéket mutatja az alábbi körülmények között.

Hűtés: Beltéri: 27 °C Tsz/19 °C Tn Kültéri: 35 °C Tsz

Fűtés: Beltéri: 20 °C Tsz Kültéri: 7 °C Tsz/6 °C Tn

*2 A külső statikus nyomás gyári szállítmánynál 50 Pa-ra van beállítva.

*3 Az üzemi zajra vonatkozó adat visszhangmentes szobában született.

Spis treści

1. Środki bezpieczeństwa	142
1.1. Instalacja	142
1.2. Działanie urządzenia	143
1.3. Usuwanie urządzenia	143
2. Nazwy i funkcje poszczególnych elementów	143
3. Obsługa	143
3.1. Włączanie/wyłączanie	144
3.2. Wybór trybu pracy	144
3.3. Regulacja temperatury pomieszczenia	144
3.4. Regulacja prędkości wentylatora	144
3.5. Regulacja kierunku strumienia powietrza góra/dół	145
3.6. Wentylacja	145
3.7. Inne	145
4. Efektywne wykorzystanie urządzenia	146
5. Konservacja urządzenia	146
6. Rozwiązywanie problemów	147
7. Instalacja, przemieszczanie i przegląd	148
8. Dane techniczne	148

1. Środki bezpieczeństwa

- ▶ Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia, zapoznaj się z rozdziałem „Środki bezpieczeństwa”.
- ▶ Znajdziesz tu ważne instrukcje odnośnie bezpieczeństwa, do których należy się stosować.

Symbole użyte w tekście

⚠ Niebezpieczeństwo:

Dotyczy działań pozwalających uniknąć zagrożenia uszkodzenia ciała lub śmierci użytkownika.

⚠ Ostrzeżenie:

Dotyczy działań zapobiegających uszkodzeniu urządzenia.

Symbole na rysunkach

🚫 : Wskazuje działania, których należy unikać.

❗ : Wskazuje istotne instrukcje, których należy przestrzegać.

⚡ : Wskazuje część, którą należy uziemić.

⚠ : Wskazuje na konieczność zachowania ostrożności w stosunku do elementów obrotowych. (Symbol ten znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia.) <Kolor: żółty>

⚠ : Niebezpieczeństwo porażenia prądem. (Symbol ten znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia.) <Kolor: żółty>

⚠ Niebezpieczeństwo:

Zapoznaj się starannie z tabliczką znamionową i oznakowaniem na urządzeniu.

1.1. Instalacja

- ▶ Po przeczytaniu instrukcji obsługi przechowuj ją wraz z instrukcją instalacji w bezpiecznym miejscu w celu zasięgania informacji w przypadku wystąpienia wątpliwości. Jeżeli obsługa urządzenia zajmować się będzie ktoś inny, przekaż mu niniejszą instrukcję.

⚠ Niebezpieczeństwo:

- Urządzenie nie powinno być instalowane przez użytkownika. Wykonanie instalacji należy zlecić sprzedawcy lub autoryzowanemu przedsiębiorstwu. Niewłaściwa instalacja grozi wyciekiem wody, porażeniem prądem lub pożarem.
- Stosuj wyłącznie akcesoria zatwierdzone przez firmę Mitsubishi Electric i zlecaj ich instalację sprzedawcy lub autoryzowanemu przedsiębiorstwu. Niewłaściwa instalacja akcesoriów grozi wyciekiem wody, porażeniem prądem lub pożarem.
- Instrukcja instalacji zawiera opis zalecanego sposobu instalacji. Wszelkie modyfikacje niezbędne w celu wykonania instalacji winny być zgodne z lokalnymi przepisami.
- W żadnym wypadku nie podejmuj się naprawy ani przemieszczania urządzenia samodzielnie. Niewłaściwie przeprowadzona naprawa grozi wyciekiem wody, porażeniem prądem lub pożarem. Jeżeli wymagana jest naprawa lub przemieszczanie urządzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Zapobiegaj stykaniu się części elektrycznych z wodą (w przypadku mycia) itp.
- Grozi to porażeniem prądem lub zapaleniem się urządzenia i może być przyczyną dymienia.

Uwaga1: Podczas mycia wymiennika ciepła i tacy ociekowej, moduł sterujący, silnik oraz LEV winny być przykryte wodoszczelną osłoną.

Uwaga2: W żadnym wypadku nie odprowadzaj wody używanej do mycia tacy ociekowej i wymiennika ciepła przy pomocy pompy spustowej. Należy ją odprowadzić osobno.

• Urządzenia nie powinny obsługiwać dzieci ani osoby niepełnosprawne bez odpowiedniego nadzoru.

• Należy dopilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

• Nie stosuj dodatku do wykrywania przecieków.

- Nie należy stosować innego czynnika chłodniczego niż określonego w instrukcjach załączonych do urządzenia i na tabliczce znamionowej.
 - W przeciwnym razie może dojść do wybuchu urządzenia lub przewodów, czy też do eksplozji lub pożaru podczas użytkowania, naprawy lub utylizacji urządzenia.
 - Może to być także niezgodne z obowiązującymi przepisami.
 - Firma MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION nie odpowiada za nieprawidłowe działanie urządzenia lub wypadki spowodowane stosowaniem nieodpowiedniego typu czynnika chłodniczego.

1) Urządzenie zewnętrzne

⚠ Niebezpieczeństwo:

- Urządzenie zewnętrzne należy zainstalować na stabilnej, poziomej i równej powierzchni, w miejscu, gdzie nie gromadzi się śnieg, liście ani odpadki.
- Nie stawaj na urządzeniu ani nie umieszczaj na nim żadnych przedmiotów. Może to spowodować upadek (przedmiot może spaść) i być przyczyną uszkodzenia ciała.

⚠ Ostrzeżenie:

Urządzenie zewnętrzne należy zainstalować w miejscu, w którym wydmuchiwane powietrze i wytworzany hałas nie będą przeszkadzać sąsiadom.

2) Urządzenie wewnętrzne

⚠ Niebezpieczeństw:

Urządzenie wewnętrzne należy starannie zainstalować. Niewłaściwe zamocowanie grozi upadkiem urządzenia i w konsekwencji uszkodzeniem ciała.

3) Pilot

⚠ Niebezpieczeństw:

Pilot należy zainstalować poza zasięgiem dzieci.

4) Wąż do odprowadzania cieczy

⚠ Ostrzeżenie:

Upewnij się, że wąż jest zainstalowany w taki sposób, aby odprowadzanie cieczy przebiegało w sposób niezakłócony. Niewłaściwa instalacja grozi wyciekiem wody i w konsekwencji uszkodzeniem mebli.

5) Linia zasilająca, bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny

⚠ Niebezpieczeństw:

- Urządzenie winno być zasilane z oddzielnego źródła zasilania. Podłączenie innych urządzeń do tego samego źródła zasilania może spowodować przeciążenie.
- Upewnij się, że urządzenie jest wyposażone w główny wyłącznik zasilania.
- Przestrzegaj zgodności z napięciem znamionowym urządzenia oraz danymi znamionowymi bezpiecznika bądź wyłącznika automatycznego. W żadnym wypadku nie stosuj przewodu ani bezpiecznika o wyższych wartościach znamionowych niż podane w instrukcji.

6) Uziemienie

⚠ Ostrzeżenie:

- Urządzenie winno być odpowiednio uziemione. W żadnym wypadku nie podłączaj przewodu uziemiającego do rur gazowniczych, wodociągowych, piorunochronów lub telefonicznych przewodów uziemiających. Niewłaściwe uziemienie grozi porażeniem prądem.
- Należy często sprawdzać, czy przewód uziemiający urządzenia zewnętrznego jest prawidłowo podłączony do terminalu uziemiającego i do elektrody uziemiającej.

1.2. Działanie urządzenia

⚠ Ostrzeżenie:

- Nie naciskaj przycisków przy użyciu ostrych przedmiotów, gdyż może to spowodować uszkodzenie pilota.
- Nie skrącaj ani nie ciągnij przewodu pilota, gdyż może to spowodować uszkodzenie lub usterkę pilota.
- W żadnym wypadku nie zdejmuj górnej pokrywy pilota. Zdejmowanie górnej pokrywy pilota i dotykanie pliki drukowanej znajdującej się pod nią jest niebezpieczne. Grozi to pożarem lub awarią urządzenia.
- W żadnym wypadku nie przecieraj pilota szmatką nasączoną benzenem, rozcieraczkiem lub innymi substancjami chemicznymi. Może to powodować przebarwienia lub awarię urządzenia. Poważne zanieczyszczenia usuwaj przy użyciu dobrze wyjętej szmatki zwilżonej roztworem obojętnego detergentu. Po starciu plam, wytrzyj urządzenie suchą szmatką.
- W żadnym wypadku nie zasłaniaj ani nie zatkaj wlotów bądź wylotów powietrza urządzenia wewnętrznego lub zewnętrznego. Wysokie meble pod urządzeniem wewnętrznym lub zajmujące wiele miejsca przedmioty, np. duże pudła, umieszczone zbyt blisko urządzenia zewnętrznego zmniejszają wydajność klimatyzatora.

⚠ Niebezpieczeństwo:

- Nie oblewaj urządzenia wodą i nie dotykaj go mokrymi rękami. Grozi to porażeniem prądem.
- Nie rozpalaj palnego gazu w pobliżu urządzenia. Grozi to pożarem.
- Nie wystawiaj grzejnika gazowego ani żadnego innego urządzenia wytwarzającego otwarty płomień na działanie strumienia powietrza z klimatyzatora. Grozi to zakłóceniem procesu spalania (niepełne spalanie).

⚠ Niebezpieczeństwko:


- Nie zdejmuj panelu przedniego ani osłony wentylatora urządzenia zewnętrznego podczas pracy klimatyzatora. Dotknięcie elementów obrotowych, rozgrzanych lub znajdujących się pod napięciem grozi uszkodzeniem ciała.
- W żadnym wypadku nie wkładaj palców ani podłużnych przedmiotów itp. do wlotów bądź wylotów powietrza. Grozi to uszkodzeniem ciała, ponieważ znajdujący się wewnętrz wentylator obraca się z dużą prędkością. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy w pobliżu urządzenia przebywają dzieci.
- W przypadku zauważenia dziwnej woni, przerwij pracę urządzenia, wyłącz je i skontaktuj się ze sprzedawcą. Dalsze użytkowanie urządzenia w takiej sytuacji grozi jego awarią, porażeniem prądem lub pożarem.
- W przypadku zauważenia nadmiernego zwiększenia poziomu hałasu lub vibracji, przerwij pracę urządzenia, wyłącz je i skontaktuj się ze sprzedawcą.
- Nie doprowadzaj do nadmiernego wychłodzenia. Optymalnie, temperatura pomieszczenia nie powinna być niższa od temperatury na zewnątrz o więcej niż 5 °C.

2. Nazwy i funkcje poszczególnych elementów

Wkładanie i wyjmowanie filtra

[Fig. A] (Str. 8, Str. 9)

3. Obsługa

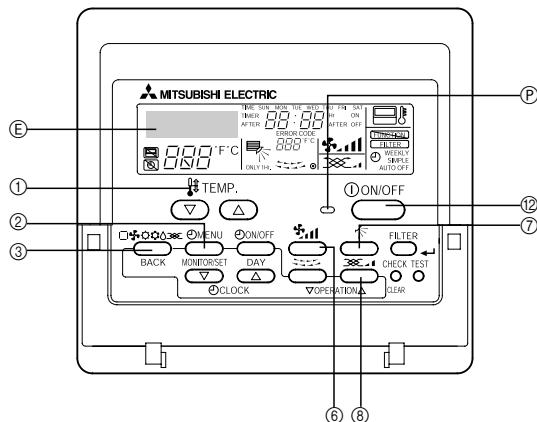

- Nie wystawiaj osób niepełnosprawnych ani niemowląt na bezpośrednie działanie strumienia powietrza z klimatyzatora. Może to być szkodliwe dla zdrowia.

⚠ Ostrzeżenie:

- Nie kieruj strumieniem powietrza na rośliny ani zwierzęta w klatkach.
- Regularne wietrzenie klimatyzowane pomieszczenie. Dłuższa ciągła praca urządzenia powoduje, że w zamkniętym pomieszczeniu staje się duszno.

W przypadku awarii

⚠ Niebezpieczeństwo:

- W żadnym wypadku nie dokonuj przeróbek w klimatyzatorze. Wszelkie naprawy i serwis zlecaj sprzedawcy. Niewłaściwie przeprowadzona naprawa grozi wyciekiem wody, porażeniem prądem, pożarem itp.
- Jeżeli wyświetlacz pilota wskazuje wystąpienie błędu, klimatyzator nie działa lub występują jakiekolwiek inne nieprawidłowości, przerwij pracę urządzenia i skontaktuj się ze sprzedawcą. Dalsze użytkowanie urządzenia w takiej sytuacji grozi jego awarią lub pożarem.
- Jeżeli wyłącznik automatyczny uruchamia się zbyt często, skontaktuj się ze sprzedawcą. Dalsze użytkowanie urządzenia w takiej sytuacji grozi jego awarią lub pożarem.
- Jeżeli gaz chłodniczy wycieka lub jest wydmuchiwanym, przerwij pracę urządzenia, starannie wywietrz pomieszczenie i skontaktuj się ze sprzedawcą. Dalsze użytkowanie urządzenia w takiej sytuacji grozi wypadkami na skutek niedoboru tlenu.

Jeżeli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas

- Jeżeli klimatyzator nie będzie używany przez dłuższy czas, np. w związku ze zmianą pory roku, uruchom go na 4 – 5 godzin, aż do całkowitego wysuszenia pomieszczenia. W przeciwnym razie może dojść do pojawiennia się niebezpiecznej dla zdrowia pleśni.
- Jeżeli klimatyzator nie będzie używany przez długi czas, odłącz [zasilanie] (WYŁ.).
W przeciwnym wypadku następują straty energii rzędu nawet kilkudziesięciu watów. Ponadto nagromadzenie kurzu itp. grozi pożarem.
- Przed uruchomieniem urządzenia włącz zasilanie na ponad 12 godzin. Nie odłączaj zasilania w okresach intensywnego użytkowania. Grozi to usterką urządzenia.

1.3. Usuwanie urządzenia

⚠ Niebezpieczeństwo:

- Gdy zachodzi potrzeba usunięcia urządzenia, skontaktuj się ze sprzedawcą. Niewłaściwy demontaż przewodów rurowych grozi wydostaniem się czynnika chłodniczego (chlorofluorometan) i uszkodzeniem ciała, na skutek zetknięcia się gazu ze skórą. Uwolnienie czynnika chłodniczego do atmosfery jest ponadto szkodliwe dla środowiska.

⚠ Ostrzeżenie:

- Podczas wyjmowania filtra należy chronić oczy przed pyłem. W przypadku, gdy urządzenie zamontowane jest wysoko i musisz stanąć na taborecie, uważaj, żeby nie spaść.
- Przed przystąpieniem do wymiany filtra, odłącz zasilanie.

Przed uruchomieniem urządzenia

- Uruchom urządzenie, gdy przestanie być wyświetlany komunikat „PLEASE WAIT”. Komunikat „PLEASE WAIT” pojawia się na krótko (maks. 3 minuty) na wyświetlaczu temperatury pomieszczenia po włączeniu zasilania i po wystąpieniu awarii zasilania. Nie oznacza on usterki klimatyzatora.
- Wybór trybu pracy urządzenia zewnętrznego jest ograniczony stanem pracy urządzenia zewnętrznego, do którego dane urządzenie wewnętrzne jest podłączone. Jeśli urządzenie zewnętrzne i niektóre urządzenia zewnętrzne podłączone do urządzeń zewnętrznych działają już na przykład w trybie chłodzenia, dla pozostałych urządzeń w tej samej grupie dostępny jest tylko tryb chłodzenia. Jeśli wybrany zostanie inny tryb, odpowiadający mu symbol zacznie migać, informując użytkownika, że ten tryb jest obecnie niedostępny. To samo dotyczy trybów osuszania i nagrzewania. To ograniczenie nie dotyczy jednak modeli, które umożliwiają jednoczesną pracę w trybie chłodzenia/nagrzewania.
- Urządzenia zewnętrzne przerwają pracę, gdy wszystkie urządzenia wewnętrzne podłączone do odpowiednich urządzeń zewnętrznych przestają działać.
- Jeżeli w urządzeniu wewnętrznym wybrany został tryb nagrzewania, a urządzenie zewnętrzne działa w trybie odszraniania, urządzenie wewnętrzne rozpoczęcie pracy dopiero po zakończeniu odszraniania.

3.1. Włączanie/wyłączanie

Rozpoczęcie pracy urządzenia

1. Naciśnij przycisk ⑫ [ON/OFF]

Zaświeci się kontrolka pracy urządzenia ⑪ i urządzenie zacznie działać.

Zakończenie pracy urządzenia

1. Naciśnij ponownie przycisk ⑫ [ON/OFF]

Kontrolka pracy urządzenia zgaśnie i urządzenie przestanie działać.

- Po ustawieniu przycisków samo naciśnięcie przycisku [ON/OFF] spowoduje powtórzenie tej samej operacji.

- Podczas pracy urządzenia, zapala się kontrolka nad przyciskiem [ON/OFF].

⚠️ Ostrzeżenie:

Nawet w przypadku, gdy przycisk [ON/OFF] zostanie naciśnięty natychmiast po zatrzymaniu pracy urządzenia, jego działanie nie zostanie przywrócone przez około 3 minut. Funkcja ta służy ochronie urządzenia. Po upływie 3 minut praca zostaje automatycznie wznowiona.

3.2. Wybór trybu pracy

Wybór trybu pracy

1. Naciśnij przycisk ③ [Tryb (BACK)]

Kolejne naciśnięcia przycisku wyboru trybu pracy powodują przełączanie w następującej sekwencji: ⑩ „COOL”, ⑪ „DRY”, ⑫ „FAN”, ⑬ „AUTO” i ⑭ „HEAT”. Symbol odpowiedniego trybu pracy pojawia się na wyświetlaczu.

Chłodzenie

Naciśnij przycisk ③ [Tryb (BACK)], aby wyświetlić symbol „COOL”.

Osuszanie

Naciśnij przycisk ③ [Tryb (BACK)], aby wyświetlić symbol „DRY”.

- Uruchomiony zostaje wentylator urządzenia wewnętrznego (w trybie małej prędkości), bez możliwości zmiany prędkości wentylatora.
- Nie można dokonać operacji osuszania przy temperaturze pomieszczenia poniżej 18 °C.

Wentylator

Naciśnij przycisk ③ [Tryb (BACK)], aby wyświetlić symbol „FAN”.

- Uruchomiony zostaje wentylator w celu zapewnienia cyrkulacji powietrza w pomieszczeniu.
- Działanie wentylatora nie powoduje zmiany temperatury pomieszczenia.

⚠️ Ostrzeżenie:

Nie przebywaj w zasięgu bezpośredniego działania strumienia chłodnego powietrza przez dłuższy czas. Nadmierne wychłodzenie jest szkodliwe dla zdrowia i w związku z tym należy go unikać.

Osuszanie

Osuszanie to sterowana komputerowo operacja usuwania wilgoci ograniczająca nadmierne chłodzenie powietrza do wybranej przez ciebie temperatury. (Nie stosuj jej do nagrzewania.)

- Do osiągnięcia ustawionej temperatury Działanie sprężarki i wentylatora urządzenia wewnętrznego za pośrednictwem mechanizmu kulisowego powiązane jest ze zmianą temperatury pomieszczenia. Włączają się one i wyłączały automatycznie.
- Po osiągnięciu ustawionej temperatury Sprężarka i wentylator urządzenia wewnętrznego wyłącza się. Jeżeli przerwa w pracy trwa 10 minut, sprężarka i wentylator urządzenia wewnętrznego uruchamiane są na 3 minuty w celu utrzymania niskiej wilgotności.

Nagrzewanie

Naciśnij przycisk ③ [Tryb (BACK)], aby wyświetlić symbol „HEAT”.

Wskaźniki wyświetlane podczas operacji nagrzewania

„DEFROST”

Wyświetlany wyłącznie podczas odszraniania.

„STAND BY”

Wyświetlany po uruchomieniu operacji nagrzewania, do momentu rozpoczęcia wydmuchiwanego powietrza.

⚠️ Ostrzeżenie:

Jeżeli klimatyzator jest używany podczas pracy z palnikami, starannie wietrz pomieszczenie. Nieodpowiednia wentylacja grozi wypadkami na skutek niedoboru tlenu.

W żadnym wypadku nie umieszczaj palnika w miejscu, w którym jest on narażony na działanie strumienia powietrza z klimatyzatora. Może to zakłócić proces spalania.

Komputer steruje pracą urządzenia w następujących sytuacjach: *

Po rozpoczęciu nagrzewania powietrze nie jest wydmuchiwanie. *

Aby zapobiec wydostawianiu się chłodnego powietrza, wentylator urządzenia wewnętrznego uruchamiany jest stopniowo w sekwencji nikły strumień/slaby strumień/ustawiony strumień wraz ze wzrostem temperatury wydmuchiwanego powietrza. Odczekaj chwilę, aż powietrze zacznie być normalnie wydmuchiwanie.

• Wentylator nie obraca się z ustawnioną prędkością. *

W przypadku niektórych modeli urządzenie przełącza się na słaby strumień, gdy temperatura pomieszczenia osiągnie wybraną wartość. Wentylator wyłączany jest także podczas operacji odszraniania, aby nie wydostawało się chłodne powietrze.

• Po zakończeniu pracy powietrze jest nadal wydmuchiwanie. *

Przez około 1 minutę po zakończeniu pracy, wentylator nadal się obraca w celu usunięcia nadmiaru ciepła wytworzonego przez grzejnik elektryczny itp. Wentylator pracuje z małą lub dużą prędkością.

* Nie dotyczy PEFY-P-NMHU-E-F.

3.3. Regulacja temperatury pomieszczenia

Zmiana temperatury pomieszczenia

Naciśnij przycisk ① [Ustawianie temperatury], aby ustawić żądaną temperaturę pomieszczenia.

Jednokrotne naciśnięcie przycisku ▲ lub ▼ powoduje zmianę ustawienia o 1 °C.

Dalsze naciśkanie powoduje kolejne zmiany co 1 °C.

Temperaturę pomieszczenia można ustawić w poniższych zakresach.

Chłodzenie/osuszanie: 19 – 30 °C

Nagrzewanie : 17 – 28 °C

Nie można ustawić temperatury dla trybu wentylatora.

* Temperatura pomieszczenia wyświetlana jest w zakresie 8 – 39 °C. W przypadku wartości spoza tego przedziału, na wyświetlaczu migają wskazanie 8 – 39 °C, informujące o tym, że temperatura jest niższa lub wyższa.

3.4. Regulacja prędkości wentylatora

Zmiana prędkości wentylatora

Każde naciśnięcie przycisku ⑥ [Prędkość wentylatora] powoduje przełączenie pomiędzy kolejnymi ustawieniami prędkości – z niskiej prędkości na wyższą.

Podczas osuszania, wentylator urządzenia wewnętrznego automatycznie przełącza się na pracę z małą prędkością. Zmiana ustawienia prędkości jest niemożliwa. (Zmienia się tylko wskaźnik na wyświetlaczu pilota.)

* Każdorazowe naciśnięcie przycisku regulacji prędkości wentylatora powoduje zmianę ustawienia.

[PEFY-P200-250VMH]

Prędkość wentylatora: 1 ustawienie

* Przełączenie prędkości wentylatora nie jest możliwe.

[Seria PEFY-P40~140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM]

Prędkość wentylatora: 2 ustawienia

Wyświetlacz: (Mała) → (Duża)

[Seria PLFY-P125VLMD]

Prędkość wentylatora: 4 ustawienia

Wyświetlacz: (Mała) → (Średnia2) → (Średnia1) → (Duża)

[Seria PLFY-P20~100VLMD, PEFY-P-VMR]

Prędkość wentylatora: 3 ustawienia

Wyświetlacz: (Mała) → (Średnia) → (Duża)

[Seria PFFY-P-VLRMM-E, PEFY-P-VMA(L)-E, PEFY-P-VMHS-E]

Prędkość wentylatora: 3 ustawienia

Wyświetlacz: (Mała) → (Średnia) → (Duża) → (AUTOMATYCZNA*)

* To ustawienie można dostosować tylko za pomocą zdalnego sterowania MA.

3.5. Regulacja kierunku strumienia powietrza góra/dół

Zmiana kierunku strumienia powietrza góra/dół

Każde naciśnięcie przycisku ⑦ [Sterowanie lopatkami] powoduje zmianę kierunku przepływu powietrza.

[PLFY-P20~100VLMD]

Wyświetlacz		① Luz → ② 0° → ③ 40° → ④ 60° → ⑤ 80°				
Tryb	Prędkość wentylatora	①	②	③	④	⑤
Nagrzewanie/ Wentylator	Duża/Srednia/ Mała	①				
Chłodzenie	Duża		②	③	④	⑤
Osuszanie	Srednia/Mała	①				
Ustawienie początkowe	Stała	–	Chłodzenie Osuszanie Wentylator	–	–	Nagrzewanie


[Inne modele]

Wyświetlacz		① Luz → ② 0° → ③ 45° → ④ 60° → ⑤ 85°				
Tryb	Prędkość wentylatora	①	②	③	④	⑤
Nagrzewanie/ Wentylator	Duża/Srednia1/ Srednia2/Mała	①				
Chłodzenie	Duża		②	③	④	⑤
Osuszanie	Srednia1/ Srednia2/Mała	①				
Ustawienie początkowe	Stała	–	Chłodzenie Osuszanie Wentylator	–	–	Nagrzewanie

- *1 • Automatyczne przywrócenie „② 0°” po upływie godziny.
• Na wyświetlaczu pilota pojawia się wskaźnik „1 Hr.”. (Znika po upływie godziny.)
• W przypadku niektórych modeli funkcja ta jest niedostępna.
• W następujących sytuacjach może wystąpić rozbieżność między wskazywanym na wyświetlaczu a faktycznym położeniem lopatek:
1. Na sterowniku wyświetlany jest komunikat „DEFROST” lub „STAND BY”
2. Po rozpoczęciu pracy w trybie nagrzewania
3. Termostat jest wyłączony (WYŁ.) w trybie nagrzewania

PFFY-P-VLEM

Aby wyciągnąć kratkę wylotu powietrza, pociagnij ją do siebie podnosząc jej tylnączęść. Następnie zmień kierunek i włóż ją ponownie.



Ostrzeżenie:

Unikaj wkładania ręki do wylotu powietrza urządzenia wewnętrznego poza przypadkami, gdy jest to niezbędne. Zaczepienie dlonią o części metalowe podczas ustawiania płytki regulacyjnej kierunku strumienia powietrza i kratki wylotu powietrza lub prycięcie dloni lopatką wentylatora, grozi uszkodzeniem ciała lub awarią urządzenia.

3.6. Wentylacja

- Jednostka wentylatora (procesor OA lub LOSSNAY) automatycznie włącza się po włączeniu urządzenia wewnętrznego, z którym ten wentylator jest sprzężony.
- Jeśli przycisk ⑧ [Wentylacja] zostanie naciśnięty przy zatrzymanym urządzeniu wewnętrznym, zostanie uruchomiony sam wentylator.
- Naciśnięcie przycisku ⑧ [Wentylacja] powoduje zmianę prędkości wentylatora.
- W zależności od modelu wentylatora urządzenia wewnętrznego zostaje uruchomiony, gdy urządzenie znajduje się w trybie wentylacji.

3.7. Inne



: Wyświetlany gdy urządzenie sterowane jest przez osobne centrum sterowania itp.

STAND BY
DEFROST

: Wyświetlany po uruchomieniu operacji nagrzewania, do momentu rozpoczęcia wydmuchiwania cieplego powietrza.

CHECK

: Wyświetlany w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w pracy urządzenia.

NOT AVAILABLE

: W przypadku naciśnięcia przycisku funkcji, której urządzenie wewnętrzne nie może zrealizować, wskazanie to migra na przemian ze wskaźnikiem tej funkcji.



: W przypadku urządzenia, w którym wskazanie [Czujnik] jest oznaczone jako „pilot”, pomiar temperatury pomieszczenia jest dokonywany przez czujnik wbudowany w pilot.

FILTER

: Wskazuje na potrzebę oczyszczenia filtra. Naciśnij dwukrotnie przycisk ⑪ [FILTER (-)]., aby wskazanie przestało być wyświetlane.

4. Efektywne wykorzystanie urządzenia

Nawet drobne czynności konserwacyjne poprawiają efektywność wykorzystania klimatyzatora w zakresie funkcjonowania, zużycia energii itp.

Ustawiaj odpowiednią temperaturę pomieszczenia

- Podczas chłodzenia optymalna różnica pomiędzy temperaturą pomieszczenia a temperaturą na zewnątrz wynosi około 5 °C.
- Zwiększając temperaturę o 1 °C podczas chłodzenia, możesz zaoszczędzić około 10 % energii elektrycznej.
- Nadmierne wychłodzenie jest szkodliwe dla zdrowia. Powoduje ono również nadmierne zużycie energii elektrycznej.

Dokładnie czyść filtr

- Zatkanie sitka filtra powietrza może spowodować znaczne zmniejszenie natężenia strumienia powietrza i skuteczności pracy klimatyzatora. W dalszej konsekwencji grozi to usterką urządzenia. Czyszczenie filtra jest szczególnie istotne na początku sezonu chłodzenia i ogrzewania. (W przypadku dużego nagromadzenia kurzu i zanieczyszczeń oczyść filtr starannie.)

5. Konserwacja urządzenia

Konserwacją filtra winien zajmować się wykwalifikowany pracownik serwisu. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności konserwacyjnych, odłącz zasilanie.

⚠ Ostrzeżenie:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia, zakończ pracę urządzenia i odłącz zasilanie. Pamiętaj, że wentylator wewnętrzny obraca się z dużą prędkością, stwarzając niebezpieczeństwo uszkodzenia ciała.
- Urządzenie wewnętrzne wyposażone jest w filtr oczyszczający zasysane powietrze z pyłu. Czyść filtry w sposób przedstawiony na poniższych rysunkach. (Standardowy filtr należy czyścić raz w tygodniu, a filtr o przedłużonej trwałości na początku każdego sezonu.)
- Żywotność filtra zależy od miejsca instalacji i sposobu użytkowania urządzenia.

Zapobiegaj napływowi ciepła podczas chłodzenia

- Aby zapobiegać napływowi ciepła podczas chłodzenia, zasłoń okno zasłoną lub żaluzjami w celu ograniczenia wnikania promieni słonecznych. Pomieszczenie winno pozostać zamknięte, poza wyjątkowymi sytuacjami.

Regularnie przeprowadzaj wentylację

- Ponieważ powietrze w zamkniętym przez dłuższy czas pomieszczeniu ulega zanieczyszczeniu, wentylacja okazuje się niezbędna. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku równoczesnego stosowania klimatyzatora i urządzeń gazowych. Wentylator „LOSSNAY” naszej firmy umożliwia ekonomiczniejszą wentylację. Szczegółowe informacje na ten temat uzyskasz u sprzedawcy.

Sposób czyszczenia

- Lekko zetrzyj kurz lub użyj odkurzacza. W przypadku większych zabrudzeń, umyj filtr w lekkiej wodzie (może być z dodatkiem obojętnego detergentu), a następnie dokładnie go opłucz. Po umyciu osusz go i zamocuj ponownie.

⚠ Ostrzeżenie:

- Nie pozostawiaj filtra do wyschnięcia na słońcu ani nie susz go przez podgrzewanie, np. nad płomieniem. Może to spowodować odkształcenie filtra.
- Mycie gorącą wodą (powyżej 50 °C) również może powodować odkształcenia.

⚠ Ostrzeżenie:

W żadnym wypadku nie polewaj klimatyzatora wodą ani nie rozpylaj nań cieczy łatwopalnych. Czyszczenie w ten sposób grozi awarią urządzenia, porażeniem prądem lub pożarem.

6. Rozwiązywanie problemów

Przed skontaktowaniem się z serwisem, sprawdź następujące elementy:

Stan urządzenia	Pilot	Przyczyna	Rozwiązywanie problemów
Urządzenie nie działa.	Wskazanie „●” nie jest wyświetlane. Brak wskazania na wyświetlaczu, nawet po naciśnięciu przycisku [ON/OFF].	Awaria zasilania	Po przywróceniu zasilania naciśnij przycisk [ON/OFF].
		Zasilanie jest odłączone.	Włącz zasilanie.
		Bezpiecznik się przepalił.	Wymień bezpiecznik.
Powietrze jest wydmuchiwanie, ale chłodzenie lub nagrzewanie nie funkcjonuje prawidłowo.	Wyświetlacz wskazuje na pracę urządzenia.	Nastała awaria wyłącznika upływowego.	Zainstaluj wyłącznik upływy.
		Niewłaściwe ustawienie temperatury	Po sprawdzeniu ustawionej temperatury oraz temperatury powietrza pobieranego na wyświetlaczu, przeczytaj rozdział [Regulacja temperatury pomieszczenia] i dokonaj regulacji.
		Filtr jest zapelniony pyłem i zanieczyszczeniami.	Wyczyść filtr. (Patrz [Konserwacja urządzenia].)
Chłodne lub ciepłe powietrze nie jest wydmuchiwanie.	Wyświetlacz wskazuje na pracę urządzenia.	Wlot lub wylot powietrza urządzenia wewnętrznego bądź zewnętrznego jest zatkany.	Usuń przyczynę zatkania.
		Okna i drzwi są otwarte.	Zamknij.
		Zadziałał obwód zapobiegający ponownemu uruchomieniu urządzenia przez 3 minuty.	Odczekaj chwilę. (W celu ochrony sprężarki, urządzenie wewnętrzne wyposażone zostało w 3-minutowy obwód zapobiegający ponownemu uruchomieniu. W związku z tym sporadycznie sprężarka nie podejmuje pracy od razu. Czasem zaczyna działać dopiero po upływie 3 minut.)
Urządzenie pracuje przez chwilę i się wyłącza.	Na wyświetlaczu migą wskaźnik „CHECK” oraz kod błędu.	Wlot i wylot powietrza urządzenia wewnętrznego i zewnętrznego jest zatkany.	Uruchom ponownie po usunięciu
		Filtr jest zapelniony pyłem i zanieczyszczeniami.	Uruchom ponownie po wyczyszczeniu filtra. (Patrz [Konserwacja urządzenia].)
Po wyłączeniu urządzenia nadal słychać odgłos wydmuchiwania powietrza i pracy silnika.	Wyświetlany jest tylko wskaźnik „●”.	Gdy inne urządzenia wewnętrzne pracują w trybie chłodzenia, urządzenie wyłącza się po uruchomieniu mechanizmu osuszania przez 3 minuty, gdy wyłączony zostaje tryb chłodzenia.	Odczekaj 3 minuty.
Sporadycznie po wyłączeniu urządzenia nadal słychać odgłos wydmuchiwania powietrza i pracy silnika.	Wyświetlany jest tylko wskaźnik „●”.	Gdy inne urządzenia wewnętrzne pracują w trybie chłodzenia, odprowadzana woda jest zbierana. Po jej zebraniu, mechanizm osuszania uruchamia tryb osuszania.	Zjawisko ustępuje po chwili. (Jeżeli odgłosy tego typu występują częściej niż 2 – 3 razy w ciągu godziny, skontaktuj się z serwisem.)
Od czasu do czasu po wyłączeniu termostatu lub podczas pracy wentylatora z urządzenia wydobywa się ciepłe powietrze.	Wyświetlacz wskazuje na pracę urządzenia.	Gdy inne urządzenia wewnętrzne pracują w trybie nagrzewania, zawory regulacyjne są od czasu do czasu otwierane i zamknięte w celu zachowania stabilności systemu.	Zjawisko ustępuje po chwili. (Jeżeli temperatura w niewielkim pomieszczeniu wzrasta nadmiernie, włącz urządzenie.)

- W przypadku przerwania pracy urządzenia na skutek awarii zasilania, uruchamia się [obwód zapobiegający ponownemu uruchomieniu w przypadku awarii zasilania] uniemożliwiający włączenie urządzenia, nawet po przywróceniu zasilania. Naciśnij wówczas przycisk [ON/OFF] ponownie, aby uruchomić urządzenie.

Jeżeli po sprawdzeniu powyższych elementów usterki nadal występują, odłącz zasilanie i skontaktuj się ze sprzedawcą podając nazwę produktu, rodzaj usterki itd. Jeżeli na wyświetlaczu migają wskaźnik „[CHECK]” oraz (4-cyfrowy) kod błędu, przekaż te informacje sprzedawcy. W żadnym wypadku nie podejmuj naprawy samodzielnie.

Poniższe zjawiska nie są objawami awarii klimatyzatora:

- Wydmuchiwanie powietrza może mieć czasami specyficzny zapach. Spowodowane jest to obecnością dymu papierosowego w pomieszczeniu oraz woniami kosmetyków, ścian, mebli itp. przedostającymi się do klimatyzatora.
- Bezpośrednio po włączeniu lub wyłączeniu klimatyzatora słychać syk. Jest to odgłos przepływu czynnika chłodniczego wewnętrzurzadzenia. Jest to zjawisko normalne.
- Od czasu do czasu klimatyzator wydaje trzask lub stuk na początku lub na końcu chłodzenia/nagrzewania. Jest to odgłos tarcia na panelu przednim lub w innych częściach urządzenia spowodowanego rozszerzaniem się lub kurczeniem na skutek zmiany temperatury. Jest to zjawisko normalne.
- Obroty wentylatora mogą zmieniać się nawet wtedy, gdy ustawienia nie ulegają zmianie. Obroty wentylatora zwiększą się w miarę upływu czasu od najwolniejszych aż do ustawionego poziomu. Eliminuje to silny wydmuch zimnego powietrza tuż po uruchomieniu trybu ogrzewania. Ponadto obroty wentylatora mogą być również redukowane w celu ochrony silnika wentylatora przed przegrzaniem, gdy temperatura powietrza powracającego lub obroty wentylatora staną się zbyt wysokie.

7. Instalacja, przemieszczanie i przegląd

Miejsce instalacji

Skontaktuj się ze sprzedawcą w celu uzyskania szczegółowych informacji odnośnie miejsca instalacji oraz zmiany miejsca instalacji.

Ostrzeżenie:

W żadnym wypadku nie instaluj klimatyzatora w miejscu, gdzie występuje niebezpieczeństwo wycieku gazu palnego.

Nagromadzenie palnych gazów w pobliżu urządzenia grozi pożarem.

W żadnym wypadku nie instaluj klimatyzatora w następujących miejscach:

- w miejscu o dużym nagromadzeniu oleju maszynowego
- w pobliżu morza i na terenach plażowych, gdzie występuje zasolenie powietrza.
- w miejscowości o dużej wilgotności
- w pobliżu gorących źródeł
- w miejscu, gdzie występują opary siarki
- w miejscu stosowania urządzeń wysokiej częstotliwości (np. zgrzewarki o wysokiej częstotliwości)
- w miejscu częstego stosowania roztworów kwasów
- w miejscu częstego stosowania specjalnych aerosoli
- Instaluj urządzenie wewnętrzne w pozycji poziomej. W przeciwnym razie może nastąpić wyciek.
- W przypadku instalacji klimatyzatora w szpitalach oraz przedsiębiorstwach zajmujących się łącznością należy podjąć środki mające na celu zminimalizowanie hałasu.

W przypadku używania klimatyzatora w którejś z powyższych lokalizacji, spodziewane są częste usterki. Należy zatem unikać instalacji klimatyzatora w takich miejscach.

Szczegółowe informacje uzyskasz u sprzedawcy.

Instalacja elektryczna

Ostrzeżenie:

• Prace elektryczne winien wykonywać wykwalifikowany technik elektryk, zgodnie z [normami technicznymi odnośnie instalacji elektrycznych], [zasadami okablowania] oraz instrukcją instalacji. Należy stosować wyłącznie oryginalne obwody. W przypadku używania innych podzespołów może dojść do przepalenia wyłączników automatycznych i bezpieczników.

- W żadnym wypadku nie podłączaj przewodu uziemiającego do rur gazowniczych, wodociągowych, piorunochronów lub telefonicznych przewodów uziemiających. Szczegółowe informacje uzyskasz u sprzedawcy.
- W przypadku niektórych lokalizacji, niezbędny jest wyłącznik upływy. Szczegółowe informacje uzyskasz u sprzedawcy.

Zmiana miejsca instalacji

- W przypadku przemieszczania lub ponownej instalacji klimatyzatora, związanego z rozbudową lub przebudową mieszkania bądź przeprowadzką, skontaktuj się wcześniej ze sprzedawcą w celu określenia kosztów profesjonalnych prac inżynierijnych niezbędnych w celu zmiany miejsca instalacji.

Ostrzeżenie:

W przypadku przemieszczania lub ponownej instalacji klimatyzatora skontaktuj się ze sprzedawcą. Niewłaściwa instalacja grozi porażeniem prądem, pożarem itp.

Hałas

- Instalując urządzenie, wybierz miejsce mogące w pełni utrzymać ciężar urządzenia oraz zapewniające możliwość ograniczenia hałasu i vibracji.
- Urządzenie zewnętrzne zainstaluj w miejscu, w którym wydmuchiwanie chłodne lub ciepłe powietrze i wytwarzany hałas nie będą przeszkadzać sąsiadom.
- W przypadku umieszczenia jakiegokolwiek obiektu w pobliżu wylotu urządzenia zewnętrznego, może wystąpić zmniejszenie wydajności lub zwiększenie hałasu. Nie umieszczaj żadnych obiektów w pobliżu wylotu powietrza.
- Jeżeli klimatyzator pracuje zbyt głośno, skontaktuj się ze sprzedawcą.

Konserwacja i przegląd

- Jeżeli klimatyzator jest używany przez kilka sezonów, w jego wnętrzu gromadzą się zanieczyszczenia powodując zmniejszenie wydajności. W zależności od warunków użytkowania, z klimatyzatora może się wydobywać nieprzyjemna woń, skuteczność odprowadzania wody może ulec pogorszeniu itd.

8. Dane techniczne

Seria PLFY-P-VLMD-E

Element	Model	P20VLMD-E	P25VLMD-E	P32VLMD-E	P40VLMD-E	P50VLMD-E	P63VLMD-E
Zasilanie							
Zdolność chłodnicza*1 / Zdolność grzewcza*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Wysokość	mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)
Wymiary*2	Szerokość	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	946 (1.250)	946 (1.250)
	Głębokość	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)
Waga netto	kg	23 (6,5)	23 (6,5)	24 (6,5)	24 (6,5)	27 (7,5)	28 (7,5)
Wentylator	Natężenie strumienia powietrza (Małe-Średnie-Duże)	m³/min	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	7,0-8,5-10,5	9,0-11,0-12,5
Poziom hałasu	dB(A)	220, 240 V	27-30-33	27-30-33	27-30-33	29-33-36	31-34-37
(Niski-Średni-Wysoki)*3		230 V	28-31-34	28-31-34	30-34-37	32-35-38	34-39-41
Filtr						Filtr o przedłużonej trwałości	

Element	Model	P80VLMD-E	P100VLMD-E	P125VLMD-E
Zasilanie				
Zdolność chłodnicza*1 / Zdolność grzewcza*1	kW	9,0/10,0	11,2/12,5	14,0/16,0
Wysokość	mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)
Wymiary*2	Szerokość	1.446 (1.750)	1.446 (1.750)	1.708 (2.010)
	Głębokość	634 (710)	634 (710)	606 (710)
Waga netto	kg	44 (12,5)	47 (12,5)	56 (13)
Wentylator	Natężenie strumienia powietrza (Małe-Średnie-Duże)	m³/min	15,5-18,5-22,0	17,5-21,0-25,0
				24,0-27,0-30,0-33,0 (Małe-Średnie2-Średnie1-Duże)
Poziom hałasu	dB(A)	220, 240 V	33-36-39	36-39-42
(Niski-Średni-Wysoki)*3		230 V	34-37-40	37-41-43
Filtr				Filtr o przedłużonej trwałości

Uwagi: * Temperatura pracy urządzenia wewnętrznego.

Tryb chłodzenia: 15 °C termometr wilgotnego – 24 °C termometr wilgotnego

Tryb nagrzewania: 15 °C termometr suchego – 27 °C termometr suchego

*1 Zdolność chłodnicza/grzewcza oznacza maksymalne osiągi w następujących warunkach.

Chłodzenie: Wewn.: 27 °C termometru suchego/19 °C termometru wilgotnego Zewn.: 35 °C termometru suchego

Nagrzewanie: Wewn.: 20 °C termometru suchego Zewn.: 7 °C termometru suchego/6 °C termometru wilgotnego

*2 Liczby w () nawiasach dotyczą panelu.

*3 Dane dotyczące hałasu na podstawie pomiarów w komorze bezechowej.

Seria PEFY-P-VMH-E

Element	Model	P40VMH-E	P50VMH-E	P63VMH-E	P71VMH-E	P80VMH-E
Zasilanie				~220-240V 50/60Hz		
Zdolność chłodnicza*1 / Zdolność grzewcza*1	kW	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Wymiary Wysokość / Szerokość / Głębokość	mm	380/750/900	380/750/900	380/750/900	380/1.000/900	380/1.000/900
Waga netto	kg	44	44	45	50	50
Wentylator	Natężenie strumienia powietrza (Male-Duże)	m³/min	10,0-14,0	10,0-14,0	13,5-19,0	15,5-22,0
Zewnętrzne ciśnienie statyczne*2	Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Poziom hałasu (Niski-Wysoki)*5	dB(A)	220 V 230, 240 V	27-34 31-37	27-34 31-37	32-38 36-41	32-39 35-41
Filtr						Filtr o przedłużonej trwałości (Opcja)

Element	Model	P100VMH-E	P125VMH-E	P140VMH-E
Zasilanie			~220-240V 50/60Hz	
Zdolność chłodnicza*1 / Zdolność grzewcza*1	kW	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0
Wymiary Wysokość / Szerokość / Głębokość	mm	380/1.200/900	380/1.200/900	380/1.200/900
Waga netto	kg	70	70	70
Wentylator	Natężenie strumienia powietrza (Male-Duże)	m³/min	26,5-38,0	26,5-38,0
Zewnętrzne ciśnienie statyczne*2	Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Poziom hałasu (Niski-Wysoki)*5	dB(A)	220 V 230, 240 V	34-42 38-44	34-42 38-44
Filtr				Filtr o przedłużonej trwałości (Opcja)

Element	Model	P200VMH-E	P250VMH-E
Zasilanie		3N-380-415V 50/60Hz	
Zdolność chłodnicza*1 / Zdolność grzewcza*1	kW	22,4/25,0	28,0/31,5
Wymiary Wysokość / Szerokość / Głębokość	mm	470/1.250/1.120	470/1.250/1.120
Waga netto	kg	100	100
Wentylator	Natężenie strumienia powietrza (Male-Średnie-Duże)	m³/min	58,0
Zewnętrzne ciśnienie statyczne*3	Pa	380 V 400, 415 V	110/220 130/260
Poziom hałasu*5	dB(A)	380 V 400, 415 V	42 44
Filtr			Filtr o przedłużonej trwałości (Opcja)

Seria PEFY-P-VMHS-E

Element	Model	P200VMHS-E	P250VMHS-E
Zasilanie		~220-240V 50/60Hz	
Zdolność chłodnicza*1 / Zdolność grzewcza*1	kW	22,4/25,0	28,0/31,5
Wymiary Wysokość / Szerokość / Głębokość	mm	470/1.250/1.120	470/1.250/1.120
Waga netto	kg	97	100
Wentylator	Natężenie strumienia powietrza (Male-Średnie-Duże)	m³/min	50,0-61,0-72,0
Zewnętrzne ciśnienie statyczne*4	Pa		58,0-71,0-84,0
Poziom hałasu (Niski-Średni-Wysoki)*5	dB(A)	36-39-43	39-42-46
Filtr			Filtr o przedłużonej trwałości (Opcja)

Uwagi: * Temperatura pracy urządzenia wewnętrznego.

Tryb chłodzenia: 15 °C termometr wilgotnego – 24 °C termometr wilgotnego

Tryb nagrzewania: 15 °C termometr suchego – 27 °C termometr suchego

*1 Zdolność chłodnicza/grzewcza oznacza maksymalne osiągi w następujących warunkach.

Chłodzenie: Wewn.: 27 °C termometru suchego/19 °C termometru wilgotnego Zewn.: 35 °C termometru suchego

Nagrzewanie: Wewn.: 20 °C termometru suchego

Zewn.: 7 °C termometru suchego/6 °C termometru wilgotnego

*2 Wartość zewnętrznego ciśnienia statycznego została fabrycznie ustawiona na 100 Pa (przy 220 V)/150 Pa (przy 230, 240 V).

*3 Wartość zewnętrznego ciśnienia statycznego została fabrycznie ustawiona na 220 Pa (przy 380 V)/260 Pa (przy 400, 415 V).

*4 Wartość zewnętrznego ciśnienia statycznego została fabrycznie ustawiona na 150 Pa.

*5 Dane dotyczące hałasu na podstawie pomiarów w komorze bezechowej.

Seria PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM(M)-E

Element	Model	P20VLEM-E	P25VLEM-E	P32VLEM-E	P40VLEM-E	P50VLEM-E	P63VLEM-E
Zasilanie				~220-240V 50Hz	~208V-230V 60Hz		
Zdolność chłodnicza*1 / Zdolność grzewcza*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Wymiary Wysokość / Szerokość / Głębokość	mm	630/1.050/220	630/1.050/220	630/1.170/220	630/1.170/220	630/1.410/220	630/1.410/220
Waga netto	kg	23	23	25	26	30	32
Wentylator Natężenie strumienia powietrza (Male-Duże)	m ³ /min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5
Poziom hałasu (Niski-Wysoki)*3 *4	dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46
Filtr				Filtr standardowy			

Element	Model	P20VLRM-E	P25VLRM-E	P32VLRM-E	P40VLRM-E	P50VLRM-E	P63VLRM-E
Zasilanie				~220-240V 50Hz	~208V-230V 60Hz		
Zdolność chłodnicza*1 / Zdolność grzewcza*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Wymiary Wysokość / Szerokość / Głębokość	mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220
Waga netto	kg	18,5	18,5	20	21	25	27
Wentylator Natężenie strumienia powietrza (Male-Duże)	m ³ /min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5
Poziom hałasu (Niski-Wysoki)*3 *4	dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46
Filtr				Filtr standardowy			

Element	Model	P20VLRMM-E	P25VLRMM-E	P32VLRMM-E	P40VLRMM-E	P50VLRMM-E	P63VLRMM-E
Zasilanie				~220-240V 50Hz/60Hz			
Zdolność chłodnicza*1 / Zdolność grzewcza*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Wymiary Wysokość / Szerokość / Głębokość	mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220
Waga netto	kg	18,5	18,5	20	21	25	27
Wentylator Natężenie strumienia powietrza (Male-Średnie-Duże)	m ³ /min	4,5-5,5-6,5	4,5-5,5-6,5	6,5-7,5-9,0	8,0-9,5-10,0	10,0-12,0-14,0	11,0-13,0-15,5
Zewnętrzne ciśnienie statyczne*2	Pa	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60
Poziom hałasu (Niski-Średni-Wysoki)*2 *4	dB(A)	31-36-40	31-36-40	27-32-37	30-36-40	32-37-41	35-40-44
Filtr				Filtr standardowy			

Uwagi: * Temperatura pracy urządzenia wewnętrzne.

Tryb chłodzenia: 15 °C termometr wilgotnego – 24 °C termometr wilgotnego

Tryb nagrzewania: 15 °C termometr suchego – 27 °C termometr suchego

*1 Zdolność chłodnicza/grzewcza oznacza maksymalne osiągi w następujących warunkach.

Chłodzenie: Wewn.: 27 °C termometru suchego/19 °C termometru wilgotnego Zewn.: 35 °C termometru suchego

Nagrzewanie: Wewn.: 20 °C termometru suchego Zewn.: 7 °C termometru suchego/6 °C termometru wilgotnego

*2 Wartość zewnętrznego ciśnienia statycznego została fabrycznie ustawiona na 20 Pa.

*3 Wartości dla urządzenia 240V/50 Hz, mierzone w odległości 1 m od przodu klimatyzatora, na wysokości 1 m od podłogi.

Poziom hałasu jest o około 1 dB(A)/2 dB(A) niższy w przypadku urządzeń 230 V/220 V. Poziom hałasu jest o około 3 dB(A) niższy w przypadku pomiarów w odległości 1,5 m od przodu urządzenia, na wysokości 1,5 m od podłogi.

*4 Dane dotyczące hałasu na podstawie pomiarów w komorze bezechowej.

Seria PEFY-P-VMR-E-L/R

Element	Model	P20VMR-E-L/R	P25VMR-E-L/R	P32VMR-E-L/R	
Zasilanie		~220-240V 50Hz / ~220-230V 60Hz			
Zdolność chłodnicza*1 / Zdolność grzewcza*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	
Wymiary Wysokość / Szerokość / Głębokość	mm	292/640/580	292/640/580	292/640/580	
Waga netto	kg	18	18	18	
Wentylator Natężenie strumienia powietrza (Male-Średnie-Duże)	m³/min	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/9,3	
Zewnętrzne ciśnienie statyczne	Pa	5	5	5	
Poziom hałasu (Niski-Średni-Wysoki)*3	dB(A)	220 V 230 V 240 V	20/25/30 21/26/32 22/27/30	20/25/33 21/26/35 22/27/33	
Filtr		Filtr standaryzowany			

Seria PEFY-P-VMA(L)-E

Element	Model	P20VMA(L)-E	P25VMA(L)-E	P32VMA(L)-E	P40VMA(L)-E	P50VMA(L)-E	
Zasilanie		~220-240V 50Hz					
Zdolność chłodnicza*1 / Zdolność grzewcza*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	
Wymiary Wysokość / Szerokość / Głębokość	mm	250/700/732	250/700/732	250/700/732	250/900/732	250/900/732	
Waga netto	kg	23	23	23	26	26	
Wentylator Natężenie strumienia powietrza (Niskie-Średni-Wysoki)	m³/min	6,0-7,5-8,5	6,0-7,5-8,5	7,5-9,0-10,5	10,0-12,0-14,0	12,0-14,5-17,0	
Zewnętrzne ciśnienie statyczne*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Poziom hałasu (Niski-Średni-Wysoki)*3	dB(A)	23-25-26	23-25-26	23-26-29	23-27-30	25-29-32	
Filtr		Filtr standaryzowany					

Element	Model	P63VMA(L)-E	P71VMA(L)-E	P80VMA(L)-E	
Zasilanie		~220-240V 50Hz			
Zdolność chłodnicza*1 / Zdolność grzewcza*1	kW	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0	
Wymiary Wysokość / Szerokość / Głębokość	mm	250/1100/732	250/1100/732	250/1100/732	
Waga netto	kg	32	32	32	
Wentylator Natężenie strumienia powietrza (Niskie-Średni-Wysoki)	m³/min	13,5-16,0-19,0	14,5-18,0-21,0	14,5-18,0-21,0	
Zewnętrzne ciśnienie statyczne*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Poziom hałasu (Niski-Średni-Wysoki)*3	dB(A)	25-29-33	26-29-34	26-29-34	
Filtr		Filtr standaryzowany			

Element	Model	P100VMA(L)-E	P125VMA(L)-E	P140VMA(L)-E	
Zasilanie		~220-240V 50Hz			
Zdolność chłodnicza*1 / Zdolność grzewcza*1	kW	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0	
Wymiary Wysokość / Szerokość / Głębokość	mm	250/1400/732	250/1400/732	250/1600/732	
Waga netto	kg	42	42	46	
Wentylator Natężenie strumienia powietrza (Niski-Średni-Wysoki)	m³/min	23,0-28,0-33,0	28,0-34,0-40,0	29,5-35,5-42,0	
Zewnętrzne ciśnienie statyczne*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Poziom hałasu (Niski-Średni-Wysoki)*3	dB(A)	28-33-37	32-36-40	33-37-42	
Filtr		Filtr standaryzowany			

Uwagi: * Temperatura pracy urządzenia wewnętrzne.

Tryb chłodzenia: 15 °C termometr wilgotnego – 24 °C termometr wilgotnego

Tryb nagrzewania: 15 °C termometr suchego – 27 °C termometr suchego

*1 Zdolność chłodnicza/grzewcza oznacza maksymalne osiągi w następujących warunkach.

Chłodzenie: Wewn.: 27 °C termometru suchego/19 °C termometru wilgotnego Zewn.: 35 °C termometru suchego

Nagrzewanie: Wewn.: 20 °C termometru suchego Zewn.: 7 °C termometru suchego/6 °C termometru wilgotnego

*2 Wartość zewnętrznego ciśnienia statycznego została fabrycznie ustawiona na 50 Pa.

*3 Dane dotyczące hałasu na podstawie pomiarów w komorze bezechowej.

Vsebina

1. Varnostni napotki	152	3.4. Nastavljanje hitrosti ventilatorja	154
1.1. Namestitev	152	3.5. Nastavljanje smeri vphivanja zraka gor/dol	154
1.2. Med delovanjem	152	3.6. Prezračevanje	155
1.3. Odstranjevanje enote	153	3.7. Drugi prikazi	155
2. Imena in funkcije posameznih delov	153	4. Pametni način uporabe	155
3. Upravljanje	153	5. Vzdrževanje naprave	155
3.1. VKLJUČENO/IZKLJUČENO	153	6. Odpravljanje napak	156
3.2. Izbiranje načina delovanja	153	7. Namestitev, premeščanje in preverjanje	157
3.3. Nastavljanje temperature prostora	154	8. Tehnični podatki	157

1. Varnostni napotki

- ▶ Pred delovanjem zagotovo preberite vse "Varnostni napotki".
- ▶ "Varnostni napotki" naštevajo pomembna varnostna opozorila. Zagotovo jih upoštevajte.

Znaki, ki so uporabljeni v besedilu

⚠ Opozorilo:

Opisuje ukrepe, ki jih morate upoštevati in s tem preprečiti nevarnost poškodb ali smrti uporabnika.

⚠ Previdno:

Opisuje ukrepe, ki jih morate upoštevati in s tem preprečiti poškodbo enote.

Znaki, ki so uporabljeni v slikah

∅ : Označuje postopke, katerih se morate izogibati.

!: Označuje pomembna navodila, ki jih morate upoštevati.

⊕ : Označuje del, ki ga morate ozemljiti.

△ : Označuje, da morate pri delu z vrtečimi se deli biti previdni. (Ta znak je prikazan na nalepki glavne enote.) <Barva: rumenilo>

⚠ : Nevarnost električnega udara. (Ta znak je prikazan na nalepki glavne enote.)
<Barva: rumenilo>

⚠ Opozorilo:

Pazljivo preberite nalepke, ki so nalepljene na glavno enoto.

1.1. Namestitev

- ▶ Po tem, ko preberete ta priročnik, ga skupaj z Ppriročnikom za namestitev hranite na varnem mestu za hitro reševanje kasnejših nejasnosti. Če bo enoto upravljala druga oseba, ji morate ta priročnik zagotovo predati.

⚠ Opozorilo:

- Te enote uporabnik ne sme namestiti sam. Za namestitev enote prosite prodajalca ali pooblaščeno podjetje. Če je enota nameščena nepravilno, lahko povzroči iztekanje vode, električni udar ali požar.
- Uporabljajte samo pribor, ki ga odobri Mitsubishi Electric in za njegovo namestitev enote prosite prodajalca ali pooblaščeno podjetje. Če je pribor nameščena nepravilno, lahko povzroči iztekanje vode, električni udar ali požar.
- Priročni za namestitev podrobneje svetuje glede načina namestitve. Vsaka spremembna konstrukcija, ki je potrebna zaradi namestitev, mora ustrezati lokalnim stavbnim pravilnikom.
- Sami nikoli ne popravljajte enote ali jo selite drugam. Če je popravilo izvedeno nepravilno, lahko povzroči iztekanje vode, električni udar ali požar. Če morate enoto popraviti, preseliti ali premakniti, se posvetujte s prodajalcem.
- Električnim delom se ne približujte z vodo (voda za čiščenje itd.).
- Lahko povzročite električni udar, požar ali nastajanje dima.

Opomba 1: Pri pranju izmenjevalnika toploote in odvodnega zbiralnika, morate z uporabo vodooodporne zaščite zagotoviti, da ostanejo krmilna omarica, motor in LEV suhi.

Opomba 2: Pralne vode za odvodni zbiralnik in izmenjevalnik toploote nikoli ne črpajte s črpalko za odvodnjavanje. Črpajte ločeno.

- Otroci in motene osebnosti naprave ne smejo upravljati brez nadzora odrasle osebe.
- Otroke nadzorujte in tako zagotovite, da se z napravo ne bodo igrali.
- Ne uporabljajte dodatkov za odkrivanje netesnosti.
- Ne uporabljajte drugega hladilnega sredstva razen tistega, ki je navedeno v priloženih priročnikih in na ploščici s tehničnimi karakteristikami.

- Če tega ne upoštevate, lahko pride do pokanja naprave ali cevi, lahko pa tudi do eksplozije ali požara med uporabo, popravilom ali odstranjevanjem naprave.
- Takšno ravnanje je lahko tudi v nasprotju z veljavno zakonodajo.
- Družba MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ne odgovarja za napake v delovanju ali nezgode, ki so posledica uporabe napačne vrste hladilnega sredstva.

1) Zunanja enota

⚠ Opozorilo:

- Zunanjio enoto morate namestiti na stabilno, vodoravno površino, na mestu kjer se ne nabirajo sneg, liste ali smeti.
- Na enoto ne postavljajte ali nameščajte nobenih predmetov. Lahko padete vi ali predmet, kar ima lahko za posledico poškodbo.

⚠ Previdno:

Zunanjio enoto je treba namestiti na mesto, kjer zrak in hrup, ki ju enota oddaja, ne bosta motila ljudi v okolini.

2) Notranja enota

⚠ Opozorilo:

Enota mora biti trdno nameščena. Če je enota nameščena ohlapno, lahko pada in povzroči poškodbo.

3) Daljinski upravljalnik

⚠ Opozorilo:

Daljinski upravljalnik morate namestiti tako, da se otroci z njim ne morajo igrati.

4) Odvodna cev

⚠ Previdno:

Zagotovite tako namestitev odvodne gibke cevi, da odvodna voda brez težav odteka. Nepravilna namestitev, lahko povzroči iztekanje vode in povzroči poškodbe pohištva.

5) Napajalni vod, varovalka ali odklopnik

⚠ Opozorilo:

- Zagotovite zadostno zmogljivost napajanja enote. Če so na isti napajalni vod priključene tudi druge naprave, lahko pride do preobremenitve.
- Nameščeno mora biti glavno stikalno.
- Držati se morate nazivne napetosti enote in nazivne vrednosti varovalke ali odklopnika. Nikoli ne uporabite kosa žice ali varovalke z višjo nazivno vrednostjo od predpisane.

6) Ozemljitev

⚠ Previdno:

- Enoto morate pravilno ozemljiti. Ozemljitvenega voda nikoli ne priključite na cev za plin ali vodo, strelovod ali telefonski ozemljitveni vod. Če enota ni pravilno ozemljena, lahko povzroči električni udar.
- Redno preverjajte pravilen priklop ozemljitvenega voda zunanje enote na ozemljitveno sponko in ozemljitveno palico.

1.2. Med delovanjem

⚠ Previdno:

- Za pritiskanje gumbov na daljinskem upravljalniku ne uporabljajte ostrih predmetov, saj ga lahko poškodujete.
- Ne upogibajte ali vlecite kabla daljinskega upravljalnika, saj ga lahko s tem poškodujete in povzročite napake v delovanju.
- Nikoli ne odstranjujte zgornjega pokrova daljinskega upravljalnika. Dotikanje tiskanega vezja, ki se nahaja pod pokrovom, je zelo nevarno, saj lahko povzroči požar ali izpad delovanja.
- Daljinskega upravljalnika nikoli ne cistite z benzolom, razredčilom, kemičnimi krpami itd., saj lahko povzročite razbarvanje in okvaro. Večje madeže odstranite tako, da namočite kropo v neutralno čistilo razredčeno z vodo in jo močno ožmete ter obrišete madeže. Nato obrišite še s suho kropo.
- Nikoli ne blokirajte ali prekrite vstopnih in izstopnih površin notranje ali zunanje enote. Visoki deli pohištva pod notranjo enoto ali veliki predmeti (npr. škatle), postavljeni v bližini zunanje enote, močno zmanjšajo učinkovitost enote.

⚠️ Opozorilo:

- Enote ne polivajte z vodo in se je ne dotikajte z mokrimi rokami. Pride lahko do električnega udara.
- V bližini enote ne razpršujte vnetljivega plina. Lahko pride do požara.
- Plinske grelnike ali drugih naprav z odprtim ognjem ne postavljajte na mesto, ki je izpostavljeno zraku iz enote. Lahko pride do nepopolnega izgrevanja.

⚠️ Opozorilo:

- Med delovanjem zunanje enote ne odstranite sprednje plošče zaščite ventilatorja zunanje enote. Dotikanje vrtečih se delov, vročih površin ali površin pod visoko napetostjo vas lahko poškoduje.
- V vstopne in izstopne površine nikoli ne vtikajte prstov, palic itd., saj lahko pride zaradi visokih hitrosti vrtenja ventilatorja do poškodb. Če so prisotni otroci, bodite še posebej previdni.
- Če zaznate neobičajne vonjave, ustavite delovanje – izključite napajalno stikalo in se posvetujte z vašim prodajalcem. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare, električnega udara ali požara.
- Ko opazite neobičajno močan hrup ali vibracije, ustavite delovanje in izključite napajalno stikalo ter se posvetujte z vašim prodajalcem.
- Ne pretiravajte s hlajenjem. Najprimernejša temperatura prostora je v do 5 °C pod zunanjim temperaturo.
- V območju pretoka zraka iz klimatske naprave ne pustite stati otrok ali invalidov, saj jim lahko to povzroči zdravstvene težave.

⚠️ Previdno:

- Pretoka zraka ne usmerite v rastline ali hišne ljubljenčke v kletki.
- Prostор redno prezračujte. Če enota dlje časa neprehnomo deluje, postane zrak v prostoru zadušljiv.

V primeru okvare

⚠️ Opozorilo:

- Klimatske naprave nikoli ne predelujte. Glede popravil in servisiranja se posvetujte z vašim prodajalcem. Neustrezeno popravilo lahko povzroči iztekjanje vode, električni udar, požar itd.
- Če daljinski upravljalnik prikaže napako, če klimatska naprava ne deluje ali če je prišlo do nepravilnosti, izključite delovanje in pokličite vašega prodajalca. Če omenjenih stanj ne odpravite, lahko pride do požara ali okvare.
- Če odklopnik pogosto izklaplja, se posvetujte s prodajalcem. Če tega stanja ne odpravite, lahko pride do požara ali okvare.
- Če začne iz naprave pihati ali uhajati hladilni plin, izključite klimatsko napravo, temeljni prezračite prostor in se posvetujte s prodajalcem. V nasprotnem primeru lahko pride do nesreč zaradi pomanjkanja kisika.

Če klimatske naprave ne nameravate uporabljati dlje časa

- Če klimatske naprave zaradi menjave sezone dlje časa ne nameravate uporabljati, vključite vpihanje zraka za 4–5 ur, dokler se notranjost popolnoma ne posuši. Če tega ne storite, lahko v nekaterih delih prostora nastanejo nehigienske in nezdravne plesni.
- V času dolgotrajne neuporabe izključite [napajanje]. Če napajanje pustite vključeno, bo potrošenih nekaj oziroma nekaj deset vratov. Poleg tega lahko nabiranje prahu itd. povzroči požar.
- Več kot 12 ur pred ponovnim zagonom naprave ponovno vključite napajanje. V sezoni obsežne uporabe naprave napajanja ne izključite. Povzročite lahko okvaro.

1.3. Odstranjevanje enote

⚠️ Opozorilo:


- O odstranitvi naprave se posvetujte s prodajalcem. Če cevi odstranite nepravilno, vam lahko hladivo (fluoroogljikov plin) poškoduje kožo. Poleg tega izpust hladiva v zrak škoduje okolju.

2. Imena in funkcije posameznih delov

Montaža in demontaža filtra

[Fig. A] (s.8, s.9)

3. Upravljanje

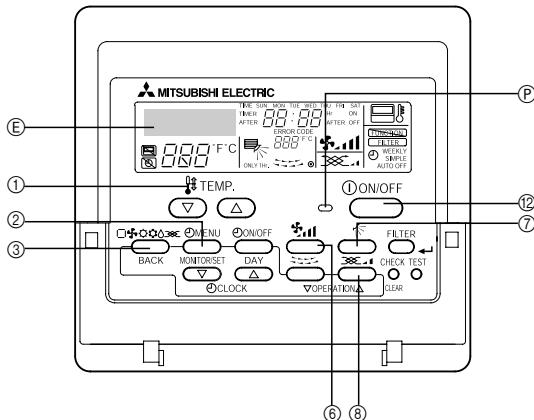

Preden začnete napravo upravljanji

- Napravo vključite, ko na zaslonu izgine prikaz "PLEASE WAIT". Prikaz "PLEASE WAIT" se za kratek čas (največ 3 minute) prikaže na zaslonu za prikaz temperature prostora, ko vključite napajanje ali po izpadu glavnega napajanja. To stanje ne označuje napake na klimatski napravi.
- Izberi načina delovanja notranje enote je omejena na načini delovanja zunanje enote, na katero je notranja enota priključena. Če zunanja in nekatere notranje enote, ki so priključene na njo, delujejo npr. v načinu hlajenja, lahko na preostalih enotah v tej skupini izberete samo način hlajenje. Če je zahtevan drugi način delovanja, začne simbol za zahtevan način utripati. S tem vas opozori, da želen način trenutno ni mogoč. Enako velja za načina sušenje in ogrevanje. Ta omejitev ne obstaja na modelih, ki podpirajo funkcijo hkratnega hlajenja/ogrevanja.

⚠️ Previdno:

- Pri odstranjevanju filtra si zavarujte oči pred prahom. Če se morate pri tem povzpeti na npr. stol, bodite previdni, da ne padete.

- Pred menavo filtra izključite napajanje.

- Zunanja enota se ustavi, ko se ustavijo vse notranje enote, ki so nanjo priključene.
- Če je notranja enota nastavljena na ogrevanje in je zunanja medtem v stanju odmrzovanja, se ogrevanje začne šele takrat, ko je odmrzovanje zunanje enote zaključeno.

3.1. VKLJUČENO/IZKLJUČENO

Vklop delovanja

1. Pritisnite gumb ⑫ [ON/OFF].

Lučka za delovanje se prižge in naprava začne delovati.

Izklop delovanja

1. Ponovno pritisnite gumb ⑫ [ON/OFF].

Lučka za delovanje ugasne in delovanje se izključi.

- Ko so gumbi nastavljeni, lahko kasneje samo s pritiskanjem gumba [ON/OFF] isto delovanje ponovite.
- Med delovanjem lučka za delovanje nad gumbom [ON/OFF] sveti.

⚠️ Previdno:

Cetudi gumb [ON/OFF] pritisnete takoj za tem, ko se naprava izključi, se naprava ponovno vključi šele po 3 minutah. Ta funkcija je namenjena zaščiti naprave. Naprava začne samodejno delovati po poteku približno 3 minut.

3.2. Izbiranje načina delovanja

Način delovanje izberete tako, da

1. Pritisnite gumb ③ [Način (BACK)].

Zaporedno pritiskanje gumba za izbiro načina delovanja preklaplja način delovanja med ④ "COOL", ⑤ "DRY", ⑥ "FAN", ⑦ "AUTO" in ⑧ "HEAT". Izbrani način delovanja je prikazan na zaslonu.

Za hlajenje

Pritisnite gumb ③ [Način (BACK)] in na zaslon prikličite prikaz “ COOL”.

Za sušenje

Pritisnite gumb ③ [Način (BACK)] in na zaslon prikličite prikaz “ DRY”.

- Notranji ventilator se preklopi v način delovanja z nizko hitrostjo in onemogoči spremembu hitrosti ventilatorja.
- Sušenje ni mogoče pri temperaturi prostora nižji od 18 °C.

Za prezračevanje

Pritisnite gumb ③ [Način (BACK)] in na zaslon prikličite prikaz “ FAN”.

- Namen funkcije prezračevanja je kroženje zraka v sobi.
- S funkcijo prezračevanja temperature v prostoru ni mogoče nastaviti.

Previdno:

Nikoli se ne izpostavljajte hladnemu zraku dlje časa. Prekomerno izpostavljanje hladnemu zraku škoduje vašemu zdravju, zato se mu izogibajte.

Sušenje

Sušenje je mikročunalniško krmiljeno razvlaževanje, ki krmili prekomerno hlajenje zraka v skladu z nastavljeno temperaturo prostora. (Ni uporabno za ogrevanje.)

- Dokler ni dosežena izbrana temperatura prostora:
Kompressor in notranji ventilator delujejo skupaj glede na spremembu temperature prostora in samodejno ponavljata VKLOP/IZKLOP.
- Ko je dosežena izbrana temperatura prostora:
Kompressor in notranji ventilator se ustavita.
Ko sta ustavljena 10 minut, se kompressor in ventilator vključita za 3 minute, da ohranita nizko vlažnost.

Za ogrevanje

Pritisnite gumb ③ [Način (BACK)] in na zaslon prikličite prikaz “ HEAT”.

Prikaz “DEFROST” med ogrevanjem

Prikaže se samo med odmrzovanjem.

STAND BY

Prikazano od zagona ogrevanja in do začetka vpihanja toplega zraka.

Previdno:

- Ko je klimatska naprava uporabljena skupaj z gorilniki, temeljito prezračujte prostor. Nezadostno prezračevanje lahko povzroči nesreče zaradi pomanjkanja kisika.
- Gorilnika nikoli ne postavite na mesto, ki je izpostavljeno vpihanju zraka klimatske naprave.
S tem lahko povzročite nepopolno izgrevanje gorilnika.
- Mikročunalnik se vključi v sledečih primerih: *
- Ogrevanje se vključi, vendar zrak iz naprave ne piha. *
 - Notranji ventilator se postopoma zaporedno preklaplja med šibkim vpihanjem/blagim vpihanjem/nastavljenim vpihanjem zraka v skladu z dvigom temperature vpihanega zraka in tako prepreči neželeno vpihanje hladnega zraka. Počakajte trenutek, da se vpihanje zraka začne.
- Ventilator se ne vrvi v nastavljeni hitrosti. *
 - Ko je v prostoru dosežena izbrana temperatura, se pri nekaterih modelih sistem preklopi v šibko vpihanje. V drugih primerih se vpihanje ustavi in tako prepreči vstop hladnega zraka med odmrzovanjem.
- Vpihanje zraka se nadaljuje, čeprav je delovanje izključeno. *
 - Včasih se notranji ventilator vrvi še približno 1 minuto po izklopu delovanja, da ohladi dodatno toploto, ki jo ustvari električni grelnik.
Hitrost ventilatorja je nizka ali visoka.
- Razen PEFY-P-NMHU-E-F.

3.3. Nastavljanje temperature prostora

Spreminjanje temperature prostora

Pritisnite gumb ① [Nastavitev temperature] in nastavite želeno temperaturo prostora.

Enkratni pritisk ali spremeni nastavitev za 1 °C.

Z držanjem gumba se nastavitev spreminja po 1 °C.

- Notranjo temperaturo lahko nastavite znotraj sledečega razpona.
Hlajenje/sušenje : 19 °C–30 °C
Ogrevanje : 17 °C–28 °C
- V načinu prezračevanje temperature ni mogoče nastaviti.
- Temperatura prostora je prikazana v razponu od 8 °C–39 °C. Izven tega razpona na zaslonu utripa 8 °C ali 39 °C in vas opozarja, da je temperatura prostora nižja ali višja od prikazane temperature.

3.4. Nastavljanje hitrosti ventilatorja

Spreminjanje hitrosti ventilatorja

Z vsakim pritiskom gumba ⑥ [Hitrost ventilatorja] se ventilator postopoma preklopi iz nizke hitrosti v visoko hitrost.

Pri sušenju se notranji ventilator samodejno preklopi v nizko hitrost. Preklapljanje hitrosti ventilatorja je onemogočeno. (Spremeni se samo zaslon na daljinskom upravljalniku.)

- Z vsakim pritiskom gumba za nastavitev hitrosti ventilatorja se hitrost ventilatorja spremeni.

[PEFY-P200-250VMH]

Hitrost ventilatorja: 1 stopnja

- Preklapljanje hitrosti ventilatorja je onemogočeno.


[PEFY-P40~140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM serija]

Hitrost ventilatorja: 2 stopnje



[PLFY-P125VLMD]

Hitrost ventilatorja: 4 stopnje




[PLFY-P20~100VLMD, PEFY-P-VMR serija]

Hitrost ventilatorja: 3 stopnje



[PFFY-P-VLRMM-E, PEFY-P-VMA(L)-E, PEFY-P-VMHS-E serija]

Hitrost ventilatorja: 3 stopnje



* To nastavitev lahko nastavite samo z daljinskim upravljalnikom MA.

3.5. Nastavljanje smeri vpihanja zraka gor/dol

Nastavitev smeri pretoka zraka gor/dol

Z vsakim pritiskom gumba ⑦ [Vpihanje] se smer vpihanja zraka spremeni.

[PLFY-P20~100VLMD]

Zaslon		① Vzmah	② 0°	③ 40°	④ 60°	⑤ 80°
Način	Hitrost ventilatorja	①	②	③	④	⑤
Ogrevanje/ prezračevanje	Visoko/Srednje/ Nizko					
Hlajenje	Visoko					
Sušenje	Nespremenljivo	①	②	③	④	⑤
Osnovna nastavitev		–	Hlajenje Sušenje Prezračevanje	–	–	Ogrevanje

[Drugi modeli]

Zaslon		① Vzmah	② 0°	③ 45°	④ 60°	⑤ 85°
Način	Hitrost ventilatorja	①	②	③	④	⑤
Ogrevanje/ Prezračevanje	Visoko/Srednje1/ Srednje2/Nizko					
Hlajenje	Visoko					
Sušenje	Nespremenljivo	①	②	③	④	⑤
Osnovna nastavitev		–	Hlajenje Sušenje Prezračevanje	–	–	Ogrevanje

*1 • Po preteklu ene ure se samodejno vrne v “② 0°”.

- Na daljinskem upravljalniku se prikaže “1 Hr.” (Po preteklu ene ure prikaz izgine).


• Ta funkcija pri nekaterih modelih ni na voljo.

- Do razlik med položajem ventilatorja na zaslonu in dejanskim položajem ventilatorja lahko pride pri sledečih pogojih:

- Ko je na krmilniku prikazano “DEFROST” ali “STAND BY”
- Na začetku ogrevanja
- Thermo-OFF v načinu ogrevanje

PFFY-P-VLEM

Med vlečenjem vpihovalne rešetke proti sebi dvignite zadek, ga odstranite, nastavite smer in ga ponovno namestite.



⚠ Previdno:

Rok ne vtipkajte v vpihovalni prostor notranje enote, če to ni nujno potrebno. Če se vam pri nastavljanju smeri vpihovanja zraka in vpihovalne mreže roka zatakne v kovinske dele ali v samodejni rotor, obstaja nevarnost poškodb in napake v delovanju.

3.6. Prezračevanje

- Prezračevalna enota (OA procesna enota ali LOSSNAY) se samodejno vklopi, ko se vključi nanjo priključena notranja enota.
- Če med mirovanjem notranje enote pritisnete gumb ⑧ [Prezračevanje], se vključi samo ventilator.
- S pritiskom gumba ⑧ [Prezračevanje] spremenite hitrost ventilatorja.
- Odvisno od modela se ventilator notranje enote vključi, ko je enota v načinu prezračevanja.

4. Pametni način uporabe

Že majhna pozornost pri uporabi vaše klimatske naprave lahko vpliva na večjo učinkovitost hlajenja in zmanjšanje porabe električne energije.

Nastavite ustrezno temperaturo prostora

- Pri hlajenju je optimalna temperaturna razlika med notranjo in zunanjim temperaturom 5 °C.
- Če med hlajenjem temperaturo prostora dvignete za 1 °C, lahko prihranite do 10 % električne energije.
- Prekomerno hlajenje škoduje zdravju in porabi veliko električne energije.

Temeljito očistite filter

- Če se filter zamaši, sta vpihanje zraka in učinek klimatske naprave močno zmanjšana.
Če zamašenega filtra ne očistite, lahko pride do napake v delovanju naprave. Zelo pomembno je, da filter očistite na začetku sezone hlajenja in ogrevanja. (Ko se na filtru nabereta umazanija in prah, ga temeljito očistite.)

5. Vzdrževanje naprave

Vzdrževanje filtra naj vedno izvede pooblaščen serviser.
Preden začnete z vzdrževalnimi deli, izključite napajanje.

⚠ Previdno:

- Preden začnete s čiščenje ustavite delovanje naprave in izključite napajanje.
Ne pozabite, da se ventilator znotraj naprave vrti z veliko hitrostjo in predstavlja veliko nevarnost poškodb.
- Notranje enote so opremljene s filtri, ki odstranjujejo prah iz vsesanega zraka.
Filtre očistite na prikazan način. (Standardne filtre morate čistiti enkrat tedensko, filtre z dolgo življenjsko dobo pa na začetku vsake sezone.)
- Življenjska doba filtra je odvisna od mesta namestitve in načina uporabe naprave.

3.7. Drugi prikazi



STAND BY
DEFROST

CHECK

NOT AVAILABLE



FILTER

: Se prikaže, ko je krmiljenje izvedeno prek ločeno kupljene centralne kontrolne enote itd.

: Prikazano od začetka delovanja ogrevanja in do začetka vpihanja toplega zraka.

: Ta prikaz se pojavi, ko pride do napake v enoti.

: Ko pritisnete katerega od gumbov funkcije, ki je notranja enota ne more izvršiti, prične ta prikaz utripati hkrati s prikazom pritisnjene funkcije.

: Na sistemu, na katerem je prikaz [Tipalo] označen kot "daljinski upravljalnik", je merjenje temperature prostora izvedeno prek tipala temperature prostora, ki je vgrajeno v daljinski upravljalnik.

: Se prikaže, ko morate očistiti filter.
Dvakrat pritisnite tipko ⑪ [FILTER (-)] in prikaz izgine.

Preprečite vstop vročega zraka med hlajenjem

- Med hlajenjem preprečite neposredno upiranje sončne svetlobe v hlajeni prostor – na okno namestite zaveso ali zaslon. Prav tako ne odpirajte vrat razen v primerih, ko je to nujno potrebno.

Občasno vključite prezračevanje

- Ker se zrak v zaprtem prostoru sčasoma umaže, je potrebno prostor občasno prezračiti. Če skupaj s klimatsko napravo uporabljate tudi plinske naprave, morate izvajati posebne varnostne ukrepe. Če uporabljate prezračevalno enoto "LOSSNAY", ki jo je razvilo naše podjetje, lahko opravite prezračevanje z manj izgubami. O podrobnostih te enote se posvetujte z vašim prodajalcem.

Čiščenje

- Blago odstranite prah ali ga očistite s sesalcem. Če so na filtru veliki madeži, ga umijte v mlačni vodi s primešanim nevtralnim čistilom – čistilo popolnoma izperite. Nato ga posušite in ga ponovno namestite.

⚠ Previdno:

- Filtra ne sušite z izpostavljanjem neposrednemu soncu ali z uporabo ognja ipd. S tem lahko povzročite deformacijo filtra.
- Tudi pranje v vroči vodi (več kot 50 °C) lahko povzroči deformacijo filtra.

⚠ Previdno:

Klimatske naprave nikoli ne polivajte z vodo ali vnetljivimi razpršili. Čiščenje s pomočjo omenjenih postopkov lahko povzroči okvaro klimatske naprave, električni udar ali požar.

6. Odpravljanje napak

Preden pokličete servisno službo, preverite sledeče:

Stanje naprave	Daljinski upravljalnik	Vzrok	Odpravljanje napak
Ne deluje.	“●” zaslon ni osvetljen. Na zaslonu tudi po pritisku gumba [ON/OFF] ni prikaza.	Izpad napajanja Napajanje je izključeno. Varovalka napajanje je pregorela. Tokovno zaščitno stikalo se je izključilo.	Pritisnite gumb [ON/OFF] po ponovnem priklopu napajanja. Vključite napajanje – VKLOP. Zamenjajte varovalko. Vključite tokovno zaščitno stikalo.
Naprava vpihuje zrak, vendar ne hladi oz. ogreva dovolj močno.	Zaslon LCD prikazuje, da je v delovanju.	Nepravilna nastavitev temperature. Filter je zamašen s prahom in umazanijo. Na vstopu in izstopu notranjih in zunanjih enot se nahajajo ovire. Odprta so vrata in okna.	Na zaslonu LCD preverite nastavljeno in vstopno temperaturo, glejte [Nastavljanje temperature prostora], in jo po potrebi nastavite z gumbom za nastavljanje temperature. Očistite filter. (Glejte [Vzdrževanje naprave].) Odstranite. Zaprite.
Naprava ne vpihuje hladnega ali toplega zraka.	Zaslon LCD prikazuje, da je v delovanju.	Zaščita za preprečevanje ponovnega vklopa deluje 3 minute. Notranja enota je bila ponovno zagnana med ogrevanjem in odmrzovanjem.	Počakajte nekaj minut. (Za zaščito kompresorja je v notranjo enoto vgrajen 3-minutna zaščita za preprečevanje ponovnega vklopa. Zaradi tega se v nekaterih primerih kompresor ne zažene takoj – včasih še le po 3 minutah.) Počakajte nekaj minut. (Ogrevanje se začne po zaključku odmrzovanja.)
Naprava nekaj časa deluje, nato se ustavi.	Na zaslonu LCD utripata “CHECK” in koda za preverjanje.	Na vstopu in izstopu notranje in zunanje enote se nahajajo ovire. Filter je zamašen s prahom in umazanijo.	Po odstranitvi ponovno zaženite. Po čiščenju filtra ponovno zaženite. (Glejte [Vzdrževanje naprave].)
Po zaustavitvi delovanja je še vedno slišen zvok vpihanja in motorja.	Izklučene so vse luči razen prikaza “●”.	Če so v hlajenje vključene druge notranje enote, se naprava po izklopu hlajenja ustavi še le po 3-minutnem delovanju odvodnega mehanizma za izpust.	Počakajte 3 minute.
Po zaustavitvi delovanja je v presledkih še vedno slišen zvok vpihanja in ventilatorja.	Izklučene so vse luči razen prikaza “●”.	Če so v hlajenje vključene še druge notranje enote, v napravo steče voda. Če se odvodna voda nabere, odvodni mehanizem za izpust vključi odvajanje.	Kmalu se ustavi. (Če se zvok pojavi več kot 2-3 krat na uro, pokličite serviserja.)
Ko je termostat v stanju IZKLOP ali med delovanjem ventilatorja, piha iz naprave v presledkih topel zrak.	Zaslon LCD prikazuje, da je v delovanju.	Ko je na notranjih enotah vključeno ogrevanje, se krmilni ventili občasno odprejo in zaprejo in tako ohranijo stabilnost sistema.	Kmalu se ustavi. (Če se temperatura prostora v majhnem prostoru preveč dvigne, napravo izključite.)

- Če se delovanje ustavi zaradi izpada napajanja, [zaščita za preprečevanje ponovnega vklopa pri izpadu napajanja] prepreči delovanje naprave tudi po ponovnem priklopu napajanja. V tem primeru pritisnite gumb [ON/OFF] in zaženite poljubno funkcijo.

Če motnje v delovanju po odpravi zgoraj navedenih vzrokov še vedno obstajajo, izključite napajanje in obvestite vašega prodajalca o tipu vaše naprave in o vrsti napake. Če utripata prikaz “[CHECK]” in (4 mestna) koda za preverjanje, potem prodajalcu sporočite tudi to kodo. Naprave nikoli ne poskusite popraviti sami.

Sledeči znaki niso napake klimatske naprave:

- Vpihan zrak klimatske naprave ima včasih čuden vonj. Vzrok so cigaretni dim, vonj kozmetike, sten, pohištva itd., ki ga vsrka klimatska naprava.
- Takojo po zagonu ali izklopu klimatske naprave je slišati piskajoč zvok. Zvok ustvarja hladilna tekočina, ki se pretaka znotraj klimatske naprave. To je povsem običajno.
- V klimatski napravi je včasih takoj po začetku ali koncu hlajenja/ogrevanja slišati pok. Gre za zvok trenja na sprednji plošči in drugih delih, ki se zaradi temperaturnih sprememb raztezajo in krčijo. To je povsem običajno.
- Hitrost ventilatorja se spreminja tudi, ko nastavitev ni bila spremenjena. Klimatska naprava samodejno povečuje hitrost ventilatorja postopoma od nizke hitrosti do nastavljene hitrosti, tako da hladen zrak ni izpihan na začetku ogrevanja. Zmanjšuje tudi hitrost ventilatorja, da zaščiti motor ventilatorja, ko je povratna temperatura zraka ali hitrost ventilatorja previsoka.

7. Namestitev, premeščanje in preverjanje

Namestitev

Glede namestitve in premeščanja naprave se posvetujte z vašim prodajalcem.

⚠ Previdno:

Klimatske naprave nikoli ne namestite na mesto, kjer obstaja nevarnost uhajanja vnetljivih plinov.

Če plin uhaja in se nabira okoli enote, lahko pride do požara.

Klimatske naprave nikoli ne namestite, kjer:

- je v okolici veliko strojnega olja
- je v bližini ocean ali plaže in je zrak slan.
- je visoka vlažnost
- so v bližini vroči izviri
- je v zraku prisoten žveplen plin
- je v bližini visokofrekvenčen procesni stroj (visokofrekvenčni varilnik itd.)
- se pogosto uporablja raztopina kislina
- se pogosto uporabljajo posebna razpršila
- Notranjo enoto namestite vodoravno, sicer lahko pride do kapljana vode.
- Pri nameščanju klimatske naprave v bolnišnicah ali pisarnah, ki so vezane na komunikacijo, posvetite pozornost hrupu.

Če je klimatska naprava nameščena na katerem od zgoraj naštetih mest, lahko pričakujete pogoste izpade delovanja. Priporočamo vam, da se izogibate nameščanju naprave na omenjena mesta.

O nadaljnjih podrobnostih se posvetujte z vašim prodajalcem.

Dela na električni napeljavi

⚠ Previdno:

- Električna dela mora izvesti usposobljeni inženir elektrotehnike v skladu s [tehničnimi standardi in zvezi z električno napeljavoj], [notranjimi predpisi napeljevanja] in v skladu z navodili za namestitev ter izključno z ločenimi tokokrogi. Uporaba katerih koli drugih izdelkov skupaj z napajanjem lahko povzroči pregoreite varovalk in izklop odklopnikov.

8. Tehnični podatki

PLFY-P-VLMD-E serija

Predmet	Model	P20VLMD-E	P25VLMD-E	P32VLMD-E	P40VLMD-E	P50VLMD-E	P63VLMD-E
Električno napajanje							
Hladilna kapaciteta*1/Hladilna kapaciteta*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Višina	mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)
Mera*2	Širina	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	946 (1.250)	946 (1.250)
	Globina	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)
Neto teža	kg	23 (6,5)	23 (6,5)	24 (6,5)	24 (6,5)	27 (7,5)	28 (7,5)
Količina Pretoka zraka ventilatorja (nizko-srednje-visoko)	m ³ /min	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	7,0-8,5-10,5	9,0-11,0-12,5	10,0-13,0-15,5
Nivo hrupa (nizko-srednje-visoko)*3	dB(A) 220, 240 V	27-30-33	27-30-33	29-33-36	31-34-37	33-38-40	
	230 V	28-31-34	28-31-34	30-34-37	32-35-38	34-39-41	
Filter		Filter z dolgo življenjsko dobo					

Predmet	Model	P80VLMD-E	P100VLMD-E	P125VLMD-E
Električno napajanje				
Hladilna kapaciteta*1/Hladilna kapaciteta*1	kW	9,0/10,0	11,2/12,5	14,0/16,0
Višina	mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)
Mera*2	Širina	1.446 (1.750)	1.446 (1.750)	1.708 (2.010)
	Globina	634 (710)	634 (710)	606 (710)
Neto teža	kg	44 (12,5)	47 (12,5)	56 (13)
Količina Pretoka zraka ventilatorja (nizko-srednje-visoko)	m ³ /min	15,5-18,5-22,0	17,5-21,0-25,0	24,0-27,0-30,0-33,0 (nizko-srednje2-srednje1-visoko)
Nivo hrupa (nizko-srednje-visoko)*3	dB(A) 220, 240 V	33-36-39	36-39-42	40-42-44-46
	230 V	34-37-40	37-41-43	
Filter		Filter z dolgo življenjsko dobo		

Opombe: * Obratovalna temperatura notranje enote.

Hlajenje: 15 °C MŽ–24 °C MŽ

Ogrevanje: 15 °C SŽ–27 °C SŽ

*1 Kapaciteta hlajenja/ogrevanja označuje najvišjo vrednost pri delovanju pod sledečimi pogoji.

Hlajenje: Znotraj: 27 °C SŽ/19 °C MŽ Zunaj: 35 °C SŽ

Ogrevanje: Znotraj: 20 °C SŽ Zunaj: 7 °C SŽ/6 °C MŽ

*2 Številka v () označuje dimenzije plošče.

*3 Podatek o obratovalnem hrupu je pridobljen v neodmevnem prostoru.

- Ozemljitvene žice nikoli ne priključite na plinsko cev, vodno cev, cevovod ali telefonski ozemljitveni kabel. O podrobnostih se posvetujte z vašim prodajalcem.
- Na nekaterih mestih namestitev je namestitev tokovnega zaščitnega stikala obvezna. O podrobnostih se posvetujte z vašim prodajalcem.

Premeščanje namestitev

- Če želite zaradi selitve, razširitve ali obnove vašega doma klimatsko napravo odstraniti in ponovno namestiti, se o tem predhodno posvetujte z vaši prodajalcem in ugotovite stroške strokovnega inženirskega dela, ki je potrebno za premeščanje in namestitev.

⚠ Previdno:

Če želite klimatsko napravo premestiti ali ponovno namestiti, se posvetujte z vašim prodajalcem.

Nepravilna namestitev lahko povzroči električni udar, požar itd.

Hrup

- Za namestitev izberite mesto, ki lahko vzdrži težo klimatske naprave in kjer je hrup in vibracije mogoče zmanjšati.
- Izberite mesto, kjer topel ali hladen zrak in hrup zunanjega izstopa zraka ne motijo sosedov.
- Če se v bližini zunanjega izstopa zraka klimatske naprave nahaja ovira, je lahko močno zmanjšana učinkovitost in povečan hrup. V bližino izstopa zraka ne postavljajte ovir.
- Če klimatska naprava proizvaja neobičajne zvoke, se posvetujte z vašim prodajalcem.

Vzdrževanje in pregledovanje

- Z uporabo klimatske naprave skozi več sezoni lahko pride do umazanosti notranjosti, kar zniža učinkovitost.
- Zaradi pogojev uporabe lahko nastajajo neprijetne vonjave in pride do poslabšanega odvajanja vode zaradi praha, umazanije itd.

PEFY-P-VMH-E serija

Predmet	Model	P40VMH-E	P50VMH-E	P63VMH-E	P71VMH-E	P80VMH-E
Električno napajanje				-220-240V 50/60Hz		
Hladilna kapaciteta*1/Hladilna kapaciteta*1	kW	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Mera	Višina / Širina / Globina	mm	380/750/900	380/750/900	380/750/900	380/1.000/900
Neto teža	kg	44	44	45	50	50
Pretoka zraka ventilatorja (nizko-visoko)	m ³ /min	10,0-14,0	10,0-14,0	13,5-19,0	15,5-22,0	18,0-25,0
Količina	Zunanji statični tlak*2	Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Nivo hrupa (nizko-visoko)*5	dB(A)	220 V 230, 240 V	27-34 31-37	27-34 31-37	32-38 36-41	32-39 35-41
Filter				Filter z dolgo življenjsko dobo (opcijsko)		

Predmet	Model	P100VMH-E	P125VMH-E	P140VMH-E
Električno napajanje			-220-240V 50/60Hz	
Hladilna kapaciteta*1/Hladilna kapaciteta*1	kW	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0
Mera	Višina / Širina / Globina	mm	380/1.200/900	380/1.200/900
Neto teža	kg	70	70	70
Pretoka zraka ventilatorja (nizko-visoko)	m ³ /min	26,5-38,0	26,5-38,0	28,0-40,0
Količina	Zunanji statični tlak*2	Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200
Nivo hrupa (nizko-visoko)*5	dB(A)	220 V 230, 240 V	34-42 38-44	34-42 38-44
Filter				Filter z dolgo življenjsko dobo (opcijsko)

Predmet	Model	P200VMH-E	P250VMH-E
Električno napajanje		3N~380-415V 50/60Hz	
Hladilna kapaciteta*1/Hladilna kapaciteta*1	kW	22,4/25,0	28,0/31,5
Mera	Višina / Širina / Globina	mm	470/1.250/1.120
Neto teža	kg	100	100
Pretoka zraka ventilatorja	m ³ /min	58,0	72,0
Količina	Zunanji statični tlak*3	Pa	380 V 400, 415 V
Nivo hrupa*5	dB(A)	380 V 400, 415 V	42 44
Filter			Filter z dolgo življenjsko dobo (opcijsko)

PEFY-P-VMHS-E series

Predmet	Model	P200VMHS-E	P250VMHS-E
Električno napajanje			-220-240V 50/60Hz
Hladilna kapaciteta*1/Hladilna kapaciteta*1	kW	22,4/25,0	28,0/31,5
Mera	Višina / Širina / Globina	mm	470/1.250/1.120
Neto teža	kg	97	100
Pretoka zraka ventilatorja	m ³ /min	50,0-61,0-72,0	58,0-71,0-84,0
Količina	Zunanji statični tlak*4	Pa	50/100/150/200/250
Nivo hrupa (nizko-srednje-visoko)*5	dB(A)	36-39-43	39-42-46
Filter			Filter z dolgo življenjsko dobo (opcijsko)

Opombe: * Obratovalna temperatura notranje enote.

Hlajenje: 15 °C MŽ-24 °C MŽ

Ogrevanje: 15 °C SŽ-27 °C SŽ

*1 Kapaciteta hlajenja/ogrevanja označuje najvišjo vrednost pri delovanju pod sledečimi pogoji.

Hlajenje: Znotraj: 27 °C SŽ/19 °C MŽ Zunaj: 35 °C SŽ

Ogrevanje: Znotraj: 20 °C SŽ Zunaj: 7 °C SŽ/6 °C MŽ

*2 Zunanji statični tlak je tovarniško nastavljen na 100 Pa (pri 220 V)/150 Pa (pri 230, 240 V).

*3 Zunanji statični tlak je tovarniško nastavljen na 220 Pa (pri 380 V)/260 Pa (pri 400, 415 V).

*4 Zunanji statični tlak je tovarniško nastavljen na 150 Pa.

*5 Podatek o obratovalnem hrupu je pridobljen v neodmevnem prostoru.

PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM(M)-E serija

Predmet	Model	P20VLEM-E	P25VLEM-E	P32VLEM-E	P40VLEM-E	P50VLEM-E	P63VLEM-E
Električno napajanje				~220-240V 50Hz	~208V-230V 60Hz		
Hladilna kapaciteta*1/Hladilna kapaciteta*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Mera	Višina / Širina / Globina	mm	630/1.050/220	630/1.050/220	630/1.170/220	630/1.170/220	630/1.410/220
Neto teža	kg	23	23	25	26	30	32
Količina Pretoka zraka ventilatorja (nizko-visoko)	m ³ /min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5
Nivo hrupa (nizko-visoko)*3 *4	dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46
Filter					Standardni filter		

Predmet	Model	P20VLRM-E	P25VLRM-E	P32VLRM-E	P40VLRM-E	P50VLRM-E	P63VLRM-E
Električno napajanje				~220-240V 50Hz	~208V-230V 60Hz		
Hladilna kapaciteta*1/Hladilna kapaciteta*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Mera	Višina / Širina / Globina	mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220
Neto teža	kg	18,5	18,5	20	21	25	27
Količina Pretoka zraka ventilatorja (nizko-visoko)	m ³ /min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5
Nivo hrupa (nizko-visoko)*3 *4	dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46
Filter					Standardni filter		

Predmet	Model	P20VLRMM-E	P25VLRMM-E	P32VLRMM-E	P40VLRMM-E	P50VLRMM-E	P63VLRMM-E
Električno napajanje				~220-240V 50Hz/60Hz			
Hladilna kapaciteta*1/Hladilna kapaciteta*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Mera	Višina / Širina / Globina	mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220
Neto teža	kg	18,5	18,5	20	21	25	27
Količina Pretoka zraka ventilatorja (nizko-srednje-visoko)	m ³ /min	4,5-5,5-6,5	4,5-5,5-6,5	6,5-7,5-9,0	8,0-9,5-10,0	10,0-12,0-14,0	11,0-13,0-15,5
Zunanji statični tlak*2	Pa	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60
Nivo hrupa (nizko-srednje-visoko)*2 *4	dB(A)	31-36-40	31-36-40	27-32-37	30-36-40	32-37-41	35-40-44
Filter					Standardni filter		

Opombe: * Obratovalna temperatura notranje enote.

Hlajenje: 15 °C MŽ-24 °C MŽ

Ogrevanje: 15 °C SŽ-27 °C SŽ

*1 Kapaciteta hlajenja/ogrevanja označuje najvišjo vrednost pri delovanju pod sledečimi pogoji.

Hlajenje: Znotraj: 27 °C SŽ/19 °C MŽ Zunaj: 35 °C SŽ

Ogrevanje: Znotraj: 20 °C SŽ Zunaj: 7 °C SŽ/6 °C MŽ

*2 Zunanji statični tlak je tovorniško nastavljen na 20 Pa.

*3 Številke predstavljajo 240 V/50 Hz enoto in so izmerjene na točki, ki se nahaja 1 m od sprednjega dela enote in 1 m nad temi.

Za 230 V enoto je hrup nižji za približno 1 dB(A) in za 220 V enoto približno za 2 dB(A). Na točki 1,5 m od sprednjega dela enote in 1,5 m od tal je hrup nižji za približno 3 dB(A).

*4 Podatek o obratovalnem hrupu je pridobljen v neodmevnem prostoru.

PEFY-P-VMR-E-L/R serija

Predmet	Model	P20VMR-E-L/R	P25VMR-E-L/R	P32VMR-E-L/R	
Električno napajanje		~220-240V 50Hz / ~220-230V 60Hz			
Hladilna kapaciteta*1/Hladilna kapaciteta*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	
Mera Višina / Širina / Globina	mm	292/640/580	292/640/580	292/640/580	
Neto teža	kg	18	18	18	
Količina Pretoka zraka ventilatorja (nizko-srednje-visoko)	m ³ /min	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/9,3	
Zunanji statični tlak	Pa	5	5	5	
Nivo hrupa (nizko-srednje-visoko)*3	dB(A)	220 V 230 V 240 V	20/25/30 21/26/32 22/27/30	20/25/30 21/26/32 21/26/35 22/27/33	
Filter		Standardni filter			

PEFY-P-VMA(L)-E serija

Predmet	Model	P20VMA(L)-E	P25VMA(L)-E	P32VMA(L)-E	P40VMA(L)-E	P50VMA(L)-E	
Električno napajanje		~220-240V 50Hz					
Hladilna kapaciteta*1/Hladilna kapaciteta*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	
Mera Višina / Širina / Globina	mm	250/700/732	250/700/732	250/700/732	250/900/732	250/900/732	
Neto teža	kg	23	23	23	26	26	
Količina Pretoka zraka ventilatorja (nizko-srednje-visoko)	m ³ /min	6,0-7,5-8,5	6,0-7,5-8,5	7,5-9,0-10,5	10,0-12,0-14,0	12,0-14,5-17,0	
Zunanji statični tlak*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Raven hrupa (nizko-srednje-visoko)*3	dB(A)	23-25-26	23-25-26	23-26-29	23-27-30	25-29-32	
Filter		Standardni filter					

Predmet	Model	P63VMA(L)-E	P71VMA(L)-E	P80VMA(L)-E	
Električno napajanje		~220-240V 50Hz			
Hladilna kapaciteta*1/Hladilna kapaciteta*1	kW	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0	
Mera Višina / Širina / Globina	mm	250/1100/732	250/1100/732	250/1100/732	
Neto teža	kg	32	32	32	
Količina Pretoka zraka ventilatorja (nizko-srednje-visoko)	m ³ /min	13,5-16,0-19,0	14,5-18,0-21,0	14,5-18,0-21,0	
Zunanji statični tlak*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Raven hrupa (nizko-srednje-visoko)*3	dB(A)	25-29-33	26-29-34	26-29-34	
Filter		Standardni filter			

Predmet	Model	P100VMA(L)-E	P125VMA(L)-E	P140VMA(L)-E	
Električno napajanje		~220-240V 50Hz			
Hladilna kapaciteta*1/Hladilna kapaciteta*1	kW	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0	
Mera Višina / Širina / Globina	mm	250/1400/732	250/1400/732	250/1600/732	
Neto teža	kg	42	42	46	
Količina Pretoka zraka ventilatorja (nizko-srednje-visoko)	m ³ /min	23,0-28,0-33,0	28,0-34,0-40,0	29,5-35,5-42,0	
Zunanji statični tlak*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Raven hrupa (nizko-srednje-visoko)*3	dB(A)	28-33-37	32-36-40	33-37-42	
Filter		Standardni filter			

Opombe: * Obratovalna temperatura notranje enote.

Hlajenje: 15 °C MŽ-24 °C MŽ

Ogrevanje: 15 °C SŽ-27 °C SŽ

*1 Kapaciteta hlajenja/ogrevanja označuje najvišjo vrednost pri delovanju pod sledečimi pogoji.

Hlajenje: Znotraj: 27 °C SŽ/19 °C MŽ Zunaj: 35 °C SŽ

Ogrevanje: Znotraj: 20 °C SŽ Zunaj: 7 °C SŽ/6 °C MŽ

*2 Zunanji statični tlak je tovorniško nastavljen na 50 Pa.

*3 Podatek o obratovalnem hrupu je pridobljen v neodmevnem prostoru.

Innehållsförteckning

1. Säkerhetsföreskrifter	161
1.1. Installation	161
1.2. Under användningen	161
1.3. Kassera enheten	162
2. De olika delarnas benämningar och funktioner	162
3. Använda utrustningen	162
3.1. PÅ/AV	162
3.2. Välja funktion	162
3.3. Justera rumstemperaturen	163
3.4. Justera fläktvarvalet	163
3.5. Justera luftflödets riktning upp/ner	163
3.6. Ventilation	164
3.7. Övrigt	164
4. Det intelligenta användningssättet	164
5. Skötsel av maskinen	164
6. Felsökning	165
7. Installation, flyttning och kontroll	166
8. Specifikationer	166

1. Säkerhetsföreskrifter

- Läs alla "Säkerhetsföreskrifter" innan enheten används.
► Avsnittet innehåller viktig säkerhetsinformation. Följ säkerhetsföreskrifterna.

Symboler som används i texten

⚠️ Varning:

Föreskrifter som användaren måste beakta för att undvika risk för personskador eller dödsolyckor.

⚠️ Försiktighet:

Föreskrifter som måste beaktas för att förhindra risk för skador på enheten.

Symboler som används i illustrationerna

- ∅ : Anger en åtgärd som måste undvikas.
- ! : Anger att viktiga anvisningar måste följas.
- ! : Anger en del som måste jordas.
- ⚠️ : Anger att man måste vara försiktig med roterande delar (Den här symbolen används på huvudenhetens skyt.) <Färg: gul>
- ⚠️ : Risk för elektrisk stöt. (Den här symbolen används på huvudenhetens skyt.) <Färg: gul>

⚠️ Varning:

Läs skytlarna på huvudenheten noga.

1.1. Installation

- När du har läst den här handboken ska du lägga undan den och installationshandboken på en säker plats, så att du har dem till hands om de skulle behövas. Om enheten ska användas av en annan person måste du lämna den här handboken till honom/henne.

⚠️ Varning:

- Användaren ska inte installera enheten själv. Återförsäljaren eller ett behörig installationsföretag ska installera enheten. Om enheten installeras på felaktigt sätt finns det risk för vattenläckage, elektriska stötar och brand.
- Använd bara tillbehör som godkänts av Mitsubishi Electric och låt återförsäljaren eller ett behörigt installationsföretag montera dem åt dig. Om tillbehör monteras på felaktigt sätt finns det risk för vattenläckage, elektriska stötar och brand.
- Installationshandboken innehåller detaljerad installationsinformation. Eventuella förändringar av byggnadsstrukturen som behövs för installationen måste uppfylla kraven i gällande byggnadslagstiftning.
- Reparera inte enheten och flytta den inte till en annan plats på egen hand. Om reparationer utförs på felaktigt sätt finns det risk för vattenläckage, elektriska stötar och brand. Kontakta återförsäljaren om enheten behöver repareras eller flyttas.
- Håll elkomponenterna borta från vatten (tvättvatten m.m.).
- Vatten kan ge upphov till elektriska stötar, brand och rök.
Anm. 1: Håll manöverboxen, motorn och den lokala avgasventilationen torra med hjälp av ett vattentätt överdrag när värmeväxlaren och uppsamlingstråget rengörs.
- Anm. 2: Tappa aldrig av tvättvattnet för uppsamlingstråget och värmeväxlaren med avloppspumpen. Tappa av separat.
- Utrustningen är inte avsedd att användas av barn eller obehöriga personer utan övervakning.
- Övervaka barn så att de inte leker med utrustningen.
- Använd inte läckagedekteringstillsatser.
- Använd inget annat köldmedel än den typ som anges i bruksanvisningen som medföljer enheten och på namnskylen.
 - Det kan i så fall orsaka att enheten eller rören spricker, eller orsaka explosion eller brand under användning, reparation, eller vid kasserandet av enheten.
 - Det kan även vara ett brott mot tillämpliga lagar.
 - MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION kan inte hållas ansvariga för funktionsstörningar eller olyckor som inträffar på grund av att fel köldmedel används.

1) Utomhusenheten

⚠️ Varning:

- Utomhusenheten måste installeras på en stabil, plan yta, på plats där snö, löv och skräp inte ansamlas.

- Stå inte på enheten och lägg inte föremål på den. Du eller enheten kan falla ner med risk för personskador.

⚠️ Försiktighet:

Utomhusenheten bör monteras på en plats där den luft och det ljud som enheten avger inte stör grannarna.

2) Inomhusenhet

⚠️ Varning:

Installera inomhusenheten på ett säkert sätt. Om enheten inte installeras ordentligt finns det risk för att den faller ner och vållar personskador.

3) Fjärrkontroll

⚠️ Varning:

Montera fjärrkontrolen så att barn inte kommer åt att leka med den.

4) Dräneringssläng

⚠️ Försiktighet:

Montera dräneringsslängen så att avloppet kan rinna ut utan hinder. Felaktig montering medför risk för vattenläckage som kan skada möbler.

5) Elkabel, säkring och kretsbrytare

⚠️ Varning:

- Enheten måste drivas av en egen elkrets. Annan utrustning som är ansluten till samma elkrets kan ge upphov till överbelastning.
- Ordna med en huvudströmbrytare.
- Var noga med spännings-, säkrings- eller kretsbrytarspecifikationerna. Använd aldrig en tråd eller en säkring med högre värde än det specificerade.

6) Jordning

⚠️ Försiktighet:

- Enheten måste jordas ordentligt. Anslut aldrig jordningsledningen till en gasledning, vattenledning, åskledare eller telefonjordningsledare. Det finns risk för elektriska stötar om enheten inte jordas på korrekt sätt.
- Kontrollera regelbundet att jordledningen från utomhusenheten är ordentligt ansluten till såväl enhetens jordningsuttag som till jordningselektroden.

1.2. Under användningen

⚠️ Försiktighet:

- Tryck inte på knapparna med vassa föremål. Fjärrkontrolen kan skadas om du gör det.
- Vrid inte på och dra inte i fjärrkontrollens ledning. Det kan skada fjärrkontrollen och leda till felfunktioner.
- Ta aldrig av fjärrkontrollens övre kåpa. Det är farligt att ta av fjärrkontrollens övre kåpa och ta på de tryckta kretskorten i den. Det medför risk för brand och funktionsfel.
- Torka aldrig av fjärrkontrollen med bensen, thinner, trasor med kemikalier på eller liknande eftersom det medför risk för missfärgning och för att fel kan uppstå. Avlägsna besvärliga fläckar genom att fukta en trasa i ett neutralt rengöringsmedel blandat med vatten som vrid ur torka. Torka bort fläckarna och torka sedan igen med en torr trasa.
- Blockera inte och täck inte över inomhus- eller utomhusenhetens luftintag eller -utlopp. Höga möbler under inomhusenheten, eller stora föremål – exempelvis lådor – nära utomhusenheten reducerar enheternas effektivitet.

⚠️ Varning:

- Stänk inte vatten på enheten och ta inte på den med bara händerna - risk för elektriska stötar.
- Använd inte brännbar gas i närheten av enheten - det risk för brand.
- Placerar inte en gasvärmare, eller någon annan utrustning med öppna lågor, på en plats där den exponeras för enhetens frälnuft. Det medför risk för ofullständig förbränning.

⚠️ Varning:

- Ta inte bort frontpanelen eller fläktskyddet från utomhusenheten när den är igång. Du kan skada dig om du tar på roterande eller varma delar eller på delar med hög spänning.
- För inte in fingrarna eller några föremål i inlopps- och utloppsöppningarna. Det medför risk för personskador eftersom fläkten inuti enheten roterar med hög hastighet. Var särskilt försiktig när det finns barn på platsen.
- Sluta använda enheten om den avger en ovanlig lukt. Slå av strömmen och kontakta återförsäljaren. Om du inte gör det finns det risk för haveri, elektriska stötar eller brand.
- Sluta att använda maskinen i händelse av onormalt ljud eller onormala vibrationer. Slå av strömbrytaren och kontakta återförsäljaren.
- Kyl inte för mycket. Den lämpligaste inomhustemperaturen ligger inom 5 °C från utomhustemperaturen.
- Lämna inte handikappade personer eller småbarn framför luftflödet från luftkonditioneraren. Det medför risk för hälsoproblem.

⚠️ Försiktighet:

- Rikta inte luftflödet mot växter eller djur i burar.
- Vädra rummet ofta. Om enheten körs kontinuerligt i ett slutet rum under längre tid blir luften unken.

I händelse av fel

⚠️ Varning:


- Ändra aldrig luftkonditionerarens konstruktion. Kontakta återförsäljaren vid behov av reparationer eller service. Felaktigt utförda reparationer medför risk för vattenläckage, elektriska stötar, brand med mera.
- Kontakta återförsäljaren om fjärrkontrollen indikerar ett fel, om luftkonditioneraren inte fungerar eller om någonting är onormalt. Om enheten lämnas som den är under sådana förhållanden finns det risk för brand eller fel.

2. De olika delarnas benämningar och funktioner

Sätta in och ta ut filtret

[Fig. A] (P.8, P.9)

3. Använda utrustningen

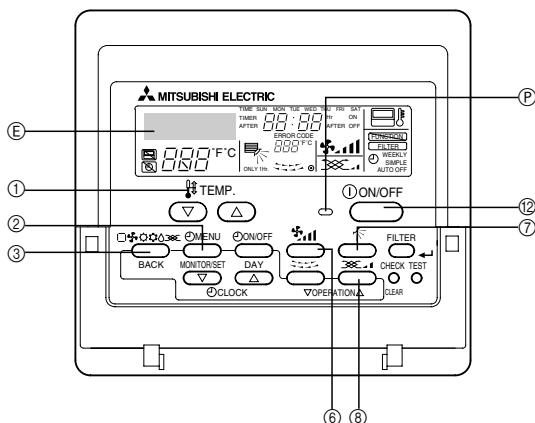

Före användning

- Starta utrustningen när meddelandet "PLEASE WAIT" har försvunnit. "PLEASE WAIT" visas en kort stund i rumstemperaturdisplayen (högst 3 minuter) när strömmen slås på och efter ett strömavbrott. Det betyder inte att det är något fel på luftkonditioneraren.
- Vilka driftlägen som kan väljas på inomhusenheten beror på driftstatus för den utomhusenhet som inomhusenheten är ansluten till. Om en utomhusenhet, och vissa av de inomhusenheter som är anslutna till utomhusenheter, exempelvis redan är igång i kylningsläget så finns bara kylningsläget tillgängligt för de övriga enheterna i samma grupp. Om ett annat läge begärts blinkar symbolen för det begärda läget för att visa användanden att läget inte finns tillgängligt för tillfället. Detsamma gäller för torknings- och uppvärmningsläget. Denna begränsning gäller emellertid inte för modeller med funktionen för samtidig kylning och uppvärmning.
- Utomhusenheterna stannar när alla de inomhusenheter som är anslutna till dem stannar.
- Vid uppvärmning startar funktionen först när utomhusenhetens avfrostningsprocess slutförts, även om inomhusenheten startas med utomhusenheten igång i avfrostningsläget.

- Kontakta återförsäljaren om överströmsskyddet löser ut gång på gång. Om du inte gör det finns det risk för brand eller fel.
- Stäng av luftkonditioneraren om kylgas blåser ut eller läcker. Vädra rummet ordentligt och kontakta återförsäljaren. Om du inte gör det finns det risk för olyckor på grund av syrebrist.

Om luftkonditioneraren inte ska användas under längre tid

- Kör luftkonditioneraren i 4 - 5 timmar med luftblåsning tills den är helt torr invändigt om den inte ska användas under en längre tid, till exempel på grund av årstidsväxlingar. Om du inte gör det finns det risk för att ohälsosamt mögel bildas på olika platser i rummet.
- Låt [huvudströmbrytaren] vara påslagen om utrustningen inte ska användas under längre tid.
Om strömmen lämnas påslagen går mycket effekt förlorad. Ansamlingen av damm med mera kan dessutom leda till brand.
- Strömbrytaren ska vara påslagen i mer än 12 timmar innan utrustningen används. Slå inte av strömmen under tider på året då utrustningen används ofta.
Gör du det finns det risk för att fel uppstår.

1.3. Kassera enheten

⚠️ Varning:

Kontakta återförsäljaren när du ska kassera enheten. Om rörledningar tas bort på fel sätt finns det risk för att kylmedel (fluorkarbongas) kan strömma ut och komma i kontakt med din hud, med risk för skador. Utsläpp av kylmedel i atmosfären skadar dessutom miljön.

⚠️ Försiktighet:

- Var noga med att skydda ögonen mot damm när filtret tas bort. Var försiktig så att du inte ramlar om du måste kliva upp på en pall för att göra det.
- Släng av strömmen när du byter filtret.

3.1. PÅ/AV

Starta

1. Tryck på knapp ⑫ [ON/OFF]
⑫ Driftlamporna tänds och processen startar.

Stoppa

1. Tryck en gång till på knapp ⑫ [ON/OFF]
Driftlampan släcks och processen avbryts.
- När knapparna ställts in kan tryckning på [ON/OFF] sedan bara upprepa samma process.
- Under en pågående process är driftslampen ovanför [ON/OFF]-lampa tänd.

⚠️ Försiktighet:

Även om du trycker på [ON/OFF] direkt efter det att processen har stoppats så återstartar inte processen förrän efter ungefär 3 minuter. Denna funktion skyddar maskinen. Den startar processen automatiskt när ungefär 3 minuter har gått.

3.2. Välja funktion

För att välja funktion

1. Tryck på knapp ③ [läge (BACK)]
Upprepade tryckningar på funktionsvalsknappen växlar driftsläget mellan ④ "COOL", "DRY", "FAN", ("AUTO") och ("HEAT"). Funktionens innehåll visas i displayen.

För kylning

Tryck på knapp ③ [läge (BACK)] och gå till displayen "COOL".

För torkning

Tryck på knapp ③ [läge (BACK)] och gå till displayen "DRY".

- Inomhusfläkten går till lågvärsläget och möjligheten att reglera fläktvarvet inaktiveras.
- Torkning kan inte ske vid rumstemperaturer på under 18 °C.

För fläkten

Tryck på knapp ③ [läge (BACK)] och gå till displayen “ FAN”.

- Fläkten cirkulerar luften i rummet.
- Rummets temperatur kan inte regleras med fläkten.

⚠️ Försiktighet:

Exponera aldrig din kropp direkt för kylfluten under längre tid. Långvarig exponering för kylfluten är skadlig för din hälsa och ska därför undvikas.

Torkning

Torkningen utgör en mikrodatorstyrda avfuktningsprocess som reglerar alltför omfattande luftkyllning på basis av den rumstemperatur du valt. (Kan inte användas för uppvärmning).

- Tills den rumstemperatur du valt uppnås
Kompressorn och inomhusfläkten fungerer är kopplade till förändringen av rumstemperaturen och upprepar på/avslagningen.
- När den rumstemperatur du valt uppnås
Både kompressorn och inomhusfläkten stannar.
Om stoppet fortsätter i 10 minuter körs kompressorn och inomhusfläkten i 3 minuter för att hålla nere luftfuktigheten.

För uppvärmning

Tryck på knapp ③ [läge (BACK)] för att gå till displayen “ HEAT”.

Displayern vid uppvärmningsoperationen “DEFROST”

Visas endast under avfrostningen.

“STAND BY”

Visas från början av uppvärmningen och till dess att varm luft blåses ut.

⚠️ Försiktighet:

- Vädra ut området ordentligt när luftkonditioneraren används tillsammans med brännare. Otilräcklig vädring kan leda till olyckor som på grund av syrebrist.
- Placer aldrig en brännare så att den exponeras för luftkonditionerarens luftflöde.
- Det kan leda till ofullständig förbränning i brännaren.
- Mikrodatorn är aktiv i följande fall: *
- Ingen luft blåses ut när uppvärmningen startar. *
 - För att kall luft inte ska komma ut kopplar inomhusfläkten gradvis om från svagt luftflöde till lätt luftflöde och därrefter inställt luftflöde på basis av den utblåsta luftens temperaturstegring. Vänta efter det att luftflödet kommer ut naturligt.
- Fläkten går inte med det inställda varvtalet. *
 - På vissa modeller slår systemet över till svagt luftflöde när rumstemperaturen kommer upp i börvärdestemperaturen. I andra fall slår det av för att förhindra att kall luft kommer ut under avfrostningen.
- Luft strömmar ut trots att processen har stoppats. *
 - Inomhusfläkten roterar ibland ungefär en minut efter det att processen har avbrutits för att eliminera den extra värme som genereras av den elektriska värmaren och annat.
 - Fläktvarvtalet går från lågt till högt.
 - Utom för PEFY-P-NMHU-E-F.

3.3. Justera rumstemperaturen

Ändra rumstemperaturen

Tryck på knapp ① [ställ in temperatur] och ställ in önskad rumstemperatur.

En tryckning på eller ändrar inställningen med 1 °C.

Om du fortsätter att trycka fortsätter inställningen att ändras med 1 °C.

- Inomhustemperaturen kan ställas in inom följande intervall.
Kylnings/torkning :19 - 30 °C
Uppvärmning :17 - 28 °C
- Temperaturen kan inte ställas in i fläktläget.
- Rumstemperaturdisplayens intervall är 8 - 39 °C. Utanför detta intervall blinkar 8 - 39 °C i displayen för att informera dig om att rumstemperaturen ligger lägre eller högre än den temperatur som visas.

3.4. Justera fläktvarvtalet

Ändra fläktvarvtalet

Vid varje tryckning på ⑥ [fläktvarvtal]-knappen växlar fläkten stevvis från lågvärstil högvärstinställningarna

Vid torr elektronikoperation går inomhusfläkten automatiskt till lågvärsopteration. Fläktvarvtalet kan då inte ändras. (Det är bara displayen på fjärrkontrollen som ändras.)

- Fläktvarvtalet ändras för varje tryckning på varvtalsjusteringsknappen.


[PEFY-P200-250VMH]

Fläktvarvtal: 1 steg

- Fläktvarvtalet kan inte ändras.


[Serie PEFY-P40-140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM]

Fläktvarvtal: 2 steg



[PLFY-P125VLMD]

Fläktvarvtal: 4 steg



[Serie PLFY-P20-100VLMD, PEFY-P-VMR]

Fläktvarvtal: 3 steg



[Serie PFFY-P-VLRMM-E, PEFY-P-VMA(L)-E, PEFY-P-VMHS-E]

Fläktvarvtal: 3 steg



* Den här inställningen kan bara ändras med MA-fjärrkontrollen.

3.5. Justera luftflödets riktning upp/ner

Ändra luftflödets riktning upp/ner

Luftflödets riktning ändras för varje tryckning på knapp ⑦ [vingkontroll].

[PLFY-P20~100VLMD]

Display		① Sväng	② 0°	③ 40°	④ 60°	⑤ 80°
Läge	Fläktvarvtal	①	②	③	④	⑤
Uppvärmning/fläkt	Hög/Medel/Låg	①				
Kylnings	Hög		②	③	④	⑤
Torkning	Medel/Låg					
Grundinställning	Fast					
		Kylnings	Torkning	Fläkt		Uppvärmning

[Andra modeller]

Display		① Sväng	② 0°	③ 45°	④ 60°	⑤ 85°
Läge	Fläktvarvtal	①	②	③	④	⑤
Uppvärmning/fläkt	Hög/Medel1/Medel2/Låg	①				
Kylnings	Hög		②	③	④	⑤
Torkning	Medel1/Medel2/Låg	①				
Grundinställning	Fast					
		Kylnings	Torkning	Fläkt		Uppvärmning

*1 • Återgår automatiskt till ”② 0°” nära en timme har gått.

• ”1 Hr.” visas på fjärrkontrollen (försvisser nära en timme har gått).


• Denna funktion finns inte på alla modeller.

• Det kan föreligga en avvikelse mellan vingpositionen i displayen och den faktiska vingpositionen under följande omständigheter:

- Om ”DEFROST” eller ”STAND BY” visas på styrenheten
- I början av en uppvärmning
- Termo AV i uppvärmningsläget

PFFY-P-VLEM

Dra ut utblåsningsgrillen mot dig. Lyft på bakänden, ta bort den, ändra riktningen och sätt in den på plats.



⚠️ Försiktighet:

Undvik att lägga din hand över inomhusenhets utlopp mer än vad som är nödvändigt. Det finns risk för personskador och fel om dina händer fastnar i metalldelarna när du ställer in riktningsjusteringenheten för luftflödet och utblåsningsgrillen, eller kläms i autovingen.

3.6. Ventilation

- Ventilationsenheten (OA-behandlingsenhet eller LOSSNAY) aktiveras automatiskt när den inomhusenhet som är kopplad till den aktiveras.
- Om du trycker på knapp ⑧ [ventilation] när inomhusenheten har stoppats aktiveras bara ventilatorn.
- Tryck på ⑧ [ventilation] för att ändra fläktvarvtalet.
- Beroende på modell aktiveras inomhusenhetens fläkt eventuellt med enheten i ventilationsläget.

3.7. Övrigt

	: Visas när styrningen sker med en centraliserad styrenhet, som säljs separat, eller motsvarande.
	: Visas från början av uppvärmeningen och till dess att varm luft blåses ut.
	: Displayen indikerar onormala förhållanden i enheten.
	: När du trycker på en knapp för en funktion som inomhusenheten inte kan utföra blinkar denna display samtidigt med displayen för funktionen ifråga.
	: I system i vilka display [givare] indikeras som "fjärrkontrollen" sker temperaturmätningen med den rumstemperaturgivare som är inbyggd i fjärrkontrollen.
	: Visas när det är dags att göra ren filtren. Tryck två gånger på knapp ⑪ [FILTER (-)] så försinner displayen.

4. Det intelligenta användningssättet

Också mycket begränsade åtgärder kan göra din luftkonditionerare betydligt effektivare med avseende på luftkonditioneringseffekt, elektrisk laddning m.m.

Ställa in rätt rumstemperatur

- Vid kylningsoperationer är en skillnad på omkring 5 °C mellan inomhus-temperaturen och utomhustemperaturen optimal.
- Om rumstemperaturen höjs med 1 °C under en luftkylningsoperation kan man spara ungefär 10 % av strömmen.
- För mycket kyling är inte bra för hälsan. Det går också åt onödig mycket ström.

Gör ren filtret ordentligt

- Om luftfilterinsatsen sätts igen kan luftflödet och luftkonditioneringseffekten reduceras i hög grad.
Om tillståndet inte åtgärdas kan ett fel uppkomma. Det är särskilt viktigt att göra rent filtret i början av kylnings- och värmningssäsongerna. (Gör ren filtret omsorgsfullt om mycket damm och smuts har ansamlats.)

Förhindra värmeinträngning under luftkyllning

- Förhindra värmeinträngning under kyllning genom att hänga en gardin eller motsvarande i fönstret för att stänga ute det direkta solljuset. Undvik också att öppna dörren annat än när det verkligen behövs.

Vädra ibland

- Eftersom luften ibland blir smutsig i ett rum som hålls stängt under lång tid är det nödvändigt att vädra ibland. När gasutrustning används tillsammans med luftkonditioneraren måste särskilda försiktighetsåtgärder vidtas. Om ventilationsenhet "LOSSNAY" från vårt företag används kan vädringen genomföras med mindre förluster. Tala med återförsäljaren om denna enhet.

5. Skötsel av maskinen

Låt alltid en servicetekniker utföra filterunderhållet.

Slå av strömmen innan utrustningen ses över.

⚠ Försiktighet:

- Stäng av maskinen och slå av huvudströmbrytaren innan rengöringen påbörjas.
Tänk på att fläkten roterar med hög hastighet inuti enheten och utgör en allvarlig risk för personskador.
- Inomhusenheterna är försedda med filter som filtrerar bort dammet från den luft som sugs in.
Gör ren filtret med de metoder som framgår av figurerna nedan. (Standardfiltret ska normalt rengöras en gång i veckan och långlivsfiltret ska rengöras i början av säsongen.)
- Filtrets livslängd beror på var enheten är installerad och hur den används.

Rengöring

- Borsta eller dammsug bort ytligt damm. Tvätta filtret i ljummet vatten blandat med upplöst neutralt rengöringsmedel, vid svårare nedsmutsning, eller enbart vatten, och skölj sedan bort allt rengöringsmedel. Torka och sätt tillbaka på plats efter tvättningen.

⚠ Försiktighet:

- Torka inte filtret genom att exponera det för direkt solljus, och värm inte med eld eller liknande. Det finns då risk för att filtret deformeras.
- Tvättning i varmt vatten (över 50 °C) kan också leda till deformering.

⚠ Försiktighet:

- Häll aldrig vatten eller antändliga vätskor på luftkonditioneraren. Rengöring med sådana metoder kan leda till fel på luftkonditioneraren, elektriska stötar eller brand.

6. Felsökning

Kontrollera följande innan du beställer reparationservice:

Maskintillstånd	Fjärrkontroll	ORSAK	Felsökning
Maskinen fungerar inte.	Dispaly "(●)" är inte på Ingen display ens vid tryckning på knapp [ON/OFF].	Strömbrott	Tryck på [ON/OFF] när strömmen återkommer.
		Strömförsörjningen har slagits AV.	Slå PA strömmen.
		Säkringen för strömförsörjningen har löst ut.	Bryt säkring.
Det kommer luft men maskinen kyler eller värmer inte tillräckligt.	LCD-skärmen indikerar drifttillstånd.	Läckströmbrytaren har löst ut.	Aterställ läckströmbrytaren.
		Felaktig temperaturinställning	Kontrollera den inställda temperaturen och inloppstemperaturen i LCD-skärmen och gå sedan till [Justera rumstemperaturen] och aktivera justeringsskappen.
		Filtret är fyllt av damm och smuts.	Rengör filtret. (Se [Skötsel av maskinen].)
		Det finns hinder framför inomhus- och utomhusenhetens luftinlopp och -utlopp.	Ta bort.
Det kommer ingen kall eller varm luft ur maskinen.	LCD-skärmen indikerar drift.	Öppna fönster och dörrar.	Stäng.
		Den återstarthindrande kretsen är på i 3 minuter.	Vänta en stund. (Inomhusenheten har en integrerad återstartsskyddskrets på 3 minuter, som skyddar kompressorn. Ibland startar kompressorn därför inte omedelbart. Ibland kör den inte i 3 minuter.)
Maskinen går en kort stund men stannar sedan.	"CHECK" och kontrollkoden blinkar i LCD-skärmen.	Inomhusenheten startades på nytt under pågående uppvärmning och avfrostning.	Vänta en stund. (Uppvärmningen börjar när avfrostningen avslutats.)
		Det finns hinder framför inomhus- och utomhusenhetens luftinlopp och -utlopp.	Kör på nytt efter borttagning
Utblåsning och motorrotation kan höras när maskinen har stängts av.	Alla lampor är släckta utom display "(●)".	Filtret är fyllt av damm och smuts.	Kör på nytt efter rengöring av filtret. (Se [Skötsel av maskinen].)
		När inomhusenheterna aktiveras för kylningsstoppet stannar maskinen, efter köringen av en avtappningsmekanism i 3 minuter, när luftkylningsmekanismen inaktiveras.	Vänta i 3 minuter.
		När en kylningsoperation pågår på andra inomhusenheter rinner avloppsvattnet in. Om avloppsvattnet samlas upp initierar avloppsmekanismen en avtappningsoperation.	Den stannar efter en liten stund. (Beställ reparationservice om ljudet återkommer mer än 2-3 gånger under en timme.)
Det kommer varm luft intermittent när termostatet slagit AV, eller när fläkten går.	LCD-skärmen indikerar drifttillstånd.	När andra inomhusenheter aktiveras för uppvärmning öppnas reglerventilerna då och då för att upprätthålla systemets stabilitet.	Den stannar efter en liten stund. (Stäng av systemet om rumstemperaturen stiger till en otitrksam nivå i ett litet rum.)

- Om processen avbryts på grund av ett strömbrott aktiveras [återstartsskyddskretsen för strömbrottet] och inaktiverar driften också efter det att strömmen återkommer. Tryck i så fall på knapp [ON/OFF] på nytt och starta processen.

Om felet är kvar efter kontroll av ovanstående ska du slå AV strömmen och kontakta återförsäljaren. Informera återförsäljaren om produktbenämningen, vad felet består i m.m. Om displayen "[CHECK]" och kontrollkoden (4-siffrig) blinkar ska du uppge displayindikeringen (kontrollkoden) för återförsäljaren. Gör aldrig några reparationer själv.

Följande symptom innebär inte att det är fel på luftkonditioneraren:

- Den luft som blåses ut från luftkonditioneraren kan ibland ha en viss doft. Det beror på att cigarettrök i rummet, doften av kosmetika, väggar, möbler eller något annat absorberas av luftkonditioneraren.
- Ett väsljud hörs ibland just när luftkonditioneraren startats eller stoppats. Det är ljudet från kylflödet inuti luftkonditioneraren. Detta är normalt.
- Ibland snäpper eller klickar luftkonditioneraren i början eller slutet av en kylnings-/värmning. Ljudet beror på friktion mellan frontpanelen och andra delar som beror på utvidgning eller sammandragning till följd av temperaturändringar. Detta är normalt.
- Fläkhastigheten ändras även om inställningen inte har ändrats. Luftkonditioneringsapparaten ökar automatiskt fläkhastigheten gradvis från en lägre hastighet till den inställda hastigheten så att inte kall luft ska blåsas ut i inledningen av uppvärmningsdriften. Den minskar även fläkhastigheten för att skydda fläktmotorn när returlufttemperaturen eller fläkhastigheten blir för hög.

7. Installation, flyttnings och kontroll

Om installationsplatsen

Kontakta din återförsäljare för information om installation och flyttnings av utrustningen.

⚠️ Försiktighet:

Installera aldrig luftkonditioneraren där det finns risk för att antändlig gas kan läcka ut.

Om gas läcker ut och ansamlas runt enheten finns det risk för brand.

Installera aldrig luftkonditioneraren på följande platser:

- där det finns mycket maskinolja
- nära havs- och strandområden där det är salthaltig luften.
- där luftfuktigheten är hög
- där det finns varma källor i närheten
- där det finns svavelhaltiga gaser
- där det finns bearbetningsmaskiner som arbetar med hög frekvens (en högfrekvensvets eller liknande)
- där syralösningar används ofta
- där specialsprayer används ofta
- Installera fönsterenheten vägrätt. Om du inte gör det finns det risk för vattenläckage.
- Vidtag nödvändiga ljudisoleringsåtgärder när luftkonditioneraren installeras på sjukhus och i kommunikationssammanhang.

Om luftkonditioneraren används i någon av ovanstående miljöer finns det risk för återkommande fel. Undvik helst sådana installationsplatser.

Kontakta återförsäljaren för ytterligare information.

Elarbeten

⚠️ Försiktighet:

- Elarbeten måste utföras av tekniker med behörighet i enlighet med [teknisk standard för elinstallationer], [interna anslutningsregler] och installationsanvisningarna. Installera alltid i separata kretsar. Om andra produkter används via samma elkrets kan brytare och säkringar lösa ut.

8. Specifikationer

Serie PLFY-P-VLMD-E

Beskrivning	Modell	P20VLMD-E	P25VLMD-E	P32VLMD-E	P40VLMD-E	P50VLMD-E	P63VLMD-E
Strömkälla				~220-240 V 50 Hz / ~220-230 V 60 Hz			
Kylkapacitet *1 / uppvärmningskapacitet *1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Mått *2	Höjd mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)
	Bredd mm	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	946 (1.250)	946 (1.250)
	Djup mm	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)
Nettovikt	kg	23 (6,5)	23 (6,5)	24 (6,5)	24 (6,5)	27 (7,5)	28 (7,5)
Fläkt Luftflöd (Låg-Medel-Hög)	m ³ /min	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	7,0-8,5-10,5	9,0-11,0-12,5	10,0-13,0-15,5
Ljudnivå (Låg-Medel-Hög)*3	dB(A)	220, 240 V 230 V	27-30-33 28-31-34	27-30-33 28-31-34	29-33-36 28-31-34	31-34-37 30-34-37	33-38-40 32-35-38
Filter					Långlivsfilter		

Beskrivning	Modell	P80VLMD-E	P100VLMD-E	P125VLMD-E
Strömkälla			~220-240 V 50 Hz / ~220-230 V 60 Hz	
Kylkapacitet *1 / uppvärmningskapacitet *1	kW	9,0/10,0	11,2/12,5	14,0/16,0
Mått *2	Höjd mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)
	Bredd mm	1.446 (1.750)	1.446 (1.750)	1.708 (2.010)
	Djup mm	634 (710)	634 (710)	606 (710)
Nettovikt	kg	44 (12,5)	47 (12,5)	56 (13)
Fläkt Luftflöd (Låg-Medel-Hög)	m ³ /min	15,5-18,5-22,0	17,5-21,0-25,0	24,0-27,0-30,0-33,0 (Låg-Medel2-Medel1-Hög)
Ljudnivå (Låg-Medel-Hög)*3	dB(A)	220, 240 V 230 V	33-36-39 34-37-40	36-39-42 37-41-43
Filter				Långlivsfilter

OBS: * Inomhusenhetens drifttemperatur.

Kylningsläge: 15 °C WB – 24 °C WB

Uppvärmningsläge: 15 °C DB – 27 °C DB

*1 Kylnings/uppvärmningskapaciteten indikerar maxvärdet under drift under följande förhållanden.

Kylning: Inomhus: 27 °C DB/19 °C WB Utomhus: 35 °C DB

Uppvärmning: Inomhus: 20 °C DB Utomhus: 7 °C DB/6 °C WB

*2 Siffran inom () avser panelen.

*3 Driftbullret avser data från ett ekofritt rum.

Serie PEFY-P-VMH-E

Beskrivning	Modell	P40VMH-E	P50VMH-E	P63VMH-E	P71VMH-E	P80VMH-E
Strömkälla				~220-240V 50/60Hz		
Kylkapacitet *1 / uppvärmningskapacitet *1 kW		4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Mått Höjd / Bredd / Djup mm		380/750/900	380/750/900	380/750/900	380/1.000/900	380/1.000/900
Nettovikt kg		44	44	45	50	50
Luftflöd (Låg-Hög) m ³ /min		10,0-14,0	10,0-14,0	13,5-19,0	15,5-22,0	18,0-25,0
Fläkt Externt statiskt tryck*2 Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Ljudnivå dB(A)	220 V 230, 240 V	27-34 31-37	27-34 31-37	32-38 36-41	32-39 35-41	35-41 38-43
Filter				Långlivsfilter (tillval)		

Beskrivning	Modell	P100VMH-E	P125VMH-E	P140VMH-E
Strömkälla			~220-240V 50/60Hz	
Kylkapacitet *1 / uppvärmningskapacitet *1 kW		11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0
Mått Höjd / Bredd / Djup mm		380/1.200/900	380/1.200/900	380/1.200/900
Nettovikt kg		70	70	70
Luftflöd (Låg-Hög) m ³ /min		26,5-38,0	26,5-38,0	28,0-40,0
Fläkt Externt statiskt tryck*2 Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Ljudnivå dB(A)	220 V 230, 240 V	34-42 38-44	34-42 38-44	34-42 38-44
Filter				Långlivsfilter (tillval)

Beskrivning	Modell	P200VMH-E	P250VMH-E
Strömkälla		3N~380-415V 50/60Hz	
Kylkapacitet *1 / uppvärmningskapacitet *1 kW		22,4/25,0	28,0/31,5
Mått Höjd / Bredd / Djup mm		470/1.250/1.120	470/1.250/1.120
Nettovikt kg		100	100
Luftflöd m ³ /min		58,0	72,0
Fläkt Externt statiskt tryck*3 Pa	380 V 400, 415 V	110/220 130/260	110/220 130/260
Ljudnivå*5 dB(A)	380 V 400, 415 V	42 44	50 52
Filter			Långlivsfilter (tillval)

Serie PEFY-P-VMHS-E

Beskrivning	Modell	P200VMHS-E	P250VMHS-E
Strömkälla		~220-240V 50/60Hz	
Kylkapacitet *1 / uppvärmningskapacitet *1 kW		22,4/25,0	28,0/31,5
Mått Höjd / Bredd / Djup mm		470/1.250/1.120	470/1.250/1.120
Nettovikt kg		97	100
Luftflöd (Låg-Medel-Hög) m ³ /min		50,0-61,0-72,0	58,0-71,0-84,0
Fläkt Externt statiskt tryck*4 Pa		50/100/150/200/250	
Ljudnivå (Låg-Medel-Hög)*5 dB(A)		36-39-43	39-42-46
Filter			Långlivsfilter (tillval)

OBS: * Inomhusenhetens drifttemperatur.

Kylningsläge: 15 °C WB – 24 °C WB

Uppvärmningsläge: 15 °C DB – 27 °C DB

*1 Kylnings/uppvärmningskapaciteten indikerar maxvärdet under drift under förhållanden.

Kylning: Inomhus: 27 °C DB/19 °C WB Utomhus: 35 °C DB

Uppvärmning: Inomhus: 20 °C DB Utomhus: 7 °C DB/6 °C WB

*2 Det externa statiska trycket är inställt på 100 Pa (vid 220 V)/150 Pa (vid 230, 240 V) vid leveransen.

*3 Det externa statiska trycket är inställt på 220 Pa (vid 380 V)/260 Pa (vid 400, 415 V) vid leveransen.

*4 Det externa statiska trycket är inställt på 150 Pa vid leveransen.

*5 Driftbullret avser data från ett ekofritt rum.

Serie PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM(M)-E

Beskrivning	Modell	P20VLEM-E	P25VLEM-E	P32VLEM-E	P40VLEM-E	P50VLEM-E	P63VLEM-E
Strömkälla				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Kylkapacitet *1 / uppvärmningskapacitet *1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Mått	Höjd / Bredd / Djup	mm	630/1.050/220	630/1.050/220	630/1.170/220	630/1.170/220	630/1.410/220
Nettovikt	kg	23	23	25	26	30	32
Fläkt Luftflöd (Låg-Hög)	m³/min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5
Ljudnivå (Låg-Hög)*3 *4	dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46
Filter				Standardfilter			

Beskrivning	Modell	P20VLRM-E	P25VLRM-E	P32VLRM-E	P40VLRM-E	P50VLRM-E	P63VLRM-E
Strömkälla				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Kylkapacitet *1 / uppvärmningskapacitet *1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Mått	Höjd / Bredd / Djup	mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220
Nettovikt	kg	18,5	18,5	20	21	25	27
Fläkt Luftflöd (Låg-Hög)	m³/min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5
Ljudnivå (Låg-Hög)*3 *4	dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46
Filter				Standardfilter			

Beskrivning	Modell	P20VLRMM-E	P25VLRMM-E	P32VLRMM-E	P40VLRMM-E	P50VLRMM-E	P63VLRMM-E
Strömkälla				~220-240V 50Hz/60Hz			
Kylkapacitet *1 / uppvärmningskapacitet *1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Mått	Höjd / Bredd / Djup	mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220
Nettovikt	kg	18,5	18,5	20	21	25	27
Fläkt Luftflöd (Låg-Medel-Hög)	m³/min	4,5-5,5-6,5	4,5-5,5-6,5	6,5-7,5-9,0	8,0-9,5-10,0	10,0-12,0-14,0	11,0-13,0-15,5
Extern statiskt tryck*2	Pa	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60
Ljudnivå (Låg-Medel-Hög)*2 *4	dB(A)	31-36-40	31-36-40	27-32-37	30-36-40	32-37-41	35-40-44
Filter				Standardfilter			

OBS: * Inomhusenhets drifttemperatur.

Kylningsläge: 15 °C WB – 24 °C WB

Uppvärmningsläge: 15 °C DB – 27 °C DB

*1 Kylnings/uppvärmningskapaciteten indikerar maxvärdet under drift under förhållanden.

Kylning: Inomhus: 27 °C DB/19 °C WB Utomhus: 35 °C DB

Uppvärmning: Inomhus: 20 °C DB Utomhus: 7 °C DB/6 °C WB

*2 Det externa statiska trycket är inställt på 20 Pa vid leveransen.

*3 Siffrorna avser en enhet för 240 V/50 Hz med uppmätning i en punkt 1 meter från enhetens framsida och på en höjd av 1 m från golvet.

Ljudnivån är ungefär 1 dB(A) lägre för en enhet för 230 V och ungefär 2 dB(A) lägre för en enhet för 220 V. Ljudnivån är ungefär 3 dB(A) lägre om mätpunkten ligger 1,5 m från enhetens framsida och på en höjd av 1,5 m från golvet.

*4 Driftbullret avser data från ett ekofritt rum.

Serie PEFY-P-VMR-E-L/R

Beskrivning	Modell	P20VMR-E-L/R	P25VMR-E-L/R	P32VMR-E-L/R
Strömkälla		~220-240V 50Hz	~220-230V 60Hz	
Kylkapacitet *1 / uppvärmningskapacitet *1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0
Mått	Höjd / Bredd / Djup	mm	292/640/580	292/640/580
Nettovikt	kg	18	18	18
Fläkt	Luftflöd (Låg-Medel-Hög)	m ³ /min	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/7,9
	Externt statiskt tryck	Pa	5	5
Ljudnivå (Låg-Medel-Hög)*3	dB(A)	220 V 230 V 240 V	20/25/30 21/26/32 22/27/30	20/25/33 21/26/32 22/27/33
Filter			Standardfilter	

Serie PEFY-P-VMA(L)-E

Beskrivning	Modell	P20VMA(L)-E	P25VMA(L)-E	P32VMA(L)-E	P40VMA(L)-E	P50VMA(L)-E
Strömkälla		~220-240V 50Hz				
Kylkapacitet *1 / uppvärmningskapacitet *1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3
Mått	Höjd / Bredd / Djup	mm	250/700/732	250/700/732	250/700/732	250/900/732
Nettovikt	kg	23	23	23	26	26
Fläkt	Luftflöd (Låg-Medel-Hög)	m ³ /min	6,0-7,5-8,5	6,0-7,5-8,5	7,5-9,0-10,5	10,0-12,0-14,0
	Externt statiskt tryck*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Ljudnivå (Låg-Medel-Hög)*3	dB(A)	23-25-26	23-25-26	23-26-29	23-27-30	25-29-32
Filter			Standardfilter			

Beskrivning	Modell	P63VMA(L)-E	P71VMA(L)-E	P80VMA(L)-E
Strömkälla		~220-240V 50Hz		
Kylkapacitet *1 / uppvärmningskapacitet *1	kW	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Mått	Höjd / Bredd / Djup	mm	250/1100/732	250/1100/732
Nettovikt	kg	32	32	32
Fläkt	Luftflöd (Låg-Medel-Hög)	m ³ /min	13,5-16,0-19,0	14,5-18,0-21,0
	Externt statiskt tryck*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Ljudnivå (Låg-Medel-Hög)*3	dB(A)	25-29-33	26-29-34	26-29-34
Filter		Standardfilter		

Beskrivning	Modell	P100VMA(L)-E	P125VMA(L)-E	P140VMA(L)-E
Strömkälla		~220-240V 50Hz		
Kylkapacitet *1 / uppvärmningskapacitet *1	kW	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0
Mått	Höjd / Bredd / Djup	mm	250/1400/732	250/1400/732
Nettovikt	kg	42	42	46
Fläkt	Luftflöd (Låg-Medel-Hög)	m ³ /min	23,0-28,0-33,0	28,0-34,0-40,0
	Externt statiskt tryck*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Ljudnivå (Låg-Medel-Hög)*3	dB(A)	28-33-37	32-36-40	33-37-42
Filter		Standardfilter		

OBS: * Inomhusenhets drifttemperatur.

Kylningsläge: 15 °C WB – 24 °C WB

Uppvärmningsläge: 15 °C DB – 27 °C DB

*1 Kylnings/uppvärmningskapaciteten indikerar maxvärdet under drift under följande förhållanden.

Kylning: Inomhus: 27 °C DB/19 °C WB Utomhus: 35 °C DB

Uppvärmning: Inomhus: 20 °C DB Utomhus: 7 °C DB/6 °C WB

*2 Det externa statiska trycket är inställt på 50 Pa vid leveransen.

*3 Driftbullret avser data från ett ekofritt rum.

Sadržaj

1. Mjere sigurnosti	170	3.4. Namještanje brzine ventilatora	172
1.1. Ugradnja	170	3.5. Namještanje smjera strujanja zraka	172
1.2. Tijekom rada	170	3.6. Prozračivanje	173
1.3. Zbrinjavanje uređaja u otpad	171	3.7. Ostalo	173
2. Nazivi i funkcije dijelova	171	4. Praktični savjeti za uporabu	173
3. Rukovanje uređajem	171	5. Održavanje uređaja	173
3.1. UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE	171	6. Otklanjanje poteškoća	174
3.2. Odabir načina rada	171	7. Ugradnja, premještanje i provjera	175
3.3. Namještanje temperature prostorije	172	8. Tehničke karakteristike	175

1. Mjere sigurnosti

- Prije rukovanja uređajem obavezno pročitajte cijelo poglavlje "Mjere sigurnosti".
- U njem se nalaze važne napomene o sigurnosti. Obavezno ih se pridržavajte.

Objašnjenje simbola u tekstu

⚠ Upozorenje:

Opisuje mjere opreza koje treba poduzeti kako bi se sprječila opasnost od ozljeda ili smrt korisnika.

⚠ Oprez:

Opisuje mjere opreza kojih se treba pridržavati radi sprječavanja oštećenja uređaja.

Objašnjenje simbola u crtežima

∅ : Označava radnju koju je potrebno izbjegavati.

! : Označava da je potrebno pridržavati se važnih uputa.

⌚ : Označava dio koji mora biti uzemljen.

⚠ : Označava da je potreban oprez zbog rotirajućih dijelova. (Ovaj simbol nalazi se na naljepnici na glavnoj jedinici.) <Boja: žuta>

⚠ : Opasnost od strujnog udara. (Ovaj simbol nalazi se na naljepnici na glavnoj jedinici.) <Boja: žuta>

⚠ Upozorenje:

Pozorno pročitajte sve naljepnice na glavnoj jedinici.

1.1. Ugradnja

- Kada pročitajte ovaj priručnik, njega i Priručnik za ugradnju spremite na sigurno mjesto u slučaju budućih potreba. Ako će uređajem rukovati druge osobe, svakako im dajte ovaj priručnik.

⚠ Upozorenje:

- Uredaj ne smije ugraditi korisnik. Ugradnju klimatizacijskog uređaja prepustite prodavaču ili ovlaštenoj tvrtki. Neispravna ugradnja može prouzročiti propuštanje vode, strujni udar ili požar.
- Koristite samo opremu koji odobri Mitsubishi Electric i zatražite prodavača ili ovlaštenu tvrtku da je ugradi. Neispravna ugradnja opreme može prouzročiti propuštanje vode, strujni udar ili požar.
- U priručniku za ugradnju opisan je predloženi način ugradnje. Sve strukturne promjene potrebne za ugradnju moraju biti izvedene u skladu s građevinskim propisima.
- Ne popravljajte uređaj i ne prenosite ga sami na drugo mjesto. Neispravan popravka može prouzročiti propuštanje vode, strujni udar ili požar. Ako morate popraviti ili premjestiti uređaj, obratite se prodavaču.
- Električne dijelove držite dalje od vode (vode za pranje) i sl.
- To može prouzročiti strujni udar, požar ili dim.

Napomena1: Pri pranju izmjjenjivača topline i ispusne posude, kutija regulatora, motor i pretvarač moraju ostati suhi, stoga upotrijebite vodootpornu zaštitu.

Napomena2: Ne ispuštajte vodu za pranje iz ispusne posude i izmjjenjivača topoline uz pomoć odvodne pumpe. Ispuštajte ih zasebno.

- Uredajem ne smiju bez nadzora rukovati djeca i nemoćne osobe.
- Djeca trebaju biti pod nadzorom kako se ne bi igrala uređajem.
- Ne koristite aditiv za detektiranje propuštanja.
- Ne koristite rashladno sredstvo koje nije navedeno u priručnicima ili na nazivnoj pločici uređaja.
 - U slučaju uporabe drugačije vrste rashladnog sredstva uređaj ili cijevi mogu se rasprsnuti, moguća je eksplozija ili požar tijekom uporabe, popravka ili odlaganja uređaja.
 - Takvim postupkom najvjerojatnije kršite pozitivnu zakonsku regulativu.
 - MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION ne preuzima odgovornost za kvarove ili nesreće nastale zbog uporabe pogrešne vrste rashladnog sredstva.

1) Vanjska jedinica

⚠ Upozorenje:

- Vanjska jedinica mora se ugraditi na čvrstu, ravnu podlogu, na mjestu gdje se ne nakuplja snijeg, lišće i smeće.
- Ne gazite i ne stavljajte predmete na jedinicu. Možete pasti s nje i ozlijediti se ili jedinica može pasti na pod.

⚠ Oprez:

Vanjsku jedinicu treba ugraditi na mjesto gdje izlazni zrak i buka neće ometati susjede.

2) Unutrašnja jedinica

⚠ Upozorenje:

Unutrašnja jedinica mora se čvrsto ugraditi. Ako jedinica nije čvrsto ugrađena, mogla bi pasti i nekog ozlijediti.

3) Daljinski regulator

⚠ Upozorenje:

Daljinski regulator treba ugraditi tako da se djeca njime ne mogu igrati.

4) Odvodno crijevo

⚠ Oprez:

Odvodno crijevo mora biti tako postavljeno da se voda može nesmetano ispuštati. Neispravna ugradnja može prouzročiti propuštanje vode i ošteti namještaj.

5) Strujni vodovi, osigurač ili sigurnosna sklopka

⚠ Upozorenje:

- Uredaj mora imati vlastiti strujni krug. Drugi uređaji priključeni na isti strujni krug mogli bi preopteretiti mrežu.
- Moru postojati glavna strujna sklopka.
- Pripazite na vrijednosti napona uređaja i strujne sklopke. Ne koristite osigurač ili sklopku veće vrijednosti od navedene.

6) Uzemljenje

⚠ Oprez:

- Uredaj je potrebno prikladno uzemljiti. Ne priključujte vod uzemljenja na plinsku cijev, vodovodnu cijev, gromobran ili telefonski vod. Ako se uređaj ispravno ne uzemlji, to može prouzročiti strujni udar.
- Redovito provjeravajte je li vod uzemljenja iz vanjske jedinice ispravno priključen na priključak mase uređaja i na elektrodu mase.

1.2. Tijekom rada

⚠ Oprez:

- Ne pritišćite gumbe oštrim predmetom, jer se time može ošteti daljinski regulator.
- Ne savijajte i ne povlačite kabel daljinskog regulatora, jer se time može ošteti regulator i postati neispravan.
- Ne skidajte prednju masku daljinskog regulatora. Opasnost je skidati masku regulatora i dodirivati tiskanu pločicu sa strujnim krugovima. To može prouzročiti požar i kvar.
- Ne brišite daljinski regulator benzonom, razređivačem, kemijskim krpama i sl. Može doći do promjene boje i kvara. Za uklanjanje teških mrlja umočite krpnu u blagu otopinu deterdženta pomiješanog s vodom, očistite mrlje i ponovno obrišite suhom krpom.
- Ne blokirajte i ne pokrivajte usisne i izlazne otvore na vanjskoj i unutrašnjoj jedinici. Visoki dijelovi namještaja ispod unutrašnje jedinice ili krupni predmeti kao što su velike kutije postavljeni u blizini unutrašnje jedinice umanjiti će učinak uređaja.

⚠ Upozorenje:

- Ne prskajte uređaj vodom i ne dodirujte ga mokrim rukama. To može prouzročiti strujni udar.
- Ne raspršujte zapaljivi plin u blizini uređaja. To može izazvati požar.
- Ne stavljajte plinski grijач ili druge uređaje s otvorenim plamenom na mjesto gdje će biti izloženi izlaznom zraku iz uređaja. To može prouzročiti nepotpuno sagorijevanje.

⚠ Upozorenje:

- Ne skidajte prednju ploču i rešetku ventilatora s vanjske jedinice dok uređaj radi. Mogli biste se ozlijediti ako dodirnete rotirajuće, vruće ili dijelove pod naponom.
- Ne gurajte prste, štapiće i sl. u usisne i izlazne otvore, jer biste se mogli ozlijediti, budući se ventilator u uređaju okreće velikom brzinom. Budite posebno oprezni ako su u blizini djeca.
- Uočite li čudne mirise, prekinite s uporabom uređaja, isključite glavnu sklopku i obratite se prodavaču. Inače može doći do kvara, strujnog udara ili požara.
- Ako uočite posebno neuobičajenu buku ili vibracije, prekinite rad, isključite glavnu sklopku i obratite se prodavaču.
- Ne pothlađujte prostoriju. Najprimjerena unutrašnja temperatura jest ona 5 °C niža od vanjske.
- Ne ostavljajte nemoćne osobe i djecu da sjede ili stoje na putu strujanja zraka iz klimatizacijskog uređaja. To može prouzročiti zdravstvene poteškoće.

⚠ Oprez:

- Ne usmjeravajte struju zraka na biljke ili životinje u kavezu.
- Redovito prozračujte prostoriju. Ako uređaj neprekidno i dugo vremena radi u zatvorenoj prostoriji, zrak će postati ustajao.

U slučaju kvara

⚠ Upozorenje:


- Ne prepravljajte klimatizacijski uređaj. Savjetujte se s prodavačem u slučaju popravka ili servisa. Neispravan popravak može prouzročiti propuštanje vode, strujni udar, požar i sl.

2. Nazivi i funkcije dijelova

Ugradnja i vađenje filtra

[Fig. A] (Str.8, Str.9)

3. Rukovanje uređajem

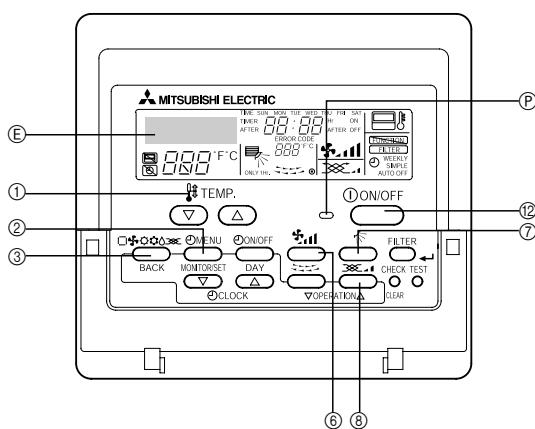

Prije početka rada

- Počnite s radom nakon što na zaslonu nestane poruka "PLEASE WAIT" (Pričekajte molim). Poruka "PLEASE WAIT" (Pričekajte molim) nakratko će se prikazati u prikazu temperature u prostoriji (maks. 3 minute) kada se uključi napajanje i nakon nestanka struje. To nije znak neispravnosti klimatizacijskog uređaja.
- Odabir načina rada unutrašnje jedinice ograničen je radnim statusom vanjske jedinice na koji je unutrašnja jedinica priključena. Ako vanjska jedinica i neke od unutrašnjih jedinica priključenih na vanjske jedinice već rade u rashladnom načinu, onda će, primjerice, za ostale jedinice u istoj skupini biti dostupan samo rashladni način. Ako se odabere drugi način rada, simbol koji odgovara traženom načinu rada će treptati, što znači da taj način trenutno nije dostupan. Isto vrijedi za načine rada sušenja i grijanja. To ograničenje, međutim, ne odnosi se na modele koji podržavaju istodobnu funkciju hlađenja i grijanja.

- Ako se na daljinskom regulatoru očita pogreška, klimatizacijski uređaj ne radi ili ako postoji neka druga neuobičajena situacija, prekinite rad i savjetujte se s prodavačem. Ako uređaj nastavite koristiti u takvom stanju, to može prouzročiti požar ili kvar.
- Ako se strujna sklopka često aktivira, obratite se prodavaču. Ako ostane u takvom stanju, može nastati požar ili kvar.
- Ako rashladni plin proči ili propušta, prekinite rad klimatizacijskog uređaja, temeljito prozračite prostoriju i obratite se prodavaču. Ako uređaj ostane u takvom stanju, može doći do nesreće uslijed manjka kisika.

Ako se klimatizacijski uređaj dulje vrijeme neće koristiti

- Ako se klimatizacijski uređaj dulje vrijeme neće koristiti zbog promjene godišnjeg doba, ostavite ga neka radi 4 do 5 sati dok se unutrašnjost u potpunosti ne osuši. Inače bi se mogla razviti nehigijenska i opasna pljesan koja se može raspršiti po prostoriji.
- Ako ga dulje vrijeme nećete koristiti, isključite ga preko gumba za [napajanje]. Ako se napajanje ne isključi, uzalud ćete potrošiti nekoliko desetaka vati struje. Osim toga, nakupljena prašina i sl. može prouzročiti požar.
- 12 sati prije početka korištenja uređaja uključite gumb za napajanje. Ne isključujte napajanje tijekom razdoblja povećane uporabe uređaja. To može izazvati požar.

1.3. Zbrinjavanje uređaja u otpad

⚠ Upozorenje:

Ako morate zbrinuti uređaj u otpad, obratite se prodavaču. Ako se cijevi neispravno skinu, rashladni (fluorouglični) plin može izići i doći u dodir s kožom te prouzročiti ozljede. Ispuštanje rashladnog plina u atmosferu štetno je za okoliš.

⚠ Oprez:

- Pri vađenju filtra poduzmite mјere za zaštitu očiju od prašine. Ako se morate popeti na stolac, pripazite da ne padnete.
- Pri zamjeni filtra isključite napajanje.

- Vanjske jedinice će se zaustaviti kada se zaustave sve unutrašnje jedinice priključene na njihove vanjske jedinice.
- Tijekom grijanja, čak i ako je unutrašnja jedinica namještена na rad dok vanjska jedinica obavlja odmrzavanje, rad će započeti nakon što se završi odmrzavanje vanjske jedinice.

3.1. UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE

Početak rada

1. Pritisnite gumb ⑫ [ON/OFF]
P Svjetli žaruljica rada i započinje rad.

Prekid rada

1. Ponovno pritisnite gumb ⑫ [ON/OFF]
Gasi se žaruljica rada i rad se prekida.
- Nakon namještanja gumba, pritiskom gumba za [ON/OFF] može se poslije samo ponoviti ista radnja.
- Tijekom rada svjetli žaruljica rada iznad gumba [ON/OFF].

⚠ Oprez:

Čak i ako se gumb [ON/OFF] pritisne odmah po prekidu rada, rad će se moći nastaviti tek nakon 3 minute. To je radi zaštite uređaja. Rad će automatski započeti nakon isteka 3 minute.

3.2. Odabir načina rada

Prilikom odabir načina rada

1. Pritisnite gumb ③ [Način rada (BACK)]
Uzastopnim pritiskanjem gumba za odabir načina rada mijenja se način rada na ④ "COOL", "DRY", "FAN", ("AUTO") i ("HEAT"). Odabrani način rada možete očitati sa zaslona.

Za hlađenje

Pritisnite gumb ③ [Način rada (BACK)] dok se na zaslonu ne prikaže "COOL".

Za sušenje

Pritisnite gumb ③ [Način rada (BACK)] dok se na zaslonu ne prikaže "DRY".

- Unutrašnji ventilator sporo se okreće i onemogućava promjenu brzine ventilatora.
- Sušenje se ne može obaviti ako je temperatura prostije manja od 18 °C.

Za ventilator

Pritisnite gumb ③ [Način rada (BACK)] dok se na zaslonu ne prikaže "FAN".

- Ventilator cirkulira zrak u prostoriji.
- Temperatura prostorije ne može se mijenjati dok radi ventilator.

⚠️ Oprez:

Ne boravite dulje vrijeme izravno na izlazu hladnog zraka. Prekomjerno izlaganje hladnom zraku štetno je za zdravlje i stoga to morate izbjegavati.

Sušenje

Sušenje je postupak odvlaživanja upravljan mikroračunalom kojim se nadzire prekomjerno hlađenje zraka ovisno o odabranoj temperaturi. (Nije primjenjivo za grijanje.)

- Dok se ne postigne odabrana temperatura prostorije
Kompressor i unutrašnji ventilator povezani su u skladu s promjenom temperature prostorije i automatski će se uključiti i isključiti.
- Kada se postigne odabrana temperatura prostorije
Zaustavit će se kompressor i unutrašnji ventilator.
Ako uređaj miruje 10 minuta, kompressor i unutrašnji ventilator uključivat će se na 3 minute kako bi se održala niska vлага.

Za grijanje

Pritisnite gumb ③ [Način rada (BACK)] dok se na zaslonu ne prikaže "HEAT".

Oznaka "DEFROST" tijekom grijanja

Prikazuje se samo dok traje odmrzavanje.

"STAND BY"

Prikazuje se od početka postupka grijanja do izlaza toplog zraka.

⚠️ Oprez:

- Ako se klimatizacijski uređaj koristi zajedno s grijачima, dobro prozračite prostoriju. Nedovoljno prozračivanje može prouzročiti nesreće zbog manjka kisika.
- Ne stavljajte grijać na mjesto gdje će biti izloženo strujanju zraka iz klimatizacijskog uređaja.
Time možete prouzročiti nedovoljno sagorijevanje grijaća.
- Mikroračunalo se uključuje u sljedećim slučajevima: *
- Zrak ne izlazi kada se pokrene grijanje. *
 - Kako ne bi izšao hladan zrak, unutrašnji ventilator postupno se uključuje redom od malog, slabog, pa do zadanog strujanja, ovisno o porastu temperature izlaznog zraka. Pričekajte trenutak dok strujanje zraka prirodno ne počne izlaziti.
- Ventilator se ne okreće na zadanoj temperaturi. *
 - U nekim modelima, sustav se prebacuje na malo strujanje zraka kada temperatura prostorije dostigne zadalu temperatuру. U drugim slučajevima, zaustavlja se kako bi se sprječio izlaz hladnog zraka tijekom odmrzavanja.
- Zrak izlazi čak i kada je rad prekinut. *
 - Oko 1 minute nakon prekida rada unutrašnjih ventilatora još može okretati kako bi se uklonila dodatna toplina zbog električnog grijaća i sl.
Brzina ventilatora bit će mala ili velika.

* Osim za PEFY-P-NMHU-E-F.

3.3. Namještanje temperature prostorije

Promjena temperature prostorije

Pritisnite gumb ① [Namještanje temperature] i namjestite željenu temperaturu prostorije.

Svakim pritiskom gumba ▲ i ▼ temperatura se mijenja za 1 °C.

Ako držite pritisnute gume, temperatura se brzo mijenja za 1 °C.

- Unutrašnja temperatura može se namjestiti u sljedećem rasponu.
Hlađenje/sušenje : 19 °C do 30 °C
Grijanje : 17 °C do 28 °C
- Temperatura se ne može namjestiti u načinu rada ventilatora.
- Raspon prikaza temperature u prostoriji je od 8 °C do 39 °C. Izvan tog raspona na zaslonu trepti ili 8 °C ili 39 °C, što znači da je temperatura prostorije niža odnosno viša od prikazane.

3.4. Namještanje brzine ventilatora

Promjena brzine ventilatora

Svakim pritiskom gumba ⑥ [Brzina ventilatora], ona se redom mijenja od niske do visoke.

Kod elektroničke operacije sušenja, unutrašnji ventilator automatski se prebacuje na nisku brzinu. Nije moguće promijeniti brzinu ventilatora. (Mjenja se samo prikaz na daljinskom regulatoru.)

- Svakim pritiskom gumba za namještanje brzine ventilatora mijenja se brzina ventilatora.


[PEFY-P20-250VMH]

Brzina ventilatora: 1 stupnja

- Nije moguće promijeniti brzinu ventilatora.


[Serija PEFY-P40~140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM]

Brzina ventilatora: 2 stupnja



[Serija PLFY-P125VLMD]

Brzina ventilatora: 4 stupnja



[Serija PLFY-P20~100VLMD, PEFY-P-VMR]

Brzina ventilatora: 3 stupnja



[Serija PFFY-P-VLRMM-E, PEFY-P-VMA(L)-E, PEFY-P-VMHS-E]

Brzina ventilatora: 3 stupnja



* Postavka se može namjestiti samo daljinskim regulatorom MA.

3.5. Namještanje smjera strujanja zraka

Promjena smjera strujanja zraka

Svakim pritiskom gumba ⑦ [Strujanje zraka] mijenja se smjer strujanja zraka.

[PLFY-P20~100VLMD]

Prikaz		① Okretanje	② 0°	③ 40°	④ 60°	⑤ 80°
Način	Brzina ventilatora	①	②	③	④	⑤
Grijanje/ventilator	Visoka/srednja/niska					
Hlađenje	Srednja/niska	①	②	③	④	⑤
Sušenje	Fiksna					
Povodni nastavni		-	Hlađenje	Sušenje	Ventilator	Grijanje

[Ostali modeli]

Prikaz		① Okretanje	② 0°	③ 45°	④ 60°	⑤ 85°
Način	Brzina ventilatora	①	②	③	④	⑤
Grijanje/ventilator	Visoka/srednja1/srednja2/niska					
Hlađenje	Srednja1/srednja2/niska	①	②	③	④	⑤
Sušenje	Fiksna					
Povodni nastavni		-	Hlađenje	Sušenje	Ventilator	Grijanje

*1 • Automatski se vraća na "② 0°" nakon jednog sata.

• Na daljinskom regulatoru prikazuje se "1 Hr." (nestat će nakon jednog sata.)

• Funkcija nije dostupna na svim modelima.

• Može postojati odstupanje između položaja strujanja zraka na zaslonu i stvarnog smjera strujanja u sljedećim slučajevima:


1. Ako je na regulatoru prikazano "DEFROST" ili "STAND BY".

2. Na početku operacije grijanja.

3. Termostat je isključen u načinu grijanja.

PFFY-P-VLEM

Povucite rešetku izlaznog zraka prema sebi, a zatim istodobno podignite stražnji dio, izvadite ga, promjenite smjer i ugradite natrag.



⚠️ Oprez:

Ne gurajte šaku u izlaz zraka unutrašnje jedinice više nego li je potrebno. Ako šaka zaglavi među metalnim dijelovima dok namještate smjer strujanja zraka i rešetku izlaznog zraka, ili ako ih oštetite, postoji opasnost od ozljeda i kvara.

3.6. Prozračivanje

- Jedinica za prozračivanje (obradna jedinica OA ili LOSSNAY) automatski se uključuje kada se pokrene unutrašnja jedinica koja je s njom povezana.
- Ako pritisnete gumb ⑧ [Prozračivanje] dok je unutrašnja jedinica zaustavljena, uključit će se samo ventilator.
- Za promjenu brzine ventilatora pritisnite gumb ⑧ [Prozračivanje].
- Ovisno o modelima, ventilator unutrašnje jedinice će se uključiti dok je uređaj u načinu prozračivanja.

4. Praktični savjeti za uporabu

Čak i neznatnim održavanjem klimatizacijskog uređaja možete poboljšati njegovu učinkovitost u pogledu učinka klimatizacije, potrošnje električne energije i sl.

Namjestite ispravnu temperaturu

- Kod hlađenja, optimalna je temperaturna razlika od oko 5 °C između vanjske i unutrašnje temperature.
- Podizanjem temperature prostorije za 1 °C kod hlađenja uštedi se oko 10 % električne energije.
- Prekomjerno hlađenje štetno je za zdravlje. Također se nepotrebno troši električna energija.

Temeljito očistite filter

- Ako se mrežica filtra začepli, to može značajno umanjiti strujanje zraka i učinak klimatizacije.
Osim toga, ako se stanje ne popravi, može nastati kvar. Veoma je važno da očistite filter na početku sezone grijanja i hlađenja. (Ako se nakupila debela prašina i prijavština, dobro očistite filter.)

5. Održavanje uređaja

Održavanje filtera uvijek moraju provoditi stručnjaci.

Prije održavanja isključite napajanje.

⚠️ Oprez:

- Prije početka čišćenja prekinite rad i isključite napajanje.
Unutrašnji ventilator okreće se velikom brzinom, stoga može prouzročiti ozljede.
- Unutrašnje jedinice opremljene su filtrima koji uklanjanju prašinu iz usisanog zraka.
Čistite filtre na načine prikazane na crtežima. (Uobičajeni filter treba čistiti jednom tjednom, a dugotrajni filter na početku svake sezone.)
- Trajanje filtra ovisi o mjestu ugradnje uređaja i načinu rada.

3.7. Ostalo



STAND BY
DEFROST

CHECK

NOT AVAILABLE



FILTER

: Prikazuje se ako upravljanje vodi centralna upravljačka jedinica (nije isporučena) i sl.

: Prikazuje se od početka postupka grijanja do izlaza toplog zraka.

: Prikazuje se ako postoji neka neispravnost na uređaju.

: Kada se pritisne gumb funkcije koju unutrašnja jedinica ne može provesti, oznaka trepti zajedno s prikazom te funkcije.

: U sustavu u kojem prikaz [Senzor] označava "daljinski regulator", mjerjenje temperature prostorije obavlja se preko senzora temperature ugrađenog u daljinski regulator.

: Prikazuje se kada je potrebno očistiti filter.
Dvaput pritisnite gumb ⑪ [FILTER (-)], oznaka će nestati.

Sprječite prodiranje topline tijekom hlađenja

- Da biste sprječili prodiranje topline tijekom hlađenja, zaslone izravnu sunčevu svjetlost zavjesom ili roletama na prozoru. Također ne otvarajte vrata osim u slučaju nužde.

Povremeno prozračujte

- Budući da se zrak u prostoriji koja je dugo vremena zatvorena postupno onečisti, povremeno je potrebno prozračiti prostoriju. Ako se plinski uređaji koriste zajedno s klimatizacijskim uređajem, potrebne su posebne mjere opreza. Ako se koristi jedinica za prozračivanje "LOSSNAY" naše tvrtke, prozračivanje se može provesti uz manje gubitke. Pojedinosti o toj jedinici možete saznati od prodavača.

Postupak čišćenja

- Nježno obrišite prašinu ili je očistite usisavačem. Ako postoje teška zaprljana, operite filter u mlakoj vodi pomiješanoj s blagom otopinom deterdženta ili vode, a zatim ga dobro isperite od deterdženta. Nakon pranja ga osušite i ugradite na mjesto.

⚠️ Oprez:

- Ne sušite filter na sunčevu svjetlosti ili uz pomoć vatre i sl.. Filter se na taj način može deformirati.
- Može se deformirati i ako ga perete u vrućoj vodi (topljoj od 50 °C).

⚠️ Oprez:

Ne lijevajte vodu i ne rasprskavajte zapaljive sprejeve po klimatizacijskom uređaju. Takvim načinom čišćenja klimatizacijski uređaj se može pokvariti, te može doći do strujnog udara ili požara.

6. Otklanjanje poteškoća

Prije traženja pomoći servisa, pogledajte sljedeće savjete:

Stanje uređaja	Daljinski regulator	Uzrok	Otklanjanje poteškoća
Ne radi.	Ne svijetli prikaz "●". Ništa se ne pojavljuje nakon pritiska gumba [ON/OFF].	Nema struje. Isključeno je napajanje. Pregrorio je osigurač na mreži. Aktiviran je prekidač uzemljenja.	Nakon vraćanja struje pritisnite gumb [ON/OFF]. Uključite napajanje. Zamijenite osigurač. Ugradite prekidač uzemljenja.
Zrak strui, ali ne hlađi ili grijije dovoljno.	Na zaslonu je prikazano da je u radnom stanju.	Neispravno namještene temperature. Filtar je pun prašine i prljavštine. Postoje zapreke na ulazu i izlazu zraka unutrašnje i vanjskih jedinica. Otvoreni su prozori i vrata.	Nakon provjere namještene temperature i temperature na ulazu na zaslonu, pogledajte [Namještanje temperature prostorije] i pritisnite gumb za namještanje. Očistite filter. (Pogledajte [Održavanje uređaja].) Izvadite. Zatvorite.
Ne izlazi hladan ili topao zrak.	Na zaslonu je prikazano da radi.	3 minute radi sklop za sprječavanje ponovnog uključivanja. Unutrašnja jedinica je uključena tijekom grijanja i odmrzavanja.	Pričekajte trenutak. (Radi zaštite kompresora, u unutrašnju je jedinicu ugrađen sklop za sprječavanje ponovnog uključivanja nakon 3 minute. Zbog toga se može dogoditi da će kompresor neće odmah uključiti. Ima slučajeva kada to razdoblje ne traje 3 minute.) Pričekajte trenutak. (Grijanje započinje nakon prekida odmrzavanja.)
Kratko radi, ali se brzo isključi.	Na zaslonu trepti poruka "CHECK" i šifra.	Postoje zapreke na ulazu i izlazu zraka unutrašnje i vanjskih jedinica. Filtar je pun prašine i prljavštine.	Ponovno pokrenite nakon vađenja. Ponovno pokrenite nakon čišćenja filtra. (Pogledajte [Održavanje uređaja].)
Zvuk ispusta i okretanje motora čuje se nakon što se prekine rad.	Sve žaruljice su ugašene osim prikaza "●".	Dok unutrašnje jedinice rashlađuju, uređaj će se zaustaviti na 3 minute radi ispuštanja vode nakon prekida hlađenja.	Pričekajte 3 minute.
Zvuk ispusta i okretanje motora čuje se isprekidano nakon što se prekine rad.	Sve žaruljice su ugašene osim prikaza "●".	Ako su druge unutrašnje jedinice u načinu hlađenja, uvodi se ispuštena voda. Kada se prikupi ispusna voda, pokrenut će se mehanizam ispusta vode.	Brzo će se zaustaviti. (Ako se buka ponovi više do 2 - 3 puta na sat, zatražite pomoći servisera.)
Topli zrak izlazi isprekidano kada je termostat isključen ili dok radi ventilator.	Na zaslonu je prikazano da je u radnom stanju.	Ako su druge unutrašnje jedinice u načinu grijanja, povremeno se otvaraju i zatvaraju kontrolni ventilii radi održavanja stabilnosti sustava.	Brzo će se zaustaviti. (Ako u maloj prostoriji temperatura naraste na nesnosnu razinu, prekinite rad.)

- Ako se rad prekine zbog nestanka struje, uključuje se sklop za sprječavanje ponovnog uključivanja u slučaju nestanka struje i onemogućava rad uređaja čak i kada se struja vrati. U tom slučaju ponovno pritisnite gumb [ON/OFF] i počnite s radom.

Ako neispravnosti ostanu i nakon što ste pogledali gornje savjete, isključite napajanje i obratite se prodavaču s podacima o nazivu proizvoda, opisom neispravnosti i sl. Ako trepti prikaz "[CHECK]" i 4-znamenkasta šifra, obavijestite prodavača o sadržaju prikaza (šifru). Ne pokušavajte sami popraviti uređaj.

Sljedeći simptomi nisu znak neispravnosti klimatizacijskog uređaja:

- Zrak iz klimatizacijskog uređaja ponekad može imati miris. To je zbog dima cigareta u zraku prostorije, mirisu kozmetike, zidova, namještaja i sl. koji su ušli u klimatizacijski uređaj.
- Odmah nakon uključivanja i isključivanja uređaja može se čuti psikavi zvuk. To je zvuk rashladnog sredstva koje teče kroz klimatizacijski uređaj. To je uobičajeno.
- Klimatizacijski uređaj ponekad klikne ili trzne na početku ili kraju hlađenja ili grijanja. To je zbog trenja na prednjoj ploči i drugim dijelovima zbog širenja i sužavanja uslijed promjene temperature. To je uobičajeno.
- Brzina ventilatora se mijenja čak i kad nije izvršeno podešavanje. Brzina ventilatora automatski se postepeno povećava od niske prema željenoj brzini, kako pri početku zagrijavanja ne bi došlo do ispuštanja hladnog zraka. Uredaj može smanjiti brzinu ventilatora radi zaštite motora ventilatora u slučaju da se zrak pregrije ili ventilator radi prebrzo.

7. Ugradnja, premještanje i provjera

Odarbit mesta ugradnje

Obratite se prodavaču zbog pojedinosti o ugradnji i premještanju instalacije.

⚠️ Oprez:

Ne ugrađujte klimatizacijski uređaj na mjesto gdje postoji opasnost od curenja zapaljivog plina.

Ako plin prokuri i nakupi se oko uređaja, može nastati požar.

Klimatizacijski uređaj ne ugrađujte na sljedeća mjesta:

- gdje postoji mnogo strojnog ulja
- u blizini morskih površina i plaža gdje je zrak slan.
- gdje je visoka vlažnost
- gdje u blizini postoje izvori tople vode
- gdje postoji sumporni plin
- gdje postoje strojevi koji rade na visokoj frekvenciji (npr. visokofrekventni uređaj za varenje)
- gdje se često koristi kisela otopina
- gdje se često koriste posebni sprejovi
- Unutrašnju jedinicu ugradite u vodoravnom položaju. Inače može procuriti voda.
- Poduzmite potrebne mjere za zaštitu od buke kod ugradnje klimatizacijskog uređaja u bolnice ili komunikacijske tvrtke.

Ako se klimatizacijski uređaj koristi na nekom od tih mesta, mogući su česti prekidi rada. Preporučujemo da izbjegavate takve vrste mjesta za ugradnju.

Za pojedinosti se obratite prodavaču.

Električni radovi

⚠️ Oprez:

- Električne radove mora izvesti osoba koja je kvalificirana kao električar u skladu s [tehničkim normama u pogledu električnih instalacija], [pravila o unutrašnjem ožičenju] i uputama iz priručnika za ugradnju uz isključivu upotrebu zasebnog strujnog kruga. Drugi proizvodi na istom izvoru napajanja mogu aktivirati strujne sklopke i osigurače.

8. Tehničke karakteristike

Serijsa PLFY-P-VLMD-E

Artikl	Model	P20VLMD-E	P25VLMD-E	P32VLMD-E	P40VLMD-E	P50VLMD-E	P63VLMD-E
Izvor napajanja		~220 do 240 V 50 Hz / ~220 do 230V 60 Hz					
Kapacitet hlađenja*1 / Kapacitet grijanja*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Diemnzie*2	Visina mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)
	Širina mm	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	946 (1.250)	946 (1.250)
	Dubina mm	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)
Neto masa kg	23 (6,5)	23 (6,5)	24 (6,5)	24 (6,5)	27 (7,5)	28 (7,5)	
Ventilator Količina zraka (nisko-srednje-visoko)	m³/min	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	7,0-8,5-10,5	9,0-11,0-12,5	10,0-13,0-15,5
Buka (nisko-srednje-visoko)*3	dB(A) 220, 240 V	27-30-33	27-30-33	27-30-33	29-33-36	31-34-37	33-38-40
Filtar	230 V	28-31-34	28-31-34	28-31-34	30-34-37	32-35-38	34-39-41
		Dugotrajni filter					

Artikl	Model	P80VLMD-E	P100VLMD-E	P125VLMD-E	
Izvor napajanja		~220 do 240 V 50 Hz / ~220 do 230V 60 Hz			
Kapacitet hlađenja*1 / Kapacitet grijanja*1	kW	9,0/10,0	11,2/12,5	14,0/16,0	
Diemnzie*2	Visina mm	290 (20)	290 (20)	290 (20)	
	Širina mm	1.446 (1.750)	1.446 (1.750)	1.708 (2.010)	
	Dubina mm	634 (710)	634 (710)	606 (710)	
Neto masa kg	44 (12,5)	47 (12,5)	56 (13)		
Ventilator Količina zraka (nisko-srednje-visoko)	m³/min	15,5-18,5-22,0	17,5-21,0-25,0	24,0-27,0-30,0-33,0 (Nisko-srednje2-srednje1-visoko)	
Buka (nisko-srednje-visoko)*3	dB(A) 220, 240 V	33-36-39	36-39-42	40-42-44-46	
Filtar	230 V	34-37-40	37-41-43	Dugotrajni filter	

Napomene: * Radna temperatura unutrašnje jedinice.

Hlađenje: 15 °C WB - 24 °C WB

Grijanje: 15 °C DB - 27 °C DB

*1 Kapacitet hlađenja/grijanja označava najvišu radnu vrijednost u sljedećim uvjetima.

Hlađenje: Unutra: 27 °C DB/19 °C WB

Vani: 35 °C DB

Grijanje: Unutra: 20 °C DB

Vani: 7 °C DB/6 °C WB

*2 Vrijednost u () uključuje dimenzije ploče.

*3 Radna buka je vrijednost izmjerena u bešumnoj prostoriji.

- Ne priključujte vod uzemljenja na plinsku cijev, vodovodnu cijev, arester, gromobran ili telefonski vod. Za pojedinosti se obratite prodavaču.
- Kod nekih mesta ugradnje obvezna je ugradnja prekidača uzemljenja. Za pojedinosti se obratite prodavaču.

Premještanje instalacije

- Kod premještanja i ponovne ugradnje klimatizacijskog uređaja u slučaju proširivanja, obnove ili promjene smještaja, unaprijed se obratite prodavaču radi procjene troška stručnog tehničkog posla potrebnog za premještanje instalacije.

⚠️ Oprez:

Pri premještanju ili ponovnoj ugradnji klimatizacijskog uređaja, savjetujte se s prodavačem.

Neispravna ugradnja može prouzročiti strujni udar, požar i sl.

Buka

- Kod ugradnje odaberite mjesto koje može podnijeti punu težinu klimatizacijskog uređaja, te gdje se mogu smanjiti buka i vibracije.
- Odaberite mjesto gdje hladan i topao zrak te buka iz vanjske jedinice klimatizacijskog uređaja neće ometati susjede.
- Ako se u blizinu ulaza zraka vanjske jedinice klimatizacijskog uređaja nalazi neki strani predmet, to može umanjiti učinkovitost i povećati buku. Ne stavljamte zapreke pred ulaz zraka.
- Ako klimatizacijski uređaj stvara neuobičajene zvukove, obratite se prodavaču.

Održavanje i pregled

- Ako se klimatizacijski uređaj koristi u više godišnjih doba, unutrašnjost se može zaprljati i umanjiti učinkovitost. Ovisno o uvjetima uporabe, mogu nastati neugodni mirisi, a odvod se može smanjiti zbog prašine i prljavštine.

Serija PEFY-P-VMH-E

Artikl	Model	P40VMH-E	P50VMH-E	P63VMH-E	P71VMH-E	P80VMH-E
Izvor napajanja				~220 - 240V 50/60Hz		
Kapacitet hlađenja*1 / Kapacitet grijanja*1	kW	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Diemnzieje	Visina / Širina / Dubina	mm	380/750/900	380/750/900	380/750/900	380/1.000/900
Neto masa	kg	44	44	45	50	50
Količina zraka (nisko-visoko)	m³/min	10,0-14,0	10,0-14,0	13,5-19,0	15,5-22,0	18,0-25,0
Ventilator	Vanjski statički tlak*2	Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Buka (nisko-srednje-visoko)*5	dB(A)	220 V 230, 240 V	27-34 31-37	27-34 31-37	32-38 36-41	32-39 35-41
Filtar				Dugotrajni filter (opcija)		

Artikl	Model	P100VMH-E	P125VMH-E	P140VMH-E
Izvor napajanja		~220 - 240V 50/60Hz		
Kapacitet hlađenja*1 / Kapacitet grijanja*1	kW	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0
Diemnzieje	Visina / Širina / Dubina	mm	380/1.200/900	380/1.200/900
Neto masa	kg	70	70	70
Količina zraka (nisko-visoko)	m³/min	26,5-38,0	26,5-38,0	28,0-40,0
Ventilator	Vanjski statički tlak*2	Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200
Buka (nisko-visoko)*5	dB(A)	220 V 230, 240 V	34-42 38-44	34-42 38-44
Filtar			Dugotrajni filter (opcija)	

Artikl	Model	P200VMH-E	P250VMH-E
Izvor napajanja		3N-380 - 415V 50/60Hz	
Kapacitet hlađenja*1 / Kapacitet grijanja*1	kW	22,4/25,0	28,0/31,5
Diemnzieje	Visina / Širina / Dubina	mm	470/1.250/1.120
Neto masa	kg	100	100
Količina zraka	m³/min	58,0	72,0
Ventilator	Vanjski statički tlak*3	Pa	380 V 400, 415 V
Buka*5	dB(A)	380 V 400, 415 V	42 44
Filtar			Dugotrajni filter (opcija)

Serija PEFY-P-VMHS-E

Artikl	Model	P200VMHS-E	P250VMHS-E
Izvor napajanja		~220-240V 50/60Hz	
Kapacitet hlađenja*1 / Kapacitet grijanja*1	kW	22,4/25,0	28,0/31,5
Diemnzieje	Visina / Širina / Dubina	mm	470/1.250/1.120
Neto masa	kg	97	100
Količina zraka (nisko-srednje-visoko)	m³/min	50,0-61,0-72,0	58,0-71,0-84,0
Ventilator	Vanjski statički tlak*4	Pa	50/100/150/200/250
Buka (nisko-srednje-visoko) *5	dB(A)	36-39-43	39-42-46
Filtar			Dugotrajni filter (opcija)

Napomene: * Radna temperatura unutrašnje jedinice.

Hlađenje: 15 °C WB - 24 °C WB

Grijanje: 15 °C DB - 27 °C DB

*1 Kapacitet hlađenja/grijanja označava najvišu radnu vrijednost u sljedećim uvjetima.

Hlađenje: Unutra: 27 °C DB/19 °C WB Vani: 35 °C DB

Grijanje: Unutra: 20 °C DB Vani: 7 °C DB/6 °C WB

*2 Vanjski statički tlak tvornički je namješten na 100 Pa (pri 220 V)/150 Pa (pri 230, 240 V).

*3 Vanjski statički tlak tvornički je namješten na 220 Pa (pri 380 V)/260 Pa (pri 400, 415 V).

*4 Vanjski statički tlak tvornički je namješten na 150 Pa.

*5 Radna buka je vrijednost izmjerena u bešumnoj prostoriji.

Serija PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM(M)-E

Artikl	Model	P20VLEM-E	P25VLEM-E	P32VLEM-E	P40VLEM-E	P50VLEM-E	P63VLEM-E
Izvor napajanja				~220 - 240V 50Hz / ~208V - 230V 60Hz			
Kapacitet hlađenja*1 / Kapacitet grijanja*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Diemnzieje Visina / Širina / Dubina	mm	630/1.050/220	630/1.050/220	630/1.170/220	630/1.170/220	630/1.410/220	630/1.410/220
Neto masa	kg	23	23	25	26	30	32
Ventilator Količina zraka (nisko-srednje-visoko)	m³/min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5
Buka (nisko-srednje-visoko)*3 *4	dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46
Filtar				Standardni filter			

Artikl	Model	P20VLRM-E	P25VLRM-E	P32VLRM-E	P40VLRM-E	P50VLRM-E	P63VLRM-E
Izvor napajanja				~220 - 240V 50Hz / ~208V - 230V 60Hz			
Kapacitet hlađenja*1 / Kapacitet grijanja*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Diemnzieje Visina / Širina / Dubina	mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220
Neto masa	kg	18,5	18,5	20	21	25	27
Ventilator Količina zraka (nisko-visoko)	m³/min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5
Buka (nisko-visoko)*3 *4	dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46
Filtar				Standardni filter			

Artikl	Model	P20VLRMM-E	P25VLRMM-E	P32VLRMM-E	P40VLRMM-E	P50VLRMM-E	P63VLRMM-E
Izvor napajanja				~220-240V 50Hz/60Hz			
Kapacitet hlađenja*1 / Kapacitet grijanja*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Diemnzieje Visina / Širina / Dubina	mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220
Neto masa	kg	18,5	18,5	20	21	25	27
Ventilator Količina zraka (nisko-srednje-visoko)	m³/min	4,5-5,5-6,5	4,5-5,5-6,5	6,5-7,5-9,0	8,0-9,5-10,0	10,0-12,0-14,0	11,0-13,0-15,5
Vanjski statički tlak*2	Pa	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60
Buka (nisko-srednje-visoko)*2 *4	dB(A)	31-36-40	31-36-40	27-32-37	30-36-40	32-37-41	35-40-44
Filtar				Standardni filter			

Napomene: * Radna temperatura unutrašnje jedinice.

Hlađenje: 15 °C WB - 24 °C WB

Grijanje: 15 °C DB - 27 °C DB

*1 Kapacitet hlađenja/grijanja označava najvišu radnu vrijednost u sljedećim uvjetima.

Hlađenje: Unutra: 27 °C DB/19 °C WB Vani: 35 °C DB

Grijanje: Unutra: 20 °C DB Vani: 7 °C DB/6 °C WB

*2 Vanjski statički tlak tvornički je namješten na 20 Pa.

*3 Vrijednosti su za 240 V/50 Hz uređaj, izmjerene na mjestu koje je 1 m udaljeno od prednje strane uređaja i na visini 1 m od poda.

Buka je oko 1 dB(A) manja za 230 V uređaja i oko 2 dB(A) manja za 220 V uređaj. Buka je oko 3 dB(A) manja ako je točka mjerena 1,5 m udaljena od prednje strane uređaja i na visini 1,5 m od poda.

*4 Radna buka je vrijednost izmjerena u bešumnoj prostoriji.

Serija PEFY-P-VMR-E-L/R

Artikl	Model	P20VMR-E-L/R	P25VMR-E-L/R	P32VMR-E-L/R
Izvor napajanja		~220 - 240V 50Hz	~220 - 230V 60Hz	
Kapacitet hlađenja*1 / Kapacitet grijanja*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0
Diemnzie	Visina / Širina / Dubina	mm	292/640/580	292/640/580
Neto masa	kg	18	18	18
Ventilator	Količina zraka (nisko-srednje-visoko)	m³/min	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/7,9
	Vanjski statički tlak	Pa	5	5
Buka (nisko-srednje-visoko)*3	220 V	20/25/30	20/25/30	20/25/33
	dB(A) 230 V	21/26/32	21/26/32	21/26/35
	240 V	22/27/30	22/27/30	22/27/33
Filtar		Standardni filter		

Serija PEFY-P-VMA(L)-E

Artikl	Model	P20VMA(L)-E	P25VMA(L)-E	P32VMA(L)-E	P40VMA(L)-E	P50VMA(L)-E
Izvor napajanja		~220-240V 50Hz				
Kapacitet hlađenja*1 / Kapacitet grijanja*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3
Diemnzie	Visina / Širina / Dubina	mm	250/700/732	250/700/732	250/700/732	250/900/732
Neto masa	kg	23	23	23	26	26
Ventilator	Količina zraka (nisko-srednje-visoko)	m³/min	6,0-7,5-8,5	6,0-7,5-8,5	7,5-9,0-10,5	10,0-12,0-14,0
	Vanjski statički tlak*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Jačina zvuka (nisko-srednje-visoko)*3	dB(A)	23-25-26	23-25-26	23-26-29	23-27-30	25-29-32
Filtar		Standardni filter				

Artikl	Model	P63VMA(L)-E	P71VMA(L)-E	P80VMA(L)-E
Izvor napajanja		~220-240V 50Hz		
Kapacitet hlađenja*1 / Kapacitet grijanja*1	kW	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Diemnzie	Visina / Širina / Dubina	mm	250/1100/732	250/1100/732
Neto masa	kg	32	32	32
Ventilator	Količina zraka (nisko-srednje-visoko)	m³/min	13,5-16,0-19,0	14,5-18,0-21,0
	Vanjski statički tlak*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Jačina zvuka (nisko-srednje-visoko)*3	dB(A)	25-29-33	26-29-34	26-29-34
Filtar		Standardni filter		

Artikl	Model	P100VMA(L)-E	P125VMA(L)-E	P140VMA(L)-E
Izvor napajanja		~220-240V 50Hz		
Kapacitet hlađenja*1 / Kapacitet grijanja*1	kW	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0
Diemnzie	Visina / Širina / Dubina	mm	250/1400/732	250/1400/732
Neto masa	kg	42	42	46
Ventilator	Količina zraka (nisko-srednje-visoko)	m³/min	23,0-28,0-33,0	28,0-34,0-40,0
	Vanjski statički tlak*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150
Jačina zvuka (nisko-srednje-visoko)*3	dB(A)	28-33-37	32-36-40	33-37-42
Filtar		Standardni filter		

Napomene: * Radna temperatura unutrašnje jedinice.

Hlađenje: 15 °C WB - 24 °C WB

Grijanje: 15 °C DB - 27 °C DB

*1 Kapacitet hlađenja/grijanja označava najvišu radnu vrijednost u sljedećim uvjetima.

Hlađenje: Unutra: 27 °C DB/19 °C WB Vani: 35 °C DB

Grijanje: Unutra: 20 °C DB Vani: 7 °C DB/6 °C WB

*2 Vanjski statički tlak tvornički je namješten na 50 Pa.

*3 Radna buka je vrijednost izmjerena u bešumnoj prostoriji.

Съдържание

1. Мерки за безопасност	179
1.1. Монтаж	179
1.2. По време на експлоатация	179
1.3. Изхвърляне на модула	180
2. Наименование и функции на различните части	180
3. Как да ползваме уреда	180
3.1. ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО	181
3.2. Избиране на операция	181
3.3. Регулиране на стайната температура	181
3.4. Регулиране на скоростта на вентилатора	181
3.5. Регулиране на посоката на въздушния поток нагоре/надолу	182
3.6. Вентилация	182
3.7. Други	182
4. Интелигентен начин на използване	183
5. Грижи за уреда	183
6. Отстраняване на повреди	184
7. Монтаж, преместване и проверка	185
8. Спецификации	185

1. Мерки за безопасност

► Преди да монтирате модула, се уверете, че сте прочели всички "Мерки за безопасност".
► "Мерките за безопасност" съдържат важни точки за вашата безопасност. Моля, уверете се, че ги спазвате.

Символи, използвани в текста

⚠ Предупреждение:

Описва мерките, които трябва да се спазват, за да не се допусне опасност от нараняване или смърт на потребителя.

⚠ Внимание:

Описва мерките, които трябва да се спазват, за да не се допусне повреда на модула.

Символи, използвани в илюстрациите

- (○) : Показва действие, което трябва да се избяга.
- (!) : Показва, че трябва да се спазват важни инструкции.
- (L) : Показва част, която трябва да бъде заземена.
- (△) : Показва, че трябва да се внимава с въртящи се части. (Този символ е показан на етикета на основния модул.) <Цвят: жълт>
- (△) : Пазете се от токов удар. (Този символ е показан на етикета на основния модул.) <Цвят: жълт>

⚠ Предупреждение:

Прочетете внимателно етикетите, прикрепени към основния модул.

1.1. Монтаж

► След като го прочетете, оставете на сигурно място това ръководство, както и ръководството за монтаж, за да правите справки при възникване на въпроси. Ако модулът трябва да се експлоатира от друго лице, се уверете, че този наръчник му е предаден.

⚠ Предупреждение:

- Модулът не трябва да се монтира от потребителя. Поискайте модулът да бъде монтиран от представител на търговеца или упълномощена компания. Ако модулът е монтиран неправилно, това може да доведе до теч на вода, токов удар или пожар.
- Използвайте само принадлежности, разрешени от Mitsubishi Electric, и поискайте те да бъдат монтирани от търговеца или упълномощена компания. Ако принадлежностите се монтират неправилно, това може да доведе до теч на вода, токов удар или пожар.
- Ръководството за монтаж представя в подробности предложения метод за монтаж. Всяко конструктивно изменение, необходимо за монтажа, трябва да съответства на изискванията на местните строителни норми и правила.
- Никога не ремонтирайте или не премествайте модула на друго място самостоятелно. Ако модулът е ремонтиран неправилно, това може да доведе до теч на вода, токов удар или пожар. Ако модулът да се ремонтира или премести, се посъветвайте с търговеца.
- Дръжте електрическите детайли далеч от вода (вода за миене и т.н.). Това може да доведе до токов удар, да предизвика пожар или дим.
- Забележка 1: Когато миете топлообменника и отводнителния съд, се уверете, че блокът за управление, моторът и LEV остават сухи, като използвате водозащитно покритие.
- Забележка 2: Никога не източвайте водата за миене на отводнителния съд и топлообменника, като използвате дренажната помпа. Отводнявайте отделно.
- Уредът не е предназначен за използване от малки деца или хора с увреждания без надзор.
- Малките деца трябва да бъдат под наблюдение, за да се гарантира, че те не си играят с уреда.
- Не използвайте добавка за откриване на течове.
- Не използвайте хладилен агент, различен от типа, посочен в предоставените с тялото ръководства и върху табелката с технически данни.
- Това може да доведе до пръсване на тялото или тръбите или да причини експлозия или пожар по време на използване, ремонт или при изхвърляне на модула.

- Може също да е в нарушение на приложимите закони.
- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION не може да носи отговорност за неизправности или злополуки в резултат на използването на грешен тип хладилен агент.

1) Външен модул

⚠ Предупреждение:

- Външният модул трябва да се монтира на устойчива и равна повърхност, на място, където няма натрупване на сняг, листа или боклук.
- Не стъпвайте върху уреда и не поставяйте никакви предмети върху него. Вие може да паднете или падането на предмета може да предизвика нараняване.

⚠ Внимание:

Външният модул трябва да се монтира на място, където въздушната струя и шумът от модула няма да притесняват съседите.

2) Вътрешен модул

⚠ Предупреждение:

Вътрешният модул трябва да бъде надеждно монтиран. Ако модулът е монтиран нестабилно, той може да падне и да причини нараняване.

3) Дистанционен регулатор

⚠ Предупреждение:

Дистанционният регулатор трябва да се монтира по начин, който не позволява на деца да си играят с него.

4) Отводнителен шланг

⚠ Внимание:

Уверете се, че отводнителният шланг е монтиран така, че отводняването да става безпрепятствено. Неправилен монтаж може да доведе до теч на вода и да повреди мебелите.

5) Линия за високо напрежение, предпазител или автоматичен прекъсвач

⚠ Предупреждение:

- Уверете се, че модулът се захранва от определено за него захранване. Други уреди, свързани със същото захранване, могат да предизвикат претоварване.
- Уверете се, че има главен прекъсвач.
- Спазете номиналното напрежение на модула, предпазителя или автоматичния прекъсвач. Никога не използвайте проводник или предпазител с по-голям от определения номинал.

6) Заземяване

⚠ Внимание:

- Модулът трябва да бъде заземен правилно. Никога не свързвайте заземявания проводник с газова тръба, тръба за вода, гръмоотвод или заземяващ телефонен проводник. Ако модулът е заземен неправилно, това може да доведе до токов удар.
- Проверявайте често дали заземеният проводник от външния модул е правилно свързан със заземяващата клема и заземявания електрод.

1.2. По време на експлоатация

⚠ Внимание:

- Не използвайте никакви остри предмети за натискане на бутоните, тъй като това може да повреди дистанционния регулатор.
- Не усуквайте и не дърпайте кабела на дистанционния регулатор, тъй като това може да повреди дистанционния регулатор и да предизвика неизправност.
- Никога не отстранявайте горния корпус на дистанционния регулатор. Отстраняването на горния корпус на дистанционния регулатор е опасно, както и пипането на печатните платки в него. Това може да предизвика пожар или повреда.

- Никога не почиствайте дистанционния регулатор с бензол, разтворител, кърпички с химикал и т.н. Това може да предизвика обезцветяване и повреда. За премахване на силни замърсявания навлажнете парче плат с неутрален перилен препарат, изстискайте го добре, почистете замърсяванията и почистете още веднъж със суха кърпа.
- Никога не блокирайте и не покривайте входящите или изходящите отвори на външния или вътрешния модул. Високи части на мебелите под вътрешния модул или обемисти предмети като големи кутии, поставени в близост до външния модул, намаляват ефективността на модула.

⚠ Предупреждение:

- Не разливайте вода върху модула и не пипайте уреда с мокри ръце. Може да се получи токов удар.
- Не пръскайте с възпламенен газ в близост до модула. Може да възникне пожар.
- Не поставяйте газова отоплителна печка или друг уред с открит пламък, където може да бъде изложен на въздуха, изпускан от модула. Може да се получи непълно изгаряне.

⚠ Предупреждение:

- Не отстранявайте предния панел или предпазната решетка на вентилатора от външния модул, когато той работи. Можете да се нараните, ако докоснете въртящи се, горещи части или части под високо напрежение.
- Никога не поставяйте пръст, пръчка и т.н. във входните и изходните отвори, в противен случай може да се получи нараняване, тъй като вентилаторът в модула се върти с висока скорост. Бъдете особено внимателни, когато наоколо има деца.
- Ако усетите необичайна миризма, спрете да използвате модула, изключете мрежовия превключвател и се посъветвайте с търговеца. В противен случай може да се получи повреда, токов удар или пожар.
- Когато забележите изключително необичаен шум или вибрация, спрете модула, изключете мрежовия превключвател и се посъветвайте с търговеца.
- Не охлаждайте прекомерно. Най-подходящата вътрешна температура е 5 °C разлика с външната температура.
- Не оставяйте инвалиди или малки деца да стоят или да седят на пътя на въздушния поток, идващ от климатизатора. Това може да причини здравословни проблеми.


⚠ Внимание:

- Не насочвайте въздушния поток директно към растения или домашни любимици в клетка.
- Проверявайте често помещението. Ако модулът работи продължително в затворено помещение за дълъг период от време, въздухът става застаян.

2. Наименование и функции на различните части

Закачане и откачане на филтъра

[Fig. A] (P8, P9)

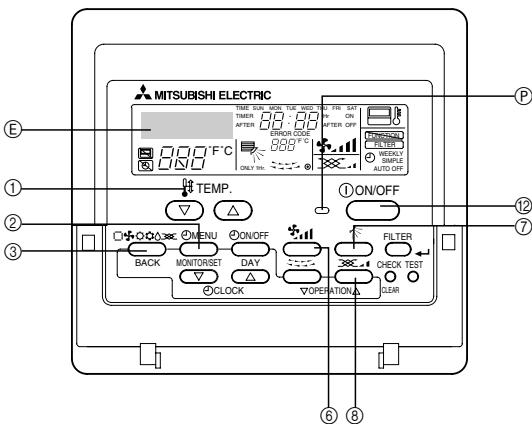

В случай на повреда

⚠ Предупреждение:

- Никога не променяйте климатизатора. За всяка поправка или обслужване се посъветвайте с търговеца. Неправилен ремонт може да доведе до теч на вода, токов удар, пожар и т.н.
- Ако дистанционният регулатор дава показание за грешка, климатизаторът не функционира или има нередност – спрете експлоатацията и се свържете с търговеца. Оставане на работещ модул при тези условия може да предизвика пожар или повреда.
- Ако прекъсвачът на електрозахранването се включва често, се свържете с търговеца. Ако се остави в това състояние, може да предизвика пожар или повреда.
- Ако охлажданият газ излиза навън или тече, спрете експлоатацията на климатизатора, проветрете добре помещението и се свържете с търговеца. Оставянето на модула в това състояние може да доведе до злополуки поради недостиг на кислород.

Когато климатизаторът няма да се ползва за дълъг период

- Когато климатизаторът няма да се ползва за дълъг период поради смяна на сезон и т.н., го оставете да работи 4 – 5 часа при обдухване, докато се изсуши напълно отвътре. Ако не направите това, в различни зони на помещението може да се развие нехигиенична и опасна за здравето плесен.
- Когато няма да се ползва за дълъг период, [захранващият блок] трябва да е изключен.
Ако захранващият блок остане включен, ще се изразходят няколко (десетки) вата. Също така, натрупването на прах и т.н. може да доведе до пожар.
- Оставянето захранването включено за повече от 12 часа преди начална експлоатация. Не изключвайте захранващия блок по време на сезона на интензивно използване.
Това може да предизвика повреда.

1.3. Изхвърляне на модула

⚠ Предупреждение:

Когато е необходимо модулът да се изхвърли, се посъветвайте с търговеца. Ако тръбите се демонтират неправилно, хладилният агент (флуорвъглероден газ) може да изтече, да влезе в контакт с кожата ви и да предизвика нараняване. Пускането на хладилен агент в атмосферата уврежда и околната среда.

3. Как да ползваме уреда

⚠ Внимание:

- При изваждане на филтъра трябва да се вземат мерки за предпазване на очите от прах. Също така, ако трябва да се качите на табуретка, за да извършите това действие, трябва да внимавате да не паднете.
- Изключете захранващия блок, когато се сменя филтърът.

Преди започване на експлоатация

- Започнете експлоатация, след като изчезне съобщението "PLEASE WAIT". Съобщението "PLEASE WAIT" се появява за кратко на дисплея за стайната температура (макс. 3 минути), когато електрозахранването е включено или след прекъсване на електрозахранването. То не обозначава неизправност в климатизатора.
- Изборът на работен режим на вътрешния модул е ограничен от работното състояние на външния модул, към който е свързан даден вътрешен модул. Ако външен модул и някои от вътрешните модули, които са свързани към външните модули, вече работят например в режим на охлаждане, за останалата част от модулите в същата група може да се ползва само режим на охлаждане. Ако се иска различен режим, символът, който съответства на искания режим, примигва, за да уведоми потребителите, че режимът не може да се изпълни за момента. Същото е валидно и за режим на изсушаване и отопление. Все пак, това ограничение не се отнася за модели, които поддържат функция на единновременно охлаждане/отопление.
- Външните модули спират, когато се спрат всички вътрешни модули, свързани към съответните външни модули.

- При режим за отопление, дори ако вътрешният модул е настроен за работа, докато външният модул е в режим на размразяване, неговата работа започва след приключване на работата за размразяване на външния модул.

3.1. ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО

Започване на операция

1. Натиснете ② бутон [ON/OFF]

Работната лампа светва и операцията започва.

Спиране на операция

1. Натиснете ② бутон [ON/OFF] отново

Работната лампа изгасва и операцията спира.

- След като бутоните вече са настроени, последващо натискане на бутона [ON/OFF] може само да повтори същата операция.
- По време на експлоатация работната лампа над бутона [ON/OFF] свети.

⚠️ Внимание:

Дори ако бутонът [ON/OFF] се натисне веднага след като операцията е спряна, в рамките на около 3 минути операцията няма да започне отново. Тази функция пази уреда. Той автоматично започва работа след изтичане на около 3 минути.

3.2. Избиране на операция

Когато се избира операция

1. Натиснете бутон ③ [Режим (BACK)]

Натиснете последователно превключвателите на бутона за желаната операция над ④ "COOL", "DRY", "FAN", "AUTO" и "HEAT". За съдържанието на операцията погледнете съобщението на дисплея.

За охлажддане

Натиснете бутон ③ [Режим (BACK)] и спрете на съобщение "COOL".

За изсушаване

Натиснете бутон ③ [Режим (BACK)] и спрете на съобщение "DRY".

- Външният вентилатор работи с ниска скорост и не позволява промяна на скоростта на вентилатора.
- Режимът за изсушаване не може да се изпълнява при стайната температура под 18 °C.

За вентилатор

Натиснете ③ бутон [Режим (BACK)] и спрете на съобщение "FAN".

- Режимът за вентилатор е предназначен за циркуляция на въздух в помещението.
- Температурата на помещението не може да се зададе чрез режима за вентилатор.

⚠️ Внимание:

Никога не излагайте тялото си директно на студен въздух за дълъг период. Прекомерното излагане на студен въздух е вредно за вашето здраве и следователно трябва да се избягва.

Режим за изсушаване

Изсушаването е операция за отстраняване на влагата, управляема от микрокомпютър, контролираща прекомерното охлажддане на въздуха според стайната температура по ваш избор. (Не се използва за отопление).

- До достигане на избраната от вас стайна температура
Функционирането на компресора и външният вентилатор се определя от промяната на стайната температура и автоматичен цикъл ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО.
- При достигане на избраната от вас стайна температура
Компресорът и външният вентилатор спира.
Когато паузата продължи 10 минути, компресорът и външният вентилатор се включват за 3 минути, за да поддържат ниска влажност.

За отопление

Натиснете ③ бутон [Режим (BACK)] и спрете на съобщение "HEAT".

Относно съобщенията по време на режим "DEFROST"

Показват се само по време на режим на размразяване.

"STAND BY"

Показва се от започването на режима за отопление до момента на издухване на топлия въздух.

⚠️ Внимание:

- Когато климатизаторът се използва заедно с отопителни уреди с пламък, проветрявайте добре помещението. Недостатъчното проветряване може да доведе до злополуки поради недостиг на кислород.
- Никога не поставяйте отопителен уред с открит пламък на място, изложено на въздушния поток от климатизатора.
Това може да доведе до непълно изгаряне в отопителния уред.
- Микрокомпютърът функционира при следните случаи: *
- При започване на режим за отопление не се издухва въздух. *
- За да се предотврати изпускане на студен въздух, външният вентилатор превключва последователно между много слаб/слаб/зададен въздушен поток според нарастване на температурата на издухвания въздух.
Изчакайте момента на естествено излизане на въздушния поток.
- Вентилаторът не се движи със зададената скорост.** *
- При някои модели системата превключва към слаб въздушен поток, когато температурата на помещението достигне зададената температура. В други случаи тя спира, за да не позволи изпускане на студен въздух по време на режим на размразяване.
- Въздушният поток излиза дори ако операцията е спряна.** *
- Около 1 минута след спиране на операцията външният вентилатор може да се върти, за да премахне допълнителната топлина, генерирана от електрическия нагревател и т.н. Скоростта на вентилатора се включва на висока или ниска степен.
* С изключение на PEFY-P-NMHU-E-F.

3.3. Регулиране на стайната температура

За промяна на стайната температура

Натиснете ① Бутон [Настройка на температура] и задайте стайната температура по ваш избор.

Еднократното натискане на ⑤ или ⑥ променя настройката с 1 °C.
Ако продължите да натискате, настройката продължава да се сменя с 1 °C.

- Вътрешната температура може да се настройва в следния обхват.
Охлажддане/изсушаване : 19 °C – 30 °C
Отопление : 17 °C – 28 °C
- За режим на вентилатор температура не може да се задава.
- Обхватът на стайната температура е 8 °C – 39 °C. Извън този диапазон дисплеят промигва на 8 °C – 39 °C, за да ви информира, че стайната температура е по-висока или по-ниска от показаната температура.

3.4. Регулиране на скоростта на вентилатора

За промяна на скоростта на вентилатора

При всяко натискане на ⑥ бутон [Скорост на вентилатора] той последователно превключва настройките от ниска скорост на висока скорост.

В режим за електронно изсушаване вътрешният вентилатор автоматично се включва на ниска скорост. Превключване на скоростта на вентилатора е невъзможно. (Сменя се само съобщението на дистанционния регулатор.)

- При всяко еднократно натискане на бутона за регулиране на скоростта на вентилатора скоростта на вентилатора се променя.

[PEFY-P200-250VMH]

Скорост на вентилатора: 1 степен

- Превключване на скоростта на вентилатора е невъзможно.

[Серии PEFY-P40-140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM]

Скорост на вентилатора: 2 степени

Съобщение: (Ниска) → (Висока)

[PLFY-P125VLMD]

Скорост на вентилатора: 4 степени

Съобщение: (Ниска) → (Средна2) → (Средна1) → (Висока)

[Серии PLFY-P20-100VLMD, PEFY-P-VMR]

Скорост на вентилатора: 3 степени

Съобщение: (Ниска) → (Средна) → (Висока)

[Серии PFFY-P-VLRMM-E, PEFY-P-VMA(L)-E, PEFY-P-VMHS-E]

Скорост вентилатора: 3 стадии

Съобщение: (Ниска) → (Средна) → (Висока) → (Автоматично)

- Тази настройка може да се регулира само с дистанционен регулатор MA.

3.5. Регулиране на посоката на въздушния поток нагоре/надолу

За промяна на посоката на въздушния поток нагоре/надолу

При всяко натискане на ⑦ бутон [Управление на подкрилка] посоката на въздушния поток се променя.

[Серии PLFY-P20~100VLM]

Съобщение		① Въртене ② 0° ③ 40° ④ 60° ⑤ 80°				
Режим	Скорост на вентилатора	①	②	③	④	⑤
Отопление/ Вентилатор	Висока/Средна/ Ниска					
	Висока					
Охлаждане	Средна/Ниска	①	②	③	④	⑤
Изсушаване	Фиксирана					
Начална настройка	-	Охлаждане Изсушаване Вентилатор	-	-	-	Отопление


[Други модели]

Съобщение		① Въртене ② 0° ③ 45° ④ 60° ⑤ 85°				
Режим	Скорост на вентилатора	①	②	③	④	⑤
Отопление/ Вентилатор	Висока/Средна1/ Средна2/Ниска					
	Висока					
Охлаждане	Средна1/Средна2/ Ниска	①	②	③	④	⑤
Изсушаване	Фиксирана					
Начална настройка	-	Охлаждане Изсушаване Вентилатор	-	-	-	Отопление

- *1 • След един час се връща автоматично на “② 0°”.
- “1 Hr.” (1 час) се показва на дистанционния регулатор (Изчезва, когато измине един час.)
- Тази функция не е налична при всички модели.
- Може да има несъответствие между положението на подкрилката на дисплея и реалното ѝ положение при следните условия:
 1. Когато на регулатора се показват “DEFROST” или “STAND BY”
 2. При започване на режим на отопление
 3. Изключено терморегулиране в режим на отопление

PFFY-P-VLEM

Когато дръпнете обдухващата решетка към вас, вдигнете задната част, извадете я, променете посоката и я поставете на мястото ѝ.



⚠️ Внимание:

Не поставяйте ръката си в изходящия въздушен отвор на вътрешния модул повече от необходимото. Ако ръцете ви влязат в допир с металните части, когато регулирате таблото за посока на въздушния поток и обдухващата решетка, или ги прищипнете в автоматичната подкрилка, съществува риск от нараняване и повреда.

3.6. Вентилация

- Вентилиращият блок (процесор OA или LOSSNAY) се включва автоматично, когато вътрешният модул, съединен с него, влезе в експлоатация.
- Ако ⑧ бутон [Вентилация] се натисне, докато вътрешният модул е спрял, се включва само вентилаторът.
- Натиснете ⑧ бутон [Вентилация], за да промените скоростта на вентилатора.
- В зависимост от моделите, вентилаторът на вътрешния модул се включва, докато модулът е в режим на вентилация.

3.7. Други



: Показва се, когато управлението се извършва от отделно продаван централизиран блок на управление и т.н.

STAND BY
DEFROST

: Показва се от започването на режима за отопление до момента на издухване на топлия въздух.

CHECK
NOT AVAILABLE

: Това показва, че в модула има някаква нередност.
: Когато се натисне бутон за функция, която вътрешният модул не може да изпълни, това съобщение мига едновременно със съобщението за тази функция.



FILTER

: В система, в която съобщението [Sensor] (Датчик) се обозначава като “дистанционен регулатор”, отчитането на стайната температура се извършва от датчик за стайната температура, вграден в дистанционния регулатор.

: Показва се, когато стane време за почистване на филтерът.
Натиснете два пъти ⑪ бутон [FILTER (-)] (Филтър) и съобщението изчезва.

4. Интелигентен начин на използване

Дори минимални грижи за вашия климатизатор могат да спомогнат за по-ефективното му използване по отношение на функциите му, разходите за електричество и т.н.

Настройка на правилната стайна температура

- При режим на охлаждане оптималната разлика между вътрешната и външната температура е 5 °C.
- Ако стайната температура се повиши с 1 °C по време на работа на климатизатора, може да се икономиса 10% електроенергия.
- Прекомерното охлаждане е вредно за здравето. То води и до прекомерен разход на електроенергия.

Почиствайте филътра внимателно

- Ако ситото на въздушния филър се задръсти, въздушният поток и климатизационният ефект ще намалеят значително. Освен това, ако не се обрне внимание, може да се получи повреда. Особено важно е филърът да се почиства в началото на сезоните за отопление и охлаждане. (Когато има голямо натрупване на прах и пръснатина, почиствайте филътра внимателно.)

5. Грижи за уреда

Поддръжката на филътра винаги трябва да се извърши от сервизен техник.

Преди поддръжка изключете захранващия блок.

⚠ Внимание:

- Преди да започнете почистване, спрете от експлоатация и изключете захранващия блок. Не забравяйте, че вентилаторът в модула се върти с висока скорост и представлява сериозен рисков от увреждане.
- Вътрешните модули са оборудвани с филтри за отстраняване на прах от засмуквания въздух. Почистете филтрите, като ползвате методите, показани на следните илюстрации. (Стандартният филър обикновено се почиства всеки седмици, а дълготрайният филър – в началото на всеки сезон.)
- Жизненият цикъл на филътра зависи от мястото на монтаж на модула и неговата експлоатация.

Предотвратяване на проникването на топлина по време на охлажддане

- За да предотвратите проникване на топлина в режим на охлажддане, поставете завеса на прозореца, за да спрете директната слънчева светлина. Също така, не отваряйте входа или изхода освен в случаи на крайна необходимост.

От време на време проветрявайте

- Тъй като в помещение, което се държи затворено за дълъг период, въздухът периодично се замърсява, от време на време е необходимо проветряване. Когато заедно с климатизатора се използват газови уреди, трябва да се вземат специални предпазни мерки. Ако се използва модул за вентилация "LOSSNAY", разработен от нашата компания, можете да осъществите вентилация с по-малко загуби. За подробности относно този модул се посъветвайте с търговеца.

Как се почиства

- Отстранете праха внимателно или го почистете с прахосмукачка. В случай на силно замърсяване промийте филърът с хладка вода, смесена с разтворен неутрален почистващ препарат или вода, след което изплакнете почистващия препарат напълно. След измиване го изслушете и го поставете обратно на мястото му.

⚠ Внимание:

- Не сушете филъръта, като го излагате на директна слънчева светлина или на топлина от огън и т.н. Това може да доведе до деформиране на филъръта.
- Измиването му с гореща вода (над 50 °C) също може да доведе до деформация.

⚠ Внимание:

Никога не пръскайте с вода или запалими спрейове климатизатора. Почкистването по този начин може да доведе до повреда на климатизатора, токов удар или пожар.

6. Отстраняване на повреди

Преди да поискате ремонтна услуга, проверете следните точки:

Състояние на уреда	Дистанционен регулатор	Причина	Отстраняване на повреди
Уредът не работи.	Съобщението "●" не светва. Не се появява съобщение дори когато е натиснат бутон [ON/OFF].	Прекъсване на електрозахранването	След възстановяване на захранването натиснете бутона [ON/OFF].
		Захранващият блок е изключен.	Включете захранващия блок.
		Предпазителят в захранващия блок е изгорял.	Сменете предпазителя.
		Прекъсвачът за утечка в земята е изгорял.	Поставете прекъсвач за утечка в земята.
Въздухът излиза, но той не охлажда достатъчно или не отоплява достатъчно.	Дисплеят показва, че той е в състояние на работа.	Неправилно регулиране на температурата.	След проверка на зададената температура и изписване на температурата на дисплея, вижте [Регулиране на стайната температура] и действайте бутона за регулиране.
		Филтърът е пълен с прах и мръсотия.	Почистете филтъра. (Вижте [Грижи за уреда].)
		Във входния и изходния въздушни отвор на вътрешния и външния модул има някакви препятствия.	Извадете.
		Отворени врати и прозорци.	Затворете.
Не излиза студен или топъл въздух.	Дисплеят показва, че той работи.	Беригата за предотвратяване на рестартиране работи 3 минути.	Изчакайте малко. (За защита на компресора във вътрешния модул е вградена платка за 3-минутно предотвратяване на рестартиране. Следователно, понякога има случаи, когато компресорът не започва работа незабавно. Това са случаи, когато той не работи в продължение на 3 минути.)
		Вътрешният модул се рестартира по време на отопление и размразяване.	Изчакайте малко. (Отоплението започва след завършване на размразяването.)
Работи за малко, но след това спира.	На дисплея мига "CHECK" и съответният код за проверка.	Във входния и изходния въздушни отвор на вътрешния и външния модул има някакви препятствия.	Пуснете отново след изваждане.
		Филтърът е пълен с прах и мръсотия.	Пуснете отново след почистване на филтъра. (Вижте [Грижи за уреда].)
След спиране все още се чува шум от излизящ въздух и въртене на мотора.	Всички индикатори са изгаснали, с изключение на съобщението "●".	Когато други вътрешни модули участват в охлаждането, уредът спира след работа на отводняващия механизъм за 3 минути, когато спре охлаждането на въздуха.	Изчакайте 3 минути.
Шумът от излизящ въздух и въртене на мотора може да се чуе на интервали след спиране на работа.	Всички индикатори са изгаснали, с изключение на съобщението "●".	Когато други вътрешни модули участват в охлаждането, дрениранията вода се връща. Ако дрениранията вода се събере, отводняващият механизъм започва работа по отводняването.	Той скоро спира. (Ако шумът се повтаря повече от 2 - 3 пъти за един час, повикайте техник.)
Топлият въздух излиза на интервали, когато термостатът е изключен или по време на работата на вентилатора.	Дисплеят показва, че той е в състояние на работа.	Когато други вътрешни модули участват в отоплението, вентилите за управление се отварят и затварят от време навреме, за да поддържат стабилността на системата.	Той скоро спира. (Ако стайната температура се повиши критично високо в малко помещение, спрете експлоатацията.)

- Ако дадена операция спре поради прекъсване на електrozахранването, се включва [защитната платка срещу рестартиране при прекъсване на електrozахранването] и спира работата на модула дори след възстановяване на електrozахранването. В този случай натиснете бутона [ON/OFF] отново за започване на работа.

Ако неизправностите продължат след като сте проверили гореспоменатото, изключете захранващия блок и се свържете с търговеца, като предоставите информация за наименованието на продукта, типа на неизправността и т.н. Ако примигва съобщението за "[CHECK]" и (4-цифрен) код за проверка, съобщете на търговеца съдържанието на съобщението (код за проверка). Никога не се опитвайте да ремонтирате сами.

Следните признания не са неизправности на климатизатора:

- Въздухът, издухван от климатизатора, понякога може да отделя миризми. Това се дължи на цигарен дим във въздуха на помещението, миризни на козметични средства, миризмите от стената, мебелите и т.н., абсорбиращи в климатизатора.
- Веднага след пускане или спиране на климатизатора, може да се чуе свистене. Това е звукът на замразяването, протичащо в климатизатора. Това е нормално.
- Понякога, в началото или в края на режим за охлаждане/отопление, климатизаторът прищраква. Това е шум от триенето на предния панел и другите отделения поради разширяване и свиване, резултат от промяна на температурата. Това е нормално.
- Оборотите на вентилатора се променят, дори когато настройката не се променя. Климатикът автоматично и постепенно увеличава оборотите на вентилатора от ниски обороти до зададените обороти, така че да не вдухва студен въздух в началото на процеса на затопляне. Освен това, той намалява оборотите на вентилатора, за да предпази двигателът на вентилатора, когато температурата на отработения въздух или оборотите на вентилатора станат прекомерно високи.

7. Монтаж, преместване и проверка

Относно мястото за монтаж

Посъветвайте се с търговеца за подробности относно монтажа и преместването на уреда.

⚠️ Внимание:

Никога не монтирайте климатизатора там, където съществува риск от изтичане на възпламеним газ.

Ако газът изтече и се натрупа около модула, може да се предизвика експлозия.

Никога не монтирайте климатизатора на място:

- където има много машинно масло
- близо до морски и плажни зони, където въздухът е солен.
- където влажността е висока
- където има горещи извори в близост
- където има серен двуокис
- където има високочестотна металообработваща апаратура (високочестотен заваръчен агрегат и т.н.)
- където често се използва киселинен разтвор
- където се използват специални спрейове
- Монтирайте вътрешния модул хоризонтално. В противен случай може да се предизвика теч на вода.
- Вземете достатъчни мерки срещу шума, когато монтирате климатизаторите в болници или в обществени сгради.

Ако климатизаторът се използва при едно от гореспоменатите условия, може да се очаква чест експлоатационен отказ. Препоръчително е да се избяга монтаж на такъв тип места.

За повече подробности се посъветвайте с търговеца.

Относно електромонтажа

⚠️ Внимание:

- Електромонтажът трябва да се извърши от електроинженер в съответствие с [технически стандарт за спазване при електромонтаж], [правила за вътрешно окабеляване] и инструкциите за монтаж от ръководството със пълзване на изключващи вериги. Използването на други продукти със захранваща източник може да доведе до изгаряне на прекъсвачи и предпазители.

- Никога не свързвайте заземяващия проводник с газова тръба, тръба за вода, гръмоотвод или заземяващ телефонен проводник. За подробности се посъветвайте с търговеца.
- За някои типове места за монтаж монтирането на прекъсвач за утечка в земята е задължително. За подробности се посъветвайте с търговеца.

Относно монтажа при преместване

- Когато сваляте и монтирате отново климатизатора при разширяване на вашия дом, преустройство или преместване се посъветвайте предварително с търговеца, за да установите каква е стойността на професионалния технически труд, необходим за преместване на уреда.

⚠️ Внимание:

Когато местите или монтирате наново климатизатора, се посъветвайте с търговеца. Неправилен монтаж може да доведе до токов удар, пожар и т.н.

Относно шума

- При монтаж изберете място, което може да издържи теглото на климатизатора и където шумът и вибрациите могат да се намалят.
- Изберете място, където топлият или студен въздух и шумът от външния изходен въздушен отвор на климатизатора няма да притесняват съседите.
- Ако предмет се постави в близост до външния изходен въздушен отвор на климатизатора, това може да доведе до намалена функционалност и повишен шум. Не поставяйте никакви препятствия в близост до изходящия въздушен отвор.
- Ако климатизаторът дава необичаен шум, се посъветвайте с търговеца.

Поддръжка и инспекция

- Ако климатизаторът се ползва през няколко сезона, вътрешността му може да се замърси и да се намали функционалността му. В зависимост от условията на ползване, могат да се натрупат неприятни миризми, а отводняването да се повреди поради прах, мръсотия и т.н.

8. Спецификации

Серия PLFY-P-VLMD-E

Артикул	Модел	P20VLMD-E	P25VLMD-E	P32VLMD-E	P40VLMD-E	P50VLMD-E	P63VLMD-E	
Захранващ източник		~220-240V 50Hz / ~220-230V 60Hz						
Капацитет на охлаждане*1 / Капацитет на отопление*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Размер*2	Височина	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	290 (20)	
	Ширина	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	776 (1.080)	946 (1.250)	946 (1.250)	
	Дълбочина	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	634 (710)	
Нетно тегло	кг	23 (6,5)	23 (6,5)	24 (6,5)	24 (6,5)	27 (7,5)	28 (7,5)	
Вентилатор Сила на въздушния поток (Ниска-Средна-Висока) м ³ /мин	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	7,0-8,5-10,5	9,0-11,0-12,5	10,0-13,0-15,5		
Ниво на шум (Ниско-Средно-Високо)*3	dB(A) 220, 240 V	27-30-33	27-30-33	27-30-33	29-33-36	31-34-37	33-38-40	
Ниво на шум (Ниско-Средно-Високо)*3	dB(A) 230 V	28-31-34	28-31-34	28-31-34	30-34-37	32-35-38	34-39-41	
Филтър		Дълготраен филтър						

Артикул	Модел	P80VLMD-E	P100VLMD-E	P125VLMD-E	
Захранващ източник		~220-240V 50Hz / ~220-230V 60Hz			
Капацитет на охлаждане*1 / Капацитет на отопление*1	kW	9,0/10,0	11,2/12,5	14,0/16,0	
Размер*2	Височина	290 (20)	290 (20)	290 (20)	
	Ширина	1.446 (1.750)	1.446 (1.750)	1.708 (2.010)	
	Дълбочина	634 (710)	634 (710)	606 (710)	
Нетно тегло	кг	44 (12,5)	47 (12,5)	56 (13)	
Вентилатор Сила на въздушния поток (Ниска-Средна-Висока) м ³ /мин	15,5-18,5-22,0	17,5-21,0-25,0	24,0-27,0-30,0-33,0 (Ниска-Средна2-Средна1-Висока)		
Ниво на шум (Ниско-Средно-Високо)*3	dB(A) 220, 240 V	33-36-39	36-39-42	40-42-44-46	
Ниво на шум (Ниско-Средно-Високо)*3	dB(A) 230 V	34-37-40	37-41-43		
Филтър		Дълготраен филтър			

Бележки: * Работна температура на вътрешния модул.

Режим на охлаждане: 15 °C WB – 24 °C WB

Режим на отопление: 15 °C DB – 27 °C DB

*1 Капацитетът на охлаждане/отопление посочва максималната стойност на работа при следното условие.

Охлажддане: Отвътре: 27 °C DB/19 °C WB Отвън: 35 °C DB

Отопление: Отвътре: 20 °C DB Отвън: 7 °C DB/6 °C WB

*2 Цифрата в () посочва панела.

*3 Данните за работния шум са получени в шумоизолирано помещение.

Серия PEFY-P-VMH-E

Артикул	Модел	P40VMH-E	P50VMH-E	P63VMH-E	P71VMH-E	P80VMH-E
Захранващ източник				~220-240V 50/60Hz		
Капацитет на охлаждане*1 / Капацитет на отопление*1 kW		4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Размер	Височина / Ширина / Дълбочина mm	380/750/900	380/750/900	380/750/900	380/1.000/900	380/1.000/900
Нетно тегло	kg	44	44	45	50	50
Сила на въздушния поток (Ниска-Висока) м ³ /мин		10,0-14,0	10,0-14,0	13,5-19,0	15,5-22,0	18,0-25,0
Вентилатор	Външно статично налягане*2 Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Ниво на шум (Ниско-Високо) *5	dB(A)	220 V 230, 240 V	27-34 31-37	27-34 31-37	32-38 36-41	32-39 35-41
Филтър					Дълготраен филтър (опция)	

Артикул	Модел	P100VMH-E	P125VMH-E	P140VMH-E
Захранващ източник			~220-240V 50/60Hz	
Капацитет на охлаждане*1 / Капацитет на отопление*1 kW		11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0
Размер	Височина / Ширина / Дълбочина mm	380/1.200/900	380/1.200/900	380/1.200/900
Нетно тегло	kg	70	70	70
Сила на въздушния поток (Ниска-Висока) м ³ /мин		26,5-38,0	26,5-38,0	28,0-40,0
Вентилатор	Външно статично налягане*2 Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Ниво на шум (Ниско-Високо) *5	dB(A)	220 V 230, 240 V	34-42 38-44	34-42 38-44
Филтър				Дълготраен филтър (опция)

Артикул	Модел	P200VMH-E	P250VMH-E
Захранващ източник		3N-380-415V 50/60Hz	
Капацитет на охлаждане*1 / Капацитет на отопление*1 kW		22,4/25,0	28,0/31,5
Размер	Височина / Ширина / Дълбочина mm	470/1.250/1.120	470/1.250/1.120
Нетно тегло	kg	100	100
Сила на въздушния поток (Ниска-Висока) м ³ /мин		58,0	72,0
Вентилатор	Външно статично налягане*3 Pa	380 V 400, 415 V	110/220 130/260
Ниво на шум *5	dB(A)	380 V 400, 415 V	42 44
Филтър			Дълготраен филтър (опция)

Серия PEFY-P-VMHS-E

Артикул	Модел	P200VMHS-E	P250VMHS-E
Захранващ източник		-220-240V 50/60Hz	
Капацитет на охлаждане*1 / Капацитет на отопление*1 kW		22,4/25,0	28,0/31,5
Размер	Височина / Ширина / Дълбочина mm	470/1.250/1.120	470/1.250/1.120
Нетно тегло	kg	97	100
Сила на въздушния поток (Ниска-Средна-Висока) м ³ /мин		50,0-61,0-72,0	58,0-71,0-84,0
Вентилатор	Външно статично налягане*4 Pa	50/100/150/200/250	
Ниво на шум (Ниска-Средна-Висока)*5	dB(A)	36-39-43	39-42-46
Филтър			Дълготраен филтър (опция)

Бележки: * Работна температура на вътрешния модул.

Режим на охлаждане: 15 °C WB – 24 °C WB

Режим на отопление: 15 °C DB – 27 °C DB

*1 Капацитетът на охлаждане/отопление посочва максималната стойност на работа при следното условие.

Охлаждане: Отвътре: 27 °C DB/19 °C WB Отвън: 35 °C DB

Отопление: Отвътре: 20 °C DB Отвън: 7 °C DB/6 °C WB

*2 Външното статично налягане е зададено на 100 Pa (при 220 V/150 Pa (при 230, 240 V) като фабрична настройка.

*3 Външното статично налягане е зададено на 220 Pa (при 380 V)/260 Pa (при 400, 415 V) като фабрична настройка.

*4 Външното статично налягане е зададено на 150 Pa като фабрична настройка.

*5 Данните за работния шум са получени в шумоизолирано помещение.

Серия PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM(M)-E

Артикул	Модел	P20VLEM-E	P25VLEM-E	P32VLEM-E	P40VLEM-E	P50VLEM-E	P63VLEM-E
Захранващ източник				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Капацитет на охлаждане*1 / Капацитет на отопление*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Размер Височина / Ширина / Дълбочина mm	630/1.050/220	630/1.050/220	630/1.170/220	630/1.170/220	630/1.410/220	630/1.410/220	
Нетно тегло кг	23	23	25	26	30	32	
Вентилатор Сила на въздушния поток (Ниска-Висока) м ³ /мин	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5	
Ниво на шум (Ниско-Високо)*3 *4 dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46	
Филтър				Стандартен филтър			

Артикул	Модел	P20VLRM-E	P25VLRM-E	P32VLRM-E	P40VLRM-E	P50VLRM-E	P63VLRM-E
Захранващ източник				~220-240V 50Hz / ~208V-230V 60Hz			
Капацитет на охлаждане*1 / Капацитет на отопление*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Размер Височина / Ширина / Дълбочина mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220	
Нетно тегло кг	18,5	18,5	20	21	25	27	
Вентилатор Сила на въздушния поток (Ниска-Висока) м ³ /мин	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5	
Ниво на шум (Ниско-Високо)*3 *4 dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46	
Филтър				Стандартен филтър			

Артикул	Модел	P20VLRMM-E	P25VLRMM-E	P32VLRMM-E	P40VLRMM-E	P50VLRMM-E	P63VLRMM-E
Захранващ източник				-220-240V 50Hz/60Hz			
Капацитет на охлаждане*1 / Капацитет на отопление*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	
Размер Височина / Ширина / Дълбочина mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220	
Нетно тегло кг	18,5	18,5	20	21	25	27	
Вентилатор Сила на въздушния поток (Ниска-Средна-Висока) м ³ /мин	4,5-5,5-6,5	4,5-5,5-6,5	6,5-7,5-9,0	8,0-9,5-10,0	10,0-12,0-14,0	11,0-13,0-15,5	
Външно статично налягане*2 Pa	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	
Ниво на шум (Ниска-Средна-Висока)*2 *4 dB(A)	31-36-40	31-36-40	27-32-37	30-36-40	32-37-41	35-40-44	
Филтър				Стандартен филтър			

Бележки: * Работна температура на вътрешния модул.

Режим на охлаждане: 15 °C WB – 24 °C WB

Режим на отопление: 15 °C DB – 27 °C DB

*1 Капацитетът на охлаждане/отопление посочва максималната стойност на работа при следното условие.

Охлаждане: Отвътре: 27 °C DB/19 °C WB Отвън: 35 °C DB

Отопление: Отвътре: 20 °C DB Отвън: 7 °C DB/6 °C WB

*2 Външното статично налягане е зададено на 20 Pa като фабрична настройка.

*3 Цифрите са за модул на 240 V/50 Hz, измерен в точка, която е на 1 м разстояние от предната част на модула и на височина 1 м от пода.

Шумът е приблизително с 1 dB(A) по-малко за модул на 230 V и приблизително с 2 dB(A) по-малко за модул на 220 V. Шумът е приблизително с 3 dB(A) по-малко, когато точката на измерване е на 1,5 м разстояние от предната част на модула и на височина 1,5 м от пода.

*4 Данните за работния шум са получени в шумаизолирано помещение.

Серия PEFY-P-VMR-E-L/R

Артикул	Модел	P20VMR-E-L/R	P25VMR-E-L/R	P32VMR-E-L/R
Захранващ източник		~220-240V 50Hz / ~220-230V 60Hz		
Капацитет на охлаждане*1 / Капацитет на отопление*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	
Размер Височина / Ширина / Дълбочина mm	292/640/580	292/640/580	292/640/580	
Нетно тегло кг	18	18	18	
Вентилатор Сила на въздушния поток (Ниска-Средна-Висока) м ³ /мин	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/9,3	
Външно статично налягане Pa	5	5	5	
220 V	20/25/30	20/25/30	20/25/33	
Ниво на шум (Ниско-Средно-Високо)*3 dB(A)	230 V 240 V	21/26/32 22/27/30	21/26/32 22/27/30	21/26/35 22/27/33
Филтър		Стандартен филтър		

Серия PEFY-P-VMA(L)-E

Артикул	Модел	P20VMA(L)-E	P25VMA(L)-E	P32VMA(L)-E	P40VMA(L)-E	P50VMA(L)-E
Захранващ източник		~220-240V 50Hz				
Капацитет на охлаждане*1 / Капацитет на отопление*1 kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	
Размер Височина / Ширина / Дълбочина mm	250/700/732	250/700/732	250/700/732	250/900/732	250/900/732	
Нетно тегло кг	23	23	23	26	26	
Вентилатор Сила на въздушния поток (Ниска-Средна-Висока) м ³ /мин	6,0-7,5-8,5	6,0-7,5-8,5	7,5-9,0-10,5	10,0-12,0-14,0	12,0-14,5-17,0	
Външно статично налягане*2 Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Звуково ниво (Ниско-Средно-Високо)*3 dB(A)	23-25-26	23-25-26	23-26-29	23-27-30	25-29-32	
Филтър		Стандартен филтър				

Артикул	Модел	P63VMA(L)-E	P71VMA(L)-E	P80VMA(L)-E	
Захранващ източник		~220-240V 50Hz			
Капацитет на охлаждане*1 / Капацитет на отопление*1 kW	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0		
Размер Височина / Ширина / Дълбочина mm	250/1100/732	250/1100/732	250/1100/732		
Нетно тегло кг	32	32	32		
Вентилатор Сила на въздушния поток (Ниска-Средна-Висока) м ³ /мин	13,5-16,0-19,0	14,5-18,0-21,0	14,5-18,0-21,0		
Външно статично налягане*2 Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150		
Звуково ниво (Ниско-Средно-Високо)*3 dB(A)	25-29-33	26-29-34	26-29-34		
Филтър		Стандартен филтър			

Артикул	Модел	P100VMA(L)-E	P125VMA(L)-E	P140VMA(L)-E	
Захранващ източник		~220-240V 50Hz			
Капацитет на охлаждане*1 / Капацитет на отопление*1 kW	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0		
Размер Височина / Ширина / Дълбочина mm	250/1400/732	250/1400/732	250/1600/732		
Нетно тегло кг	42	42	46		
Вентилатор Сила на въздушния поток (Ниско-Средно-Високо) м ³ /мин	23,0-28,0-33,0	28,0-34,0-40,0	29,5-35,5-42,0		
Външно статично налягане*2 Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150		
Звуково ниво (Ниско-Средно-Високо)*3 dB(A)	28-33-37	32-36-40	33-37-42		
Филтър		Стандартен филтър			

Бележки: * Работна температура на вътрешния модул.

Режим на охлаждане: 15 °C WB – 24 °C WB

Режим на отопление: 15 °C DB – 27 °C DB

*1 Капацитетът на охлаждане/отопление посочва максималната стойност на работа при следното условие.

Охлаждане: Отвътре: 27 °C DB/19 °C WB Отвън: 35 °C DB

Отопление: Отвътре: 20 °C DB Отвън: 7 °C DB/6 °C WB

*2 Външното статично налягане е зададено на 50 Pa като фабрична настройка.

*3 Данните за работния шум са получени в шумоизолирано помещение.

Cuprins

1. Măsuri de siguranță	189	3.4. Reglarea vitezei ventilatorului	191
1.1. Instalare	189	3.5. Reglarea sus/jos a direcției fluxului de aer	191
1.2. În timpul funcționării	189	3.6. Ventilare	192
1.3. Aruncarea aparatului	190	3.7. Diverse	192
2. Denumirea și funcțiile diferitelor piese	190	4. Utilizați intelligent aparatul	192
3. Modul de funcționare	190	5. Îngrijirea aparatului	192
3.1. PORNIT/OPRIT	190	6. Depanare	193
3.2. Selectarea modului de funcționare	191	7. Lucrări de instalare, mutare și verificare	194
3.3. Reglarea temperaturii din încăpere	191	8. Caracteristici tehnice	194

1. Măsuri de siguranță

- Înainte de a pune în funcțiune unitatea, citiți cu atenție toate instrucțiunile din capitolul „Măsuri de siguranță“.
- În capitolul „Măsuri de siguranță“ sunt enumerate instrucțiuni importante referitoare la siguranța în funcționare. Vă rugăm să respectați aceste instrucțiuni.

Simboluri utilizate în text

⚠ Avertisment:

Descrie măsurile care trebuie luate pentru a preveni producerea de accidente sau decesul utilizatorului.

⚠ Atenție:

Descrie măsurile care trebuie luate pentru a preveni defectarea unității.

Simboluri utilizate în ilustrații

- ∅ : Indică o acțiune care trebuie evitată.
- ! : Indică instrucțiunile importante care trebuie respectate.
- 🕒 : Indică o componentă care trebuie împământată.
- ⚠ : Indică măsurile care trebuie luate atunci când lucrări cu piese aflate în mișcare. (Acest simbol este afișat pe eticheta unității principale.)
<culoare: Galben>
- ⚡ : Pericol de electrocutare. (Acest simbol este afișat pe eticheta unității principale.) <culoare: Galben>

⚠ Avertisment:

Citiți cu atenție etichetele lipite pe unitatea principală.

1.1. Instalare

- După ce ati citit acest manual, păstrați-l împreună cu manualul cu instrucțiuni de instalare pentru a-l putea consulta de fiecare dată când este necesar. Dacă unitatea va fi operată de o altă persoană, nu uitați să dați acest manual respectivelui persoane.

⚠ Avertisment:

- Unitatea nu trebuie instalată de utilizator. Cereți furnizorului sau unei companii autorizate să instaleze unitatea de aer condiționat. Dacă unitatea este instalată incorrect, se pot produce electrocutări sau incendii.
- Folosiți numai accesorii recomandate de Mitsubishi Electric și cereți dealerului dumneavoastră sau unei companii autorizate să efectueze instalarea aparatului. Dacă accesorii sunt incorrect instalate, se pot produce surgeri de apă, electrocutări sau incendii.
- Manualul cu instrucțiuni de instalare prezintă în detaliu metoda sugerată de instalare. Orice modificare de structură necesară pentru instalarea aparatului trebuie să respecte cerințele codului local pentru construcții.
- Nu reparati singur unitatea și nu o mutati singur într-un alt loc. Dacă reparația este incorrect efectuată, se pot produce surgeri de apă, electrocutări sau incendii. Dacă este nevoie să reparati sau să mutati unitatea, consultați furnizorul dumneavoastră.
- Tineți componentele electrice departe de apă (apă de spălare, etc).
- Se pot produce electrocutări, incendii sau fum.

Nota1: Când spălați schimbătorul de căldură și recipientul de golire, protejați cutia de comandă, motorul și LEV cu ajutorul unei huse de protecție impermeabilă.

Nota2: Nu scoateți apa pe care ati folosit-o la spălarea recipientului de golire și a schimbătorului de căldură folosind pompa de golire, ci separat.

- Aparatul nu trebuie lăsat la îndemâna copiilor sau a persoanelor cu deficiențe fără supraveghere.
- Copiii mici trebuie urmăriți pentru a nu se juca la aparat.

- Nu folosiți aditivi pentru detectarea surgerilor.
- Nu utilizați alt agent frigorific decât cel de tipul indicat în manualele furnizate împreună cu aparatul și pe plăcuța de identificare.

- Procedând astfel, aparatul sau conductele se pot sparge, poate izbucni o explozie sau un incendiu în timpul utilizării, lucrărilor de reparații sau în momentul evacuării aparatului.
- De asemenea, acest lucru ar putea încălca legile în vigoare.
- MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION nu poate fi considerată răspunzătoare pentru defectiunile sau accidentele cauzate de utilizarea unui tip inadecvat de agent frigorific.

1) Unitatea externă

⚠ Avertisment:

- Unitatea externă trebuie instalată pe o suprafață stabilă, plană, într-un loc în care nu se produc acumulări de zăpadă, frunze sau gunoie.
- Nu vă așezați și nu puneți diverse obiecte pe unitate. Puteți cădea, sau obiectele pot cădea și se pot produce accidente.

⚠ Atenție:

Amplasarea unității externe trebuie să se facă astfel încât aerul și zgromotul produse de unitate să nu deranjeze vecinii.

2) Unitate internă

⚠ Avertisment:

Unitatea internă trebuie să fie corect fixată. Dacă unitatea este incorect fixată, aceasta poate cădea, producând accidente.

3) Telecomandă

⚠ Avertisment:

Telecomanda trebuie instalată astfel încât copiii să nu se poată juca cu ea.

4) Furtun de evacuare

⚠ Atenție:

Verificați dacă furtunul de evacuare este montat astfel încât golirea să se facă fără intreruperi. În cazul în care instalarea nu este corect efectuată se pot produce surgeri de apă provocând deteriorarea mobilei.

5) Sursa de alimentare, siguranțele sau întrerupătorul de circuit

⚠ Avertisment:

- Verificați dacă unitatea este conectată la o sursă de curent separată. Conectarea altor aparate la aceeași sursă de alimentare poate produce supraîncărcări ale circuitului.
- Verificați dacă există un întrerupător general de retea.
- Respectați tensiunea de alimentare a unității și valorile nominale ale siguranțelor și întrerupătoarelor. Nu utilizați un conductor sau o siguranță cu valoare nominală mai mare decât cea specificată.

6) Împământarea

⚠ Atenție:

- Unitatea trebuie legată corect la pământ. Nu conectați circuitul de împământare la o țeavă de gaze, apă, circuit de iluminat sau la circuitul de împământare al telefonului. Dacă unitatea nu este corect legată la pământ se pot produce scurtcircuite.
- Verificați dacă circuitul de împământare de la unitatea externă este corect conectat atât la terminalul de împământare al unității cât și la electrodul de împământare.

1.2. În timpul funcționării

⚠ Atenție:

- Nu folosiți obiecte ascuțite pentru a actiona butoanele, căci telecomanda se poate deteriora.
- Nu îndoiti și nu trageți de cablul telecomenții căci telecomanda se poate deteriora și se poate defecta.
- Nu scoateți carcasa superioară a telecomenții și să atingeți placă cu circuit imprimat din interior. În caz contrar, se pot produce incendii și defectiuni.
- Nu ștergeți telecomanda cu benzen, solventi, deșeuri îmbibate cu soluții chimice, etc. În caz contrar, pot produce decolorarea și defectarea telecomenții. Pentru a scoate petele, înmuiați o cărpă într-o soluție de detergent neutru, stoarceti bine cărpă, ștergeți petele și apoi ștergeți cu o cărpă uscată.

- Nu blocați și nu acoperiți gurile de intrare și de ieșire ale unității interne și externe. Piezele de mobilă înalte așezate sub unitatea internă, sau cele voluminoase de exemplu niște boxe mari așezate în apropierea unității externe vor reduce eficiența unității.

⚠ Avertisment:

- Nu aruncați apă peste unitate și nu atingeți cu mâinile ude unitatea. Se pot produce scurtcircuituri.
- Nu pulverizați gaz combustibil în apropierea unității. Poate izbucni un incendiu.
- Nu așezați un radiator cu gaz sau un alt aparat cu flacără deschisă în locuri în care acestea sunt expuse la acțiunea aerului evacuat din unitate. Se poate produce fenomenul de ardere incompletă.

⚠ Avertisment:

- Nu scoateți panoul frontal sau grătarul de siguranță al ventilatorului de la unitatea externă în timp ce aceasta funcționează. Dacă atingeți piesele în mișcare de rotație, cele fierbinți sau cele aflate sub tensiune se pot produce accidente.
- Nu băgați degetele sau nu introduceți bețe, etc. în găurile de intrare sau ieșire; vă puteți răni deoarece ventilatorul aflat în interiorul unității se rotește cu viteză mare. Fiți foarte atenți în prezența copiilor.
- Dacă detectați miroșuri ciudate, opriți funcționarea unității, întrerupeți alimentarea cu curent electric și contactați furnizorul. În caz contrar, se pot produce defectiuni, scurtcircuituri sau incendiuri.
- În cazul în care sesizați zgomote anormale sau vibrații, opriți funcționarea, întrerupeți alimentarea cu curent și contactați furnizorul.
- Nu răcăti prea tare încăperea. Temperatura adecvată în interior este cu 5 °C mai mică decât temperatura exteroară.
- Nu așezați persoanele handicapate sau copiii în calea curentului de aer suflat de aparatul de aer condiționat. Acest lucru poate produce probleme de sănătate.

⚠ Atenție:

- Nu îndreptați aerul suflat de aparat înspre plante sau înspre animalele aflate în cușcă.
- Aerisiti frecvent încăperea. Dacă unitatea funcționează continuu într-o cameră închisă, o perioadă lungă de timp, aerul va deveni stătut.

În caz de defectiune

⚠ Avertisment:

- Nu faceți modificări la aparatul de aer condiționat. Consultați furnizorul pentru orice reparație sau operație de întreținere. Reparațiile incorrect efectuate pot duce la producerea de surgeri de apă, electrocutări sau incendii, etc.
- Dacă telecomanda afișează un mesaj de eroare, aparatul nu funcționează sau a apărut o anomalie, opriți funcționarea aparatului și contactați furnizorul. Dacă veți lăsa unitatea în această situație se pot produce incendii sau defectiuni.
- Dacă întrerupătorul este activat frecvent, contactați furnizorul. Dacă îl veți lăsa în această situație se pot produce incendii sau defectiuni.
- Dacă gazul de răcire este eliberat sau circuitul de gaz are pierderi, opriți funcționarea aparatului, ventilați bine încăperea și contactați furnizorul. Dacă veți lăsa unitatea în această situație se pot produce accidente datorită lipsei de oxigen.

Atunci când aparatul de aer condiționat nu va fi folosit o perioadă mare de timp

- Dacă aparatul de aer condiționat nu va fi folosit pentru o perioadă mare de timp datorită schimbării de anotimp, etc. puneti în funcțiune unitatea timp de 4 - 5 ore până când este complet uscată la interior. În caz contrar, în încăpere pot apărea mușe/găuri neigienice și nesănătoase pe arii întinse.
- În perioada în care aparatul nu va fi folosit un timp îndelungat, opriți [alimentarea cu curent electric] OFF. În cazul în care aparatul va rămâne sub tensiune, se vor consuma cățiva wați sau zeci de wați. Totodată, acumularea de praf, etc. poate duce la producerea de incendii.
- Puneți aparatul în priză cu întrerupătorul în poziția ON cu cel puțin 12 ore înainte de a-l pune în funcțiune. Nu opriți alimentarea cu curent a aparatului în sezonul în care acesta funcționează. În caz contrar, se pot produce defectiuni.

1.3. Aruncarea aparatului

⚠ Avertisment:

Când trebuie să aruncați aparatul, consultați furnizorul. Dacă țevile sunt scoase incorrect, agentul de răcire va fi eliberat (gaz pe bază de fluorocarbon) și poate veni în contact cu pielea, provocând răni. Eliberarea agentului de răcire în atmosferă este nocivă și pentru mediu.

2. Denumirea și funcțiile diferitelor piese


Montarea și demontarea filtrului

[Fig. A] (P.8, P.9)

⚠ Atenție:

- La scoaterea filtrului, trebuie să luați măsuri de protecție a ochilor de praf. De asemenea, va trebui să vă urcați pe un scaun pentru a putea efectua operația; fiți atenți să nu cădeți.
- În timpul operației de schimbare a filtrului opriți alimentarea cu curent a aparatului.

3. Modul de funcționare

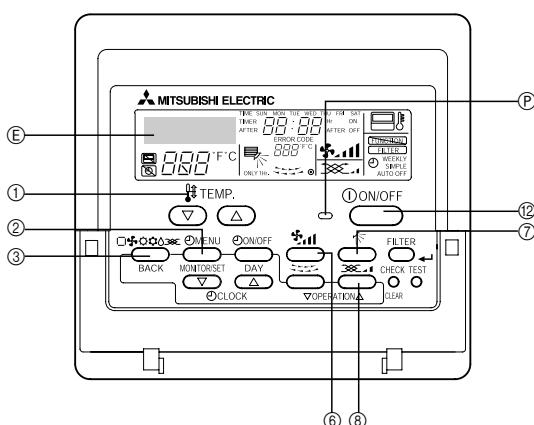

Înainte pune în funcțiune aparatul

- Porniți aparatul după ce mesajul „PLEASE WAIT“ a dispărut. Mesajul „PLEASE WAIT“ apare pentru scurt timp pe ecranul pe care se afișează temperatură din încăpere (max. 3 minute) când aparatul este deschis și după o pausă de curent. Acest mesaj nu indică o defectiune a aparatului de aer condiționat.

- Alegerea modului de lucru al unității interne este limitată de condițiile de funcționare ale unității externe la care respectiva unitate este conectată. Dacă o unitate externă și o parte din unitățile interne care sunt conectate la unitățile externe funcționează deja în modul răcire, de exemplu, celelalte unități din același grup pot funcționa numai în modul răcire. Dacă a fost cerut un alt mod de funcționare, simbolul corespunzător acestui mod luminează intermitent, informând utilizatorul că acel mod nu este disponibil pentru moment. Același lucru este valabil și în modul uscare și încălzire. Totuși, aceste restricții nu se aplică în cazul modelelor care suportă funcționarea simultană în regim de răcire/încălzire.
- Unitățile externe se opresc atunci când toate unitățile conectate la respectiva unitate externă se opresc.
- În timpul operației de încălzire, chiar dacă unitatea internă este pornită în regim de funcționare în timp ce unitatea externă funcționează în regim de dezghețare, funcționarea începe după ce operația de dezghețare a unității externe s-a terminat.

3.1. PORNIȚ/OPRIT

Pornirea unei operații

- Apăsați butonul ⑫ [ON/OFF]
 (P) Lampa de semnalizare se aprinde și funcționarea pornește.

Oprirea unei operații

- Apăsați din nou butonul ⑫ [ON/OFF]
 Lampa de semnalizare se stinge și funcționarea se oprește.

- După ce butoanele au fost definite, la apăsarea butonului [ON/OFF] se repetă de fiecare dată aceeași operație.
- În timpul funcționării, lampa de semnalizare aflată deasupra butonului [ON/OFF] se aprinde.

Atenție:

Chiar dacă butonul [ON/OFF] a fost apăsat imediat ce funcționarea a fost oprită, aparatul nu va porni din nou decât după circa 3 minute. Aceasta este o funcție de protecție a aparatului. Funcționarea va porni automat după trecerea a circa 3 minute.

3.2. Selectarea modului de funcționare

Când selectați modul de funcționare

1. Apăsați butonul ③ [Mod (BACK)]

Pentru a modifica modul de funcționare selectați apăsați consecutiv butonul de selectare a operațiilor pentru a parcurge toate modurile existente ① „COOL“, „DRY“, „FAN“, „AUTO“ și „HEAT“. Pentru a vedea ce conține respectiva operație, urmăriți ecranul.

În regim de răcire

Apăsați butonul ③ [Mod (BACK)] pentru a afișa pe ecran opțiunea „COOL“.

Pentru uscare

Apăsați butonul ③ [Mod (BACK)] pentru a afișa pe ecran opțiunea „DRY“.

- Ventilatorul interior începe să funcționeze la viteza mică, dezactivând schimbarea vitezei ventilatorului.
- Uscarea nu poate fi efectuată în încăperi în care temperatura este mai mică decât 18 °C.

În regim de ventilare

Apăsați butonul ③ [Mod (BACK)] pentru a afișa pe ecran opțiunea „FAN“.

- Funcția ventilator recirculă aerul din încăperă.
- Temperatura din încăperă nu poate fi modificată în timpul funcționării în modul de ventilare.

Atenție:

Nu stați în bătaia aerului rece timp îndelungat. Exponerea excesivă la aerul rece dăunează sănătății și trebuie evitată.

Uscarea

Această operație este o operație de deshumidificare controlată de calculator care verifică răcirea excesivă din încăperă comparativ cu temperatura definită de utilizator. (Nu poate fi folosită în regim de încălzire.)

1. Până la atingerea temperaturii definite

Funcționarea compresorului și a ventilatorului din interior sunt legate între ele în funcție de modificările de temperatură din încăperă și se repetă în mod automat ON/OFF.

2. Când temperatura definită a fost atinsă

Atât compresorul cât și ventilatorul se opresc.

Oprirea durează 10 minute, iar compresorul și ventilatorul intern funcționează timp de 3 minute pentru a păstra nivelul de umiditate scăzut.

În regim de încălzire

Apăsați butonul ③ [Mod (BACK)] pentru a afișa pe ecran opțiunea „HEAT“.

Referitor la afișaj în timpul operației de dezghetare „DEFROST“

Sunt afișate numai în timpul operației de dezghetare.

„STAND BY“

Este afișat pe ecran din momentul în care operația de încălzire începe până când alimentarea cu aer cald pornește.

Atenție:

- Când aparatul de aer conditionat este folosit simultan cu arzătoare, ventilări cu atenție încăperea. Ventilarea insuficientă poate duce la producerea de accidente datorită lipsei de oxigen.
- Nu amplasați un arzător într-un loc în care este expus la curentul de aer provenit de la un aparat de aer condiționat.

În caz contrar, combustia arzătorului poate fi incompletă.

• Microcalculatorul funcționează în următoarele cazuri: *

• Aerul nu este evacuat când încălzirea pornește. *

- Pentru a preveni intrarea aerului rece, ventilatorul intern este rotit gradual, în sevențe pornind de la debit redus de aer/ debit mediu de aer/ debitul de aer definit în funcție de creșterea temperaturii aerului suflat. Așteptați până când aerul este evacuat în mod obișnuit.

• Viteza ventilatorului nu este cea specificată. *

- La anumite modele, sistemul trece automat la un debit de aer redus atunci când temperatura încăperii a ajuns la valoarea definită. În celelalte cazuri, acesta se oprește pentru a preveni intrarea aerului rece în timpul operației de dezghetare.

- Aerul este evacuat chiar și după ce funcționarea aparatului a fost opriță.***
- Timp de aproximativ 1 minut după oprirea aparatului, ventilatorul din interior continuă să se rotească pentru a elimina căldura suplimentară generată de radiatorul electric, etc.
- Viteza ventilatorului va scădea sau va crește.
- * Cu excepția PEFY-P-NMHU-E-F.

3.3. Reglarea temperaturii din încăpere

Pentru a modifica temperatură încăperii

Apăsați butonul ① [Reglare temperatura încăpere] și definiți valoarea dorită a temperaturii din încăpere.

Apăsând o singură dată pe una din tastele  sau  valoarea temperaturii se modifică cu 1 °C.

Dacă veți continua să apăsați, temperatura va continua să se modifice cu 1 °C.

- Temperatura internă poate fi modificată în următorul interval de valori.

Răcire/uscare : 19 °C - 30 °C

Încălzire : 17 °C - 28 °C

- Temperatura nu poate fi modificată în modul ventilare.

* Intervalul de afișare a temperaturii încăperii este cuprins între 8 °C – 39 °C. În afară de limitelor acestui interval, ecranul luminează intermitent una dintre valorile 8 °C – 39 °C pentru a vă informa că temperatura este mai scăzută sau mai ridicată decât temperatura afișată.

3.4. Reglarea vitezei ventilatorului

Pentru a modifica viteza ventilatorului

De fiecare dată când apăsați butonul ⑥ [Viteză ventilator], acesta trece succesiv de la opțiunea viteza mică la opțiunea viteza mare.

La funcționarea automată în modul uscare, ventilatorul interior funcționează automat la viteza mică. Modificarea vitezei ventilatorului este imposibilă. (Se modifică numai afișajul telecomenzii).

- De fiecare dată când butonul de reglare a vitezei ventilatorului este apăsat, viteza ventilatorului se modifică.

[PEFY-P200-250VMH]

Viteză ventilator: 1 fază

- * Modificarea vitezei ventilatorului este imposibilă.

[modelele din seria PEFY-P40~140VMH, PFFY-P-VLEM, PFFY-P-VLRM]

Viteză ventilator: 2 faze

Afișaj:  → 

[PLFY-P125VLMD]

Viteză ventilator: 4 faze

Afișaj:  →  →  → 

[modelele din seria PLFY-P20~100VLMD, PEFY-P-VMR]

Viteză ventilator: 3 faze

Afișaj:  →  → 

[modelele din seria PFFY-P-VLRMM-E, PEFY-P-VMA(L)-E, PEFY-P-VMHS-E]

Viteză ventilator: 3 faze

Afișaj:  →  →  → 

- * Această opțiune poate fi reglată numai folosind o telecomandă MA.

3.5. Reglarea sus/jos a direcției fluxului de aer

Pentru a modifica direcția fluxului de aer

De fiecare dată când butonul ⑦ [Control sens de suflare sus/jos] este apăsat, direcția fluxului de aer se modifică.

[PLFY-P20~100VLMD]

Afișaj		① Oscilare	② 0°	③ 40°	④ 60°	⑤ 80°
Mod	Viteză ventilator	①	②	③	④	⑤
Încălzire/ Ventilator	Max/Med/Min					
Răcire	Max	①	②	③	④	⑤
Uscare	Med/Min					
Parametrii inițiali	Fixed	–	Răcire Uscare Ventilare	–	–	Încălzire


[Alte modele]

Afișaj		① Oscilare	② 0°	③ 45°	④ 60°	⑤ 85°
Mod	Viteză ventilator	①	②	③	④	⑤
Încălzire/ Ventilator	Max/Med1/Med2/ Min					
Răcire	Max	①	②	③	④	⑤
Uscare	Med1/Med2/Min					*1
Parametrii inițiali	Fixed					
		Răcire Uscare Ventilare	-	-	-	Încălzire

- *1 • Revine automat la „② 0°“ după o oră.
• Pe telecomandă este afișat mesajul „1 Hr.“ (acesta dispare după ce intervalul de timp a expirat).
- Această funcție nu este disponibilă pentru aceste modele.
 - În următoarele condiții s-ar putea să existe diferențe între poziția fantei pe ecran și poziția reală a fantei de suflare a aerului:
 1. Când pe ecranul telecomenzii este afișat unul din mesajele „DEFROST“ sau „STAND BY“
 2. La începutul operației de încălzire
 3. Utilizând Thermo-OFF în modul încălzire

PFFY-P-VLEM

În timp ce trageți de grila de suflare înspre dumneavastră, ridicați partea din spate, scoateți-o, schimbați direcția și așezați grila la loc.



⚠ Atenție:

Evițați să introduceți mâna în gura de aerisire a unității interne mai mult decât este necesar. Dacă vă prindeți mâinile în piesele metalice în timp ce reglați placă de reglare a direcției fluxului de aer și grila de suflare, sau cu fanta în poziția autovane, vă puteți accidenta sau puteți defecta aparatul.

4. Utilizați intelligent aparatul

Chiar și cele mai mici măsuri de îngrijire a aparatului dumneavoastră vă pot ajuta să îl utilizați mai eficient din punct de vedere al efectului de menținere a temperaturii, cheltuieli cu curentul consumat, etc.

Definiți corect temperatura încăperii

- În cazul funcționării în modul răcire, o diferență de temperatură de circa 5 °C între interior și exterior este optimă.
- Dacă temperatura din încăpere este crescută cu 1 °C în timpul operației de răcire, economisiți aproximativ 10 % curent electric.
- Răcirea excesivă dăunează sănătății. De asemenea, se consumă și foarte mult curent electric.

Curătați cu atenție filtrele

- Dacă ecranul filtrului de aer se îmbâcșește, fluxul de aer și efectul de răcire pot fi diminuate semnificativ.
- Mai mult, dacă acest lucru nu este urmărit, aparatul se poate defecta. Este foarte important să curătați filtrul la începutul sezonului de răcire și a celui de încălzire. (Când praful și mizeria s-au acumulat, curătați bine filtrul.)

5. Îngrijirea aparatului

Apelați întotdeauna la un tehnician pentru a curăta filtrul.

Înainte de a curăta filtrul, opriți alimentarea cu curent a aparatului OFF.

⚠ Atenție:

- Înainte de a începe curățarea, opriți funcționarea aparatului și alimentarea cu curent.
 - Nu uitați că ventilatorul din interior se rotește la viteze mari și poate produce accidente.
 - Unitățile interne sunt echipate cu filtre pentru a elimina praful din aerul absorbit.
- Curătați filtrele folosind metodele prezentate în imaginile de mai jos. (Filtrul standard ar trebui curățat în mod normal săptămânal, iar filtrul permanent la începutul fiecărui sezon.)
- Durata de viață a filtrului depinde de locul în care unitatea este instalată și de modul în care aceasta este folosită.

3.6. Ventilare

- Unitatea de ventilare (unitate de procesare OA sau LOSSNAY) este pornită automat când unitatea internă cu care este interconectată începe să funcționeze.
- Dacă butonul ⑧ [Ventilare] este apăsat în timp ce unitatea internă este opriță, numai ventilatorul intră în funcțiune.
- Apăsați pe butonul ⑧ [Ventilare] pentru a modifica viteza ventilatorului.
- În funcție de model, ventilatorul unității interne începe să funcționeze în timp ce unitatea este în modul ventilare.

3.7. Diverse



STAND BY
DEFROST

: Este afișat atunci când comanda aparatului se face folosind o telecomandă achiziționată separat, etc.



CHECK

: Este afișat pe ecran din momentul în care operația de încălzire începe până când alimentarea cu aer cald pornește.

NOT AVAILABLE

: Este afișat atunci când în unitate s-au produs unele anomalii.



FILTER

: În sistemul în care afişajul [Sensor] este indicat ca fiind „telecomanda“, măsurarea temperaturii din încăpere se face de către un senzor inclus în telecomandă.

: Este afișat atunci când trebuie schimbat filtrul. Apăsați butonul ⑪ [FILTER (-)] de două ori și mesajul dispare.

Preveniți pătrunderea aerului cald în timpul funcționării în modul răcire

- Pentru a preveni pătrunderea căldurii în timpul funcționării în modul răcire, montați o perdea sau o jaluzie la fereastra pentru a bloca razele soarelui. De asemenea, nu țineți ușile deschise cu excepția cazului în care este absolut necesar.

Ventilați din când în când încăperea

- Deoarece aerul dintr-o încăpere neaerisită se îmbâcșește în timp, este necesar să aerisiti încăperea din când în când. Dacă împreună cu aparatul de aer condiționat folosiți și aparate pe gaz, trebuie luate măsuri speciale. Dacă utilizați o unitate de ventilare „LOSSNAY“ proiectată de compania noastră, puteți ventila încăperea cu pierderi mai mici. Pentru detalii referitoare la această unitate, consultați furnizorul dumneavastră.

Instructiuni de curățare

- Stergeți ușor praful cu o cărpă sau cu aspiratorul. În cazul în care este foarte murdar, spălați filtrul în apă călduroasă și dizolvat un detergent neutru și apoi clătiți bine. După spălare, uscați și montați filtrul la loc.

⚠ Atenție:

- Nu uscați filtrul la soare sau aproape de surse de căldură, etc. În caz contrar, filtrul se poate deformă.
- De asemenea, la spălarea în apă fierbinte (peste 50 °C) filtrul se poate deformă.

⚠ Atenție:

Nu turnați apă sau nu pulverizați substanțe inflamabile pe aparatul de aer condiționat. Curățarea aparatului folosind aceste metode poate duce la defectarea aparatului, producerea de scurtcircuite sau incendi.

6. Depanare

Înainte de a cere repararea mașinii, verificați următoarele:

Starea mașinii	Telecomandă	Cauze	Depanare
Nu funcționează.	„●“ ecranul nu este luminat Pe ecran nu apar informații chiar dacă butonul [ON/OFF] este apăsat.	Pană de curent	Apăsați butonul [ON/OFF] după restabilirea alimentării cu curent.
		Alimentarea cu curent este oprită OFF.	Porniți aparatul ON.
		Siguranța din circuitul de alimentare cu curent este arsă.	Înlăcuți siguranța.
Aerul este evacuat însă acesta nu este suficient de rece sau de cald.	Ecranul cu cristale lichide indică faptul că aparatul este în stare de funcționare.	Întrerupătorul de la circuitul de împământare este ars.	Montați întrerupătorul la circuitul de împământare.
		Reglarea incorrectă a temperaturii	După ce ati verificat valoarea temperaturii definite și temperatura inițială pe ecranul cu cristale lichide, consultați [Reglarea temperaturii din încăpere] și actionați butonul de reglare.
		Filtrul este plin de praf și de murdărie.	Curătați filtrul. (Consultați [Îngrijirea aparatului].)
		Gura de intrare și de ieșire a unităților interne și externe sunt blocate de niște obstacole.	Scoateți obstacolele.
Aerul rece sau cald nu este evacuat.	Ecranul cu cristale lichide indică faptul că aparatul funcționează.	Fereaștele și ușile sunt deschise.	Închideți ușile și fereaștele.
		Circuitul de prevenire a repornirii durează 3 minute.	Așteptați puțin. (Pentru a proteja compresorul, unitatea internă are un sistem de protecție la repornire cu o durată de 3 minute. Din această cauză, uneori compresorul nu începe să funcționeze imediat. Uneori acesta nu funcționează timp de maximum 3 minute.)
Funcționează puțin și apoi se oprește.	Butonul „CHECK“ și codul de verificare luminează intermitent pe ecranul cu cristale lichide.	Funcționarea unității interne a fost repornită în timpul operațiilor de încălzire și desumidificare.	Așteptați puțin. (Încălzirea va porni după ce operația de dezghetare s-a terminat.)
		Gura de intrare și de ieșire a unităților interne și externe sunt blocate de niște obstacole.	Reporniți după ce ati îndepărtat obstacolele
		Filtrul este plin de praf și de murdărie.	Reporniți după ce ati curătat filtrul. (Consultați [Îngrijirea aparatului].)
Sunetul produs la ieșirea aerului și la rotația motorului poate fi auzit și după ce aparatul a fost oprit.	Toate luminile sunt stinse cu excepția butonului „●“.	Când alte unități interne funcționează în modul răcire, aparatul se oprește după pornirea mecanismului de evacuare timp de 3 minute după ce operația de răcire s-a încheiat.	Așteptați cel puțin 3 minute.
Sunetul produs la ieșirea aerului și la rotația motorului poate fi auzit intermitent și după ce aparatul a fost oprit.	Toate luminile sunt stinse cu excepția ecranului „●“.	În timpul funcționării unității interne în modul răcire, în aparat se acumulează apă. Dacă apa se acumulează, mecanismul de evacuare pornește procesul de golire.	Va înceta repede. (Dacă zgomotul se produce de mai mult de 2-3 ori pe oră, apelați serviciul de reparații.)
Aerul cald este evacuat intermitent când termostatul este oprit OFF sau în timp ce ventilatorul funcționează.	Ecranul cu cristale lichide indică faptul că aparatul este în stare de funcționare.	Când alte unități interne funcționează în modul încălzire, valvele de comandă sunt deschise și închise din când în când pentru a menține stabilitatea sistemului.	Va înceta repede. (Dacă temperatura dintr-o încăpere mică crește foarte mult, opriți funcționarea aparatului.)

- Dacă funcționarea aparatului a fost întreruptă datorită unei pene de curent, [circuitul de prevenire a repornirii aparatului în caz de pană de curent] intră în funcționare și oprește funcționarea unității chiar și după restabilirea alimentării cu curent. În acest caz, apăsați din nou butonul [ON/OFF] și porniți funcționarea aparatului.

Dacă defecțiunea persistă și după ce ati efectuat pași de mai sus, opriți alimentarea aparatului OFF și contactați furnizorul oferind informații precum denumirea aparatului, natura defecțiunii, etc. Dacă butonul „[CHECK]“ și codul de verificare (format din 4 cifre) luminează intermitent, spuneți furnizorului codul afișat pe ecran (codul de verificare). Nu încercați să reparați singuri aparatul.

Următoarele simptome nu reprezintă defecțiuni ale aparatului de aer condiționat:

- Aerul suflat de aparatul de aer condiționat poate uneori să aibă un miros neplăcut. Acest lucru se datorează fumului de țigară din încăpere, miroslui produselor cosmetice, a peretilor, a mobilei, etc. absorbite de aparatul de aer condiționat.
- Imediat după ce aparatul este pornit sau opri se audă un zgromot. Acest sunet este produs de curgerea agentului de refrigerare în interiorul aparatului. Este normal.
- La începutul sau la sfârșitul unui ciclu de răcire/încălzire aparatul scoate niște zgomote ciudate. Aceste zgomote sunt produse de frecarea dintre panoul frontal și alte secțiuni datorită dilatării și contractării materialului la modificarea temperaturii. Este normal.
- Turația ventilatorului se modifică chiar dacă setarea a rămas aceeași. Aparatul de aer condiționat crește automat turația ventilatorului până la viteza setată astfel încât aerul rece nu este suflat la începutul operațiunii de încălzire. Acesta poate să și reducă turația ventilatorului pentru a proteja motorul acestuia atunci când temperatura aerului de return sau turația ventilatorului devine prea mare.

7. Lucrări de instalare, mutare și verificare

Referitor la locul instalării

Pentru detalii referitoare la instalarea și mutarea aparatului consultați furnizorul.

⚠️ Atenție:

Nu instalați aparatul de aer condiționat în spații în care există riscul unor surgeri de gaze inflamabile.

În cazul în care există surgeri și acumulări de gaze în jurul unității, se pot produce explozii.

Nu instalați aparatul de aer condiționat în următoarele locuri:

- în spații în care este mult ulei de mașini
- în apropierea oceanului sau a unei plaje unde aerul este sărat
- în spații în care umiditatea este ridicată
- în apropierea unor izvoare calde
- în spații în care sunt gaze sulfuroase
- în spații în care funcționează utilaje cu ultrasunete (aparat de sudură cu curenti de înaltă frecvență, etc.)
- în spații în care se folosesc intens soluții acide
- în spații în care sunt folosite des sprayuri speciale
- Instalați unitatea internă în poziție orizontală. În caz contrar, se pot produce surgeri de apă.
- În cazul în care instalați aparatelor într-un spital sau o sală de așteptare luati măsurile necesare pentru protecția la zgomot.

În cazul în care aparatul este folosit în unul din mediile menționate mai sus este de așteptat că acesta se va defecta frecvent. Este recomandat să evitați instalarea aparatului în aceste locuri.

Pentru detalii, consultați furnizorul dumneavoastră.

Referitor la lucrările la rețeaua de curent electric

⚠️ Atenție:

Lucrările la rețeaua de curent electric trebuie efectuate de o persoană calificată în conformitate cu [standardele tehnice referitoare la instalațiile electrice], [regulile interne de realizare a circuitelor] și manualul cu instrucțiuni de instalare, utilizând numai circuite separate. Alimentarea altor aparate de la același circuit, poate duce la arderea intrerupătorilor sau a siguranțelor.

8. Caracteristici tehnice

Modele din seria PLFY-P-VLMD-E

Element	Model	P20VLMD-E	P25VLMD-E	P32VLMD-E	P40VLMD-E	P50VLMD-E	P63VLMD-E
Sursă de alimentare		~220-240V 50Hz / ~220-230V 60Hz					
Capacitate de răcire*1 / Capacitate de încălzire*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Dimensiune*2	Înălțime	mm 290 (20)	mm 290 (20)	mm 290 (20)	mm 290 (20)	mm 290 (20)	mm 290 (20)
	Lățime	mm 776 (1.080)	mm 776 (1.080)	mm 776 (1.080)	mm 776 (1.080)	mm 946 (1.250)	mm 946 (1.250)
	Adâncime	mm 634 (710)	mm 634 (710)	mm 634 (710)	mm 634 (710)	mm 634 (710)	mm 634 (710)
Greutate netă	kg	23 (6,5)	23 (6,5)	24 (6,5)	24 (6,5)	27 (7,5)	28 (7,5)
Ventilator Debitui de aer (Min-Med-Max)	m³/min	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	6,5-8,0-9,5	7,0-8,5-10,5	9,0-11,0-12,5	10,0-13,0-15,5
Nivel de zgomot	dB(A)	220, 240 V	27-30-33	27-30-33	29-33-36	31-34-37	33-38-40
(Min-Med-Max)*3	230 V	28-31-34	28-31-34	30-34-37	32-35-38	34-39-41	
Filtru		Filtru permanent					

Element	Model	P80VLMD-E	P100VLMD-E	P125VLMD-E	
Sursă de alimentare		~220-240V 50Hz / ~220-230V 60Hz			
Capacitate de răcire*1 / Capacitate de încălzire*1	kW	9,0/10,0	11,2/12,5	14,0/16,0	
Dimensiune*2	Înălțime	mm 290 (20)	mm 290 (20)	mm 290 (20)	
	Lățime	mm 1.446 (1.750)	mm 1.446 (1.750)	mm 1.708 (2.010)	
	Adâncime	mm 634 (710)	mm 634 (710)	mm 606 (710)	
Greutate netă	kg	44 (12,5)	47 (12,5)	56 (13)	
Ventilator Debitui de aer (Min-Med-Max)	m³/min	15,5-18,5-22,0	17,5-21,0-25,0	24,0-27,0-30,0-33,0 (Min-Med2-Med1-Max)	
Nivel de zgomot	dB(A)	220, 240 V	33-36-39	36-39-42	
(Min-Med-Max)*3	230 V	34-37-40	37-41-43	40-42-44-46	
Filtru		Filtru permanent			

Note: * Temperatura de funcționare a unității interne.

Modul răcire: 15 °C WB - 24 °C WB

Modul încălzire: 15 °C DB - 27 °C DB

*1 Capacitatea de răcire/încălzire indică valoarea maximă la funcționare în următoarele condiții.

Răcire: Interior: 27 °C DB/19 °C WB Exterior: 35 °C DB

Încălzire: Interior: 20 °C DB Exterior: 7 °C DB/6 °C WB

*2 Cifrele din () se referă la panou.

*3 Valoarea nivelului de zgomot a fost măsurată într-o cameră surdă.

- Nu conectați circuitul de împământare la o țevă de gaze, apă, paratrănet, circuit de iluminat sau la circuitul de împământare al telefonului. Pentru detalii, consultați furnizorul dumneavoastră.
- La instalarea în anumite locuri, montarea unui intrerupător la circuitul de împământare este obligatorie. Pentru detalii, consultați furnizorul dumneavoastră.

Referitor la schimbarea locului în care este montat aparatul

- Când demontați și remontați aparatul atunci când vă măriți locuința, o reamenajăți sau vă mutați consultați în prealabil furnizorul pentru a evalua costurile necesare lucrărilor de mutare a instalației.

⚠️ Atenție:

Când mutați sau reinstalați aparatul de aer condiționat, consultați furnizorul. Reparațiile incorrect efectuate pot duce la producerea de electrocută sau incendii, etc.

Referitor la zgomot

- La instalare, alegeti un loc care poate susține greutatea aparatului de aer condiționat și în care zgomotul și vibrațiile pot fi reduse.
- Alegeti un loc în care aerul cald sau cel rece de la gura externă de evacuare a aparatului de aer condiționat nu deranjează vecinii.
- Dacă în apropierea gurii externe de evacuare a aparatului este amplasat un obiect străin, nivelul de zgomot produs de aparat poate crește sau poate scădea. Evitați amplasarea unor obiecte în apropierea gurii de aer.
- Dacă aparatul scoate zgomite anormale, consultați furnizorul.

Întreținere și control

- Dacă aparatul de aer condiționat este folosit permanent mai multe sezoane, acesta se poate mărdări în interior, reducând performanțele aparatului. În funcție de condițiile de funcționare, pot apărea mirosuri neplăcute și drenarea poate fi mai greoie datorită acumulării de praf și mizerie, etc.

Modele din seria PEFY-P-VMH-E

Element	Model	P40VMH-E	P50VMH-E	P63VMH-E	P71VMH-E	P80VMH-E
Sursă de alimentare				-220-240V 50/60Hz		
Capacitate de răcire*1 / Capacitate de încălzire*1	kW	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0
Dimensiune Înălțime / Lățime / Adâncime	mm	380/750/900	380/750/900	380/750/900	380/1.000/900	380/1.000/900
Greutate netă	kg	44	44	45	50	50
Debitui de aer (Min-Max)	m³/min	10,0-14,0	10,0-14,0	13,5-19,0	15,5-22,0	18,0-25,0
Ventilator Presiunea statică externă*2	Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Uroveň hluku (Min-Max)*5	dB(A)	220 V 230, 240 V	27-34 31-37	27-34 31-37	32-38 36-41	32-39 35-41
Filtru					Filtru permanent (optional)	

Element	Model	P100VMH-E	P125VMH-E	P140VMH-E
Sursă de alimentare			~220-240V 50/60Hz	
Capacitate de răcire*1 / Capacitate de încălzire*1	kW	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0
Dimensiune Înălțime / Lățime / Adâncime	mm	380/1.200/900	380/1.200/900	380/1.200/900
Greutate netă	kg	70	70	70
Debitui de aer (Min-Max)	m³/min	26,5-38,0	26,5-38,0	28,0-40,0
Ventilator Presiunea statică externă*2	Pa	220 V 230, 240 V	50/100/200 100/150/200	50/100/200 100/150/200
Uroveň hluku (Min-Max)*5	dB(A)	220 V 230, 240 V	34-42 38-44	34-42 38-44
Filtru				Filtru permanent (optional)

Element	Model	P200VMH-E	P250VMH-E
Sursă de alimentare		3N~380-415V 50/60Hz	
Capacitate de răcire*1 / Capacitate de încălzire*1	kW	22,4/25,0	28,0/31,5
Dimensiune Înălțime / Lățime / Adâncime	mm	470/1.250/1.120	470/1.250/1.120
Greutate netă	kg	100	100
Debitui de aer	m³/min	58,0	72,0
Ventilator Presiunea statică externă*3	Pa	380 V 400, 415 V	110/220 130/260
Uroveň hluku*5	dB(A)	380 V 400, 415 V	42 44
Filtru			Filtru permanent (optional)

Modele din seria PEFY-P-VMHS-E

Element	Model	P200VMHS-E	P250VMHS-E
Sursă de alimentare		~220-240V 50/60Hz	
Capacitate de răcire*1 / Capacitate de încălzire*1	kW	22,4/25,0	28,0/31,5
Dimensiune Înălțime / Lățime / Adâncime	mm	470/1.250/1.120	470/1.250/1.120
Greutate netă	kg	97	100
Debitui de aer (Min-Med-Max)	m³/min	50,0-61,0-72,0	58,0-71,0-84,0
Ventilator Presiunea statică externă*4	Pa	50/100/150/200/250	
Uroveň hluku (Min-Med-Max) *5	dB(A)	36-39-43	39-42-46
Filtru			Filtru permanent (optional)

Note: * Temperatura de funcționare a unității interne.

Modul răcire: 15 °C WB - 24 °C WB

Modul încălzire: 15 °C DB - 27 °C DB

*1 Capacitatea de răcire/încălzire indică valoarea maximă la funcționare în următoarele condiții.

Răcire: Interior: 27 °C DB/19 °C WB Exterior: 35 °C DB

Încălzire: Interior: 20 °C DB Exterior: 7 °C DB/6 °C WB

*2 La livrarea de la producător presiunea statică externă este definită la valoarea de 100 Pa (la 220 V)/150 Pa (la 230, 240 V).

*3 La livrarea de la producător presiunea statică externă este definită la valoarea de 220 Pa (la 380 V)/260 Pa (la 400, 415 V).

*4 La livrarea de la producător presiunea statică externă este definită la valoarea de 150 Pa.

*5 Valoarea nivelului de zgomot a fost măsurată într-o cameră surdă.

Modelele din seria PFFY-P-VLEM-E/PFFY-P-VLRM(M)-E

Element	Model	P20VLEM-E	P25VLEM-E	P32VLEM-E	P40VLEM-E	P50VLEM-E	P63VLEM-E
Sursă de alimentare				~220-240V 50Hz	~208V-230V 60Hz		
Capacitate de răcire*1 / Capacitate de încălzire*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Dimensiune Înălțime / Lățime / Adâncime	mm	630/1.050/220	630/1.050/220	630/1.170/220	630/1.170/220	630/1.410/220	630/1.410/220
Greutate netă	kg	23	23	25	26	30	32
Ventilator Debitui de aer (Min-Max)	m³/min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5
Úroveň hluku (Min-Max)*3 *4	dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46
Filtru						Filtru standard	

Element	Model	P20VLRM-E	P25VLRM-E	P32VLRM-E	P40VLRM-E	P50VLRM-E	P63VLRM-E
Sursă de alimentare				~220-240V 50Hz	~208V-230V 60Hz		
Capacitate de răcire*1 / Capacitate de încălzire*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Dimensiune Înălțime / Lățime / Adâncime	mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220
Greutate netă	kg	18,5	18,5	20	21	25	27
Ventilator Debitui de aer (Min-Max)	m³/min	5,5-6,5	5,5-6,5	7,0-9,0	9,0-11,0	12,0-14,0	12,0-15,5
Úroveň hluku (Min-Max)*3 *4	dB(A)	34-40	34-40	35-40	38-43	38-43	40-46
Filtru						Filtru standard	

Element	Model	P20VLRMM-E	P25VLRMM-E	P32VLRMM-E	P40VLRMM-E	P50VLRMM-E	P63VLRMM-E
Sursă de alimentare				~220-240V 50Hz/60Hz			
Capacitate de răcire*1 / Capacitate de încălzire*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	7,1/8,0
Dimensiune Înălțime / Lățime / Adâncime	mm	639/886/220	639/886/220	639/1.006/220	639/1.006/220	639/1.246/220	639/1.246/220
Greutate netă	kg	18,5	18,5	20	21	25	27
Ventilator Debitui de aer (Min-Med-Max)	m³/min	4,5-5,5-6,5	4,5-5,5-6,5	6,5-7,5-9,0	8,0-9,5-10,0	10,0-12,0-14,0	11,0-13,0-15,5
Presiunea statică externă*2	Pa	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60	20/40/60
Úroveň hluku (Min-Med-Max)*2 *4	dB(A)	31-36-40	31-36-40	27-32-37	30-36-40	32-37-41	35-40-44
Filtru						Filtru standard	

Note: * Temperatura de funcționare a unității interne.

Modul răcire: 15 °C WB - 24 °C WB

Modul încălzire: 15 °C DB - 27 °C DB

*1 Capacitatea de răcire/încălzire indică valoarea maximă la funcționare în următoarele condiții.

Răcire: Interior: 27 °C DB/19 °C WB Exterior: 35 °C DB

Încălzire: Interior: 20 °C DB Exterior: 7 °C DB/6 °C WB

*2 La livrarea de la producător presiunea statică externă este la valoarea 20 Pa.

*3 Cifrele reprezintă o unitate de 240 V/50 Hz măsurată dintr-un punct aflat la o distanță de 1 m față de partea frontală a unității și la o înălțime de 1 m față de podea.

Zgomotul produs este cu circa 1 dB(A) mai mic pentru o unitate de 230 V și cu aproximativ 2 dB(A) mai mic pentru o unitate de 220 V. Zgomotul este cu circa 3 dB(A) mai scăzut dacă măsurarea se face dintr-un punct aflat la o distanță de 1,5 m față de partea frontală a unității și la o înălțime de 1,5 m față de podea.

*4 Valoarea nivelului de zgomot a fost măsurată într-o cameră surdă.

Modelele din seria PEFY-P-VMR-E-L/R

Element	Model	P20VMR-E-L/R	P25VMR-E-L/R	P32VMR-E-L/R	
Sursă de alimentare		~220-240V 50Hz / ~220-230V 60Hz			
Capacitate de răcire*1 / Capacitate de încălzire*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	
Dimensiune Înălțime / Lățime / Adâncime	mm	292/640/580	292/640/580	292/640/580	
Greutate netă	kg	18	18	18	
Ventilator Debitui de aer (Min-Med-Max)	m³/min	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/7,9	4,8/5,8/9,3	
Presiunea statică externă	Pa	5	5	5	
Úroveň hluku (Min-Med-Max)*3	dB(A)	220 V 230 V 240 V	20/25/30 21/26/32 22/27/30	20/25/30 21/26/32 21/26/35	
Filtru		Filtru standard			

Modelele din seria PEFY-P-VMA(L)-E

Element	Model	P20VMA(L)-E	P25VMA(L)-E	P32VMA(L)-E	P40VMA(L)-E	P50VMA(L)-E	
Sursă de alimentare		~220-240V 50Hz					
Capacitate de răcire*1 / Capacitate de încălzire*1	kW	2,2/2,5	2,8/3,2	3,6/4,0	4,5/5,0	5,6/6,3	
Dimensiune Înălțime / Lățime / Adâncime	mm	250/700/732	250/700/732	250/700/732	250/900/732	250/900/732	
Greutate netă	kg	23	23	23	26	26	
Ventilator Debitui de aer (Min-Med-Max)	m³/min	6,0-7,5-8,5	6,0-7,5-8,5	7,5-9,0-10,5	10,0-12,0-14,0	12,0-14,5-17,0	
Presiunea statică externă*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Nivel acustic (Min-Med-Max)*3	dB(A)	23-25-26	23-25-26	23-26-29	23-27-30	25-29-32	
Filtru		Filtru standard					

Element	Model	P63VMA(L)-E	P71VMA(L)-E	P80VMA(L)-E	
Sursă de alimentare		~220-240V 50Hz			
Capacitate de răcire*1 / Capacitate de încălzire*1	kW	7,1/8,0	8,0/9,0	9,0/10,0	
Dimensiune Înălțime / Lățime / Adâncime	mm	250/1100/732	250/1100/732	250/1100/732	
Greutate netă	kg	32	32	32	
Ventilator Debitui de aer (Min-Med-Max)	m³/min	13,5-16,0-19,0	14,5-18,0-21,0	14,5-18,0-21,0	
Presiunea statică externă*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Nivel acustic (Min-Med-Max)*3	dB(A)	25-29-33	26-29-34	26-29-34	
Filtru		Filtru standard			

Element	Model	P100VMA(L)-E	P125VMA(L)-E	P140VMA(L)-E	
Sursă de alimentare		~220-240V 50Hz			
Capacitate de răcire*1 / Capacitate de încălzire*1	kW	11,2/12,5	14,0/16,0	16,0/18,0	
Dimensiune Înălțime / Lățime / Adâncime	mm	250/1400/732	250/1400/732	250/1600/732	
Greutate netă	kg	42	42	46	
Ventilator Debitui de aer (Min-Med-Max)	m³/min	23,0-28,0-33,0	28,0-34,0-40,0	29,5-35,5-42,0	
Presiunea statică externă*2	Pa	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	35/50/70/100/150	
Nivel acustic (Min-Med-Max)*3	dB(A)	28-33-37	32-36-40	33-37-42	
Filtru		Filtru standard			

Note: * Temperatura de funcționare a unității interne.

Modul răcire: 15 °C WB - 24 °C WB

Modul încălzire: 15 °C DB - 27 °C DB

*1 Capacitatea de răcire/încălzire indică valoarea maximă la funcționare în următoarele condiții.

Răcire: Interior: 27 °C DB/19 °C WB Exterior: 35 °C DB

Încălzire: Interior: 20 °C DB Exterior: 7 °C DB/6 °C WB

*2 La livrarea de la producător presiunea statică externă este la valoarea 50 Pa.

*3 Valoarea nivelului de zgromot a fost măsurată într-o cameră surdă.

This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

The product at hand is
based on the following
EU regulations:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- Electromagnetic Compatibility Directive
2004/108/EC

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

mitsubishi electric corporation

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN